



DETAIL PRIPOJENIA HYDRANTU



DETAIL ZAPOJENIA HUV

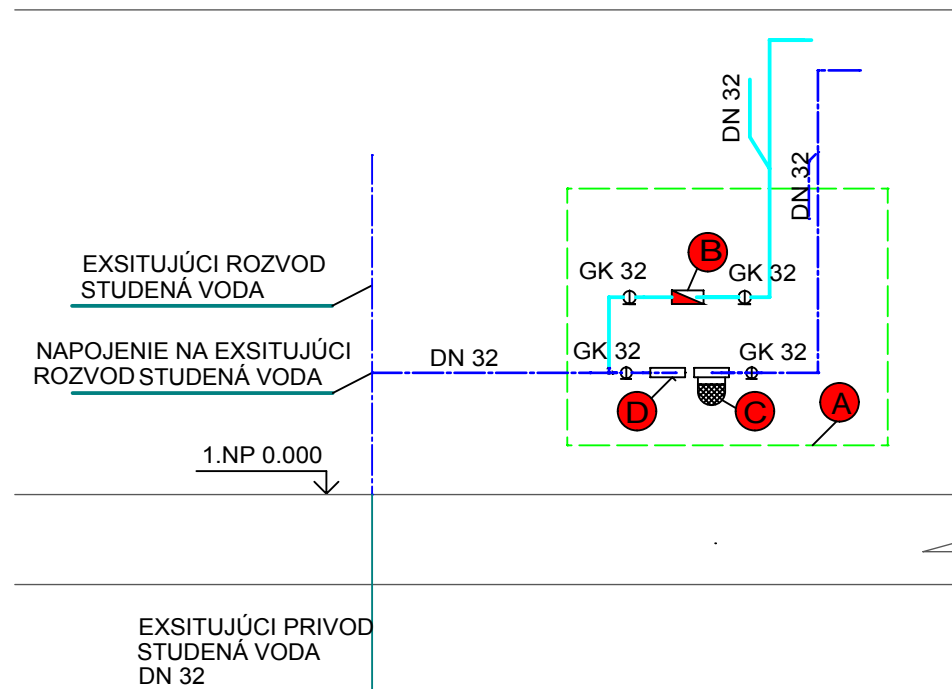

- HUV - HLAVNÝ UZÁVER VODY
GK - GUĽOVÝ KOHÚT
SK - SPÄTNÁ KLAPKA
VK - VYPUŠŤACÍ KOHÚT
F - FILTER MECHANICKÝCH NEČISTÔT
A - DETAIL ZAPOJENIA HUV
B - BEZPEČNOSTNÁ ARMATÚRA HONEYWELL BA 295 DN 32
C - FILTER S REDUKČNÝM VENTILOM TLAKU HERZ DN 32
D - VODOMER Q= 6,1 l/hod.- podružný merač

VYPRACOVAL:
ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ

VYPRACOVAL:		ČÍSLO KÓPIE	
AUTOR NÁVRHU	ING. JÁN STAŠ	ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ ZIMNÁ 109 064 01 STARÁ LUBOVŇA tel.: 0905 138 622 e-mail: volarikova@gascentrum.sk	
PROJEKTANT	ING. JÁN STAŠ	STUPEN : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
STAVBY		FORMÁT	x A4
MIESTO STAVBY	KUZMICE	PARCELA ČÍSLO	C KN 645/1
INVESTOR	OBEK KUZMICE	DÁTUM	4/2012
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY KUZMICE	MIERKA	1:50
		ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBJEKT		SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	
OBSAH	pôdorys 1.P.P.	KLASIFIKÁCIA STAVBY	
ČASŤ	ZDRAVOTECHNIKA	ČÍSLO VÝKRESU	
		407	