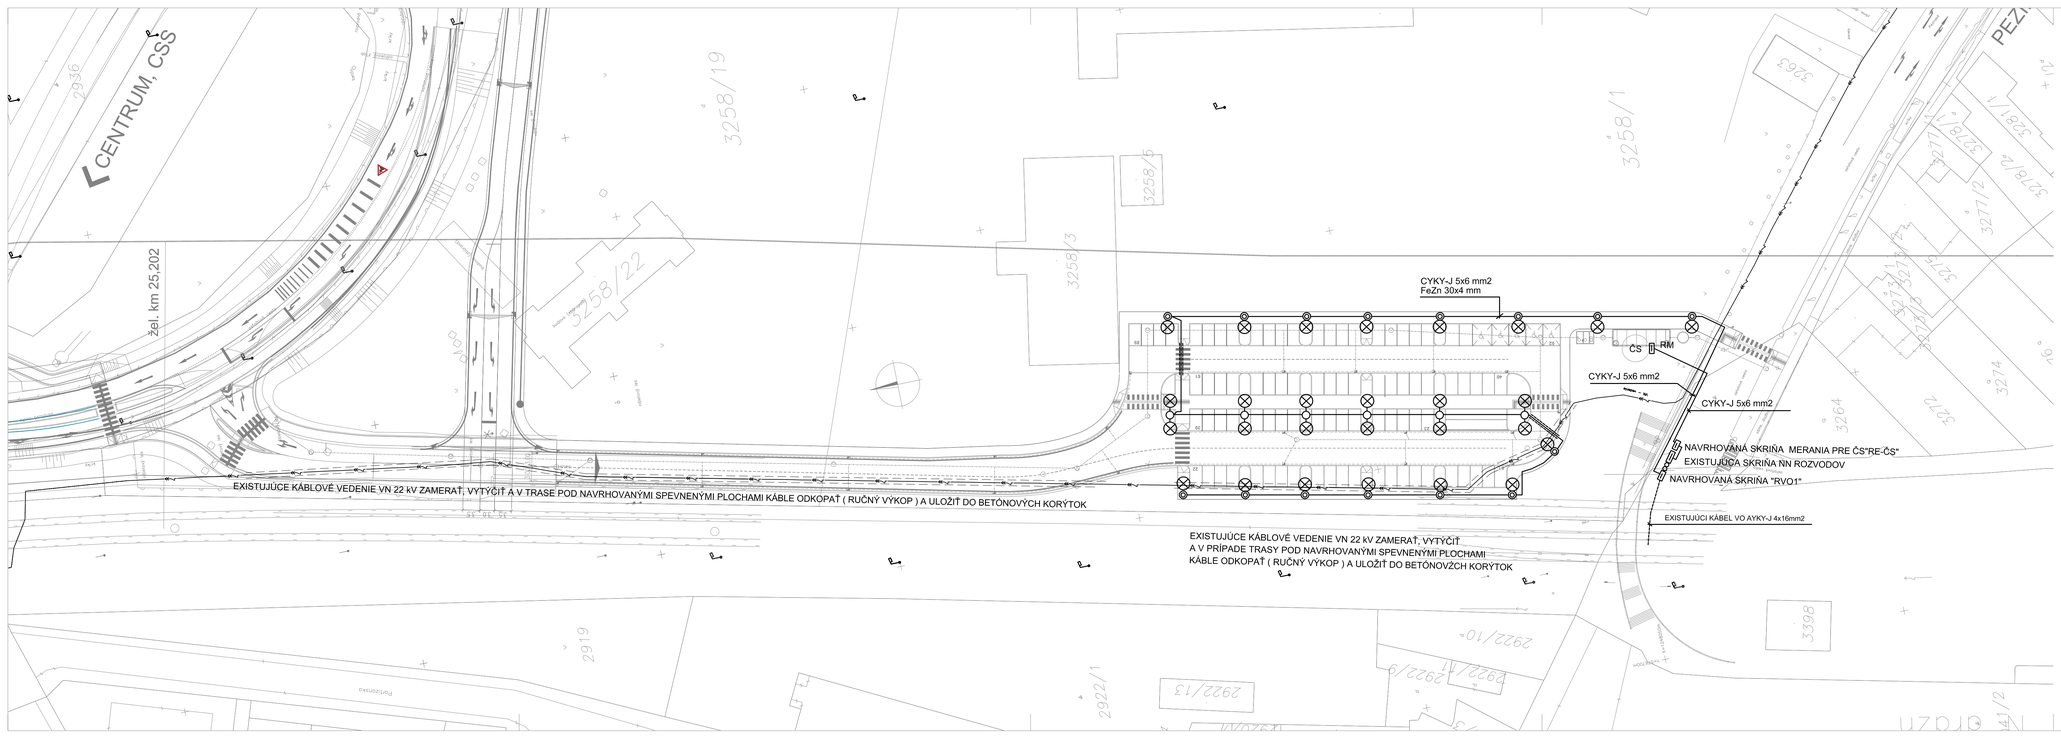


## Napäťová sústava:

3 PEN ~50Hz 400V/ 230V TN-C-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: podľa STN 33 2000-4-41
čl.412.1 ochrana izolovaním živých častí
čl.412.2 ochrana zábranami alebo krytmi
čl.412.4 ochrana umiestnením mimo dosahu

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
pri poruche: podľa
STN 33 2000-4-41
čl. 413.1.3 - samočinným odpojením napájania

LEGENDA

NAVRHOVANÁ SKRIŇA "RVO1"

STOŽIAR ROSA SAL-100M, 2xSVIETIDLO LED, 80W NA VÝLOŽNÍKU

STOŽIAR ROSA SAL-5, 1xSVIETIDLO LED, 40W

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÁZOV STAVBY | Záchytné parkovisko P&R v Malackách | | | |
| STAVEBNÍK | Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky | ZAKÁZ. V ARCH. Č. PR. | | 2017_07 |
| GENERÁLNY PROJEKTANT | REDE-PROJECT spol.s.r.o., Koprivnická 9/G, 84102 Bratislava | DÁTUM EXPERTÍZE | | 2017_07_31 |
| HLAVNÝ INŽENIER PROJEKTU | Ing. arch. MARTIN STOLIČNÝ | DIGITÁLNE Č. VÝKR. | | MAL_PSP_000_001_DOP_001_r00_STATICK |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. STANISLAV KORMAN | VÝŠKA BALT P.V. | | |
| MESTO STAVBY | Malacky, p.č. 3258/1,3258/19, 3278/1, 3278/2 | FORMÁT | 5x A4 | |
| OBJEKT | SO 10 VEDENIE OSVETLENIE A PRÍPOJKA K ČS | MERKA | 1:500 | |
| OBSAH VÝKRESU | **Situácia** | Č. ČASTI | 002 | |
| | | PROFESIA | VOS | |
| | | REVÍZIA | r00 | |
| RP | | Č. VÝKRESU | PAŘ | |
| STUPEŇ PD | **DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY** | 2 | | |