


PÔDORYS 1.PP
KOTOLŇA M 1:50

SCHODY
7x170/290

PRE PRÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
PRE SPALOVACÍ PROCES A
VETRANIE KOTOLNA ZABEZPEČÍŤ
NAD PODLAHOU VO DVERÁCH
OTVOR 250x500mm. OTVOR
OPATRIŤ ŽALÚZIOU A SIEŤKOU
PROTI HMYZU. PRIESTORY
VSTUPNÉHO ZÁDVERIA A
KOTOLNE NEUZATVARI DVERAMI.

4xPK
skup B
KOTOLŇA

-01-

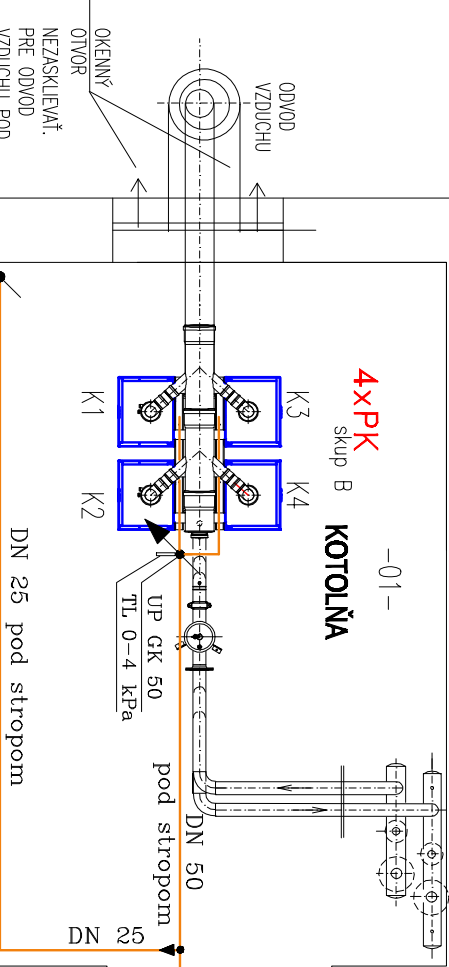

NAPOJIŤ jestvujúce
potrubie

DN 20
pod stropom

-02-

BOD NAPOJENIA

DN 25 pod stropom

DN 25 klesá
NAPOJIŤ jestvujúce
DN20 potrubie

OKENNÝ OTVOR
NEZASKLEVAŤ.
PRE ODVOD
VZDUCHU POD
STROPOM JE
PO TREBNÝ
OTVOR
310x310mm, K
ČOMU SLOŽI
VOLNÝ
PRIESTOR
OKNA, V
KTOROM JE
VEDENÝ
SPALINOVOD
JESTVUJÚCI A
NOVÝ OTVORY
CHRÁNIŤ
PLETNOM
PROTI HMYZU
A ZVIERATÁM

JESTVUJÚCI IZOLOVANÝ
KOMIN Ø180 O ÚČINNEJ
VÝŠKE 13m

JESTVUJÚCI PLYNOVÝ
OHRIEVAČ TEPLÉJ PITEJ
VODY Quantum
Q7E-95-260 C s 335 l.

JESTVUJÚCE POTRUBIE DN 20

vedený na konzolách

JESTVUJÚCI ROZVOD PLYNU DN 50

PK skup B

TURBO KOTOL PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ TEPLÝVODNÝ. – VISSMANN VITODENS 200 W B2HA.
VÝKON OD 17,0 – 45,0 kW
MAŠAVANIE SPALOVACIEHO VZDUCHU Z Miestnosti
KOTLE typu "B" – S PREVADZKOU ZAVISLOU NA PRÍVODE VZDUCHU DO Miestnosti
SPOTREBA PLYNU 2,0–5,0 m3/hod
ÚP GK 25

NÁZOV STAVBY :

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov
Harmonia Strážske

DÁTUM :
september 2015

STAVEBNÝ OBJEKT :

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

OBJEDNÁVATEL :

Harmonia, Nám. A. Dubčeka 270, Strážske

STUPEŇ PD :

REALIZAČNÝ PROJEKT

PROFESIA :

OPZ rozvod plynu

Miesto stavby:
Strážske

OBSAH :

Pôdorys - KOTOLŇA

VEDÚCI INŽINIER PROJEKTU :

Ing. Pavol Benišťer

FORMÁT :

2x44

MIERKA :

1:50

PROJEKTANT PROFESIE :

Imrich Juhász

VYPRACOVAŤ :

Imrich Juhász

Číslo zákazky :

IDS-013/2015

KONTROLU PREVIEDOL :

Ing. Pavol Benišťer

Číslo výkresu :

IDS-013/2015/ 2.PL

IDS KOŠICE, s.r.o.

Inžiniersko-dodávateľské služby

Prí hlať 1
040 01 Košice

tel.: ++421 (05) 63 201 55
fax: ++421 (05) 63 201 55
e-mail: bernis@idska.sk