KRIŽOVANIE "V1" SO ZÁVLAH. POTRUBÍM DN 200 - v km 0,113.40 - detail

M 1:50/ 100 (kótovanie v metroch)

ÚZEMIE OBCE- parc. čísla KN C- k.ú. HRUBÝ ŠÚR - KN C 439/2

DRUH POVRCHU rigol štátnej cesty II/503-päta svahu

STN 73 6961 :

príloha 1 - min. zvislá vzdialená vzdialenosť
- križovanie : závlaha - stoka = 0,10 m

príloha 2 - min. vodorovná zdialenosť -
- súbeh závlaha-stoka = 0,60 m

resp. podľa podmienok Hydromeliorácie , š.p.
z vyjadrenia zo dňa 11.6.2019

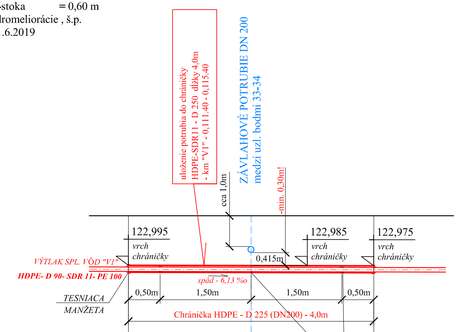

HĹBKA VÝKOPU (m) 1,96 1,97 1,98

NIVELETA POTRUBIA (m n.m.) 122,79 122,78 122,77

TERÉN (m n.m.) 124,60 124,60 124,60

ZROV. ROVINA 115,00

STANIČENIE v m trasovania výtlaku V1 0,111.40 **km V1=** 0,113.40 0,115.40

SKLON v %o - DĹŽKA v m v danom úseku -6,13 76,63

KRIŽOVANIE "V1" SO ZÁVLAH. POTRUBÍM DN 250 - v km 0,557.20 - detail

M 1:50/ 100 (kótovanie v metroch)

ÚZEMIE OBCE- parc. čísla KN C- k.ú. HRUBÝ ŠÚR - KN C 439/2

DRUH POVRCHU rigol štátnej cesty II/503-päta svahu

STN 73 6961 :

príloha 1 - min. zvislá vzdialená vzdialenosť
- križovanie : závlaha - stoka = 0,10 m

príloha 2 - min. vodorovná zdialenosť -
- súbeh závlaha-stoka = 0,60 m

resp. podľa podmienok Hydromeliorácie , š.p.
z vyjadrenia zo dňa 11.6.2019

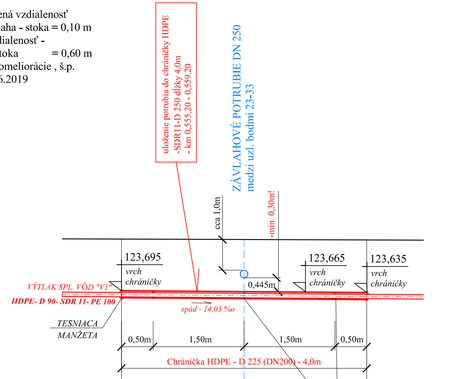

HĹBKA VÝKOPU (m) 2,04 2,05 2,07

NIVELETA POTRUBIA (m n.m.) 123,49 123,46 123,43

TERÉN (m n.m.) 125,38 125,36 125,35

ZROV. ROVINA 115,00

STANIČENIE v m trasovania výtlaku V1 0,555.20 **km V1=** 0,557.20 0,559.20

SKLON v %o - DĹŽKA v m v danom úseku -14,03 53,45

KRIŽOVANIE "V1" SO ZÁVLAH. POTRUBÍM DN 250 - v km 0,956 - detail

M 1:50/ 100 (kótovanie v metroch)

ÚZEMIE OBCE- parc. čísla KN C- k.ú. HRUBÝ ŠÚR - KN C 439/2

DRUH POVRCHU rigol štátnej cesty II/503-päta svahu

STN 73 6961 :

príloha 1 - min. zvislá vzdialená vzdialenosť
- križovanie : závlaha - stoka = 0,10 m

príloha 2 - min. vodorovná zdialenosť -
- súbeh závlaha-stoka = 0,60 m

resp. podľa podmienok Hydromeliorácie , š.p.
z vyjadrenia zo dňa 11.6.2019

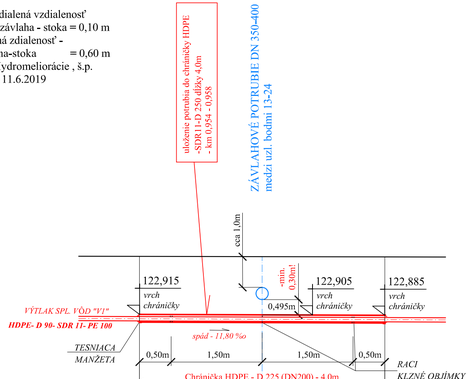

HĹBKA VÝKOPU (m) 2,24 2,25 2,26

NIVELETA POTRUBIA (m n.m.) 122,71 122,70 122,68

TERÉN (m n.m.) 124,81 124,80 124,79

ZROV. ROVINA 115,00

STANIČENIE v m trasovania výtlaku V1 0,954 **km V1=** 0,956 0,958

SKLON v %o - DĹŽKA v m v danom úseku -11,80 72,85

POZNÁMKY :

V RÁMCI STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽAŤ PODMIENKY stanovené v STN 73 6961 a podmienky z vyjadrenia Hydromeliorácie, š.p. zo dňa 11.6.2019 pod č. 3245-2/120/2019 :

Pri návrhu realizácie stavby je nutné dodržať nasledovné podmienky :
- križovanie a súbeh kanalizácie so závlahovým potrubím a križovanie s prijazdovou cestou k ČS 3 navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 "Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r. 1983;
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia a identifikáciu prijazdovej cesty k ČS3 zástupcu Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. 0911 644 994;
- križovanie kanalizácie so závlahovým potrubím vykonať ručne;
- **v mieste križovania** kanalizácie so závlahovým potrubím dodržať **min. 0,3m zvislú vzdialenosť**;
- potrubie kanalizácie v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky;
- **pri súbehu** kanalizácie so závlahovým potrubím dodržať **min. vzdialenosť 1,0m** ;
- prízvať pracovníka k obhliadke - pred zasypaním križovania, ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania;
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia prijazdovej cesty k ČS3, ku ktorým má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné uviesť do pôvodného stavu, na náklady investora.

- Pred zahájením výkopových prác je potrebné investorom - resp. dodávateľom stavby zabezpečiť situačné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí - ich správcami včetne sondáže ich hĺbkového uloženia !

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.; SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOĽVEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

Navrhol:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01
Zodp. projektant:	Ing. Karol Považan
Vypracoval:	Ing. Karol Považan
Miesto:	Obce Hrubý Šúr a Hurbanova Ves
Investor:	Obec Hrubý Šúr, OBÚ Hrubý Šúr č. 205, 903 01

Časť: **E.II Splašková kanalizácia SO06+SO07+SO08**

Stavba:

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr

Formát:	4x A4
Dátum:	10/2020
Účel:	DSP
Č. zákazky:	D025-2018
Č. oprávnenia:	3767/A2
Mierka:	1:50/100
Číslo výkresu:	**E.II-53**

Obsah:
DETAILNÉ POZDĹŽNE PROFILY - kižovaní VÝTL."V1" so ZÁVLAH. POTRBIAMI -v km0,113.40;0,557.20 a 0,956

AXA Projekt s.r.o.
adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta
tel.: +421(0)915 722 743
e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk
web: http://axaprojekt.sk/