


Pohľady na HR-N-3 (otvorené dvere)

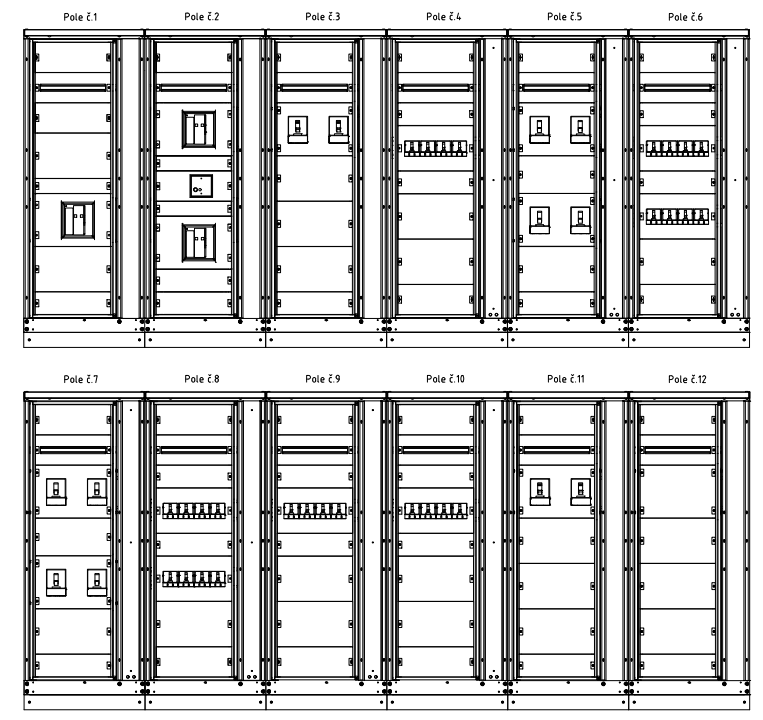

Ochranné opatrenia

- Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
    - čl. A.1 Základná izolácia živých častí
    - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
    - čl. B.2 Prekážkami
    - čl. B.3 Umiestnením mimo dosahpožiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
  - B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
    - čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
    - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
    - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
  - C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH	MENO	PODPIS
MIERKA	DÁTUM	VYPRACOVAL	Ing. Alexej Kapalla	FORMÁT PAPIERA
1:75	16/11/2023	SKONTROLOVAL	Ing. Mário Nika	ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM)
NÁZOV STAVBY		Výmena náhradných zdrojov DC1,DC2,DC3 - pôdorys elektro-strojná časť S002		
MIESTO STAVBY		Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín		
INVESTOR		Fakultná nemocnica Trenčín		
OBJEKT		S002		
ARCHIVAČNÉ ČÍSLO		2023-23	ČÍSLO VÝKRESU	ENG-23-FNTN-20-140623-20
			STUPEŇ	REVÍZIA
			RP	01