


ELEKTROINŠTALÁCIA

NAPATOVA SUSTAVA: 3PEN STR.50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA STN 33 2000-4-41

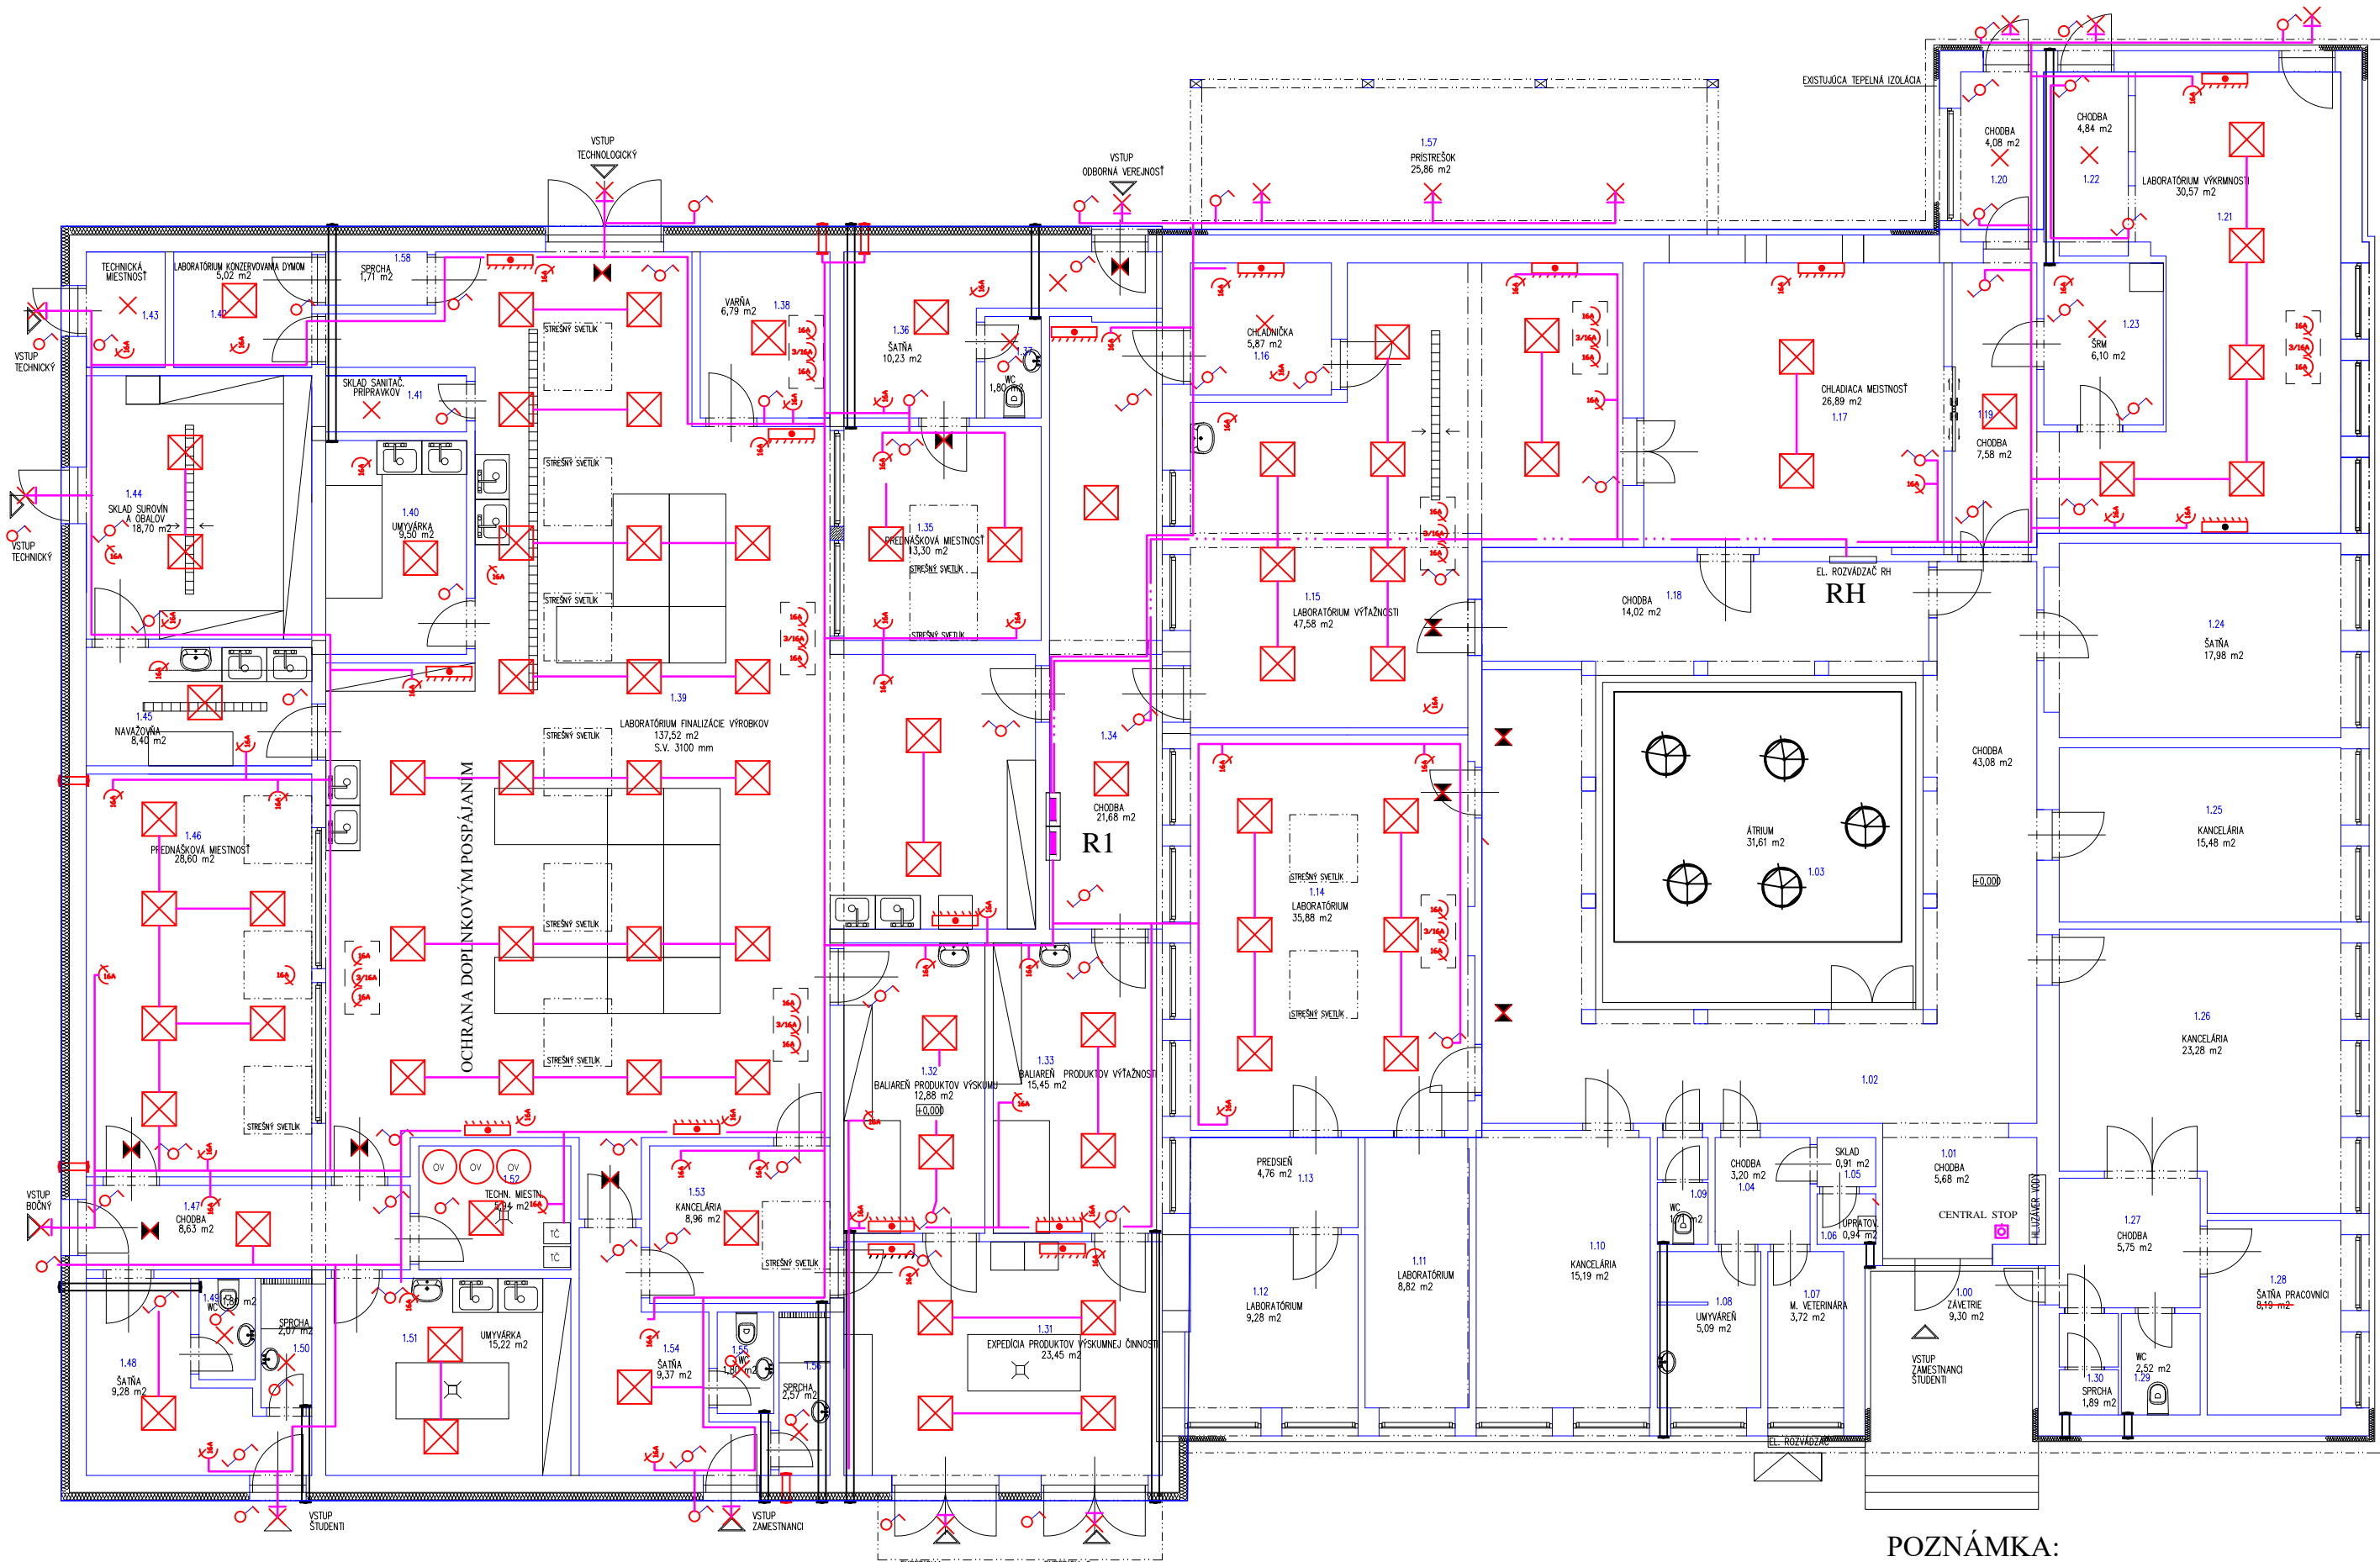

POZNÁMKA:

V UMYVÁRKACH : OCHRANA DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM

ROZVODY NAPOJENÉ Z ROZVÁDZAČA R1

VŠETKY ZÁSUVKY NAPÁJAJÚ CEZ PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

KRYTIE SVIETIEL DIEL VOĽÍŤ PODĽA VPLYVU PROSTREDIA

LEGENDA

- RE

HR

R1
- ROZVÁDZAČ MERANIA

HLAVNÝ ROZVÁDZAČ

PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ PRÍSTAVBY

VYPÍNAČ 3FÁZOVÝ

VYPÍNAČ JEDNÓPÓLOVÝ 10A/250V

PREPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A/250V

PREPÍNAČ STRIEDAVÝ 10A/250V

PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ 10A/250V

ZÁSUVKA POLOZAPUSTENÁ 16A/250V

ZÁSUVKA CZ 1643 H 16A/400V

SVIETIDLO LED STROPNÉ 1300Lm

CENTRAL STOP

SVIETIDLO NÚDZOVÉ

VENTILÁTOR ODSÁVANIA

SVIETIDLO LED 1300Lm NÁSTENNÉ

SVIETIDLO LED4000Lm KAZETOVÉ

REKUPERAČNÁ JEDNOTKA

ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA S VLASTNÝM ISTEŇÍM

KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA

POISTKOVÁ SKRIŇA

LEGENDA:

SVETELNE OBVODY CYKY3CX 1,5MM IST 10A

ZASUVKOVE OKRUHY CYKY3Cx 2,5MM IST 16A

ZASUVKOVE OKRUHY 400V-16A CYKY5Cx 4

ZODP.PROJEKTANT	ING.PETER CANDRÁK	STUP. PD	PPSP
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre		
MIESTO	NITRA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA EXPERIMENTÁLNEHO CENTRA VÝKRMNOSTI A VÝŤAŽNOSTI		FORMÁT	3 A4
OBSAH: ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	01-2023
		ČÍSLO VÝKR.	MIERKA:
		E1	1 : 100