
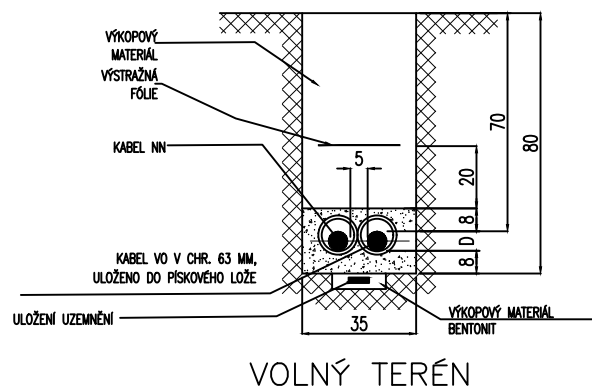
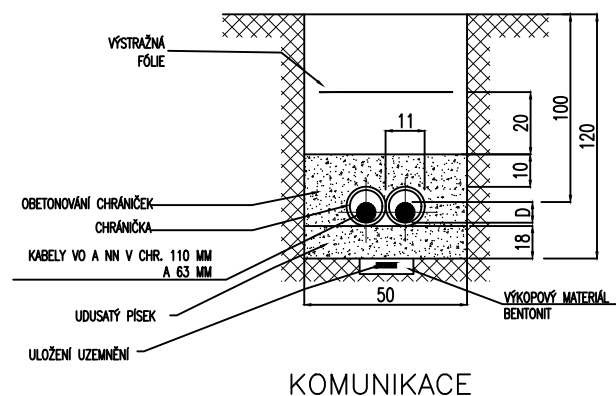


VZORY ŘEZŮ ULOŽENÍ KABELŮ VO

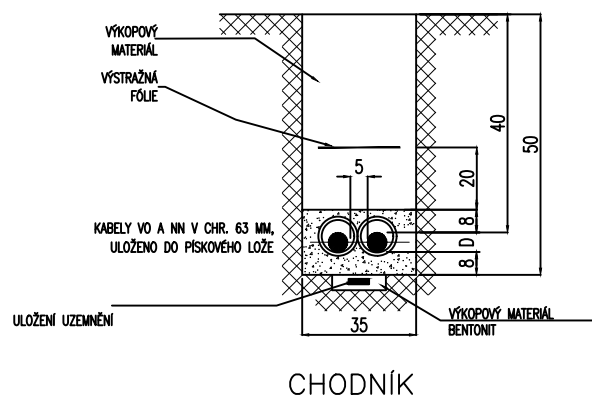

Poznámka :

1. Hloubka výkopu je dána požadavkem ČSN 736005 na minimální krytí podzemních sítí

2. Pro souběhy a křižování a jinými kabely nebo zařízením platí ČSN 33 2000-5-52 v platném znění a ČSN 736005

3. Při budování chrániček vložit protahovací drát. Při vtahování kabelu vtahovat též další protahovací drát.

VYPRACOVAL David Bořil		SOVÁLIL Ing. Michal Bořil	
OBEC Ivančice		KRAJ Jihomoravský	
INVESTOR Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		FORMÁT A4	KOPIE
STAVBA VO Znojmo - výměna stožárů a kabelového vedení VO		DATUM 08/2024	
		ZAK. Č. -	
		SOUBOR	STUPEŇ DŮR
		MĚŘITKO 1:1250	
OBSAH Charakteristické řezy kabelovou trasou		OZN. VÝKRESU D2	ZMĚNA