


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V ZEMI
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

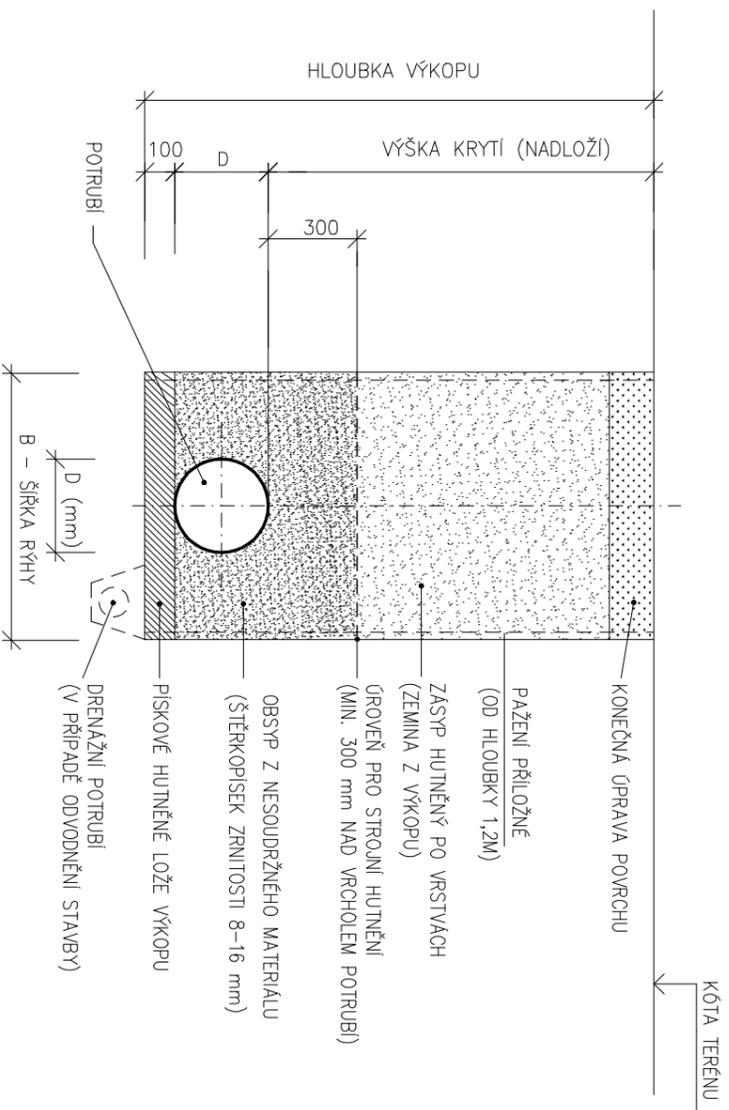

VÝŠKA PODSYPU – X

DN POTRUBÍ	VÝŠKA PODSYPU
DN 100	X = 110 mm
DN 125	X = 113 mm
DN 150	X = 115 mm
DN 200	X = 120 mm

MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU

HLOUBKA VÝKOPU	MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU
< 1,0m	NENÍ PŘEDEPSÁNA
≥ 1,0 až ≤ 1,75m	0,80 m
≥ 1,7 až ≤ 4,0m	0,90 m
> 4,0m	1,00 m

PODMINKY UKLADANÍ TRUB

LOŽE POTRUBÍ.
MATERIÁL PRO LOŽE POTRUBÍ (PISEK) MUSÍ BÝT UKLADÁN ROVNOMĚRNĚ PO VRSTVÁCH PO CELE ŠÍŘCE RÝHY A MUSÍ BÝT DOBRĚ ZHUTNĚN RUČNĚ NEBO VHODNÝMI MECHANIZAČNÍMI PŘÍSTŘEDKY. POD HRDLEM TRUB MUSÍ BÝT VYTVOŘENY MONTÁŽNÍ JAMKY.
OBSYP POTRUBÍ.
MATERIÁL PRO OBSYP POTRUBÍ SE ROZPROSTRĚ ROVNOMĚRNĚ PO OBOU STRANÁCH TROUBY A VŽDY PO VRSTVÁCH cca 100–150mm SE PEČLIVĚ ZHUTŇUJE. JE NEPŘÍPUSTNÉ, ABY V PÁSMU POTRUBÍ ZŮSTALY NEVYPLNĚNÉ DUTINY NEBO OBSYP BYL ZHUTNĚN NEROVNOMĚRNĚ. ZHUTŇOVÁNÍ PŘÍMO NAD TROUBOU JE NEPŘÍPUSTNÉ. S MECHANICKÝM ZHUTNĚNÍM NAD TROUBOU JE MOŽNO ZAČÍT AŽ OD TLOUŠŤKY VRSTVY MINIMÁLNĚ 300mm NAD HRDLEM TROUBY. V TOMTO PŘÍPADĚ LZE POUŽÍT POUZE LEHKÉ MECHANIZMY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ±0,00=1.NP

Akce:

MĚSTO ŠTERNBERK – ÚPRAVY BUDOVOY KOUPALIŠTĚ ŠTERNBERK

Stavebník /

Klient:

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16

Šternberk 785 01

IČO : 00299529

DIČ : CZ 00299529

Generální
projektant:

Ing. arch. Jana Čepková, ČKA 01579

Střídlo: Rostislavova 22, 785 01

Šternberk

mobili: + 042 773 634 093

ingarchcepkova@gmail.com

Autorizační
razítko:

Zadavatel: Marie Málková, ČKAIT 1200579 Vypracová: Marie Málková

Stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název přílohy:

**D.1.2.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
ULOŽENÍ KANAL.POTRUBÍ V ZEMI-ŘEZ**

Měřítko:

Datum: 12/2024

č. výkresu

12

Poré: