


POZDLŽNY REZ M1:50/100



LEGENDA:


- EXIST. STL PE DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD D110, PN 80KPa
- NAVRHOVANÝ STI PE PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD D 32-30m
- PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD V PE CHRÁNIČKE D 63-13m
- NAVRHOVANÝ NTL PE DOMOVÝ PLYNOVOD OPZ

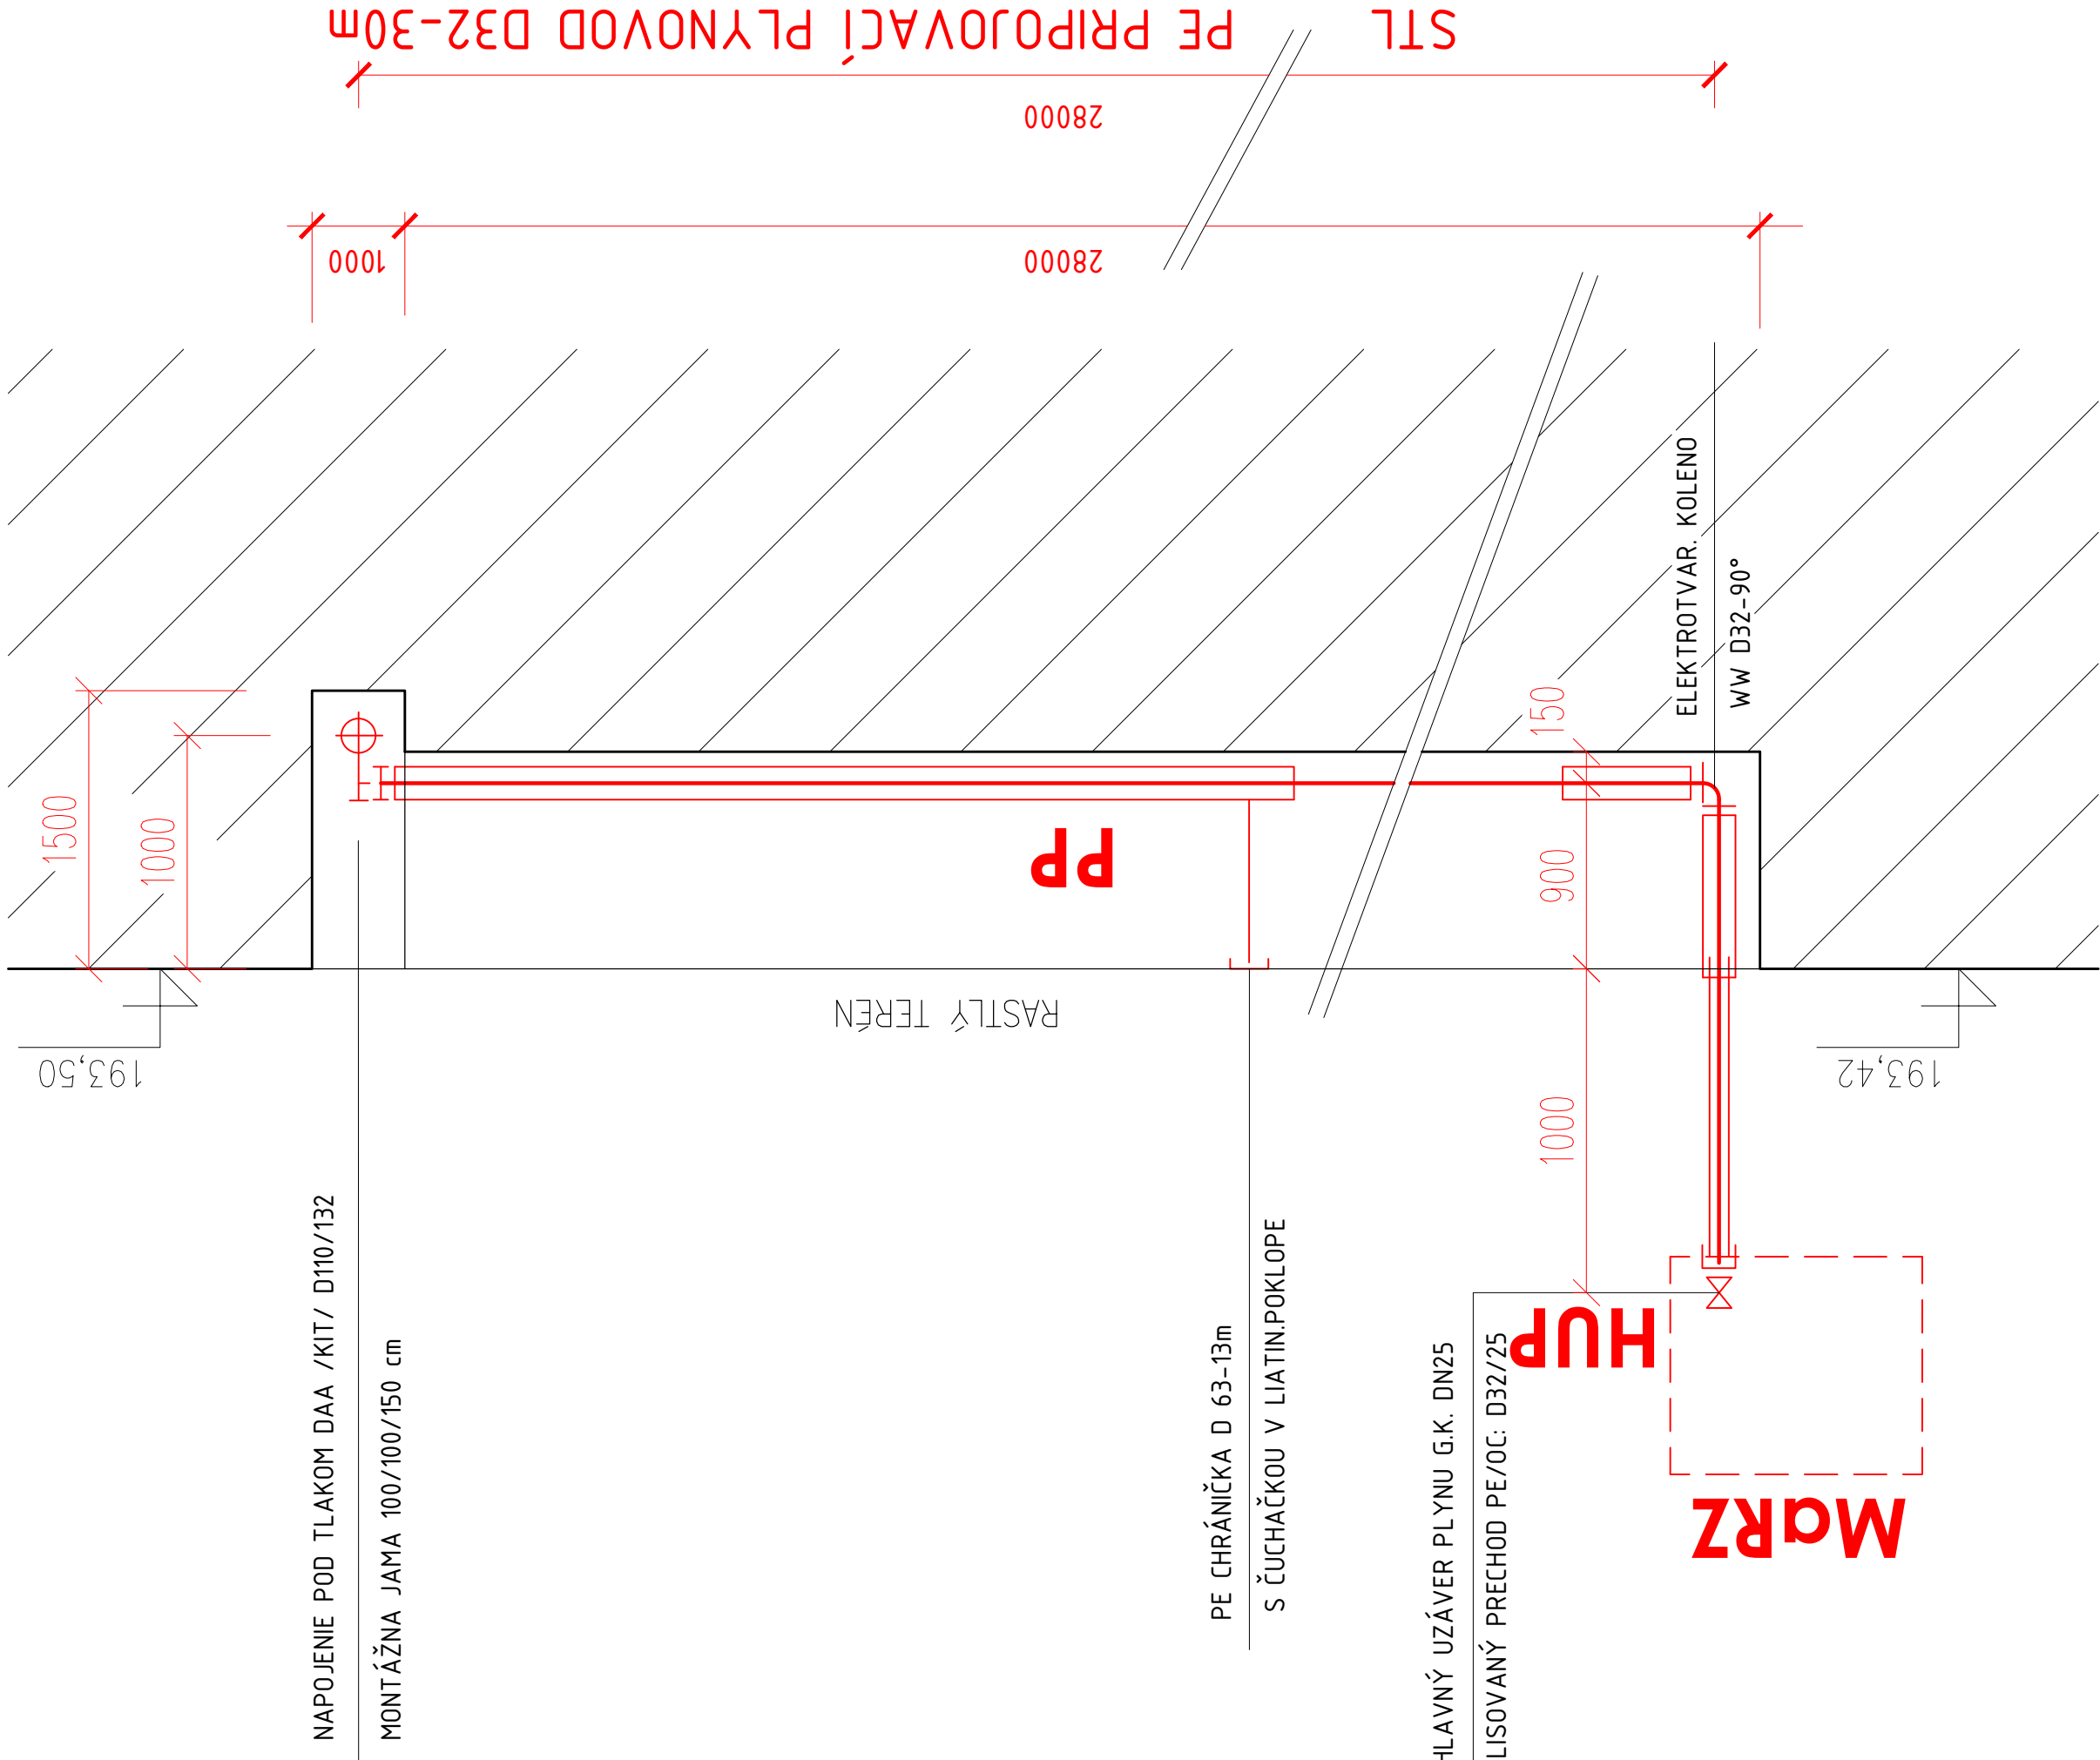

HUP, MarZ HLAVNÝ UZÁVER PLYNU G.K. DN25
MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA STI/ NTL SÚČASŤ OPZ

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
PREVÁDZKOVÝ TLAK 80/2,2 Kpa
MAXIMÁLNA HODINOVÁ SPOTREBA 38,40m3/h

OPZ

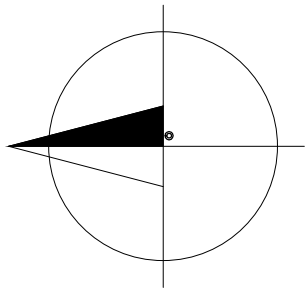

POZNÁMKA:

ZEMNÉ PRÁCE ZAHÁJIŤ AŽ PO PRESNOM VYTÝČENÍ POLOHY PODZEMNÝCH VEDENÍ VRÁTANE PLYNOVODU ICH SPRÁVCAMI.
DODRŽAŤ STN 733050, 736005.
PODĽA VYHLÁŠKY Č. 508/2009 Z.z. JE PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD PODĽA MIERY OHROZENIA ZARADENÝ DO SKUPINY B-g
S POŽIADAVKOU NA ÚRADNÚ SKÚŠKU.



±0,000 = nová podlaha prízemia

| | | |
|-------------------|---|---|
| Názov stavby: | KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC | Ing. Peter Kúdela projekcia pozemných stavieb |
| Investor: | MESTO LUČENEC, NOVOHRADSKÁ 1, LUČENEC | Adresa: M. Rázusa č.9, 984 01, Lučenec tel/fax: +421-47-4331670 e-mail: kudel@kudela.eu http://www.kudela.eu |
| Miesto stavby | LUČENEC, Športová ulica, C KN 6751/3, 6571/44, 6751/2 | |
| Stupeň projektu: | SP | Dátum: 04/2019 |
| Projektant: | Ing. Peter Kúdela | Mierka: 1:50/100 |
| Zodp. projektant: | Ján Lacko | Formát: A4 |
| Názov výkresu: | STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD | Číslo výkresu: P 02 |