


Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S


Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče

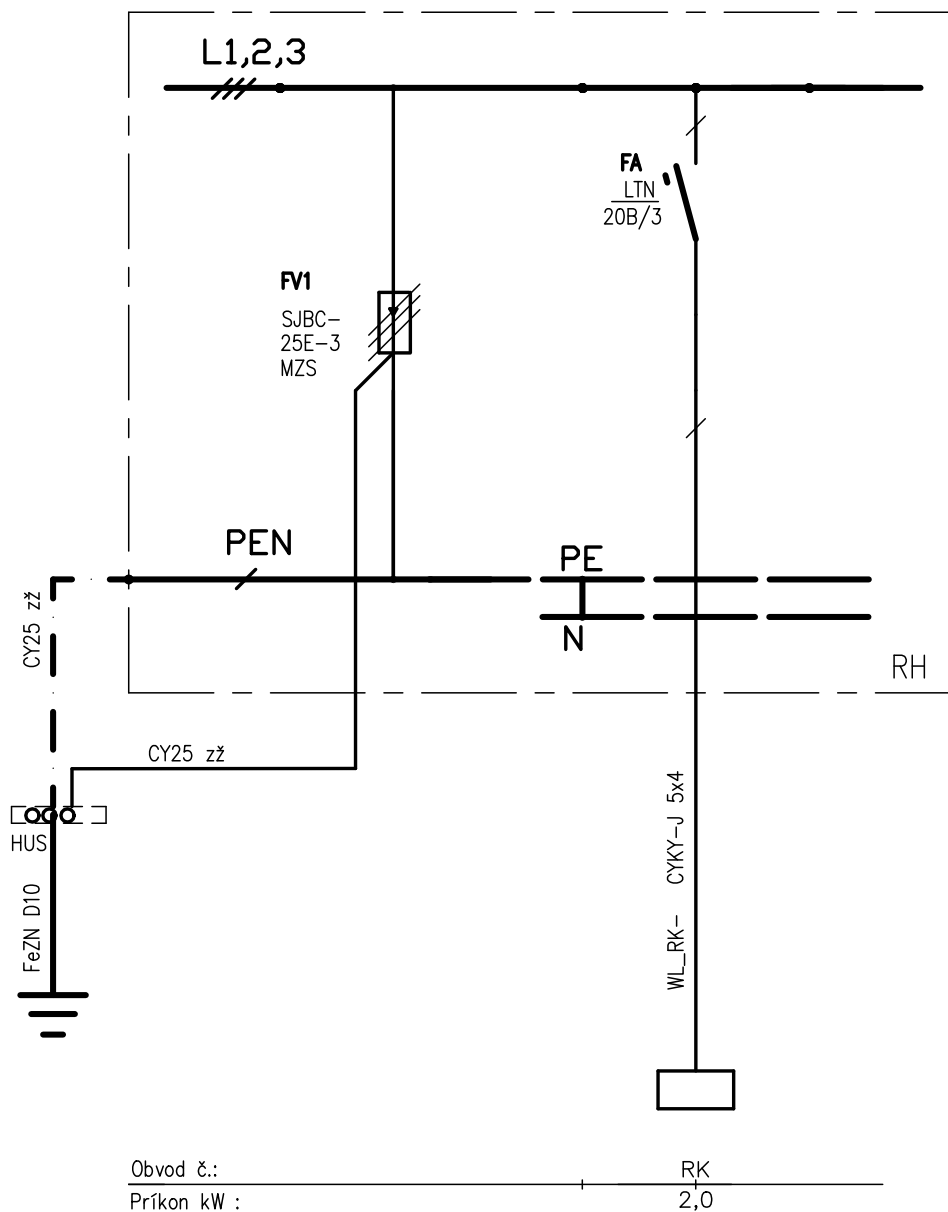

MaR

| | | | |
|--|-----------------|----------------|------------------|
|  PRO-ING RUŽOMBEROK PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA | | | |
| HLAV. ING. PROJ. : | ZODPOV. PROJ. : | VYPRACOVAL : | STUPEŇ : RP |
| Ing. Ján Potoma | Ing. Ján Božek | Ing. Ján Božek | DÁTUM : 08. 2021 |
| | | | FORMÁT : 1 A4 |
| MIESTO STAVBY: Obec Rabča | | | MIERKA : - |
| INVESTOR : Obec Rabča | | | ZÁK. č. : 133421 |
| STAVBA : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU | | | |
| OBJEKT : OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU, RABČA | | | |
| OBSAH : Rozvádzač RH – doplnenie vývodu | | | Č.výk.: 1 |