


# ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

M 1:20



1	PIESKOVÉ LÔŽKO
2	OBSYP PREHODENOU ZEMINOU
3	POTRUBIE PVC DN 200.
4	ZÁSYP ZHUTNENÝ NETRIED. VÝKOPOVÝM MAT.
5	PAŽENIE

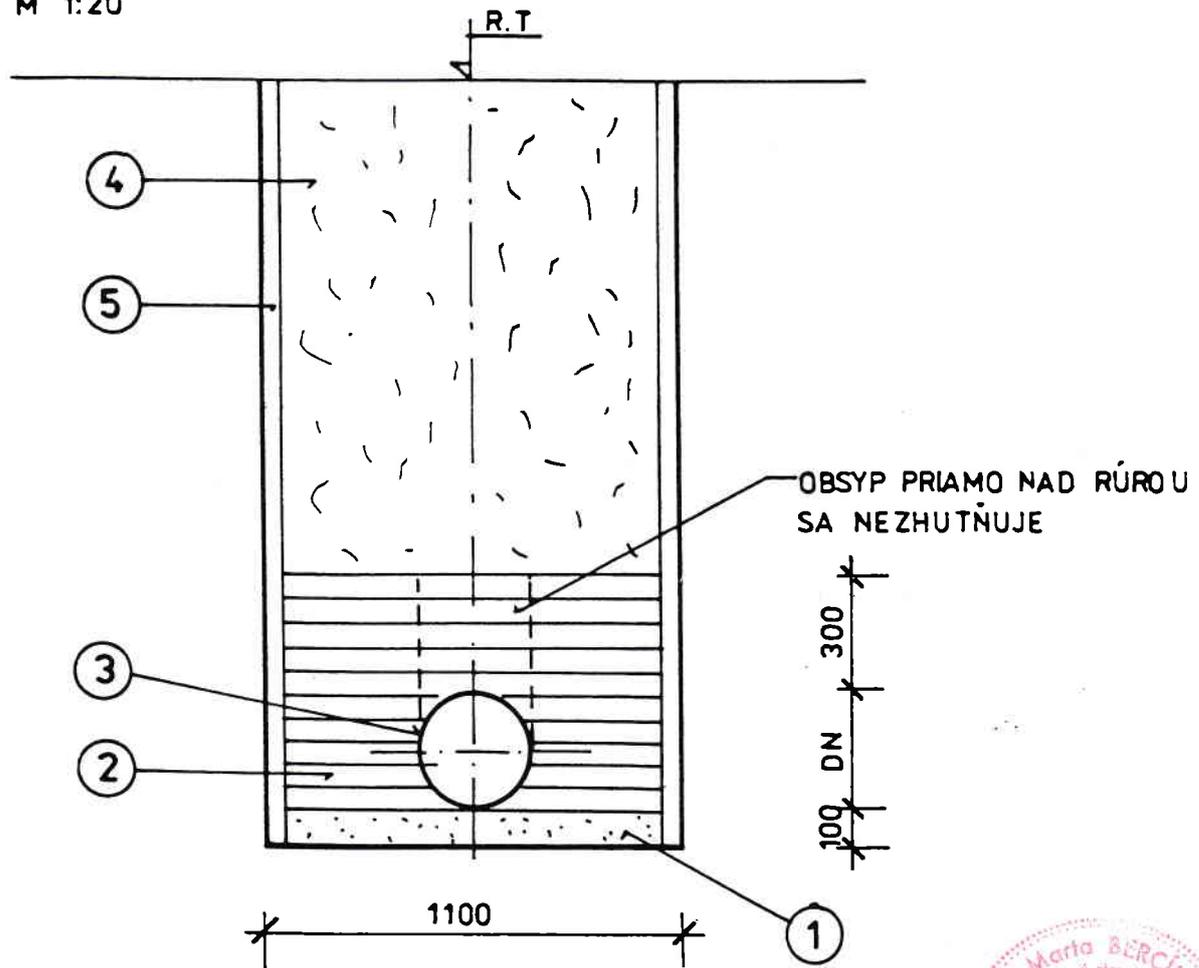

9

VYPRACOVAL: M. Nižník	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. M. Berčíková	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	<b>Enviroline</b> s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@stonline.sk Mobil: 0905 631 790 Tel: 055 / 646 16 92 Fax: 055 / 789 81 90
MIESTNE ZASTÚPITELSTVO: OcÚ Lubeník			
INVESTOR: VVS a.s., Košice			ČÍSLO ZÁKAZKY: 0410404 DÁTUM: 03. 2004
STUPEŇ: Projekt stavby pre stavebné povolenie			
AKCIA: Lubeník Rekonštrukcia kanalizácie		PARE: 9	
ČASŤ: SO 02 - Kanalizačné prípojky			MIERKA: 1:20 ČÍSLO PRÍLOHY: E.2-5
PRÍLOHA: ULOŽENIE POTRUBIA			