


# ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

M 1:20



1	PIESKOVÉ LÔŽKO
2	OBSYP PREHODENOU ZEMINOU
3	POTRUBIE PVC DN 300,80, PVC-U DN 600
4	ZÁSYP ZHUTNENÝ NETRIED. VÝKOPOVÝM MAT.
5	PAŽENIE

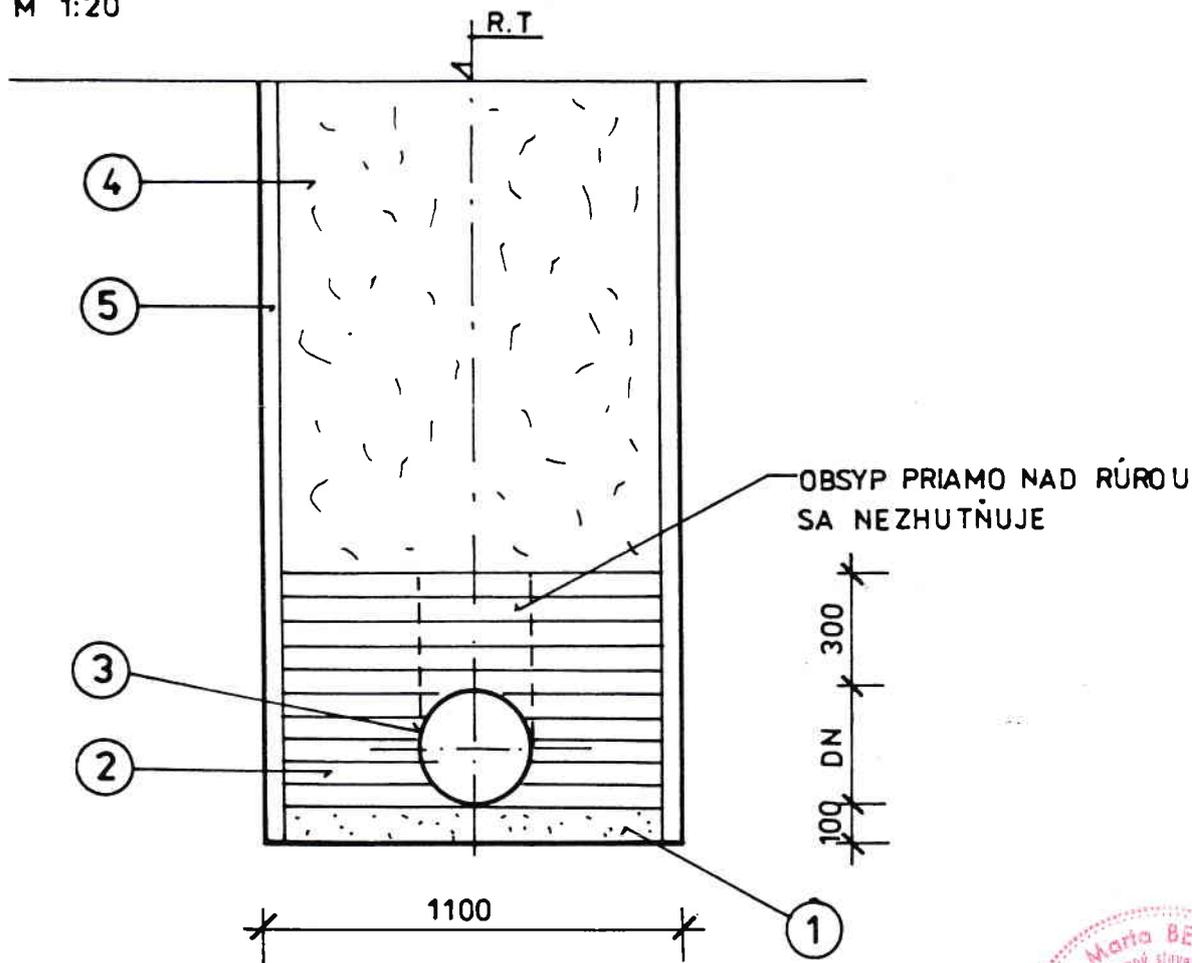

9

POZNÁMKA :

- ④ POD ŠTÁTNOU CESTOU II/532 — ZÁSYP PREVIESŤ ZVLHČENÝM ŠTRKOPIESKOM, ALEBO ŠTRKODRVOU Fr. 0 63mm

VYPRACOVAL: M. Nižník	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. M. Berčíková	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	<b>Enviroline</b> s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@stonline.sk Mobil: 0905 631 790 Tel: 055 / 646 16 92 Fax: 055 / 789 81 90
MIESTNE ZASTÚPITELSTVO: OcÚ Lubeník			
INVESTOR: VVS a.s., Košice			
STUPEŇ: Projekt stavby pre stavebné povolenie			
AKCIA: Lubeník Rekonštrukcia kanalizácie		ČÍSLO ZÁKAZKY: 0410404	PARÉ: 9
ČASŤ: SO 01 - Stoková sieť		DÁTUM: 03. 2004	
PRÍLOHA: ULOŽENIE POTRUBIA		MIERKA: 1:20	ČÍSLO PRÍLOHY: E.1-15