


OZNACZENIA:

- INSTALACJA FREONOWA RURY MIEDZIANE CIECZ/GAZ
DŁUGOŚĆ WG RYS. SCHEMATU
- PP 032
EF 100
INSTALACJA SKROPLIN RURY PP
ŚREDNICA ORAZ SPADEK
- DIS-22-10 TRÓJNIK SYSTEMOWY INSTALACJI FREONOWEJ
- RUROCIĄG CIECZOWY
9,52x15,88 ←RUROCIĄG GAZOWY
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KANAŁOWA
SYSTEMU KLIMATYZACJI VRV
NALEŻY DOPOSAŻYĆ W POMPKE SKROPLIN
2,46 kW/2,10 kW
WYDAJNOŚĆ RZECZYWISTA URZĄDZENIA
CAŁKOWITA/JAWNA
- NAWIEWNIK WIROWY, PROMIENIOWY
- KRATKA TRANSFEROWA
- NAWIEWNIK SZCELINOWY
- STEROWNIK W DOSTAWIE PRODUCENTA
PROPONOWANA LOKALIZACJA ODKŁ
WŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA, OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PANELU
NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM
- ΦZYŚ jaw: 2614 W ZYSKI CIEPŁA JAWNEGO

- WSZYSTKIE JEDNOSTKI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W POMPKE SKROPLIN.
- PODEJŚCIA ODPŁYWOWE OD JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (PRZEWODY TŁOCZNE POMPEK SKROPLINOWYCH) NALEŻY WYKONAĆ Z PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH.
- PRZYŁĄCZA WSZYSTKICH PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ METALOWYMI OPASKAMI ZACISKOWYMI (OBEJAMAMI) W MIEJSCACH POŁĄCZEŃ.
- ZBIORCZY PRZEWÓD SKROPLIN WYKONAĆ Z RURY PP ŁĄCZONYCH PRZECZ ZGRZEWANIE PROWADZONYCH ZE SPADKIEM MIN 1%
- WŁĄCZENIE INSTALACJI SKROPLIN DO KANALIZACJI NALEŻY WYKONAĆ POPRZECZ WSTAWIENIE DODATKOWEGO TRÓJNIKA Z SYFONEM PRZY UMYSŁALCE

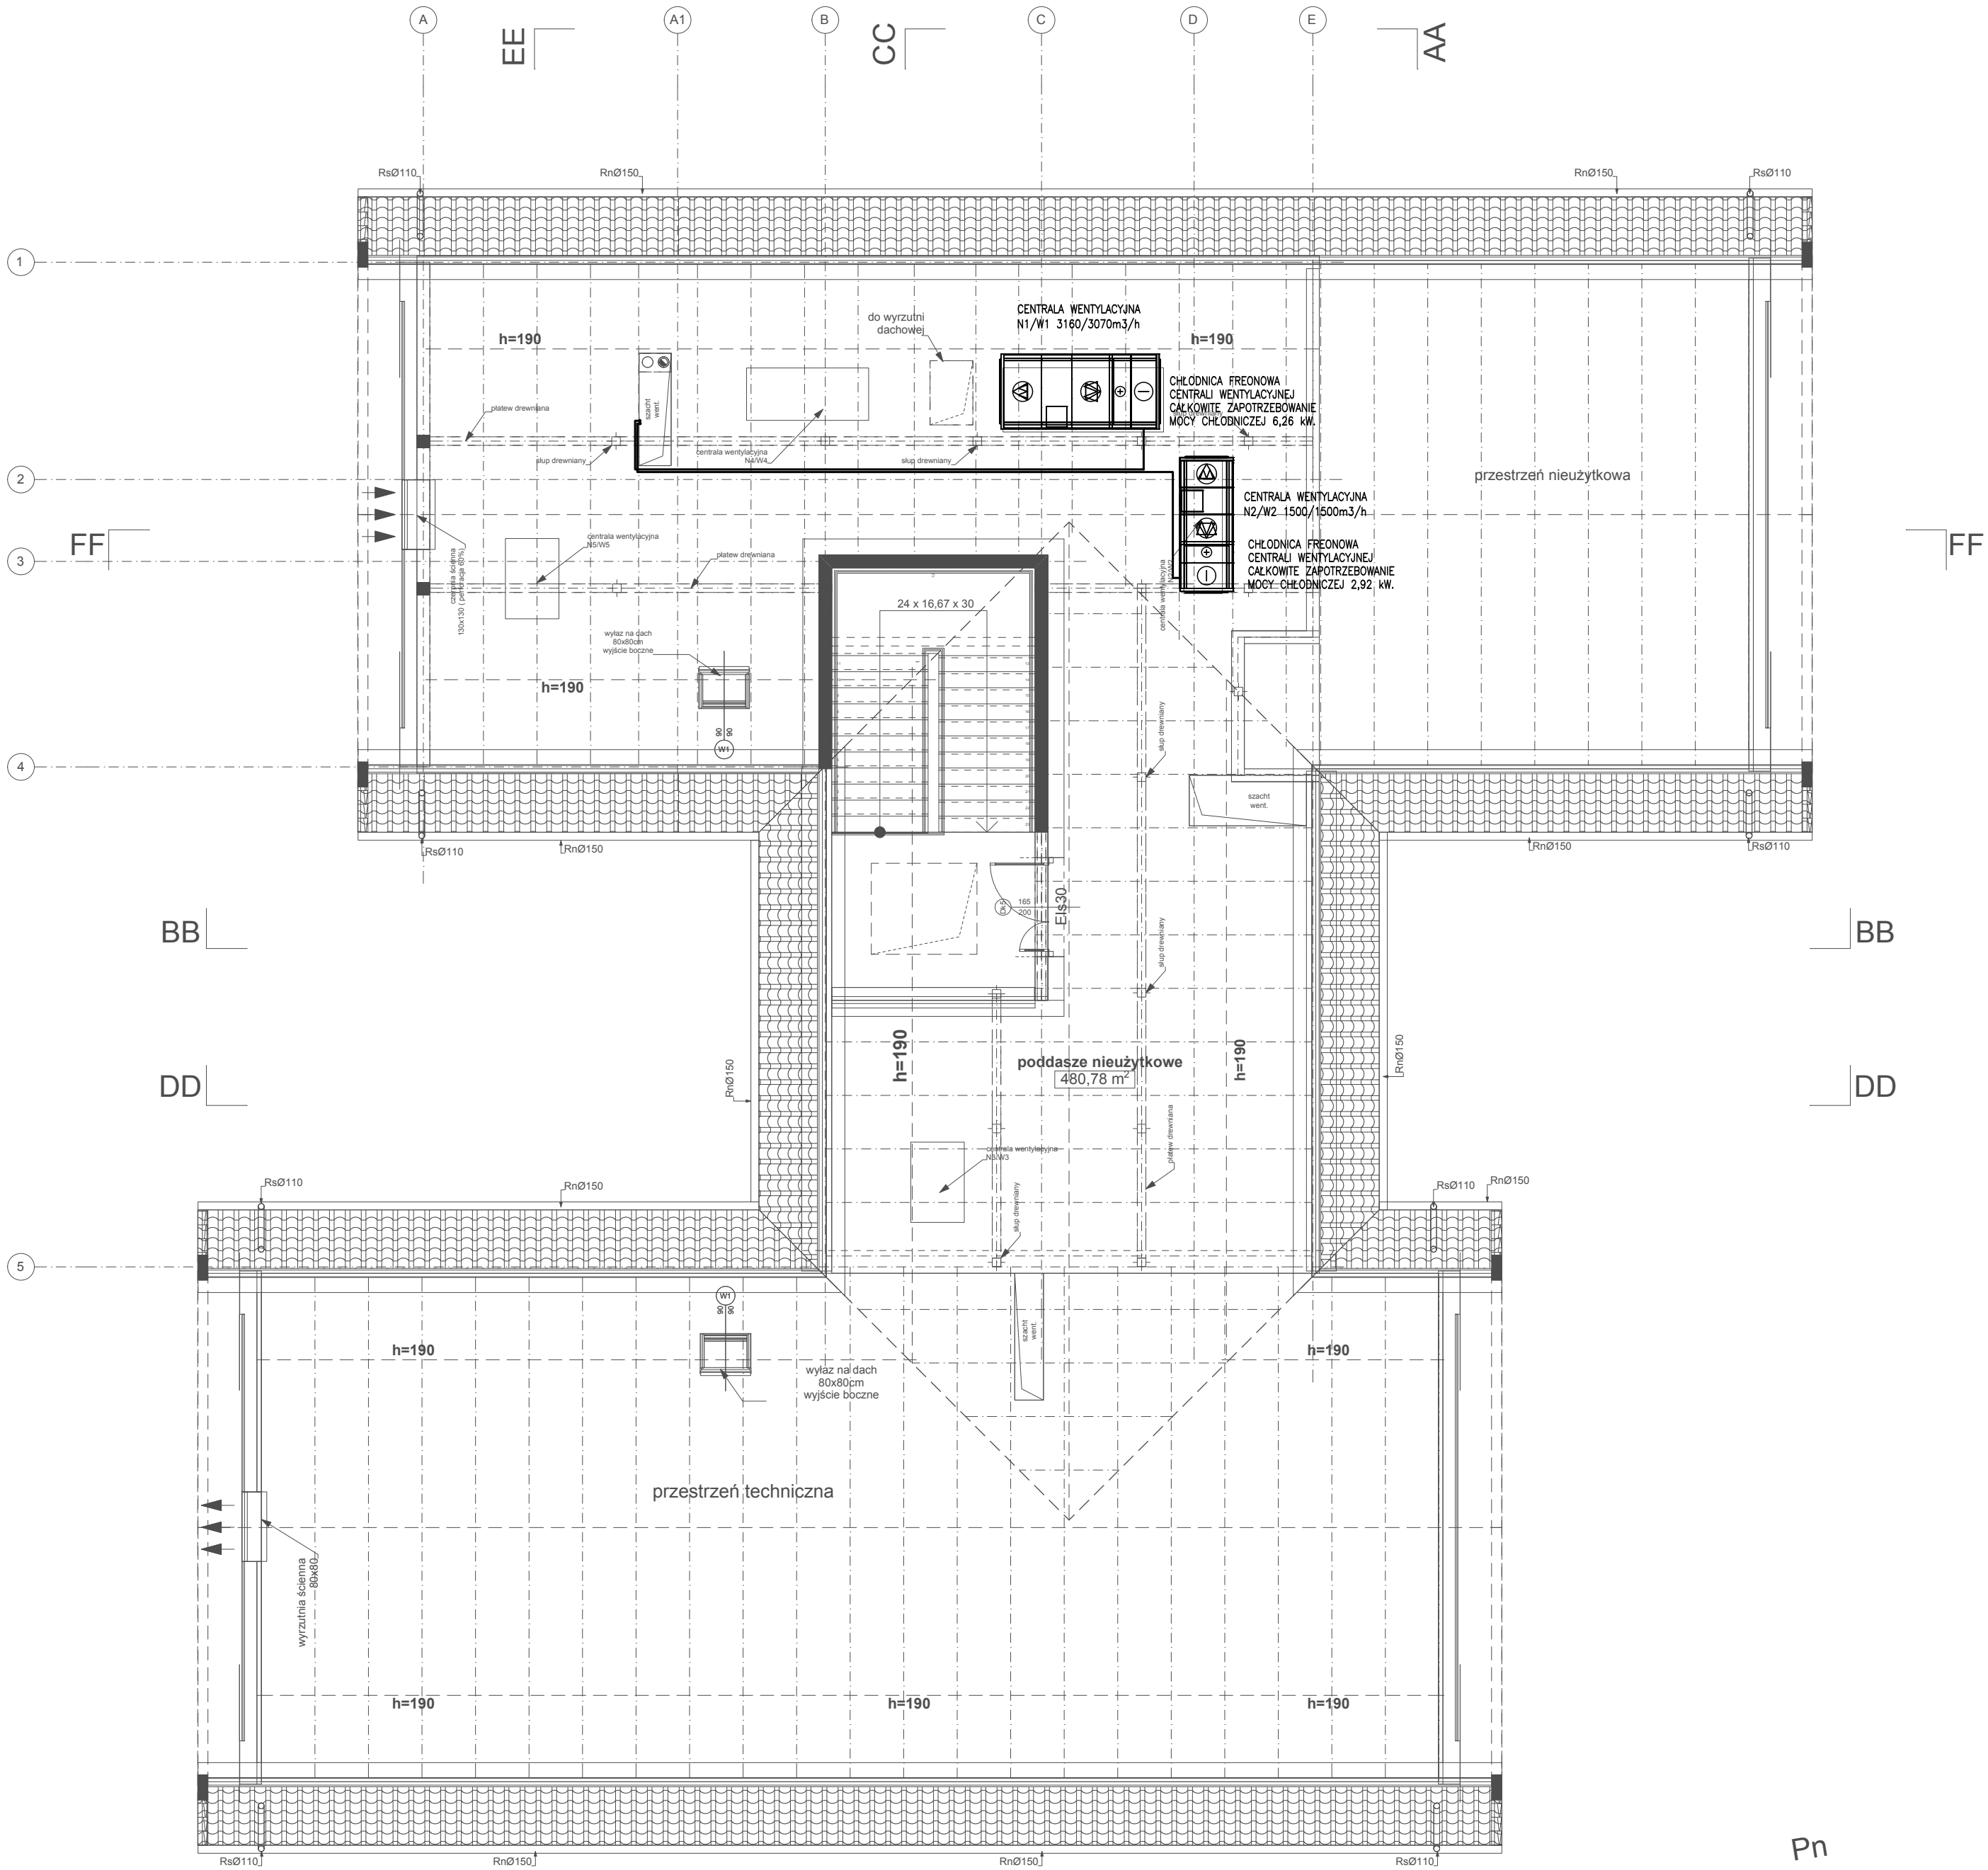

**Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA**
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Investycja:

**Budowa budynku
biurowo-konferencyjnego
siedziby Nadleśnictwa Olkusz
wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną i
drogową, budowa budynku
gospodarczego ze stacją
uzdatniania wody i
generatorem prądu, budowa
wieży telekomunikacyjnej,
studni głębinowej,
biologicznej oczyszczalni
ścieków oraz przebudowa
istniejącego zbiornika p.poż.**

Adres inwestycji:

ul. Ponikowska 32, 32-300 Olkusz
działki nr ewid. 844/1
obręb: 0002 Pomorzany
jedn. ewid.: Olkusz-M

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olkusz
ul. Łukasieńskiego 3
32-300 Olkusz

Projektant:

mgr inż. Paweł Budziak
upr. bud. MAZ/0411/POOS/09

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Pajura
upr. bud. PDK/0007/POOS/08

Branża:

**SANITARNA
PROJEKT WYKONAWCZY**

Tytuł rysunku:

Instalacje klimatyzacji
Rzut poddasza

Data:

22.02.2019r

Nr arkusza:

SC-03

Skala rysunku:

1:100

Strona: