EXISTUJÚCI RIEPUST - TYP S KALOVOU JAMOU

POZDĽŽNY REZ PRIEPUSTOM

M 1:100

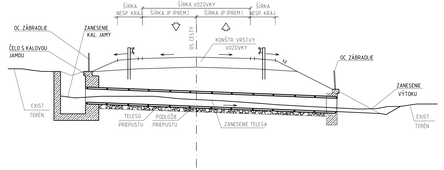

EXISTUJÚCI RIEPUST - TYP BEZ KALOVEJ JAMY

POZDĽŽNY REZ PRIEPUSTOM

M 1:100

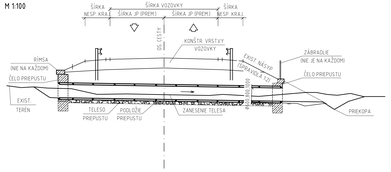

MONOLITICKÉ RÍMSY

REZ

M 1:10



① Ø12/ dĺžka podľa rímsy

var.

KOTVENIE-RÍMSY



Ⓐ Ilozmery uvedené v strednici prvkui
80x10-540
Dovolené nanáhanie v fahu-67,5kN (135kN)
Dovolené nanáhanie v šmyku-24kN (48kN)

Ⓑ Podložka Ø140, hrúbky 8mm s otvorom Ø28mm
osadená na hnel asfaltový modifikovaný
nanášaný za studena

Ⓒ Kotva M24 dl 560mm

VÝKAZ VÝSTUŽE NA 1 m`RÍMSY

OZN	# [mm]	DĹŽKA 1KS [m]	KS	DĹŽKA PODĽA # V [m]	
				Ø10	Ø12
1	12	1	12		12
2	10	1.15	7	8.05	
SPOLU			m	8.05	12
			kg/m	0.617	0.888
			kg	4.97	10.66
HMOTNOSŤ SPOLU				15.6	

POZNÁMKY

1 - RÍMSY BUDÚ K NOSNEJ KONŠTRUKCII PRICHYTNÉ POMOCOU LEPENÝCH KOTIEV M24
2 MATERIÁLU ASPOŇ 6 B DĹŽKY 200mm. KOTVY BUDÚ LEPENÉ DO OTVOROV DĹŽKY MIN. 170mm
2 - KOTVY RÍMSY BUDÚ CHRÁNENÉ ŽIARAVÝM ZINKOVANÍM (STN EN ISO 1461 a 1x EPOXIDOVÝM NÁTEROM (80 m)
3 - KOTVY RÍMS ROZMIESTNIŤ po 0,5 m , OD OKRAJOV min 0,25m
4 POTREBNÉ DODRŽAŤ VŠETKY POŽIADAVKY A ZÁSADY KOTVENIA
4 - SKOSENIE HRÁN RÍMS ZHOTOVIŤ VLOŽENÍM TROJHRANNÍKOVÝCH LÁT DO DEBNENIA

DETAIL

VYZNAČENIE ROKU VÝSTAVBY

DETAIL A

M 1:10



POZNÁMKY

ROK VÝSTAVBY SA NA POHLADOVEJ PLOCHE RÍMSY VYTVORÍ VLOŽENÍM ŠTRUKTÚROVANEJ MATRICE Z POLYURETÁNU (PU) DO DEBNENIA

BETÓN RÍMSY:	C 35/45 XC4,XD3,XF4(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4
OCEĽ:	B 500B

ROŠT NA PREKRYTIE KALOVEJ JAMY

POHĽAD ZHORA

M 1:25



DETAIL ULOŽENIA ROŠTU

M 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU

POPIS	HMOTNOSŤ
KOMPOZITNÝ ROŠT	50 kg/m2
OC. RÁM	12 kg/m
KOTEVNÁ KONŠTRUKCIA	15 kg/m
PLOCHA PKO 0,5 m2/m	

POZNÁMKY

1. ROŠTY SA BUDÚ OSADZAŤ NA REKONŠTRUOVANÉ A NOVÉ KALOVÉ JAMY
2. ROZMERY ROŠTU BUDÚ PRISPÔSOBENÉ KONKRÉTNEJ KALOVEJ JAME
3. MATERIÁL ROŠTU JE LIATY KOMPOZIT, HRÚBKA 60 mm , VEĽKOSŤ OKA MAX 30x30mm
4. POŽADOVANÁ ÚNOSNOSŤ KOMP. ROŠTU min 5kN/m2

ODLÁŽDENIE

POHĽAD NA VÝUSTENIE

M 1:50



REZ V MIESTE VÝÚSTENIA

M 150

DETAIL

ODLÁŽDENIE SVAHU

M 1:10

POZNÁMKY

1. VYSPÁROVANIE SPREVIENA BUDE CEMENTOVOU MALTOU SO ŠÍRKOU ŠPÁRY MAX. 30 mm
2. POUŽITÝ KAMEŇ MUSÍ BYŤ TRVANLIVÝ, ODOLNÝ PROTI OBRUSU A MRAZU

PÔDORYS V MIESTE VÝÚSTENIA

M 1:50



ODLÁŽDENIE NA VTOKU A VÝTOKU KOLMÝCH PRIEPUSTOV

M 1:100



ODLÁŽDENIE DNA KALOVEJ JAMY

M 1:50



PÔDORYS

M 1:50



VÝKAZ MATERIÁLU NA 1 m2 ODLÁŽDENIA

POPIS	OBJEM [m3]
LOMOVÝ KAMEŇ hr. 200 mm	-
BET. LÔŽKO hr. 100 mm	0,1
CEM. MALTA	0,02

PÔDORYS

M 1:100

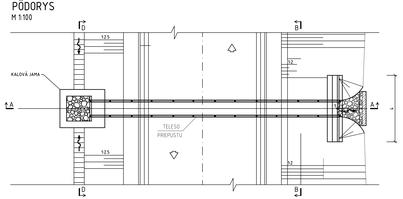

POHĽAD NA VTOK/VÝUSTENIE , M 1:50

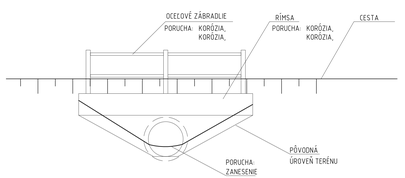

TABUĽKA VYSKYTUJÚCICH SA PORÚCH A OPATRENÍ

TYP	PORUCHA	NÁVRH OPATRENIA
RÍMSA	POŠKODENIE	NOVÁ RÍMSA
ČELO PRIEPUSTU	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV, ODLÁŽDENIE
	ZAPRATANIE	ODSTRÁNENIE BUJNEJ VEGETÁCIE, ODLÁŽDENIE
	DEGRADOVANÝ POVRCH POŠKODENIE, DEFORMÁCIA	REPROFILÁCIA POVRCHOV NOVÉ ČELO
KALOVÁ JAMA	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV, ODLÁŽDENIE
	ZAPRATANIE	ODSTRÁNENIE BUJNEJ VEGETÁCIE, ODLÁŽDENIE
	DEGRADOVANÝ POVRCH POŠKODENIE, DEFORMÁCIA	REPROFILÁCIA POVRCHOV NOVÁ KALOVÁ JAMA SA/S ČELOM
TELESO PRIEPUSTU	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV
	VÝRAZNÉ POŠKODENIE	NAHRADENIE NOVÝM

POZN.
1 NÁVRH OPATRENÍ BOL ROBENÝ NA ZÁKLADE VIZUÁLNEJ OBHLIADKY.
AK SA PRI REALIZÁCII OPATRENÍ OBJAVIA NOVÉ SKUTOČNOSTI JE POTREBNÉ TO OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI A NAVRHNÚŤ NOVÉ RIEŠENIE
2. V PRÍPADE VÝRAZNÉHO POŠKODENIA SA EXISTUJÚCI PRIEPUST NAHRADÍ NOVÝM

TABUĽKA VYSKYTUJÚCICH SA PORÚCH A OPATRENÍ

TYP	PORUCHA	NÁVRH OPATRENIA
ZÁBRADLIE	KOROZIA POŠKODENIE, DEFORMÁCIA	NOVÉ ZÁBRADLIE
RÍMSA	POŠKODENIE	NOVÁ RÍMSA
ČELO PRIEPUSTU	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV, ODLÁŽDENIE
	ZAPRATANIE	ODSTRÁNENIE BUJNEJ VEGETÁCIE, ODLÁŽDENIE
	DEGRADOVANÝ POVRCH VÝRAZNÉ POŠKODENIE IZOLÁCIE	REPROFILÁCIA POVRCHOV NOVÉ ČELO
KALOVÁ JAMA	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV, ODLÁŽDENIE
	ZAPRATANIE	ODSTRÁNENIE BUJNEJ VEGETÁCIE, ODLÁŽDENIE
	DEGRADOVANÝ POVRCH POŠKODENIE, DEFORMÁCIA	REPROFILÁCIA POVRCHOV NOVÁ KALOVÁ JAMA SA/S ČELOM
TELESO PRIEPUSTU	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV
	VÝRAZNÉ POŠKODENIE	NAHRADENIE NOVÝM

POZN.
1 NÁVRH OPATRENÍ BOL ROBENÝ NA ZÁKLADE VIZUÁLNEJ OBHLIADKY.
AK SA PRI REALIZÁCII OPATRENÍ OBJAVIA NOVÉ SKUTOČNOSTI JE POTREBNÉ TO OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI A NAVRHNÚŤ NOVÉ RIEŠENIE
2. V PRÍPADE VÝRAZNÉHO POŠKODENIA SA EXISTUJÚCI PRIEPUST NAHRADÍ NOVÝM

ZÁBRADLIE

POHĽAD

M 1:50



POZNÁMKY

1. ZÁBRADLIE BUDE REALIZOVANÉ NAD VŠETKÝCH ČELÁCH KDE JE VÝŠKA NAD 1,5 M-IV ZMYSLE NORMY STN 73 6101 A STN 73 6200
2. KOTVENIE ZÁBRADLIA SA BUDE REALIZOVAŤ LEPENÝM KOTVAMI

REZ NOVÝM ZÁBRADLÍM

M 1:25



VÝKAZ ZÁBRADLIA NA 1m`

POPIS	POČET [ks/m]	DĹŽKA [m]	HMOT [kg/m]	PLOCHA [m2]
MADLO - OCEĽOVÉ RÚRY 70x3	1	1	4,957	0,22
STĹPIKY - OCEĽOVÉ RÚRY 70x3	0,83	1,19	4,325	0,24
PREČNÍKY - OCEĽOVÉ RÚRY 44,5x2,5	2	1	5,178	0,14
KOTEVNÁ DOSKA 200x200x10 mm	0,83	-	3,140	0,04
SPOLU [kg/m]			17,8	0,64

VÝKAZ KOTIEV

LEPENÉ KOTVY pr. 12mm
4ks / 1bf/ pás

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLIA:

1. STUPEŇ KOROZNEJ AGRESIVITY ATMOSFÉRY C5-I
2. PRE ZÁBRADLIE PLATÍ KOMBINOVANÝ SYSTÉM "ZN PONOROM + ONS 02":
   - 1x Zinkovanie ponorom - Zn hr 60 µm
   - 1x Základný náter-EP hr. 80 µm
   - 1x Medzivrstva-EP hr. 60 µm
   - 1x Vrchný náter PUR hr. 60 µm

NOVÉ ČELO PRIEPUSTU

REZ V MIESTE NOVÉHO ČELA

M 1:50



POZNÁMKY

1. PRI ODBúRANÍ PÔVODNÝCH ČIEL JE POTREBNÉ OBAŤ ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU PRIEPUSTU
2. PRI REALIZOVANÍ ČELA JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ ČISTNÝ NÁSYP
3. NOVÉ ČELO MUSÍ BYŤ OSADENÉ TAK ABY EXISTUJÚCA RÚRA PRIETREČALA ZA MIN 100mm
4. ČELÁ SÚ Z PROSTÉHO BETÓNU, PRE ZAMEDZENIE VZNIKU ZMRAŠŤOVACÍCH TRHLÍN SA V POVRCHOM VLOŽKA KARIGSETE 4G 150/150, KRYTIE 50MM
5. VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ 1x-PENETRAČNÝM A 2x-ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA

BETÓN ČELA	C 25/30 XC2,XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 32 - S3

DETAIL

SPÔSOB OPRAVY POVRCHU BETÓNOVÝCH PLÔCH



PRACOVNÝ POSTUP:

1. ODSTRÁNENIE ZEMINY SPRIED UPRAVOVANÉHO PRVKU cca. 0,2m
2. OTRYSKANIE DEGRADOVANÉHO BETÓNU
3. OČISTENIE POVRCHU OTRYSKANÉHO BETÓNU
4. APLIKÁCIA KRYŠTALIZAČNO IZOLAČNÉHO NÁTERU HÁSTRKOU NA REALKALIZÁCII KARBONATIZOVANÉHO BETÓNU A AKO IZOVANU PROTI PRÍSOBENIU CHLORIDOV NA BÁZE CEMENTOVEJ KRYŠTALIZÁCIE
5. NANESENIE PEVNOSTNÉHO MOSTÍKA
6. APLIKÁCIA SANAČNÉHO SYSTÉMU (SANAČNÁ MALTA 6kJ) - JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 10 mm
   - JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 30 mm
   - DVOJVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 50 mm
7. NANESENIE OCHRANNÉHO A ZJEDNOCUJÚCEHO NÁTERU.
8. SPÄTNÉ ZASYPANIE

POZNÁMKY:

- PREDPOKLADANÁ HĹBKA DEGRADOVANÉHO BETÓNU cca. 0,02m
- POUŽIŤ SANAČNÚ MALTU VHODNÚ PRE HRÚBKU ÚPRAVY 35mm (6kJ
- PRI REPROFILÁCII STIEN KALOVÝCH JÁM JE POTREBNÉ OSADIŤ OCEĽOVÉ STUPAČKY PRE REVÍZIU
- VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ 1x-PENETRAČNÝM A 2x-ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA

DETAIL

SPÔSOB OPRAVY POVRCHU OPORY V MIESTE ODKRYTEJ VÝSTUŽE



PRACOVNÝ POSTUP:

1. ODSTRÁNENIE ZEMINY SPRIED UPRAVOVANÉHO PRVKU cca. 0,2m
2. OTRYSKANIE DEGRADOVANÉHO BETÓNU
3. OČISTENIE POVRCHU OTRYSKANÉHO BETÓNU
4. APLIKÁCIA KRYŠTALIZAČNO IZOLAČNÉHO NÁTERU HÁSTRKOU NA REALKALIZÁCII KARBONATIZOVANÉHO BETÓNU A AKO IZOVANU PROTI PRÍSOBENIU CHLORIDOV NA BÁZE CEMENTOVEJ KRYŠTALIZÁCIE
5. REPROFILÁCIA KRYCEJ VRSTVY
6. APLIKÁCIA SANAČNÉHO SYSTÉMU (SANAČNÁ MALTA 6kJ) - JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 10 mm
   - JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 30 mm
   - DVOJVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 50 mm
7. NANESENIE OCHRANNÉHO A ZJEDNOCUJÚCEHO NÁTERU.
8. SPÄTNÉ ZASYPANIE

POZNÁMKY:

- O NUTNOSTI NAHRADENIA VÝSTUŽE ROZHODNE ZODP. PROJEKTANT PO ZHODNOTENÍ POČAS VÝSTAVBY
- POUŽIŤ SANAČNÚ MALTU VHODNÚ PRE HRÚBKU ÚPRAVY 35mm (1K 6J
- VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ 1x-PENETRAČNÝM A 2x-ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA

NOVÁ KALOVÁ JAMA

REZ V MIESTE NOVÉHO ČELA

M 150

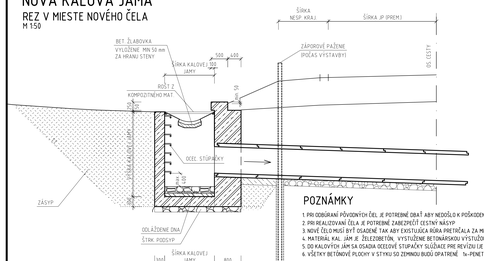

POZNÁMKY

1. PRI ODBúRANÍ PÔVODNÝCH ČIEL JE POTREBNÉ OBAŤ ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU PRIEPUSTU
2. PRI REALIZOVANÍ ČELA JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ ČISTNÝ NÁSYP
3. NOVÉ ČELO MUSÍ BYŤ OSADENÉ TAK ABY EXISTUJÚCA RÚRA PRIETREČALA ZA MIN 100mm
4. MATERIÁL KAL. JÁM JE ŽELEZOBETÓN. VYSTUŽENÉ BETONÁRSKOU VYSTUŽOU Ø12 á 150 mm V OBOCH SMEROCH
5. DO KALOVÝCH JÁM SA OSADIA OCEĽOVÉ STUPAČKY SLÚŽIACE PRE REVÍZIU (JE POTREBNÉ ICH OSADIŤ A I DO EXISTUJÚCICH KAL. JÁM)
6. VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ 1x-PENETRAČNÝM A 2x-ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA

BETÓN KALOVEJ JAMY	C 25/30 XC2,XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 32 - S3

VÝKAZ MATERIÁLU NA STUPAČKY

POPIS	HMOTNOSŤ [kg]
OC. STUPAČKA Ø25 , DĹ. 1,2m	4,6

4ks/ m` VÝŠKY

POHĽAD NA VTOK/VÝTOK

M 1:100

POHĽAD NA NOVÉ ČELO

M 150

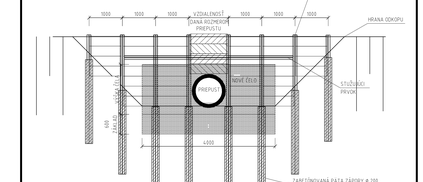

106-00 D

VYPRACOVAL:	ING. MARTIN ČÍŽ	Hl. INŽ PROJEKTU:	ING. ĽUBOSLAV NAGY
ODP. PROJEKTANT:	ING. ĽUBOSLAV NAGY	TECH. KONTROLA:	ING. ADAM GRMAN
OBJEDNÁVATEĽ:	Trenčiansky samosprávny kraj, K doline/ stanica 7282/2824, 911 01 Trenčín		
KRAJ:	TRENČIANSKY KRAJ	OKRES:	MYJAVA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
STAVBA:	PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY Z. II/581 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - MYJAVA	ČÍSLO ZAKÁZKY:	AP-2016/1751/01
		STUPEŇ:	DSP
		DÁTUM:	10/2016
STAVEBNÝ OBJEKT:	REKONŠTRUKCIA CESTY II/581, KM 8,455 – 9,880	FORMÁT:	16xA4
		MIERKA:	1:100,50,25,10
PRÍLOHA:	PRIEPUSTY	ČÍSLO PRÍLOHY:	5.2
		ZOSTAVA:	

AMBERG ENGINEERING
Samostatného VB, 811 06 Bratislava I
Telefón: +421 2 59 268 261
Fax: +421 2 59 268 268
E-mail: info@amberg.sk