EXISTUJÚCI RIEPUST - TYP S KALOVOU JAMOU

POZDĽŽNY REZ PRIEPUSTOM

M 1:100

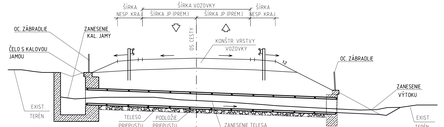

EXISTUJÚCI RIEPUST - TYP BEZ KALOVEJ JAMY

POZDĽŽNY REZ PRIEPUSTOM

M 1:100

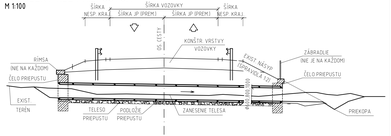

MONOLITICKÉ RÍMSY

REZ

M 1:10



1 Ø12/ dĺžka podľa rímsy

K KOTVENIE-RÍMSY

A Ilkzorney uvedené v strednici prvku
80x10-540
Dovolené nanáhanie v fahu-67,5kN (135kN)
Dovolené nanáhanie v šmyku-24kN (48kN)

B Podložka Ø140, hrúbky 8mm s otvorom Ø28mm
osadená na hnel asfaltový modifikovaný
nanášaný za studena

C Kotva M24 dĺ 500mm

VÝKAZ VÝSTUŽE NA 1 m`RÍMSY

OZN.	# [mm]	DĹŽKA 1KS [m]	KS	DĹŽKA PODĽA # V [m]	
				Ø10	Ø12
1	12	1	12		12
2	10	1.15	7	8.05	
SPOLU			m	8.05	12
			kg/m	0.617	0.888
			kg	4.97	10.66
HMOTNOSŤ SPOLU				15.6	

DETAIL

VYZNAČENIE ROKU VÝSTAVBY

DETAIL A

M 1:10

POZNÁMKY

ROK VÝSTAVBY SA NA POHLADOVEJ PLOCHE RÍMSY VYTVORÍ VLOŽENÍM ŠTRUKTÚROVANEJ MATRICE Z POLYURETÁNU IPUI DO DEBNENIA

POZNÁMKY

1 - RÍMSY BUDÚ K NOSNEJ KONŠTRUKCII PRICHYTENÉ POMOCOU LEPENÝCH KOTIEV M24
2 MATERIÁL U ASPÓN 6 B DĹŽKY 200mm. KOTVY BUDÚ LEPENÉ DO OTVOROV DĹŽKY MIN. 170mm
2 - KOTVY RÍMSY BUDÚ CHRÁNENÉ ŽIAROVÝM ZINKOVANÍM (STN EN ISO 1461 a 1x EPOXIDOVÝM NÁTEROM (80 m)
3 - KOTVY RÍMS ROZMESTNIŤ po 0,5 m , OD OKRAJOV min 0,25m
4 POTREBNÉ DODRŽAŤ VŠETKY POŽIADAVKY A ZÁSADY KOTVENIA
4 - SKOSENIE HRÁN RÍMS ZHOTOVIŤ VLOŽENÍM TROJHRANNÝCH LÁT DO DEBNENIA

BETÓN RÍMSY:	C 35/45 XC4,XD3,XF4(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4
OCEĽ:	B 500B

ROŠT NA PREKRYTIE KALOVEJ JAMY

POHĽAD ZHORA

M 1:25



DETAIL ULOŽENIA ROŠTU

M 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU

POPIS	HMOTNOSŤ
KOMPOZITNÝ ROŠT	50 kg/m2
OC. RÁM	12 kg/m
KOTVENÁ KONŠTRUKCIA	15 kg/m
PLOCHA PKO 0,5 m2/m	

POZNÁMKY

1. ROŠTY SA BUDÚ OSADZAŤ NA REKONŠTRUOVANÉ A NOVÉ KALOVÉ JAMY
2. ROZMERY ROŠTU BUDÚ PRISPÔSOBENÉ KONKRÉTNEJ KALOVEJ JAME
3. MATERIÁL ROŠTU JE LIATY KOMPOZIT, HRÚBKA 60 mm , VEĽKOSŤ OKA MAX 30x30mm
4. POŽADOVANÁ ÚNOSNOSŤ KOMP. ROŠTU min 5KN/m2

ODLÁDZENIE

POHĽAD NA VÝUSTENIE

M 1:50



PÔDORYS V MIESTE VÝUSTENIA

M 1:50



ODLÁDZENIE DNA KALOVEJ JAMY

M 1:50



REZ V MIESTE VÝUSTENIA

M 1:50



PÔDORYS

M 1:50



DETAIL

ODLÁDZENIE SVAHU

M 1:10



POZNÁMKY

1. VYSPÁROVANIE SPREVIENA BUDE CEMENTOVOU MALTOU SO ŠÍRKOU ŠPÁRY MAX. 30 mm
2. POUŽITÝ KAMEŇ MUSÍ BYŤ TRVANLIVÝ, ODOLNÝ PROTI OBRUSU A MRAZU

ODLÁDZENIE NA VTOKU A VÝTOKU KOLMÝCH PRIEPUSTOV

M 1:100



OS. KOMUNIKÁCIE

VÝKAZ MATERIÁLU NA 1 m2 ODLÁDZENIA

POPIS	OBJEM [m3]
LOMOVÝ KAMEŇ hr. 200 mm	-
BET. LÔŽKO hr. 100 mm	0,1
CEM. MALTA	0,02

SCHÉMA PRIEPUSTU NA ZJAZDE

SITUÁCIA

M 1:100

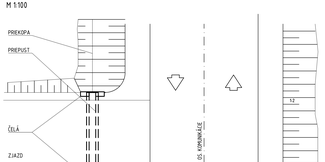

TABUĽKA VYSKYTUJÚCICH SA PORÚCH A OPATRENÍ

TYP	PORUCHA	NÁVRH OPATRENIA
RÍMSA	POŠKODENIE	NOVÁ RÍMSA
ČELO PRIEPUSTU	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV, ODLÁDZENIE
	ZARASTENIE	ODSTRÁNENIE BUJNEJ VEGETÁCIE, ODLÁDZENIE
	DEGRADOVANÝ POVRCH POŠKODENIE, DEFORMÁCIA	REPROFILÁCIA POVRCHOV NOVÉ ČELO
TELESO PRIEPUSTU	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV
	VÝRAZNÉ POŠKODENIE	NAHRADENIE NOVÝM

POZN.
1. NÁVRH OPATRENÍ BOL ROBENÝ NA ZÁKLADE VIZUÁLNEJ OBHLIADKY.
AK SA PRI REALIZÁCII OPATRENÍ OBJAVIA NOVÉ SKUTOČNOSTI JE POTREBNÉ TO OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI A NAVRHNÚŤ NOVÉ RIEŠENIE
2. V PRÍPADE VÝRAZNÉHO POŠKODENIA SA EXISTUJÚCI PREPUST NAHRADÍ NOVÝM

TABUĽKA VYSKYTUJÚCICH SA PORÚCH A OPATRENÍ

TYP	PORUCHA	NÁVRH OPATRENIA
ZÁBRADLIE	KOROZIA POŠKODENIE, DEFORMÁCIA	NOVÉ ZÁBRADLIE
RÍMSA	POŠKODENIE	NOVÁ RÍMSA
ČELO PRIEPUSTU	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV, ODLÁDZENIE
	ZARASTENIE	ODSTRÁNENIE BUJNEJ VEGETÁCIE, ODLÁDZENIE
	DEGRADOVANÝ POVRCH	REPROFILÁCIA POVRCHOV
	VÝRAZNÉ POŠKODENIE IZOLÁCIE	NOVÉ ČELO
KALOVÁ JAMA	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV, ODLÁDZENIE
	ZARASTENIE	ODSTRÁNENIE BUJNEJ VEGETÁCIE, ODLÁDZENIE
	DEGRADOVANÝ POVRCH POŠKODENIE, DEFORMÁCIA	REPROFILÁCIA POVRCHOV NOVÁ KALOVÁ JAMA SA/S ČELOM
TELESO PRIEPUSTU	ZANESENIE NÁNOSOM ZEME	MECHANICKÉ ODSTRÁNENIE NÁNOSOV
	VÝRAZNÉ POŠKODENIE	NAHRADENIE NOVÝM

POZN.
1 NÁVRH OPATRENÍ BOL ROBENÝ NA ZÁKLADE VIZUÁLNEJ OBHLIADKY.
AK SA PRI REALIZÁCII OPATRENÍ OBJAVIA NOVÉ SKUTOČNOSTI JE POTREBNÉ TO OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI A NAVRHNÚŤ NOVÉ RIEŠENIE
2 - V PRÍPADE VÝRAZNÉHO POŠKODENIA SA EXISTUJÚCI PREPUST NAHRADÍ NOVÝM

ZÁBRADLIE

POHĽAD

M 1:50



POZNÁMKY

1. ZÁBRADLIE BUDE REALIZOVANÉ NAD VŠETKÝCH ČELÁCH KDE JE VÝŠKA NAD 1,5 M-IV ZMYSLE NORMY STN 73 6101 A STN 73 6200
2. KOTVENIE ZÁBRADLIA SA BUDE REALIZOVAŤ I ZATMELNÝM KOTVAMI

REZ NOVÝM ZÁBRADLÍM

M 1:25



VÝKAZ ZÁBRADLIA na 1m`

POPIS	POČET [ks/m]	DĹŽKA [m]	HMOT [kg/m]	PLOCHA [m2]
MADLO - OCEĽOVÉ RÚRY 70x3	1	1	4,957	0,22
STĹPIKY - OCEĽOVÉ RÚRY 70x3	0,83	1,19	4,325	0,24
PRIEČNIKY - OCEĽOVÉ RÚRY 44,5x2,5	2	1	5,178	0,14
KOTEVNÁ DOSKA 200x200x10 mm	0,83	-	3,140	0,04
SPOLU [kg/m]			17,8	0,64

VÝKAZ KOTIEV

LEPENÉ KOTVY pr 12mm	
4ks / 1bf/ak	

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLIA:

1. STUPEŇ KOROZNEJ AGRESIVITY ATMOSFÉRY C3-I
2. PRE ZÁBRADLIE PLATÍ KOMBINOVANÝ SYSTÉM "ZN PONOROM + ONS 02":
   - 1x Zinkovanie ponorom - Zn- hr 60 µm
   - 1x Základný náter-EP hr. 80 µm
   - 1x Medzivrstva-EP hr. 60 µm
   - 1x Vrchný náter PUR hr. 60 µm

NOVÉ ČELO PRIEPUSTU

REZ V MIESTE NOVÉHO ČELA

M 1:50



POZNÁMKY

1. PRI ODBÚRANÍ PÔVODNÝCH ČIEL JE POTREBNÉ OBAŤ ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU PREPUSTU
2. PRI REALIZOVANÍ ČELA JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ ČISTNÝ NÁSYP
3. NOVÉ ČELO MUSÍ BYŤ OSADENÉ TAK ABY EXISTUJÚCA RÚRA PREPÚŠťALA ZA MIN 100mm
4. ČELÁ SÚ Z PROSTÉHO BETÓNU, PRE ZAMEDZENIE VZNIKU ZMRAŠťOVACÍCH TRHLÍN SA V POVRCHOM VLOŽÍA KARIGSETE 4G 150/150, KRYTIE 50MM
5. VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ 1x-PENETRAČNÝM A 2x-ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA

BETÓN ČELA	C 25/30 XC2,XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 32 - S3

POHĽAD NA NOVÉ ČELO

M 1:50



DETAIL

SPÔSOB OPRAVY POVRCHU BETÓNOVÝCH PLÔCH



PRACOVNÝ POSTUP:

1. ODSTRÁNENIE ZEMNÝ SPRIED UPRAVOVANÉHO PRVKU cca. 0,2m
2. OTRYSKANIE DEGRADOVANÉHO BETÓNU
3. OČISTENIE POVRCHU OTRYSKANÉHO BETÓNU
4. APLIKÁCIA KRYŠTALICKÉHO IZOLAČNÉHO NÁTERU HÁSTRICKÚ NA REALKALIČNÝCH KARBONATIZOVANÉHO BETÓNU A AKO IZOVRANU PROTI PRÍSOBENIU CHLORIDOV NA BÁZE CEMENTOVEJ KRYŠTALIZÁCIE
5. NANESENIE PEVNOSTNÉHO MOSTÍKA
6. APLIKÁCIA SANAČNÉHO SYSTÉMU (SANAČNÁ MALTA 6kJ) - JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 10 mm
   - JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 30 mm
   - DVOJVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 50 mm
7. NANESENIE OCHRANNÉHO A ZJEDNOCUJÚCEHO NÁTERU.
8. SPÄTNÉ ZASYPANIE

POZNÁMKY:

- PREDPOKLADANÁ HĹBKA DEGRADOVANÉHO BETÓNU cca. 0,02m
- POUŽIŤ SANAČNÚ MALTU VHODNÚ PRE HRÚBKU OPRAVY 35mm (6kJ
- PRI REPROFILÁCII STIEN KALOVÝCH JÁM JE POTREBNÉ DSADIŤ OCEĽOVÉ STUPÁČKY PRE REVÍZIU
- VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ
- 1x-PENETRAČNÝM A 2x-ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA

DETAIL

SPÔSOB OPRAVY POVRCHU OPORY V MIESTE ODKRYTEJ VÝSTUŽE

PRACOVNÝ POSTUP:

1. ODSTRÁNENIE ZEMNÝ SPRIED UPRAVOVANÉHO PRVKU cca. 0,2m
2. OTRYSKANIE DEGRADOVANÉHO BETÓNU
3. OČISTENIE POVRCHU OTRYSKANÉHO BETÓNU
4. APLIKÁCIA KRYŠTALICKÉHO IZOLAČNÉHO NÁTERU HÁSTRICKÚ NA REALKALIČNÝCH KARBONATIZOVANÉHO BETÓNU A AKO IZOVRANU PROTI PRÍSOBENIU CHLORIDOV NA BÁZE CEMENTOVEJ KRYŠTALIZÁCIE
5. REPROFILÁCIA KRYCEJ VRSTVY
6. APLIKÁCIA SANAČNÉHO SYSTÉMU (SANAČNÁ MALTA 6kJ) - JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 10 mm
   - JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 30 mm
   - DVOJVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 50 mm
7. NANESENIE OCHRANNÉHO A ZJEDNOCUJÚCEHO NÁTERU.
8. SPÄTNÉ ZASYPANIE

POZNÁMKY:

- O NEOHNOSTI NAHRADZENIA VÝSTUŽE ROZHODNE ZODP. PROJEKTANT PO ZHODNOTENÍ POČAS VÝSTAVBY
- POUŽIŤ SANAČNÚ MALTU VHODNÚ PRE HRÚBKU OPRAVY 35mm (1K 6J
- VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ
- 1x-PENETRAČNÝM A 2x-ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA

NOVÁ KALOVÁ JAMA

REZ V MIESTE NOVÉHO ČELA

M 1:50

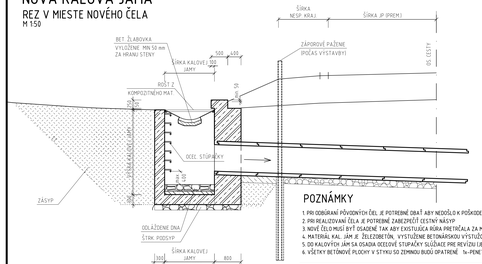

POZNÁMKY

1. PRI ODBÚRANÍ PÔVODNÝCH ČIEL JE POTREBNÉ OBAŤ ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU PREPUSTU
2. PRI REALIZOVANÍ ČELA JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ ČISTNÝ NÁSYP
3. NOVÉ ČELO MUSÍ BYŤ OSADENÉ TAK ABY EXISTUJÚCA RÚRA PREPÚŠťALA ZA MIN 100mm
4. MATERIÁL KAL. JÁM JE ŽELEZOBETÓN, VYSTUŽENÉ BETONÁRSKOU VYSTUŽOU Ø12 á 150 mm V OBOCH SMEROCH
5. DO KALOVÝCH JÁM SA OSADIA OCEĽOVÉ STUPÁČKY SLÚŽIACE PRE REVÍZIU LE POTREBNÉ ICH OSADIŤ A JE DO EXISTUJÚCICH KAL. JÁM
6. VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ 1x-PENETRAČNÝM A 2x-ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA

BETÓN KALOVEJ JAMY	C 25/30 XC2,XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 32 - S3

VÝKAZ MATERIÁLU NA STUPÁČKY

POPIS	HMOTNOSŤ [kg]
OC. STUPÁČKA Ø25 , DĹ. 1,2m	4,6

4ks/ m` VÝŠKY

POHĽAD NA VTOK/VÝTOK

M 1:100

POHĽAD NA VTOK/VÝSTUPENIE , M 1:50

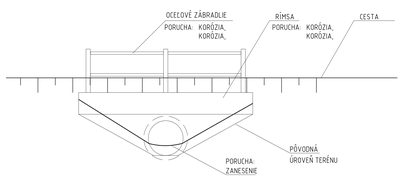

PÔDORYS

M 1:100

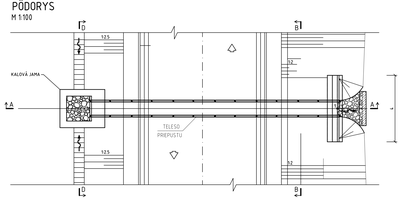

224-00 D

VYPRACOVAL:	ING. MARTIN ČÍŽ	HL. INŽ PROJEKTU:	ING. ĽUBOSLAV NAGY
ODP. PROJEKTANT:	ING. ĽUBOSLAV NAGY	TECH. KONTROLA:	ING. ADAM GRMAN
OBJEDNÁVATEĽ:	TrenČianský samosprávny kraj, K doline/ stanica 7282/2824, 911 01 TrenČín		
KRAJ:	TRENČIANSKY KRAJ	OKRES:	MYJAVA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
STAVBA:	PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY Z. II/581 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - MYJAVA		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SANÁCIA ZOSUVU V KM 17,030 - 18,275 VĽAVO		
PRÍLOHA:	PRIEPUSTY		

ČÍSLO ZAKÁZKY:	AP-2016/1751/01
STUPEŇ:	DSP
DÁTUM:	10/2016
FORMÁT:	16xA4
MERKA:	1:100,50,25,10
ČÍSLO PRÍLOHY:	12.2
OPRAVA:	

AMBERG ENGINEERING
Samostatná 1/B, 811 06 Bratislava I
Telefón: +421 2 59 268 261
Fax: +421 2 59 268 268
E-mail: info@amberg.sk