

**Obsah:**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Identifikačné údaje .....</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1 Stavba .....   | 3         |
| 1.2 Stavebník .....  | 3         |
| 1.3 Projektant .....   | 3         |
| 1.4 Uvažovaný správca stavebného objektu.....  | 3         |
| <b>2. Prehľad východiskových podkladov.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>3. Popis finkčného a technického riešenia.....</b>  | <b>4</b>  |
| 3.1 Účel a ciele stavby.....   | 4         |
| 3.2 Popis technického riešenia .....   | 4         |
| 3.3 Konštrukcia vozovky .....  | 5         |
| 3.4 Búracie práce .....  | 6         |
| 3.5 Zemné práce .....  | 7         |
| 3.5.1 Odhumusovanie a zahumusovanie.....   | 7         |
| 3.5.2 Zemné teleso.....  | 7         |
| 3.5.3 Podložie násypu a sanačné opatrenia násypu.....  | 8         |
| 3.5.4 Úprava zárezov .....   | 8         |
| 3.5.5 Aktívna zóna.....  | 9         |
| 3.5.6 Sanácia podložia pod vozovkou (zemná plán).....  | 9         |
| 3.5.7 Zatrávnenie .....  | 9         |
| 3.5.8 Vytýčenie objektu .....  | 10        |
| <b>4. Popis napojenia na existujúcu cestnú sieť, prístup na pozemky rozdelené stavbou a väzby na existujúce inžinierske siete.....</b> | <b>10</b> |
| 4.1 Napojenie na existujúce komunikácie .....  | 10        |
| 4.2 Prístup na pozemky rozdelené stavbou .....   | 10        |
| 4.3 Väzby na existujúce inžinierske siete.....   | 11        |
| <b>5. Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>6. Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>7. Charakteristika a popis technického riešenia cesty .....</b>   | <b>13</b> |
| 7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie.....  | 13        |
| 7.1.1 Vplyv na okolie stavby počas realizácie stavebných prác .....  | 14        |
| 7.1.2 Vplyv stavby na okolie po jej dokončení .....  | 14        |
| 7.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky .....  | 15        |
| 7.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby .....                           | 16        |
| 7.4 Popis riešenia ochrany proti agresívnomu prostrediu .....  | 16        |
| <b>8. Posúdenie výkonnosti cesty a križovatiek .....</b>   | <b>17</b> |

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>9. Výpočet konštrukcie vozovky.....</b>                           | <b>17</b> |
| 9.1 Analýza výsledkov meraní a posúdenie návrhu opráv vozovky.....   | 17        |
| 9.1.1 Účel merania a hodnotenia únosnosti asfaltových vozoviek ..... | 17        |
| 9.2 Vyhodnocovanie meraní .....                                      | 17        |
| 9.3 Analýza výsledkov meraní .....                                   | 17        |
| 9.3.1 Technologické varianty .....                                   | 20        |
| 9.3.2 Približná metóda stanovenia hrúbky zosilnenia .....            | 20        |
| 9.3.3 Delenie úseku na homogénne sekcie .....                        | 21        |
| 9.3.4 Návrh zosilnenia vozovky .....                                 | 22        |
| 9.3.5 Posúdenie návrhu zosilnenia „VARIANT 2“ .....                  | 23        |
| 9.3.6 Posúdenie novej konštrukcie vozovky „VARIANT 4“.....           | 25        |
| 9.4 Rozdelenie trasy na stavebné objekty .....                       | 28        |
| <b>10. Vybavenie komunikácie.....</b>                                | <b>29</b> |
| 10.1 Bezpečnostné zariadenia .....                                   | 29        |
| 10.1.1 Záchytné bezpečnostné zariadenia .....                        | 29        |
| 10.1.2 Vodiace bezpečnostné zariadenia .....                         | 30        |
| 10.2 Dopravné značenie.....  | 31        |
| 10.2.1 Dočasné dopravné značenie .....                               | 31        |
| 10.2.2 Trvalé dopravné značenie .....                                | 33        |
| 10.2.3 Legislatívne podmienky .....                                  | 36        |
| <b>11. Bilancia zeminy a použitých materiálov .....</b>              | <b>36</b> |
| <b>12. Bilancia odpadov a nakladanie s nimi .....</b>                | <b>37</b> |
| 12.1 Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.....                 | 37        |

## 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

### 1.1 Stavba

Názov stavby: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto n/V - Myjava  
Názov objektu: 110-00 Rekonštrukcia cesty II/581, km 14,875 – 17,030  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Nové Mesto nad Váhom  
Katastrálne územie: Stará Turá, Lubina  
Druh stavby: rekonštrukcia

### 1.2 Stavebník

Názov a adresa: Trenčiansky samosprávny kraj  
K dolnej stanici 7282/20A  
91101 Trenčín

### 1.3 Projektant

Názov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.  
Somolického 1/B  
811 06 Bratislava  
IČO: 35860073  
IČ DPH: SK 2020289953  
Tel. +421 2 5930 8261  
Fax. +421 2 5930 8260

Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľuboslav Nagy  
Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboslav Nagy  
Vypracoval: Ing. Ľuboslav Nagy

### 1.4 Uvažovaný správca stavebného objektu

Správcom objektu bude: Správa ciest TSK  
Brnianska 3  
91105 Trenčín

## 2. PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

### Podklady a požiadavky objednávateľa

- Výsledky z diagnostiky vozovky (Profilograph a Kuab FWD 50) namerané v roku 2015 Slovenskou správou ciest (Cestná databanka Bratislava),
- Projekt stavby Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá, ohlášenie stavebných úprav, spracované Malastav s.r.o. 2015
- požiadavky investora

### **Podklady projektanta**

- Zameranie dotknutého územia, spracované AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o., 2016
- Vizuálna obhliadka, fotodokumentácia, spracované AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o., 2016

Súčasťou podkladov sú aj výsledky 1. fázy „Zameranie skutočného stavu a diagnostika“ tejto dokumentácie spracované AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o., 2016 . Prvú fázu tvorilo:

- I.1 Diagnostika cesty – nedeštruktívne merané a diagnostiky úseku, spracované DAQE 2016
- I. 2 Diagnostika mostov, spracované AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o., 2016
- I.3 Geologický prieskum, spracované AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o., 2016

## **3. POPIS FINKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

### **3.1 Účel a ciele stavby**

Rast osobnej a nákladnej dopravy zaznamenal v poslednom desaťročí nebývalý rozvoj, pričom boli prekonané všetky prognózy rozvoja automobilovej dopravy, čo má za následok zvýšené požiadavky na kapacitu komunikácií.

Cesta II/581 v predmetnom území tvorí komunikačný systém, ktorý svojimi súčasnými nevyhovujúcimi technickými parametrami vozovky nesplňa požiadavky na bezpečnú, bezkolíznu a plynulú premávku zodpovedajúcu ceste II. triedy. Vďaka svojmu nevyhovujúcemu stavebno – technickému stavu vozovky a hlavne nárastom ľahkej nákladnej dopravy nepriaznivo vplyvá na obce ktorými prechádza ako aj na ich príľahlý extravidlán.

Cieľom predmetnej stavby je zlepšenie stavebno-technického stavu dotknutého úseku cesty. Účelom stavby je navrhnutie stavebno-technické a bezpečnostné opatrenia na zvýšenie životnosti vozovky, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy (hluk, exhaláty, vibrácie...).

Projekt sa zaobráva rekonštrukciou úseku cesty II. triedy II/581 od križovatky s cestou č. I/54 (Nové Mesto nad Váhom) po koniec extravidlánu mesta Myjava (vrátane mesta). Cesta je dôležitou spojnicou miest Nové Mesto nad Váhom a Myjava s pokračovaním na hranice s Českou republikou. Taktiež tvorí spojnicu k okolitým obciam v okresoch Nové mesto nad Váhom a Myjava. Celková dĺžka trasy rekonštruovanej cesty je 24,243 km. Trasa je rozdelená podľa požiadaviek stavebníka na niekoľko samostatných stavebných objektov.

### **3.2 Popis technického riešenia**

Rekonštruovaná cesta je jestvujúcou smerovo nerozdelenou dvojpruhovou komunikáciou, ktorej smerové, výškové a šírkové parametre ostávajú nezmenené. Trasa predmetného objektu začína v km 14,875 na konci mesta Stará Turá, prechádza extravidlánom a končí v km 17,030 na začiatku geotechnického objektu 224-00.

Začiatok úseku: km 14,875 (32,202)

Koniec úseku: km 17,030 (34,357)

Celková dĺžka trasy rekonštruovanej cesty je 2155 m.

#### **Smerové, výškové vedenie a klopenie**

Smerové a vedenie trasy maximálne rešpektuje jestvujúce vedenie cesty, tak aby bol minimalizovaný dopad na súvisiace časti. V žiadnej časti trasy neprichádza k zmene smerového

alebo výškového vedenia trasy. Priečne sklonky vozovky taktiež rešpektujú jestvujúci stav, tak aby bol minimalizovaný dopad na súvisiace časti, ako sú odbočenia, zjazdy, chodníky.

Smerové vedenie je zrejmé z prílohy č. 2 – Situácia. Výškové vedenie je zrejmé z prílohy č. 3 – Pozdĺžny profil.

### **Popis križovatiek**

Na trase sa nachádza niekoľko jestvujúcich križovatiek, stavebné úpravy plne rešpektujú jestvujúci stav. Úprava povrchu bude prispôsobené tak aby bolo zabezpečene plynulé napojenie na jestvujúce neupravované časti.

### **Šírkové usporiadanie**

Šírkové usporiadanie je premenné a rešpektuje jestvujúci stav, v žiadnej časti trasy neprichádza k zmene šírkového usporiadania na vozovke. Priečne sklonky vozovky taktiež rešpektujú jestvujúci stav, tak aby bol minimalizovaný dopad na súvisiace časti. Cesta zrealizovaná v premennej základnej šírke vozovky od 7,0 m po 8,5 m s úsekmi so zväčšením počtu jazdných pruhov, ďalej s množstvom lokálnych rozšírení (zálivy autobusových zastávok), stykových križovatiek a hospodárskych zjazdov.

Smerové vedenie je zrejmé z prílohy č. 2 – Situácia.

### **3.3 Konštrukcia vozovky**

S podrobnej analýzy výsledkov diagnostiky, obhliadky trasy a na základe výpočtu zvyškovej životnosti v zmysle platných TP 06/2012, bol celý riešený úsek rozdelený podľa druhu opravy. Návrh oprav taktiež zohľadňuje geotechnické poruchy na trase či už na svahu alebo v podloží vozovky.

Analýza, výpočet a posúdenie návrhu opráv vozoviek je v časti „Výpočet konštrukcie vozovky“.

Po spojení výsledkov z analýzy, výpočtov a po zohľadnení geotechnických porúch je rozdelenie úprav vozovky na trase nasledovné:

#### Rozdelenie úprav vozovky

|        | Staničenie (km) |        | Dĺžka úseku | Úprava vozovky  |                 | Úprava podložia vplyvom GTP (m2) |            |  |
|--------|-----------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------|--|
|        | od              | do     |             | (m)             | V2              | V4                               | V5 (0,5 m) | V6 (0,8 m)   |
| 110-00 | 14,875          | 17,030 | 2155        | 14,875 - 15,100 | 15,100 - 17,030 | 15,050 - 15,170 (PSV)            | -          | 14,875 - 15,050 (PSV)<br>15,320 - 15,430 (CšV)<br>15,530 - 15,740 (CšV)<br>15,770 - 15,870 (CšV) |

Poznámka:

LSC – Ľavá strana vozovky

PSV – Pravá strana vozovky

CšV – Celá šírka vozovky

Verzia V2 pozostáva s odfrézovania dvoch asfaltových vrstiev v celkovej hrúbke 110 mm a položenia dvoch nových vrstiev z AC modifikovaného v celkovej hrúbke 110 mm. Na spodnej hrane ložnej vrstvy bude umiestnená skloválkňitá mreža s vysokou pevnosťou v ťahu a tuhostou GG; 115x115 ± 15 kN/m.

Zloženie novej vozovky vo verzii V2 je nasledovné:

asfaltový koberec mastixový pre obrusnú vrstvu - strednozrnný 50  
asfaltový spojovací postrek kationaktívny emulzný mod.

SMA 11 O, PMB 45/80-75 STN EN 13108-5  
PS; A 0,5kg/m2 STN 73 6129

|  |     |                            |                |
|--|-----|----------------------------|----------------|
| asfaltový betón pre ložnú vrstvu - hrubozrnný                  | 60  | AC 16-L, PMB 45/80-55      | STN EN 13108-1 |
| asfaltový spojovací postrek katiónaktívny emulzný              |     | PS; A 0,5kg/m <sup>2</sup> | STN 73 6129    |
| <u>skloválkňitá mreža s vyskou pevnosťou v ľahu a tuhostou</u> |     | GG; 115x115 ± 15 kN/m      |                |
| celková hrúbka vozovky Hv (mm)                                 | 110 |                            |                |

Verzia V4 sa skladá z odbúrania všetkých konštrukčných vrstiev vozovky a realizáciou novej vozovky v plnej hrúbke 640 mm.

Zloženie novej vozovky vo verzii V4 je nasledovné:

|   |     |                             |                |
|---|-----|-----------------------------|----------------|
| asfaltový koberec mastixový pre obrusnú vrstvu - strednozrnný | 40  | SMA 11 O, PMB 45/80-75      | STN EN 13108-5 |
| asfaltový spojovací postrek katiónaktívny emulzný mod.        |     | PS; A 0,5kg/m <sup>2</sup>  | STN 73 6129    |
| asfaltový betón pre ložnú vrstvu - hrubozrnný                 | 50  | AC 16-L, PMB 45/80-55       | STN EN 13108-1 |
| asfaltový spojovací postrek katiónaktívny emulzný             |     | PS; A 0,5kg/m <sup>2</sup>  | STN 73 6129    |
| asfaltový betón pre hornú podkladnú vrstvu – veľmi hrubozrnný | 70  | AC 22 P, CA 35/50-65        | STN EN 13108-1 |
| asfaltový infiltračný postrek katiónaktívny emulzný           |     | PI;A 0,8kg/m <sup>2</sup>   | STN 73 6129    |
| mechanicky spevnené kamenivo                                  | 230 | UM MSK 31,5 G <sub>B</sub>  | STN 73 6126    |
| <u>nestmelená vrstva zo štrkodrviny</u>                       | 250 | UM ŠD 0/31,5 G <sub>C</sub> | STN 73 6126    |
| celková hrúbka vozovky Hv (mm)                                | 640 |                             |                |

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky je  $E_{def,2} \geq 90 \text{ MPa}$ ,  $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,5$ .

V miestach s nevyhovujúcimi vlastnosťami podložia je navrhnuté úprava podložia pod vozovkou (zemná pláň).

Sanácia zemnej pláne pozostáva s výmeny podložia a doplnenia výstužných geomreží a geotextílie. Výmena podložia bude v troch verziách v hrúbkach 0,5 m, 0,8 m, a 1,0 m. doplnené výstužnými geomrežami (GGR) ľahovej pevnosti 40/40 kN/m, predĺženia max. 6%, obojsmerná prípadne trojuholníková. Separáčná geotextília (GTX) CBR min 2,1kN, predĺženie max 60/60%, tepelne upravená ľahová pevnosť 12/12 kN/m.

### 3.4 Búracie práce

Hlavnou stavebnou činnosťou na predmetnej stavbe rekonštrukcia a úprava jestvujúcej vozovky. Jestvujúca vozovka sa v celom úseku upravuje podľa jednotlivých typov úprav. Úpravy pozostávajú z frézovania asfaltových vrstiev krytu, alebo s vybúrania celej konštrukcie vozovky.

Búracie práce pre úpravu V2 bude pozostávať z odfrézovania asfaltových vrstiev vozovky v celkovej hrúbke 110 mm.

Búracie práce pre úpravu V4 bude pozostávať z vybúrania všetkých vrstiev vozovky.

Pre úpravy V5-V7 sa okrem jestvujúcej vozovky vybúra aj podložie pod vozovkou (zemná pláň) pre výmenu podložia v hrúbkach 0,50m, 0,80m, 1,00m.

Taktiež sa v rámci objektu odstráni existujúce oceľové zvodidlo a nahradí sa novým.

Materiál z búracích prác (štrkopiesok resp. cementová stabilizácia) sa po úprave môže použiť ako vhodný násypový materiál v rámci objektu. Zbytok vhodného materiálu z búracích prác (okrem asfaltov) objektu, sa prípadne môže použiť do vrstevnatých násypov cestných objektov.

Poškodené cestné obrubníky a prídlažba sa vybúrajú a nahradia novými. V úsekoch s cestným obrubníkom sa v miestach vjazdov obrubník vymení za cestný obrubník so skosením uložený na ležato.

Nevhodný vybúraný materiál sa odvezie na skládku TKO.

### 3.5 Zemné práce

Nakoľko ide o rekonštrukciu jestvujúcej komunikácia predpokladajú sa len s úpravy jestvujúceho cestného telesa. Zemné práce budú v maximálnej možnej miere rešpektovať jestvujúce zemné teleso. Stavebné úpravy sú navrhnuté s ohľadom na snahu o minimalizovanie záberov.

Zemné práce budú pozostávať prevažne s úpravy podložia (zemnej pláne), násypu, úpravu jestvujúcich zárezových svahov s priekopami, odkopanie jestvujúcich krajníc, ich dosypanie, zhutnenie a dosypanie štrkodrvinou. Vyzískaná zemina sa použije na úpravu a dosypanie svahov v jednotlivých častiach cesty.

#### 3.5.1 Odhumusovanie a zahumusovanie

V rámci prípravy územia sa odstránia stromy a kríky, ktoré bránia v stavebných úpravách. Stavebné plochy sa odmačinujú a oddrnia, taktiež sa na stavebných plochách odstráni zeleň a náletové dreviny. Na predmetnej trase sa neuvažuje s odhumusovaním. Po ukončení stavby sa plochy dočasných záberov späť zahumusujú. Plochy svahov sa zahumusujú v hrúbke 0,20 m a následne sa zatrávnia hydroosevom. Na ohumusovanie upravených zárezových a násypových svahov bude potrebné zabezpečiť humóznu vrstvu zeminy.

#### 3.5.2 Zemné teleso

Práce na zemnom telesu budú pozostávať len s úpravy jestvujúceho zemného telesa.

Násypy a dosypy svahov budú budované ako prosté násypy, resp. ako vystužené násypy. Sklon svahov budú prispôsobené jestvujúcemu stavu. Pri prostom násype a dosypane uvažujeme so sklonom svahu 1:2,0. pri vystužených násypoch so sklonom 1:1,25 a 1,1:1.

Zemné teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 „Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií“. Požiadavky pre zhotovenie násypu a skúšanie telesa pozemných komunikácií stanovuje STN 73 6133. Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať Technicko-kvalitatívne podmienky SSC/MDPT - TKP02 Zemné práce.

Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia trasy cesty. Inžiniersko-geologické údaje stavby sú zhodnotené v geologickom prieskume (I - časť I.3).

Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 „Zemné práce“. Norma presne definuje základné pojmy, súvisiace so zemnými prácami, zaoberá sa prípravnými prácami, vykopávkami v trase, manipuláciou s výkopom, budovaním sypaných konštrukcií, ich zhutňovaním, úpravou podložia, svahov a pláne zemného telesa, ako aj ďalšími pomocnými, zabezpečovacími a dokončovacími prácami. V dodatku tejto normy sú citované všetky technické normy, právne a bezpečnostné predpisy, smernice a vyhlášky, ktoré musí zhotoviteľ pri vykonávaní zemných prác dodržiavať.

Do sypaniny sa budú používať zeminy klasifikované podľa STN 73 6133 ako vhodné, podmienečne vhodné alebo nevhodné do násypu. Zeminy vhodné je možné zabudovať do násypového telesa bez úprav. Zeminy podmienečne vhodné sa môžu použiť za predpokladu, že sa ich fyzikálne vlastnosti zlepšia mechanicky alebo chemicky. Nevhodná zemina sa odvezie na skládku. Podmienky miery zhutnenia zemín v násypoch stanovuje STN 73 6133 (tab. 11 – Požadované min. hodnoty miery zhutnenie, modulu deformácie a ich pomerov pre teleso pozemných komunikácií). Požadovaná miera zhutnenia mimo aktívnu zónu je v telesu násypu pre jemnozrnné zeminy  $D = \text{min. } 95\% \text{ PS}$  a modul pretvárnosti  $E_{def,2} = \text{min. } 45 \text{ MPa}$  a pomeru modulov pretvárnosti  $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$ . Požadovaná miera zhutnenia mimo aktívnu zónu je v telesu násypu pre hrubozrnné zeminy  $ID = \text{min. } 0,8$  a modul pretvárnosti  $E_{def,2} = \text{min. } 80 \text{ MPa}$  a pomeru modulov pretvárnosti  $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,6$ .

Spresnenie parametrov zhutnenia bude stanovené na základe vyhodnotenia meraní pri terénnej skúške zhutniteľnosti.

Sypanina musí byť zhutnená na požadovanú mieru zhutnenia v celej hrúbke zhutňovanej vrstvy a na celú šírku konštrukcie. Priečny sklon povrchu vrstvy musí zaistiť odtok povrchovej vody, odporúča sa min. 3-4%. Technologické podmienky zhutňovania (tj. hrúbka vrstvy, jej vlhkosť, typ valca, počet prejazdov) sa určí na základe skúšky podľa STN 73 6133. Pred začatím zemných prác zhотовiteľ stavby zrealizuje zhutňovací pokus zo všetkých materiálov uvažovaných do násypov, pričom overí hrúbky a spôsob zhutňovania násypov. Predbežne doporučená hrúbka zhutňovanej zeminy je max. 30 cm.

Zeminu je možné do násypov použiť len pri optimálnej vlhkosti wopt. V prípade, ak vplyvom poveternostných podmienok vlhkosť zeminy v prirodzenom uložení presiahne wopt + 3% je potrebné túto zeminu uložiť na medzidepóniu, kde za dobrých klimatických podmienok môže dosiahnuť predpísanú vlhkosť. Ku zníženiu nadmernej vlhkosti možno použiť prímes vápna, aplikovaného na mieste. Množstvo vápna sa určí na základe skúšok akreditovaným laboratóriom (odhadované množstvo 2-3%).

Na stavbe je nedostatok násypového materiálu z výkopov, preto sa vzhľadom na maximálne využitie výkopových zemín do násypov navrhnuté technológie, ktoré zabezpečia použitie aj podmienečne vhodných zemín do násypov (sendvičové konštrukcie, úprava zemín vápnením).

Zemná krajnica bude vyhotovená z nenamízavých zemín, minimálne málo vhodných.

### **3.5.3 Podložie násypu a sanačné opatrenia násypu**

Podmienky miery zhutnenia podložia násypov stanovuje STN 73 6133.

Nakoľko ide o rekonštrukciu jestvujúcej cesty a snažíme sa nezväčšovať záber mimo jestvujúceho telesa, neuvažujeme so sanáciou podložia pod násypom. Sanovať sa bude len podložie pod vozovkou (zemná pláň), ak nebude v objekte uvedené inak.

Prípadné sanačné opatrenia v podloží sú uvedené v jednotlivých stavebných objektoch.

Požadovaná miera zhutnenia v podloží násypu je pre jemnozrnné zeminy (F)  $D = \text{min. } 95\% \text{ PS}$  (násyp nad 10 m), resp.  $D \geq 92 \text{ PS}$  (násyp do 10 m). Modul pretvárnosti v podloží násypu  $E_{def,2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$  pri  $D = \text{min. } 95\%$ , resp.  $E_{def,2} = \text{min. } 20 \text{ MPa}$  pri  $D = \text{min. } 92\%$ . Pomer modulov pretvárnosti  $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$ . Pre hrubozrnné zeminy (S, G) je požadovaná miera zhutnenia v podloží násypu  $ID \geq 0,75$  pri dosiahnutí hodnoty modulu pretvárnosti  $E_{def,2} = \text{min. } 45 \text{ MPa}$  a pomeru modulov pretvárnosti  $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,6$ . Ak nie je možné dosiahnuť predpísanú hodnotu pretvárnosti, t.j. podložie nemá dostatočnú únosnosť, je potrebné realizovať sanáciu podložia. Požadovaná únosnosť upraveného podložia vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti je  $E_{def,2} = \text{min. } 45 \text{ MPa}$  a pomer modulov pretvárnosti  $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$ .

V podloží násypu nesmú byť ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, rašelina, humus a ornica) s obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy.

### **3.5.4 Úprava zárezov**

Na predmetnej stavbe je navrhnutá len úprava jestvujúcich častí zárezov. Skloni svahov v zárezoch sú navrhnuté v pomere 1:2,0. Svaly budú zahumusované v hr. 20 cm a opatrené hydroosevom. V zárezoch sa navrhuje budovanie aktívnej zóny v hr. 0,3 m z nenamízavého materiálu v zmysle STN 73 6133.

### 3.5.5 Aktívna zóna

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v Zemné teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 a STN 73 6114.

Aktívna zóna v násype aj v záreze bude budovaná z nenamŕzavého materiálu (ŠD alebo HDK) v hr. 0,5 m a v záreze hr. 0,3 m.

Do aktívnej zóny sa nedovoľuje použiť zeminy s maximálnou objemovou hmotnosťou suchej zeminy stanovej skúškou Proctor štandard podľa STN 72 1015 nižšej ako 1650 kg/m<sup>3</sup> (TKP str. 7/15) s výnimkou zlepšených zemín s prímesou vápna. Ďalej sa do aktívnej zóny nedovoľuje použiť zeminy nevhodné do podložia podľa STN 72 1002 zaradené do skupín zemín vyššej ako VI v násype a o stupni V v záreze, pokiaľ nedôjde k jej zlepšeniu.

Požadovaná miera zhutnenia v aktívnej zóne je  $D \geq 100$  resp. 102% PS u súdržnej zeminy alebo  $ID=0,85$  u nesúdržnej zeminy, modul pretvárnosti Edef,2 na konštrukčnej pláni = 90 MPa; pomer Edef,2/Edef,1  $\leq 2,5$ . Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 (tab. 7,8).

### 3.5.6 Sanácia podložia pod vozovkou (zemná pláň)

Na zabezpečenie požadovaných vlastností podložia pod vozovkou (zemná pláň) je potrebné vykonať v miestach jestvujúcich vozoviek sanáciu podložia pod vozovkou. Sanácia podložia pod vozovkou je navrhnutá na základe diagnostiky jestvujúcej vozovky a podložia a na základe analýzy zvyškovej životnosti vozovky a návrhu jej zosilnenia.

Sanácia zemnej pláne pozostáva s výmeny podložia a doplnenia výstužných geomreží a geotextílie.

Výmena podložia bude v troch verziách v hrúbkach 0,5m, 0,8m, a 1,0m. doplnené výstužnými geomrežami (GGR) ľahovej pevnosti 40/40 kN/m, predĺženia max. 6%, obojsmerná prípadne trojuholníková. Separáčná geotextília (GTX) CBR min 2,1kN, predĺženie max 60/60%, tepelne upravená ľahová pevnosť 12/12 kN/m.

Zloženie jednotlivých sanačných opatrení je popísaný v samotných stavebných objektoch.

### 3.5.7 Zatrávnenie

Na pripravených plochách, z ktorých musia byť vyzbierané kamene nachádzajúce sa na povrchu, sa vo vhodnom termíne (apríl - máj alebo september - október) vykoná zatrávnenie metódou hydroosevu. Metóda spočíva v rovnomenom nanesení osiva, vody, umelých hnojív, rašelin, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, antierózy a iných organických hmôt, vodnou sejačkou Fin - Hydroseeder podľa predpísaných technológií. Žiadny z použitých materiálov nesmie obsahovať toxickej látky a nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie.

Dodávateľ hydroosevu musí najmenej 3 mesiace pred vykonaním hydroosevu prejednať na TSK (Úseku prevádzky), jeho technológiu a špecifikácie s preukázaním všetkých certifikátov o kvalite a nezávadnosti. Súčasne musí priniesť od trávnej zmesky, ktorú projektant navrhol, prehlásenie z ÚKSÚP – preukázanie o skúške klíčivosti jednotlivých semien a percentuálne zastúpenie jednotlivých tráv, nie staršie ako 6 týždňov pred skutočným výsevom. Súčasne je potrebné predložiť aj uznávacie listy a vzorku 1 kg trávnej zmesky, ktorá sa bude na vegetačné kryty vysievať. Pre kvalitný vývoj trávnika je rozhodujúca intenzita údržby, t.j. pravidelné kosenie, zalievanie, hnojenie a vyhrabávanie trávnika. Predmetné práce je potrebné vykonávať dodávateľom až do doby preberacieho konania.

Navrhovaná trávna zmes (pre suché a extenzívne podmienky v zmysle TP 04/2010):

- 30% Festuca rubra commutata kostrava červená trsnatá
- 30% Festuca ovina kostrava ovčia

- 20% Festuca rubra rubra kostrava červená výbežkatá  
10% Poa pratensis lipnica lúčna  
10% Lolium perenne mätonoh trváci

Doporučený výsev 30 g.m<sup>-2</sup>

### **3.5.8 Vytýčenie objektu**

Presnosť vytýčenia priestorovej polohy musí zodpovedať STN 73 0422. Súradnicový systém JTSK. Výškový systém Bpv.

## **4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIETĂ, PRÍSTUP NA POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE**

### **4.1 Napojenie na existujúce komunikácie**

Predmetná stavba má charakter rekonštrukcie. Napojenie na existujúci komunikačný systém stavby zostáva oproti existujúcemu stavu nezmenený.

Vzhľadom na etapovitú výstavbu jednotlivých úsekov je potrebné začiatky a konce každého úseku prispôsobiť jestvujúcemu stavu rekonštruovanej cesty.

Aby bolo zabezpečené plynulé a bezproblémové napojenie nových spevnených plôch na jestvujúce, zrealizuje sa napojenie pomocou preplátovania konštrukčných vrstiev asfaltobetónového krytu na šírku 1,0m spolu s výstužnou sklovláknitou mrežou s vysokou pevnosťou v ťahu a tuhosťou GG; 115x115 ± 15 kN/m.

### **4.2 Prístup na pozemky rozdelené stavbou**

Rekonštrukcia cesty bude prebiehať v niekoľkých fázach (podľa výstavby jednotlivých objektov), ktoré budú mať vplyv na dopravu na existujúcej cestnej sieti. V priebehu týchto etáp bude obmedzenie dopravy na samotnej ceste v podobe zníženej povolenej rýchlosťi ako aj znížením počtu jazdných pruhov. Ďalšie obmedzenia budú na priľahlej existujúcej komunikačnej sieti v podobe zvýšeného dopravného zaťaženia. Prístup na súkromné pozemky je dodávateľ stavby povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie stavby.

#### **Prístup na stavbu**

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému v blízkosti trasy stavby samotnej cesty II/581, ciest II. a III. triedy, miestnych komunikácií, jestvujúcich poľných a účelových ciest. Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnuť dopravné trasy tak, aby minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov.

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnuť dopravné trasy tak, aby minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov. Na všetkých jestvujúcich cestách, ktoré bude stavba používať, je nutné osadiť dopravné značky podľa projektu. V prípade, že dôjde k zmenám, je nutné dopravné značenie odsúhlasiť so zainteresovanými orgánmi štátnej správy. Jestvujúce cesty, ktoré budú poškodené zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov počas výstavby, budú po ukončení stavebných prác opravené v potrebnom rozsahu.

### 4.3 Väzby na existujúce inžinierske siete

Neuvažuje sa s úpravami inžinierskych sietí, v prípade potreby prekládky na základe presného vytýčenia siete je potrebné dotknuté inžinierske siete preložiť, resp. upraviť tak, aby aj v budúcnosti zodpovedali príslušným normám a predpisom. Môže ísť o preložky silnoprúdových elektrických vedení nadzemných i podzemných, preložky slabopruďových a oznamovacích vedení nadzemných aj podzemných, preložky potrubných vedení - kanalizácie, vodovody, plynovody.

Zhotoviteľ musí pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami.

Pri všetkých inžinierskych sieťach sa práce musia vykonávať tak, aby bolo dodržané príslušné ochranné pásmo. Pri prácach v ochrannom pásmi inžinierskych sietí je potrebné dodržať príslušné predpisy a podmienky správcu. V každom prípade je nutné správcu siete pred začatím stavebných prác kontaktovať a uskutočniť obhliadku miesta výskytu siete.

## 5. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÓD A ICH OCHRANA

V súčasnosti sú zrážkové vody z povrchu cesty odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky ku krajniciam a po svahu cestného telesa do terénu resp. cestných priekop.

Vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie) v plnej miere rešpektujeme jestvujúci systém odvodnenia. Jestvujúci systém odvodnenia ostane nezmenený jeho dotknuté časti (nespevnené priekopy, spevnené priekopy, pripustky, vpusty) sa v potrebnej miere z rekonštruujuť tak aby bola zabezpečené ich funkčnosť.

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Zrážkové vody z vozovky cesty sú odvádzané k nespevnenej krajnici a následne po svahu do príahlíhých priekop alebo do okolitého terénu.

V intraviláne, alebo v mieste kde je osadený cestný obrubník je voda zachytávaná do existujúcich uličných vpustov a následne odvedená do existujúcej kanalizácie. Vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia) sa spôsob odvodnenia nemení a bude sa rešpektovať. Uličné vpusty sa prekontrolujú, odstránia sa prípadné nečistoty, prípadné poškodené vpusty sa vymenia. Prepadnuté mreže uličných vpustov sa osadia do požadovanej výšky. Všetky armatúry inžinierskych sietí musia vyhovovať triede zaťaženia D400kN.

V miestach kompletnej výmeny vozovky sa odvodnenie zemnej pláne prevedie priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrviny na svah cestného telesa, alebo do priekopy.

Jestvujúce priekopy sa z rekonštruujujú, odstránia sa prípadné nánosy s vegetáciu. Poškodené časti spevnených priekop sa vymenia. Rekonštrukciou jestvujúcich priekop sa zlepšia ich hydrotechnické vlastnosti. Jestvujúce nespevnené priekopy sa spevnia betónovou priekopovou tvárnicou šírky 600 mm uloženou do betónového lôžka C12/15 – X0, XF4, hr.150mm, čím sa zlepšia hydrotechnické vlastnosti priekopy. V miestach kde nie je zabezpečené vyvedenie štrkodrvinovej vrstvy vozovky na svah sa realizuje nespevnená priekopa ako vsakovaco-odparovacia.

Existujúce pripustky sa z rekonštruujujú, tak aby sa zlepšili ich hydrotechnické a prevádzkové vlastnosti a zvýšila sa životnosť. Rekonštrukcia bude pozostávať z opráv, čiel pripustov, rýms pripustov, opráv kalových jám, výmeny poškodených častí. V prípade výrazného poškodenia sa realizuje nový pripust. Rekonštrukcia jestvujúcich pripustov je riešená v prílohe č. 5 – Pripustky.

## 6. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU

Vzhľadom na charakter stavby a dopravné začaženie tejto stavby je zachovanie premávky na ceste II/581 najviac obmedzujúci pravok pri návrhu a realizácii stavby. Z tohto dôvodu budú všetky stavebné objekty navrhnuté tak, aby bolo možné zachovať čo najväčšiu dopravnú preipustnosť na samotnej ceste a na ostatnej cestnej sieti.

V priebehu týchto etáp bude obmedzenie dopravy na samotnej ceste v podobe zníženej povolenej rýchlosťi ako aj znížením počtu jazdných pruhov. Ďalšie obmedzenia budú na prílahnej existujúcej komunikačnej sieti v podobe zvýšeného dopravného začaženia.

Postup stavebných prác na objektoch musí byť zahájený overením a vytýčením všetkých inžinierskych sietí.

Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu existujúcej cestnej komunikácie a prílahlých častí stavby (zvodidlá, krajnice, vjazdy,...) je nutné rešpektovať primárne jestvujúci stav. Technické opatrenia v dokumentácii sú navrhované na stav v čase spracovávania dokumentácie. Pred začatím prác je nutné spracovať podrobné zameranie záujmového územia stavby podľa jednotlivých požiadaviek a potrieb budúceho zhотовiteľa stavby. Taktiež je nutné zhodnotiť technický stav konštrukcií (poškodení, zosuvov) a porovnať so stavom uvažovaným v dokumentácii. V prípade zistenia výraznejšej odchýlky, je nutné upraviť rozsah a navrhované technické opatrenia.

Vzhľadom na charakter stavby, ide o rekonštrukciu jestvujúcej cesty, je potrebné prípadné výškové a smerové odchýlky prispôsobiť skutkovému stavu.

### **Príprava na výstavbu**

#### *Výkup pozemkov*

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce len na pozemkoch, ku ktorým bol preukázaný právny vzťah investora stavby.

#### *Demolácie*

Pre stavbu nebola identifikovaná potreba demolácie objektov.

#### *Likvidácia porastov*

Pred výstavbou bude potrebné odstrániť stromy a kry brániace v rekonštrukcii.

Na základe uznesenia č. 39 Rady vlády Slovenskej republiky zo dňa 14. februára 2008, ktorou sa upravuje „Metodika na identifikáciu pevných prekážok v nadväznosti na bezpečnosť cestnej premávky“, Cestný správny orgán nariadi odstránenie zelene (stromov) v bezpečnostnom pásme 4,5 m na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Zeleň podliehajúca výrubovému povoleniu sa riadi podľa zákona č 543/2002 Z. z. „Zákon o ochrane prírody a krajiny“ – Práva a povinnosti pri ochrane drevín § 46 – 49.

Drevná hmota - pne stromov budú po výrube odovzdané TSK, korene stromov a kroviny budú umiestnené na evidovanú skládku odpadov. Drevná hmota, ktorá nebude využitá, sa zlikviduje štiepkovaním. Likvidácia porastov bude vykonaná podľa postupu a potrieb stavby na uvoľnenie staveniska. Uvažujeme s odstránením mačiny v hr. 0,10m v šírke podľa potreby, odstránením zelene a náletových drevín nepodliehajúcej povoleniu na výrub v šírke minimálne od 4,5 m – 10,0m a odstránením stromov podliehajúcim výrubovému povoleniu brániacim výstavbe.

#### *Ochranné pásma a chránené objekty*

V priestore staveniska sú evidované ochranné pásma inžinierskych sietí. Podmienky dodržiavania uvedených ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov a nariem.

#### **Preložky inžinierskych sietí**

Všetky dotknuté inžinierske siete sa musia prípadne preložiť, resp. upraviť tak, aby aj v budúcnosti zodpovedali príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ musí preto pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami.

Pri všetkých inžinierskych sieťach sa práce musia vykonávať tak, aby bolo dodržané príslušné ochranné pásmo. Pri prácach v ochrannom pásmi inžinierskych sietí je potrebné dodržať príslušné predpisy a podmienky správca. V každom prípade je nutné správcu siete pred začatím stavebných prác kontaktovať a uskutočniť obhliadku miesta výskytu siete.

#### **Postup stavebných prác**

Budúci zhotoviteľ stavby musí predložiť vo svojej ponuke aktualizovaný harmonogram výstavby, v ktorom preukáže zabezpečenie požadovaných termínov výstavby a miľníkov vykonania niektorých prác a súčasne preukáže ich vykonanie kapacitným zabezpečením.

Predpokladáme nasledovný všeobecný postup prác:

- predpokladáme štandardný postup budovania pre cestné objekty
  - vytýčenie staveniska, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí,
  - príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.),
  - prekládky, rekonštrukcie ochrana a úpravy inžinierskych sietí,
  - postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení),
  - súčasne s realizáciou zemných prác sa musia vykonávať ostatné sanačné opatrenia súbežná a koordinovaná výstavba mostných objektov,
  - odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy, trativody, atd.),
  - konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN a TKP),
  - dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev,
  - vegetačné úpravy,
  - dokončovacie práce: zvodidlá, smerové stĺpiky, dopravné značenie, atď.

Po ukončení výstavby bude objekt odovzdaný do správy TSK, ktorý bude vykonávať aj údržbu.

## **7. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY**

### **7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie**

Navrhnutá komunikácia je v predmetnom území, z hľadiska svojho charakteru rekonštrukciou. Jej vybudovaním dôjde k zlepšeniu dopravnej situácie na ceste II/581, pričom priaznivý vplyv novovybudovanej stavby pocíti celé územie. Stavba sa bude riadiť platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších úprav, Vyhláška č.24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.), ochrany pôd (zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany vód (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok).

Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality životného prostredia. Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v záujmovom území. Tieto vplyvy sú lokalizované priamo na stavenisko. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné a krátkodobé,

elimináciu uvedených vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.

### **7.1.1 Vplyv na okolie stavby počas realizácie stavebných prác**

Najnepriaznivejší vplyv na všetky zložky životného prostredia hrozí počas samotnej rekonštrukcie. Pohyb vozidiel dodávateľov jednotlivých stavebných prác ovplyvňuje dopravu na verejných komunikáciách, zvyšuje riziko vzniku dopravných nehôd, prašnosť a hlučnosť v bezprostrednom okolí používaných komunikácií. Počas výstavby sa zvyšujú nároky na údržbu komunikácií, opravu zariadení poškodených práve vozidlami stavby a pod. Minimalizácia týchto negatívnych vplyvov sa dá dosiahnuť dodržiavaním prísnej prevádzkovej disciplíny zo strany dodávateľa stavby, technicky správnym a včasnym označením všetkých verejných komunikácií, že v predmetných úsekoch ciest prebiehajú stavebné práce, ohľaduplnosťou všetkých účastníkov cestnej premávky a zároveň ekonomickým, pružným a odôvodneným postupom jednotlivých stavebných činností.

- Počas výstavby sa predpokladá zhoršenie vplyvov na krajino a obyvateľstvo v dôsledku zvýšenia prašnosti, emisií prípadne zanášania vodných tokov splaveninami.
- Zhotoviteľ vypracuje plán havarijných opatrení v zmysle platnej legislatívy.
- Všetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byť spevnené so zachytávaným odvodnením.
- Dodržiavať výborný technický stav vozidiel a stavebných mechanizmov.
- Maximálne využiť jestvujúce komunikácie. Zhotoviteľ bude dbať na disciplínu pri pohybe vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripustí manipuláciu mimo jeho obvodu.
- Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť bezprašnosť prístupových komunikácií ich udržiavaním.
- Verejná komunikácia je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustále udržiavať v čistoma bezprašnom stave a používať postrekovacie vozidlá.

### **7.1.2 Vplyv stavby na okolie po jej dokončení**

#### **Problém exhalácií**

Nakoľko ide o rekonštrukciu jestvujúcej prevádzkowanej diaľnice nepredpokladá sa zhoršenie emisnej situácie.

Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi látkami z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku, tento vplyv bude dočasný, krátkodobý, lokálny a s rôznou intenzitou. Veľkosť a intenzitu tohto vplyvu možno eliminovať organizáciou práce, čistením povrchu cesty, jej kropením a pod. Vzhľadom na rozsah a charakter stavby sa neočakávajú mimoriadne klimatické zmeny počas výstavby v dotknutom území. Nakoľko ide o rekonštrukciu jestvujúcej prevádzkowanej diaľnice nepredpokladá sa zhoršenie emisnej situácie.

#### **Účinky hluku a vibrácií**

Nakoľko ide o rekonštrukciu jestvujúcej prevádzkowanej diaľnice nepredpokladá sa zhoršenie emisnej situácie.

#### **Vplyv na pôdu**

Vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia) sa výstavba realizuje na jestvujúcom cestnom telese. Rekonštrukciou nepríde k zabratiu ornej pôdy. Dočasný záber pozemkov je minimalizovaný.

#### **Vplyv na režim povrchových a podzemných vôd**

Stavba nemení jestvujúci systém odvodnenia. Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa vzhľadom na terénné práce neočakávajú. Ich ochrana je zabezpečená zvoleným systémom odvodnenia, keď sa zrážkové vody z vozovky odvádzajú do priekop a následne ďalej do recipientov alebo okolia.

#### Zamedzenie nadmernej prašnosti

Pri bežnej prevádzke cesty, vzhľadom na jej vysoké technické parametre, táto otázka temer neprichádza do úvahy. Prípad znečistenia cesty môže nastať jedine v havarijnom prípade, resp. po ukončení zimného obdobia znečistením posypovými látkami. Táto situácia je štandardne riešená údržbou a čistením vozovky jej správcom.

Problematika nadmernej prašnosti vychádza viac do popredia v štádiu rekonštrukcie cesty. V tomto období budú komunikácie znečisťované výjazdami staveniskových vozidiel. Aj táto situácia sa štandardne rieši pravidelným čistením komunikácií zhotoviteľom stavby. Každý zhotoviteľ stavby je s touto podmienkou oboznámený, je nutné v tomto smere dodržiavať disciplínu. Určite bude táto problematika sledovaná aj zo strany obcí, ktoré majú v tomto smere oporu v platnej legislatíve.

#### Odstraňovanie odpadov z výstavby a prevádzky

Za účelom definovania množstva a druhu odpadov, ktoré môžu vzniknúť pri výstavbe predmetného úseku bola vypracovaná bilancia odpadov v zmysle zák.č.409/2006 Z.z. a príl.č.1 k vyhl. MŽP SR č.284/2001 Z.z. (katalóg odpadov) v znení neskorších predpisov.

#### Vplyv stavby na okolitú prírodu

Vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkowanej cesty) nepríde k výraznému ovplyvneniu okolitej prírody. Navrhovanými technickými opatreniami sa predpokladá zmiernenie uvedených vplyvov.

## 7.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky

Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných komunikáciách. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidlá stavby vo vyhovujúcom technickom stave.

Rekonštruovaná cesta je jestvujúcou smerovo nerozdelenou dvojpruhovou komunikáciou, ktorej smerové, výškové a šírkové parametre ostávajú nezmenené. Zohľadnenie požiadaviek bezpečnosti cestnej premávky na ceste je obsiahnuté v samotnom technickom riešení objektu, ktoré vychádza z ustanovení základných cestných noriem STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic, STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na cestných komunikáciách a STN 73 6110 projektovanie miestnych komunikácií, s prihliadnutím ku charakteru stavby (rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkowanej cesty).

K zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky prispeje najmä rekonštrukcia povrchu komunikácie, čím sa zlepšia prevádzkové vlastnosti komunikácie. Na zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd z vozovky je navrhnutý systém súbor stavebno-technických opatrení, čím sa zlepší jestvujúci stav odvodnenia. V predmetnom úseku sú navrhnuté prvky aktívnej i pasívnej bezpečnosti. Komunikácia je vybavená vodiacim a záhytným bezpečnostným zariadením, ktorými sú zvodidlá, smerové stĺpiky, vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Počas výstavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na súvisiacej cestnej sieti.

Riešenie dopravného značenia počas výstavby ako aj trvalého dopravného značenia je v prílohe č. 6 - Dopravné značenie.

## **7.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby**

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácам v blízkosti podzemných a nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Vhodným spôsobom musí byť zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. Zvýšenú bezpečnosť je potrebné venovať pri práci v blízkosti jazdného pruhu, po ktorom je vedená verejná doprava, pracovisko musí byť označené a zabezpečené zábranami v zmysle predpisov.

Taktiež z hľadiska bezpečnosti chodcov je potrebné výkopy zabezpečiť ochranným zábradlím, dočasným premostením a dopravnými značkami s výstražným upozornením, že na stavbe sa pracuje.

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia:

Zákon č. 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zákon č.154/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon č. 124/2006 Z.z.)

Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave)

Zákon č. 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP.

## **7.4 Popis riešenia ochrany proti agresívnomu prostrediu**

Ochrana všetkých betónových konštrukcií zahrnutých do predmetného objektu bude riešená štandardným spôsobom. Je potrebné dbať na sekundárnu ochranu, ktorá spočíva v navrhnutí

vhodného systému ochrany povrchu betónu, napr. impregnácie, povlaky, nátery, nástreky, fólie, izolačné pásy a pod.

## 8. POSÚDENIE VÝKONNOSTI CESTY A KRIŽOVATIEK

Vzhľadom na charakter stavby nebola výkonnosť cesty a križovatiek posudzovaná.

## 9. VÝPOČET KONŠTRUKCIE VOZOVKY

Návrh opráv vozovky a jeho posúdenie je spracovaný pre celý úsek rekonštrukcie cestu II/581.

S podrobnej analýzy výsledkov diagnostiky, obhliadky trasy a na základe výpočtu zvyškovej životnosti v zmysle platných TP 06/2012, bol celý riešený úsek rozdelený podľa druhu opravy. Návrh oprav taktiež zohľadňuje geotechnické poruchy na trase či už na svahu alebo v podloží vozovky.

S analýzy a výpočtom vyplynuli štyri verzie opráv samotnej vozovky (V1-V4) a tri verzie sanácie podložia (V5-V7). Každá verzia opravy vozovky bola posúdená z hľadiska únosnosti v zmysle platných TP (06/2012, 01/2009) na posudzovanie vozoviek a v zmysle systému hospodárenia s vozovkami TP10/2006. Z navrhovaných štyroch verzií opráv vozovky boli vyhovujúce verzia V2 a verzia V4.

### 9.1 Analýza výsledkov meraní a posúdenie návrhu opráv vozovky

#### 9.1.1 Účel merania a hodnotenia únosnosti asfaltových vozoviek

Účelom merania a hodnotenia únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadení FWD KUAB je najmä klasifikácia únosnosti vozoviek na úrovni cestnej siete, stanovenie prevádzkovej výkonnosti a zvyškovej doby životnosti vozoviek a návrh potrebnej hrúbky zosilnenia vozoviek. Meranie a hodnotenie sa používa na:

- meranie a hodnotenie vozoviek navrhnutých v pláne opráv ciest (úroveň projektu),
- meranie a hodnotenie vozoviek v rámci stanovenia degradačných funkcií premenných parametrov,
- meranie a hodnotenie na potreby plánovania na úrovni cestnej sieti,
- meranie a hodnotenie na účely riešenia úloh vedecko-technického rozvoja, výskumných úloh a pod.

#### 9.2 Vyhodnocovanie meraní

Spôsob vyhodnocovania nameraných údajov závisí od účelu, na ktorý majú byť výsledky hodnotenia použité. Vyhodnotenie sa môže vykonať ako:

- orientačné hodnotenie únosnosti na úrovni cestnej siete,
- hodnotenie slúžiace ako podklad na stanovenie hrúbky zosilnenia a následné vypracovanie projektovej dokumentácie,
- hodnotenie na tvorbu degradačných modelov.

#### 9.3 Analýza výsledkov meraní

Podkladom na hodnotenie stavu konštrukcií asfaltových vozoviek sú výsledky diagnostiky asfaltovej vozovky, odvodnenia a zemného telesa. Táto diagnostika by mala napomôcť aj k stanoveniu príčiny vzniku porúch vozovky.

Prieskum vozovky sa realizuje za účelom stanovenia skladby vozovky, stanovenia vlastností materiálov vrstiev a vlastností podložia.

Väčšinou sa realizuje pomocou výrvtokov. Optimálnym riešením je vývrt o priemere 400 mm. V tomto vývrte sa dá realizovať aj meranie časti únosnosti vozovky a podložia.

Výsledkom prieskumu sú:

- hrúbky jednotlivých vrstiev
  - materiály jednotlivých vrstiev
  - vlastnosti jednotlivých vrstiev
- asfaltové zmesi
    - druh
    - objemová hmotnosť
    - čiara zrnutosti
    - obsah asfaltu
  - o hydraulicky stmelené materiály
    - pevnostné charakteristiky
  - o nestmelené materiály
    - čiara zrnutosti
    - pevnosť CBR
    - namrzavosť
  - o podložie
    - čiara zrnutosti
    - objemová hmotnosť
    - vlhkosť v prirodzenom stave
    - CBR pri návrhových podmienkach
  - únosnosť na častiach vozovky ( $M_{vd}$ , prípadne  $E_{def1}$  a  $E_{def2}$  na povrchoch nestmelených vrstiev a hydraulicky stmelených vrstiev a na podloži).

Je potrebné brať do úvahy, že materiály vo vozovke majú vlastnosti a boli postavené technológiou podľa noriem, platných v čase výstavby vozovky. Ako príklad možno uviesť penetračný makadam alebo obaľovaný štrkopiesok.

### Dopravné zaťaženie

Základným vstupným údajom pre návrh zosilnenia je dopravné zaťaženie. Podkladom pre výpočet dopravného zaťaženia sú tieto údaje:

- počet nákladných vozidiel za 24 h v obidvoch smeroch;
- návrhové obdobie;
- výhľadové koeficienty.

Tabuľka 1 Intenzity dopravy v riešenom území

Sčítanie dopravy z roku 2010

| Úsek         | Cesta | Správca |    | Okres |                     | T    | O    | M  | DDP  |
|--------------|-------|---------|----|-------|---------------------|------|------|----|------|
| <b>80990</b> | 581   | SK      | TN | TN    | Nové Mesto n. Váhom | 1520 | 7338 | 17 | 8875 |
| <b>80980</b> | 581   | SK      | TN | TN    | Nové Mesto n. Váhom | 1517 | 6201 | 12 | 7730 |
| <b>85539</b> | 581   | SK      | TN | TN    | Myjava              | 1007 | 3816 | 11 | 4834 |
| <b>83569</b> | 581   | SK      | TN | TN    | Myjava              | 2599 | 6060 | 54 | 8713 |

### Sčítanie dopravy z roku 2015

| Úsek         | Cesta | Správca |    |    | Okres               | T    | O    | M  | DDP  | Rozdiel<br>$T_{2015} - T_{2010}$ |
|--------------|-------|---------|----|----|---------------------|------|------|----|------|----------------------------------|
| <b>80990</b> | 581   | SK      | TN | TN | Nové Mesto n. Váhom | 1385 | 7097 | 27 | 8509 | <b>-135</b>                      |
| <b>80980</b> | 581   | SK      | TN | TN | Nové Mesto n. Váhom | 1188 | 5604 | 9  | 6801 | <b>-329</b>                      |
| <b>85539</b> | 581   | SK      | TN | TN | Myjava              | 890  | 3517 | 12 | 4419 | <b>-117</b>                      |
| <b>83569</b> | 581   | SK      | TN | TN | Myjava              | 894  | 3790 | 27 | 4711 | <b>-1705</b>                     |

Pre návrh vozovky uvažujeme najzačenejší úsek trasy č.80990 cesty II/581.

Podľa dopravnej prognózy - stav s realizovanou investíciou  
je v r.2015 TNV= 1385 voz./24 hod v oboch smeroch,  
v r.2040 TNV= 1634 voz./24 hod v oboch smeroch,

V zmysle TP 3/2009 pre asfaltové vozovky diaľnic je potrebné uvažovať životnosť vozovky diaľnice min. 25 rokov. Pre predpokladaný rok odovzdania cesty do užívania v roku 2016 dostávame z dôvodu poznania záujmových intenzít ľažkej dopravy:

$$NV_p = 1510 \text{ NV}/24\text{h v obidvoch smeroch}$$

- trieda dopravného začaženia II. - ľažké vozovky (podľa STN 73 6114)

### Výpočet dopravného začaženia

Redukovaný počet nákladných vozidiel NVred:

$$NV_{red} = NV_p \cdot C1 \cdot C2 \cdot C3 \cdot C4 = 1510 \cdot 0,5 \cdot 0,9 \cdot 0,53 \cdot 1,3 = 468 \text{ voz}/24 \text{ hod}$$

C1 – súčinitel prevodu dopravného začaženia cestnej komunikácie na jeden smer a jeden pás, **C1=0,5**.

C2 – súčinitel vyjadrujúci pravdepodobnosť prejazdov vozidiel v priečnom profile v určitej stope: pre diaľnice a rýchlostné komunikácie, ako aj cesty so šírkou pruhu 3,75 a 3,5 metra uvažujeme hodnotu **C2 = 0,9**.

C3 – súčinitel vyjadrujúci účinok nákladných vozidiel podľa miery vyťaženia. Z dôvodu, že nie sú známe bližšie hodnoty dopravno-inžinierskeho prieskumu je uvažovaná odporúčaná hodnota vyťaženosť pre cestne vozovky 70 % a tomu hodnota **C3 = 0,53**.

C4 – súčinitel vyjadrujúci zvýšený účinok vozidiel a neštandardné začaženie, ktorý sa odvodí teoreticky, ale v jednotlivých prípadoch sa môže uvažovať :

- pre vozovky na pripájacích a stúpacích pruhoch na diaľničiach C4=1,3

Celkový počet nákladných vozidiel za návrhové obdobie:

$$NV_c = NV_{red} \cdot n_0 = 468 \cdot 365 \cdot 25 = 4 271 111 \text{ vozidiel}$$

n0 – návrhové obdobie v rokoch

Celkový počet návrhových náprav s ekvivalentným účinkom:

$$Nc = C5 \cdot NV_c = 1,82 \cdot 4 271 111 = 7 773 422 \text{ počet prejazdov návrhových náprav/20rokov}$$

C5 – súčinitel účinku určitej nápravy nákladného vozidla počas životnosti navrhovanej vozovky, pokiaľ nie je známa skladba dopravného prúdu uvažujeme s C5 = 1,82

Tabuľka 2 Schematický postup pri návrhu zosilnenia

| A   | B   | C                       |
|---|---|-------------------------|
| DIAGNOSTKA  | NÁVRH ZOSILNENIA  | POSÚDENIE NÁVRHU        |
| <b>A1 Diagnostika odvodnenia a zemného telesa</b> | <b>B1 Vstupné údaje -dopravné zaťaženie</b>             | <b>C1 Model vozovky</b> |
| - stav zemného telesa                             | - počet nákladných vozidiel                             | <b>C2 Výpočty</b>       |
| - stav odvodnenia                                 | - ekvivalentný počet návrhových náprav                  | <b>C3 Kritéria</b>      |
| <b>A2 Diagnostika stavu vozovky</b>               | návrhové obdobie  |                         |
| - únosnosť vozovky                                | - výhľadové koeficienty dopravy                         |                         |
| - stav povrchu vozovky                            | <b>B2 Vstupné údaje - podložie</b>                      |                         |
| - nerovnosť vozovky                               | <b>B3 Vstupné údaje - klimatické podmienky</b>          |                         |
| - drsnosť vozovky                                 | <b>B4 Vstupné údaje - vlastnosti materiálov vrstiev</b> |                         |
|   | <b>B5 Technologické varianty</b>                        |                         |
| <b>A3 Priekum vozovky</b>                         | <b>B6 Návrh zosilnenia</b>                              |                         |
| - skladba vozovky, hrúbky                         |   |                         |
| - materiály vrstiev                               |   |                         |
| - vlastnosti materiálov vrstiev                   |   |                         |
| - vlastnosti podložia                             |   |                         |
| - únosnosť časti vozovky a podložia               |   |                         |

### 9.3.1 Technologické varianty

Ak je potrebné meniť podkladovú (nosnú) vrstvu zasahujeme do konštrukcie vozovky a v tomto prípade sa jedná o rekonštrukciu vozovky. Nejedná sa o opravu, kde patrí aj zosilnenie vozovky. Zosilnenie predpokladá zmenu nivelety

Ak je možné upraviť niveletu prichádzajú do úvahy tieto možnosti:


- položenie jednej asfaltovej obrusnej vrstvy krytu;
- položenie dvoch vrstiev krytu;
- frézovanie jednej asfaltovej vrstvy a položenie jednej prípadne dvoch asfaltových vrstiev;
- frézovanie dvoch asfaltových vrstiev a položenie dvoch prípadne troch asfaltových vrstiev;
- použitie recyklážnej technológie REMIX plus.

Vlastný výber spôsobu zosilnenia závisí od konkrétnych podmienok. Maximálna hrúbka asfaltových vrstiev novo položených je 100 mm. V prípade potreby väčšieho zosilnenia ide o rekonštrukciu vozovky a nie o opravu a je potrebné navrhnuť celú novú vozovku so všetkými konštrukčnými vrstvami.

### 9.3.2 Približná metóda stanovenia hrúbky zosilnenia

V prípade, že poznáme ekvivalentný modul pružnosti vozovky z meraní KUAB - om podľa postupov uvedených v TP 01/2009 môžeme postupovať približnou metódou stanovenia hrúbky zosilnenia.

Zvyškovú prevádzkovú výkonnosť pre daný druh vozovky a dané dopravné zaťaženie približne stanovíme na základe Eekv pomocou grafu na obrázku 1.

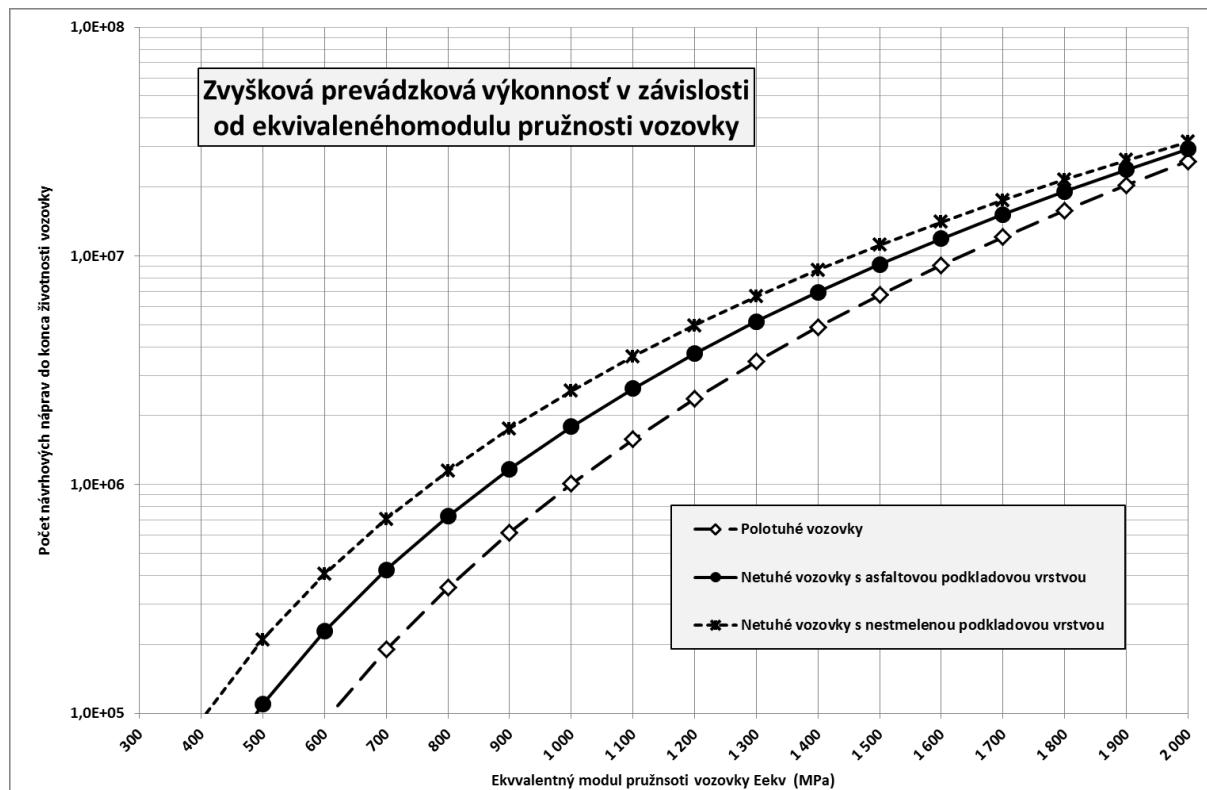

Obrázok 1 Stanovenie zvyškovej prevádzkovej výkonnosti na základe ekvivalentného modulu pružnosti

### 9.3.3 Delenie úseku na homogénne sekcie

Cieľom rozdelenia úseku na homogénne sekcie znamená rozdelenie úseku na časti v ktorých je únosnosť približne rovnaká. Hodnoty charakteristik únosnosti (napríklad prieby) majú v homogénnom úseku rovnomerne rozdelené hodnoty, variačný koeficient cv 0,35. Odporúčaná najmenšia dĺžka homogénej sekcie z hľadiska technológie je 200 m. Homogénny úsek sa štatisticky zhodnotí, Vypočítá sa priemerná hodnota, smerodajná odchýlka, variačný koeficient, zaručená hodnota pre zvolenú charakteristiku atď.

#### Delenie úseku pomocou súčtovej čiary

Hranice homogénnych sekcií sa stanovujú na základe tvaru a zmien graficky vyjadrenej súčtovej čiary.

Body súčtovej čiary sa vypočítajú:


$$S_1 = y_1 - y$$

$$S_{i=2}^n = y_i - y + S_{i-1}$$

kde:

- S<sub>1</sub> je hodnota súradnice bodu 1;
- S<sub>i</sub> hodnota súradnice bodu i;
- y priemerná hodnota charakteristiky úseku (napríklad priebyov);
- y<sub>i</sub> hodnota charakteristiky (napríklad priebyu) v bode i;

Zmena sklonu súčtovej čiary indikuje hranice zmeny a homogenity a miesto, kde môžeme úsek rozdeliť.

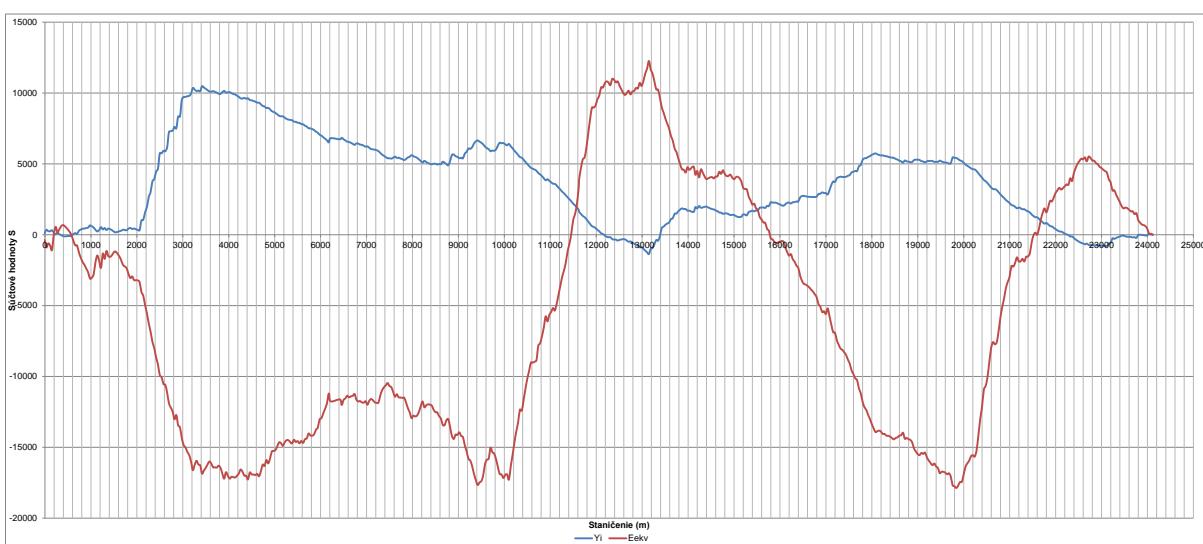

Obrázok 2 Rozdelenie úseku na homogénne sekcie

Na základe priebehu grafu súčtovej čiary dvoch analyzovaných veličín ( Eekv a Yi) sme rozdelili riešený úsek na 21 homogénnych sekcií.

Tabuľka A.3. Klasifikačné stupne pre netuhé asfaltové vozovky

| Trieda dopravného zaťaženia I. a II. (STN 73 6114)   |                                 |                           |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Celoročný priemer počtu prejazdov ľahkých nákladných vozidiel v obidvoch smeroch za 24 hodin TNV > 1501      |                                 |                           |
| Klasifikačný stupeň  | Modul pružnosti $E_{ekv}$ [MPa] | Charakteristika únosnosti |
| 1  | >900                            | výborná                   |
| 2  | 801 – 900                       | veľmi dobrá               |
| 3  | 701 – 800                       | dobrá                     |
| 4  | 650 – 700                       | dostatočná                |
| 5  | <650                            | nevýhovujúca              |
| Trieda dopravného zaťaženia III.   |                                 |                           |
| Celoročný priemer počtu prejazdov ľahkých nákladných vozidiel v obidvoch smeroch za 24 hodin TNV 1001 – 1500 |                                 |                           |
| Klasifikačný stupeň  | Modul pružnosti $E_{ekv}$ [MPa] | Charakteristika únosnosti |
| 1  | >800                            | výborná                   |
| 2  | 701 – 800                       | veľmi dobrá               |
| 3  | 601 – 700                       | dobrá                     |
| 4  | 550 – 600                       | dostatočná                |
| 5  | <550                            | nevýhovujúca              |
| Trieda dopravného zaťaženia III.   |                                 |                           |
| Celoročný priemer počtu prejazdov ľahkých nákladných vozidiel v obidvoch smeroch za 24 hodin TNV 501 – 1000  |                                 |                           |
| Klasifikačný stupeň  | Modul pružnosti $E_{ekv}$ [MPa] | Charakteristika únosnosti |
| 1  | >650                            | výborná                   |
| 2  | 571 – 650                       | veľmi dobrá               |
| 3  | 501 – 570                       | dobrá                     |
| 4  | 450 – 500                       | dostatočná                |
| 5  | <450                            | nevýhovujúca              |
| Trieda dopravného zaťaženia IV. – VI.  |                                 |                           |
| Celoročný priemer počtu prejazdov ľahkých nákladných vozidiel v obidvoch smeroch za 24 hodin TNV < = 500     |                                 |                           |
| Klasifikačný stupeň  | Modul pružnosti $E_{ekv}$ [MPa] | Charakteristika únosnosti |
| 1  | >600                            | výborná                   |
| 2  | 521 – 600                       | veľmi dobrá               |
| 3  | 451 – 520                       | dobrá                     |
| 4  | 400 – 450                       | dostatočná                |
| 5  | <400                            | nevýhovujúca              |

### 9.3.4 Návrh zosilnenia vozovky

Pre jednotlivé homogénne sekcie sme odvodili z grafu na obrázku 1 jednotlivé zvyškové životnosti. Zvolili sme 80 % pravdepodobnosť a pre zaručenú hodnotu sme stanovili Nzv.

Pre jednotlivé zvyškové návrhové nápravy bola vypočítaná doba životnosti.

Na základe zvyškovej teoretickej hrúbky zosilnenia a výhľadového počtu návrhových náprav Nc bola vypočítaná Potrebná teoretická hrúbka zosilnenia. Z rozdielu týchto dvoch hrúbok sme dostali návrhovú teoretickú hrúbku zosilnenia he.

Typ úpravy bol navrhnutý na zo zreteľom na potrebnú hrúbku zosilnenia. Navrhli sme 2 varianty úpravy vozovky:

Tabuľka 4 Výsledná tabuľka zosilnenia vozovky pre jednotlivé úseky

| Popis            | Stanovište | Ekvivalentný modul pružnosti Eekv |                      |                      | Hodnotenie podľa TP 1/2009 tab. A.3 | Intenzita TNV v roku 2010 | Nzv     | Doba životnosti | hzv                   | Nc              | hc                    | he              | Typ úpravy        | Dĺžka úpravy |      |
|------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|------|
|                  |            | Priemerná hodnota                 | Smerodajná odchylika | Zaručená hodnota 80% |                                     |                           |         |                 | počet náprav zvyškový | zvyšková hrúbka | potrebný počet náprav | Potrebná hrúbka | hrúbka zosilnenia |              |      |
| Jednotka         | km         | MPa                               | MPa                  | MPa                  |                                     | TNV/24h                   | náprava | roky            | mm                    | náprava         | mm                    | mm              | VARIA NT          | m            |      |
| Homogénne sekcie | 1          | 0,0 - 0,4                         | 956,31               | 483,62               | 337,29                              | Nevyhovujúca              | 970     | 0,00E+00        | 0                     | 0               | 5,44E+06              | 508             | 508               | 4            | 400  |
|                  | 2          | 0,4 - 1,0                         | 624,79               | 133,04               | 454,50                              | Nevyhovujúca              | 1548    | 1,50E+05        | <1                    | 389             | 8,89E+06              | 524             | 135               | 4            | 600  |
|                  | 3          | 1,0 - 1,5                         | 1037,14              | 483,35               | 418,45                              | Nevyhovujúca              | 1000    | 1,00E+05        | <1                    | 376             | 5,61E+06              | 509             | 133               | 4            | 500  |
|                  | 4          | 1,5 - 2,1                         | 733,01               | 164,50               | 522,46                              | Nevyhovujúca              | 894     | 2,50E+05        | 1 - 2                 | 406             | 5,02E+06              | 505             | 99                | 2            | 600  |
|                  | 5          | 2,1 - 3,2                         | 441,87               | 261,74               | 106,84                              | Nevyhovujúca              | 894     | 0,00E+00        | 0                     | 0               | 5,02E+06              | 505             | 505               | 4            | 1100 |
|                  | 6          | 3,2 - 4,6                         | 867,06               | 271,51               | 519,53                              | Nevyhovujúca              | 894     | 2,50E+05        | 1 - 2                 | 406             | 5,02E+06              | 505             | 99                | 2            | 1400 |
|                  | 7          | 4,6 - 7,3                         | 975,44               | 244,09               | 663,01                              | Dostatočná                | 894     | 6,00E+05        | 3 - 4                 | 435             | 5,02E+06              | 505             | 70                | 2            | 2700 |
|                  | 8          | 7,3 - 8,0                         | 833,88               | 278,11               | 477,90                              | Nevyhovujúca              | 890     | 1,70E+05        | 1                     | 394             | 5,00E+06              | 505             | 112               | 2            | 700  |
|                  | 9          | 8,0 - 8,2                         | 1090,78              | 172,21               | 870,35                              | Velmi dobrá               | 890     | 1,70E+06        | 9                     | 470             | 5,00E+06              | 505             | 36                | 2            | 200  |
|                  | 10         | 8,2 - 9,4                         | 697,82               | 270,16               | 352,01                              | Nevyhovujúca              | 890     | 0,00E+00        | 0                     | 0               | 5,00E+06              | 505             | 505               | 4            | 1200 |
|                  | 11         | 9,4 - 9,7                         | 1270,52              | 306,68               | 877,98                              | Velmi dobrá               | 890     | 1,70E+06        | 9                     | 470             | 5,00E+06              | 505             | 36                | 2            | 300  |
|                  | 12         | 9,7-10,1                          | 668,88               | 248,09               | 351,32                              | Nevyhovujúca              | 890     | 0,00E+00        | 0                     | 0               | 5,00E+06              | 505             | 505               | 4            | 400  |
|                  | 13         | 10,1-12,4                         | 1381,02              | 360,87               | 919,10                              | Výborná                   | 890     | 1,90E+06        | 10                    | 473             | 5,00E+06              | 505             | 32                | 2            | 2300 |
|                  | 14         | 12,4-12,8                         | 822,66               | 196,68               | 570,92                              | Nevyhovujúca              | 890     | 3,20E+05        | 1 - 2                 | 414             | 5,00E+06              | 505             | 91                | 2            | 400  |
|                  | 15         | 12,8-13,2                         | 1158,43              | 271,38               | 811,07                              | Velmi dobrá               | 890     | 1,25E+06        | 7                     | 459             | 5,00E+06              | 505             | 46                | 2            | 400  |
|                  | 16         | 13,2-14,0                         | 500,49               | 180,65               | 269,26                              | Nevyhovujúca              | 1300    | 0,00E+00        | 0                     | 0               | 7,30E+06              | 518             | 518               | 4            | 800  |
|                  | 17         | 14,0-15,1                         | 883,46               | 259,30               | 551,55                              | Nevyhovujúca              | 1188    | 3,00E+05        | 1 - 2                 | 412             | 6,67E+06              | 515             | 102               | 2            | 1100 |
|                  | 18         | 15,1-18,1                         | 654,12               | 194,04               | 405,75                              | Nevyhovujúca              | 1188    | 1,00E+05        | <1                    | 376             | 6,67E+06              | 515             | 139               | 4            | 3000 |
|                  | 19         | 18,1-19,8                         | 804,76               | 167,83               | 589,94                              | Nevyhovujúca              | 1188    | 3,80E+05        | 1 - 2                 | 420             | 6,67E+06              | 515             | 95                | 2            | 1700 |
|                  | 20         | 19,8-22,8                         | 1206,65              | 360,03               | 745,81                              | Dobrá                     | 1385    | 9,00E+05        | 3                     | 449             | 7,78E+06              | 520             | 71                | 2            | 3000 |
|                  | 21         | 22,8-KU                           | 735,76               | 152,73               | 540,27                              | Nevyhovujúca              | 1385    | 2,80E+05        | 1                     | 410             | 7,78E+06              | 520             | 110               | 2            | 1500 |

### 9.3.5 Posúdenie návrhu zosilnenia „VARIANT 2“

Hrúbku zosilňujúcej vrstvy (vrstiev) asfaltovej vozovky môžeme aj posúdiť. Mechanická účinnosť asfaltovej vozovky zosilenej vrstvou (vrstvami), alebo upravenej výmenou materiálov

vrstiev sa posúdi pomocou súčiniteľa využitia únavovej pevnosti materiálu stmelenej (kritickej) vrstvy vozovky.

Na výpočet súčiniteľa využitia únavovej pevnosti SV sa použijú modely konštrukcie vozovky s návrhovými parametrami a všeobecný vzťah

$$SV = \sum_{i=1}^{i=n} q_i \cdot \frac{\sigma_{r,i}}{S_N \cdot R_{i,i}}$$

kde:

- $\sigma_{r,i}$  radiálne napätie na spodnom povrchu posudzovanej (kritickej) vrstvy pre zaťaženie modelu kolesom návrhovej nápravy
- $q_i$  pomerné trvanie určitých podmienok – i namáhania nozovky (0,5 pre stredné ročné podmienky, 0,3 pre podmienky v lete a 0,2 pre podmienky v zime)
- $R_{i,i}$  výpočtová hodnota pevnosti materiálu posudzovanej vrstvy v ťahu pri ohybe
- $S_N$  súčinitel únavy materiálu, pre ktorý platí vzťah

Súčinitel únavy materiálu, ktorým sa redukuje výpočtová pevnosť v závislosti od počtu opakovaní zaťaženia je závislý od druhu stmeleného materiálu (hydraulické spojivo, alebo obaľovaný asfalt) a kvality zmesi, pričom sa predpokladá platnosť rovnice

$$S_N = a - b \cdot \log N_c$$

kde:

- a,b sú parametre únavy materiálu

Návrh zosilnenia „VARIANT 2“ pozostáva z odrézovania 11 cm existujúcich asfaltových vrstiev a následného položenia dvoch nových AC modifikovaných vrstiev. Na spodnej hrane ložnej vrstvy bude umiestnená sklovláknitá mreža s vysokou pevnosťou v ťahu a tuhosťou GG; 115x115 ± 15 kN/m

Vstupné mechanické charakteristiky vrstiev zosilnenia vozovky „VARIANT 2“:

| Vrstva   |        | Modul pružnosti [MPa] |       |       | Poissonovo číslo |       |       | Pevnosť v ťahu pri ohybe [MPa] |       |       |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|
| Označenie  | Hrubka | 0 °C                  | 11 °C | 27 °C | 0 °C             | 11 °C | 27 °C | 0 °C                           | 11 °C | 27 °C |
| AC <sub>O</sub> 11-I modif.  | 5 cm   | 7 500                 | 6 000 | 3 750 | 0,21             | 0,30  | 0,40  |                                |       |       |
| AC <sub>L</sub> 16-I modif. asf.                                       | 6 cm   | 5 700                 | 4 600 | 2 800 | 0,21             | 0,30  | 0,40  |                                |       |       |
| AC <sub>P</sub> existujúcej vozovky                                    | 8 cm   | 4 500                 | 3 050 | 1 250 | 0,21             | 0,33  | 0,44  | 3,2                            | 2,4   | 0,95  |
| MSK existujúcej vozovky  | 25 cm  | 600                   | 600   | 600   | 0,25             | 0,25  | 0,25  | 0,1                            | 0,1   | 0,1   |
| ŠD existujúcej vozovky   | 31 cm  | 350                   | 350   | 350   | 0,30             | 0,30  | 0,30  |                                |       |       |
| Odporúčaná minimálna návrhová hodnota modulu pružnosti podložia 33 MPa |        |                       |       |       |                  |       |       |                                |       |       |

#### **Ochrana proti účinkom premrzania:**

Návrh vozovky vyhovuje, ak tepelný odpor konštrukcie RV je rovný alebo väčší ako potrebný tepelný odpor  $R_{V,p}$ , vyplývajúci z požiadavky neprispustiť väčšie premrznutie zeminy v podloží, ako je dovolené, čo je vyjadrené podmienkou :

$$R_V \geq R_{V,p}$$

### Výpočet potrebného tepelného odporu:

Pre uvedené vstupné údaje možno podľa TP 3/2009 minimálnu hodnotu potrebného tepelného odporu  $R_{v,p}$  [ $\text{m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$ ] určiť nasledujúcim vzťahom:

$$R_{v,p} = \frac{0,178 \cdot I_{m,n}^{0,3}}{\lambda_0} - \frac{h_{z,dov}}{\lambda_z}$$

$$R_{v,p} = \frac{0,178 \cdot 350^{0,3}}{1,75} - \frac{0,8}{2,67} = 0,2905 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Tepelný odpor vozovky sa vyráta z rovnice:

$$R_V = \sum_i \frac{h_i}{\lambda_i}$$

$$R_V = \frac{0,05}{1,5} + \frac{0,06}{1,4} + \frac{0,08}{1,15} + \frac{0,25}{1,8} + \frac{0,31}{2,0} = 0,4396 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Návrh vozovky z hľadiska ochrany pred nepriaznivými účinkami mrazu vyhovuje, keď je splnená nerovnica:

$$R_V \geq R_{v,p}$$

$$0,4396 \geq 0,2905$$

### **VYHOVUJE**

### **Pevnosť a únava stmelených materiálov**

#### Súčinieľ únavy materiálu:

$$S_N = 0,95 - 0,11 \cdot \log 7\ 773\ 422 = 0,192$$

#### Výpočet súčinieľa využitia kritickej vrstvy je potom nasledovný:

$$SV = 0,2 \cdot \frac{0,5236}{0,192 \cdot 0,32} + 0,5 \cdot \frac{0,4454}{0,192 \cdot 2,4} + 0,3 \cdot \frac{0,2185}{0,192 \cdot 0,95} = 1,0129$$

Výpočtový model neuvažuje s návrhom výstužnej geomreže pod navrhnuté zosilnenie, pretože hrúbka geomreže je zanedbateľná s porovnaním s konštrukčnými vrstvami vozovky. Navrhované umiestnenie geomreže je na asfaltový spojovací postrek na odfrézovaný povrch vozovky. Následne sa aplikujú dve nové konštrukčné vrstvy asfaltového betónu. Vypočítaný súčinieľ využitia kritickej vrstvy s použitím geomreže bude nižší a tým pádom bude daný variant vyhovujúci.

### **9.3.6 Posúdenie novej konštrukcie vozovky „VARIANT 4“**

#### **Princípy výpočtu**

Výpočtové hodnoty napäti v konštrukčných vrstvach vozovky boli získané programom LAYMED a to pre tri návrhové klimatické obdobia s referenčnými teplotami 0, +11 a + 27 °C. Moduly pružnosti E a Poissonove konštanty  $\mu$  jednotlivých konštrukčných vrstiev vozoviek potrebné pre výpočet napäti v príslušných klimatických obdobiach boli použité v zmysle TP 3/2009. Pre posúdenie návrhu konštrukcie polotuhej vozovky v zmysle TP 3/2009 potrebujeme poznáť hodnoty: radiálnych napäti  $\sigma_r$  na spodnej úrovni vrstiev asfaltom stmelených materiálov zistené pre štandardnú nápravu 2P=100 kN s parametrami  $p=0,60 \text{ MPa}$ ,  $a=115,2 \text{ mm}$  a  $d=344 \text{ mm}$

#### **Návrh konštrukcie vozovky**

|   | <b>mm</b> |                            |                |
|---|-----------|----------------------------|----------------|
| asfaltový koberec mastixový pre obrusnú vrstvu - strednozrnný | 40        | SMA 11 O, PMB 45/80-75     | STN EN 13108-5 |
| asfaltový spojovací postrek katiónaktívny emulzný mod.        |           | PS; A 0,5kg/m <sup>2</sup> | STN 73 6129    |
| asfaltový betón pre ložnú vrstvu - hrubozrnný                 | 50        | AC 16-L, PMB 45/80-55      | STN EN 13108-1 |
| asfaltový spojovací postrek katiónaktívny emulzný             |           | PS; A 0,5kg/m <sup>2</sup> | STN 73 6129    |
| asfaltový betón pre hornú podkladnú vrstvu – veľmi hrubozrnný | 70        | AC 22 P, CA 35/50-65       | STN EN 13108-1 |

|   |                                |             |
|---|--------------------------------|-------------|
| asfaltový infiltračný postrek katiónaktívny emulzný | PI;A 0,8kg/m <sup>2</sup>      | STN 73 6129 |
| mechanicky spevnené kamenivo                        | 230 UM MSK 31,5 G <sub>B</sub> | STN 73 6126 |
| nestmelená vrstva zo štrkodrviny                    | 250 UM ŠD 0/31,5 Gc            | STN 73 6126 |
| celková hrúbka vozovky Hv (mm)                      | 640                            |             |

Tab. 1 Vstupné mechanické charakteristiky konštrukčných vrstiev polotuhej vozovky

#### Vozovka

| Vrstva   |        | Modul pružnosti [MPa] |       |       | Poissonovo číslo |      |      | Pevnosť v ťahu pri ohybe [MPa] |       |       |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|------------------|------|------|--------------------------------|-------|-------|
| Označenie  | Hrúbka | 0 °C                  | 11 °C | 27 °C | 0 °C             | 11°C | 27°C | 0 °C                           | 11 °C | 27 °C |
| SMA 11-I   | 4 cm   | 7 500                 | 6 000 | 3 750 | 0,21             | 0,30 | 0,40 |                                |       |       |
| AC <sub>L</sub> 16-I modif. asf.                                       | 5 cm   | 5 700                 | 4 600 | 2 800 | 0,21             | 0,30 | 0,40 |                                |       |       |
| AC <sub>P</sub> 22-I   | 7 cm   | 4 500                 | 3 050 | 1 250 | 0,21             | 0,33 | 0,44 | 3,2                            | 2,4   | 0,95  |
| MSK  | 23 cm  | 600                   | 600   | 600   | 0,25             | 0,25 | 0,25 | 0,1                            | 0,1   | 0,1   |
| ŠD existujúcej vozovky   | 25 cm  | 350                   | 350   | 350   | 0,30             | 0,30 | 0,30 |                                |       |       |
| Odporúčaná minimálna návrhová hodnota modulu pružnosti podložia 60 MPa |        |                       |       |       |                  |      |      |                                |       |       |

#### Ochrana proti účinkom premrzania:

Pre uvedené vstupné údaje možno podľa TP 3/2009 minimálnu hodnotu **potrebného tepelného odporu  $R_{v,p}$  [m<sup>2</sup>.K.W<sup>-1</sup>]** určiť nasledujúcim vzťahom:

$$R_{v,p} = \frac{0,178 \cdot I_{m,0,1}^{0,3}}{\lambda_0} - \frac{h_{z,dov}}{\lambda_z} = \frac{0,178 \cdot 350^{0,3}}{1,75} - \frac{0,80}{1,68} = 0,113 m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$$

$I_{m,0,1}$  – návrhová hodnota indexu mrazu v mieste stavby pre periodicitu n [°C]

$h_{z,dov}$  – dovolená hrúbka zamrznutej zeminy v podloží [m]

$\lambda_0$  – súčinieľ tepelnej vodivosti vzťažného materiálu [W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>]

$\lambda_z$  – súčinieľ tepelnej vodivosti zmrznutej zeminy [W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>]

#### Ochrana proti účinkom premrzania

Skutočný tepelný odpor navrhnutej vozovky  $R_v$  [m<sup>2</sup>.K.W<sup>-1</sup>] pozostávajúcej z vrstiev hrúbok  $h_i$  [m] so súčinieľom tepelnej vodivosti  $\lambda_i$  [W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>] získame pomocou rovnice:

Pre vozovku

$$R_v = \sum \frac{h_i}{\lambda_i} = \frac{0,04}{1,5} + \frac{0,05}{1,4} + \frac{0,07}{1,15} + \frac{0,23}{1,80} + \frac{0,25}{2,0} = 0,376 m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$$

$h_i$  – hrúbka jednotlivých vrstiev vozovky

$\lambda_i$  – výpočtová hodnota súčinieľa tepelnej vodivosti materiálu jednotlivých vrstiev vozovky

Návrh vozovky z hľadiska ochrany pred nepriaznivými účinkami mrazu vyhovuje, keď je splnená nerovnica:

$$R_v > R_{v,p}$$

**0,376 > 0,113**

**VYHOVUJE**

### **Pevnosť a únava stmelených materiálov**

Tab. 2 Vypočítané hodnoty napäťí na posudzovaných vrstvách

| Vrstva č. | Z<br>cm | Teplota °C | $\sigma_r$ MPa<br>2P = 100 kN | $\sigma_z$ MPa<br>2P = 115 kN |
|-----------|---------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3         |         | 0          | 0,463                         |                               |
|           |         | 11         | 0,362                         |                               |
|           |         | 27         | 0,104                         |                               |
| 4         |         | 0          |                               | 0,049                         |
|           |         | 11         |                               | 0,052                         |
|           |         | 27         |                               | 0,057                         |

$$\sum_j qj = \frac{\sigma r, i, j}{SN, i, Rij} \leq SV$$

Kde  $qj$  je relatívna doba  $j$  s podmienkami namáhania konštrukcie, ktorá sa uvažuje 0,2 pre zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jeseň so strednými ročnými podmienkami,

$\sigma_{r,i,j}$  – napätie v ťahu pri ohybe v kritickej vrstve od zaťaženia nápravou s hmotnosťou 10 ton (2P = 100 kN) pri podmienkach v jednotlivých obdobiach  $j$ , (MPa)

$SN, i$  – súčinieľ únavy materiálu pre N opakovaní zaťaženia vrstvy  $i$ ,

$Ri,j$  – výpočtová hodnota pevnosti materiálu posudzovanej vrstvy  $i$  v jednotlivých obdobiach  $j$ ,

$SV$  – súčinieľ využitia pevnosti materiálu, ktorý je ako najväčšia prípustná relatívna hodnota rozdielny pre vozovky s rôznou triedou dopravného zaťaženia, pre TDZ II = 0,85

$$0,2 \cdot \frac{\sigma r, i, z}{SN, i, Ri, z} + 0,5 \cdot \frac{\sigma r, i, j}{SN, i, Ri, j} + 0,3 \cdot \frac{\sigma r, i, l}{SN, i, Ri, j, l} \leq 0,85$$

### **Posúdenie asfaltom stmelených materiálov**

$$S_{N,AC22P} = a_i - b_i \cdot \log N_c$$

Pre kritickú vrstvu asfaltového betónu pre hornú podkladovú vrstvu vychádza nasledovný súčinieľ únavy

$$S_{N,AC22P} = 0,95 - 0,11 \cdot \log 7\,773\,422 = 0,192$$

Výpočet súčinieľa využitia kritickej vrstvy je potom nasledovný:

$$0,2 \cdot \frac{\sigma r, i, z}{SN, i, Ri, z} + 0,5 \cdot \frac{\sigma r, i, j}{SN, i, Ri, j} + 0,3 \cdot \frac{\sigma r, i, l}{SN, i, Ri, j, l} \leq 0,85$$

$$0,2 \cdot \frac{0,463}{0,192 \cdot 3,2} + 0,5 \cdot \frac{0,362}{0,192 \cdot 2,4} + 0,3 \cdot \frac{0,104}{0,192 \cdot 0,95} \leq 0,85$$

$$0,151 + 0,393 + 0,171 \leq 0,85$$

$$\underline{\underline{0,72 \leq 0,85}}$$

Návrh konštrukcie netuhej vozovky na úrovni asfaltového betónu pre hornú podkladovú vrstvu podľa tohto kritéria **vyhovuje**.

### **Posúdenie mechanicky nestmelených materiálov**

Výpočet súčiniteľa využitia kritickej vrstvy je nasledovný:

$$SV_f = \frac{\sigma_{r,i,\max} 100}{0,85 \cdot R_{i,f}} \leq 1,00$$

$$\frac{0,057}{0,85 \cdot 0,1} \leq 1,00$$

**0,671 ≤ 1,00**

Návrh konštrukcie polotuhej vozovky na úrovni cementovej stabilizácie vrstvu podľa tohto kritéria **vyhovuje**.

*Tab.5 Prehľad splnenia posudzovaných kritérií návrhu vozovky*

| Návrh vozovky | Celková hrúbka | Tepelný odpor [m <sup>2</sup> .K.W <sup>-1</sup> ] |                            | Pevnosť a únava stmelených materiálov |      |                 |
|---------------|----------------|--|----------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|
|               |                | požadovaný R <sub>v,p</sub>                        | skutočný R <sub>v,sk</sub> | asfaltom                              | MSK  |                 |
|               | 64 cm          | 0,113  | 0,376                      | 0,720                                 | 0,85 | 0,671      1,00 |

#### 9.4 Rozdelenie trasy na stavebné objekty

Po spojení výsledkov z analýzy, výpočtov a po zohľadnení geotechnických porúch je rozdelenie trasy na stavebné objekty nasledovné:

Rozdelenie objektov s druhom úprav vozovky

|               | Staničenie (km) |        | Dĺžka úseku (m) | Úprava vozovky                     |                                | Úprava podložia vplyvom GTP (m <sup>2</sup> ) |  |  |
|---------------|-----------------|--------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
|               | od              | do     |                 | V2                                 | V4                             | V5 (0,5 m)                                    | V6 (0,8 m)                                     | V7 (1,0 m)                                 |
| <b>101-00</b> | 0,000           | 1,420  | 1420            | -                                  | 0,000 - 1,420                  | -   | -  | -  |
| <b>102-00</b> | 1,420           | 3,800  | 2380            | 1,500 - 2,100<br>3,200 - 3,800     | 1,420 - 1,500<br>2,100 - 3,200 | -   | -  | 2,300 - 2,494 (LSV)<br>2,899 - 3,149 (CšV) |
| <b>220-00</b> | 3,800           | 4,119  | 319             | -                                  | -                              | -   | -  | 3,800 - 4,119                              |
| <b>103-00</b> | 4,119           | 6,900  | 2781            | 4,119 - 6,900                      | -                              | -   | -  | -  |
| <b>222-00</b> | 6,900           | 7,235  | 335             |                                    |                                | 7,044 - 7,235                                 |  | 6,900 - 7,044                              |
| <b>104-00</b> | 7,235           | 7,750  | 515             | 7,235 - 7,750                      | -                              | -   | -  | -  |
| <b>105-00</b> | 7,750           | 8,455  | 705             | 7,750 - 8,000                      | 8,000 - 8,455                  | -   | -  | 8,000 - 8,455 (CšV)                        |
| <b>106-00</b> | 8,455           | 9,880  | 1425            | -                                  | 8,545 - 9,350<br>9,650 - 9,880 | -   | -  | 8,455 - 8,545 (CšV)<br>9,350 - 9,650 (CšV) |
| <b>107-00</b> | 9,880           | 11,800 | 1920            | 10,100 - 11,800                    | 9,880 - 10,100                 | -   | 10,150 - 10,550 (PSV)<br>11,030 - 11,100 (LSV) | -  |
| <b>108-00</b> | 11,800          | 13,010 | 1210            | 11,800 - 13,010                    | -                              | 12,920 - 13,010 (PSV)                         | 11,800 - 11,980 (CšV)<br>12,610 - 12,700 (PSV) | 12,500 - 12,610 (CšV)                      |
| <b>109-00</b> | 13,010          | 14,875 | 1865            | 13,010 - 13,200<br>14,000 - 14,875 | 13,200 - 14,000                | 13,010 - 13,030 (PSV)                         | -  | 14,590 - 14,720 (LSV)                      |

|        |        |        |      |                 |                 |  |   |  |
|--------|--------|--------|------|-----------------|-----------------|--|---|--|
|        |        |        |      |                 |                 |  |   | 14,600 - 14,660<br>(PSV)   |
| 110-00 | 14,875 | 17,030 | 2155 | 14,875 - 15,100 | 15,100 - 17,030 | 15,050 - 15,170<br>(PSV)   | - | 14,875 - 15,050<br>(PSV)<br>15,320 - 15,430<br>(CšV)<br>15,530 - 15,740<br>(CšV)<br>15,770 - 15,870<br>(CšV)                             |
| 224-00 | 17,030 | 18,275 | 1245 | 18,100 - 18,275 | -               | 17,030 - 17,206<br>17,374 - 17,565<br>17,809 - 17,855<br>17,973 - 18,100 | - | 17,206 - 17,374<br>17,565 - 17,809<br>17,855 - 17,973  |
| 111-00 | 18,275 | 21,065 | 2790 | 18,275 - 21,065 | -               | -  | - | 19,770 - 19,850<br>(LSV)<br>20,149 - 20,240<br>(LSV)<br>20,240 - 20,330<br>(CšV)<br>20,430 - 20,750<br>(LSV)<br>20,850 - 21,065<br>(LSV) |
| 112-00 | 21,065 | 24,243 | 3178 | 21,065 - 24,248 | -               | -  | - | 21,299 - 21,369<br>(LSV)<br>21,580 - 22,000<br>(LSV)<br>22,100 - 22,160<br>(PSV)   |

Poznámka:

LSC – Ľavá strana vozovky  
PSV – Pravá strana vozovky  
CšV – Celá šírka vozovky

## 10. VYBAVENIE KOMUNIKÁCIE

Do vybavenia objektu zaraďujeme záchytné bezpečnostné zariadenia, vodiace bezpečnostné zariadenia a dopravné značenie. Súčasťou rekonštrukcie je aj zvýšenie bezpečnosti dopravy na predmetnej komunikácii. Cesta bude v správe TSK.

### 10.1 Bezpečnostné zariadenia

#### 10.1.1 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účelom uvedených zariadení je zachytiť vozidlo, ktoré vybočilo zo správneho smeru jazdy a zabezpečiť primeranú bezpečnosť osádky vo vozidle, ale aj ostatných užívateľov komunikácie. Ďalším účelom zvodidla je ochrániť osoby, zvieratá, predmety a majetok nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti trasy cesty.

Z dôvodu potreby zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky je navrhnutá výmena všetkých jestvujúcich záchytných bezpečnostných zariadení a doplnenie nových podľa potreby v celej dĺžke trasy.

Pri návrhu úrovňou záchytenia, druhu a umiestnenia záchytných bezpečnostných zariadení (ZBZ) sme vychádzali z platných noriem a predpisov, ako aj schválených typizačných smerníc pre zvodidlá:

- TP 1/2005 „Zvodidlá na pozemných komunikáciach – začaženie, stanovenie úrovne záchytenia na PK, projektovanie individuálnych zvodidel“, schválené MDPT SR - marec 2005
- TP 6/2010 „Betónové zvodidlá“, schválené MDPT SR - od 1.7.2010
- a podľa schválených technických predpisoch výrobcov (TPV)

### Všeobecne

Zvodidlá ich vyhotovenia a osadenie ako aj prechod medzi jednotlivými druhmi zvodidel bude vyhotovený v súlade s technickými predpismi výrobcu (TPV) jednotlivých zvodidel. Dynamické priehyby a pracovné šírky zvodidel pre rôzne úrovne záchytenia sú definované v technických predpisoch výrobcu zvodidel (TPV). Presné dĺžky zvodidel resp. dĺžky zvodidel pred prekážkou a dĺžky nábehov a detailné riešenia zvodidel (prechody medzi oceľovými a bet. zvodidlami a pod.) sa upravia v zmysle TPV výrobcu konkrétnie použitých zvodidel.

Podrobnejší vykreslenie zvodidel je v prílohe č.2 Situácia, kde je jasne definovaná ich poloha, začiatky a konce zvodidel, taktiež sú vyznačené úrovne záchytenia.

### Zvodidlo na krajnici

Základným typom zvodidla je jednostranné oceľové zvodidlo, s lícom na hranici voľnej šírky komunikácie. Navrhnuté sú nasledovné zvodidlá a úrovne záchytenia.

Jednostranné oceľové zvodidlo v krajnej polohe nespevnenej krajnice s úrovňou záchytenia N2.

Jednostranné oceľové zvodidlo v krajnej polohe nespevnenej krajnice s úrovňou záchytenia H1:

- na násypoch (so sklonom 1:2,5, resp. 1:2) s výškou nad 6,0 m
- na strmých násypoch svahoch (so sklonom viac ako 2:1),
- pred mostnými objektmi ako prechod na oceľové mostné zvodidlo úrovne záchytenia H2,
- v mieste so súbežnou komunikáciou,

Jednostranné oceľové zvodidlo v krajnej polohe nespevnenej krajnice s úrovňou záchytenia H2:

- v mieste ochrany zdroju pitnej vody,

V mieste betónových ríms oporných múrov bude osadené oceľové zábradeľné zvodidlo úrovne záchytenia H2.

### Dočasné zvodidlo

Ako do časné zvodidlo v čase výstavby bude použité betónové jednostranné zvodidlo s úrovňou záchytenia H2.

#### 10.1.2 Vodiace bezpečnostné zariadenia

Funkciu vodiacich zariadení budú na diaľnici plniť vodiace prúžky a smerové stípkely.

Smerové stípkely sa osadia vo forme nadstavcov upevnených na zvodidlo, alebo ako samostatné stípkely na hranici voľnej šírky komunikácie v prípade nepoužitia zvodidla. Na betónových zvodidlách budú osadené zvodidlové odrážače.

Ak hranicu voľnej šírky vymedzuje zvodidlo, umiestnia sa odrázky vo funkčnom usporiadani stanovenom smerovými stípkami (v priamej a pri smerových oblúkoch  $R \geq 1250$  m je vzdialenosť stípkov 50 m) na nadstavci smerového stíplika zvodnice, kvôli zabezpečeniu plynulého výškového optického vedenia. Vzájomná vzdialenosť smerových stípkov sa vždy meria v osi jazdného pásu. Z dôvodu správnej orientácie vodiča sa smerové stípkely osadzujú oproti sebe, t.j. v tom istom priečnom reze. Vodiace dopravné zariadenia budú osadené v odstupe v súlade

s STN 73 61 01 v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a musia splňať požiadavky STN EN 12899-3.

Vzájomná vzdialenosť smerových stípkov je navrhnutá podľa nasledovných zásad:

|                                      |                       |      |
|--------------------------------------|-----------------------|------|
| - V priamej a pri smerových oblúkoch | $R \geq 1250$ m       | 50 m |
| - V smerových oblúkoch               | $1250 > R \geq 850$ m | 40 m |
| - V smerových oblúkoch               | $850 > R \geq 450$ m  | 30 m |
| - V smerových oblúkoch               | $450 > R \geq 250$ m  | 20 m |
| - V smerových oblúkoch               | $250 > R \geq 50$ m   | 10 m |
| - V smerových oblúkoch               | $R \leq 50$ m         | 5 m  |

Pri osádzaní smerových stípkov musia byť dodržané tieto zásady:

- Smerové stípiky budú vyhotovené z ohybných alebo ľahko deštruhovateľných materiálov, aby pri náraze boli ľahko ohybné alebo sa ľahko uvoľnili, a aby sa pri strojovej údržbe krajníc dali ľahko a rýchlo vybrať. Nesmú sa používať materiály, ktoré nezaručujú tvarovú stálosť za daných poveternostných podmienok.
- Budú otočené oproti vodičovi obrysou plochou so šírkou 0,10 m až 0,13 m a výškou 1,05 m.
- Budú mať bielu (prípadne žltú) farbu (na mostoch modrú), ich plocha musí byť viditeľná v smere jazdy vozidla a zvierat' s rovinou priečneho rezu cestnej komunikácie uhol 10°, čierne pruhy sú nakreslené 0,15 m pod horným okrajom v klesajúcom uhle 15° v smere k jazdnému pásu a slúžia na umiestňovanie odraziek.
- Na všetkých cestných komunikáciách majú byť rovnaké odrazky, dve oranžové vpravo v smere jazdy a jedna biela vľavo v smere jazdy

## 10.2 Dopravné značenie

Vzhľadom na charakter stavby sa bude jestvujúce dopravné značenie v plnej miere rešpektovať. Projekt uvažuje s použitím dočasného dopravného značenia počas vykonávania stavebných prác a s doplnením trvalého dopravného značenia po ukončení prác.

Návrh dopravného značenia diaľnice a ostatných komunikácií bol spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami. Návrh dopravného značenia je v prílohe č. 6.

### 10.2.1 Dočasné dopravné značenie

Dočasné dopravné značenie bude použité pri zmene organizácie dopravy počas stavebných prác. Projekt uvažuje s použitím zvislých prízemných dopravných značiek, vodorovným dopravným značením spolu so svetelnou signalizáciou.

Rekonštrukcia cesty spočíva vo nasledovných stavebných úpravách:

- frézovanie jestvujúceho asfaltového krytu vozovky
- asfaltovanie nového krytu vozovky,
- rekonštrukcia existujúcich priekop,
- výmena a doplnenie existujúcich zvodidiel,
- rekonštrukciu priečepov a mostov,
- úprava nespevnenej krajnice.

Rekonštrukcia sa bude realizovať vždy po polovici cesty, tak aby jeden jazdný pruh šírky min. 2,75m zostal voľný pre verejnú dopravu. Dĺžka pracovného záberu pri asfaltovaní bude max. 200m resp. podľa možností dodávateľa stavby. Doprava bude usmerňovaná zvislým a vodorovným dočasným značením s doplnením svetelnou signalizáciou. Zostava značiek dočasného dopravného značenia bude závislá od miesta rekonštrukcie (buď v obci alebo mimo obec) a podľa druhu vykonávaných prác. Stavebné práce na stavbe budú vykonávané za plnej verejnej premávky.

Zabezpečenie pracoviska podľa návrhu DDZ je nutným základom, ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu

#### **10.2.1.1 Svetelná signalizácia**

Prenosná semaforová súprava je určená k riadeniu dopravy na priamom úseku bez bočných vjazdov a to spôsobom, že protismerné smery sa navzájom striedavú v určitých intervaloch. Semaforové navzájom môžu komunikovať, takže je možné riadenie dopravy a naprogramovanie rôznych režimov prevádzky podľa denného a časového harmonogramu. Predpokladaný časový odhad na vyprázdrovanie vozidiel v jednom jazdnom páse je 2 až 3 min. Práce budú prevádzkané po úsekoch o dĺžke max. 200 m.

#### **10.2.1.2 Zvislé dopravné značenie**

V projekte sú navrhnuté nasledovné nové typy zvislých dopravných značiek:

- prízemné zvislé dopravné značky

#### **10.2.1.3 Vodorovné dopravné značenie**

Vodorovné dopravné značenie bude na vozovke naznačené odstrániteľnou lepiacou páskou oranžovej farby.

#### **10.2.1.4 Požiadavky na dočasné dopravné značenie**

Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si, vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby, osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác.

Navrhované dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Technickými podmienkami TP 02/2010, ktoré vychádzajú zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základné rozmery, farebné vyhotovenie ako aj symboly zvislých dopravných značiek sú navrhnuté podľa STN 01 8020.

Dopravné značenie bude použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a bude umiestnené iba na nevyhnutnú dobu a bude riadne udržiavané.

Presný termín použitia dopravných značiek určí realizátor stavby, určí taktiež zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia.

Pri samotnom realizovaní prenosných dopravných značiek je potrebné dodržať nasledovné zásady:

- dopravné značky a dopravné zariadenia môžu byť osadené v súlade s projektom len bezprostredne pred začatím prác a presmerovaním dopravy.
- označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne spôsobilá osoba (organizácia),
- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné;
- na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné a potrebné,
- osadenie (montáž) dopravných značiek a zariadení musí postupovať v smere jazdy vozidiel, pri ich odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy

- ZDZ, VDZ, DZ a svetelná signalizácia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce
- s prácmi na pracovisku v riešenom úseku je možné začať až po kompletnom osadení dopravných značiek a zariadení
- dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie uvedených prác musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené, musia byť udržiavané v čistote a na určených miestach
- prenosou zvislou dopravnou značkou pre túto miestnu úpravu sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku. Tieto značky musia byť v reflexnej úprave základnej veľkosti. Umiestnené majú byť tak, aby značky ani ich nosné konštrukcie nezasahovali do dopravného priestoru komunikácie. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky od spevnenej krajnice nesmie byť menšia ako 0,50m, v obci min. 0,30m od hrany obrubníka. Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopravnej značky bude 1,50m nad úrovňou spevnenej krajnice.
- v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných norem
- DDZ sa musí odstrániť ihneď, ak sa práce ukončili a DDZ stratilo svoje opodstatnenie.

Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod. Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v priestore pracoviska na ceste, sú povinné nosiť výstražné oblečenie zodpovedajúce príslušným predpisom.

Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné zachovať v prípade možnosti min. odstup 0,6 m. Pracovný materiál a vykopaná zemina nesmie byť uložená mimo vyznačeného pracovného priestoru.

Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď sa na pracovisku nepracuje. Pri zistení nesúladu dopravného značenia medzi schváleným dopravným značením a skutočnosťou je potrebné neodkladne odstrániť zistené nedostatky.

Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie staveniska musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené, musia byť udržiavané v čistote, správne osadené, musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu alebo padnutiu.

Presné vyhotovenie graficky pripraví dodávateľ, ktoré pred vyhotovením najskôr odsúhlasí s dopravným inšpektorátom a príslušným správnym cestným orgánom.

Zastavovanie vozidiel bude zabezpečené oprávnenými osobami v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke

### **10.2.2 Trvalé dopravné značenie**

Projekt trvalého dopravného značenia pozostáva z dopravných značiek trvalých zvislých a vodorovného dopravného značenia trvalého. Cieľom trvalého dopravného značenia je informovať vodičov o dopravných situáciach v predmetnom úseku, t.j. o smeroch cielov, počte jazdných pruhov, o hlavnej ceste a pod.

Trvalé dopravné značenie bude rešpektovať jestvujúci stav, v prípade potreby sa dopravné značenie doplní, alebo upraví.

#### 10.2.2.1 Zvislé dopravné značenie

Zvislé dopravné značenie sa bude rešpektovať, v prípade potreby sa jestvujúce dopravné značenie upraví, resp. preloží v zmysle predpisov.

V projekte sú navrhnuté nasledovné nové typy zvislých dopravných značiek:

- prízemné zvislé dopravné značky

#### Pravidlá pre umiestňovanie dopravných značiek

- zvislé dopravné značky sa umiestňujú, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel, na diaľnicach a rýchlostných cestách s viac ako 2 jazdnými pruhmi v jednom smere sa osádzajú vždy po oboch stranách komunikácie.
- zvislé dopravné značky, ani ich konštrukcie nemôžu zasahovať do vymedzenej časti dopravného priestoru (voľná šírka a výška cesty).
- nosné konštrukcie dopravných značiek a zariadení môžu zasahovať do prechodného priestoru, pokiaľ v danom mieste je voľná šírka aspoň 1,50 m. Najmenšia vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, dopravného zariadenia alebo ich nosnej konštrukcie od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice je 0,50 m maximálne však 2 m, v úsekokoch, kde je osadené zvodidlo, je nutné stĺpiky a nosné konštrukcie zvislých dopravných značiek osadzovať zásadne za zvodnicu.
- pre značky umiestňované na stípe platí, že spodný okraj značiek musí byť nad úrovňou vozovky mimo obec do rozmeru 2,25m<sub>2</sub> 1,20 m, nad rozmer 2,25m<sub>2</sub> spodný okraj 1,50m a v obci min.2,0 m. Odlišným spôsobom sa umiestňujú dopravné značky C6a až C6c, ktoré sú umiestnené na začiatku dopravného ostrovčeka a umiestňujú sa spodným okrajom vo výške 0,60m-0,80m nad úrovňou vozovky alebo ostrovčeka, ďalej dopravné značky IS32a až IS 32c „Kilometrovník“, ktoré sa umiestňujú spodným okrajom 0,40-0,80m nad úrovňou vozovky, v prípade osadeného záhytného bezpečnostného zariadenia sa umiestňujú nad týmto zariadením.
- pre značky umiestňované na portáli platí, že spodný okraj značiek musí byť nad úrovňou vozovky min. 5,20 m.
- zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú približne kolmo k smeru cestnej premávkay.

#### Požiadavky na zvislé dopravné značenie

Prízemné dopravné značky:

- podkladová fólia a symbol v retroreflexnej úprave triedy 2 (Ref 2)
- umiestnenie na samostatných nosičoch vedľa jazdného profilu komunikácie
- bez prederavenia prednej strany značky, ZDZ zodpovedá triede P3 (predná strana značky nesmie byť v nijakom prípade prevŕtaná)
- podklad FeZn, ZDZ budú so založeným ochranným okrajovým profilom, hrúbka plechu 2 mm, ZDZ do rozmeru 1000/1500 s dvojitým prelisom na okraji, hrúbka plechu 1 mm
- výška písma 350 mm
- dopravné značenie s reflexnou fluorescenčnoou žltozelenou farbou – fólia v retroreflexnej úprave triedy 3 (Ref 3)
- ochrana proti antigraffity
- nosič FeZn
- záruka trvalého ZDZ vrátane nosičov a spojovacieho materálu 7 rokov
- veľkoplošné prízemné zvislé dopravné značky budú umiestnené na Zn I profiloach
- rozmer značiek zväčšený, rozmery veľkoplošných dopravných značiek budú upresnené vo výrobných výkresoch

### 10.2.2.2 Vodorovné dopravné značenie

Vzhľadom na charakter stavby príde stavebnými prácami k poškodeniu alebo odstráneniu jestvujúceho vodorovného dopravného značenia. Projekt rieši jeho obnovu.

Vodorovné dopravné značenie je navrhnuté z retroreflexného plastového dvojzložkového materiálu – profilovaného. Vodiace čiary V4 sa zrealizujú v akustickom prevedení. Vodorovné dopravné – plochy V9a, V9b, V13 a iné sa navrhujú zrealizovať retroreflexným plastovým dvojzložkovým materiálom – hladkým. Vodorovné dopravné značenie musí spĺňať normu STN EN 1436+A1 z 04/2009. Nátery a ostatné nanesené hmoty určené pre vodorovné dopravné načenie musia byť odolné proti pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú zhoršovať kvalitu a trvanlivosť značenia. Značenie nesmie rozrušovať kryt vozovky.

V mieste priechodov pre chodcov bude pred každou čiarou značky V6a v smere jazdy zafrézovaný trvalý retroreflexný dopravný gombík (TDG) bielej farby. TDG budú vyhotovené v type P1A, H1, HD1, PRP1, NCR1. TDG budú navrhnuté a vyhotovené v zmysle TP 08/2005.

#### **Požiadavky pre striekanie vodorovného dopravného značenia:**

- stredná deliaca čiara (V1a, V2a, V2b) bude zhotovená ako štrukturálna neakustická z dvojzložkového striekaného plastu,
- vodiace čiary (V4) budú zhotovené ako štrukturálne akustické z dvojzložkového striekaného plastu,
- obvodové čiary pre vodorovné dopravné značenie V13 (dopravné tiene) budú zhotovené ako štrukturálne neakustické, v pokračovaní vodiaceho prúžku (V4) budú zhotovené ako štrukturálne akustické z dvojzložkového striekaného plastu,
- dopravné a predbežné šípky (V9b) budú zhotovené ako štrukturálne neakustické z hladkého plastu v reflexnej úprave,
- ostatné vodorovné dopravné značenie na cestách bude zhotovené z hladkého plastu v reflexnej úprave.
- záruka na vodorovné dopravné značenie - 5 rokov.

Pri realizácii vodorovného dopravného značenia (VDZ) s použitím retroreflexného plastového dvojzložkového materiálu – profilovaného aj hladkého musia byť dodržané nasledovné technicko – kvalitatívne požiadavky:

- hrúbka vrstvy: 2 – 3 mm
- reflexnosť VDZ za denného do 30 dní po aplikácii VDZ musí byť minimálne 160 mcd/m<sub>2</sub>/lx (STN EN 1436 +A1:1.4.2009 - trieda Q4)
- reflexnosť VDZ za denného svetla na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m<sub>2</sub>/lx (STN EN 1436 +A1:1.4.2009 – trieda Q2)
- dretroreflexnosť VDZ pri osvetení svetlami vozidla v podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii musí byť minimálne 300 mcd/m<sub>2</sub>/lx (STN EN 1436 +A1:1.4.2009 – trieda R5)
- retroreflexnosť VDZ pri osvetení svetlami vozidla v podmienkach za sucha na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m<sub>2</sub>/lx (STN EN 1436 +A1:1.4.2009 – trieda R2)
- merný koeficient R<sub>L</sub> pre VDZ v podmienkach za vlhka nesmie byť počas záručnej doby nižší ako 75 mcd/m<sub>2</sub>/lx (STN EN 1436 +A1:1.4.2009 – trieda RW4)
- merný koeficient R<sub>L</sub> pre VDZ v podmienkach za dažďa nesmie byť počas záručnej doby nižší ako 75 mcd/m<sub>2</sub>/lx (STN EN 1436 +A1:1.4.2009 – trieda RR4)
- koeficient jasu β pre VDZ v podmienkach za sucha počas záručnej doby nesmie klesnúť pod 0,40 (STN EN 1436 +A1:1.4.2009 – trieda B4)
- trichromatické súradnice bodov tolerančných oblastí musia byť v súlade s STN EN 1436 +A1:1.4.2009.

### 10.2.3 Legislatívne podmienky

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravných značiek sú navrhnuté v súlade so:

- Zákonom č. 315/1996 Z. z., o premávke na pozemných komunikáciách
- Vyhláškou č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 315/1996 Z. z.
- so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.2.2009,
- s novelou č. 130/2010 Z.z. s účinnosťou od 15.4.2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s novelou č. 413/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.11. 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z.z.,
- s novelou č. 361/2011 Z.z. s účinnosťou od. 1.11.2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s novelou č. 467/2013Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 17.12.2013,
- Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“, júl 2000
- Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, Zmena 1“, december 2003
- Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, Zmena 2, máj 2005
- Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť: Trvalé značky, december 2003
- Technickou normou STN EN 1436 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.
- TP 04/2005 „Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách“
- TP 08/2005 Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách
- TP 09/2006 „Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
- Zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciach /Schválené MDPa T SR č.j. 1234/270-98/.

## 11. BILANCIA ZEMINY A POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Súčasťou dokumentácie je aj časť R - Rozpočet.

Bilanciu zeminy je možné charakterizovať nedostatkom násypového materiálu. Nedostatok vhodných násypových zemín je možné riešiť použitím vybúraného materiálu z podkladných vrstiev existujúcej vozovky (po úprave). Nedostatok vhodných štrkovitých zemín do aktívnej zóny vozovky resp. do sanačnej vrstvy je potrebné riešiť dovozom zeminy. Kupovaný materiál do násypov je možné riešiť dovozom materiálu z okolitých ložísk.

Spôsob nakladania s prebytočnou zeminou a materiálom je popísaný v časti správy „Búracie a zemné práce“.

## 12. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

### 12.1 Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby

Nakladanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcií obchodníka alebo sprostredkovateľa.

Každý je povinný nakladať s odpadom, alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

- riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
- obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
- nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Podľa Programu odpadového hospodárstva SR je potrebné pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi pri výstavbe cesty uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred zhodnocovaním energetickým a zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním.

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradíť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie. Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva ako materiálové alebo energetické zhodnocovanie. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

Stavebné odpady, ktoré vzniknú pri demolácii a rekonštrukcii komunikácií budú materiálovovo zhodnotené pri výstavbe a rekonštrukcii § 40c) ods.4/zák.č.223/2001Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Pre štádium výstavby vypracuje stavebník komunikácie program nakladania s odpadom. Tento má byť vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a Vyhlášky č.310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Okrem toho je povinný pre svojich zamestnancov vypracovať, resp. doplniť podľa zmeny legislatívnych predpisov prevádzkovú smernicu o nakladaní s nebezpečnými odpadmi, ako aj havarijný plán pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

Odpady vznikajúce pri výstavbe tvorí prevažne prebytočný výkopový materiál a materiál z demolácií neznečistený škodlivinami. Odpad zahŕňajúci vybúraný a vyzískaný materiál sa predpokladá zhodnocovať prevažne v rámci stavby, pričom sa s ním bude nakladať nasledovne:

- štrkodrvina a štrkopiesok z podkladov vybúraných jestvujúcich ciest sa zabuduje do zemných telies cestných objektov
- asfaltbetón - všetky asfaltové vrstvy vybúraných vozoviek sa odstránia technológiou frézovania a je možné ich znova použiť do nových vozoviek. Druhou možnosťou je ponúknut daný frézovaný asfaltbetónový materiál správcovi cesty na zhodnotenie,
- vyrúbaná zeleň bude odovzdaná TSK.
- pne stromov budú odovzdané TSK, vetvy konárov stromov a krovín z výrubu budú umiestnené na evidovanú skládku odpadov. Drevená hmota, ktorá nebude využitá, sa zlikviduje štiepkovaním. Nakladanie s týmto materiálom sa musí zdokumentovať, je zakázané páliť pne, vetvy stromov a krovín na stavenisku.
- kovové konštrukcie a vodiče z demontovaných vedení sa odovzdajú majiteľovi resp. správcovi danej siete na miesto, ktoré určí. Je nutné počítať s väčšou rozvozou vzdialenosťou - skladovacie kapacity správcov sietí sú prevažne centralizované. Krajné riešenie (ak správca vedenia odmietne materiály zo svojich sietí) je odovzdať ich do najbližšej zberne surovín,

- vhodná zemina z výkopových prác jednotlivých objektov sa zabuduje do násypu cestného telesa, prípadne sa spolu s nevhodnou zeminou upraví
- prebytočná neznečistená výkopová zemina nevhodná na zabudovanie do násypu sa môže použiť na vykonanie terénnych úprav uvedených v stavebnom zákone, len na základe rozhodnutia príslušného stavebného úradu

Nebezpečné odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby sa zneškodňujú termickým spaľovaním, biodegradáciou, alebo využitím ako druhotné suroviny. Odpad musí byť vytriedený a podľa jednotlivých druhov zhromažďovaný. Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť označenie nebezpečných odpadov nachádzajúcich sa v kontajneroch, nádobách, skladowacích a manipulačných miestach identifikačným listom nebezpečného odpadu. Obaly musia byť pevné a nepriepustné, aby vydržali namáhanie pri skladovaní, preprave a uložení. Odpady sa musia balíť bezpečne a podľa účelu ďalšieho nakladania s nimi.

Pre nebezpečné odpady musí byť zabezpečená analýza ich vlastností oprávnenou osobou za účelom určenia podmienok nakladania s nimi, resp. z hľadiska spôsobu ich zneškodnenia. Nebezpečný odpad môže byť odovzdaný na ďalšie nakladanie či likvidáciu výlučne len odberateľovi s písomným oprávnením - rozhodnutím na nakladanie s nebezpečným odpadom, vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, alebo Ministerstvom životného prostredia SR. Uvedené rozhodnutie musí byť založené v dokumentácii evidencie odpadov zhotoviteľa stavby.

Odpady produkované počas výstavby a prevádzky sa zaraďujú do kategórií a druhov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“, v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004. Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú do skupín a podskupín odpadov.

V zmysle tejto vyhlášky je možné vznikajúce odpady pri výstavbe objektu zaradiť nasledovne:

| Číslo skupiny,<br>podskupiny<br>a druhu odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu<br>odpadu:   | Pôvod vzniku odpadu                | Kategória<br>odpadu |
|--|--|------------------------------------|---------------------|
| 02 01 07                                       | Odpady z lesného hospodárstva  | Výrub krovia, stromov              |                     |
| 17 01 01                                       | Betón  | Búranie vozoviek                   | O                   |
| 17 01 07                                       | Zmesi betónu   | Búranie vozoviek                   |                     |
| 17 03 02                                       | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17<br>03 01   | Búranie a frézovanie<br>vozoviek   | O                   |
| 17 04 05                                       | Železo a ocel'   | Odstránenie zvodidiel a<br>značiek | O                   |
| 17 04 11                                       | Káble iné ako uvedené v 17 04 10   | demolácie                          | O                   |
| 17 05 03                                       | Zemina znečistená ropnými látkami  | Havária na stavbe                  | N                   |
| 17 05 04                                       | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17<br>05 03  | Nestmelené podklady<br>vozoviek    | O                   |
| 17 05 06                                       | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17<br>05 05  | Výkopy                             | O                   |
| 17 09 04                                       | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií<br>iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17<br>09 03 |                                    | O                   |
| 20 03 99                                       | Zmesový odpad inak nešpecifikovaný   | Demolácie                          | O                   |

O – ostatný, N – nebezpečný

Spôsob nakladania s uvedenými druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategórie odpad ostatný, bude pôvodca zabezpečovať najmä nasledovnými činnosťami: Z, R13, D15. Ďalšie nakladanie s odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe.

Vybúrané a odkopané materiály budú odvezené na riadenú skládku TKO.

V zmysle zákona o odpadoch 79/2015, §77 ods.3 je za nakladanie s odpadmi zodpovedný ten pre ktorého bolo vydané stavebné povolenie.

Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ bude predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby.

V Bratislave 20.12.2016

Vypracoval: Ing. Ľuboslav Nagy