
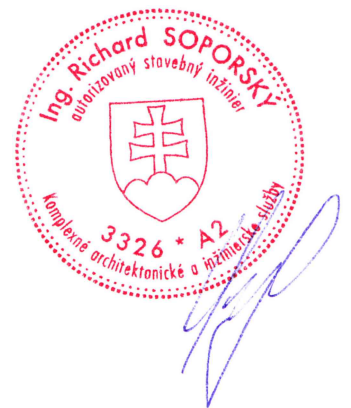


- V ZELENI

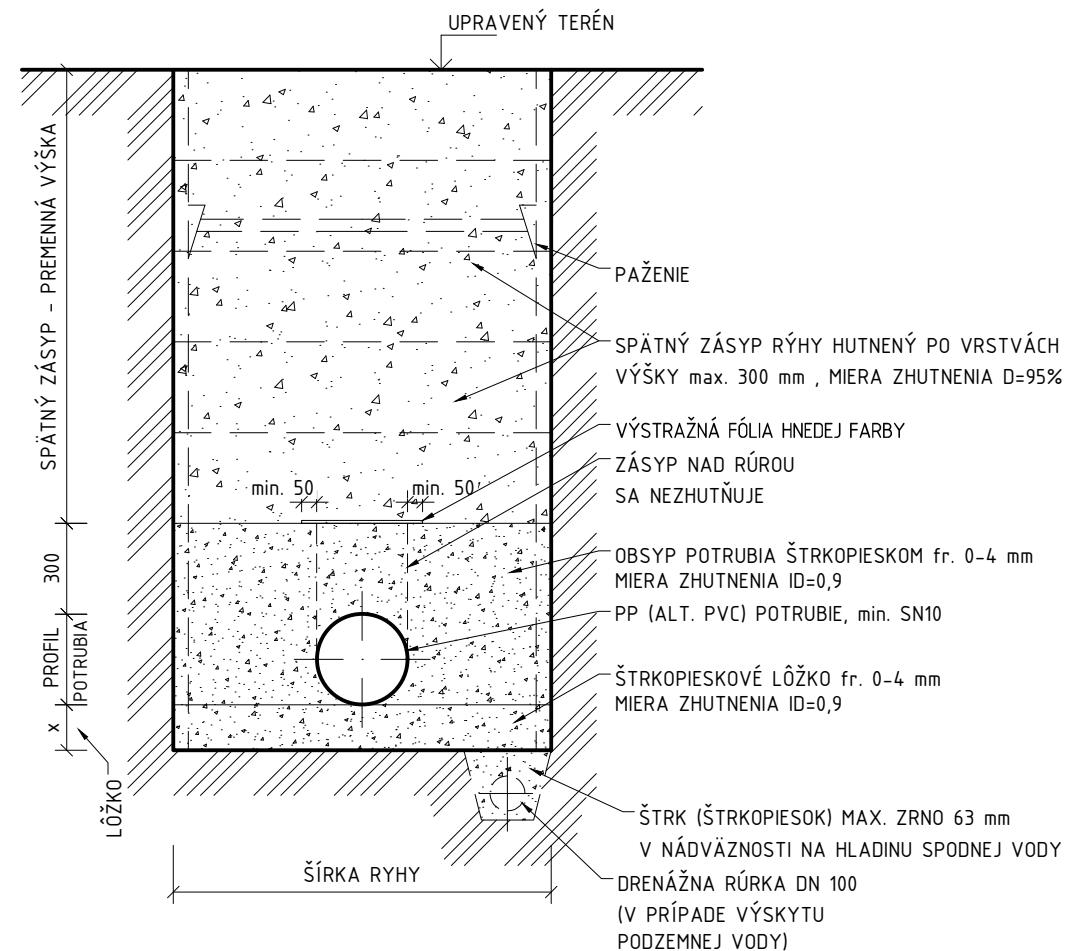

Zóna nad potrubím sa môže zhuťňovať ľahkými hutniacimi mechanizmami len ak je zrealizovaná jedna vrstva krycieho obsypu o najmenšej hrúbke 300 mm. Stredné a ťažké hutniacie mechanizmy sa môžu použiť ak je nad vrcholom potrubia vrstva min 1,0 m.

VYPRACOVAL :		KRESLIL :	ZOD. PROJEKTANT :	ING. RICHARD SOPORSKÝ - projektová činnosť Vihorlatská 15, 080 01 Prešov	
ING. SOPORSKÝ		ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ		
MIESTO : MALÝ SLAVKOV				FORMÁT :	2xA4
INVESTOR: OBEC MALÝ SLAVKOV				DÁTUM :	2022/05
STAVBA :  <b>DOBUDOVANIE KANALIZÁCIE V PROSTREDÍ MRK V OBCI MALÝ SLAVKOV</b>				STUPEŇ :	DSP
				Č. ZÁKAZKY:	2022/46
				MIERKA:	SCHÉMA
				Č. PRÍLOHY:	Č. PARÉ:
OBJEKT : SO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA				<b>5</b>	
OBSAH : VZOROVÝ PRIEČNY REZ					

60 02