


DETAIL SKRINE HUP

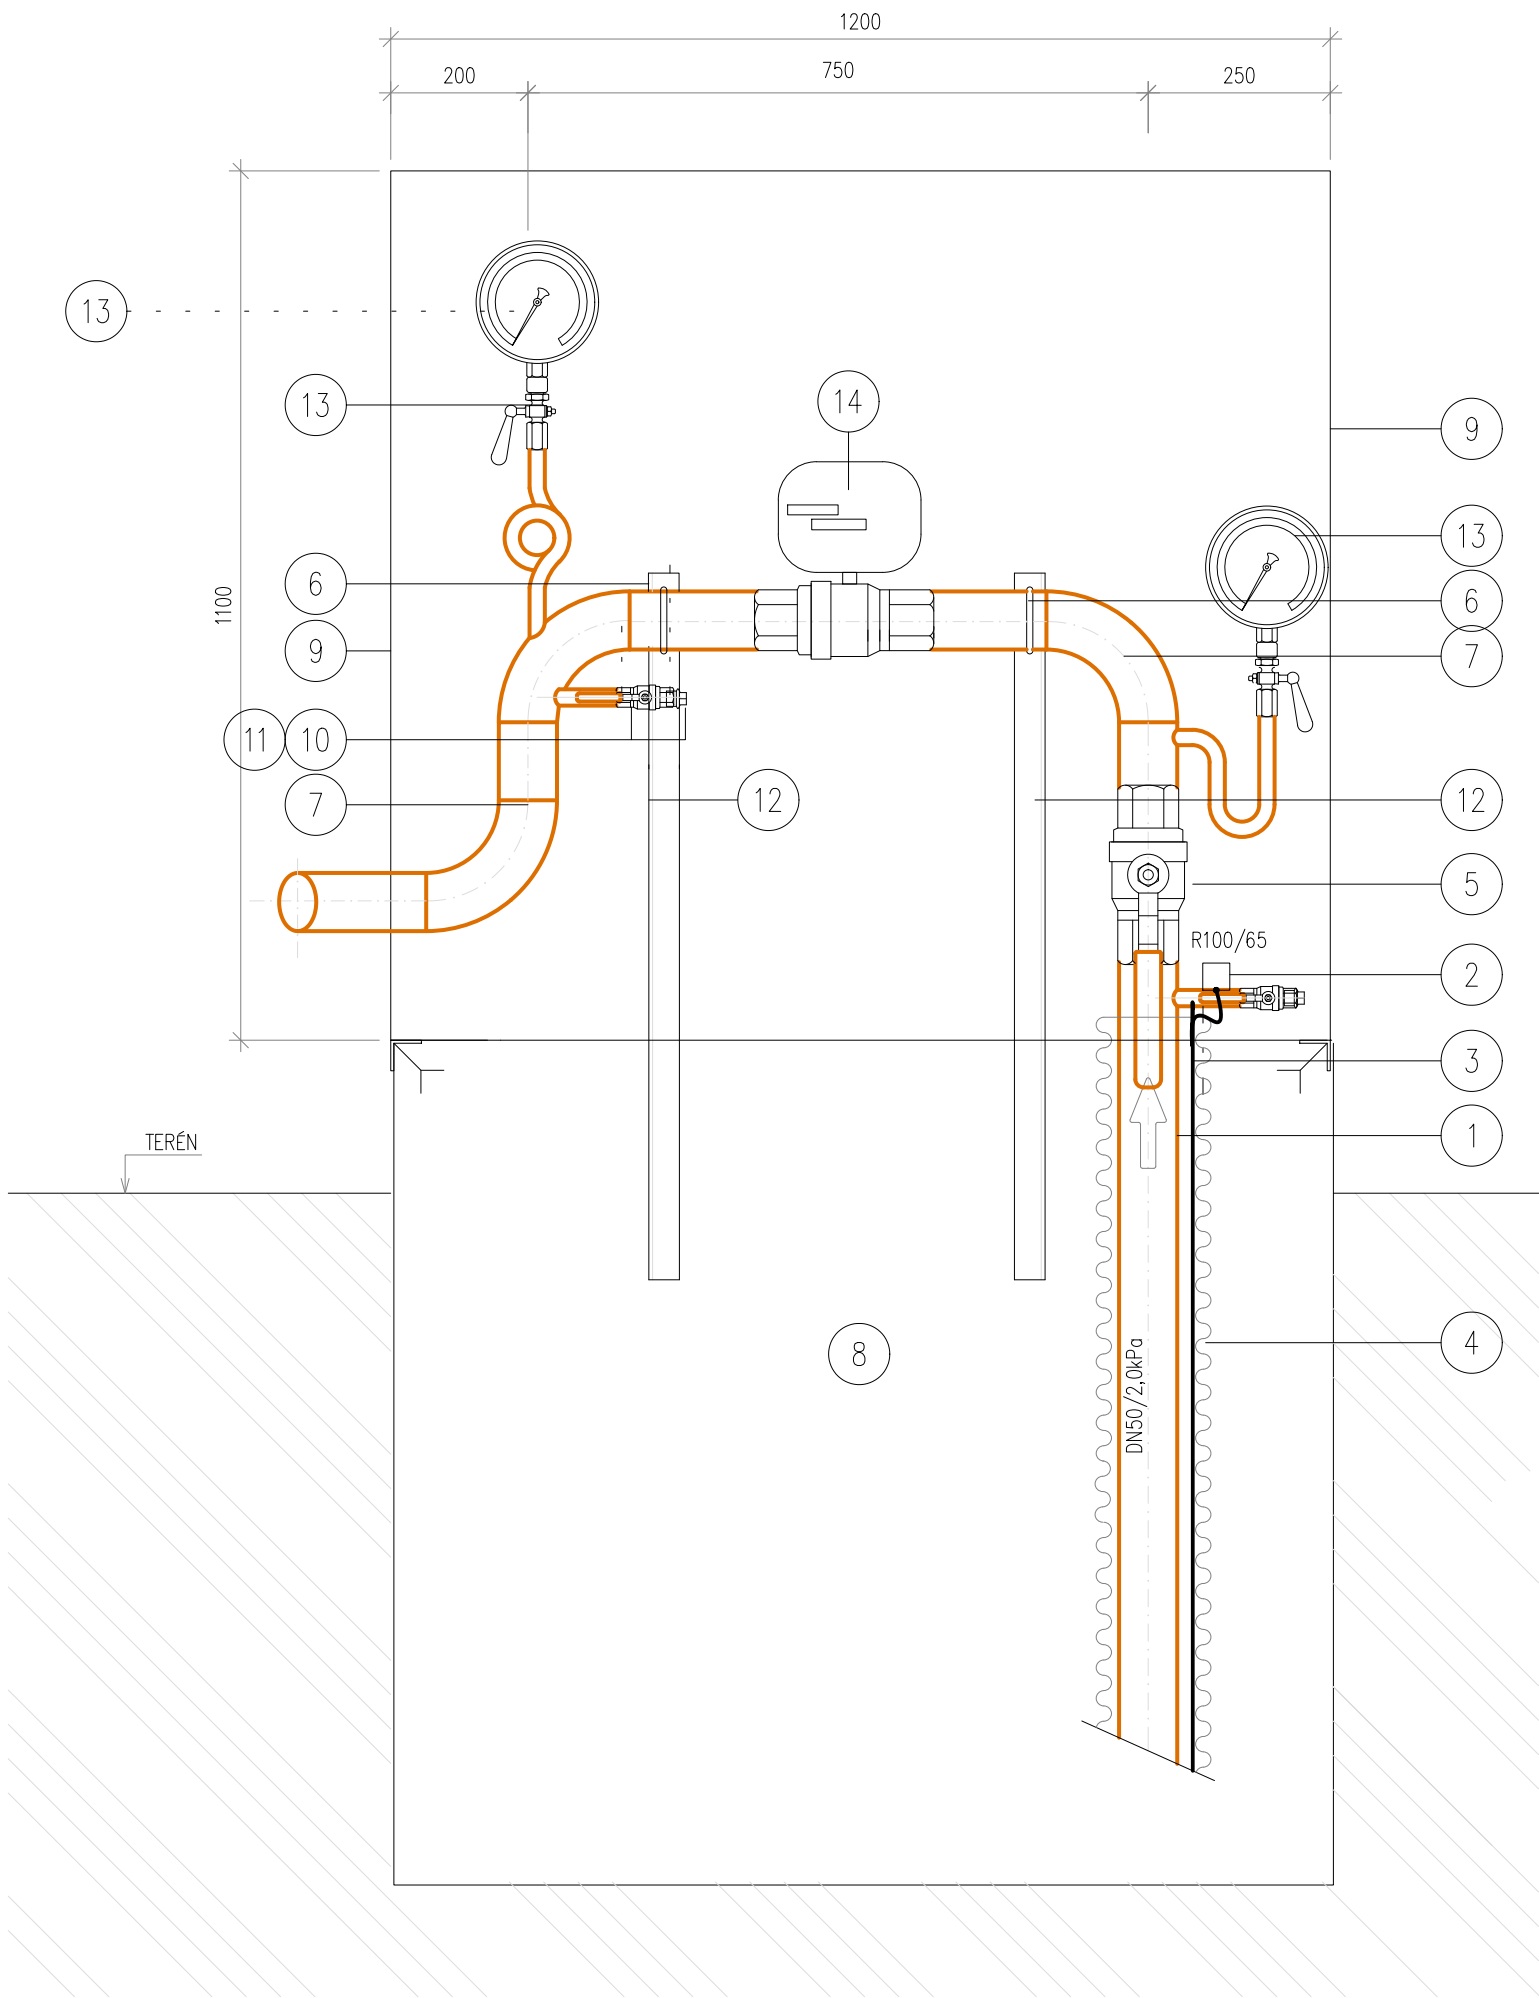

| Legenda | |
|---------|--|
| 1 | Ocelové bezšvové potrubie tr. 11 353.1 s bralénovou izoláciou, NTL–DN50, 2,10kPa |
| 2 | Autozásuvka – ukončenie vyhľadávacieho vodiča |
| 3 | Vyhľadávací vodič Cu s minimálnym prierezom 4mm2 s izoláciou do zeme |
| 4 | Ochranné potrubie, flexodrenážna PVC rúra PLASTIKA, menovitý priemer: 75mm |
| 5 | Plynový gulový uzáver – DN50 |
| 6 | Podpera, prstenec z oce?ovej tyči kruhového prierezu so závitom a matica s podložkou |
| 7 | Ocelové bezšvové potrubie tr. 11 353.1 s bralénovou izoláciou, NTL–DN50, 2,1kPa |
| 8 | Betónový základ s rozmermi (š x v x h) 1400x1100x500mm |
| 9 | Oceloplechová skriňa s rozmermi (š x v x h) 1200x1100x500mm |
| 10 | Kontrolný vývod DN15 so zátkou |
| 11 | Plynový gulový uzáver – DN15 |
| 12 | Ocelový rovnoramenný L–profil 40x40x4mm |
| 13 | Manometer typu: 03 313–S, ø160mm, merací rozsah: 0–6 kPa + trojcestný tlakomerový kohút |
| | Návarok M20x1,5, L=60mm, mat.11 373.1 + kondenzačná slučka zahnutá s čapom, M20x1,5/ PN250 |
| 13 | Automatický uzáver plynu – dodávka technológie kuchyne |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|
| HLAVNÝ ARCHITEKT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | | |
| Ing. Igor NOVOTNÝ | Ing. Stanislav Švec | Ing. Jana Scherhaufarová | Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projekcia stavieb Farská 65, Hrnčiarovce nad Parnou | |
| | | | | |
| INVESTOR | Obec Suchá nad Parnou | | | |
| MIESTO STAVBY | Suchá nad Parnou | | | |
| NÁZOV STAVBY | | | FORMÁT | 1 x A4 |
| Prístavba základnej školy | | | DÁTUM | 11/2021 |
| | | | ARCHÍV | 180/21 |
| | | | DRUH PROJEKTU: Projekt pre stavebné povolenie : SO 03 - Prekládka vnútroareálového plynovodu | |
| NÁZOV VÝKRESU | | | MIERKA | Č.VÝKRESU |
| DETAIL SKRINE HUP | | | 1:10 | 4 |