



PÔDORYS

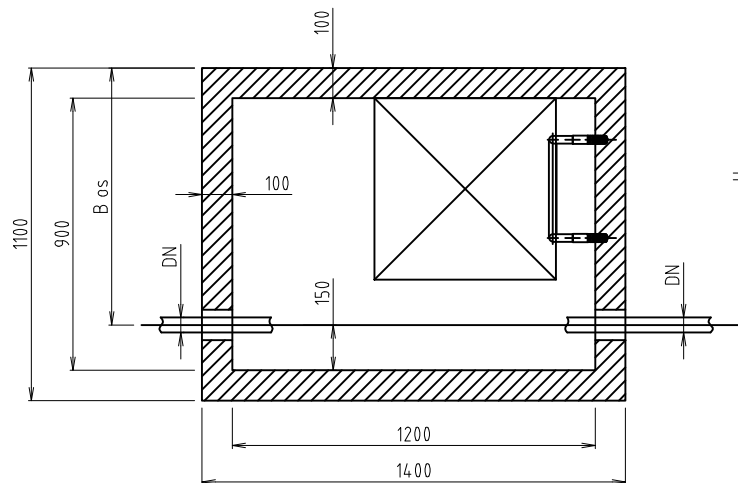

REZ A-A

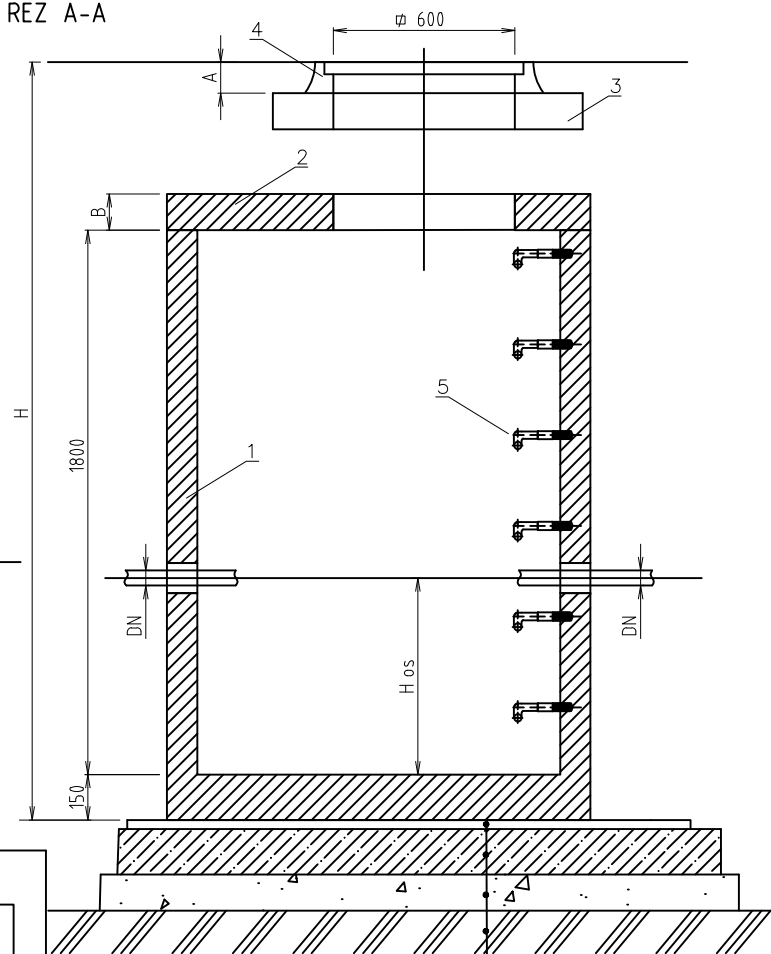

- 1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ
2 BETÓNOVÝ POKLOP
3 BETÓNOVÁ SKRUŽ
4 POKLOP 600x600
5 POPLASTOVANÉ STUPAČKY

(V zmysle STN 743282, DG čl. 38,
§19 odst.4, Vyhlášky SUBP č.59/82
Zb.)

ZAŤAŽENIE POKLOPU

400kN
A=100 B=150

MAX.VÁHA 3t
HLBK OSADENIA
H=

VODOMERNÁ ŠACHTA

1200/900/1800 (vnútorné)
vodovzdorná, monolitická

- 3cm PIESKOVÉ LÔŽKO
15cm PODKLADNÝ BETÓN
12cm ŠTRKOVÝ NÁSYP
TERÉN

POZNÁMKA

OSADENIE VSTUPNÉHO OTVORU A STÚPADIEL V ŠACHTE MUSÍ BYŤ PODĽA § 14 ODS. 2 VYHLÁŠKY Č. 59/1982 ZB., STN EN 13101:2004
VSTUPNÝ OTVOR MUSÍ BYŤ ZAKRYTÝ. NOSNOSŤ POKLOPU MUSÍ ZODPOVEDAŤ NOSNOSTI OKOLITEJ PODLAHY.
POKLOP MUSÍ BYŤ OSADENÝ TAK, ABY SA NEDAL SAMOVOLNE ODSUNÚŤ ALEBO UVOĽNIŤ A MUSÍ BYŤ ZAPUSTENÝ DO ROVNAKEJ
ÚROVNE S OKOLITOU PODLAHOU. PRIELEZNÝ OTVOR NESMIE MAŤ ROZMER MENŠÍ AKO 0,6M MÁLO POUŽÍVANÝCH VSTUPNÝCH
OTVOROCH. UVEDENÉ ROZMERY SA V VSTUPNOM OTVORE NESMÚ ZUŽOVAŤ REBRÍKOM ALEBO STÚPAČKOU.
OBĚTONOVANIE ŠACHTY REALIZOVAŤ Z MONOLITICKÉHO VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU PEVNOSTNEJ TRIEDY C20/25.

Autor návrhu		Ing. Viliam Michálek, PhD.		ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval		Ing.Peter Jurčík, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník		Zariadenie sociálnych služieb Lipa,SNP 594/139, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00647934			
Miesto stavby		k.ú.: Žiar nad Hronom, č.p.: 1793/3		Číslo zákazky	2024-118
Názov stavby		VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY STREDISKA DSS DOMENA		Formát	1x A4
Objekt		S0.05 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA S0.06 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA S0.07 - DAŽĎOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, S0.08 - POŽIARNA NÁDRŽ		Dátum	12/2023
Obsah		VODOMERNÁ ŠACHTA		Stupeň	DSP S PODROB. NA RS
Časť		TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		Mierka	-
				Číslo výkresu	V06