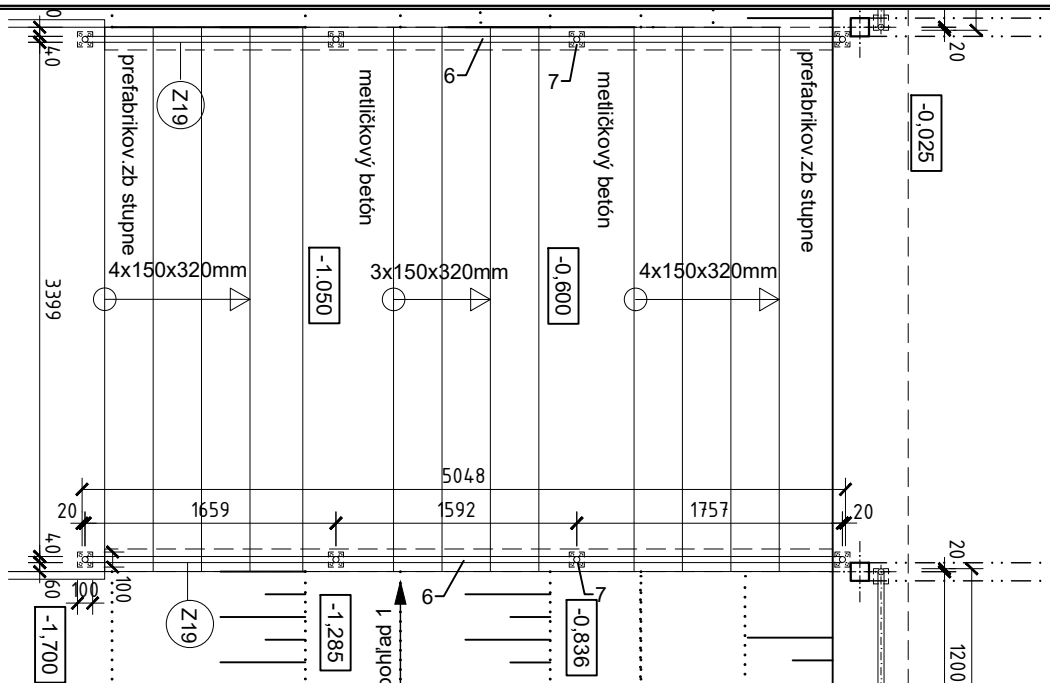

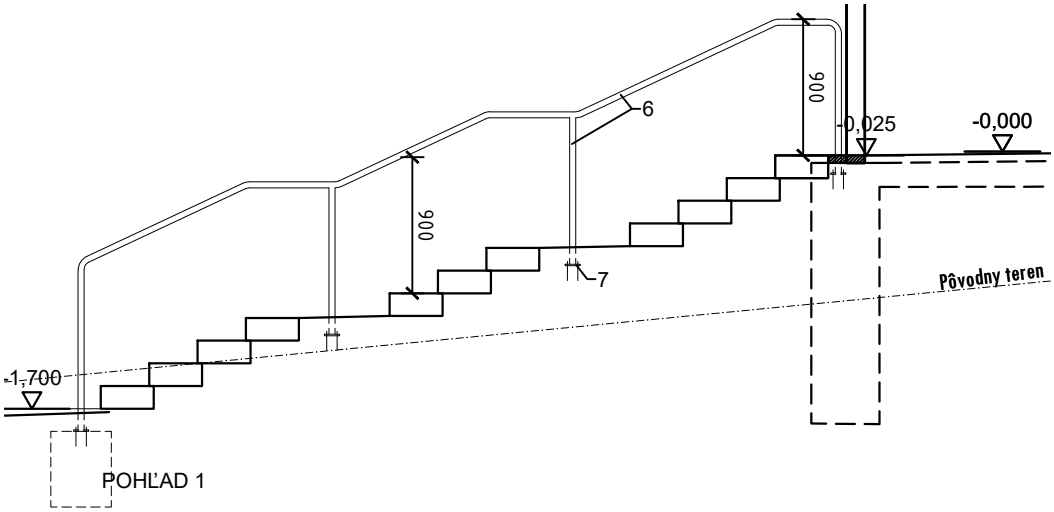

POPIS:

-JEDNÁ SA O MADLO VÝŠKY 900mm TVORENÉ Z RÚRY Ø 40 hr. 5mm UCHYTENÉ DO ZÁKLADOVEJ BETÓNOVEJ DOSKY CEZ PLATŇU 100x100x10mm. PRI PRECHODE CEZ BETÓN JE POTREBNÉ KONŠTRUKCIU ZAIZOLOVAŤ.
-KONŠTRUKCIU MADLA JE MOŽNÉROZDELIŤ NA DVE ČASTI , ZÁKLADOVÚ ČASŤ POD BETÓNOVOU DOSKOU RAMPY A ČASŤ NAD KONŠTRUKCIOU. SPÔSOB NADPOJENIA NIE JE PREDMETOM TEJTO DOKUMENTÁCIE. PRECHOD CEZ BETÓN JE POTREBNÉ ZAIZOLOVAŤ.
-SPODNÉ ČASTI MADLÁ BUDÚ UKOTVENÉ DO ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK O ROZMERE 400x400x500mm.
-ZÁKLADOVÉ PÄTKY SÚ SÚČASŤOU VÝROBKU Z18
-SPOJOVACIE PRVKY BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIÍ.
-FAREBNOSŤ A POVRCHOVÁ VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECH. SPRÁVA PRÍLOHA Č.2 KONCEPCIA FAREBNOSTI
-PROTIKORÓZNA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.1 KNIHA SKLADIEB A POZNÁMOK

POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m^3)	(m^2)	(kg)
6	RÚRA Ø 40x5,0	-	19,2	-	-	82.867
7	PLATNIČKA 100x100x10mm	8	0.1	-	-	6.280
	Suma (kg)					89.147
	Rezerva 1.1 x celková hmotnosť					98.062

UMIESTNENIE: Schodisko 1.NP PAVLAČ
TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATELA.
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEL POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.

PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

SÚČASŤOU DODÁVZKY SÚ AJ BETÓNOVÉ ZÁKLADY O ROZMERE 400X400X500 V POČTE 2KS

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	OBSAH: Z19 Madlo, schodisko os 3	MIERKA: M 1:50	STR: 01	POLOŽKA: Z19
			DÁT.: 04/2024	