

INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23 , 97401, Banská Bystrica		
OBJEKT:	SO 02		
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA	STUPEŇ PD:	PPSP/RD
		FORMÁT:	1x A4
MIESTO STAVBY:	k.ú. Banská Bystrica, š.č. 837/12, p.č. KN/C-1909/1	DÁTUM:	11/2023
PROFESIA:	E3 Elektroinštalácia - silnoprád	MIERKA:	1:-
ZODP.PROJ.:	Ing. Martin Kubík	ČÍSLO VÝKRESU:	18
OBSAH VÝKRESU:	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RMS-C0		

## ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

## OCHRANNÉ OPATRENIA:

ZÁKLADNÁ OCHRANA:

- SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41 čl.411)
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-4-41 čl.415.1)


DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.415.2)

## ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

TYP: LEGRAND XL3 160, 4x24 MODULOV  
VYHOTOVENIE: OCELOPLECHOVÝ, POVRCHOVÝ  
ROZMERY: 595 x 740 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka)  
KRYTIE: IP40/IP20  
NAPATIE: 415V, AC  
PRÚD:  $I_n=32A$   
PRÍVOD: ZHORA  
VÝVODY: HORE  
NORMY: STN EN 61439-1

## POHĽAD DO ROZVÁDZAČA

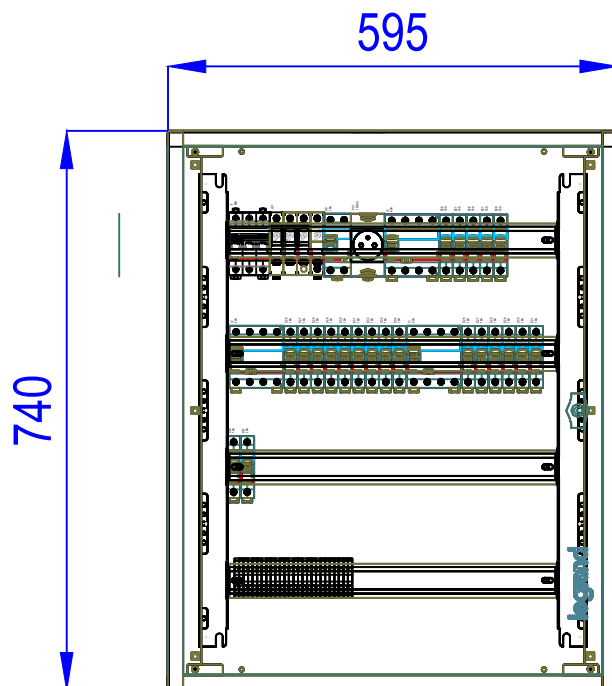





VÝVOD	XC01	XC02	XC03	XC04	XC05	XC06	REZERVA	XC01-3F	
ZARIADENIE	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY		ZÁSUVKY 3-FÁZOVÉ	
TYP KÁBLA	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 5x2,5	
OZNAČENIE KÁBLA	WL-XC01	WL-XC02	WL-XC03	WL-XC04	WL-XC05	WL-XC06		WL-XC01-3F	
POPIS	UMYVÁREŇ	SKLADY	KOTOLŇA, SKLAD	KUCHYNKA	DIELŇA	DIELŇA		DIELŇA	
Pi (kW)	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW		3,6 kW	
	VÝKRES. Č.:	NÁZOV:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	NÁZOV STAVBY:	MIESTO STAVBY:	ČÍSLO STRANY: 2	FORMÁT:	REVÍZIA
	18	ROZVÁDZAČ RMS-C0	Ing. Martin Kubík	Ing. Martin Kubík	AB BBSK	BB, Komenského ul.	POČET STRÁN: 3	A4	00

