


Použité el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom

Existujúci  
rozdávzač RH

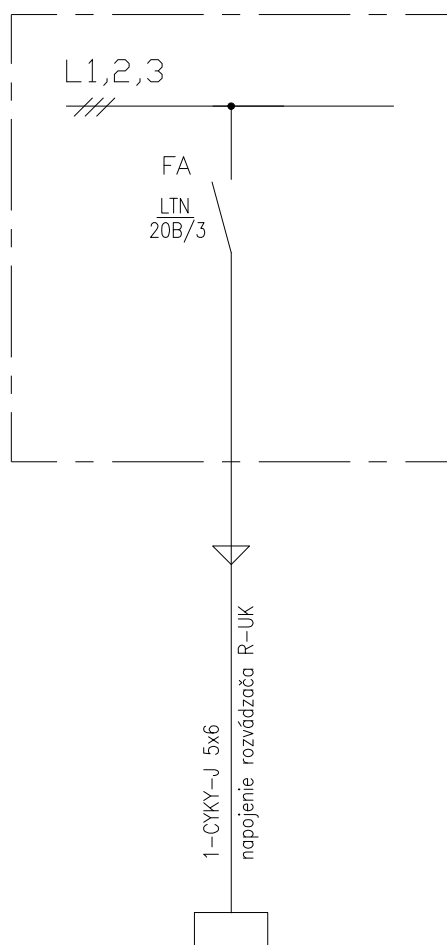

Obvod č.:  
Príkon kW 5,0

Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230 V/TN-C-S

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá  
podľa STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče



HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : P pre SP
Ing. Ján Laššák	Ing. Lubomír Gecík	Ing. Tibor Bečko	DÁTUM : 07. 2021
			FORMÁT : 1 A4
MIESTO STAVBY :	k. ú. Kremnica, parc. číslo: C-KN 168/1		MIERKA : -
INVESTOR :	Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701, Kremnica		ZÁK. č. : 42421
STAVBA :	Budova Technických služieb v meste Kremnica		
OBJEKT :	SO 01-Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb		
OBSAH :	Rozvádzač RH		Č.VÝK.: 2