
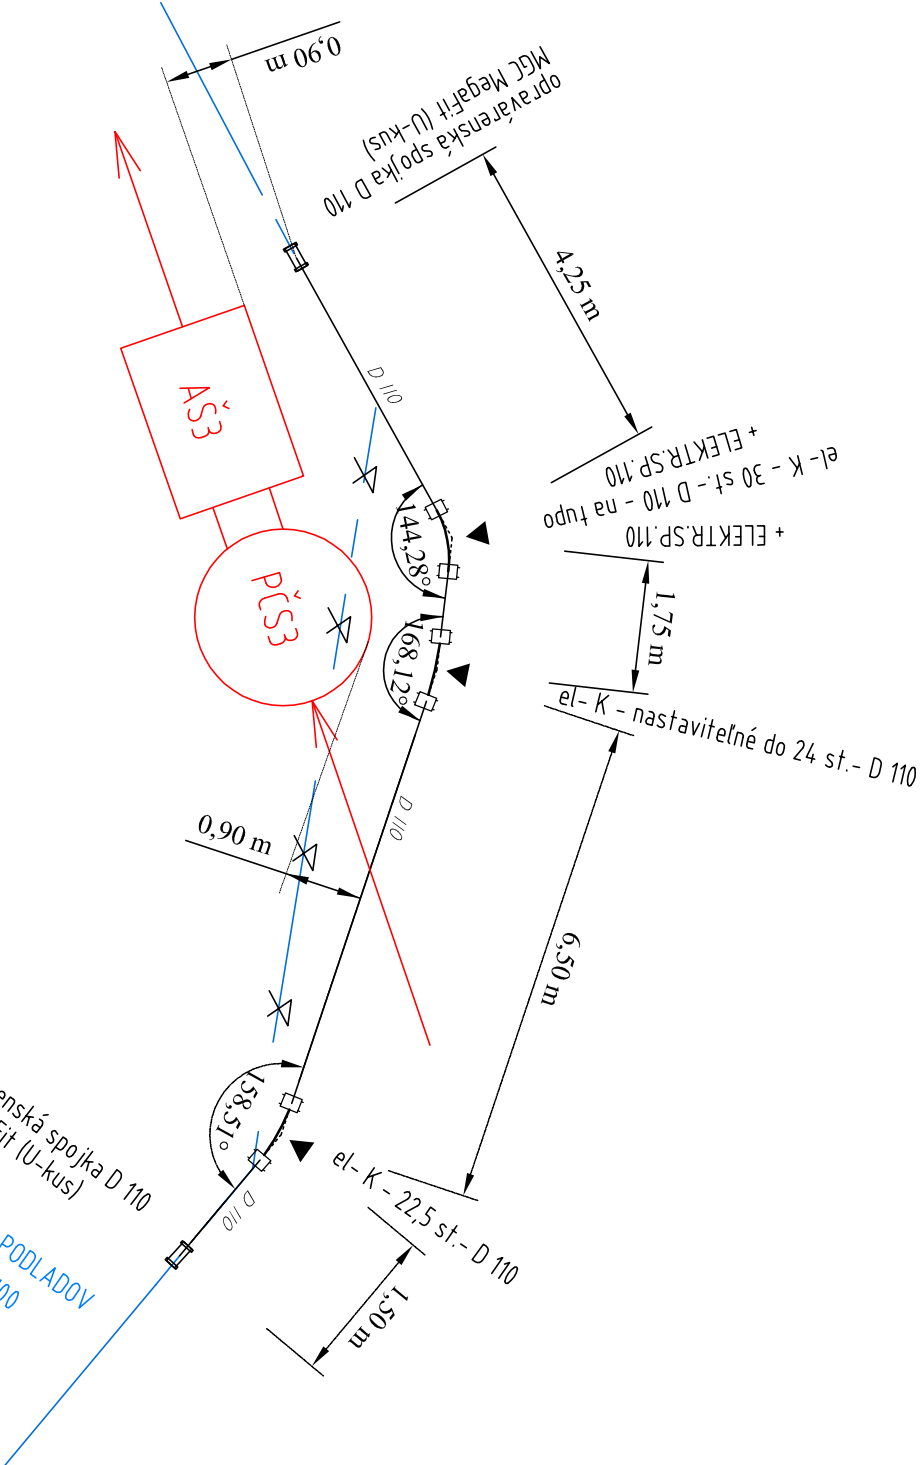


SO-08.4 KLAČAČSKÝ PLÁN

PREKLÁDKA VODOVODU PRI PČS 3 NA STOKE "A"

(SCHEMA)



PREKLÁDKA VODOVODU pri PČS 3 - na stoke "A"


- HDPE - DN 100 (D 110) - 14,0 m -

VÝKAZ MATERIÁLU pre SO-08.4 :

STN	OZNAČENIE	PROFIL mm	DĺŽKA m	POČET ks/m	POZNÁMKY
RÚRY HDPE - SDR 17 - PE 100 - PN10					
	HDPE D 110x6,6mm	D 110	14,00		kusy 6 m
EL. TVAROVKY HDPE - SDR 11 - PN16					
	EL. SPOJ K tvarovkám	D 110	-	2	ku kolenu 30 st.
	EL. SPOJE NA TRASE	D 110	-	1	po 6 m
	EL. KOLENO 22,5°	D 110	-	1	
	EL. KOLENO nastavít.	D 110	-	1	do 24 stupňov
TVAROVKY HDPE - SDR 11 - PN16 - na tupu					
	KOLENO 30 °	D 110	-	1	
TVAROVKY OPRAVÁRENSKÉ					
	Spojky MGC MegaFit	DN 100	-	2	
PRÍSLUŠENSTVO					
	BET.BLOKY 40x40x40 cm		-	3	B 20 = C 16/20

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.:

PODĽA ZÁKONA O AUTORSÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLIEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRAĆOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. NEPREBERÁŇE ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚĆEL.

Navrhovateľ:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01	
Zodp. projektant:	Ing. Karol Povážan	
Vypracoval:	Ing. Karol Povážan	
Miesto:	Obec Hrubý Šúr	
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obč. Hrubý Šúr č. 205, 903 01	
Časť:	E.III-1 Kanalizačné PČS - Stavebná časť	
Stavba:	Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr	
Obsah:	KLADAČSKÝ PLÁN - prekládka vodovodu pri PČS 3	
<div>AXA Projekt s.r.o. adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta tel.: +421(0)915 722 743 e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk web: http://axaprojekt.sk/</div>		
Formát:	2x A4	
Dátum:	04/2020	
Účel:	DSP	
Č. zákazky:	D025-2018	
Č. oprávnenia:	3767/A2	
Mierka:	Číslo výkresu:	
schéma	E.III-1-17	