




TECHNICKÁ DATA


Typová skříňová rozvodnice,


Krytí IP54/20


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:


PŘÍVOD	3+N+PE, 50HZ, 230/400V	TN-S
ROZVOD	3+N+PE, 50HZ, 230/400V	TN-S
	24V DC	PELV
OVLÁDÁNÍ	24V DC	PELV


VYPRACOVAL Ing. Dušan Skopal		ODP.PROJ.PROFESE Ing. Dušan Skopal	KONTROLOVAL Ing. Dušan Skopal	Ing. Dušan Skopal Drahanovice 264, 783 44 Drahanovice tel. +420 737 613 610 email: dusan.skopal@seznam.cz ČKAIT 1202036	
					
OKRES: TRNAVA		OBEC: TRNAVA			
INVESTOR: LYCOS – Trnavske sladovne spol. s r.o., Trnava, Slovenská republika					
BUDOVA PŘÍJMU JEČMENE AUTOMATIZACE ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				FORMAT	
				DATUM	10/2021
				STUPEN	DVD
				MERITKO	
ROZVADĚČ 01-R05				ZAK.CISLO:	C.PARE
				C.VYKRESU D1.4-6	

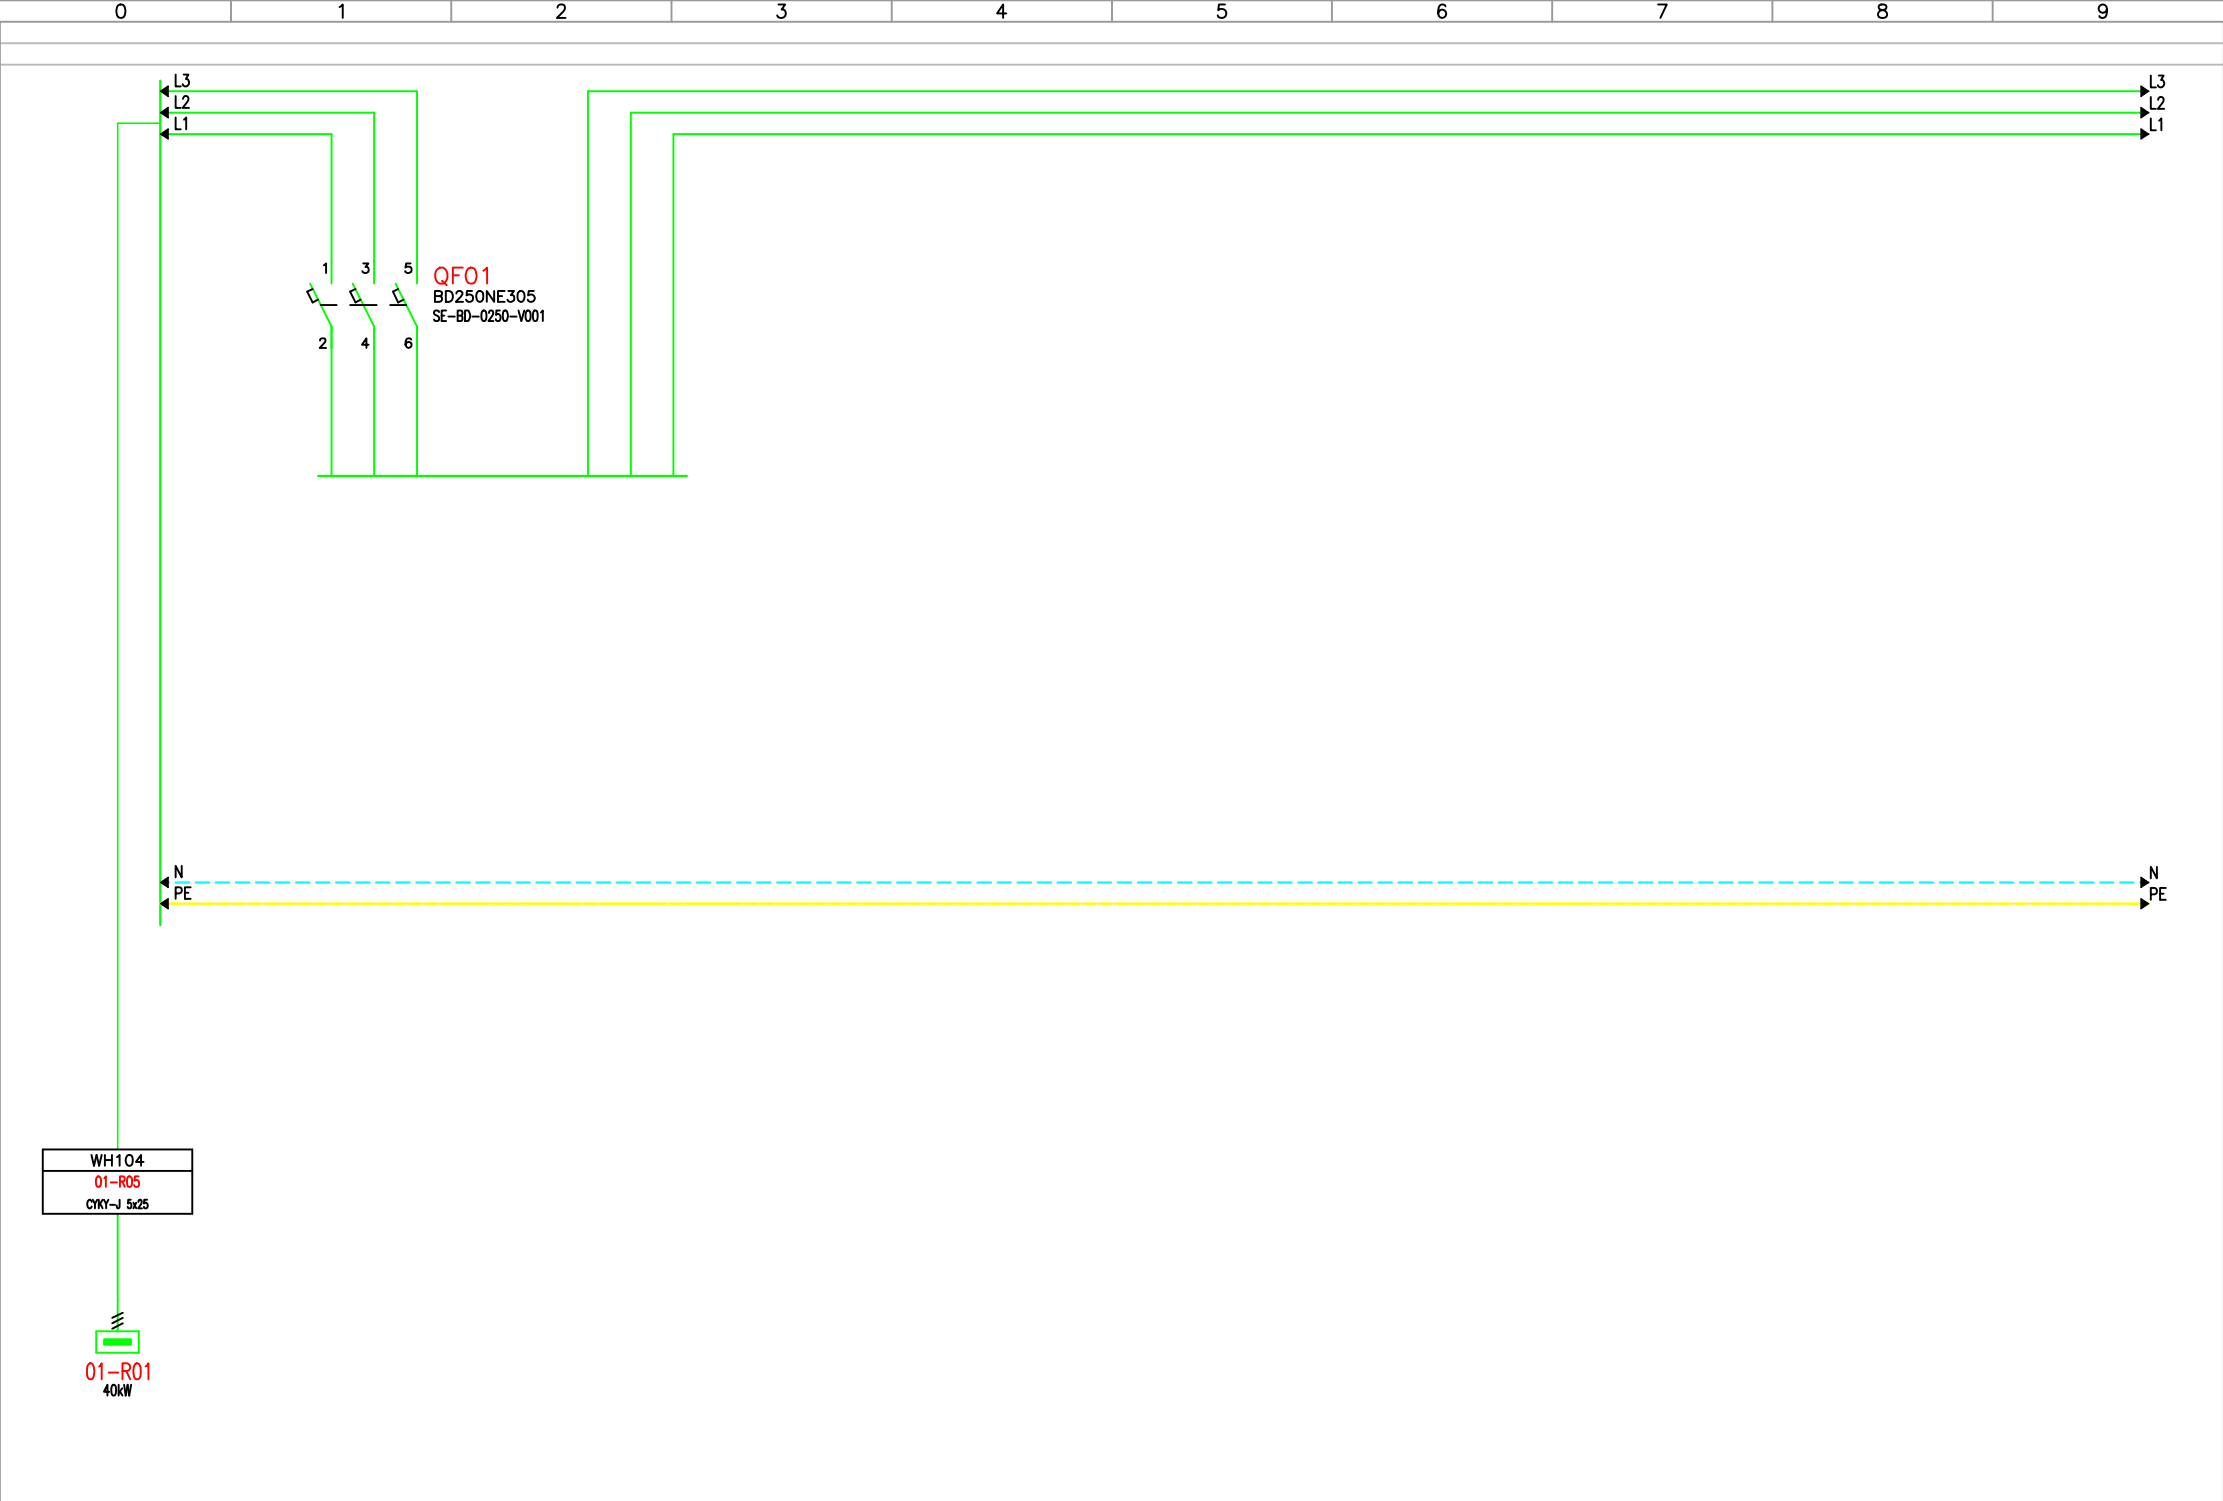

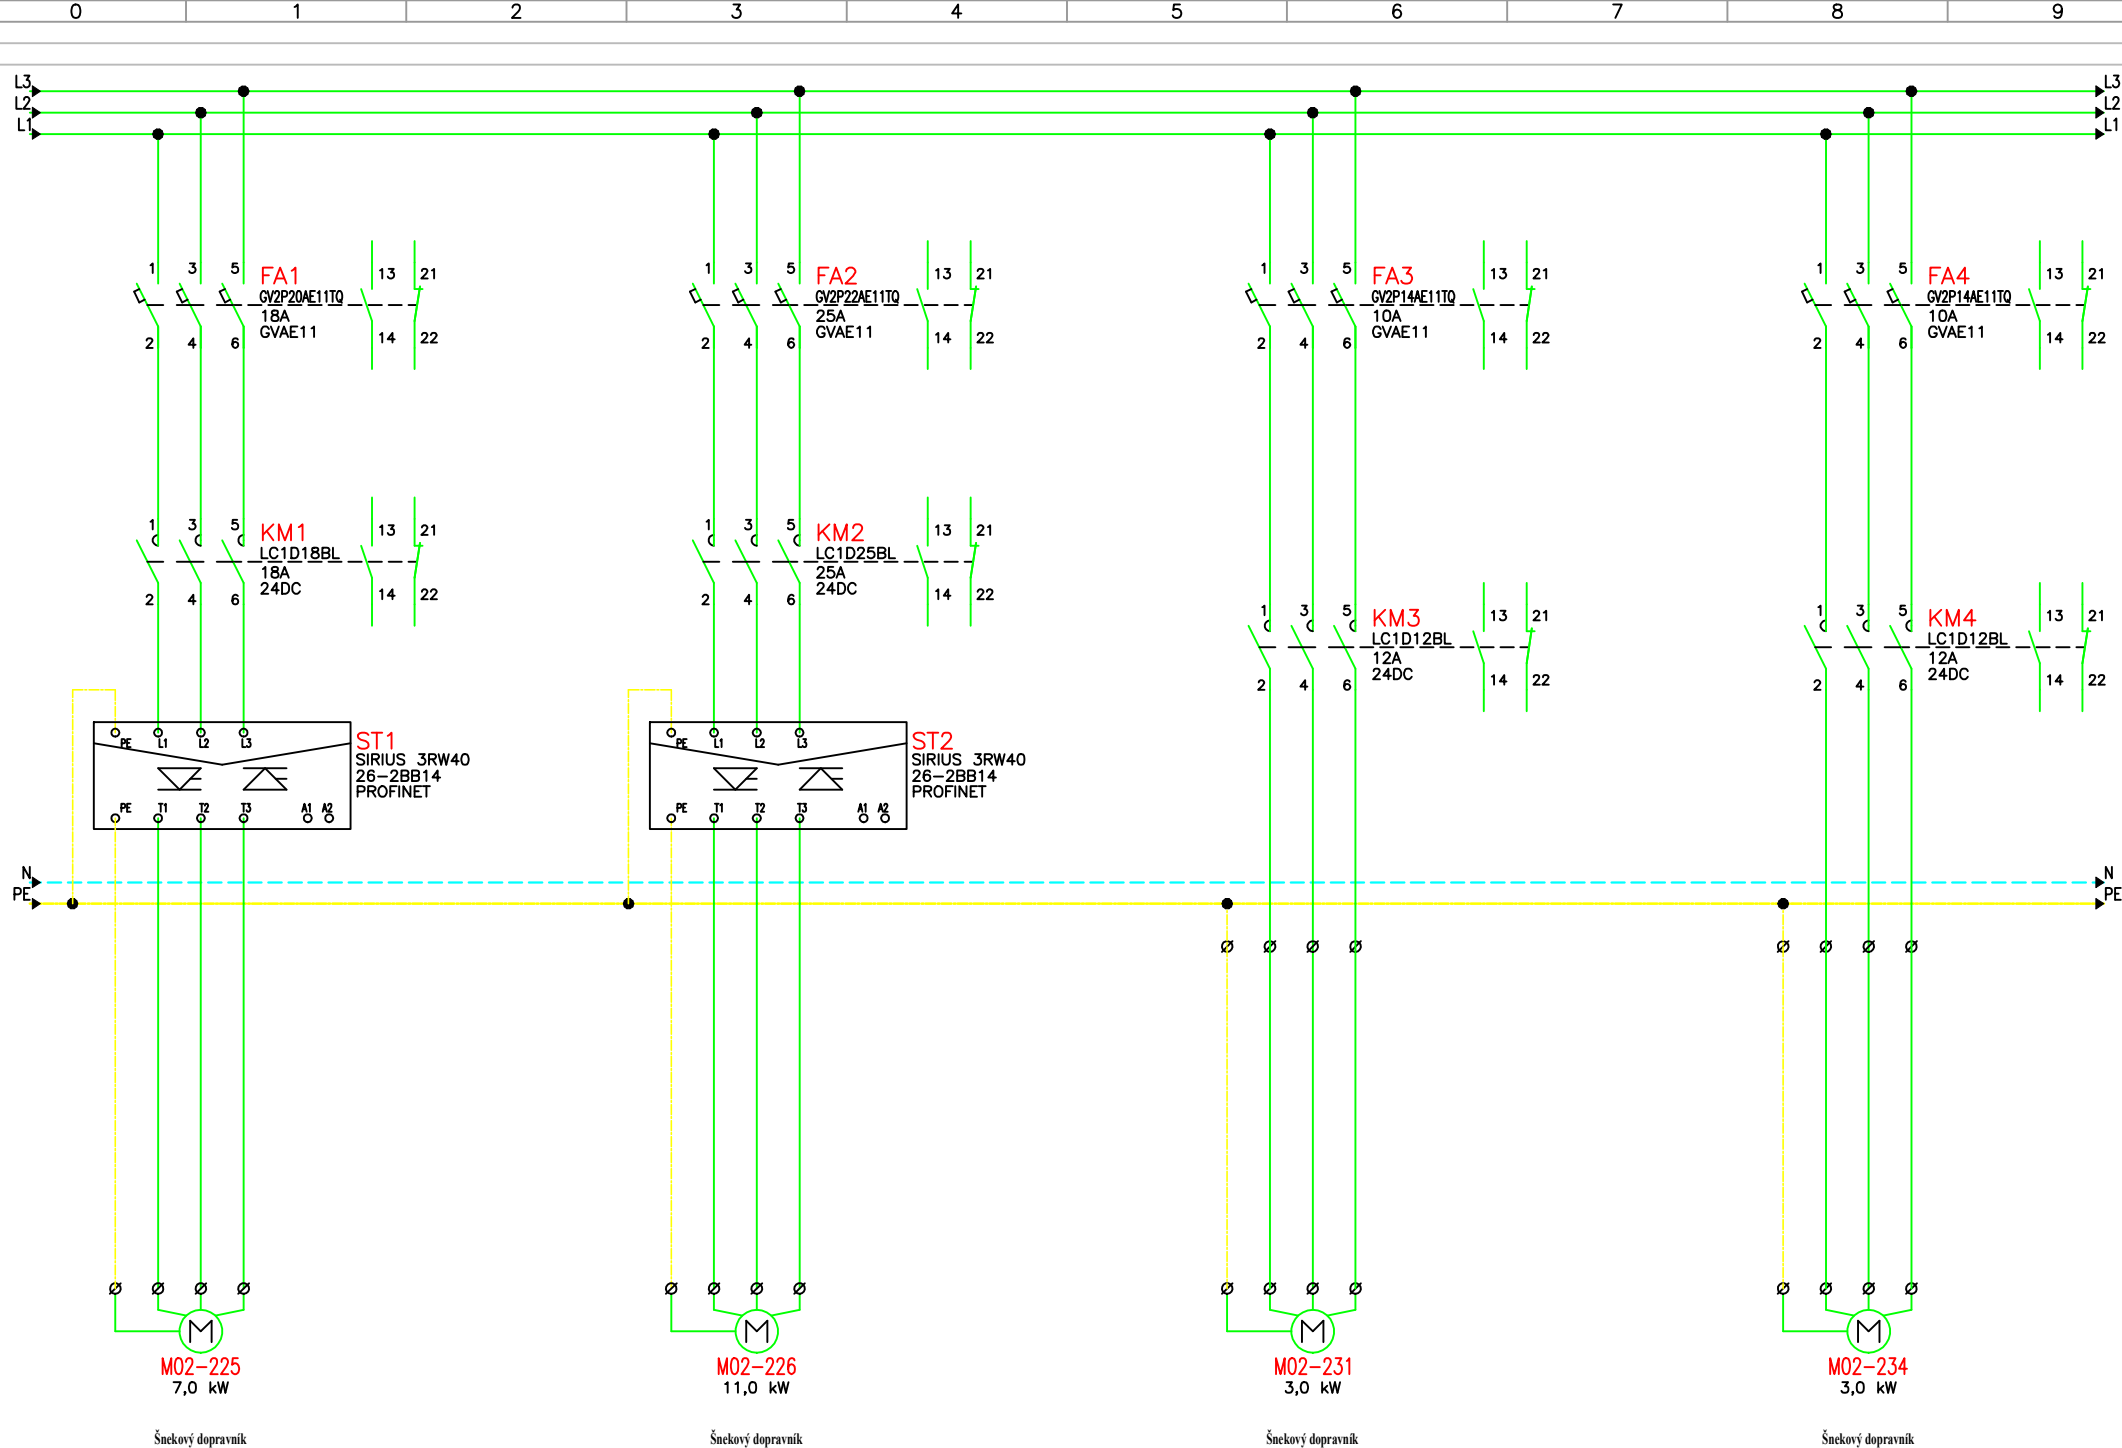

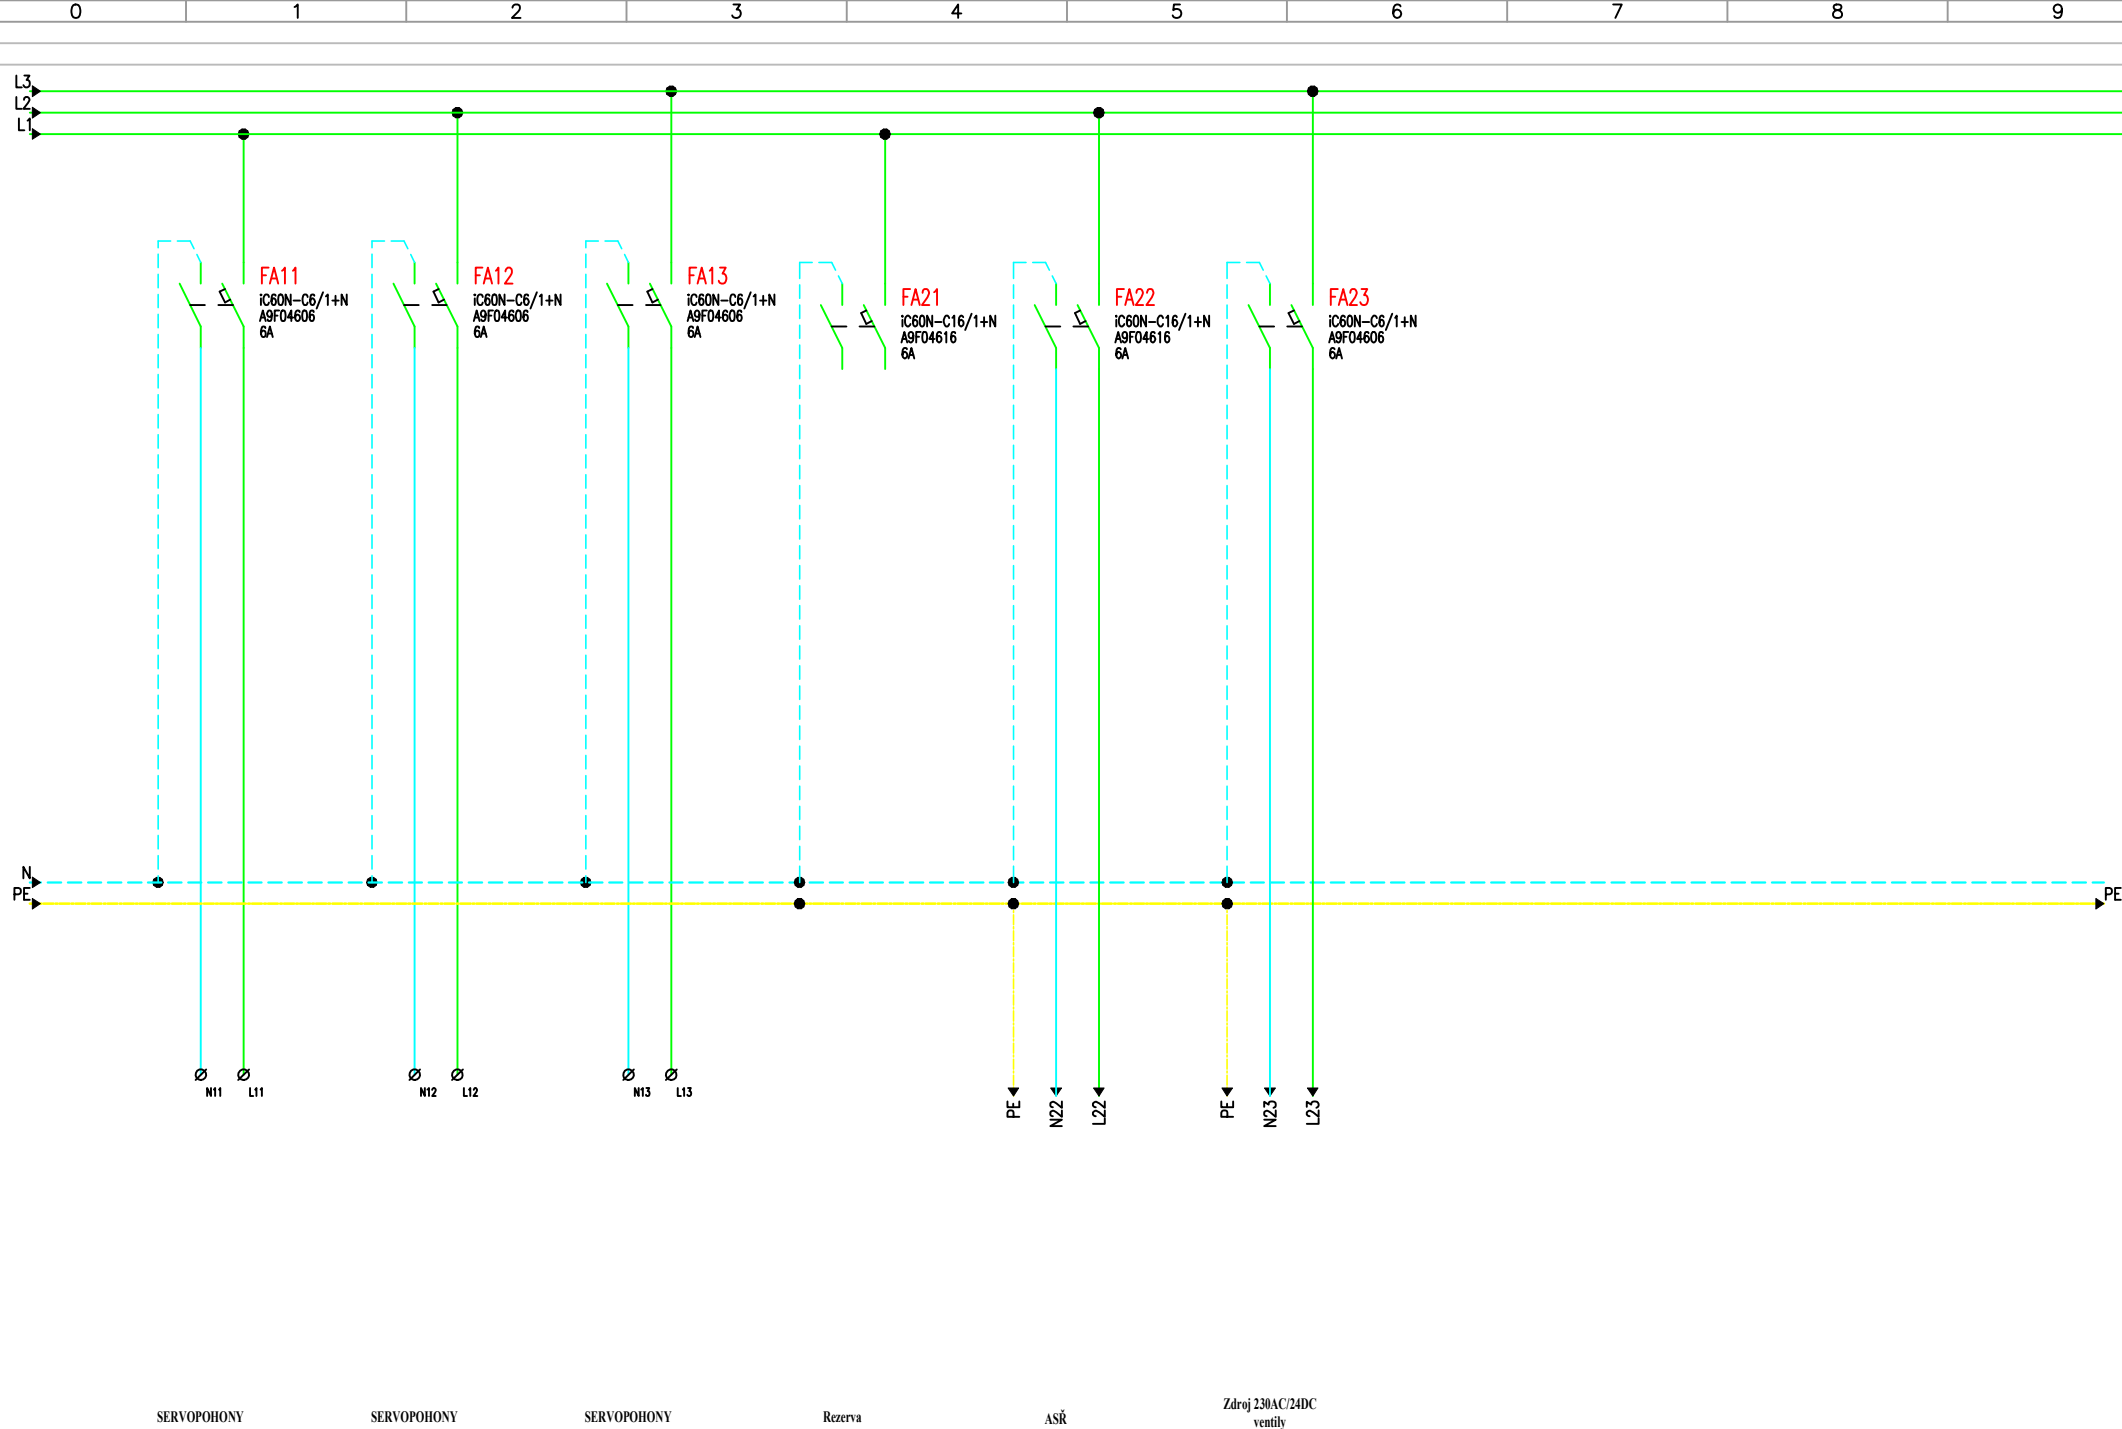

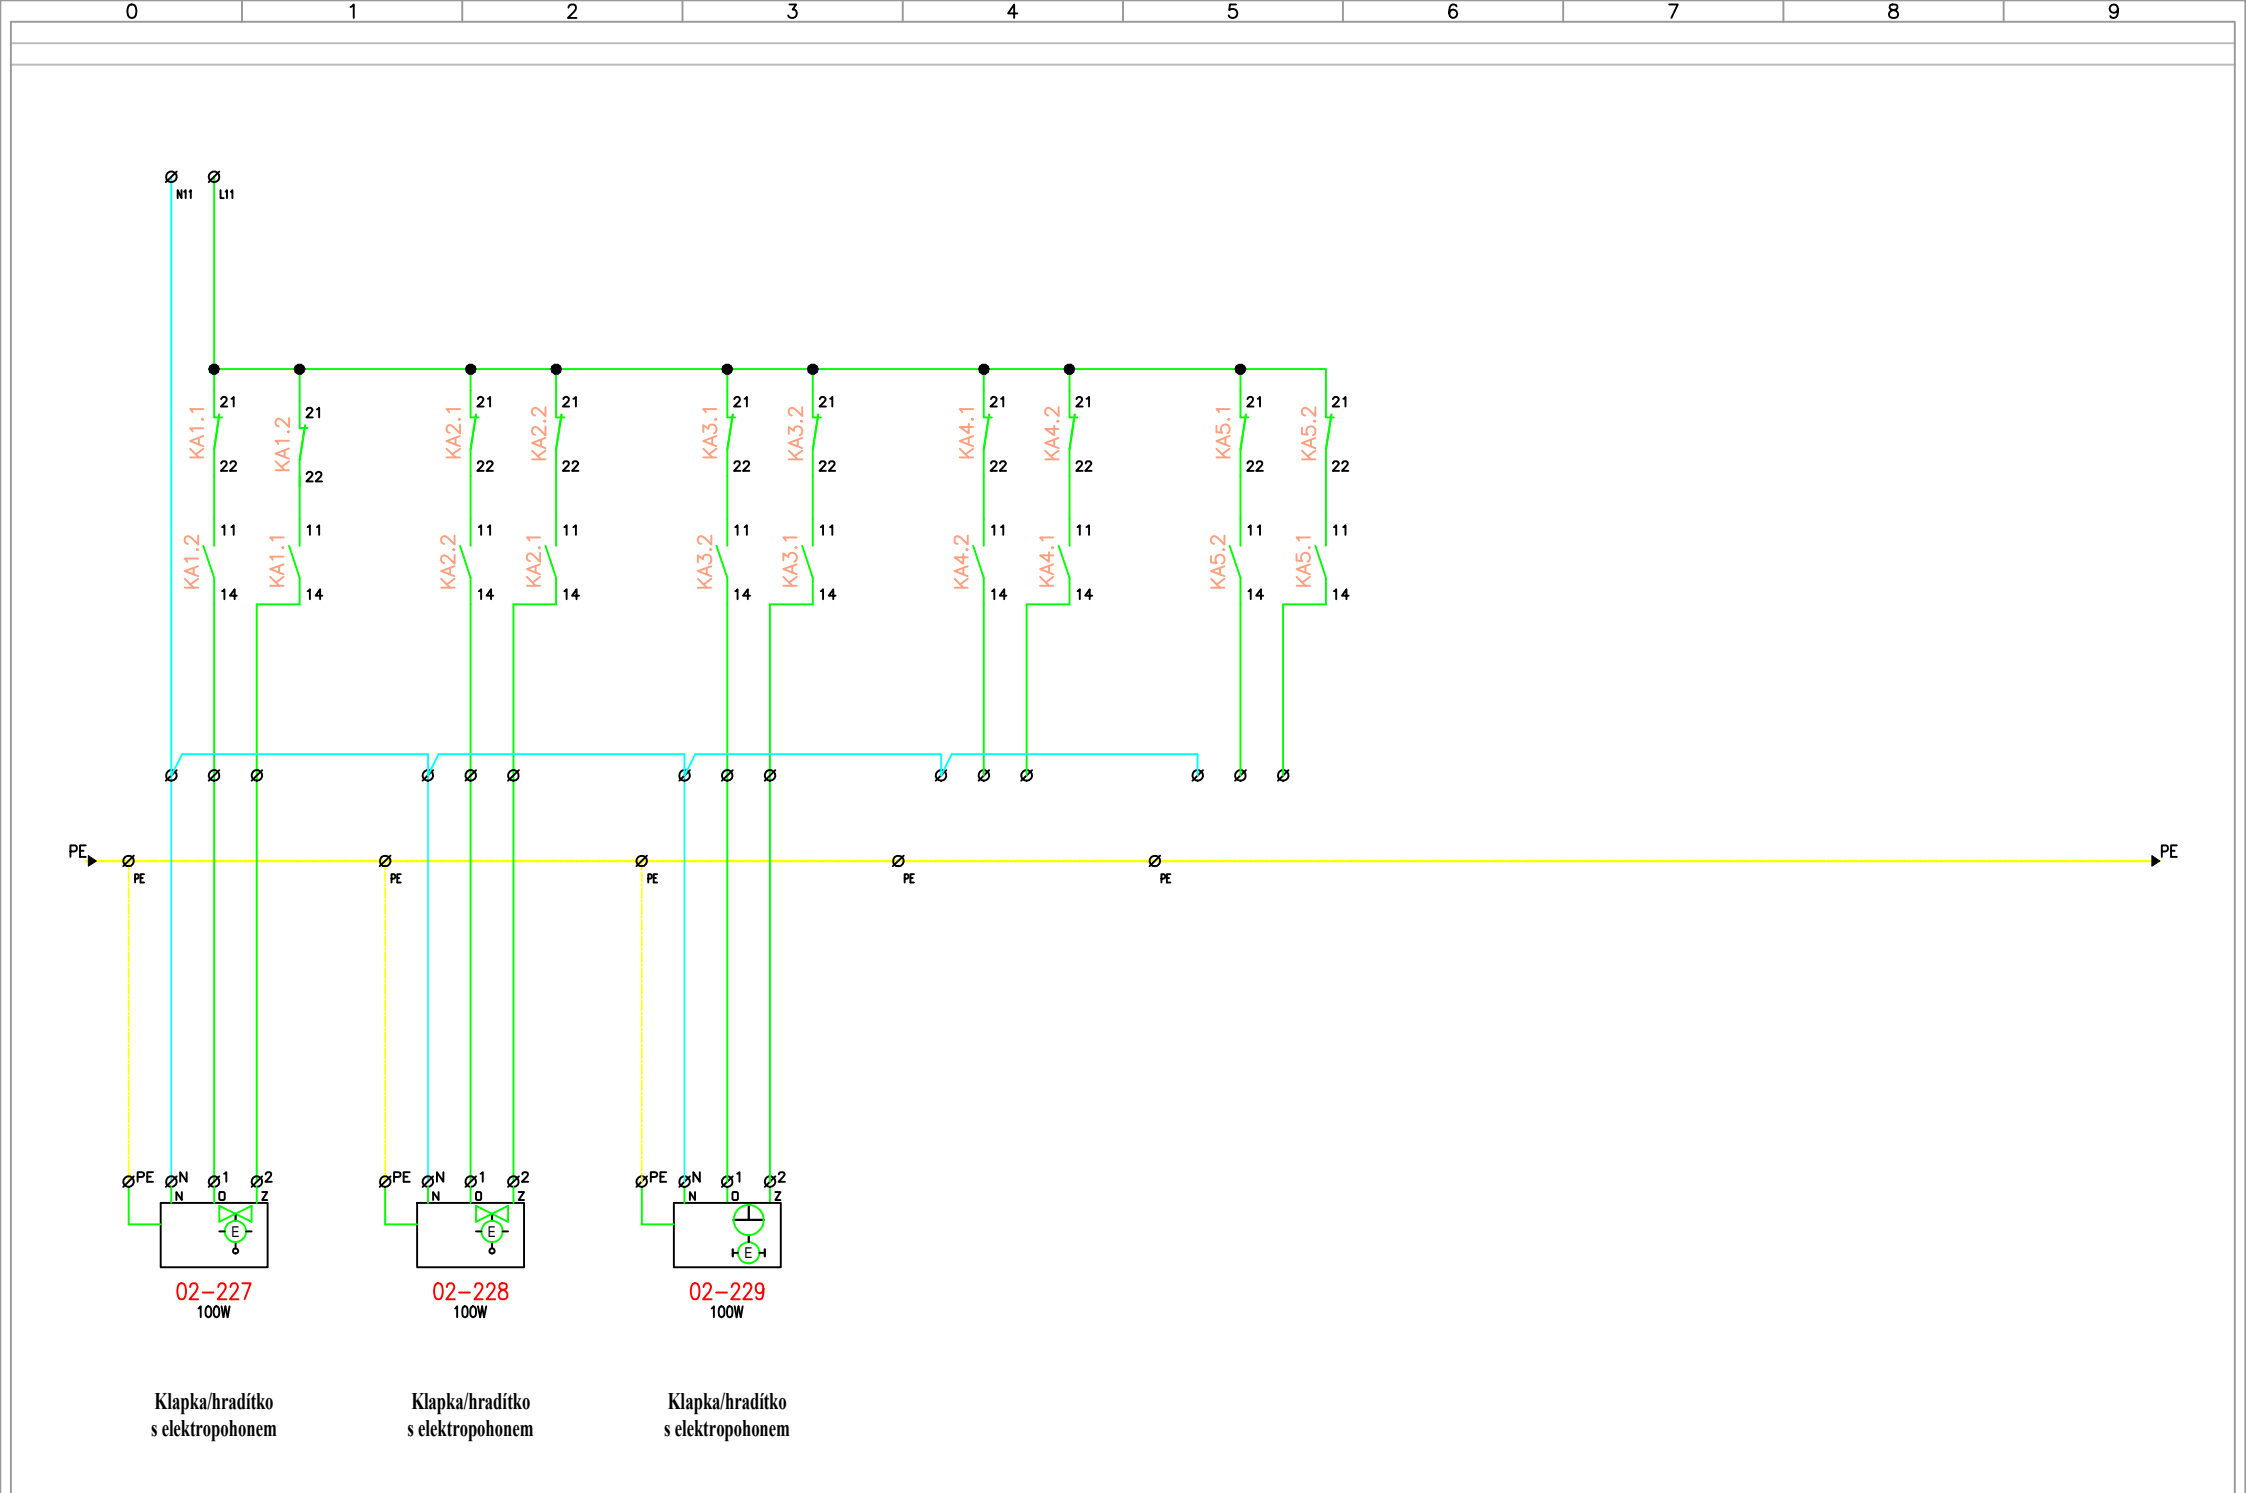

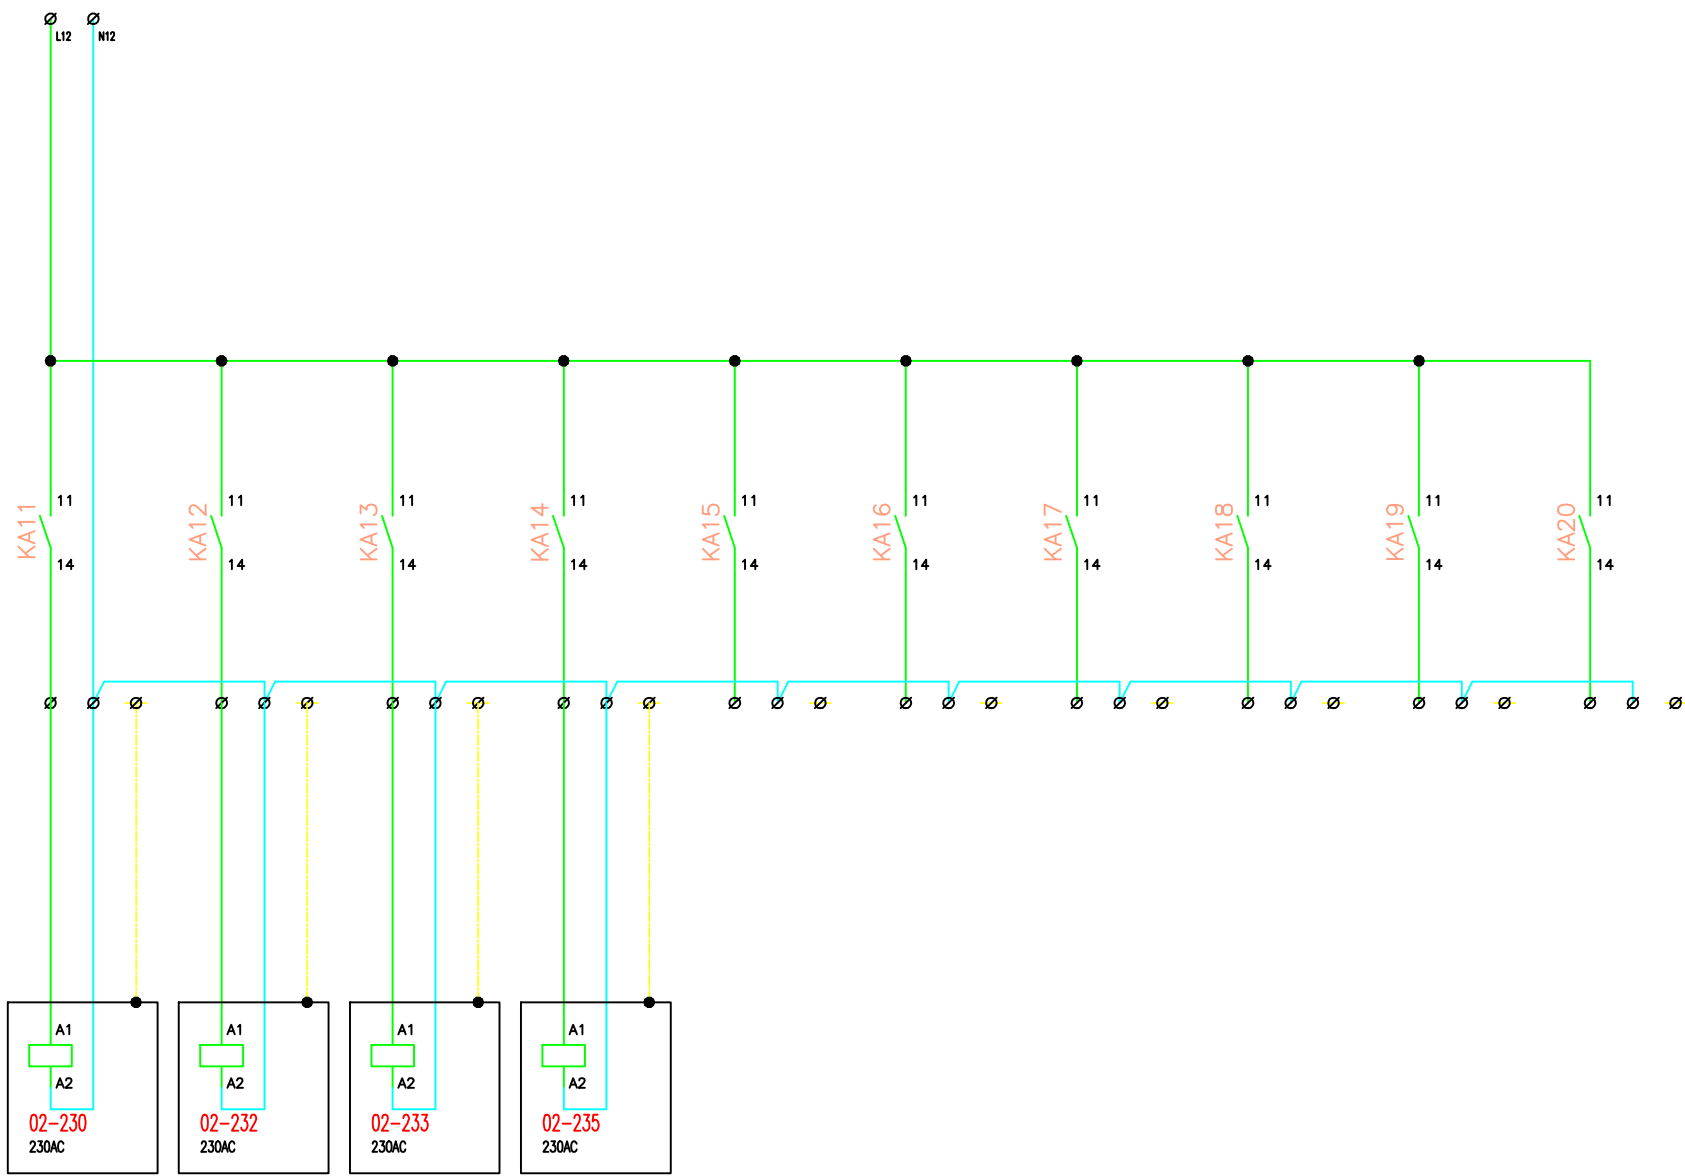


SILOTER-C
spojité hladinové měřidlo


SILOTER-C
spojité hladinové měřidlo

SILOTER-C
spojité hladinové měřidlo

SILOTER-C
spojité hladinové měřidlo

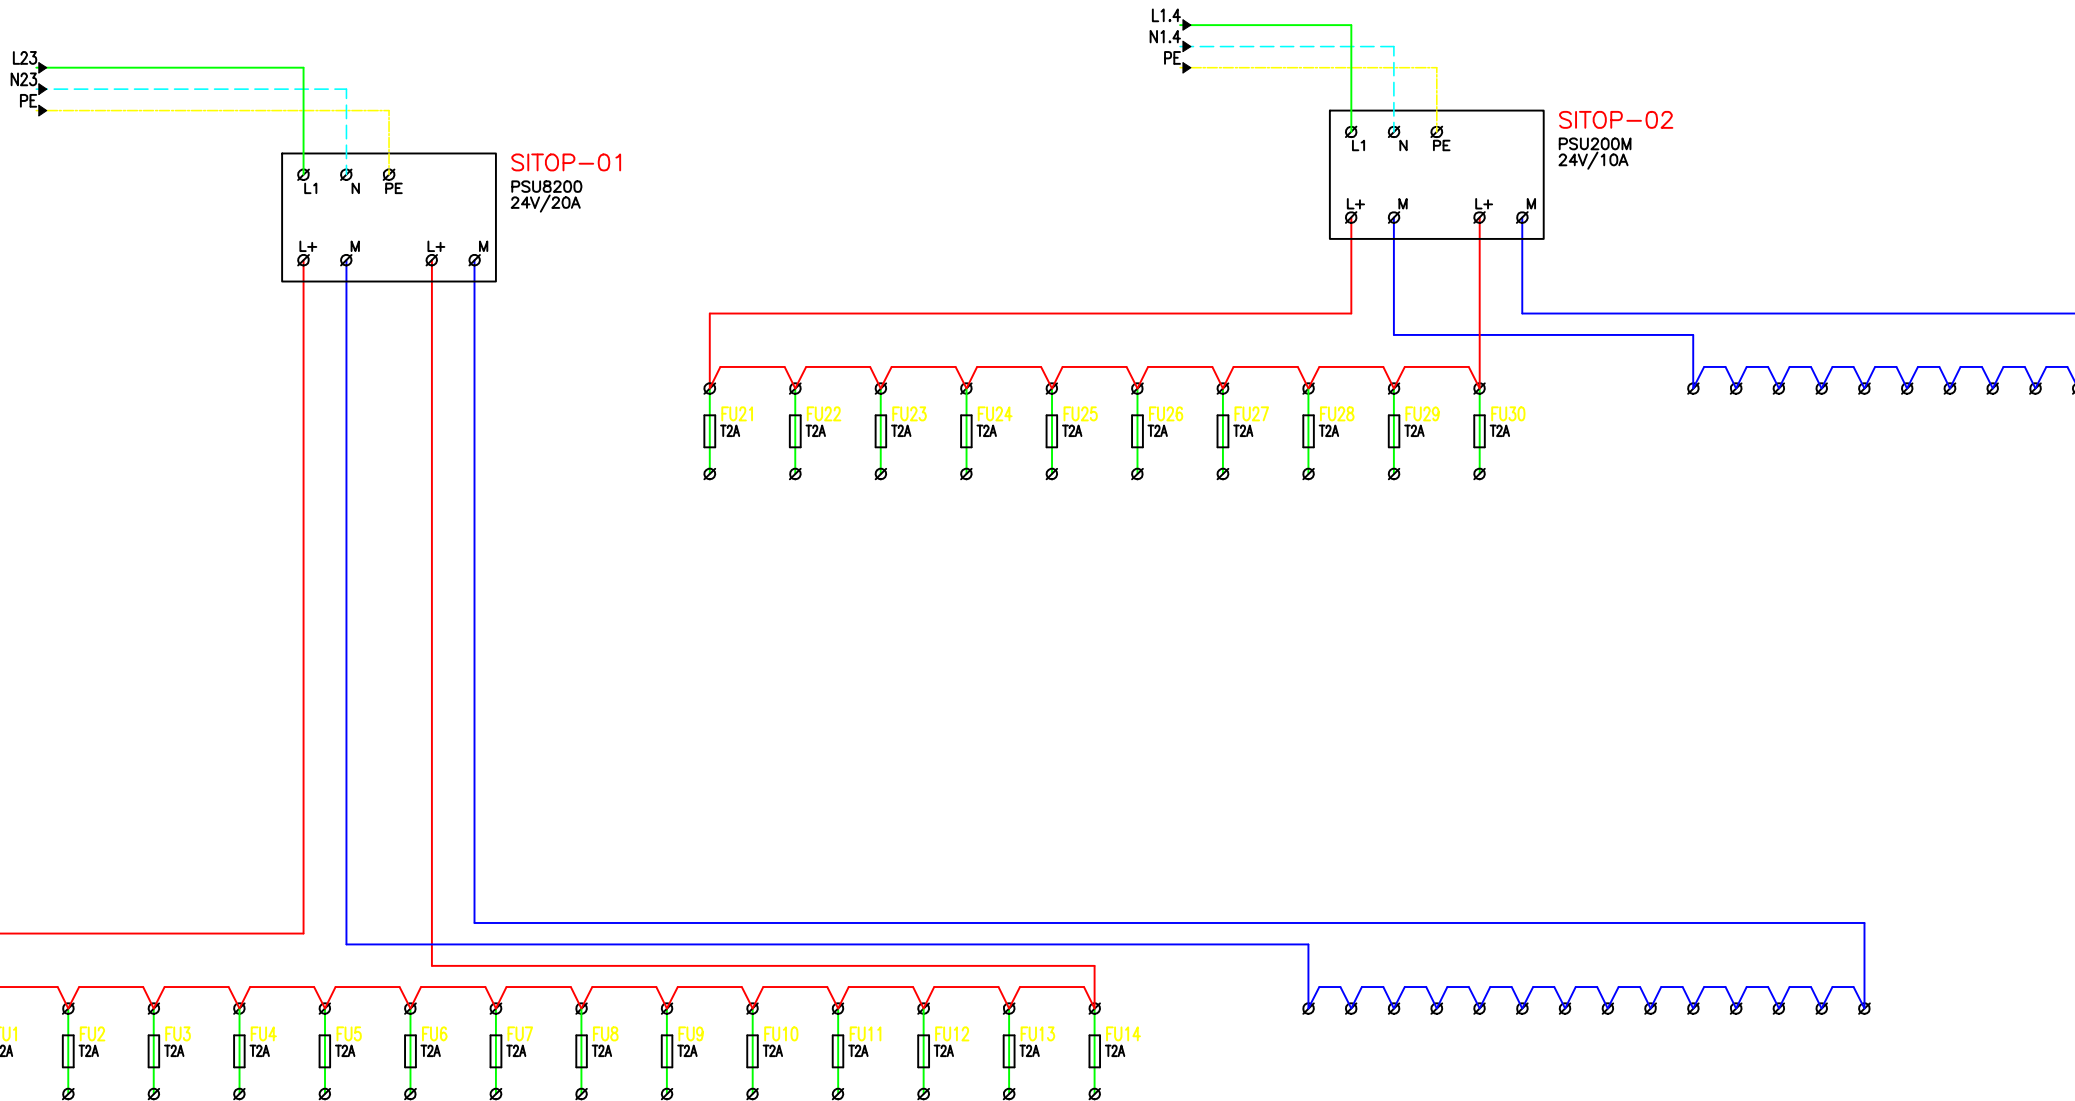

TYPE 6ES7134-6GF00-0AA1

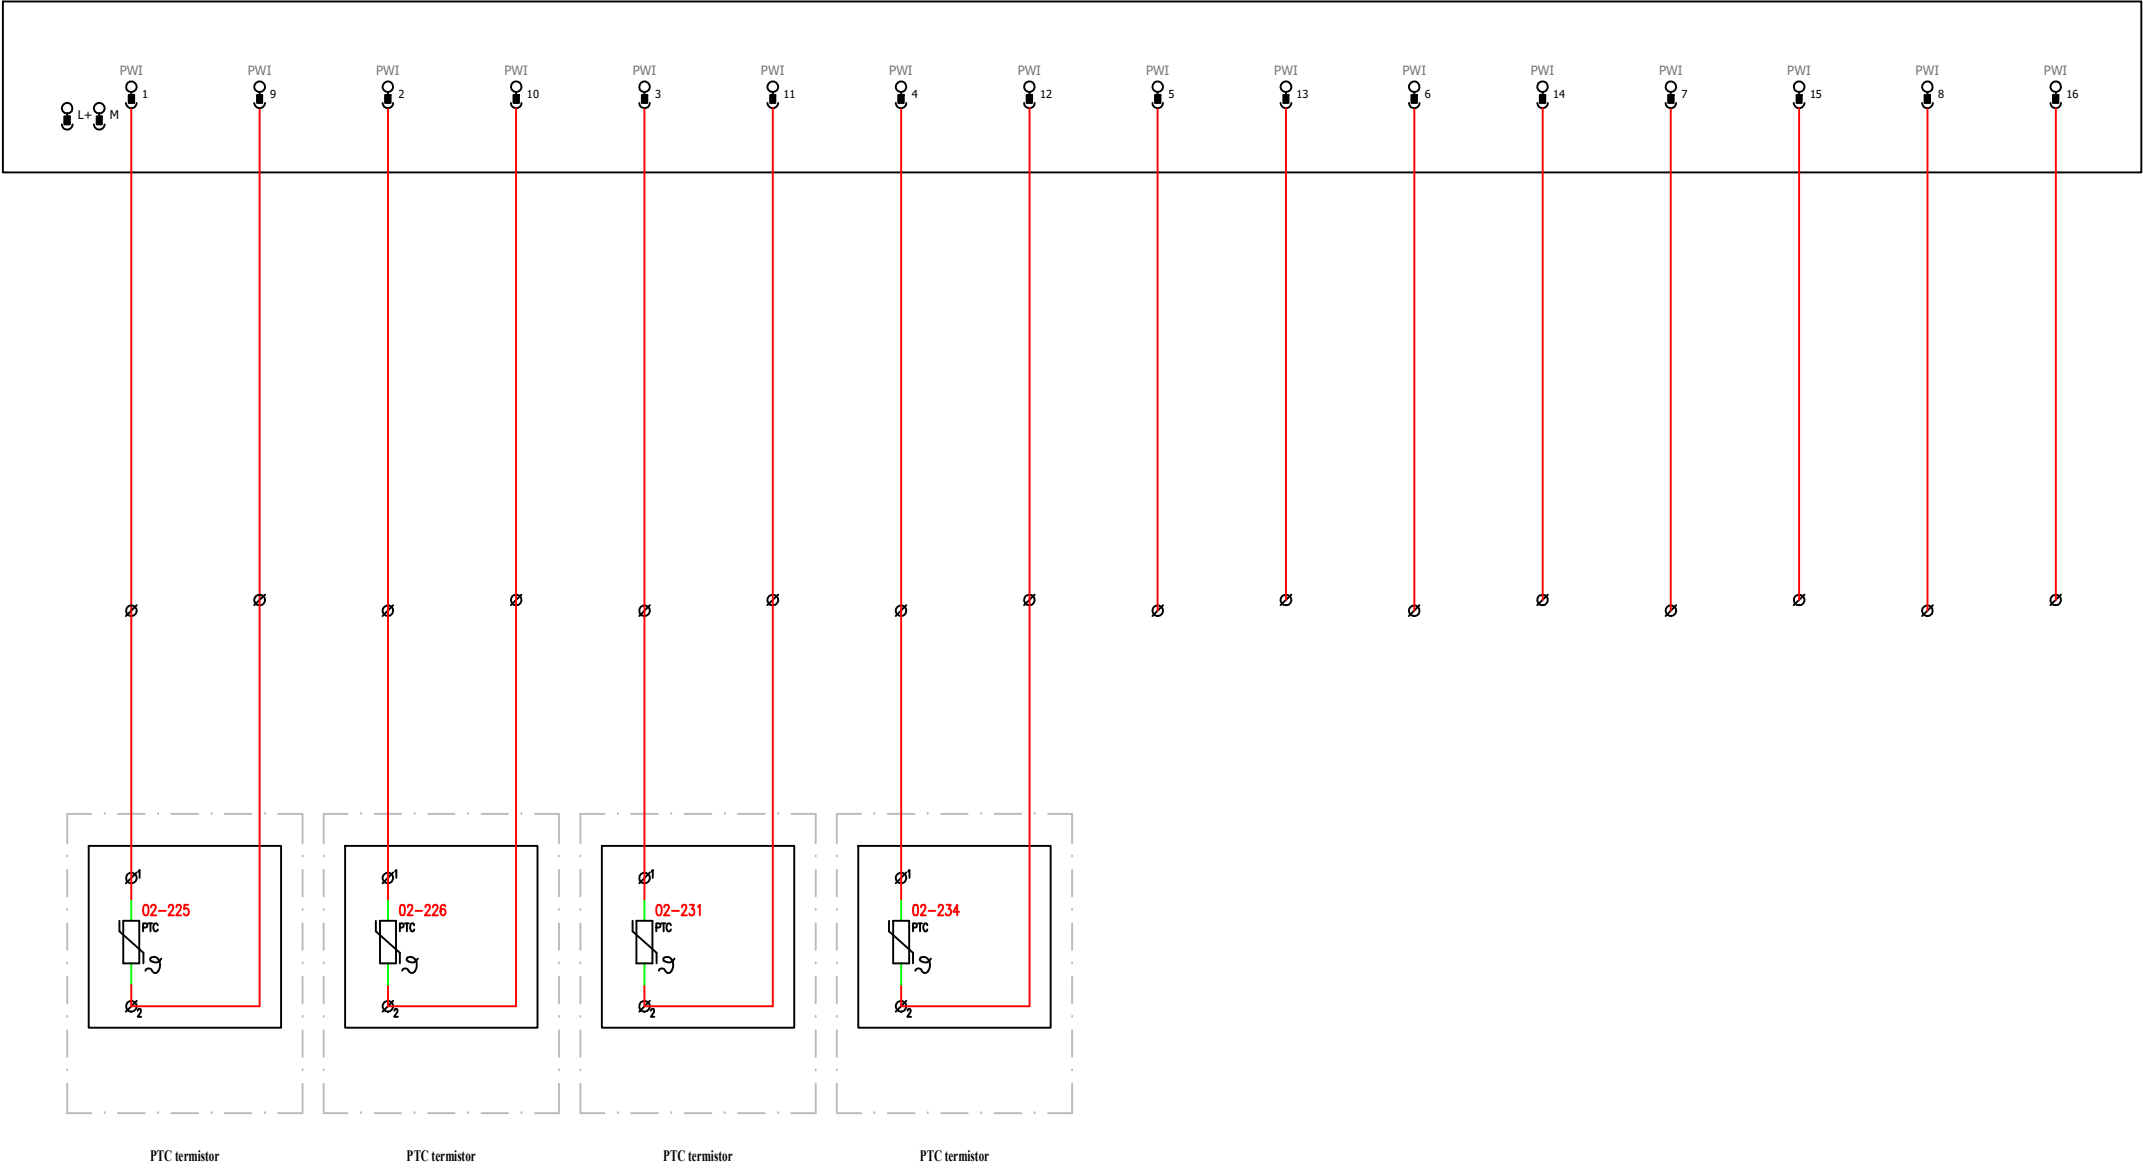



PTC termistor


PTC termistor

PTC termistor

PTC termistor

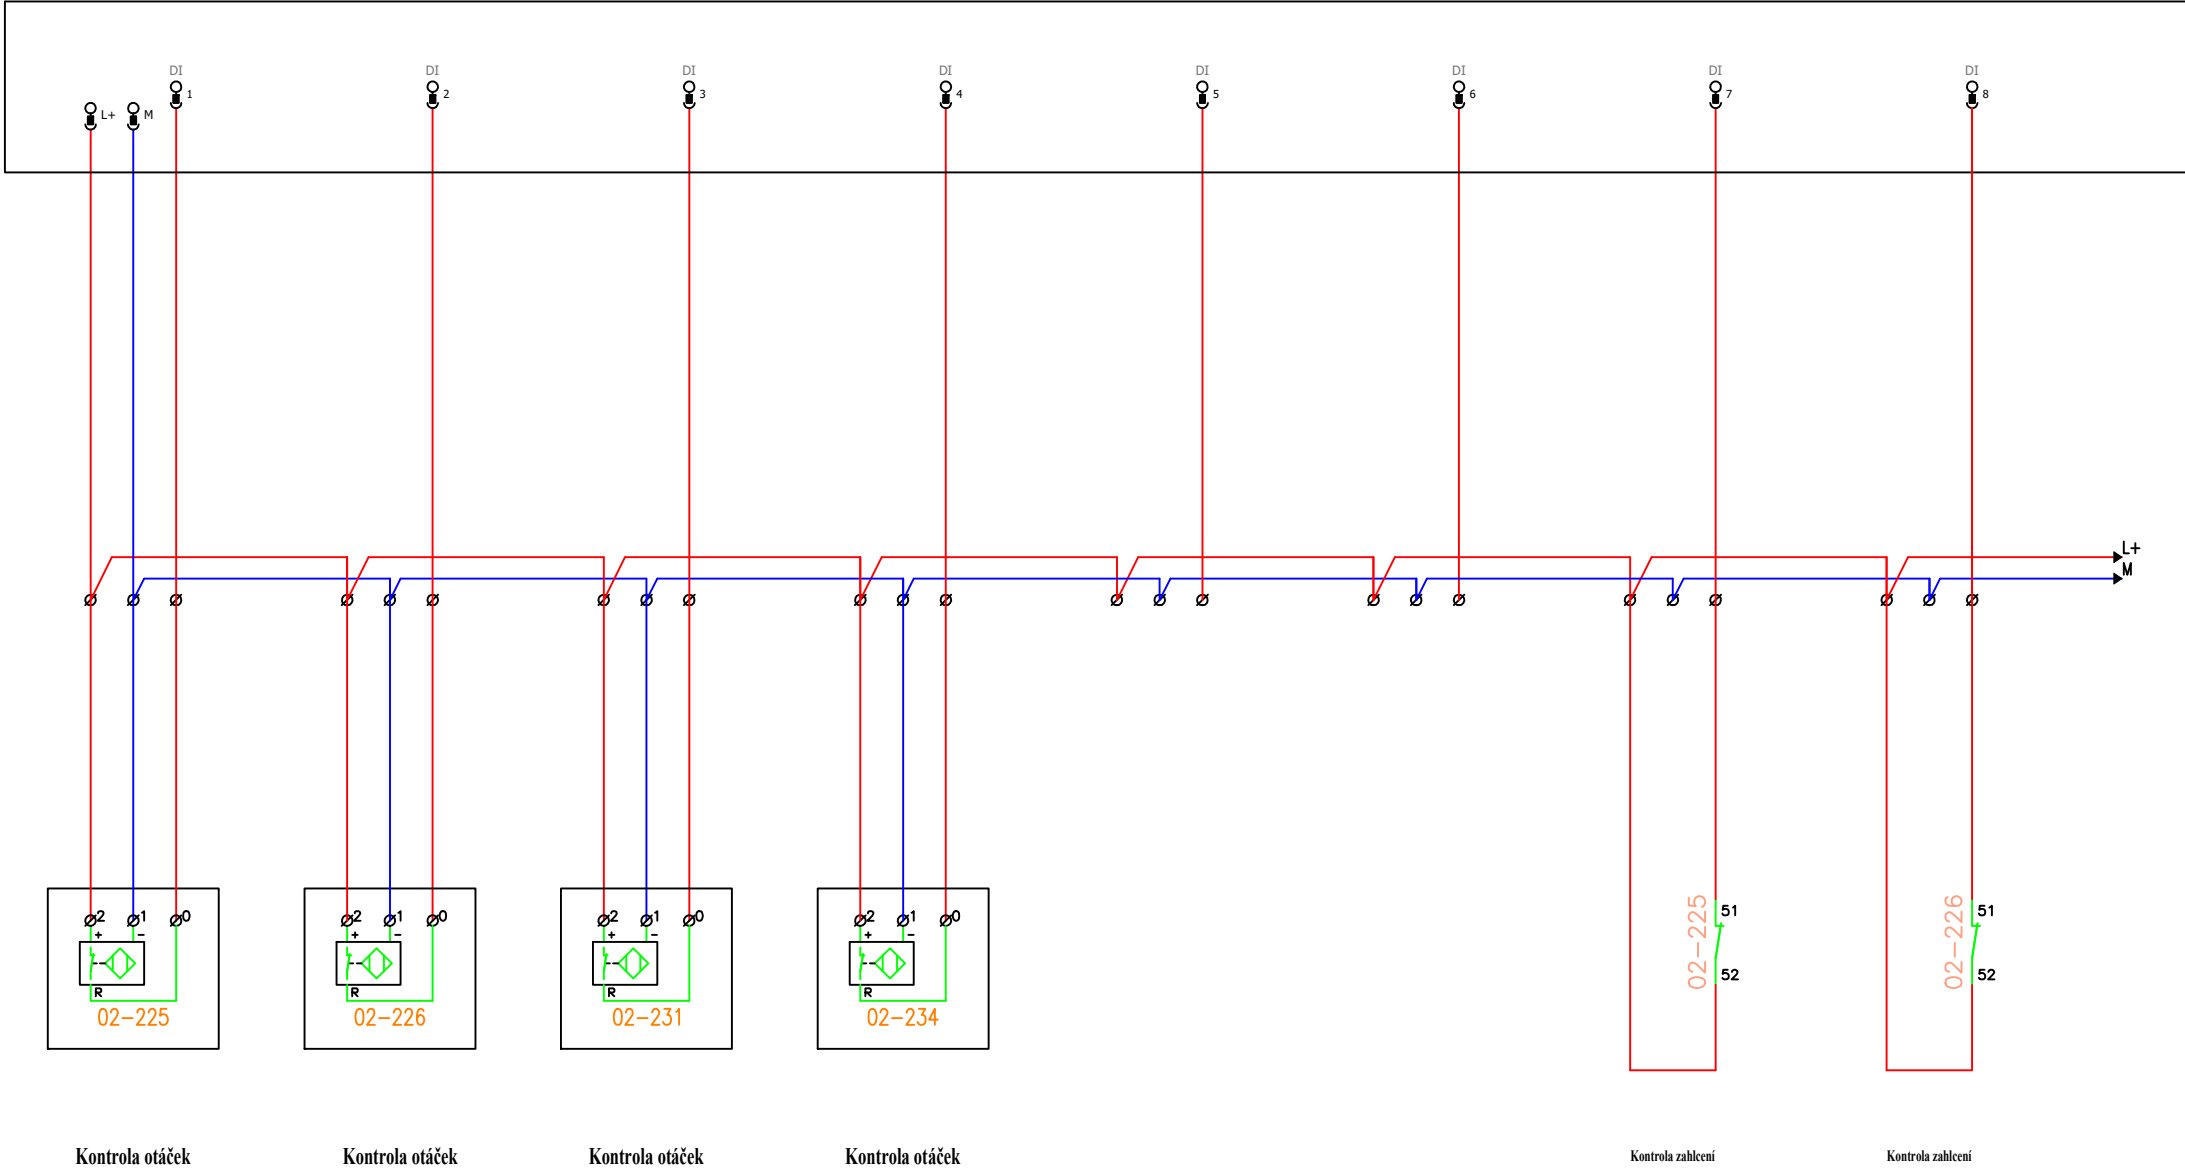

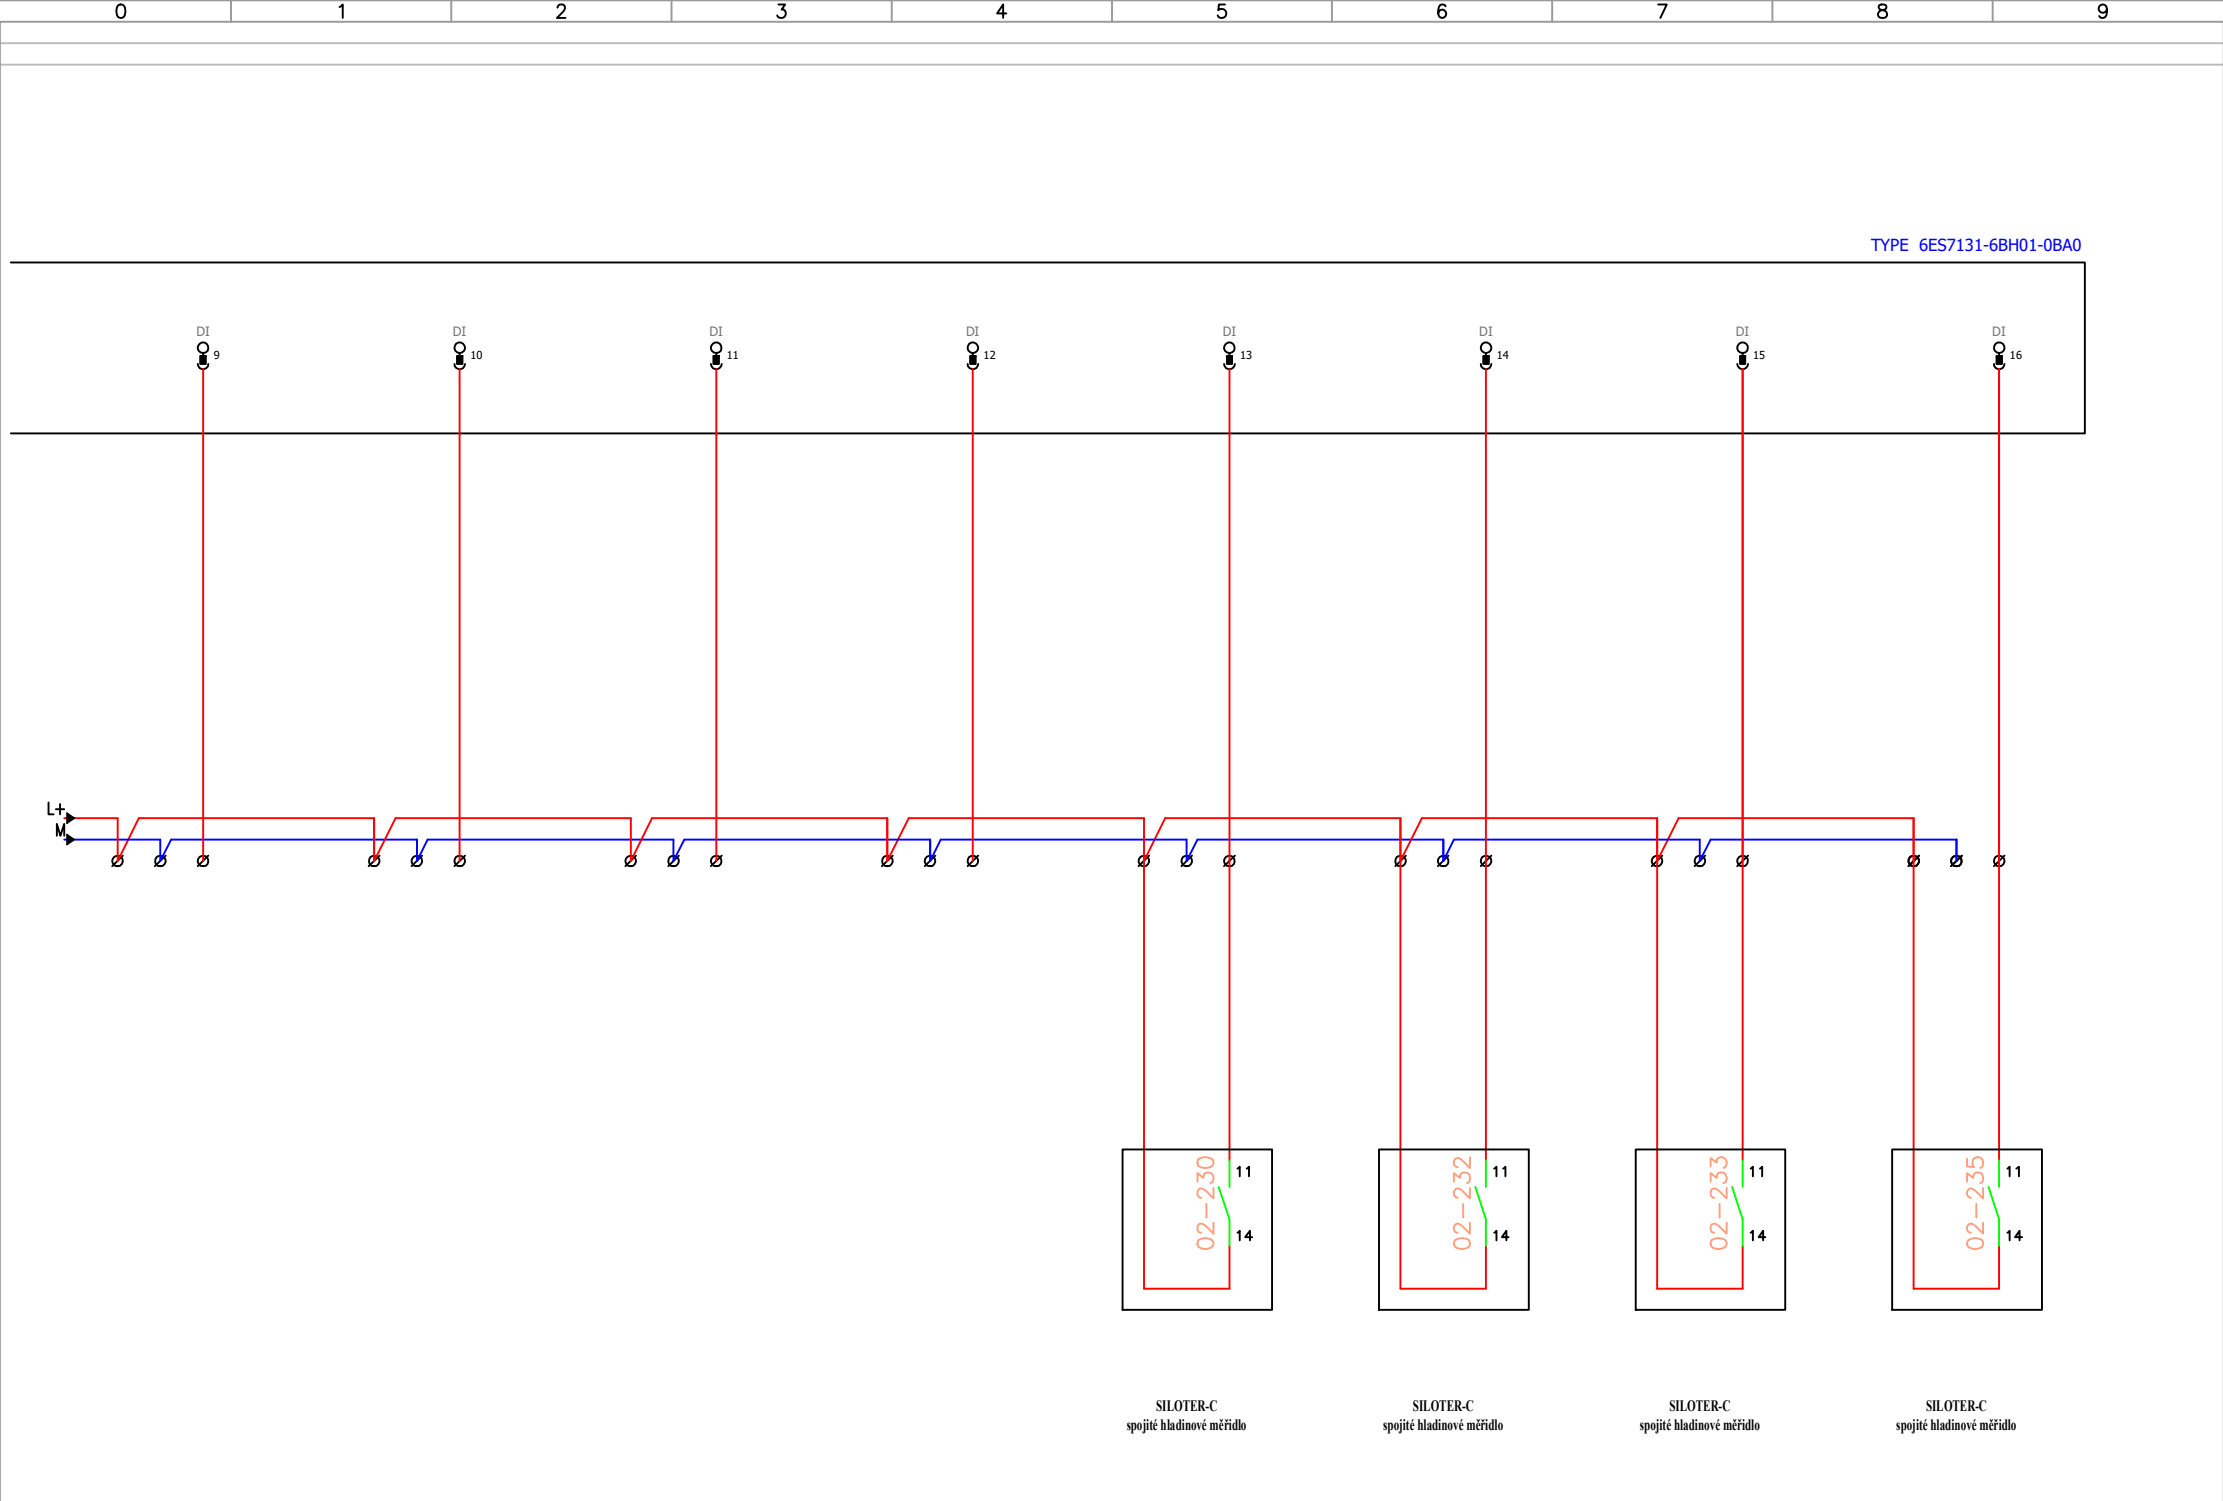

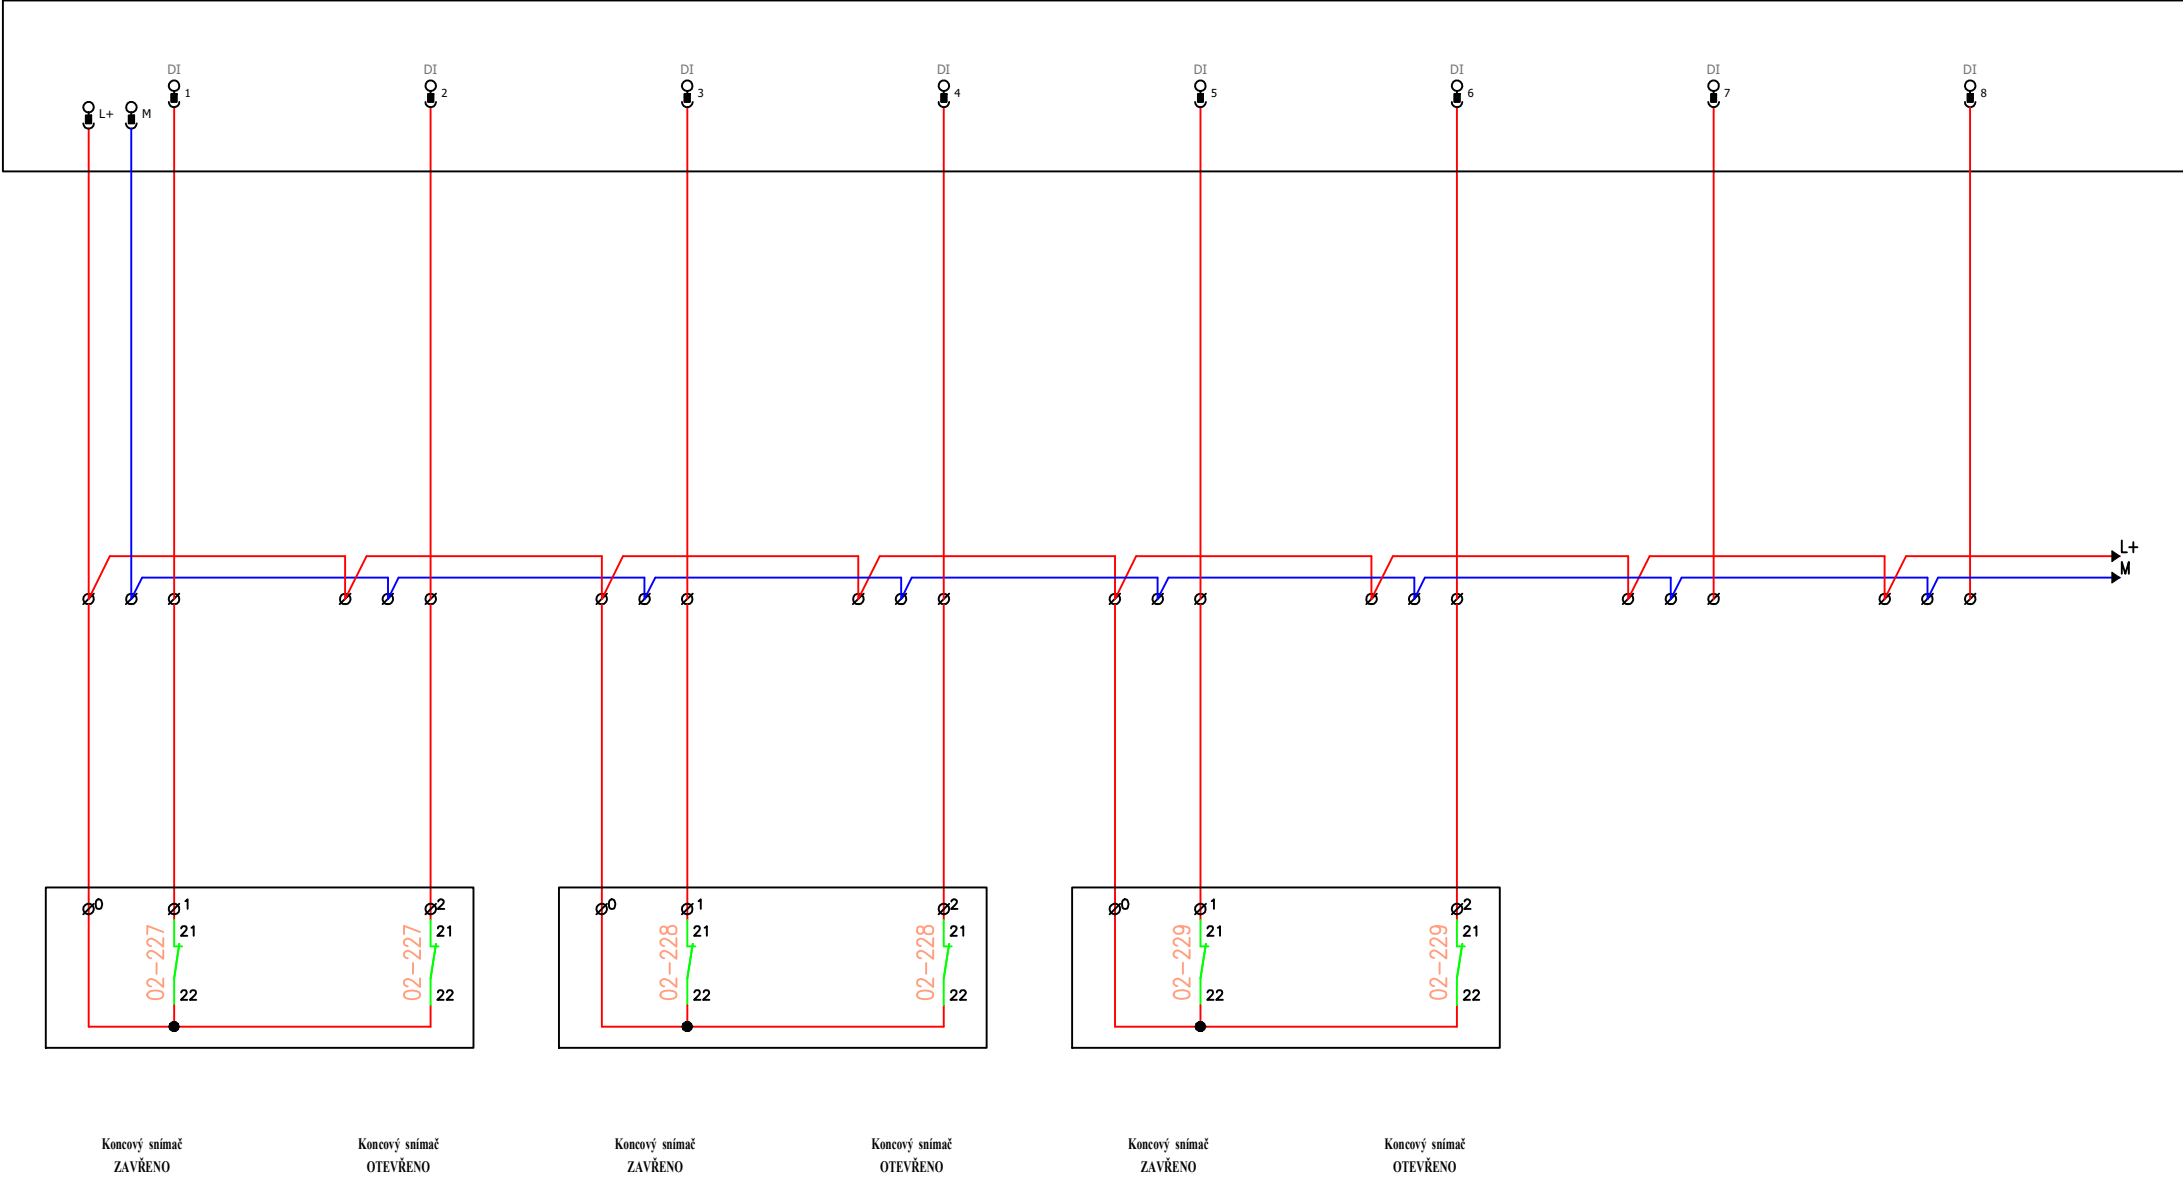

TYPE 6ES7131-6BH01-0BA0

