


PÔDORYS

REZ A-A'

POTRUBIE HDPE PE100 – 50x4,6 PN16

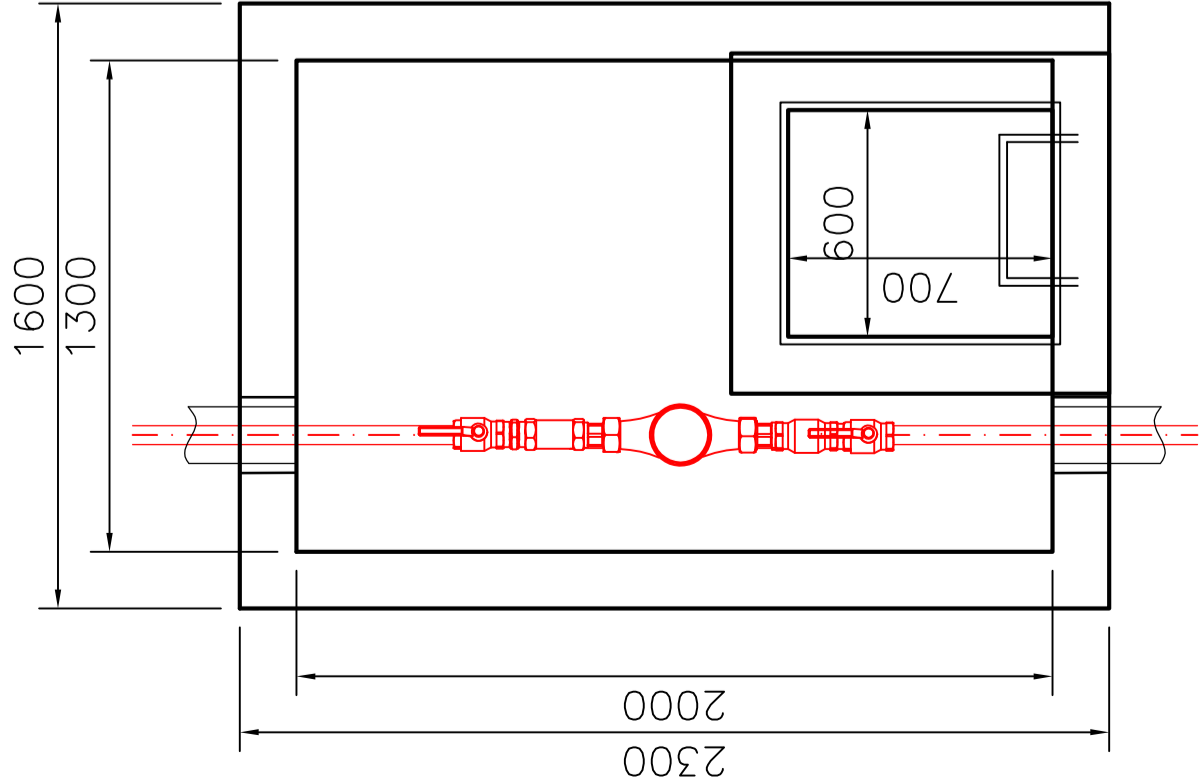


VODOMERNÁ ŠACHTA
SVETLOŠŤ 2000x1300mm

GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ DN40 S PÁČKOU
SPATNÁ KLAPKA DN40 ZÁVITOVÁ

VODOMER DN32+REDUKCIE
Q = 6,0 m3/hod. (v.č.10613572)

FILTER ZÁVITOVÝ DN40

GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ DN40 S PÁČKOU

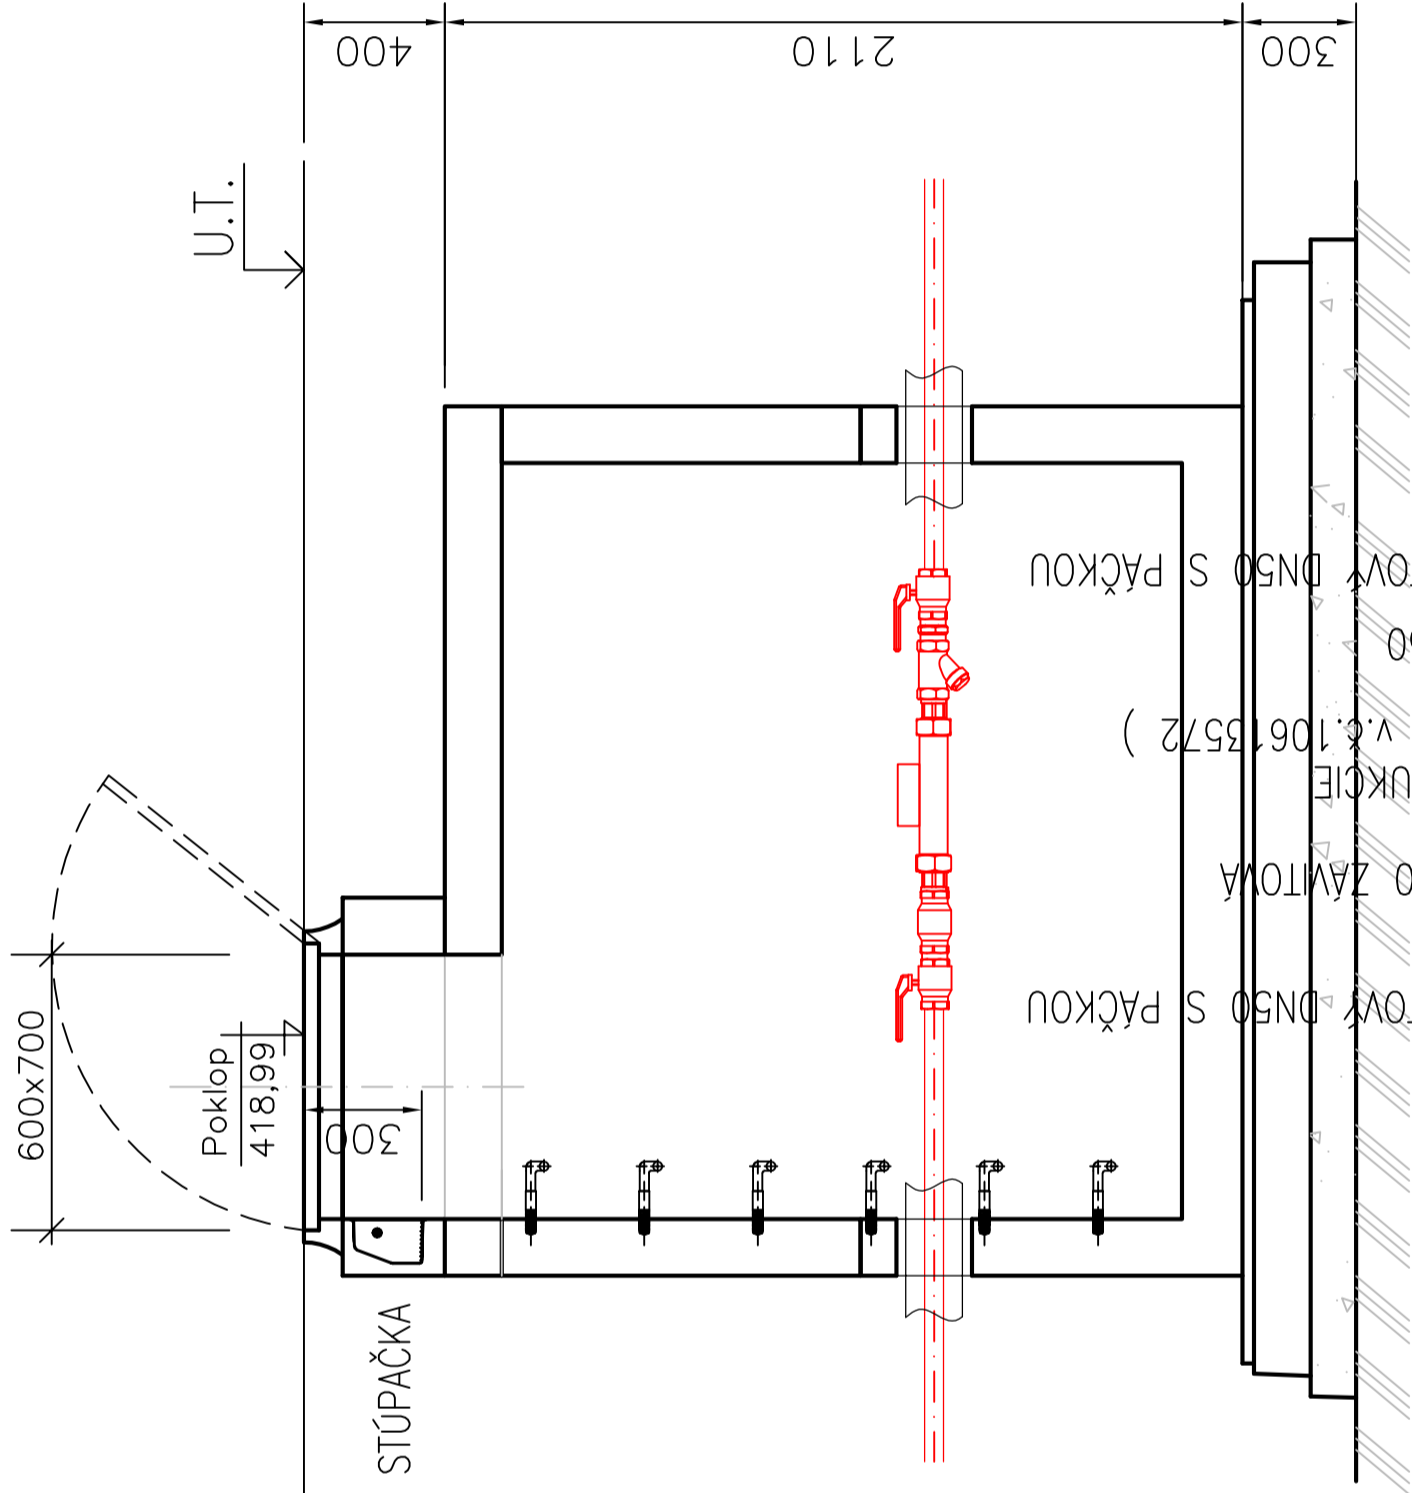

POTRUBIE HDPE PE100 – 50x4,6 PN16

POZNÁMKA:

TVAROVKY V ŠACHTE SÚ LIATINOVÉ - TVÁRNA LIATINA GGG

vypracoval: ELABORATED BY:	Ing. Miroslav Remiš		
zodpovedný projektant: RESP.PROJECT ENGINEER:	Ing. Miroslav Remiš		
kontroloval: CHECKED BY:	Ing. Jakub Noga		
stupeň: LEVEL:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	zak.číslo:	2022/32
general designer/generalny projektant :			
hlavný projektant: PROJECT MANAGER:	Ing. Arch. Klaudia Chodelková	autor: AUTHOR:	Ing. Arch. Klaudia Chodelková
investor: INVESTOR:	RK gastro s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava		
parcela: PARCEL OF LAND:	524	miesto stavby: LOCATION BUILDING:	K.Ú. Rajčské Teplice
projekt: PROJECT:	Penzión FLÁM - prístavba technickej časti pivovaru SO06 Prekládka vodomernej šachty		
mierka: SCALE:	1:20	zak. číslo: PROJECT No.:	2022/32
datum: DATE:	02/2022	číslo výkresu: DRAWING No.:	
obsah výkresu: NAME DESIGN:	VODOMERNÁ ŠACHTA - ARMATÚRNA ČASŤ		PRIL-03
			3x4