


LEGENDA :

- 1.1 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ TURBO KOTEL, Q = 2 / 17 kW
SPOTŘEBA PLYNU 2,50 m³ / hod
+ INTEGROVANÝ ZÁSObNÍK TV O OBSAHU V = 50 l
- 1.2 PLYNOVÝ SPORÁK MORA, Q = 5 kW, SPOTŘEBA PLYNU 0,60 m³ / hod
- 2.1 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ TURBO KOTEL, Q = 2 / 17 kW
SPOTŘEBA PLYNU 2,50 m³ / hod
+ INTEGROVANÝ ZÁSObNÍK TV O OBSAHU V = 50 l
- 2.2 PLYNOVÝ SPORÁK MORA, Q = 5 kW, SPOTŘEBA PLYNU 0,60 m³ / hod
- 3.1 PLYNOVÝ SPORÁK MORA, Q = 5 kW, SPOTŘEBA PLYNU 0,60 m³ / hod

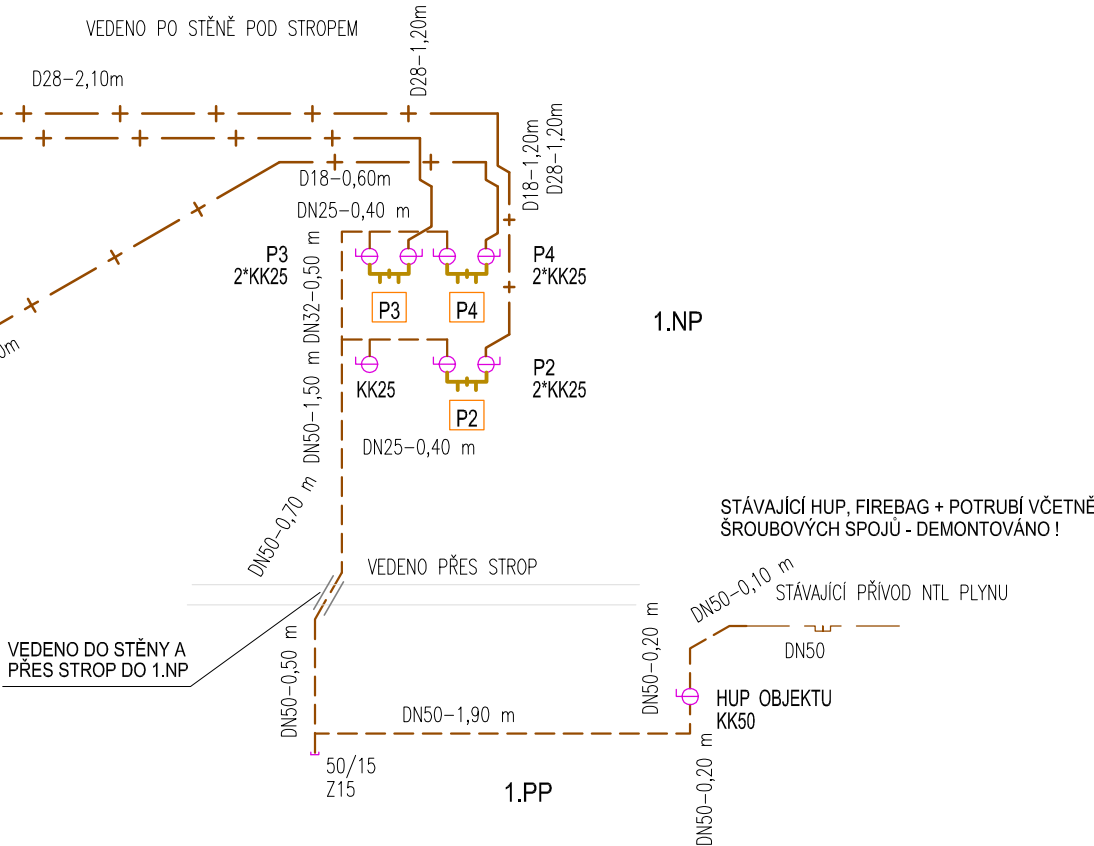

PLYNOINSTALACE OBJEKTU PROVEDENA DLE TPG 704 01, 704 03 A PTN 704 05 DLE TPG G 704 01 čl. 9.4 NENÍ TŘEBA PRO SPOTŘEBIČE TYPU "C" ŘEŠIT DODATEČNÉ VĚTRÁNÍ PROSTORU KOTELNY

SPOLEČNÝ VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU PROVEDEN Z TRUB OCELOVÝCH VEDENÝCH PO STĚNÁCH
NTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA REALIZOVÁNA / STÁVAJÍCÍ - NENÍ PROJEKTEM DOTČENA

LEGENDA :

- VNĚJŠÍ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD OCEL
- SPOLEČNÝ VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU-OCEL
- VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU - OCEL/Cu
- STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ
- KLESAJÍCÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNIČCE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = ±0,00 m

M 1 : -

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT		
Obec	ŠTERNBERK	Stav. úřad	ŠTERNBERK	IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612		
Investor	MĚSTO ŠTERNBERK, Horní náměstí 16, 785 01 ŠTERNBERK			Bryksova 489/36 tel : OLOMOUC 783 01 +420 608708002 rkpv@volny.cz		
AKCE	VÝMĚNA ROZVODŮ PLYNU A ETÁŽOVÉ TOPENÍ v bytě č. 002 a č. 104, Olomoucká 1415/56, ŠTERNBERK					
OBJEKT	SO-01 OBJEKT BYTOVÉHO DOMU			Stupeň	Formát	Datum
ČÁST	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			DPS	2 A4	08/2019
PROFESE	D.1.4.4 PLYNOINSTALACE			Arch.číslo		
NÁZEV	AXONOMETRIE ROZVODU PLYNU			90 - 1929 - 4 / 06		