

**Dobrý deň,**

**Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie, Vám verejný obstarávateľ poskytuje informáciu o vysvetlení súťažných podkladov:**

1. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie presklenej steny s označením IZS1a (vestibul\_miestnosť 1.08,1.NP) do projektovej dokumentácie aj do Výkazu výmer, nakoľko táto stena absentuje v oboch preložených dokumentoch.

**odpoveď:**

***Uvedená stena bola generálnym projektantom doplnená do výpisu zasklených stien a aktualizoval sa Výkaz výmer.***

2. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie technickej špecifikácie zrkadlovej steny (vestibul, 1.NP), ako aj špecifikáciu osadenia tejto steny, nakoľko tieto informácie absentujú v poskytnutej PD a sú potrebné pre odovzdanie relevantnej ponuky.

**odpoveď:**

***Jedná sa o zrkadlovú stenu z bezpečnostného skla, číre (opatrené fóliou), hr. 4mm., obrúsené hrany po obvode, lepené lepidlom na zrkadlá, celkový rozmer 4,5x2,2m, nalepené na podkladovú OSB dosku hr. 15mm, OSB doska kotvená do steny, alt. možnosť lepiť priamo na stenu.***

3. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu Výkazu výmer, v časti výplní otvorov, ozn. Dverí 6/L a 6/P : - DOKONCIT

**odpoveď:**

***Uvedená stena bola generálnym projektantom doplnená do výpisu vnútorných výplní otvorov a aktualizoval sa Výkaz výmer.***

4. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie bližšej špecifikácie loga, ktoré má byť súčasťou predloženej cenovej ponuky, nakoľko v aktuálnej projektovej dokumentácii sa nenachádza žiadna informácia o vzhľade a type loga.

**odpoveď:**

***2x Logo s nástrekom ,PVC biele FOREX,2cm, 187x238cm***


***20mm PVC biele 1x***

***-brúsenie + striekanie 2x nástrek 1 farby 1x***

***-akrylátová fasádna farba, RAL 1x***

***-papierová šablóna na výrobu 1x***

***-dištančná úchytka 22mm, click systém 36x***

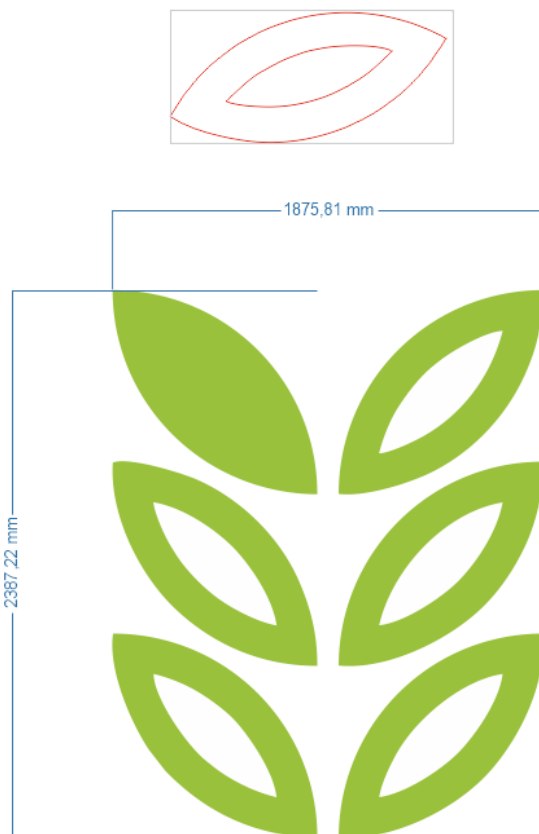

5. Je možné naceniť alternatívu prevetrávanej fasády, vzhľadom na to, že požadované prevedenie sa už nevyrába?

**odpoveď:**

**Je možné oceniť iný materiál s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami ako je uvedený v projektovej dokumentácii, tzv. ekvivalent.**

6. Žiadame investora o vysvetlenie položiek :

61 622254603.1 Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych kompozitných dosiek hr. 10 mm, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity - ozn. N18 m2 60,760 0,00 0,00

62 607930000625 Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) Fundermax Exterior GLITTER dekor CINNAMON + GLITTER - povrch NG ( lesk ), hrúbky 8mm, FUNDERMAX m2 63,798 0,00 0,00

Nakoľko sa montážna položka nezhoduje s technickou špecifikáciou materiállovej položky. Navyše PD ,v tejto časti fasády ,na ktorú sa vzťahujú tieto položky navrhuje úplne iný typ fasádnych dosiek.

**odpoveď:**

**Vo výkaze výmer boli generálnym projektantom upravené položky.**

7. Žiadame investora, na základe žiadosti od dodávateľa obkladov a dlažieb, o doplnenie technickej špecifikácie k dlažbe :

- Druh a farba sparovacej hmoty dlazieb/stien a obkladov (min.dlazby by sa mali komplet epoxidovou spar.hmotou sparovat)
- Druh a množstvo (bm) podlahovych dilatacnych spar/dilatacnych profilov
- doplniť vykres podlahovych, dilatacnych spar
- Druh, množstvo, farba zvyslych/vodorovnych zaoblenych hran
- množstvo (bm) soklov
- stupne protismykovosti: ... satne ... R10/A (prevazne sucha, bosa prevadzka)  
... sprchy / bazenova hala ... R11/B (prevazne mokra, bosa prevadzka) .

**odpoved:**

**Špárovacia hmota v dlažbe svetlošedá, špárovacia hmota stien epoxidová, farebne k špáre mozaiky, upresní sa pri realizácii**

**Dilatačné profily hliníkové, max raster 6x6m, pri zmene dispozície**

**Rohové profily(okraje stien, rohy..) lišty hliníkové**

**Druh a množstvo, profilov, líšt-obsiahnuté v rozbere montážnej položky**

**Protišmykovosť v zmysle STN74 4505, čl. 4.18**

## **UPORNENIE PRE ZÁUJEMCOV**

**Aktualizovaný Výkaz výmer verejný obstarávateľ zverejňuje v dokumentoch zákazky pod názvom: „Zadanie – Revízia 1 – Obnova a modernizácia objektu CUŠ pri SPU v Nitre. xlsx“**

**Ďalej sa zverejňuje súbor „504 - Výpis vnútorných výplní otvorov.pdf“**

**a súbor „503 - Výpis vnútorných zasklených stien.pdf“**