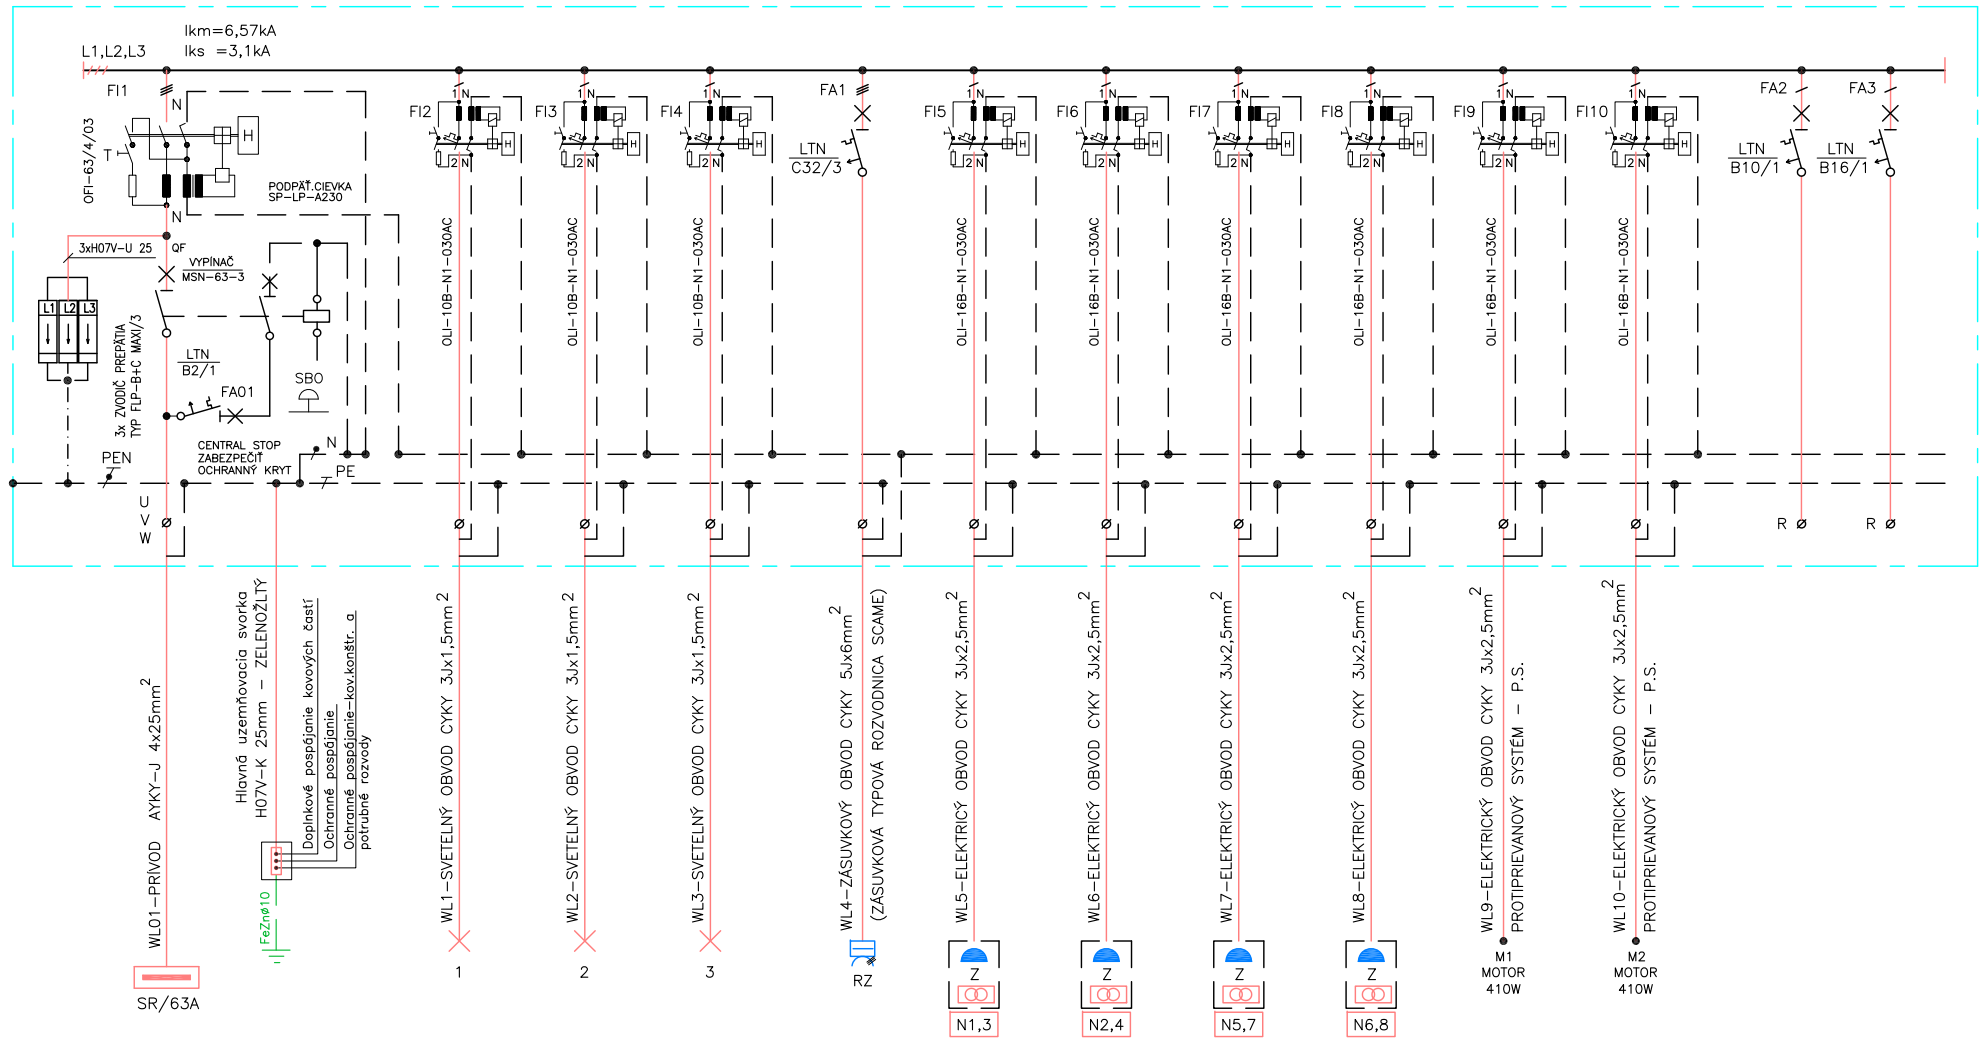

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN, ~50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN-C
3+PE+N, ~50Hz,400/230V, SIEŤ: TN-S
1+PE+N, ~50Hz, 230V, SIEŤ: TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUCHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:
- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (čl. 415.1)
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

POZNÁMKY:
- SKRATOVÁ ODOLNOSŤ /VYPÍNACIA SCHOPNOSŤ/ ISTIČOV TYPU LTN - 10,0kA
- ROZMERY (VEČKOSŤ) SKRINE JE MOŽNÉ ZMENIŤ PODĽA VNÚTORNEJ VÝPLNE
- PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

INŠTALOVANÝ PRÍKON Pi=15,0kW
SÚČASNOSŤ S= 0,7
SÚČASNÝ PRÍKON Ps=10,5kW

Peter JANEK autorizovaný stavebný inžinier 4926 * TSP * 14 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

ROZVÁDZAČ RH:

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ
KRYTIE IP 54, NA OMIETKU
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK

MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR PLOŠTÍN

INVESTOR: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO so sídlom v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

STAVBA :
STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA par.č.1643/22
NA OVČÍN pre 380 ks-PLOŠTÍN

OBJEKT-SÚBOR : SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA NA OVČÍN

OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA ROZVÁDZAČA RH

AGROKONTAKT
tel.: 044/522 28 63

FORMÁT :	2 x A4
DÁTUM :	08/2020
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	10/DSP/2020
MERÍTKO :	Č. VÝKRESU: E1.02