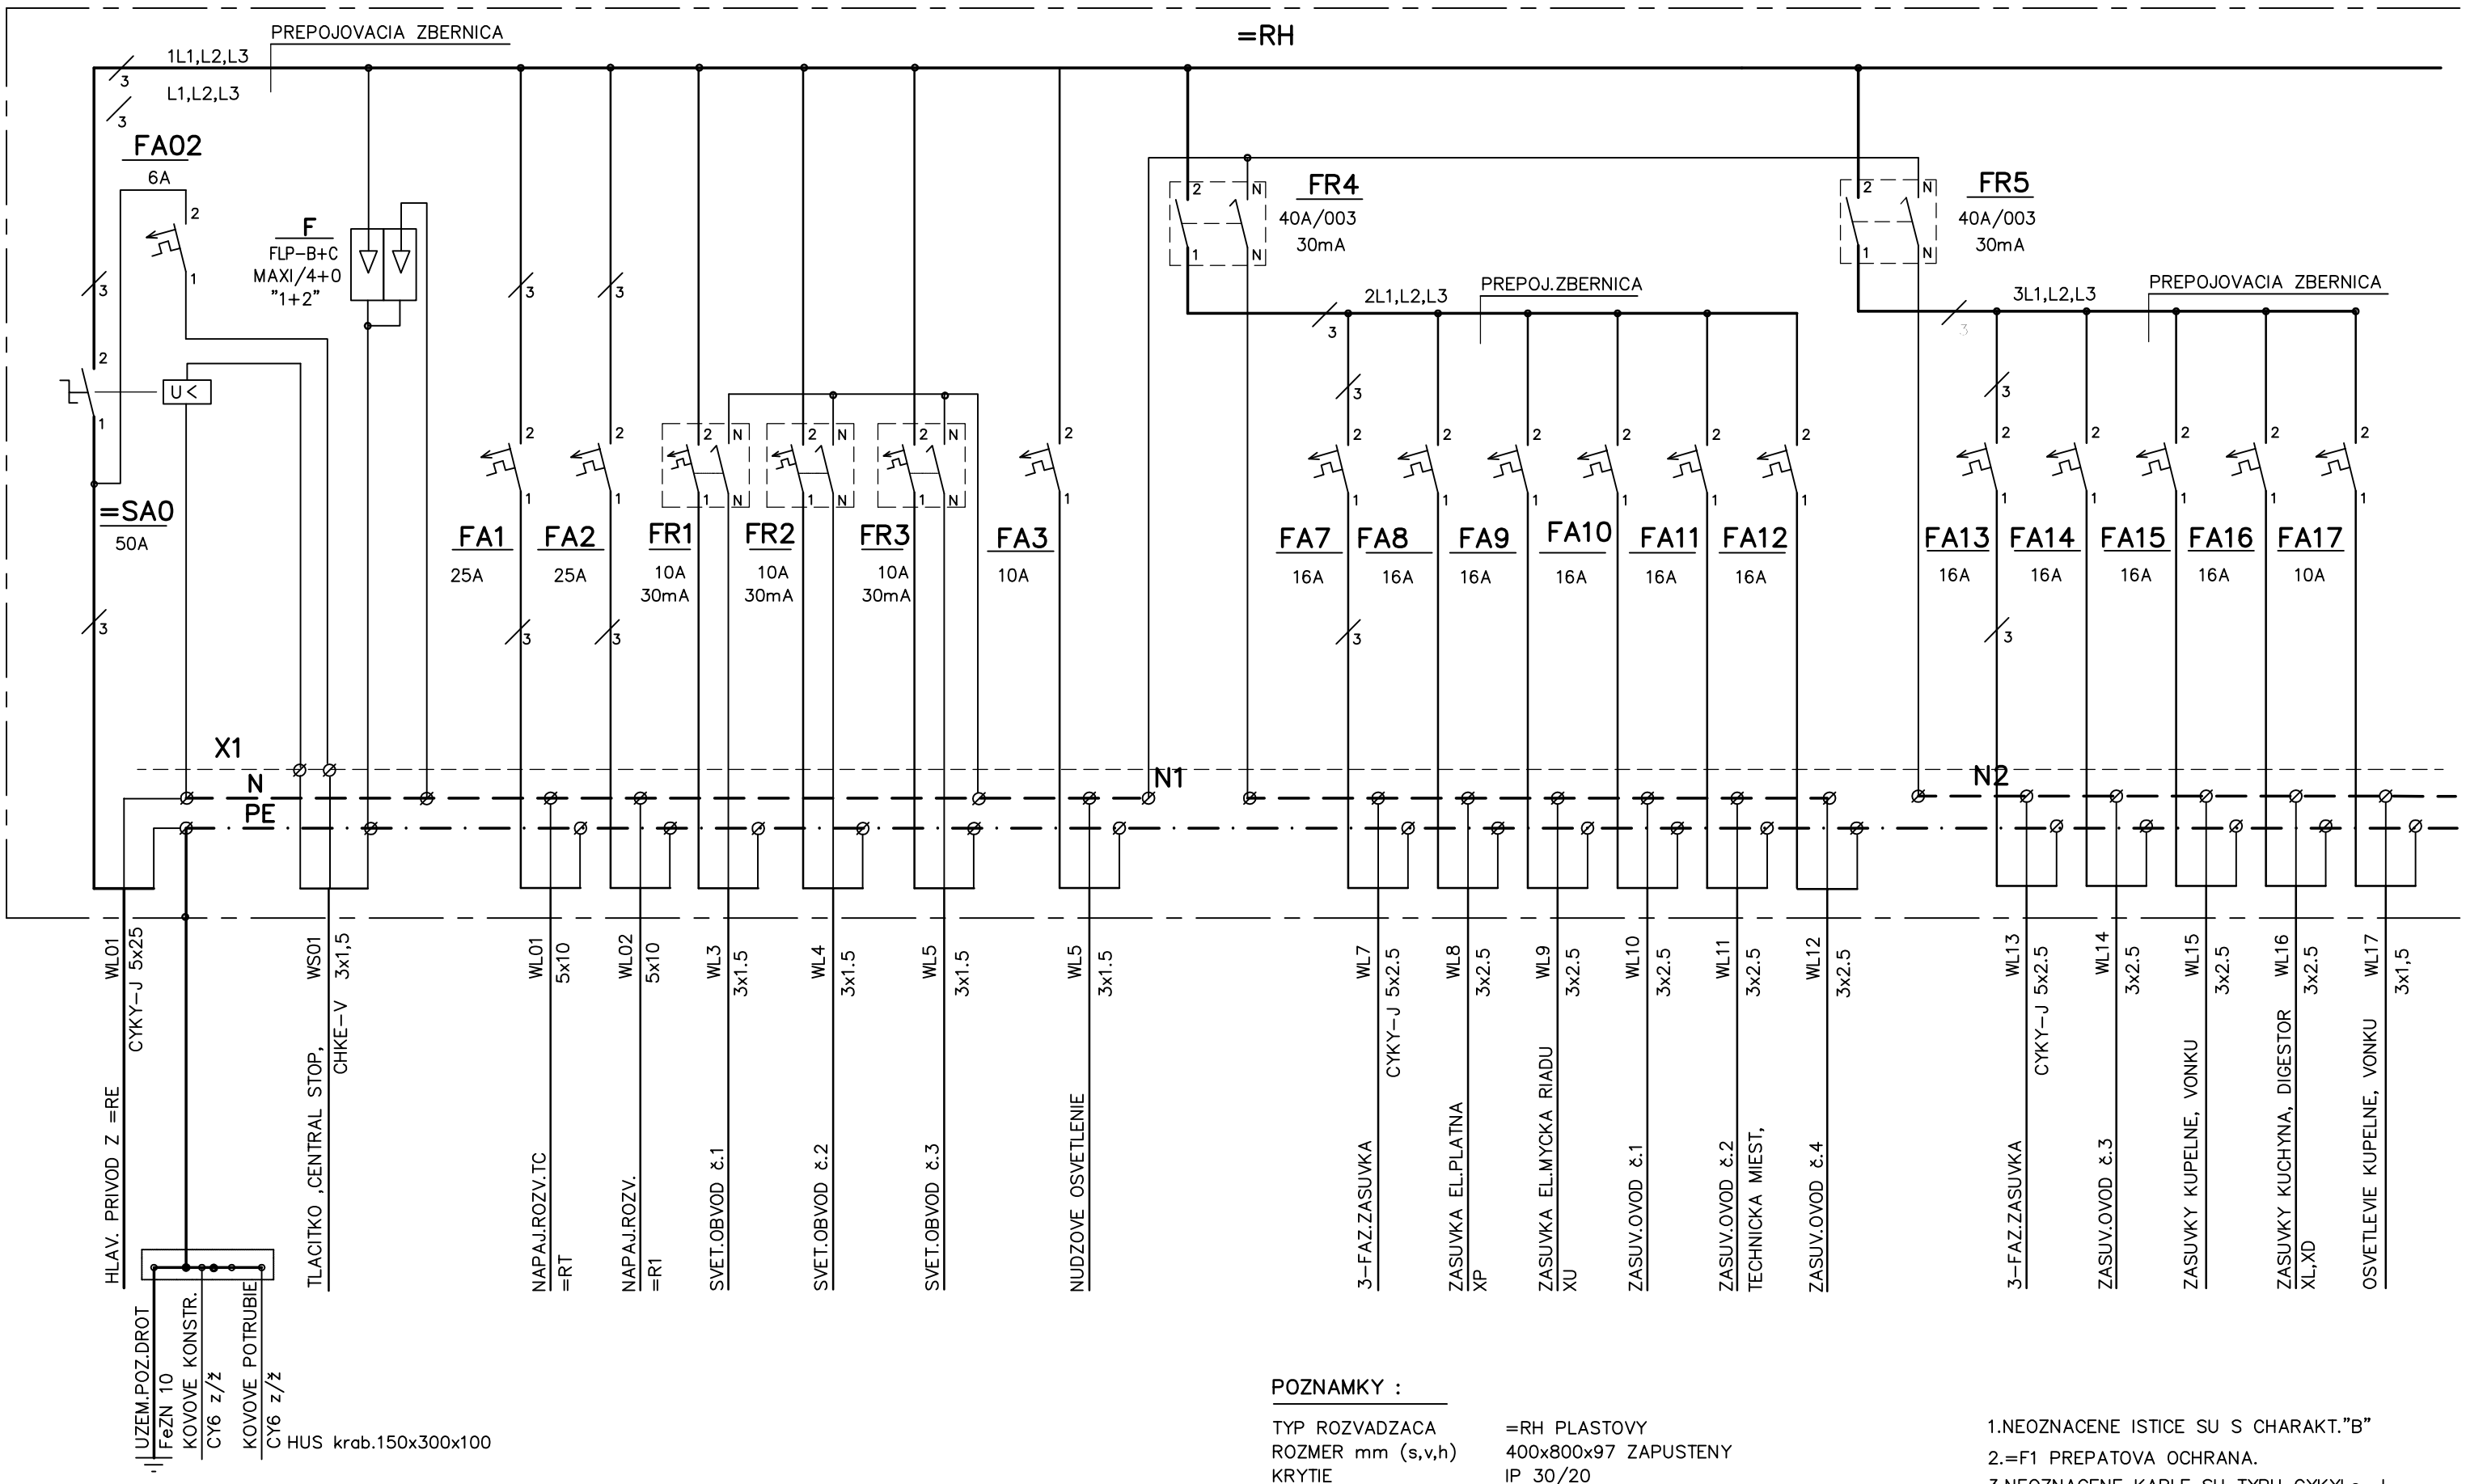

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA **3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S**

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

411 OCHRANNÉ OPATRENIA :

- 411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMY DOTYK)
  - A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
  - A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY
  - B.2 PREKÁŽKY
  - B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU
- 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (NEPRIAMY DOTYK)
  - 411.3.1 OCHRANA UZEMNENÍM A POSPOJOVANÍM
  - 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
  - 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

POZNAMKY :

TYP ROZVADZACA	=RH PLASTOVY
ROZMER mm (s,v,h)	400x800x97 ZAPUSTENY
KRYTIE	IP 30/20
PRIVOD	ZDOLA
VYVODY	ZHORA,ZDOLA

1.NEOZNACENE ISTICE SU S CHARAKT."B"

2.=F1 PREPATOVA OCHRANA.

3.NEOZNACENE KABLE SU TYPU CYKYLo-J.

SO.01 BUDOVA STREDISKA DSS DOMÉNA

Zodp.projektant : Ing.Peter MALÍK		Časť :	Stupeň PD : DSP s podrob.na real.stav.	Názov stavby : Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	,,pm,,PROJEKT proj.elektroinštalácií bleskoz.,EPS,HSP,SK Ing.PETER MALÍK NOVÁ STRÁŽ 946 11
Autor stavby :	ING.Viliam MICHÁLEK PhD.	ELEKTRO			
Vypracoval :	Mgr.Zdenek MALÍK	Dátum :	Číslo zák.:	Obsah výkresu :	Čislo výkr. :
Investor :	Zariadenie social.služieb LIPA	03.2024	032/2024	ZAPOJENIE HLAV.ROZV. =RH	E-005/1
Miesto stav.:	Žiar nad Hronom, Sládkovičová	Mierka:			