


Spôsob križovania inžinierskych sietí s plynovodom podľa STN 73 6005

Vzorový rez uloženia potrubia - PE


Križovanie kanalizácie bez úpravy




Križovanie kanalizácie s úpravou

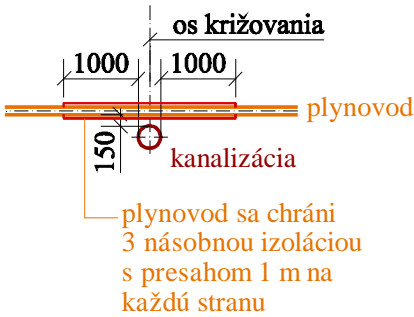




Križovanie vodovodu s plynovodom

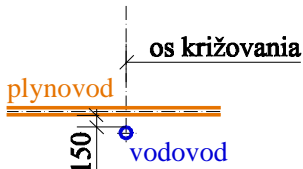

Križovanie tepelného kanála s plynovodom

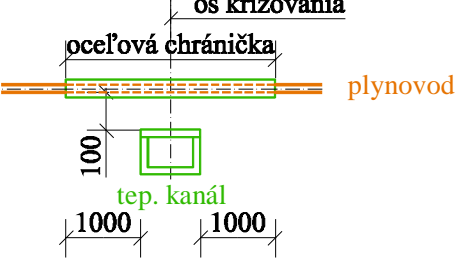

Križovanie vodovodu s káblami VN, NN, TEL. VER.OSV.

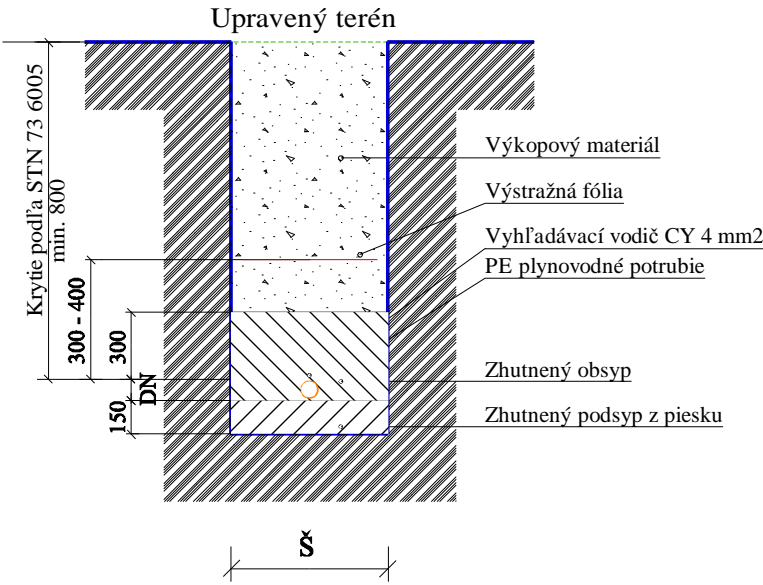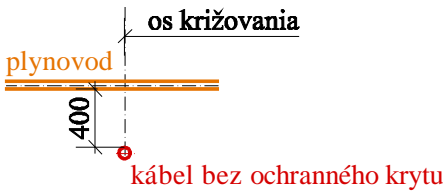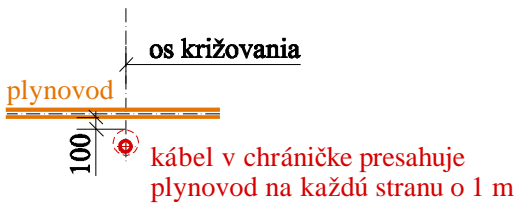

Poznámky :

- pred začatím výkopových prác treba prizvať organizácie spravujúce podzemné vedenia na ich vytýčenie !
- výkopové práce pri križovaní je potrebné robiť len ručne !
- konkrétne hĺbky pri križovaní jestvujúcich vedení upraviť na základe skutočného krytia podzemných vedení zistených pri ich vytýčení alebo odkopaní.
- pri ukladaní dodržať minimálne krytie ukladaného vedenia podľa STN 736005 !
- pri križovaní podzemných vedení, kábel uložiť do chráničky s presahom 1000 mm na obe strany križovaného vedenia.

Predpokladané krytie jestvujúcich podzemných vedení


káble NN, VO	- 700 až 800 mm
káble slaboprúdu	- 400 až 600 mm
káble VN	- 1000 mm
vodovod	- min. 1400 mm
plynovod	- 800 až 1100 mm
kanalizácia	- min. 1500 mm

Plynoinštalácia


Zodp. proj.	Gabriel Veres	Gabriel Veres Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno IČO : 37199447, DIČ : 1044052680 reg.č. : 839/2002	
Vypracoval	Gabriel Veres		
Investor	Amante n.o.-Lesná 911/34 Marcelová PSČ 94632 or. Komárno		
Miesto stavby	Komárno, č.p.: 7046/4, 7051/393		
Názov stavby		Dátum	02.2019
DETSKÉ JASLE KOMÁRNO - NOVOSTAVBA		Stupeň	PD pre stav.pov.
		Formát	2xA4
Obsah	Vzorový rez uloženia potrubia - PE Súbeh a križovanie inž. sietí s plynovodom	Mierka	Číslo výkr.
		-	P-7

Súbeh inžinierskych sietí s plynovodom podľa STN 73 6005


Súbeh kanalizácie s plynovodom

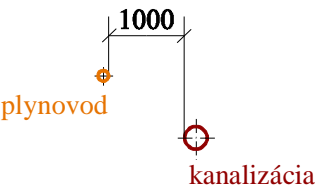


Súbeh vodovodu s plynovodom




Súbeh tepelného kanála s plynovodom



Súbeh silových káblov s plynovodom



Súbeh telekomunikačných káblov s plynovodom



Ochranné pásma sietí

Druh siete	Ochranné pásmo - vzdialenosť od povrchu siete (m)
vodovod do DN 500	1,5
vodovod nad DN 500	2,5
kanalizácia do DN 500	1,5
kanalizácia nad DN 500	2,5
NTL, STL plynovod	1,0
tepelná sieť	2,5
elektrický kábel do 110 kV	1,0