




ULOŽENIE KÁBLOVÉHO VEDENIA




ULOŽENIE KÁBLOVÉHO VEDENIA




ULOŽENIE KÁBLOVÉHO VEDENIA SÚBEH S KANALIZÁCIOU a VODOU

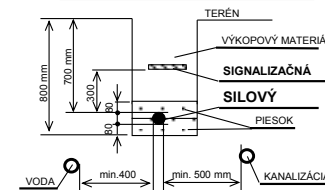


ULOŽENIE KÁBLOVÉHO VEDENIA SÚBEH S KANALIZÁCIOU a VODOU

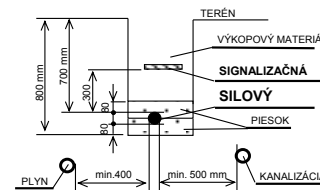

KRÍŽOVANIA KÁBLOVÉHO VEDENIA

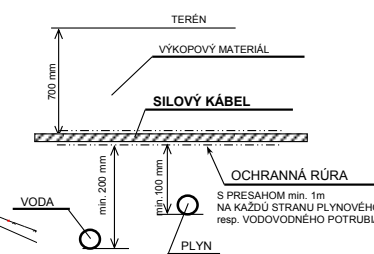

KRÍŽOVANIA KÁBLOVÉHO VEDENIA

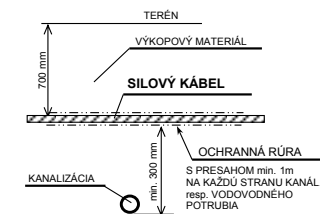

SIET': 3/PEN, AC, 50Hz, 3x400 / 230 V, TN - C

- OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):
 - /Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:
 - A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČÁST
 - A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI
- OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY
 - /Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:
 - 411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN

STN 33 2000-4-41: 2007

LEGENDA :

— KÁBLOVÝ PRÍVOD, typ: 1-AYKY-J 3x185+95 mm2,
Káblové vedenie bude uložené súbežne s kábovým prívodom pre PRÁČOVNE

PARE Ě:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UL. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres:	ROŽŇAVA	OÚ: PLEŠÍVEC		
INVESTOR:	PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI		Formát:	3 x A4
STAVBA:	PRESTAVBA CENTRÁLNEJ KOTOLNE PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT		Účel:	PpSP
DRUH VÝKR.:	SITUÁCIA - NAPOJENIE OBJEKTU		Dátum:	IX. 2015
			Arch.číslo:	JK-665-1/15
			Mierka:	Čís.výkr.: 1 : 500 E-01.