




TECHNICKÁ DATA

Typová skříňová rozvodnice,


Krytí IP54/20


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:


PŘÍVOD	3+PEN, 50HZ, 230/400V	TN-C-S
ROZVOD	3+N+PE, 50HZ, 230/400V	TN-S
	24V DC	PELV
OVLÁDÁNÍ	24V DC	PELV


VYPRACOVAL Ing. Dušan Skopal		ODP.PROJ.PROFESE Ing. Dušan Skopal	KONTROLOVAL Ing. Dušan Skopal	Ing. Dušan Skopal Drahanovice 264, 783 44 Drahanovice tel. +420 737 613 610 email: dusan.skopal@seznam.cz ČKAIT 1202036	
					
OKRES: TRNAVA		OBEC: TRNAVA			
INVESTOR: LYCOS – Trnavske sladovne spol. s r.o., Trnava, Slovenská republika					
BUDOVA PŘÍJMU JEČMENE AUTOMATIZACE ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				FORMAT	
				DATUM	10/2021
				STUPEN	DVD
				MERITKO	
ROZVADĚČ 01-R01				ZAK.CISLO:	C.PARE
				C.VYKRESU D1.4-3	




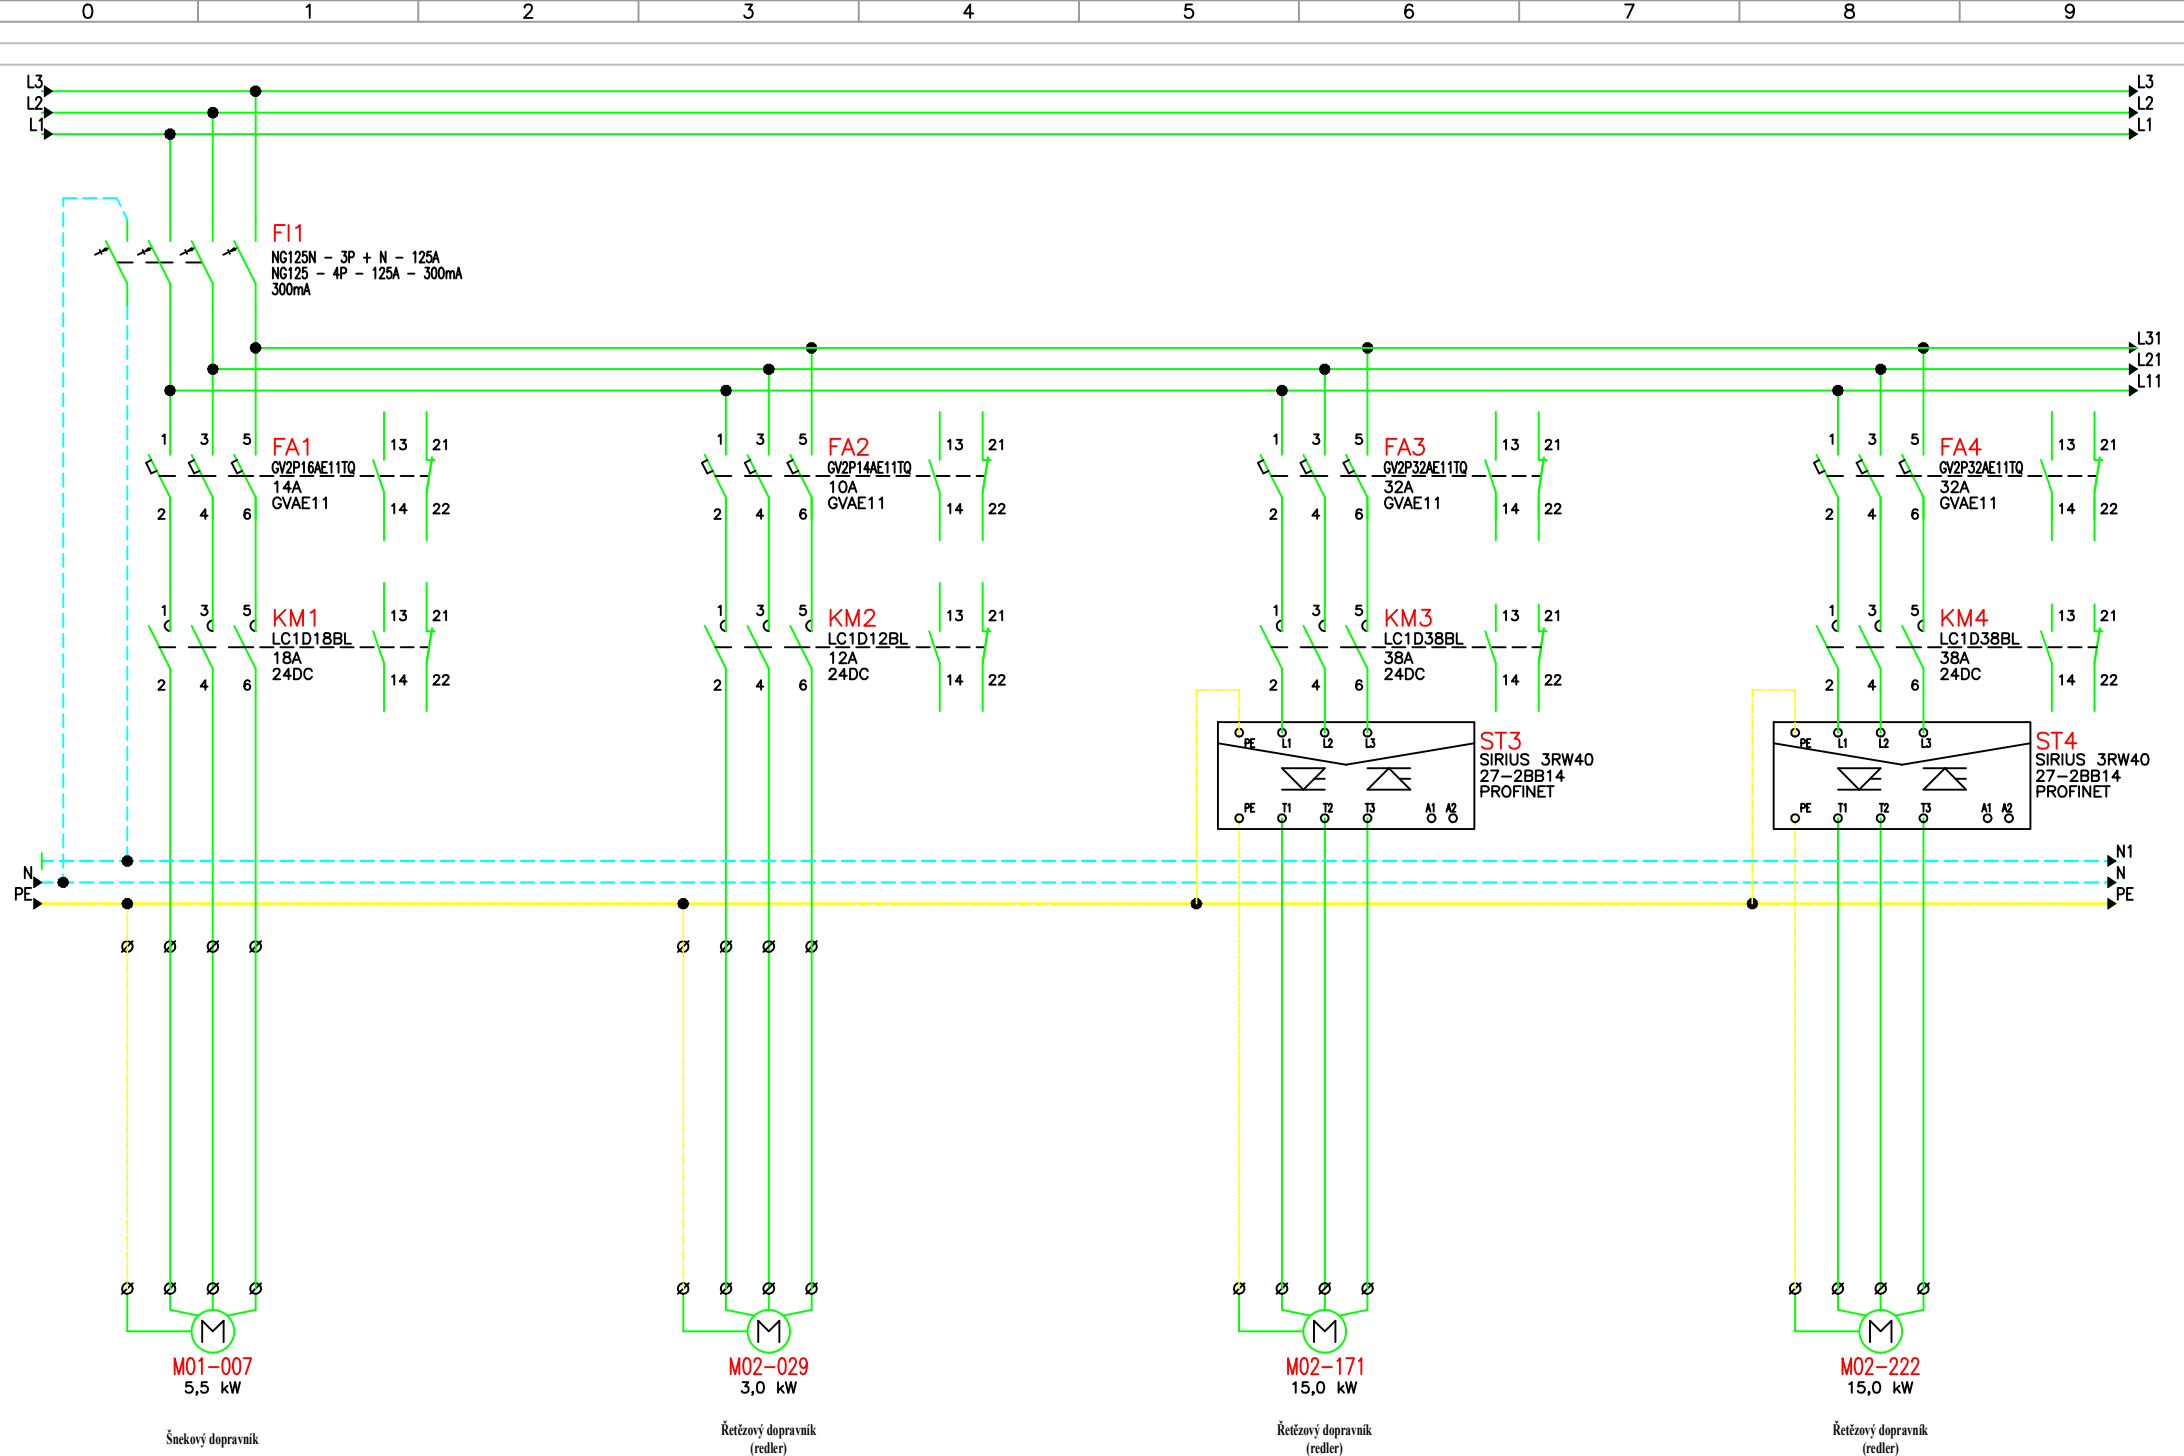


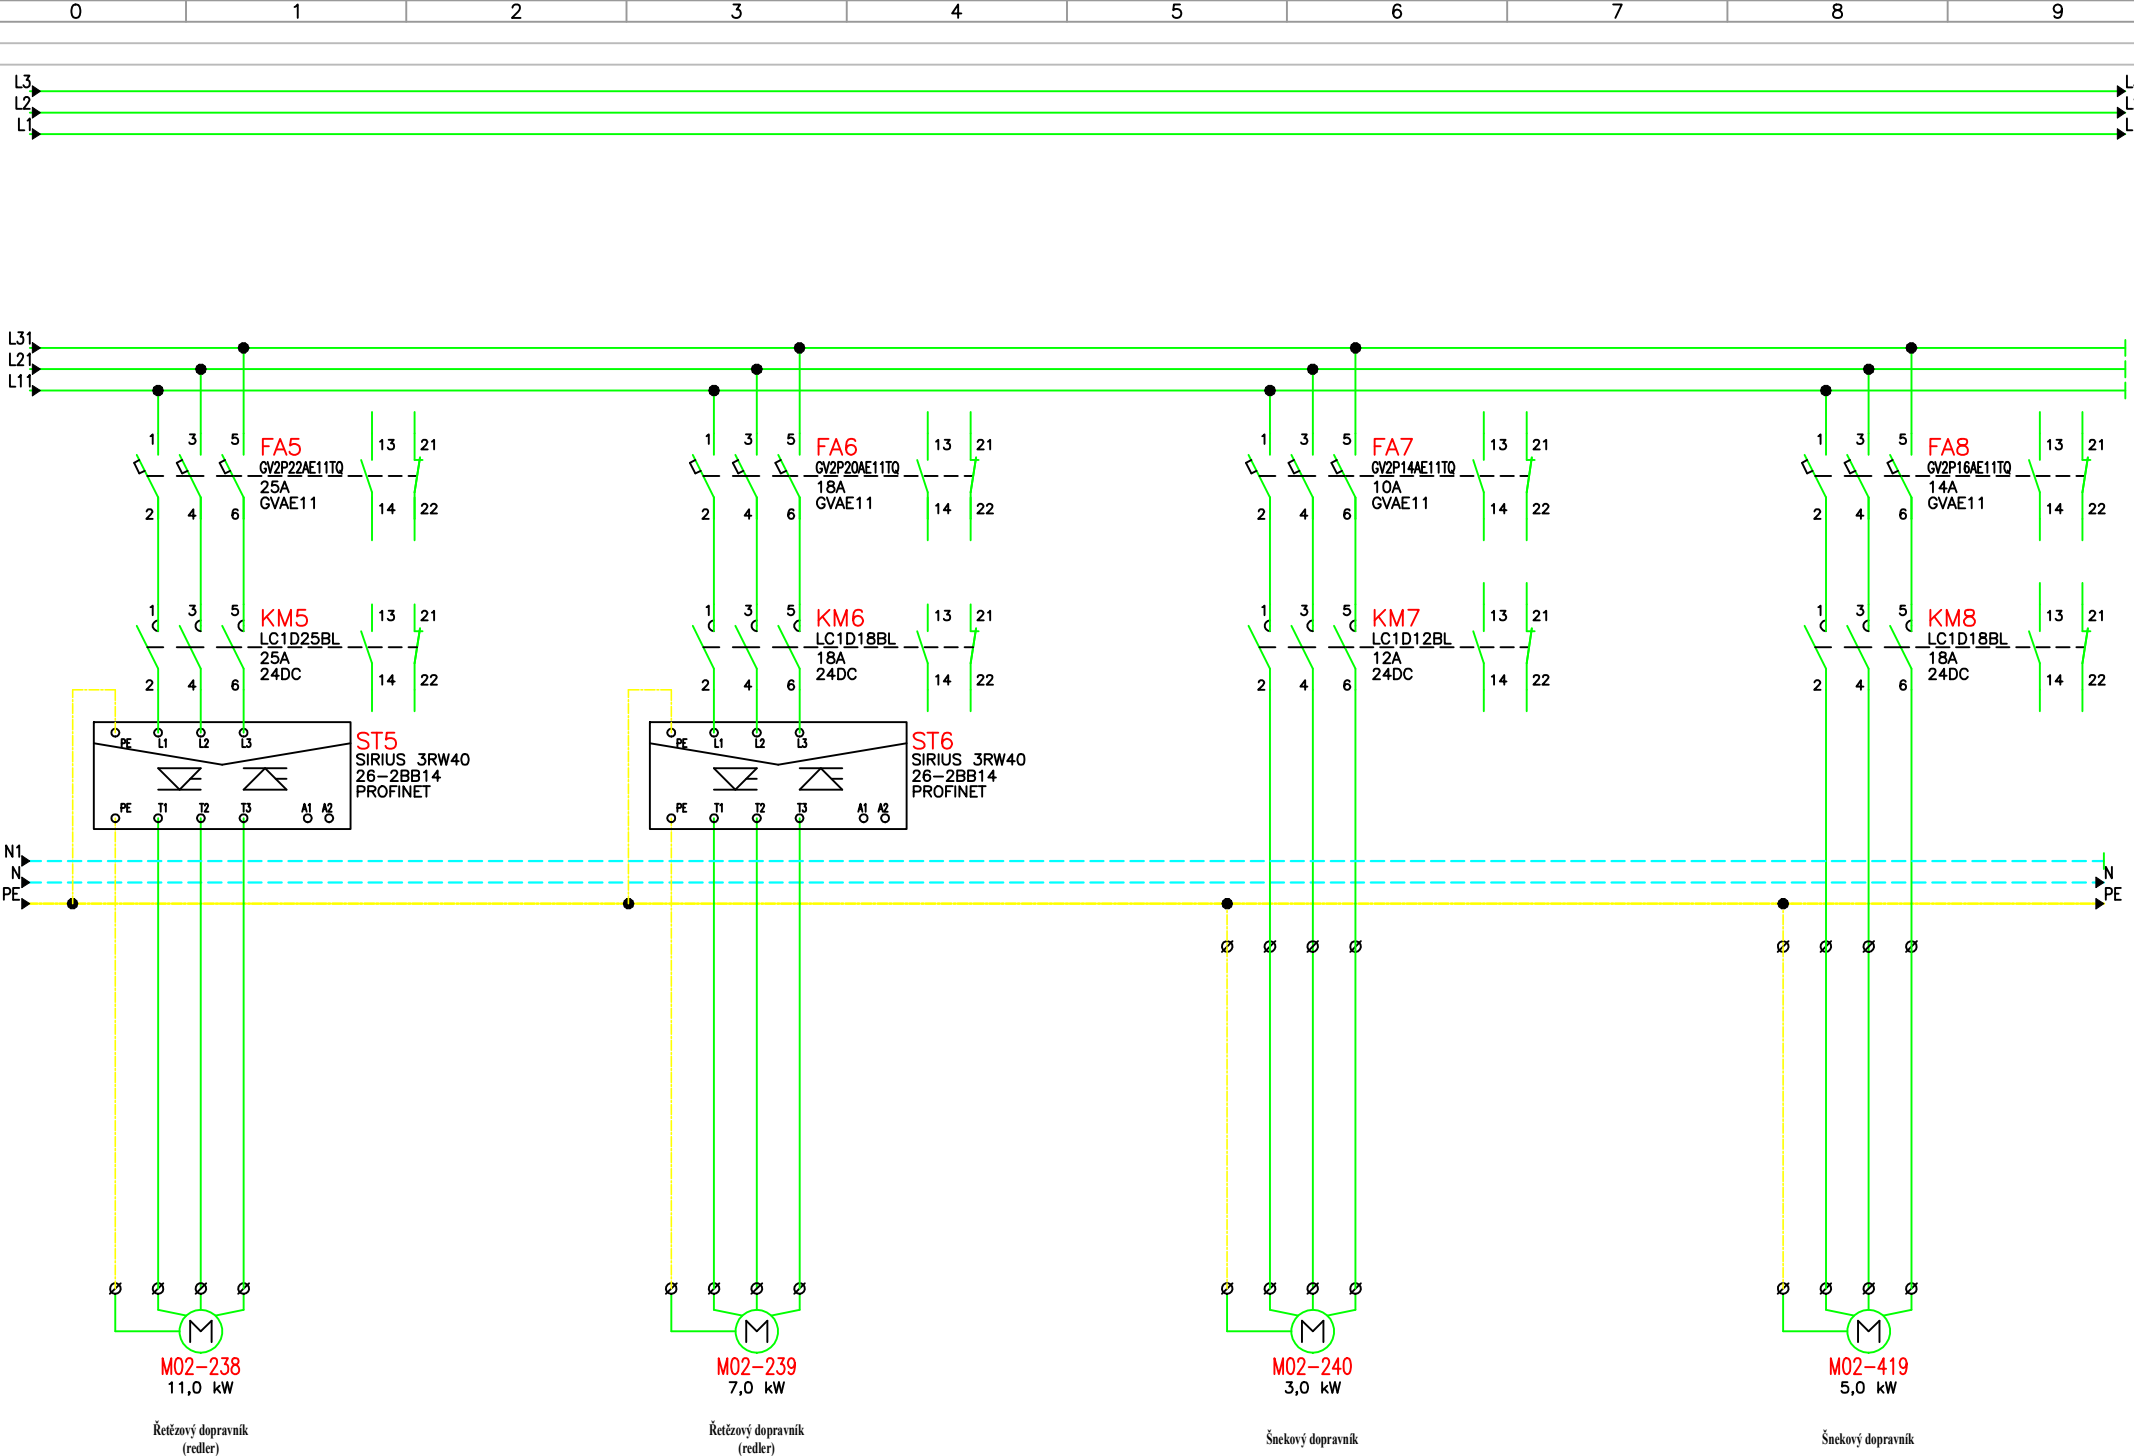


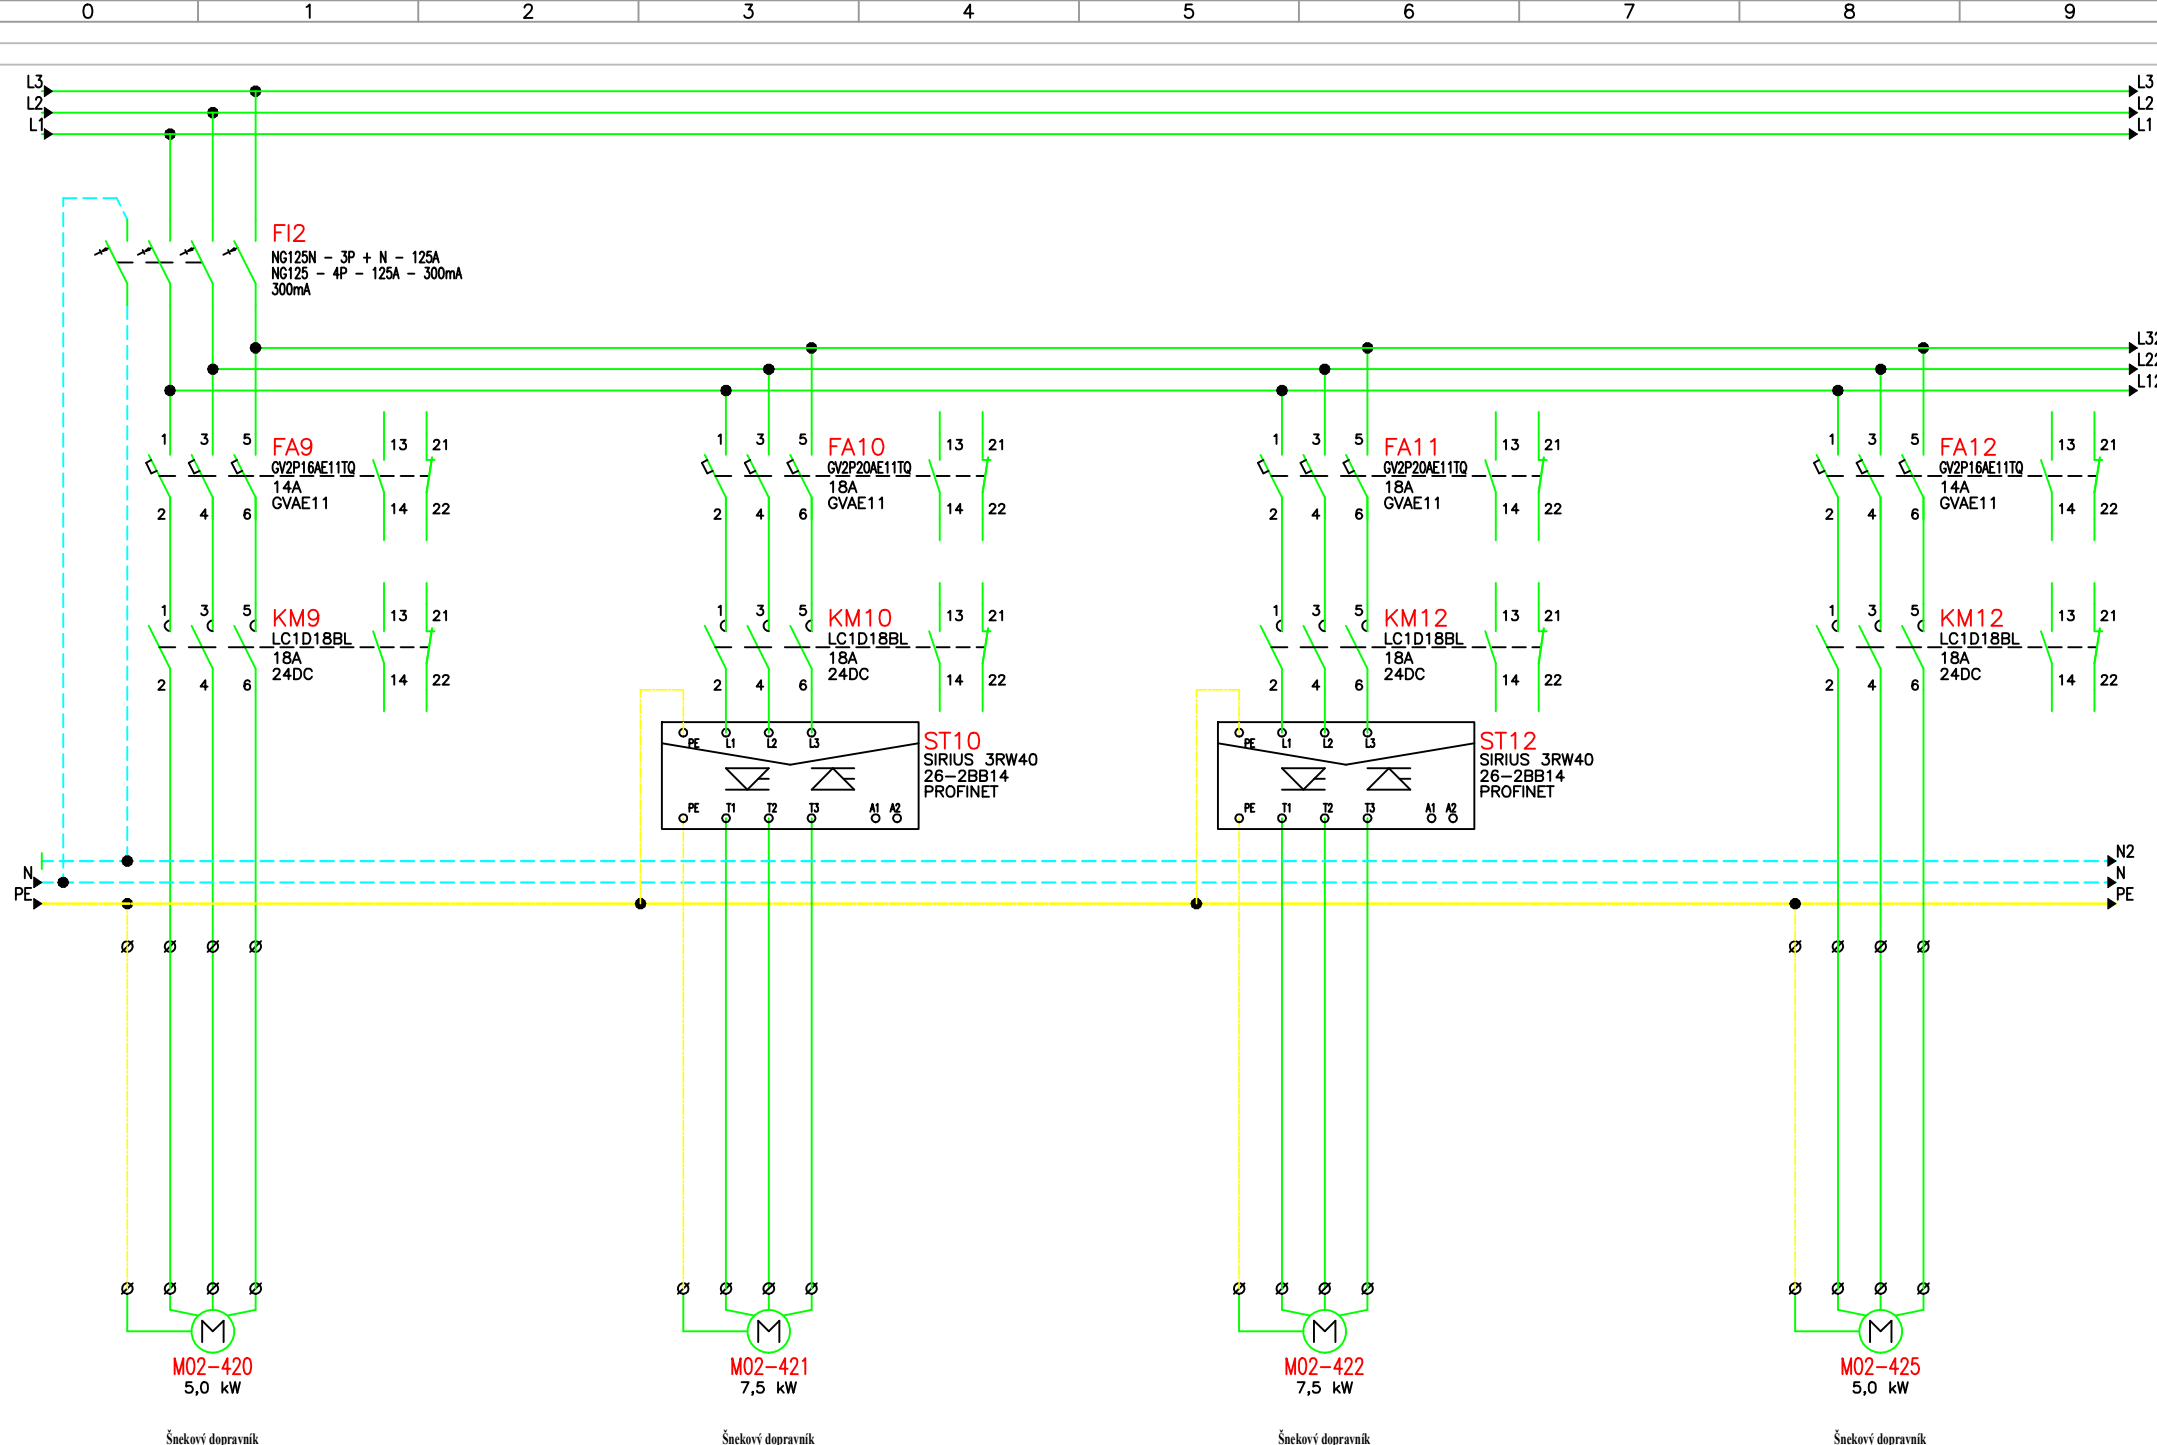

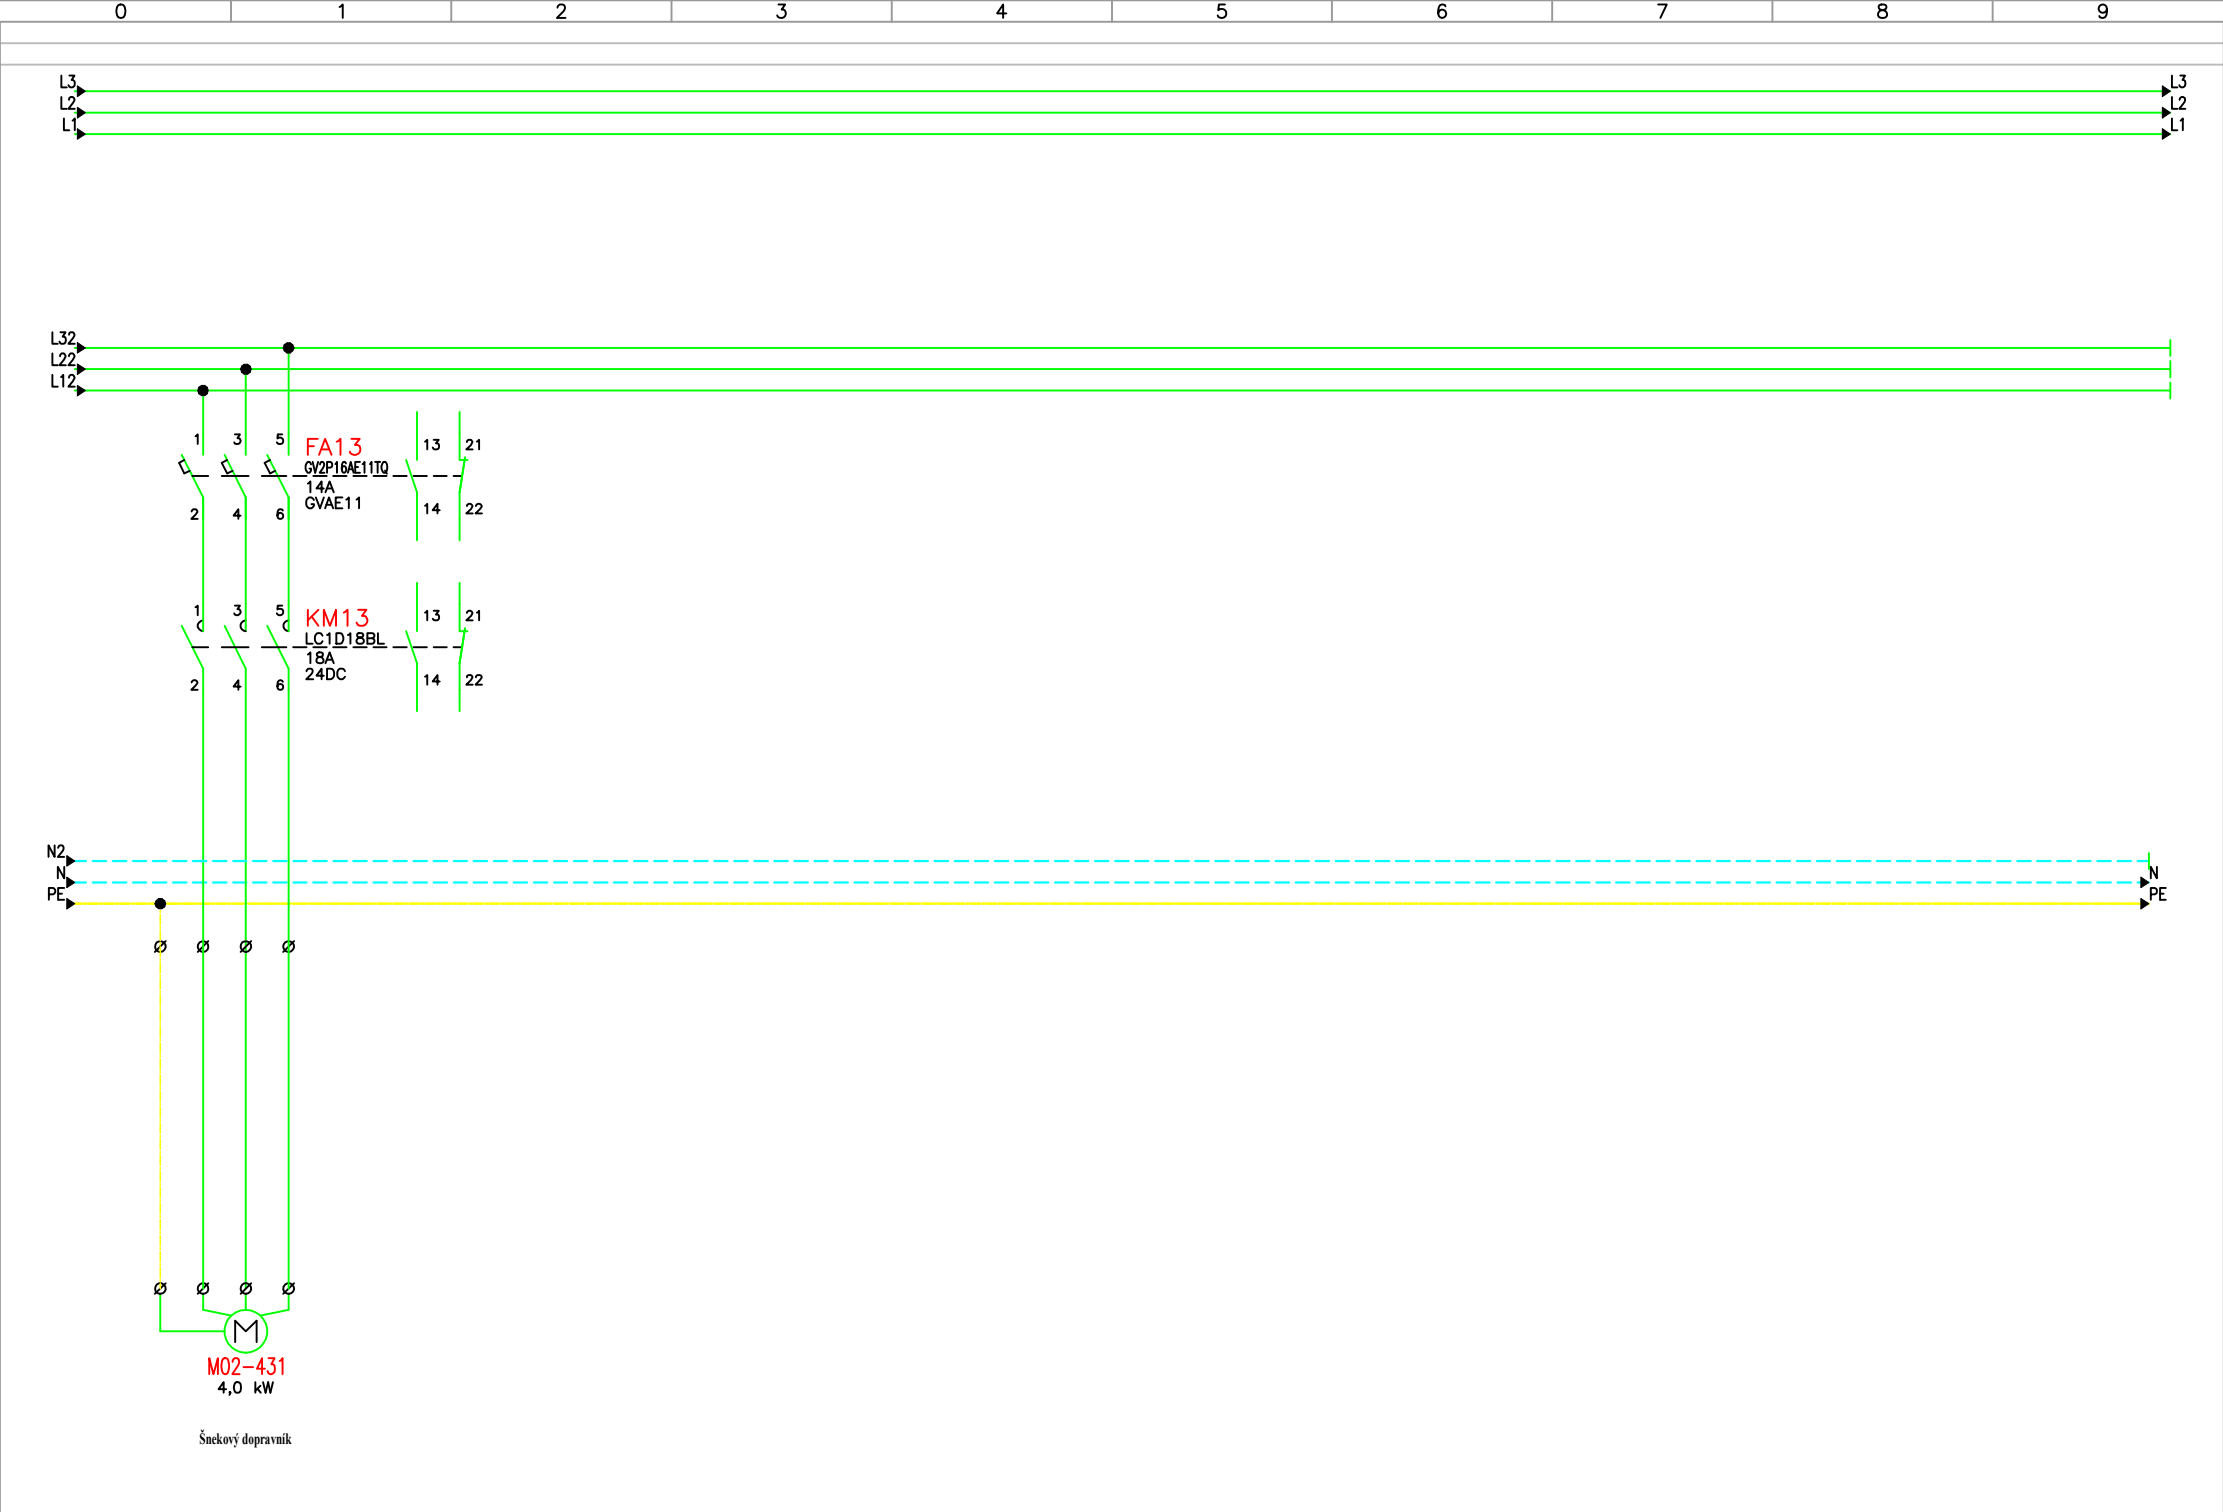

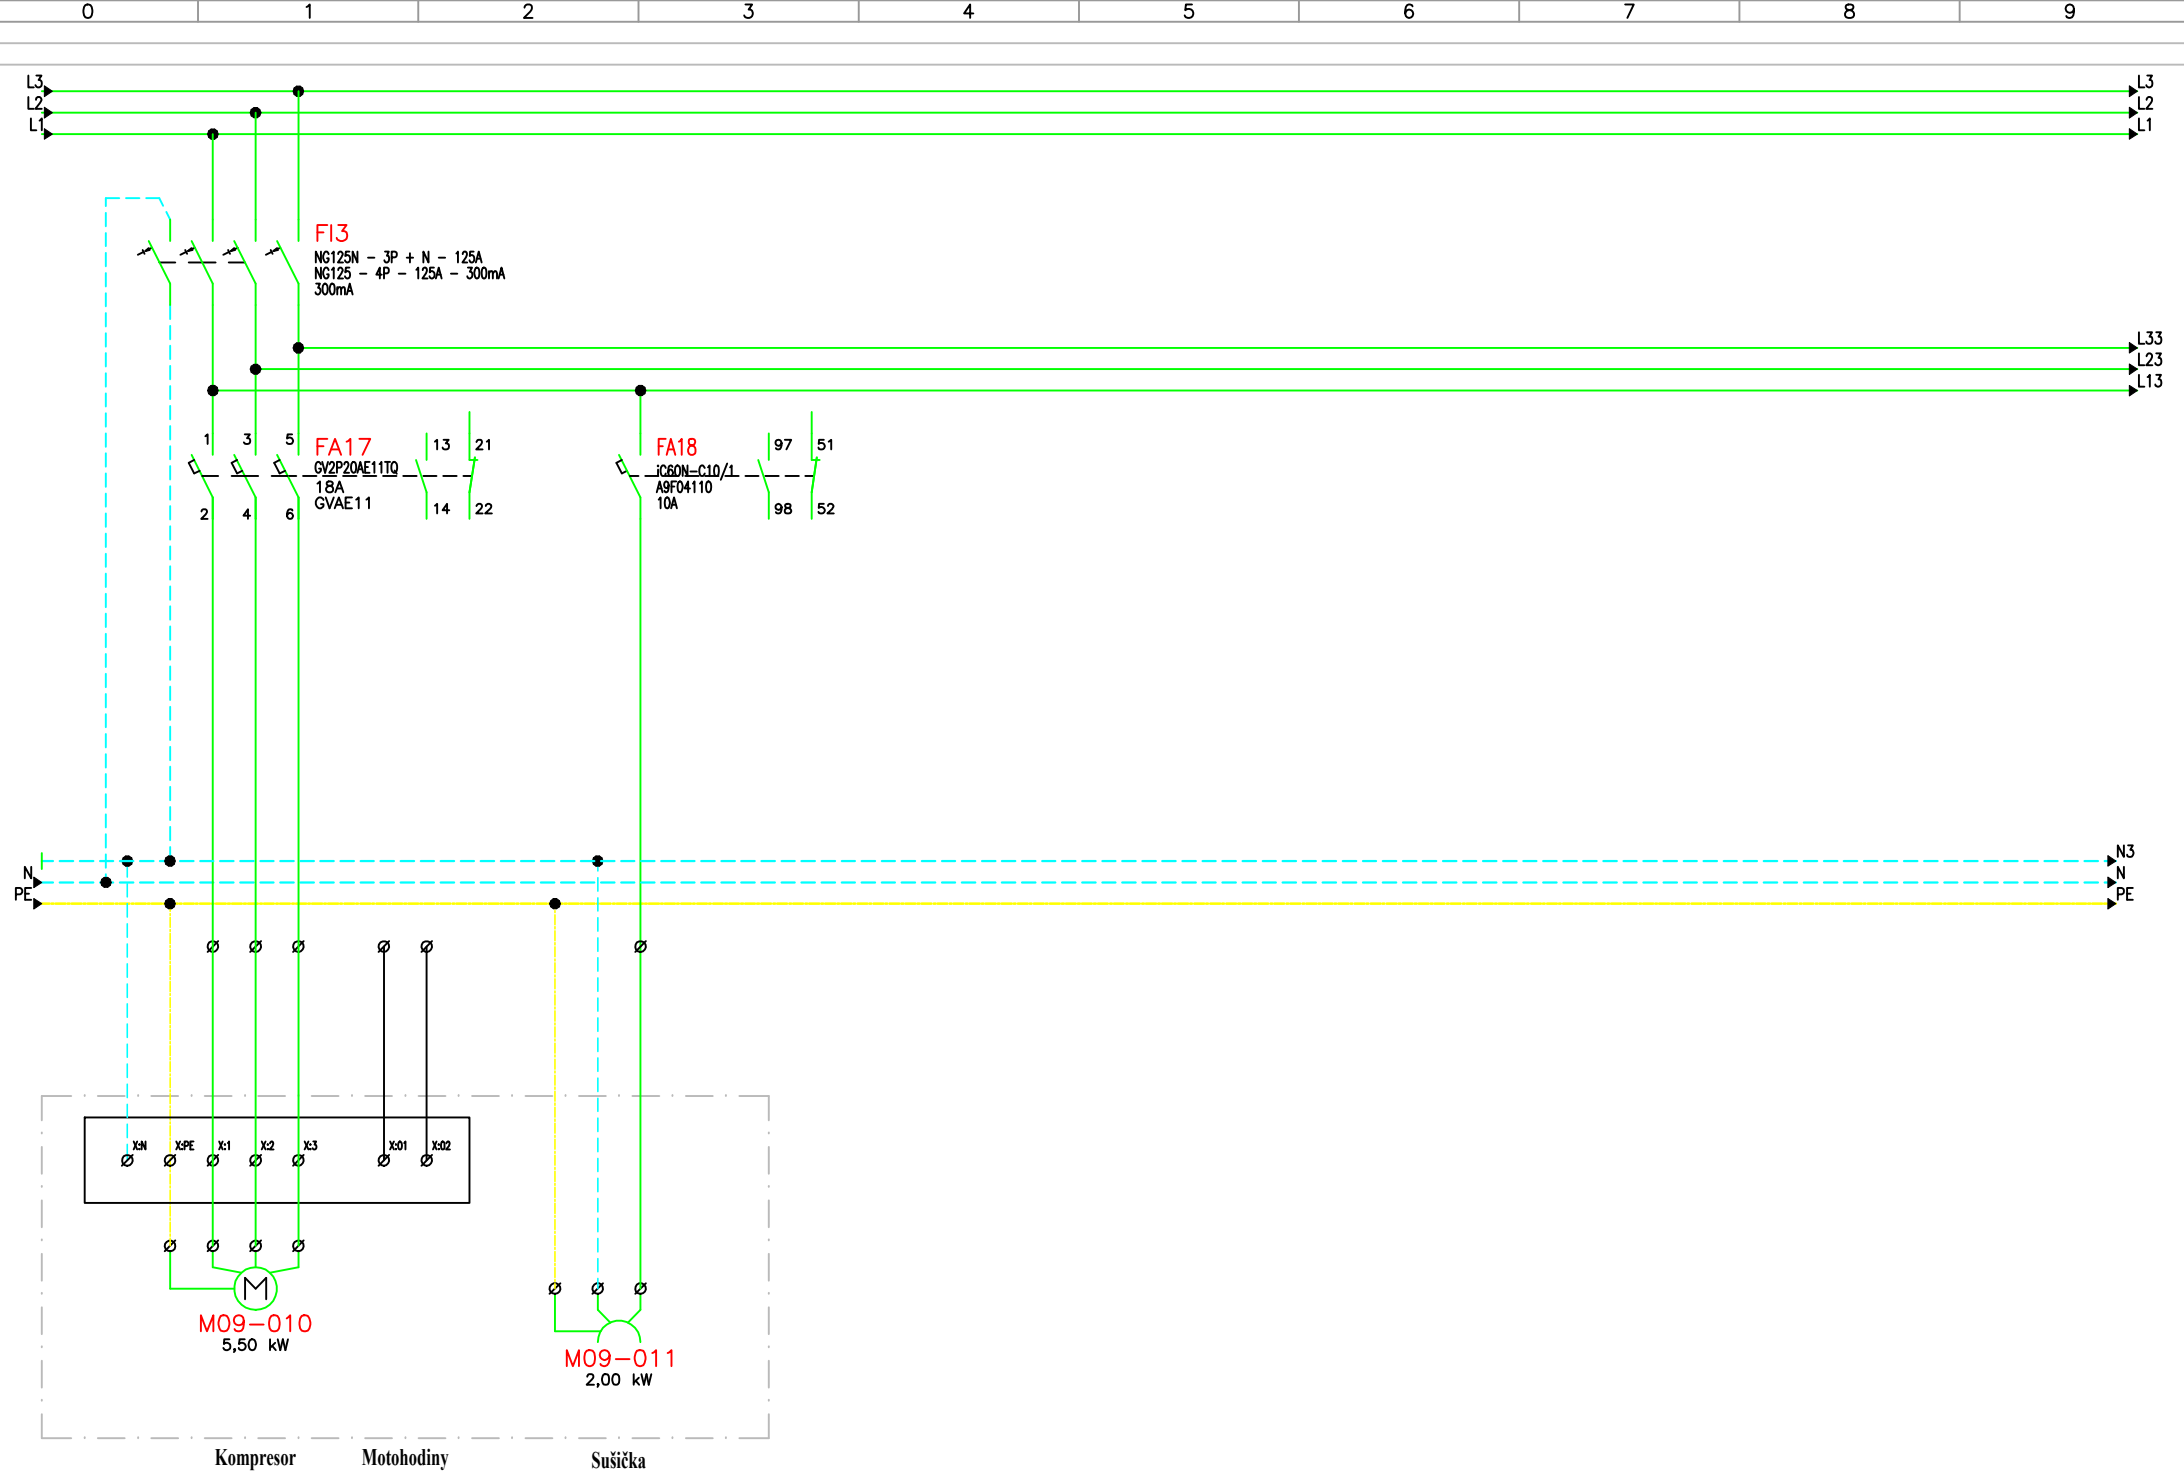

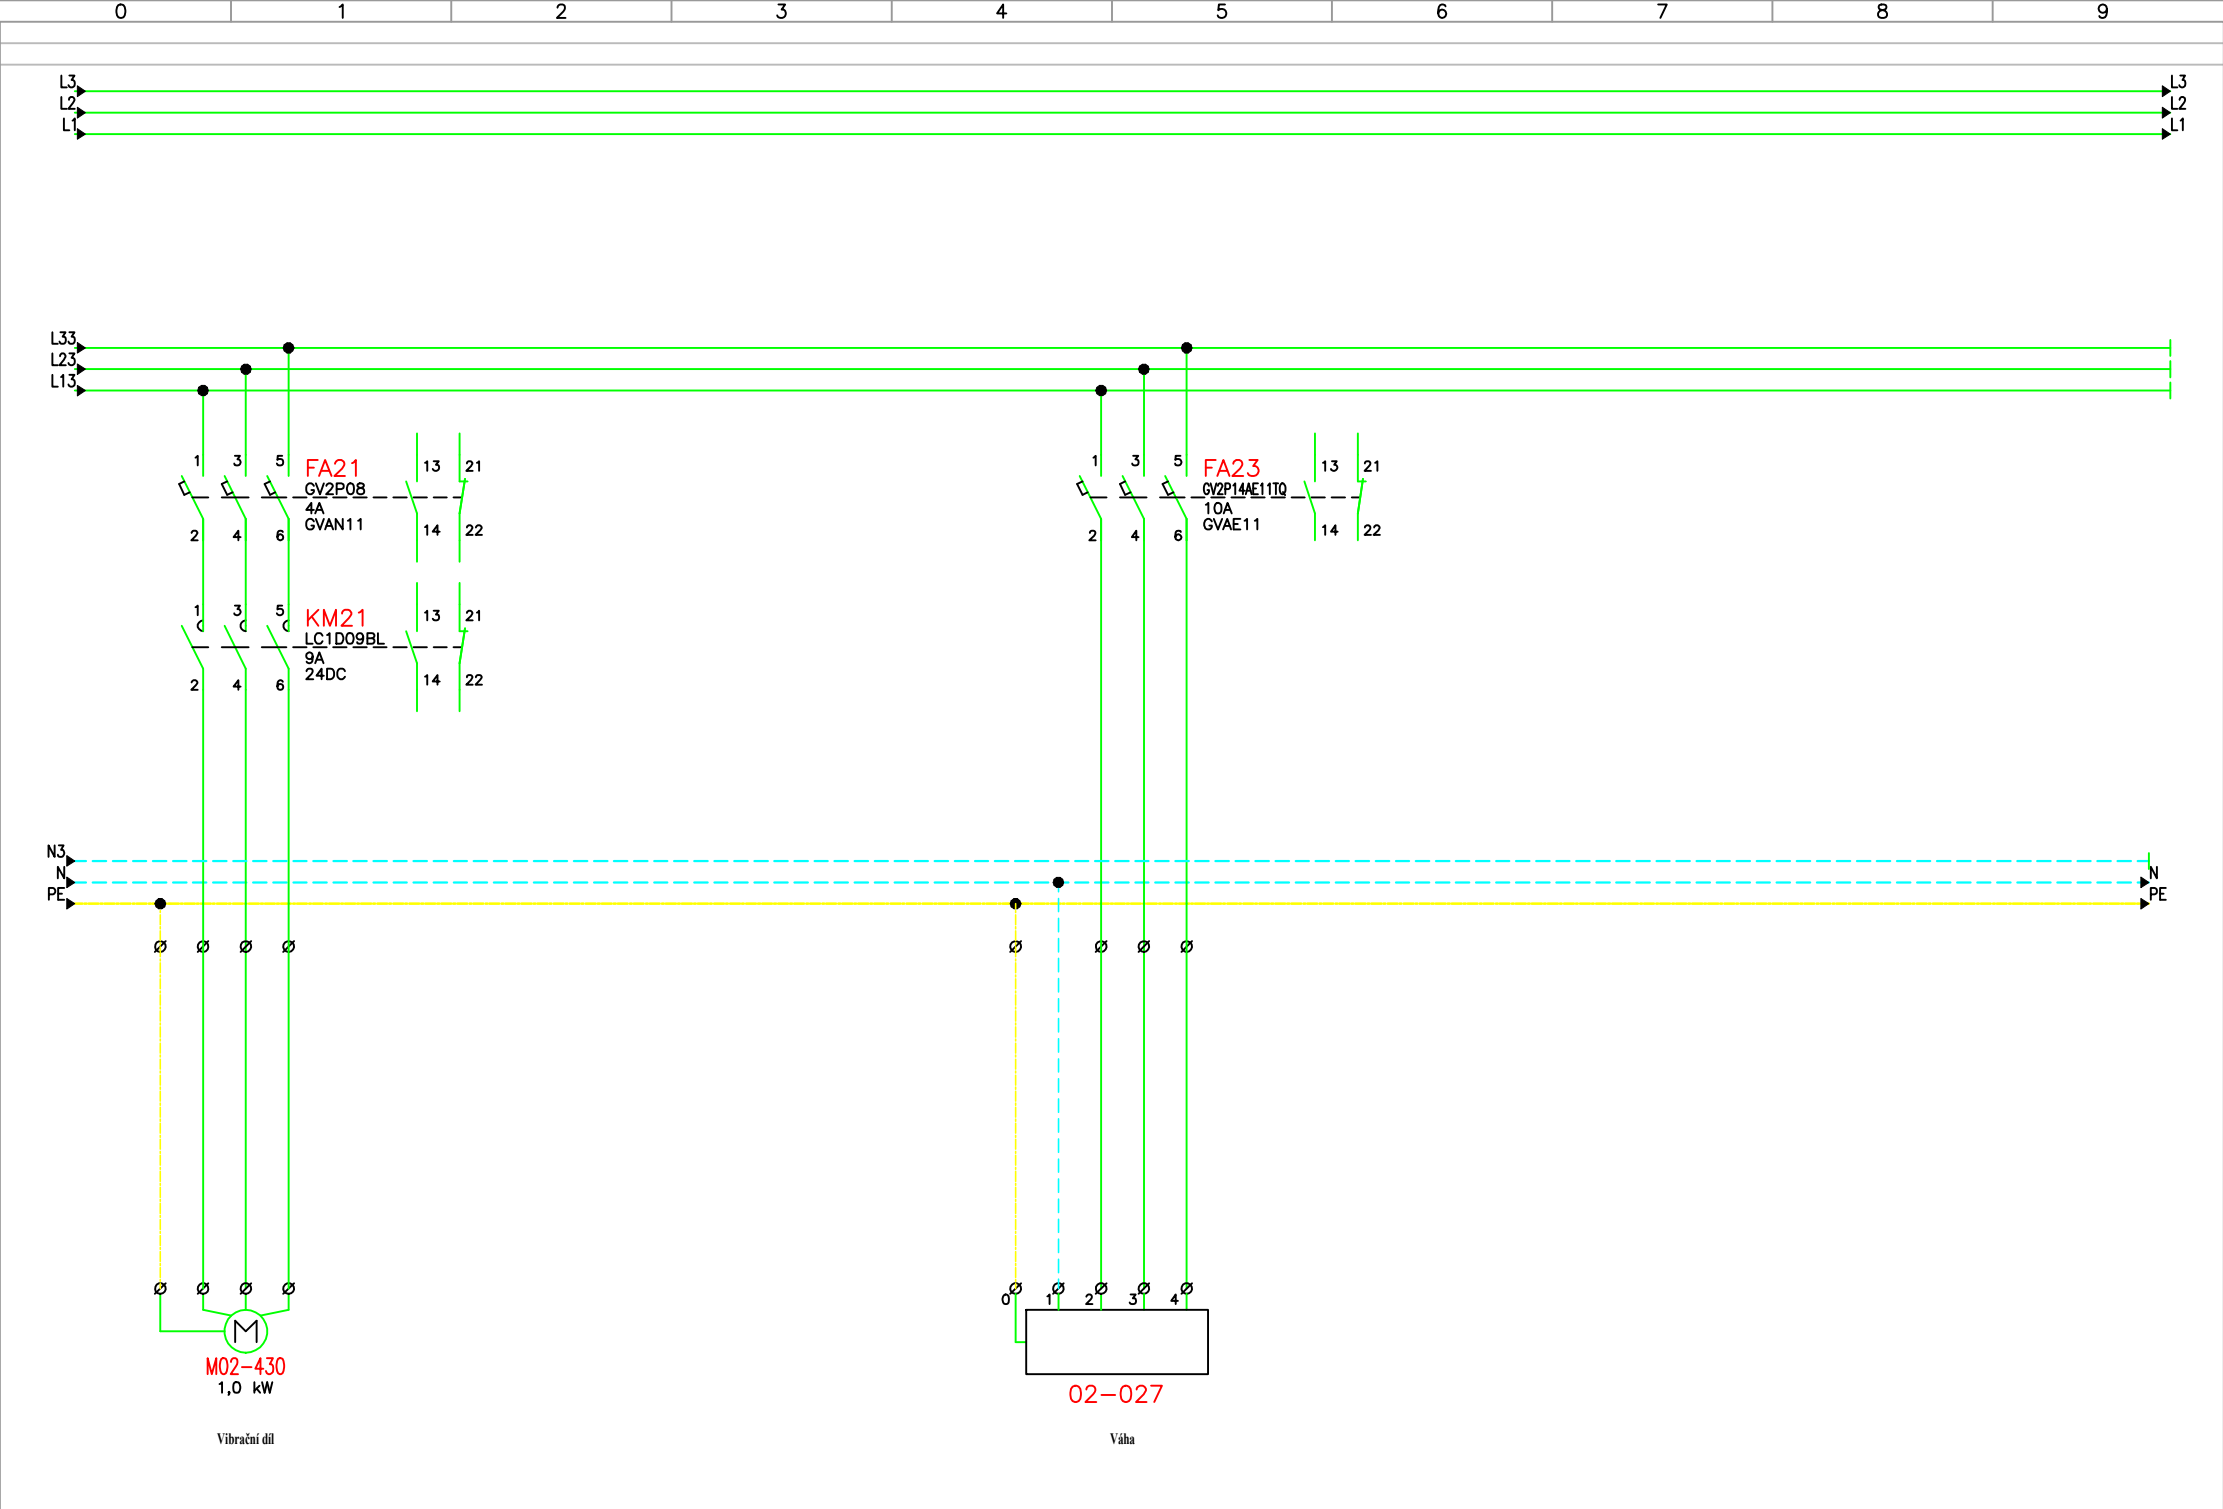

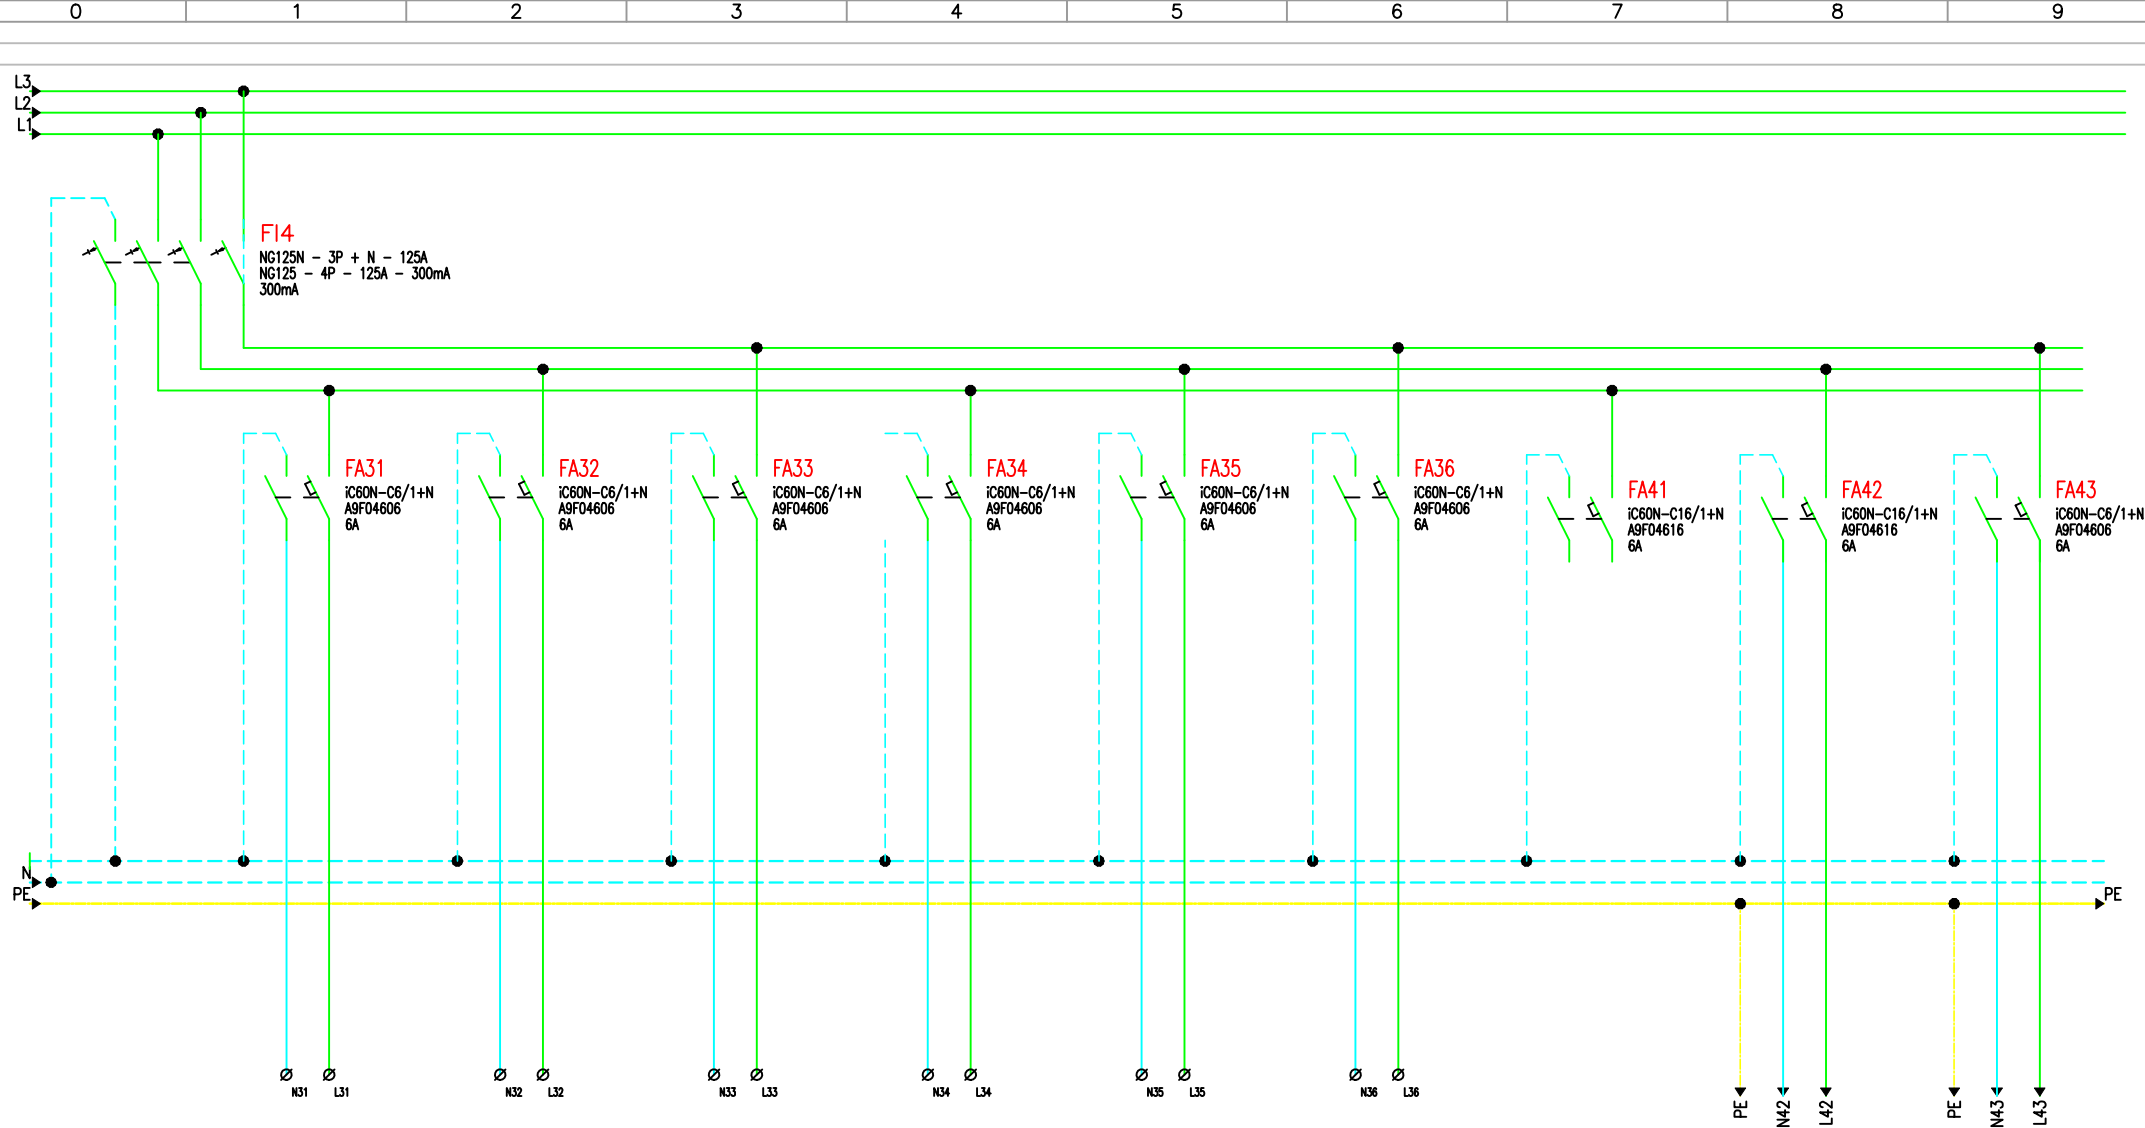

SERVOPOHONY

SERVOPOHONY

SERVOPOHONY

SERVOPOHONY


SERVOPOHONY


Rezerva


Rezerva


ASŘ


Zdroj 230AC/24DC
ventily

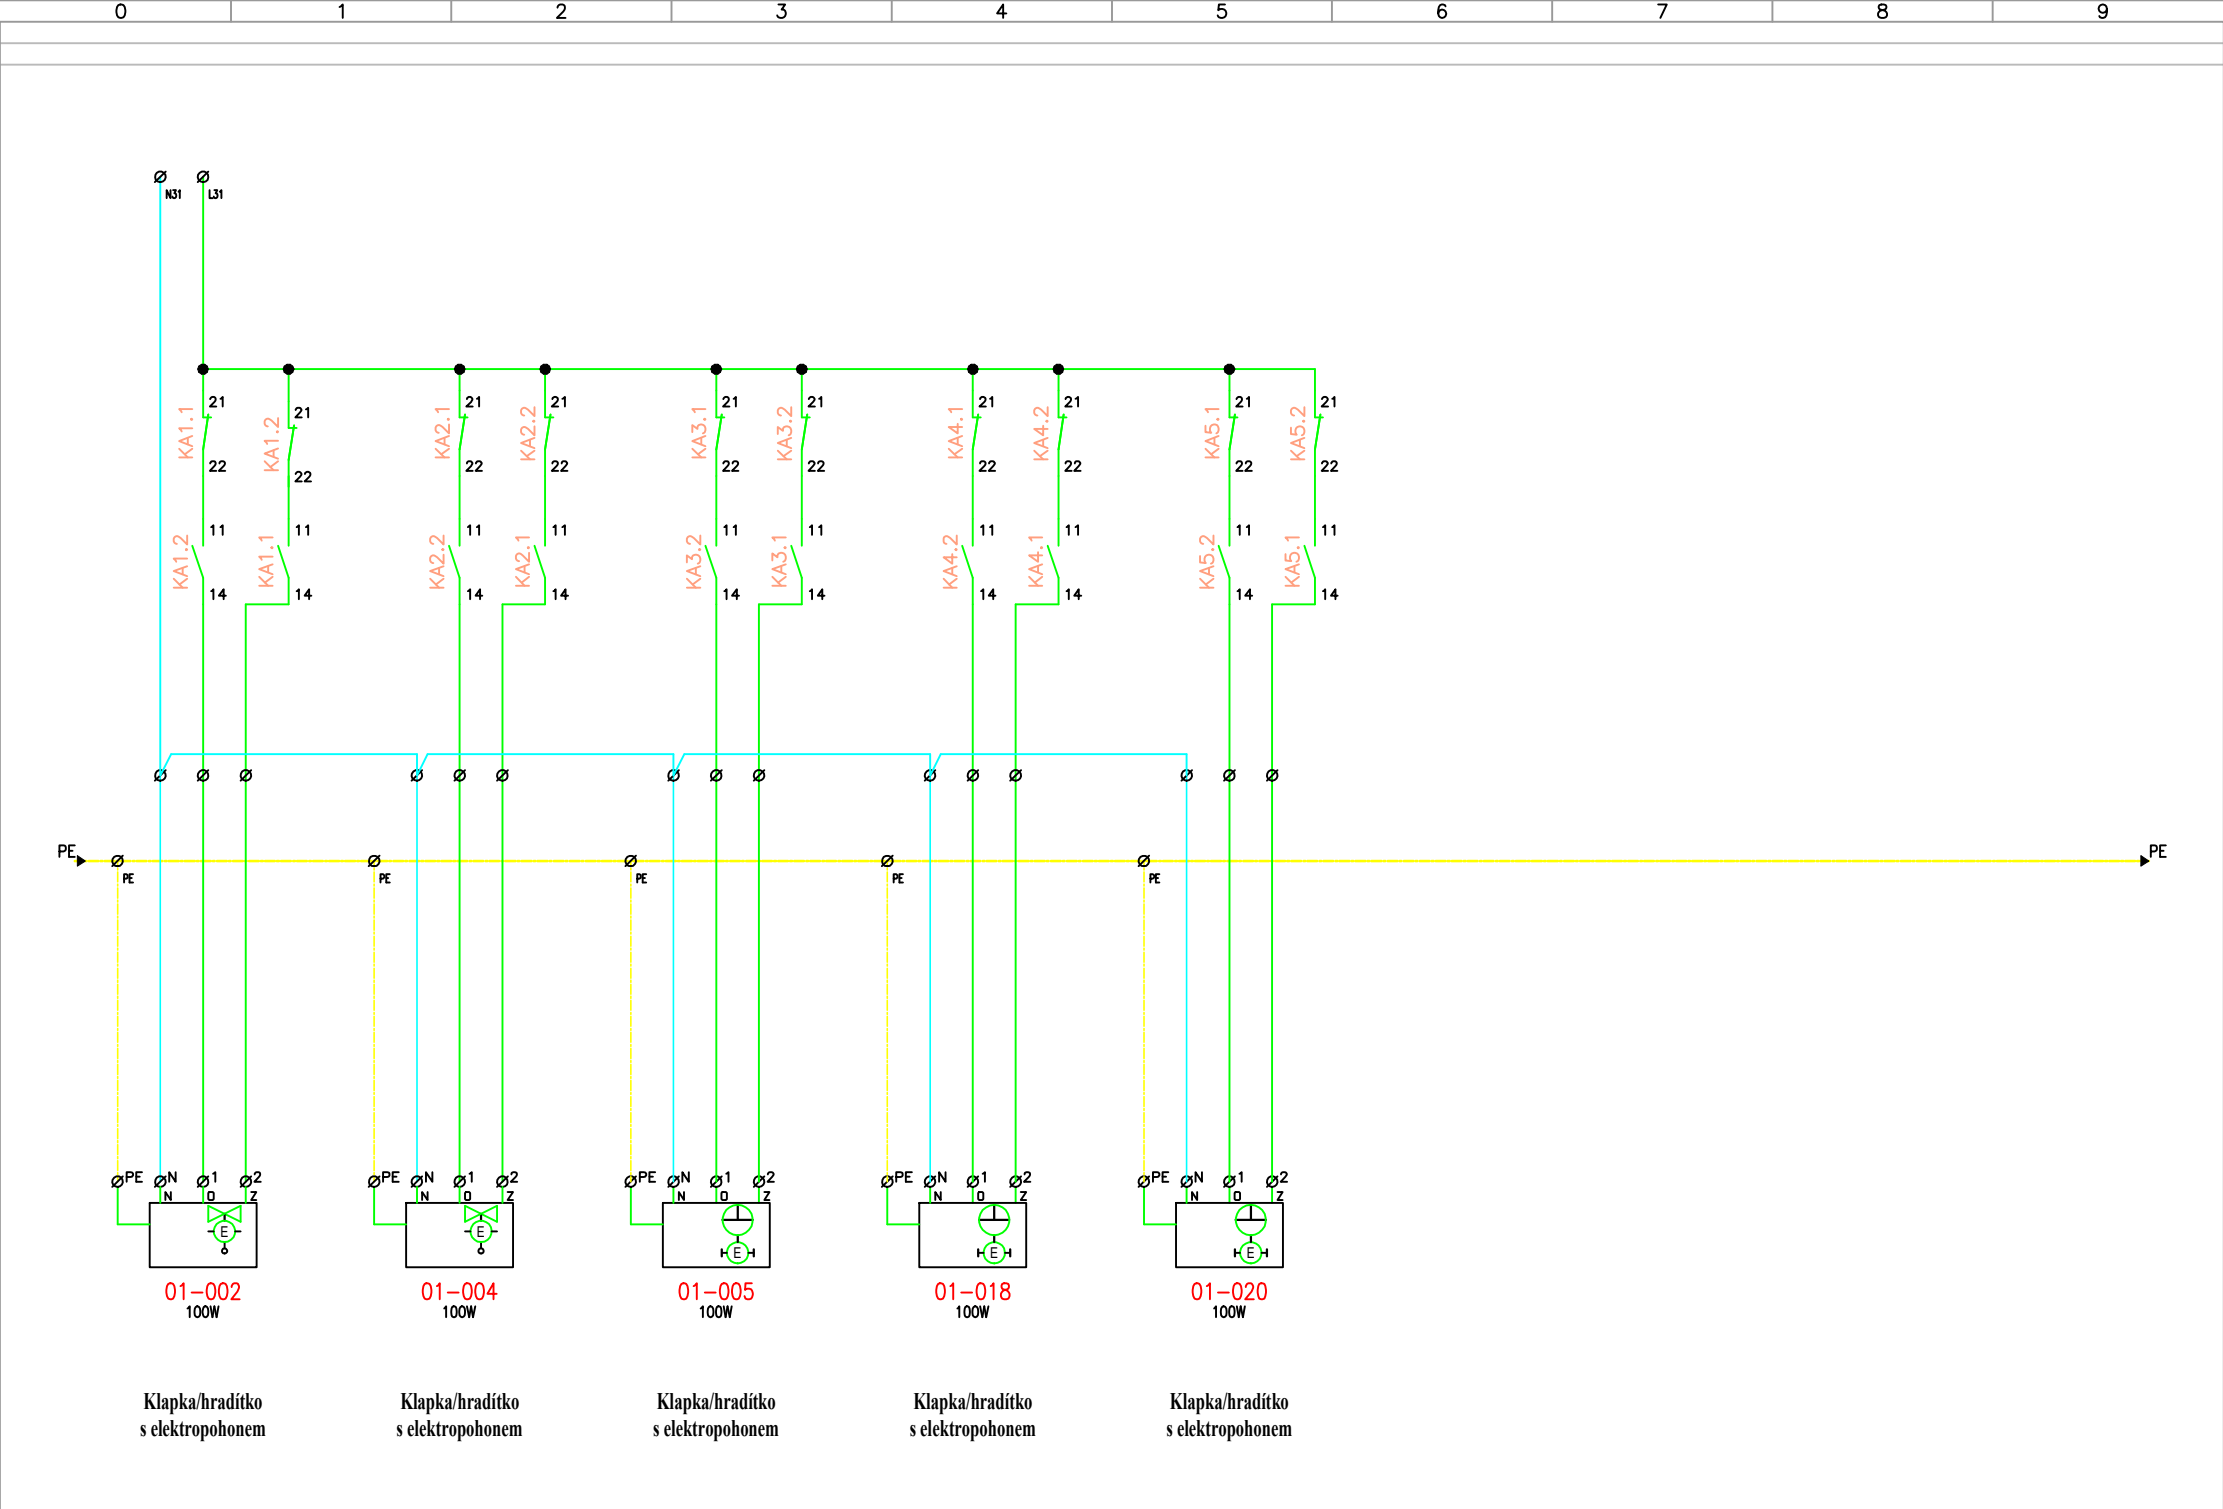


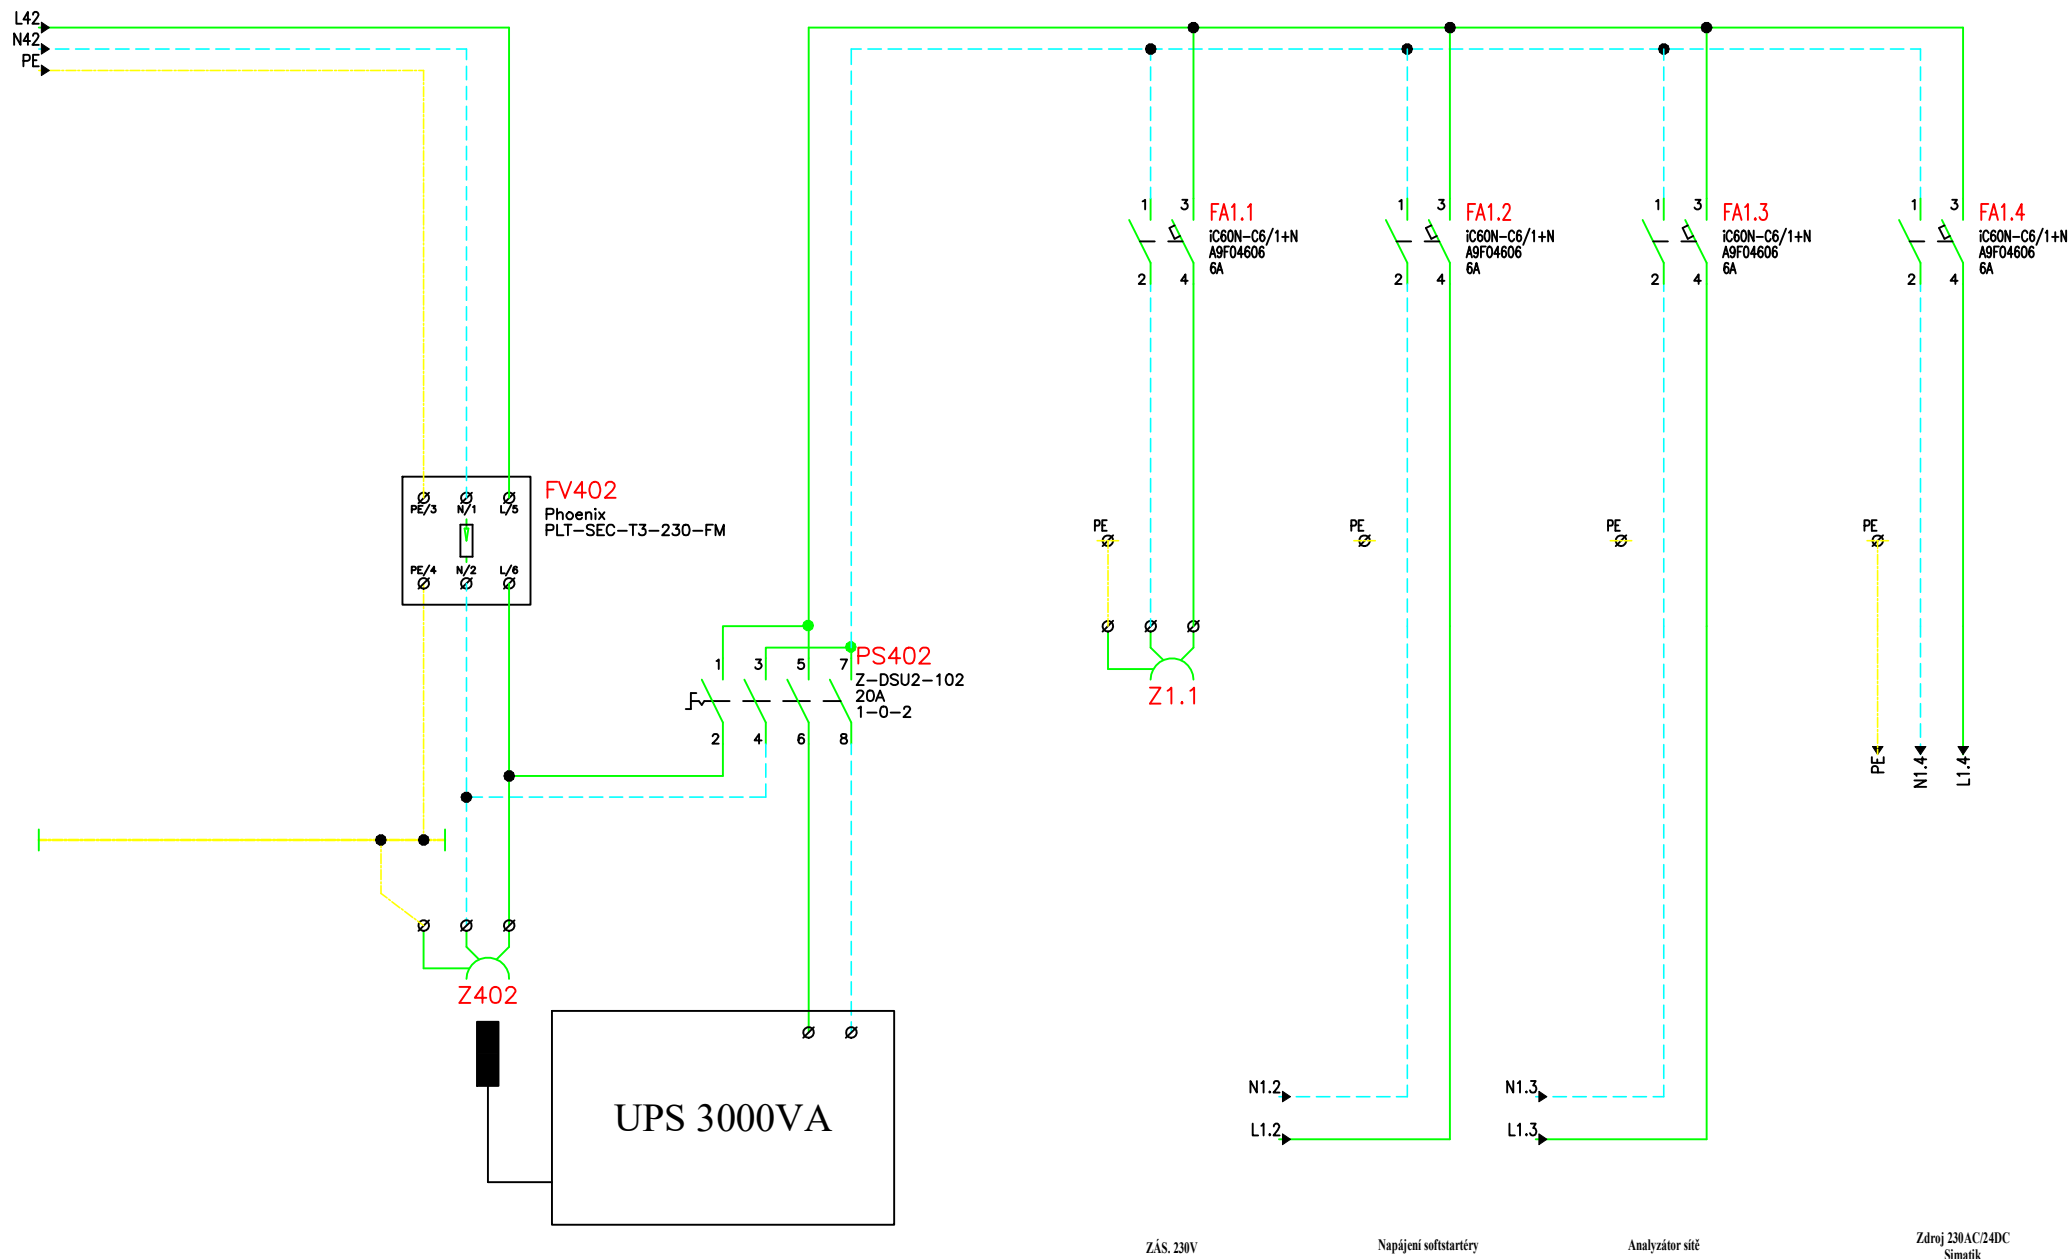


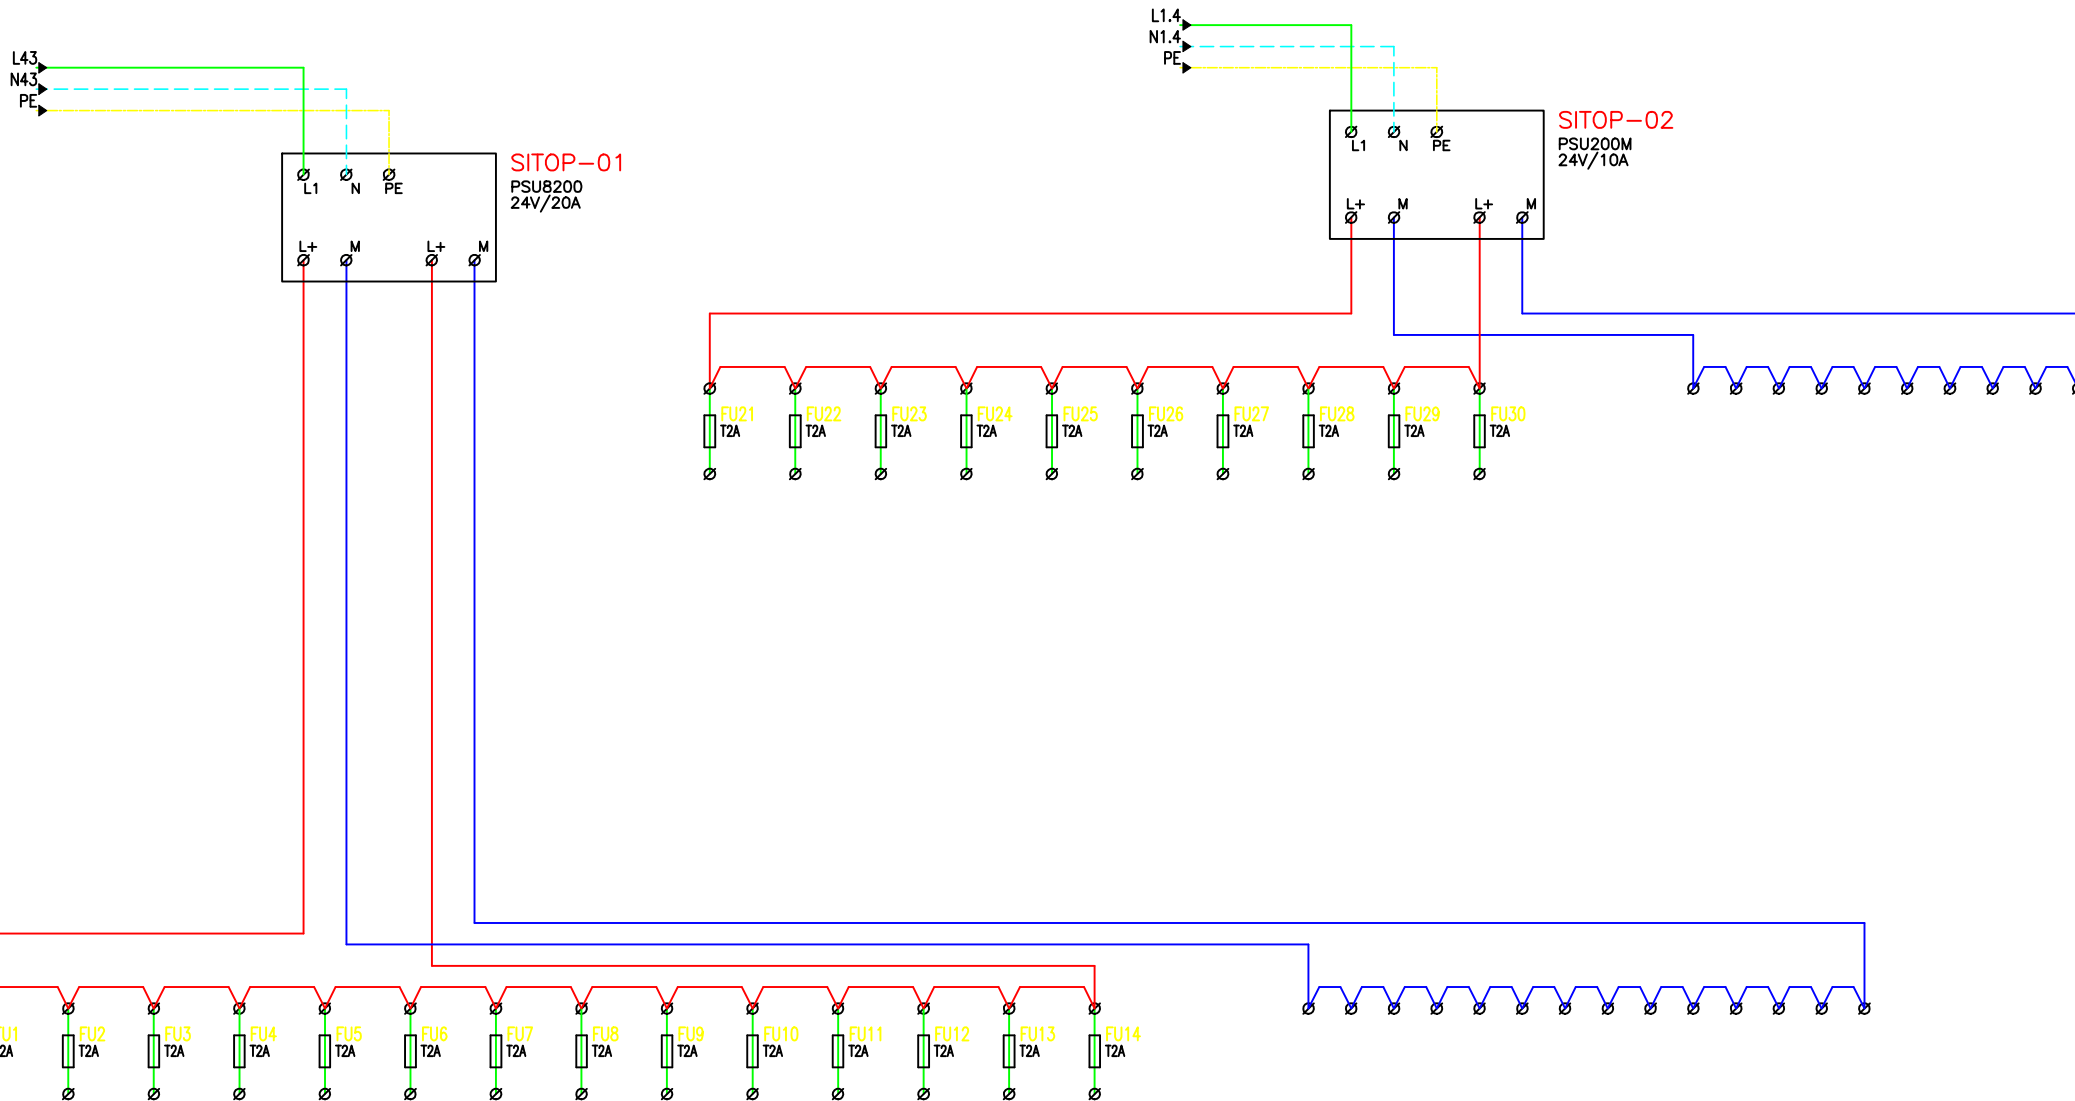


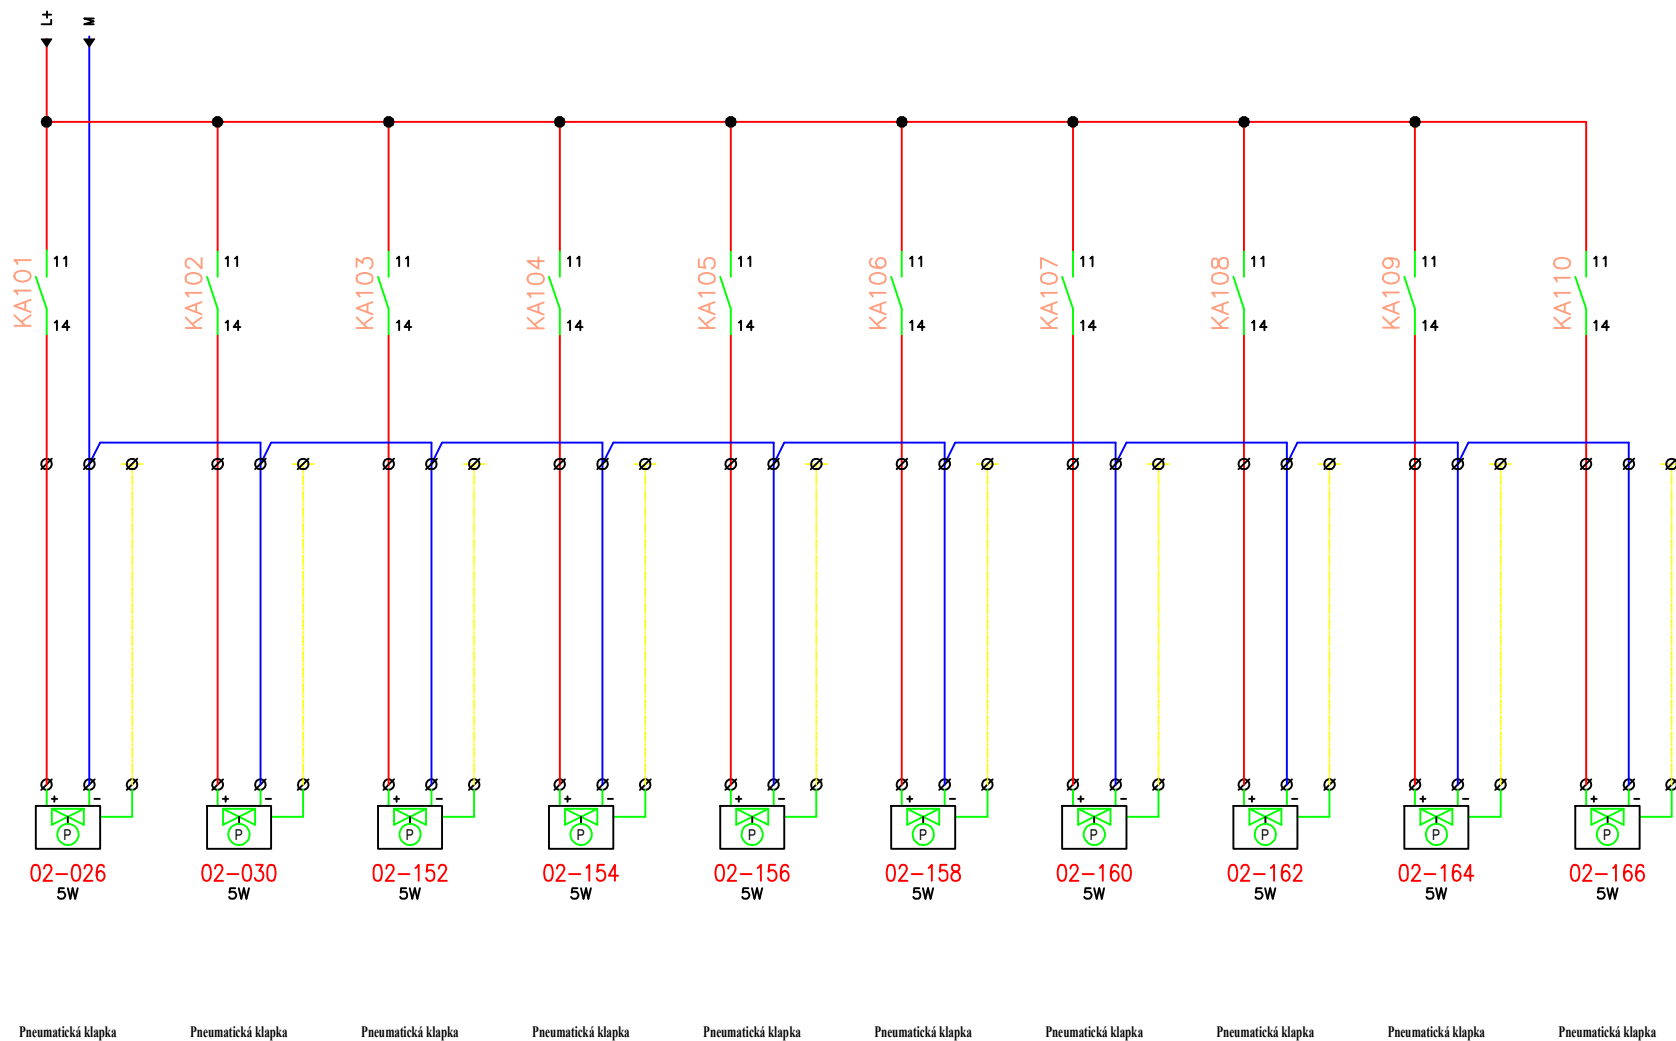


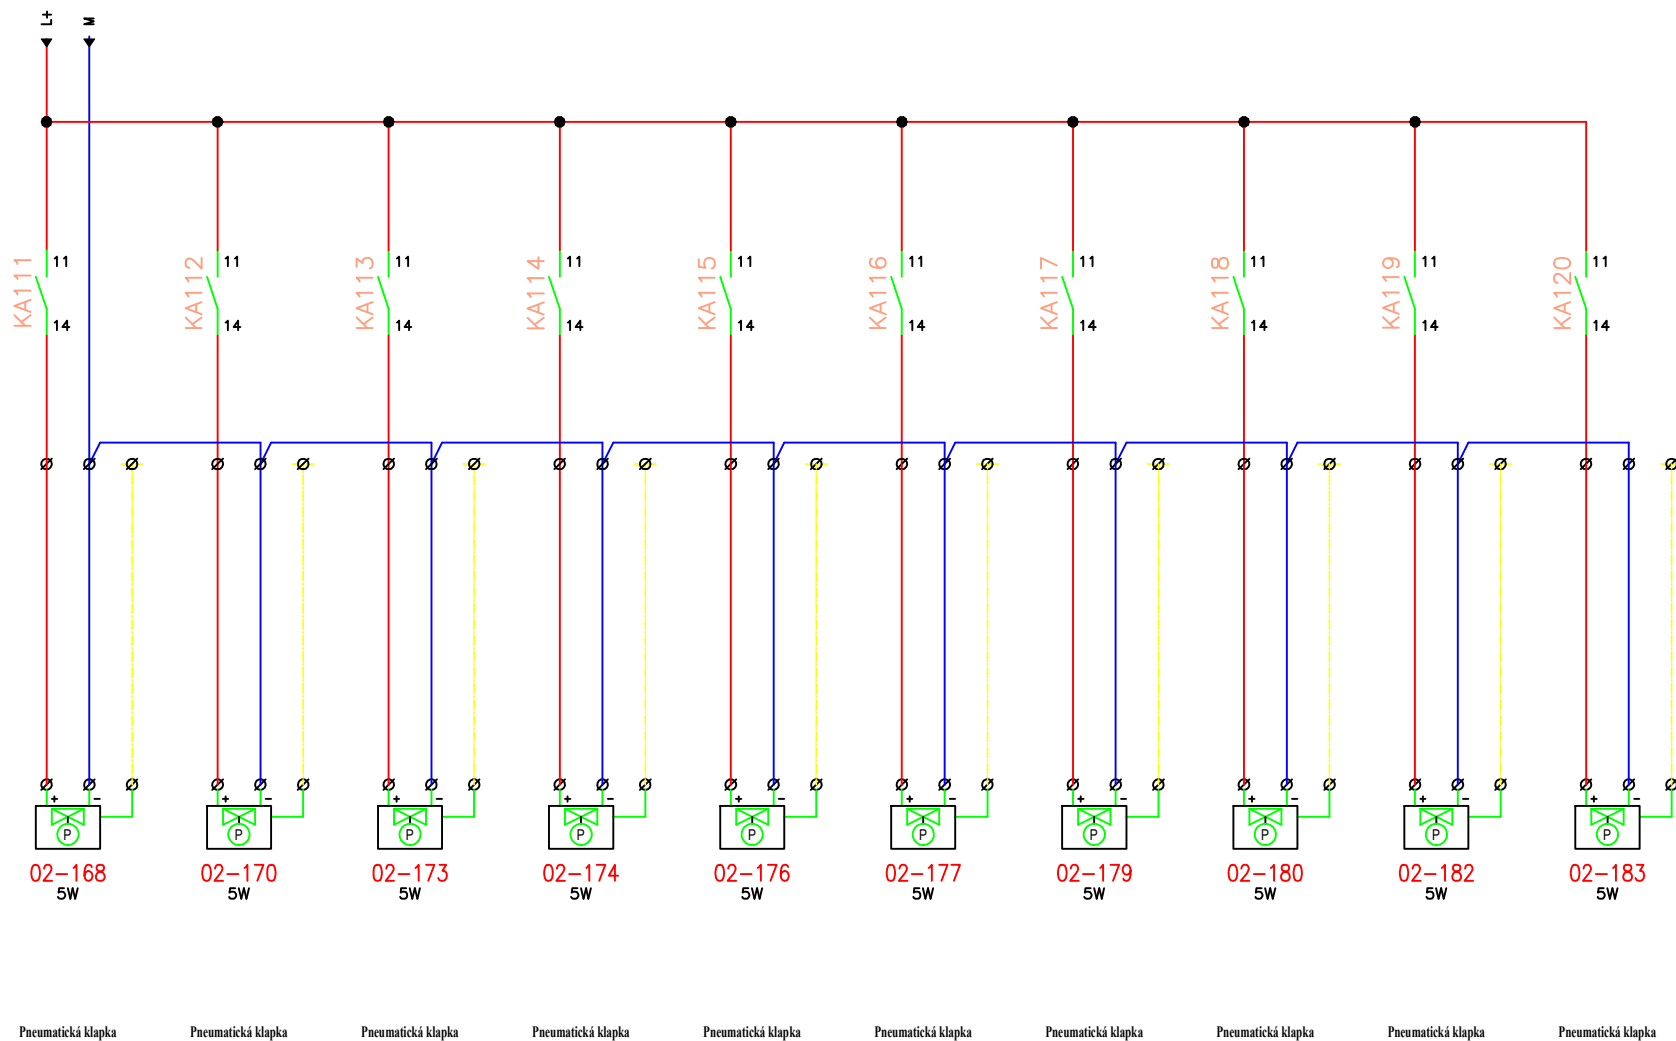


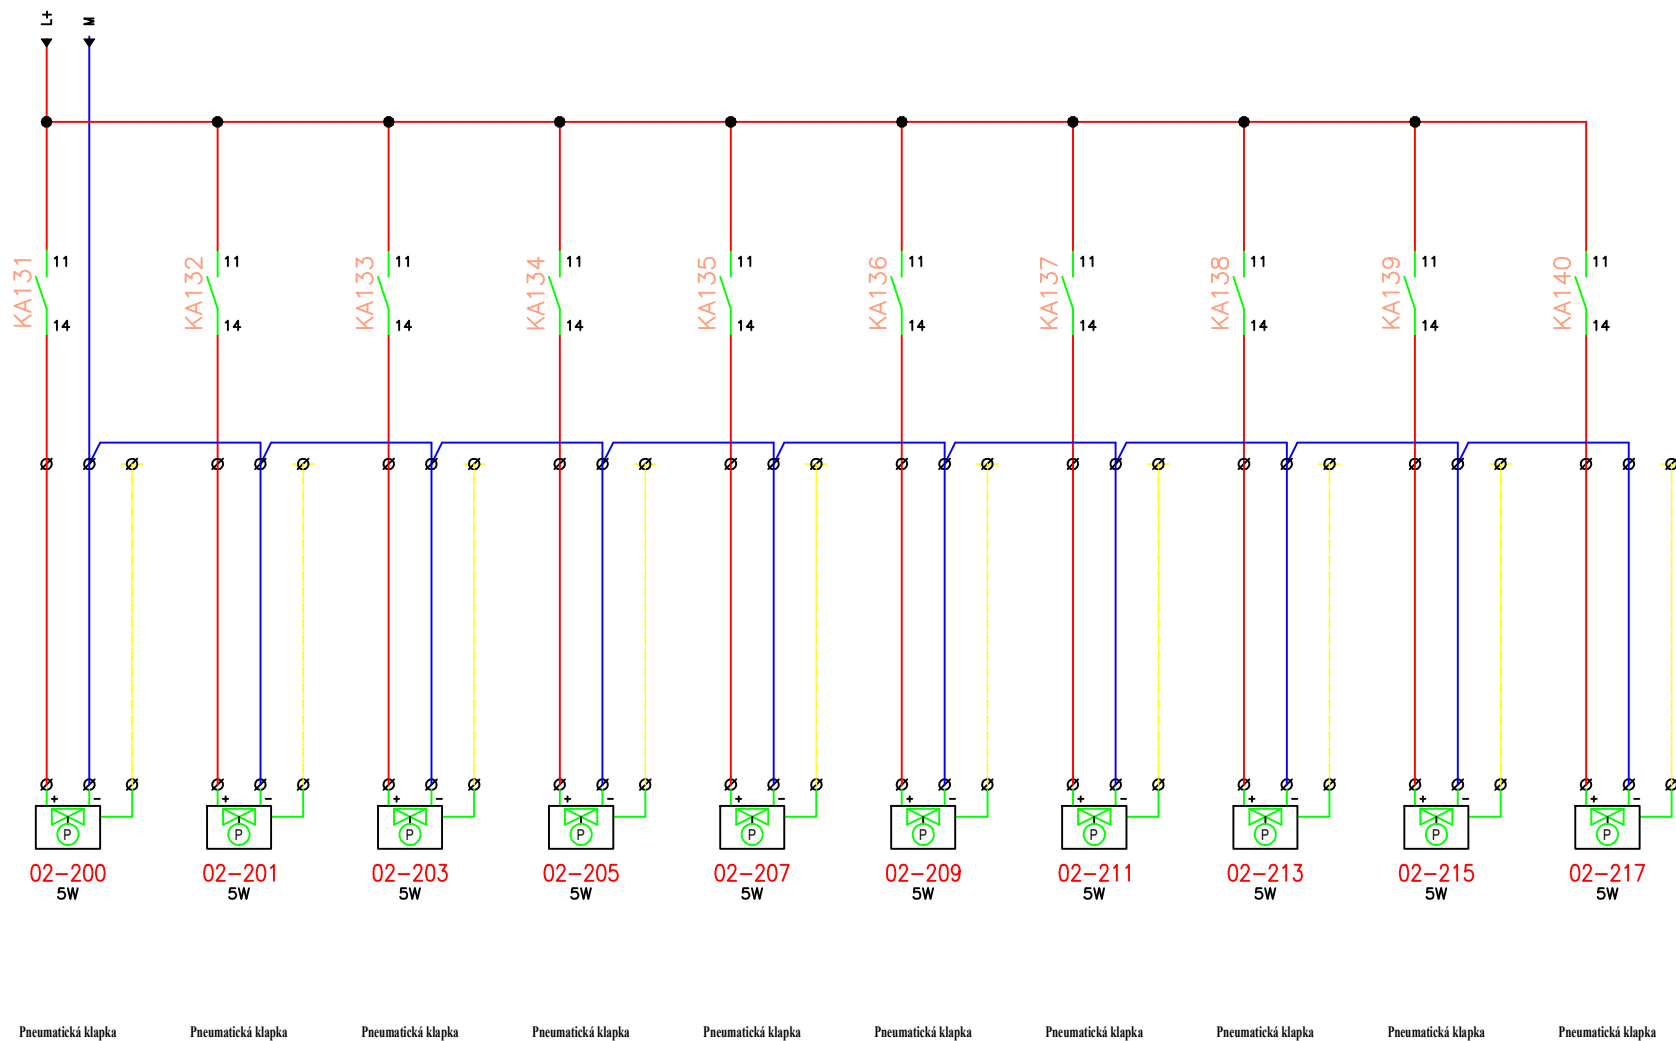


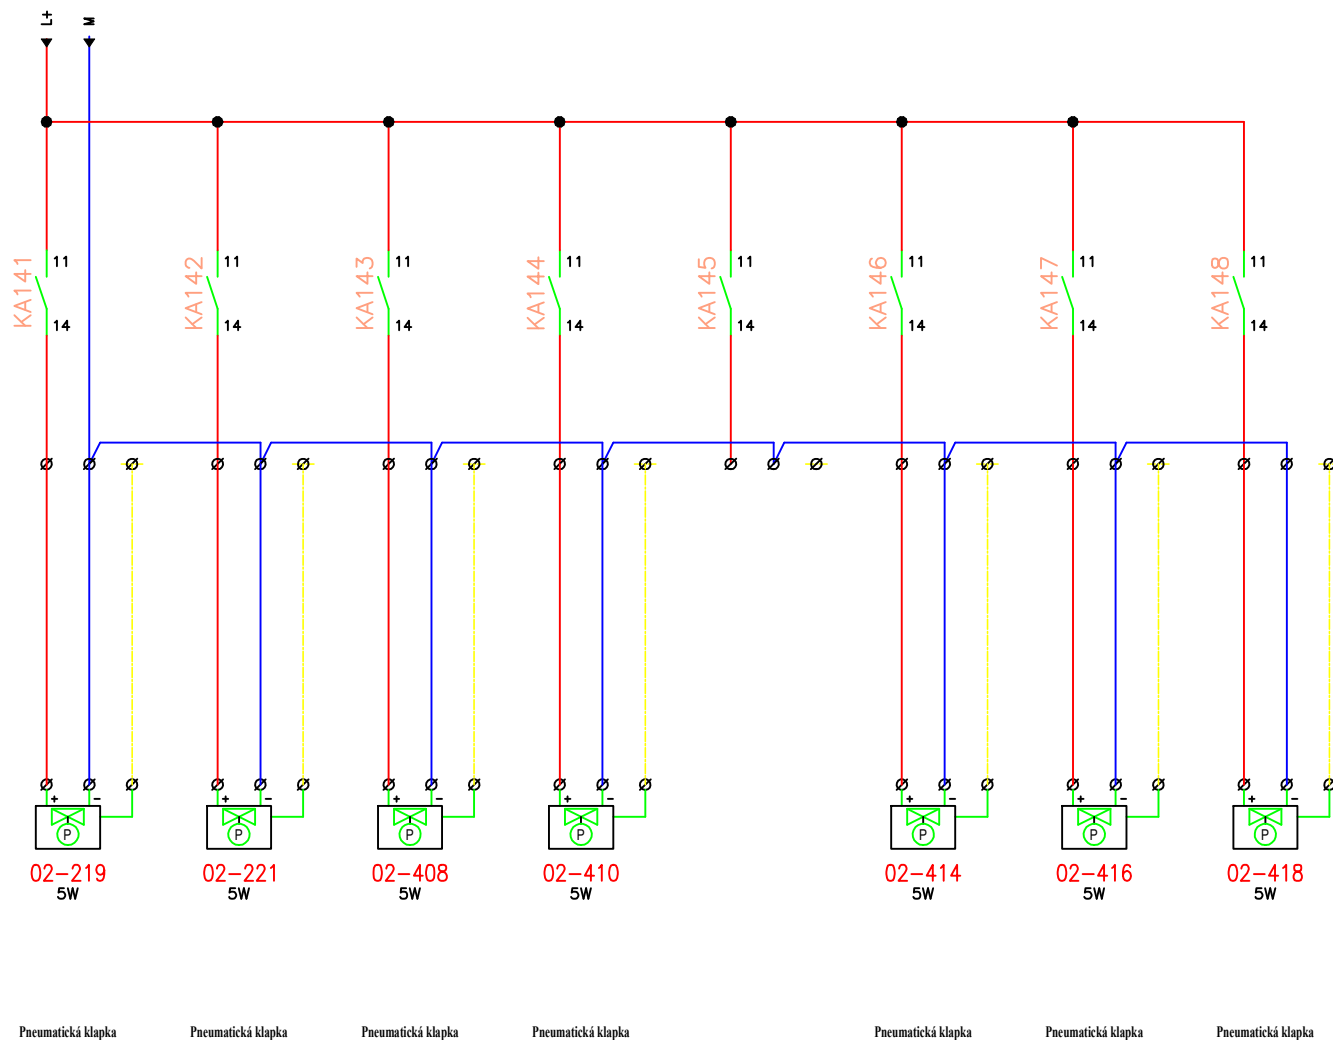


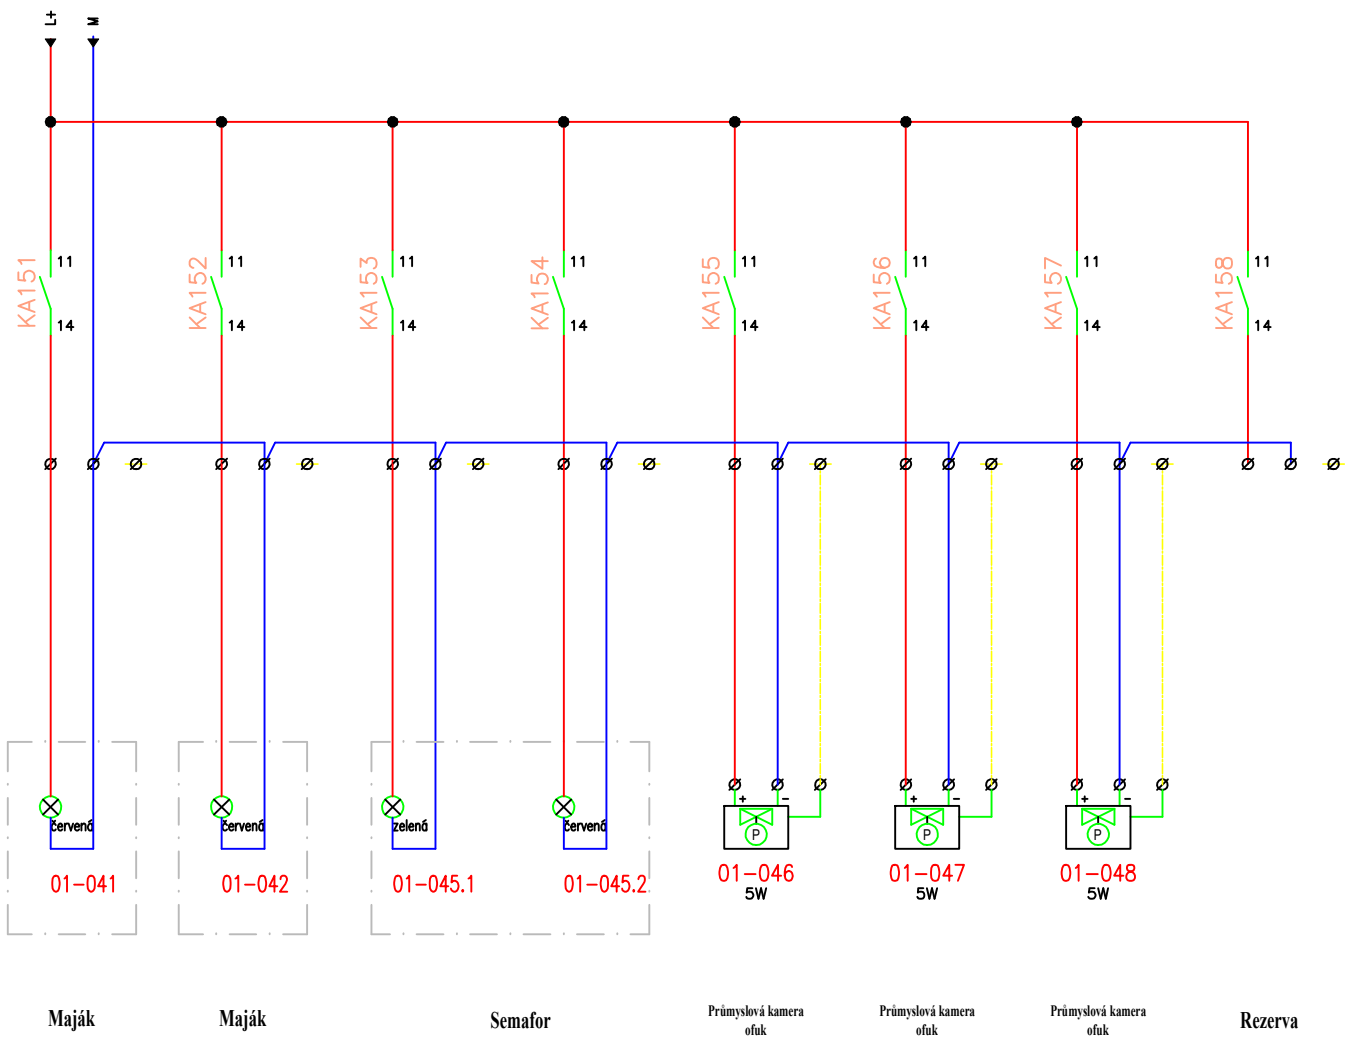


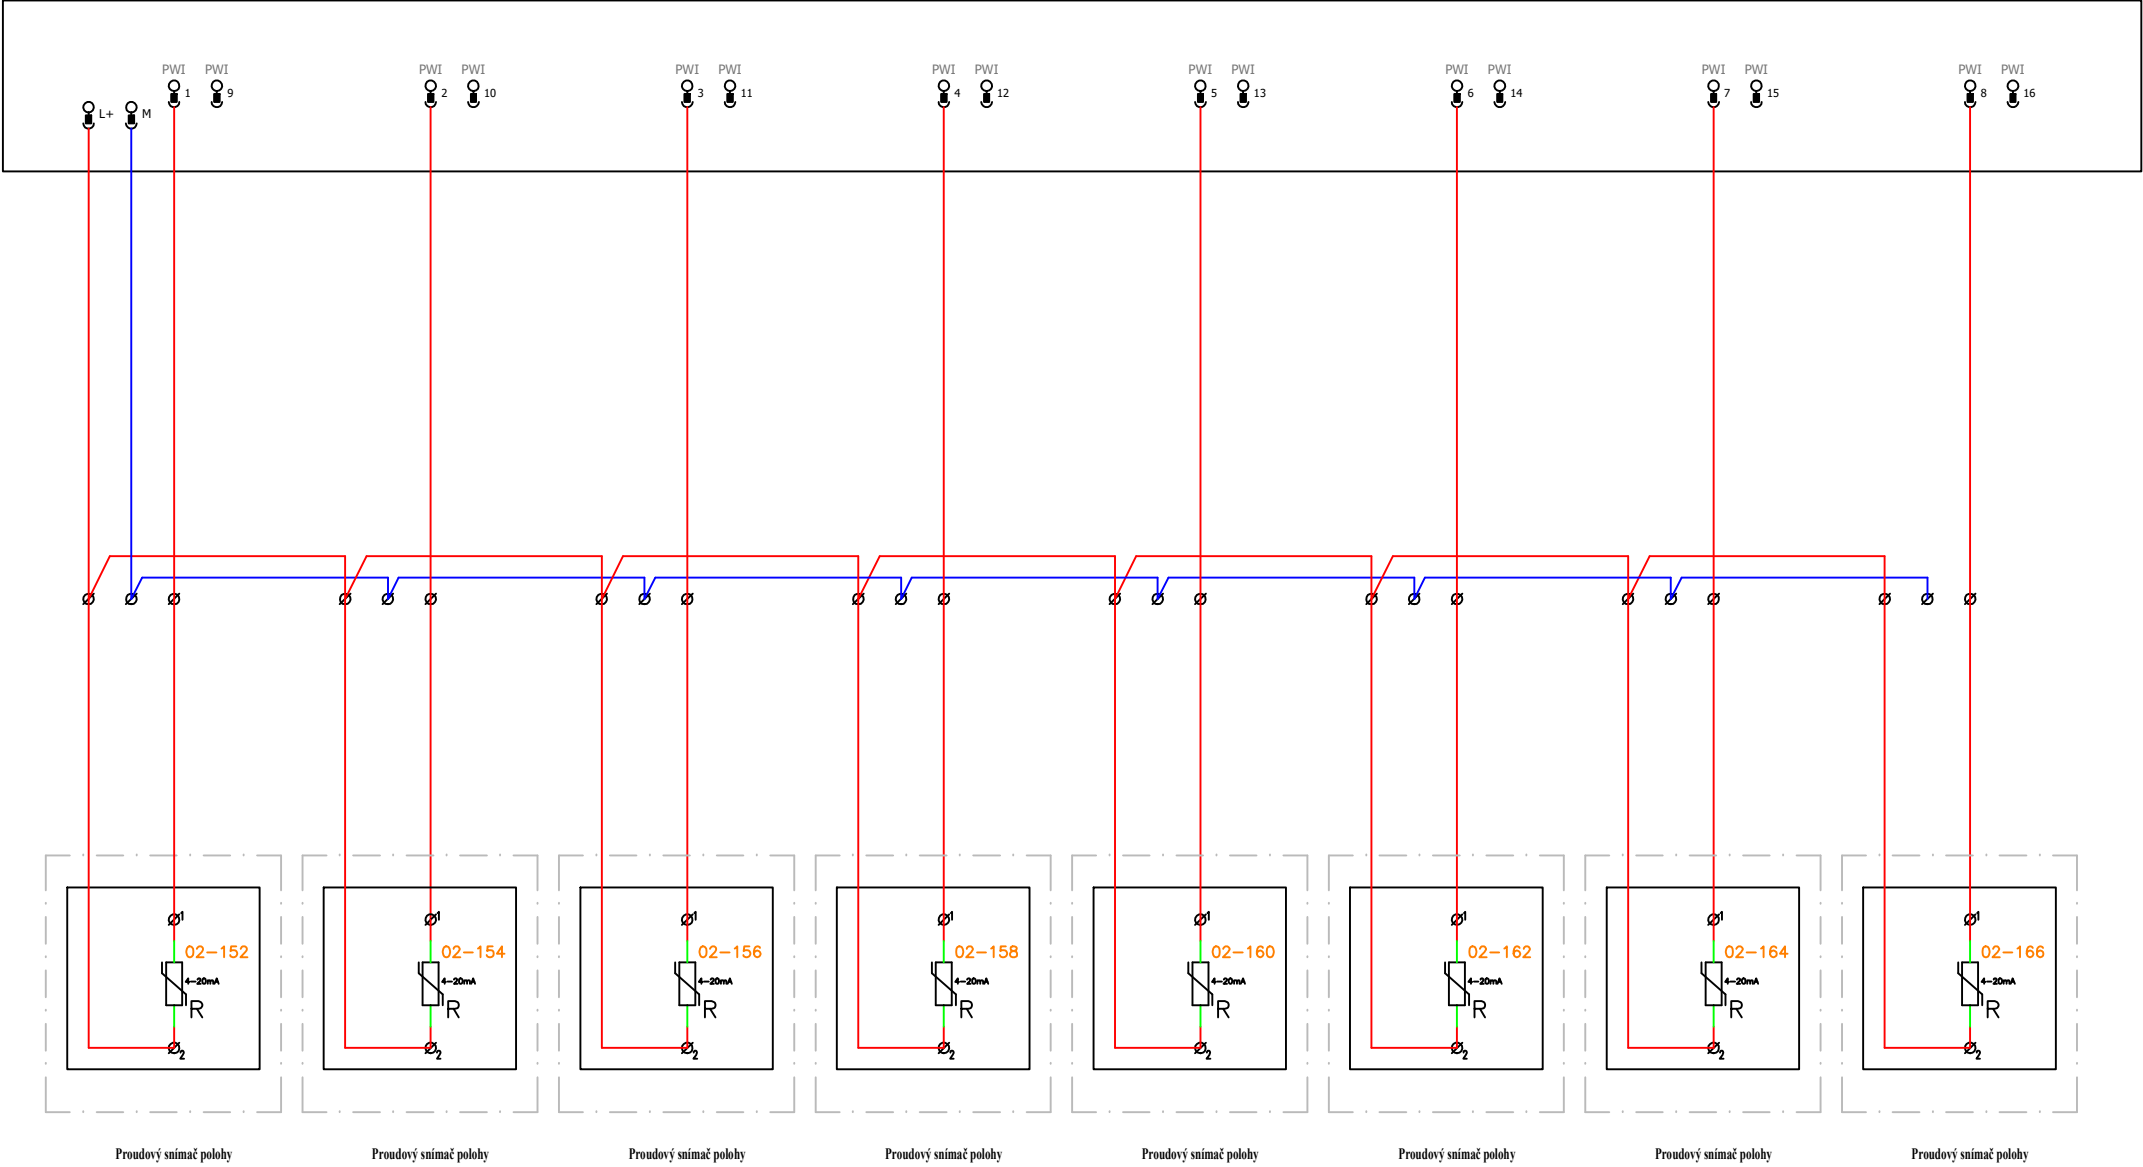

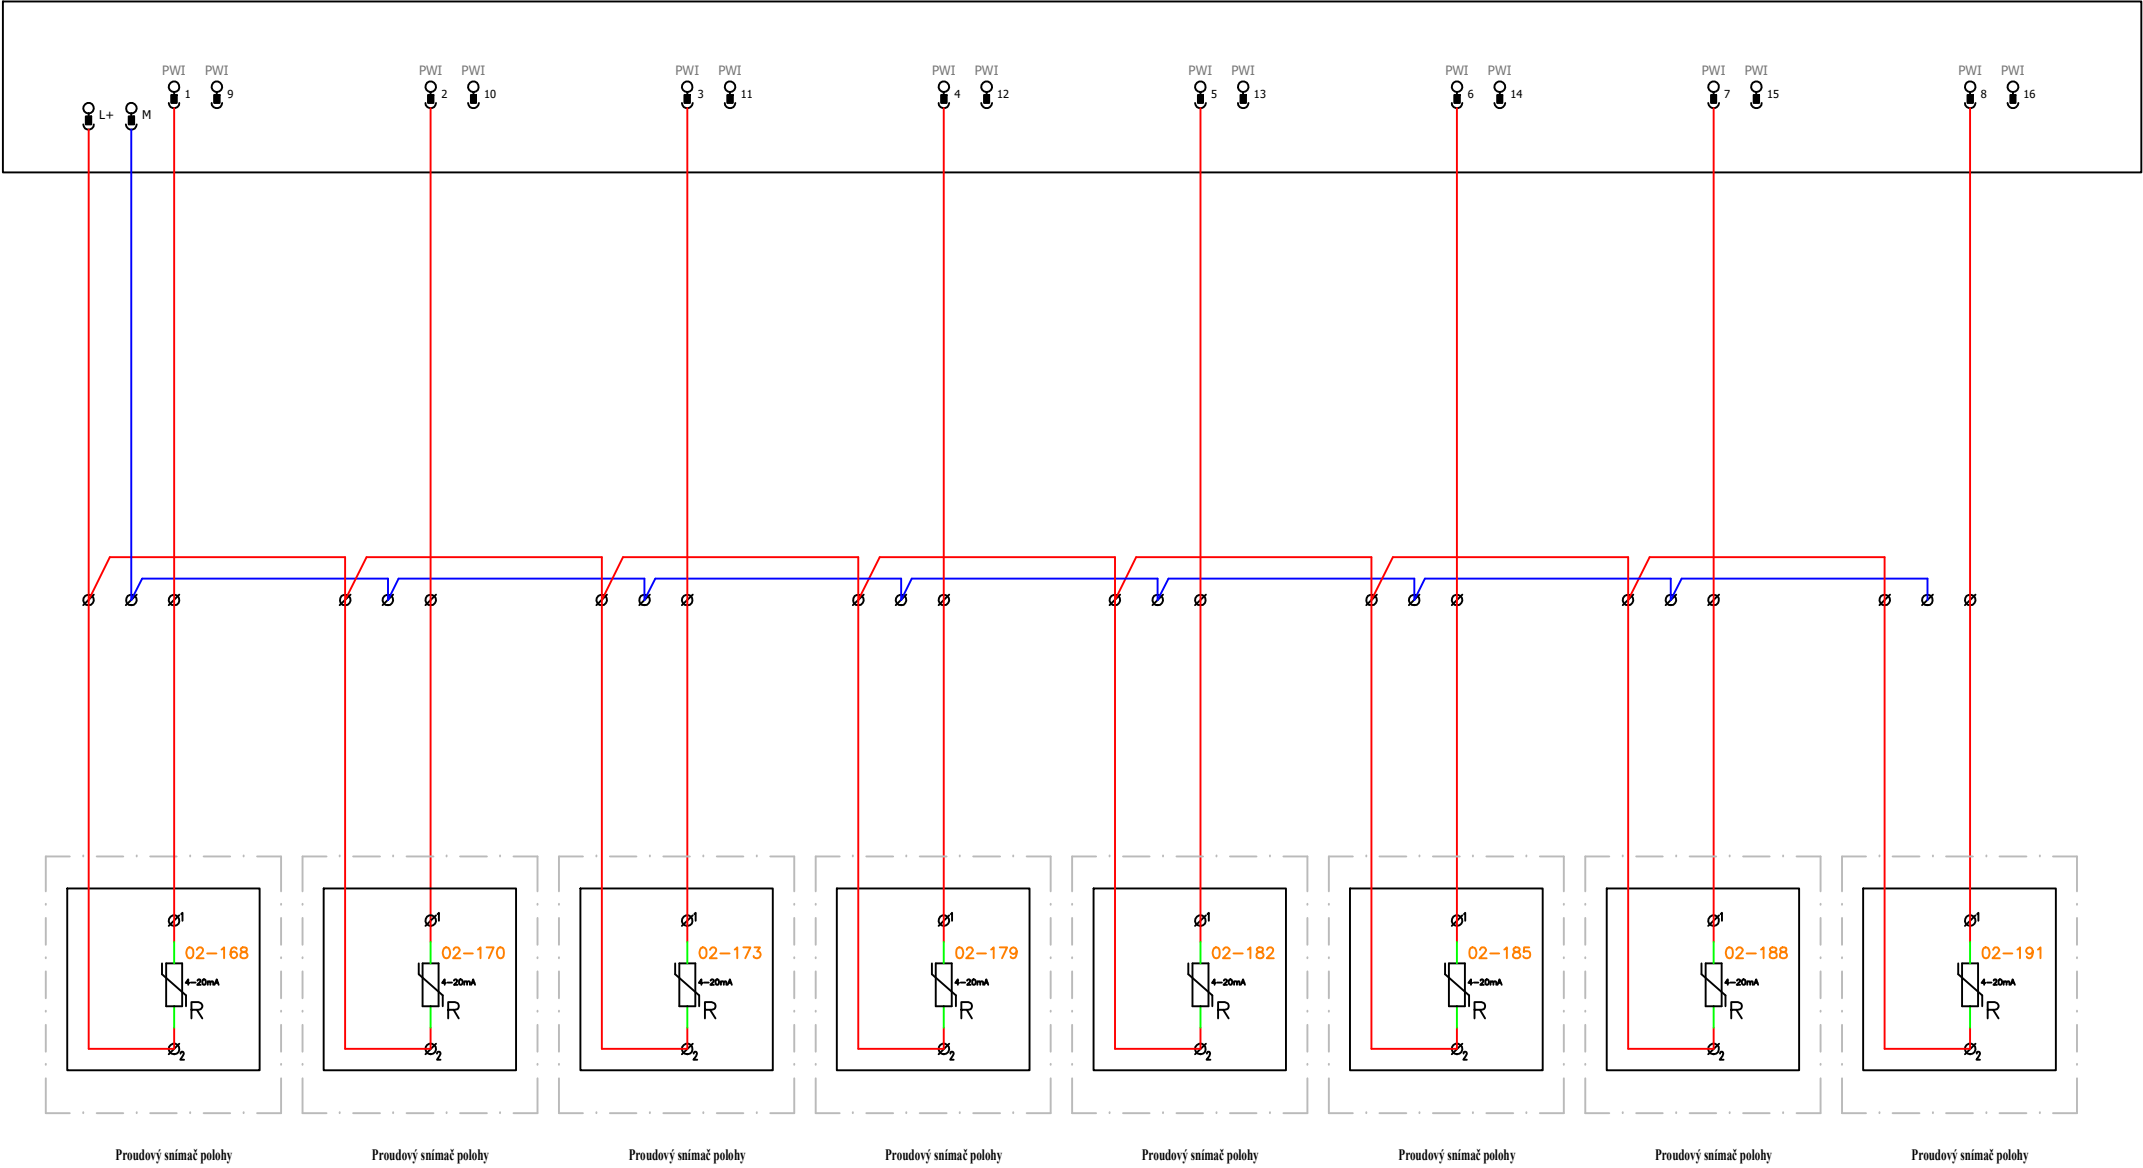


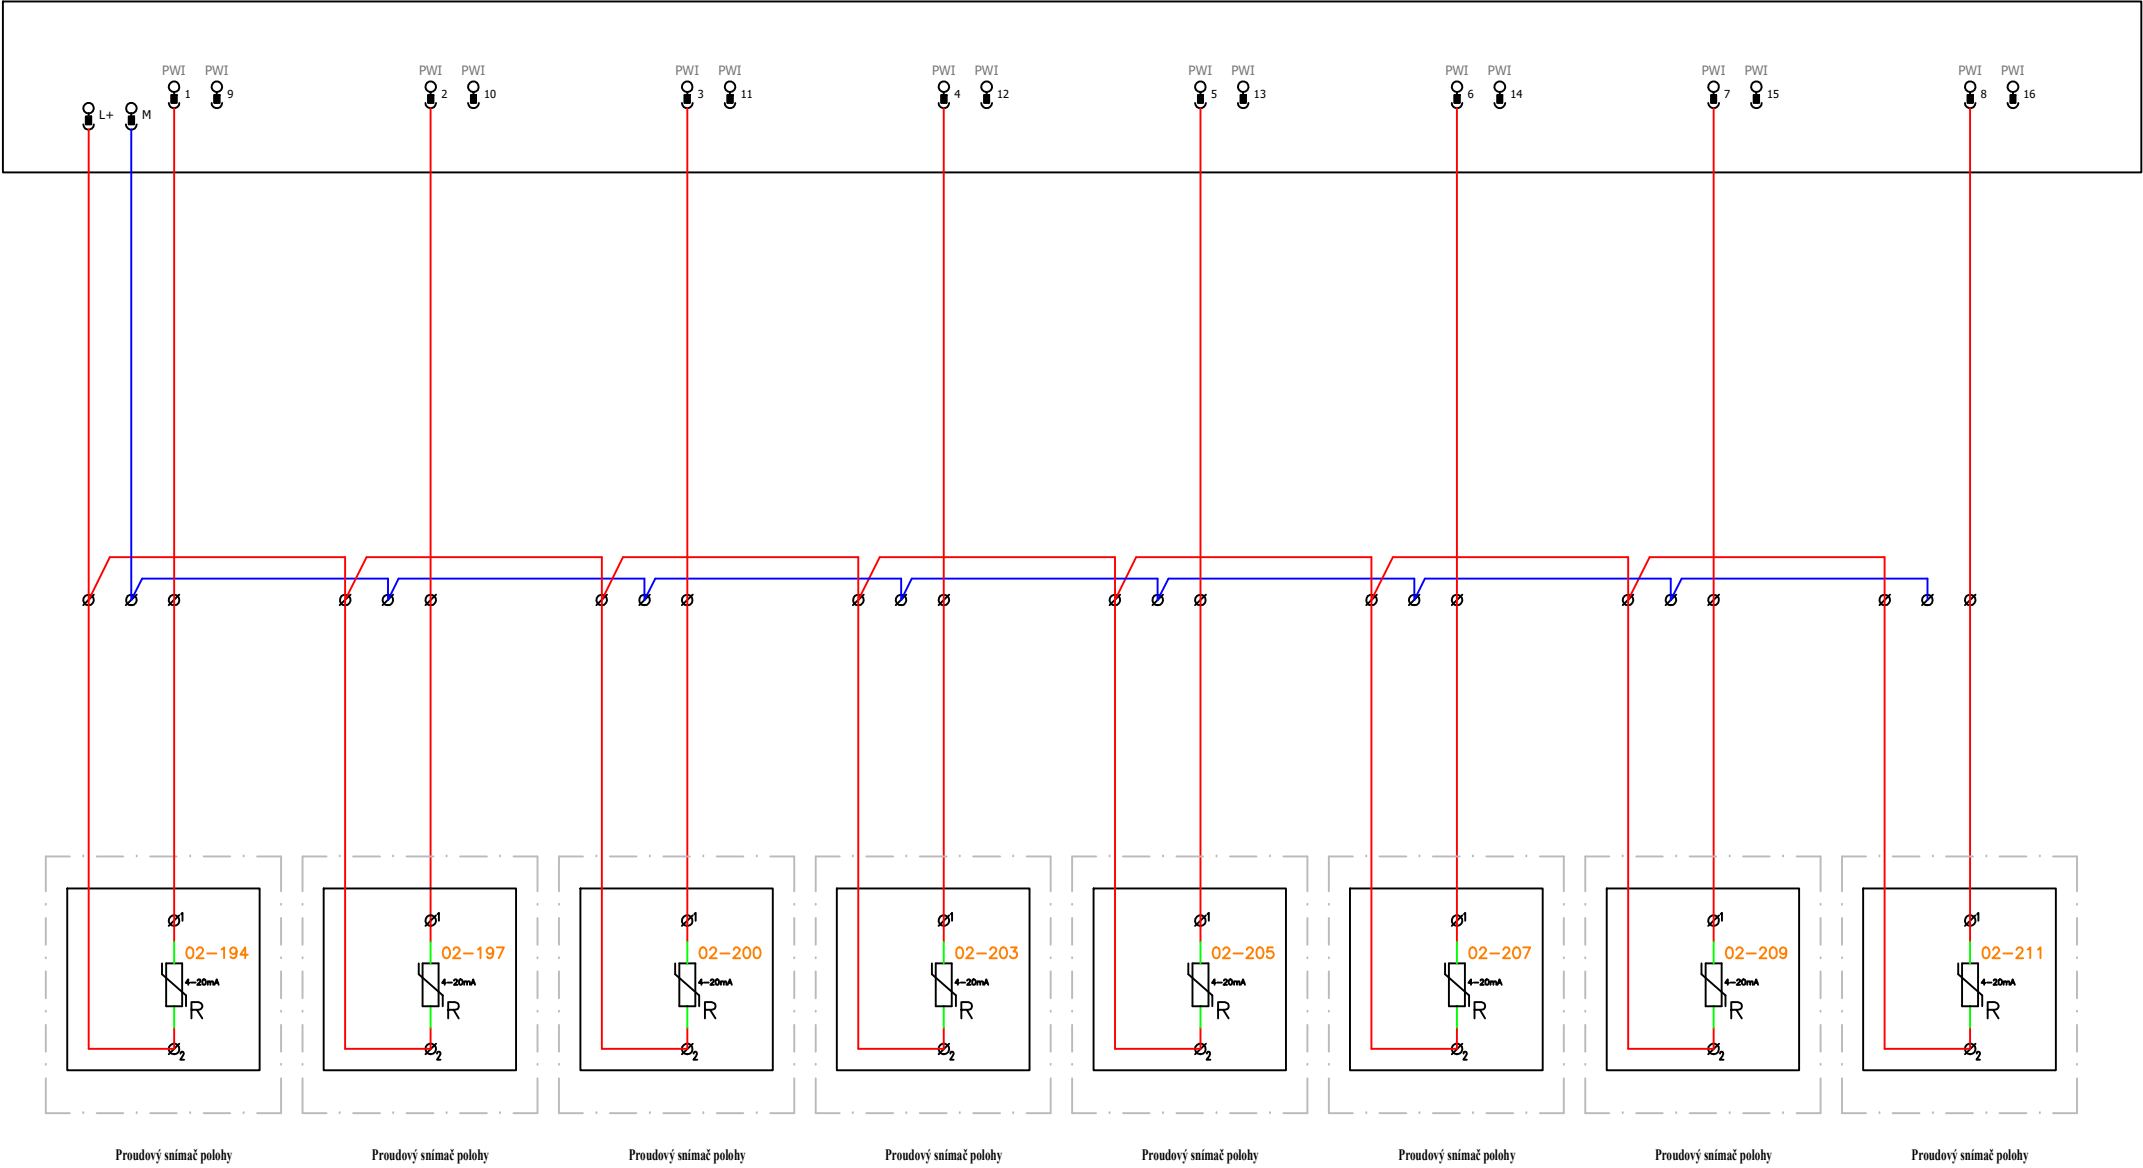



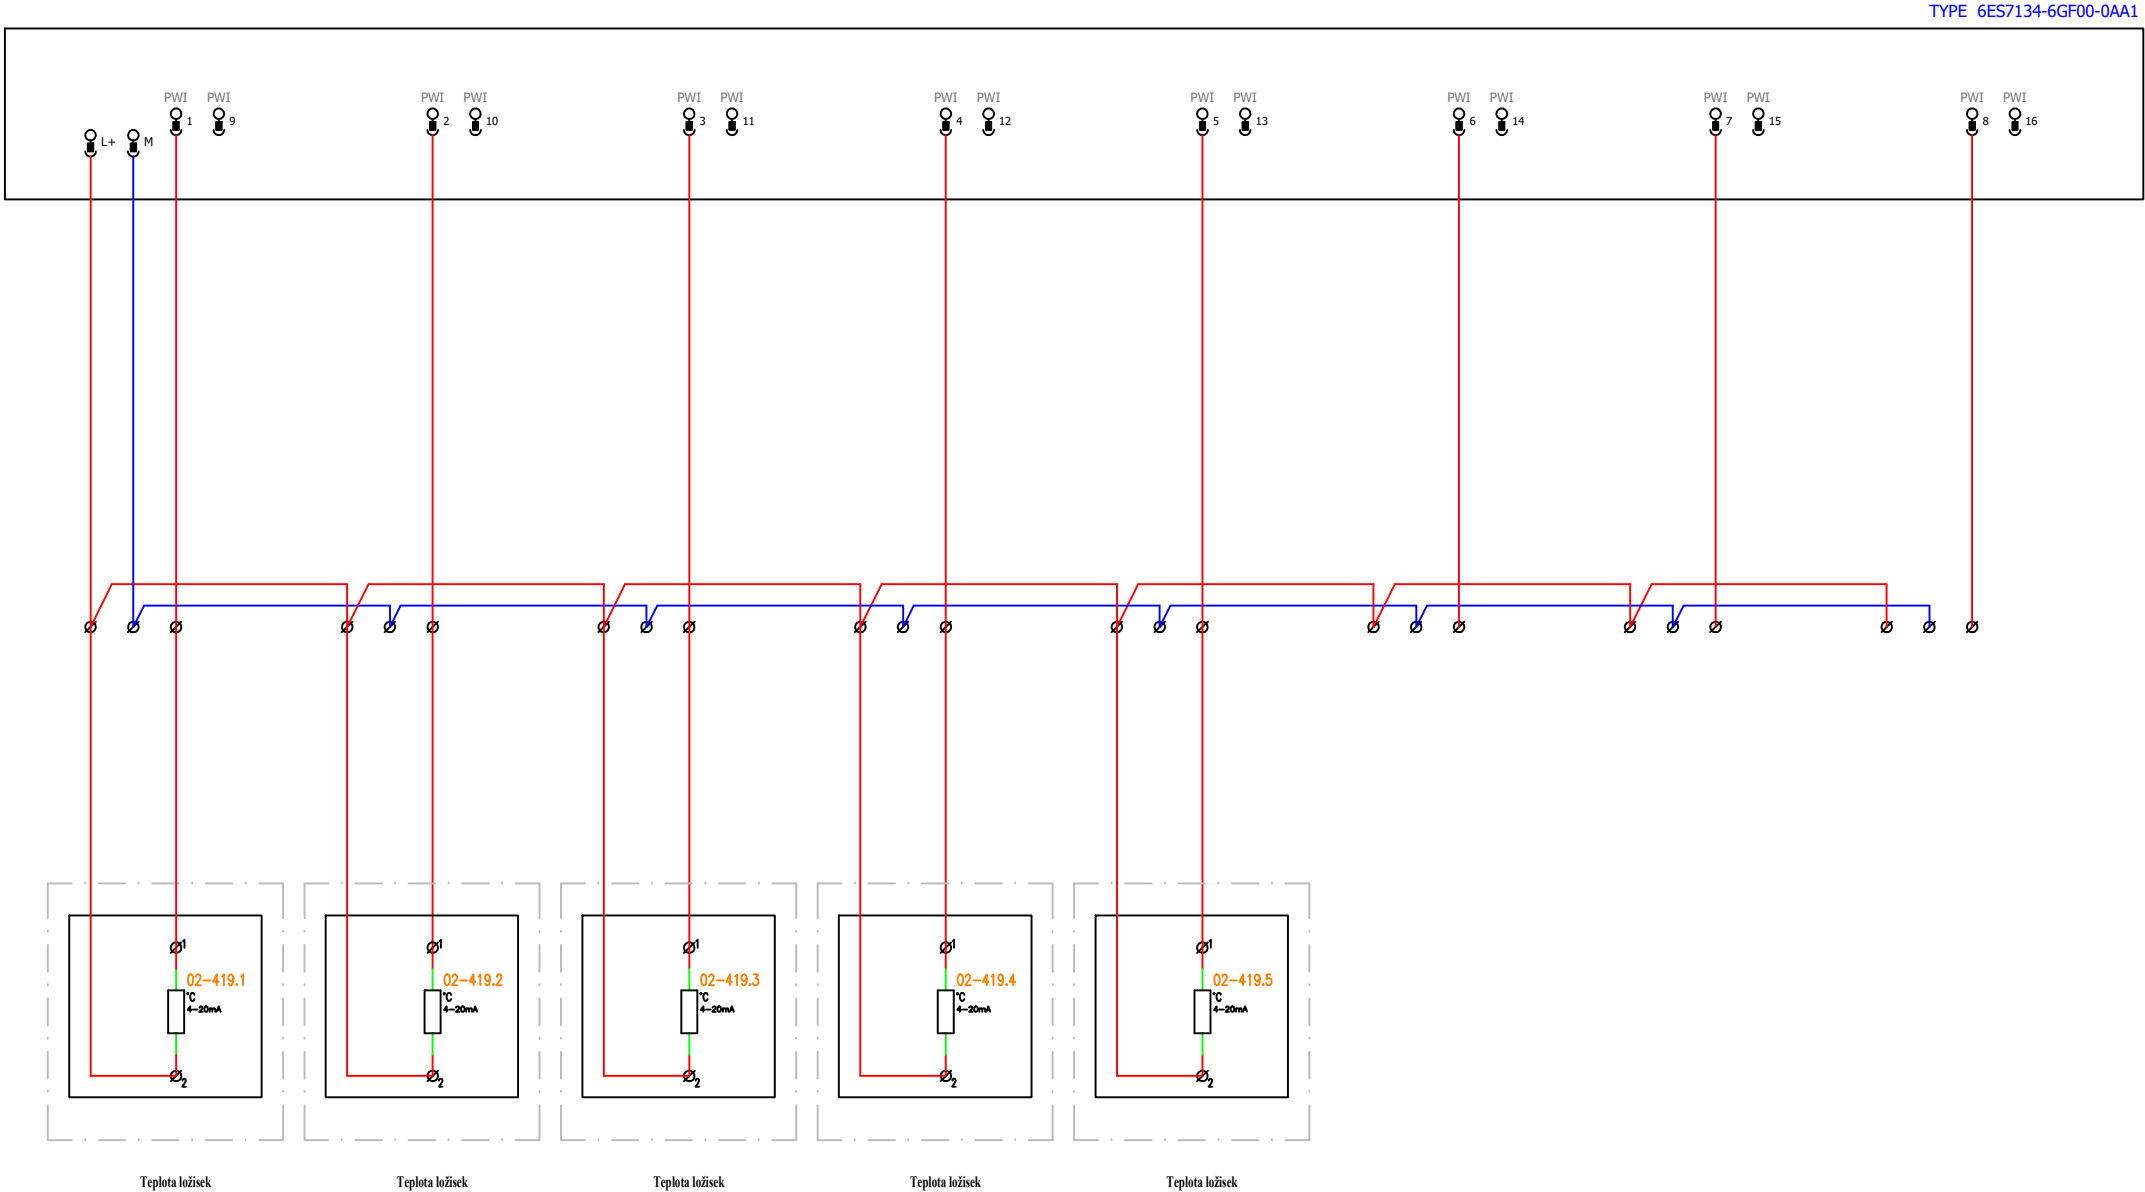

TYPE 6ES7134-6GF00-0AA1

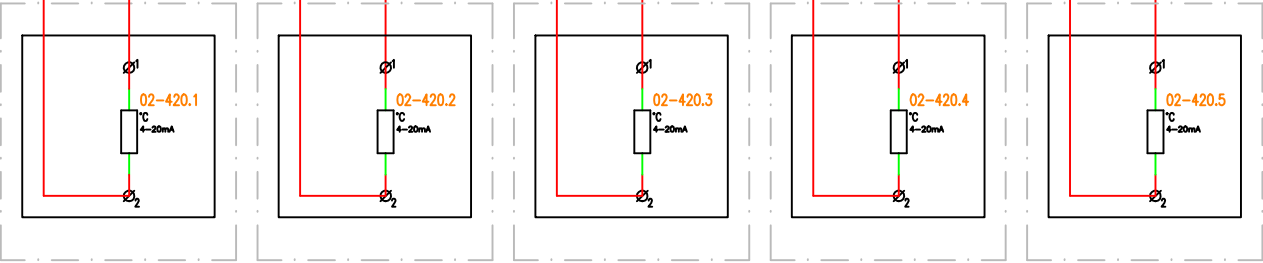

Teplota ložisek


Teplota ložisek

Teplota ložisek

Teplota ložisek

Teplota ložisek

TYPE 6ES7134-6GF00-0AA1

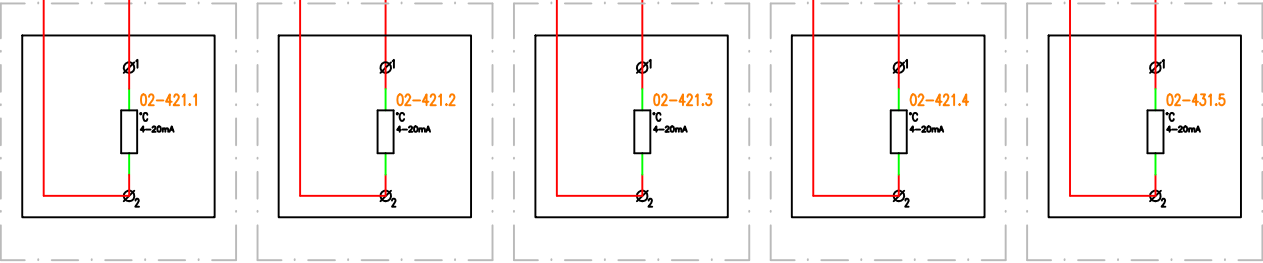

Teplota ložisek


Teplota ložisek


Teplota ložisek

Teplota ložisek


Teplota ložisek


TYPE 6ES7134-6GF00-0AA1

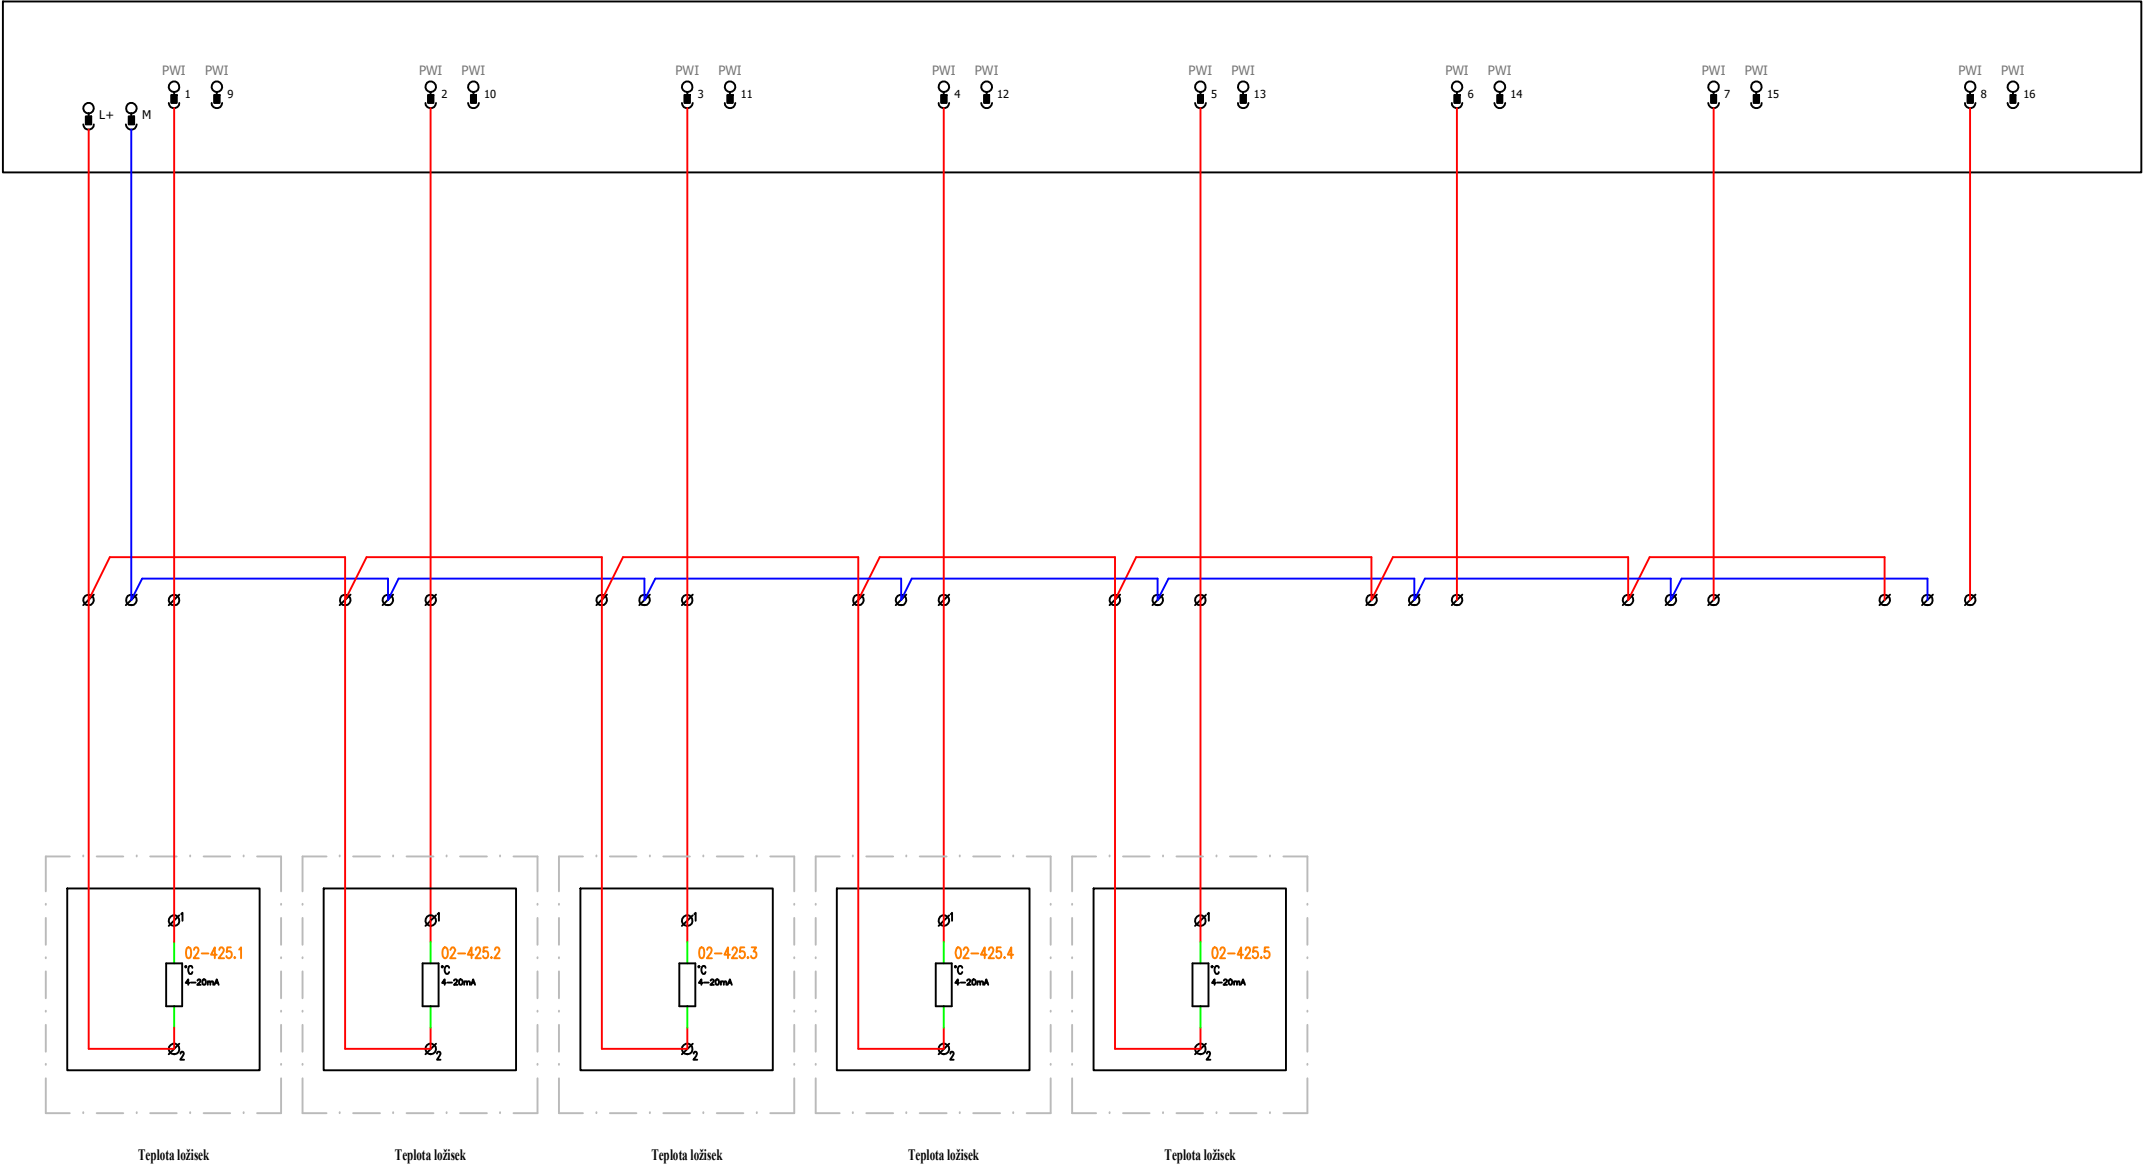


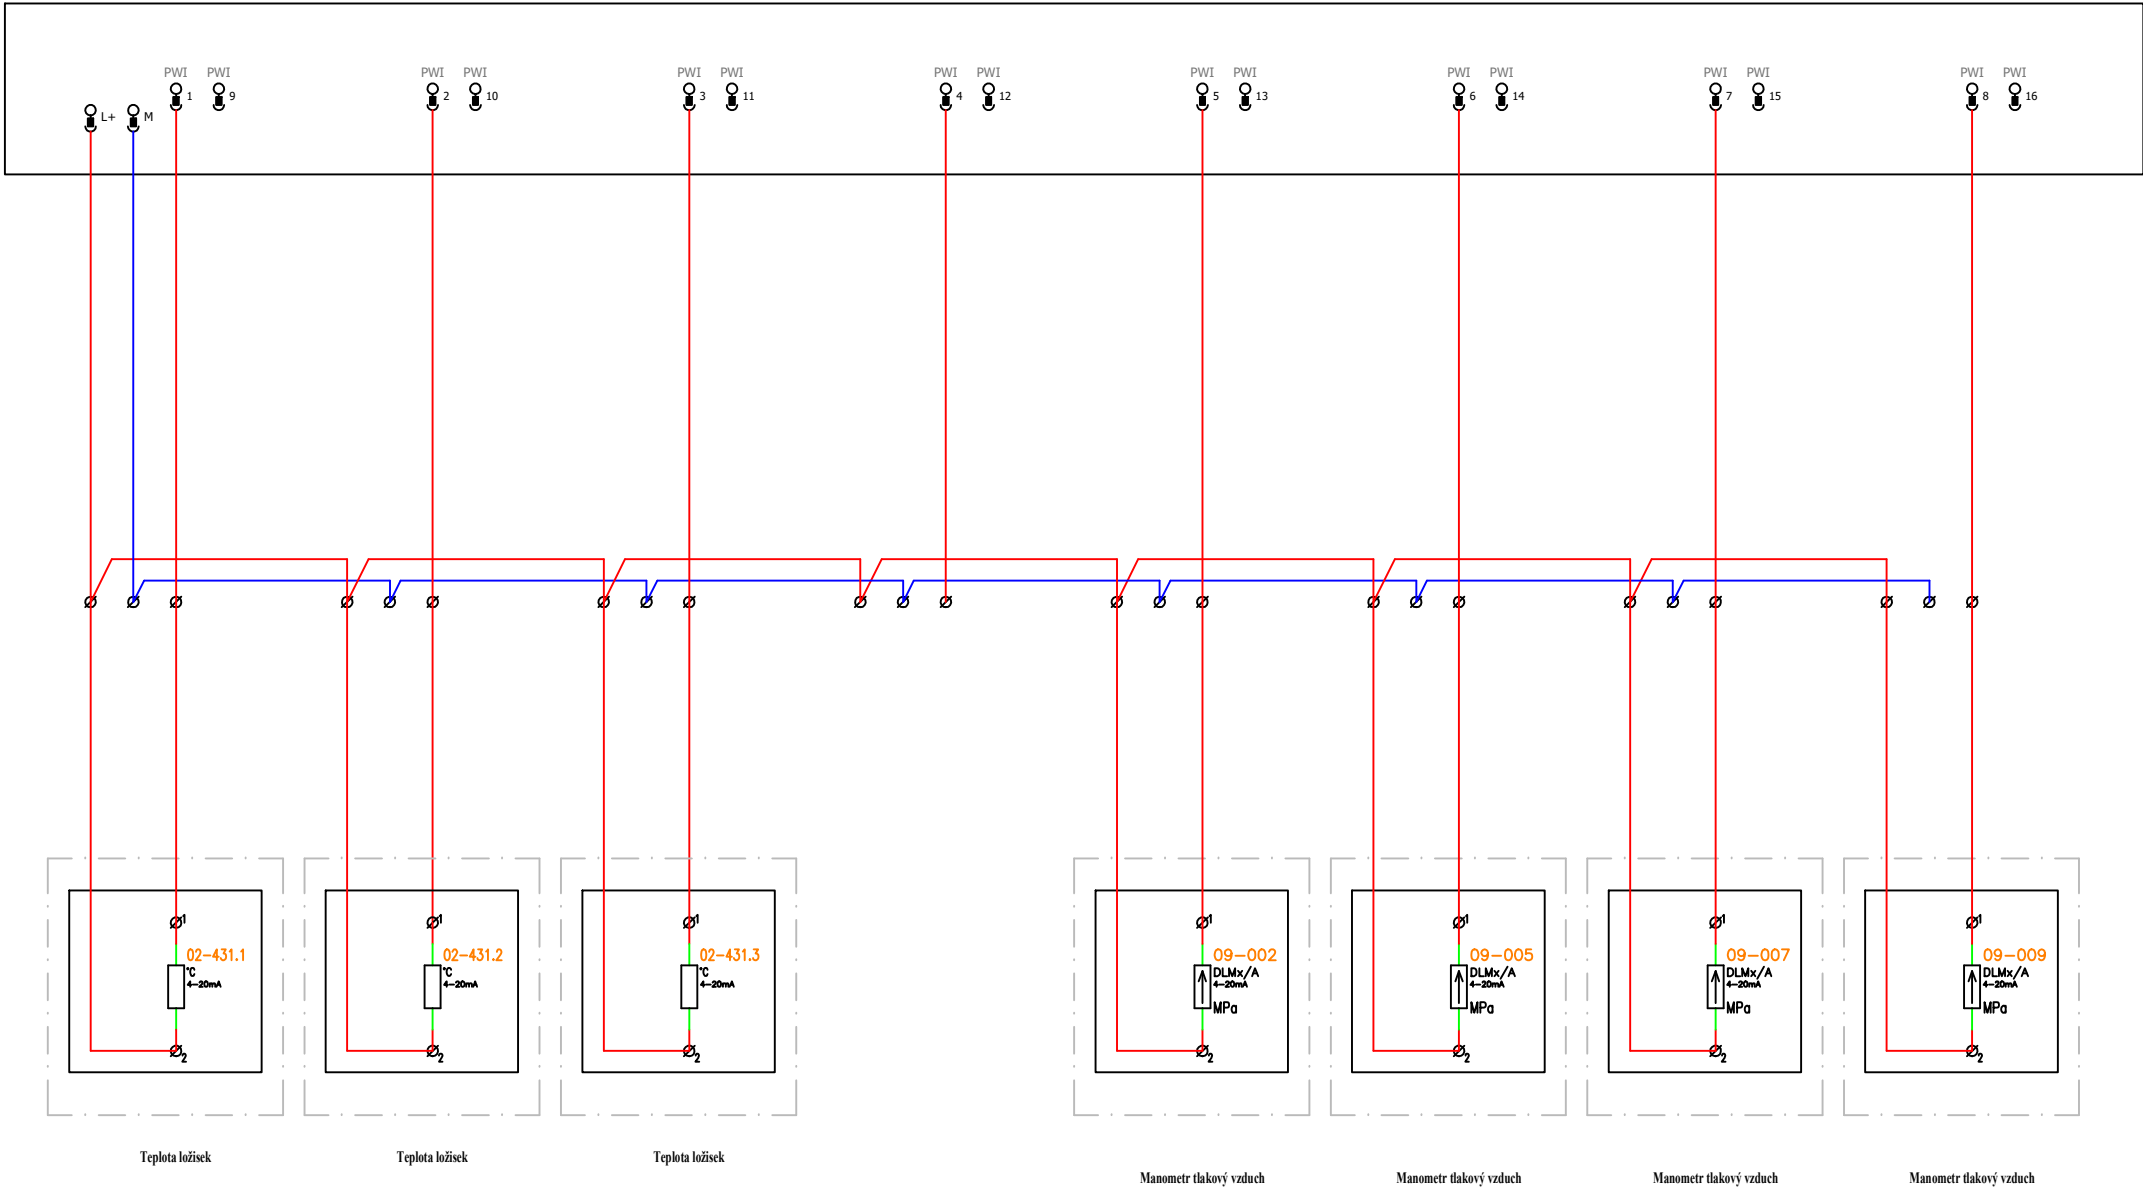




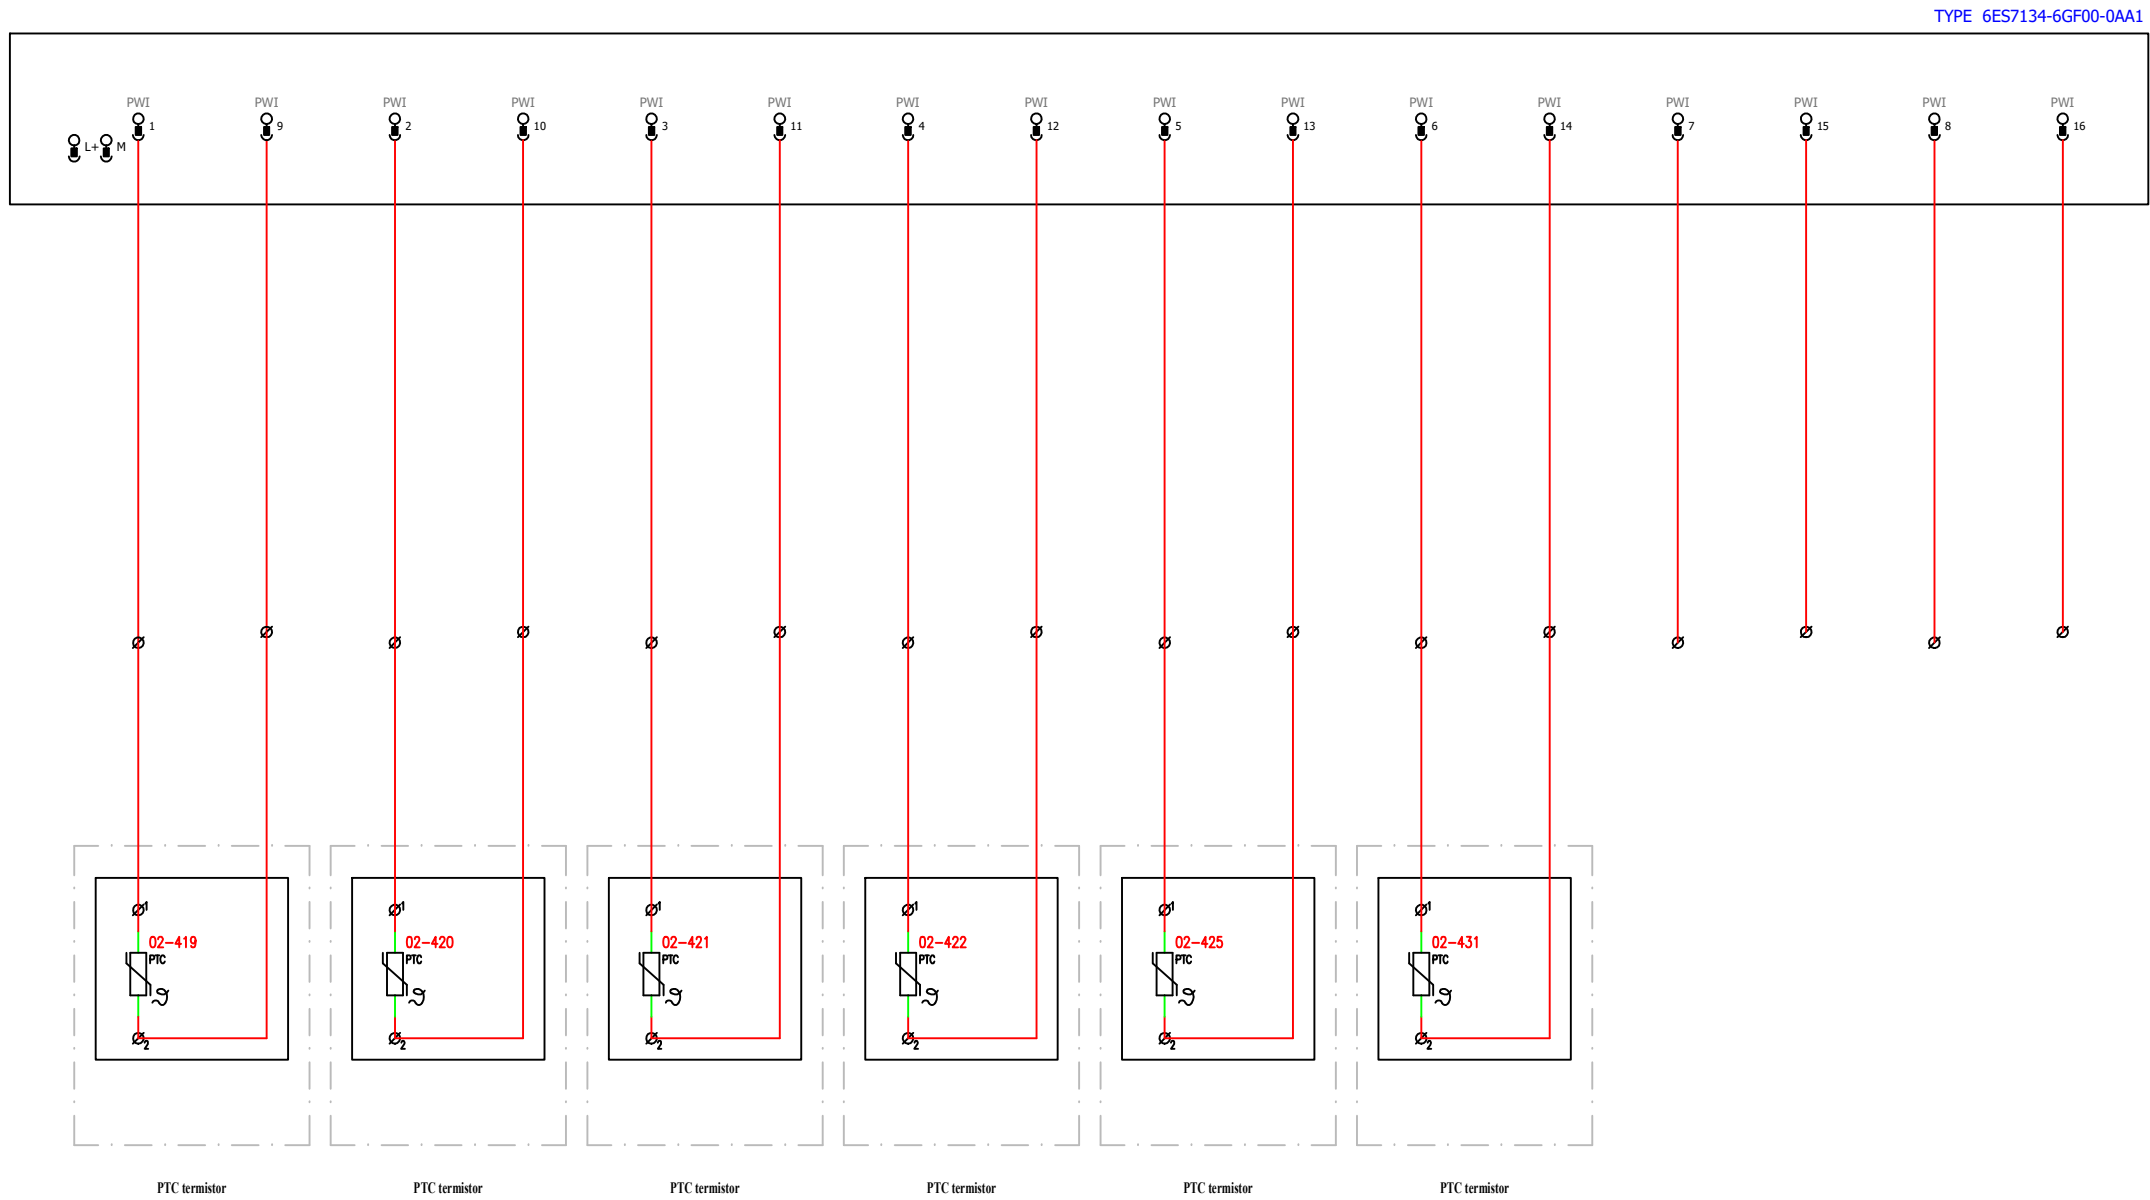


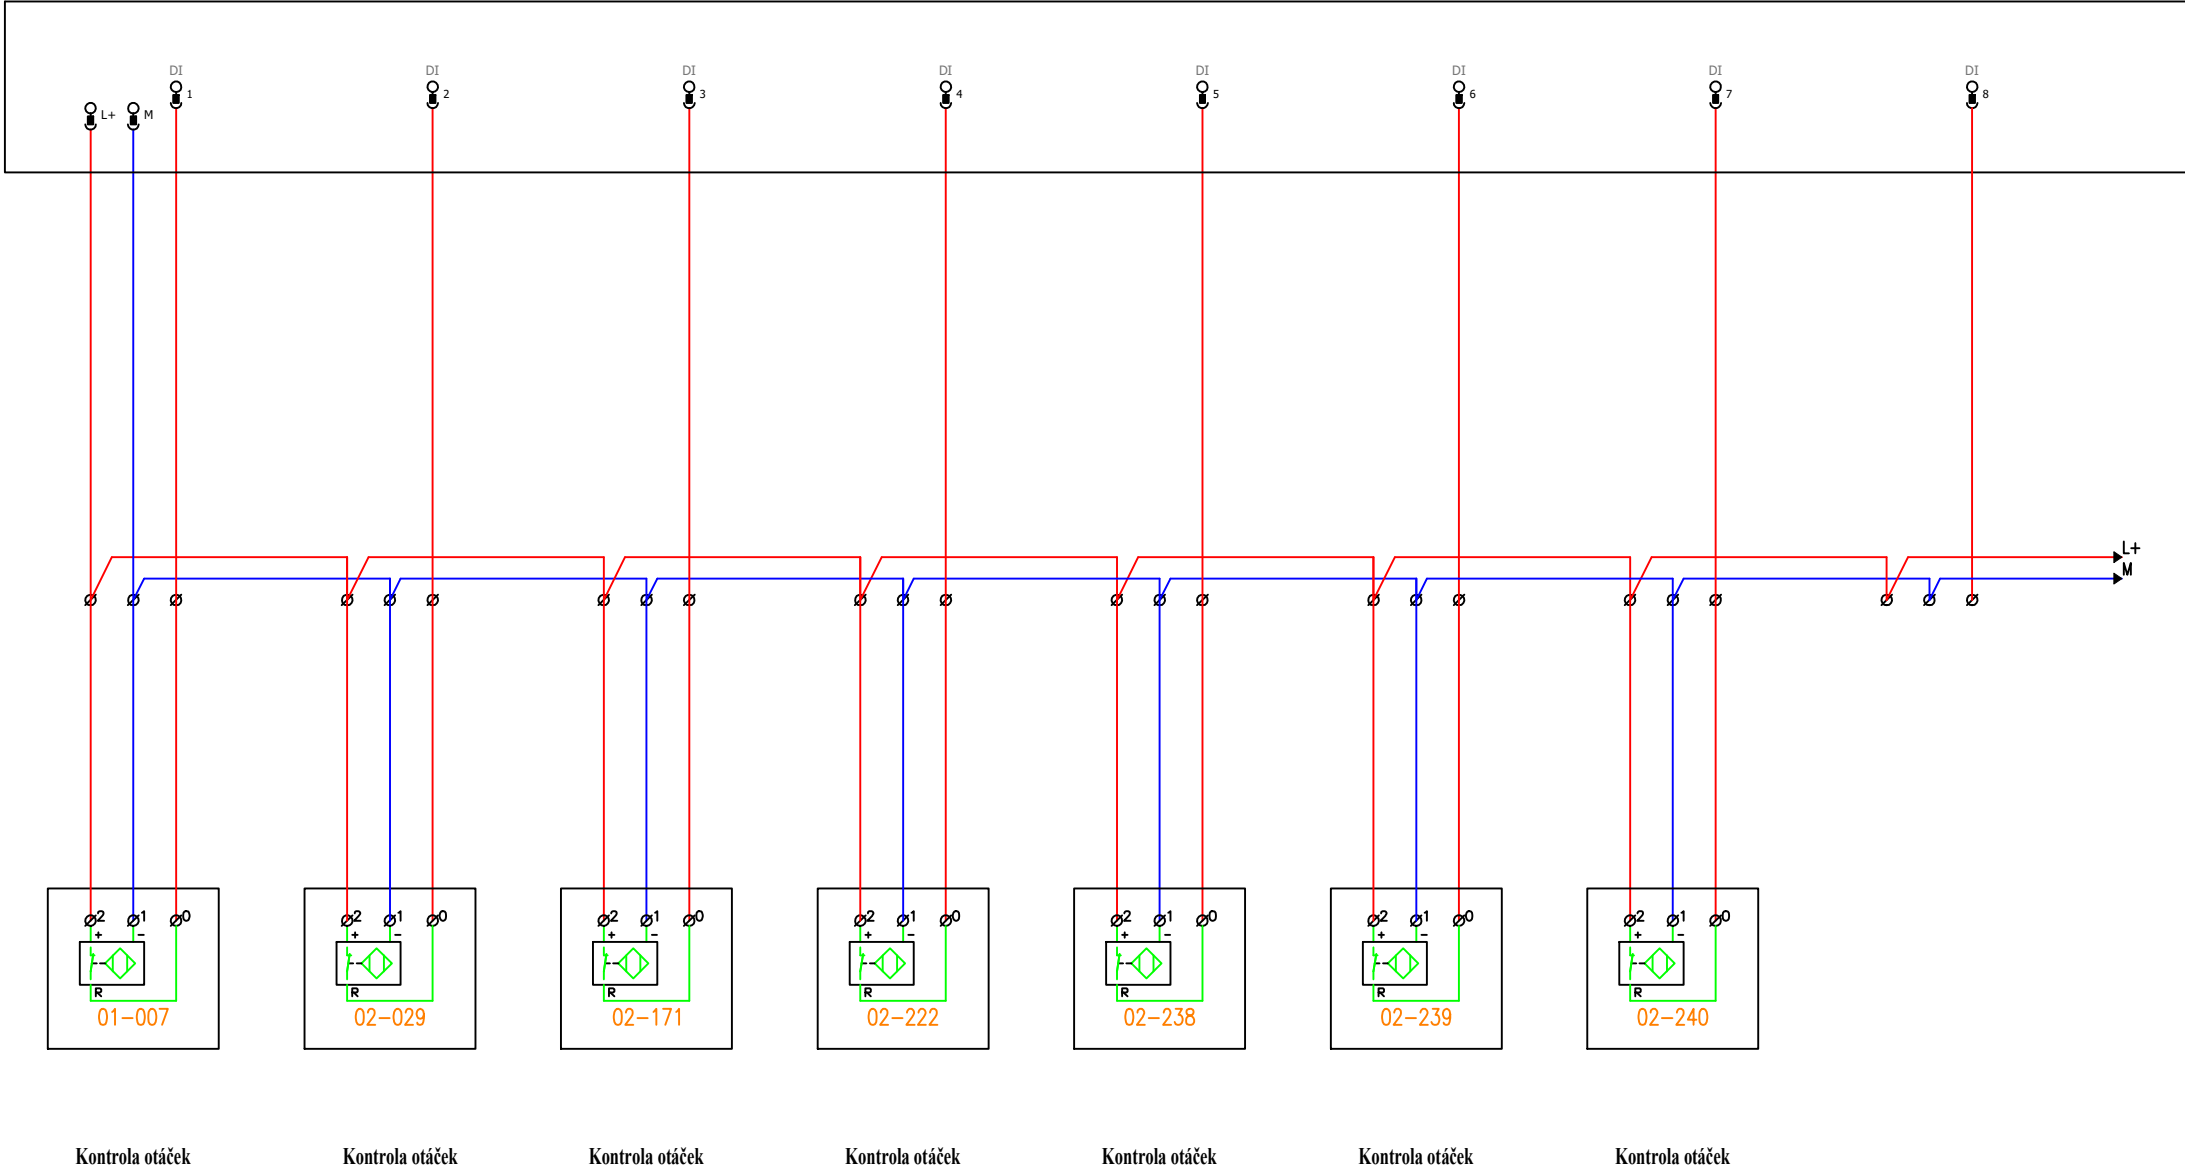


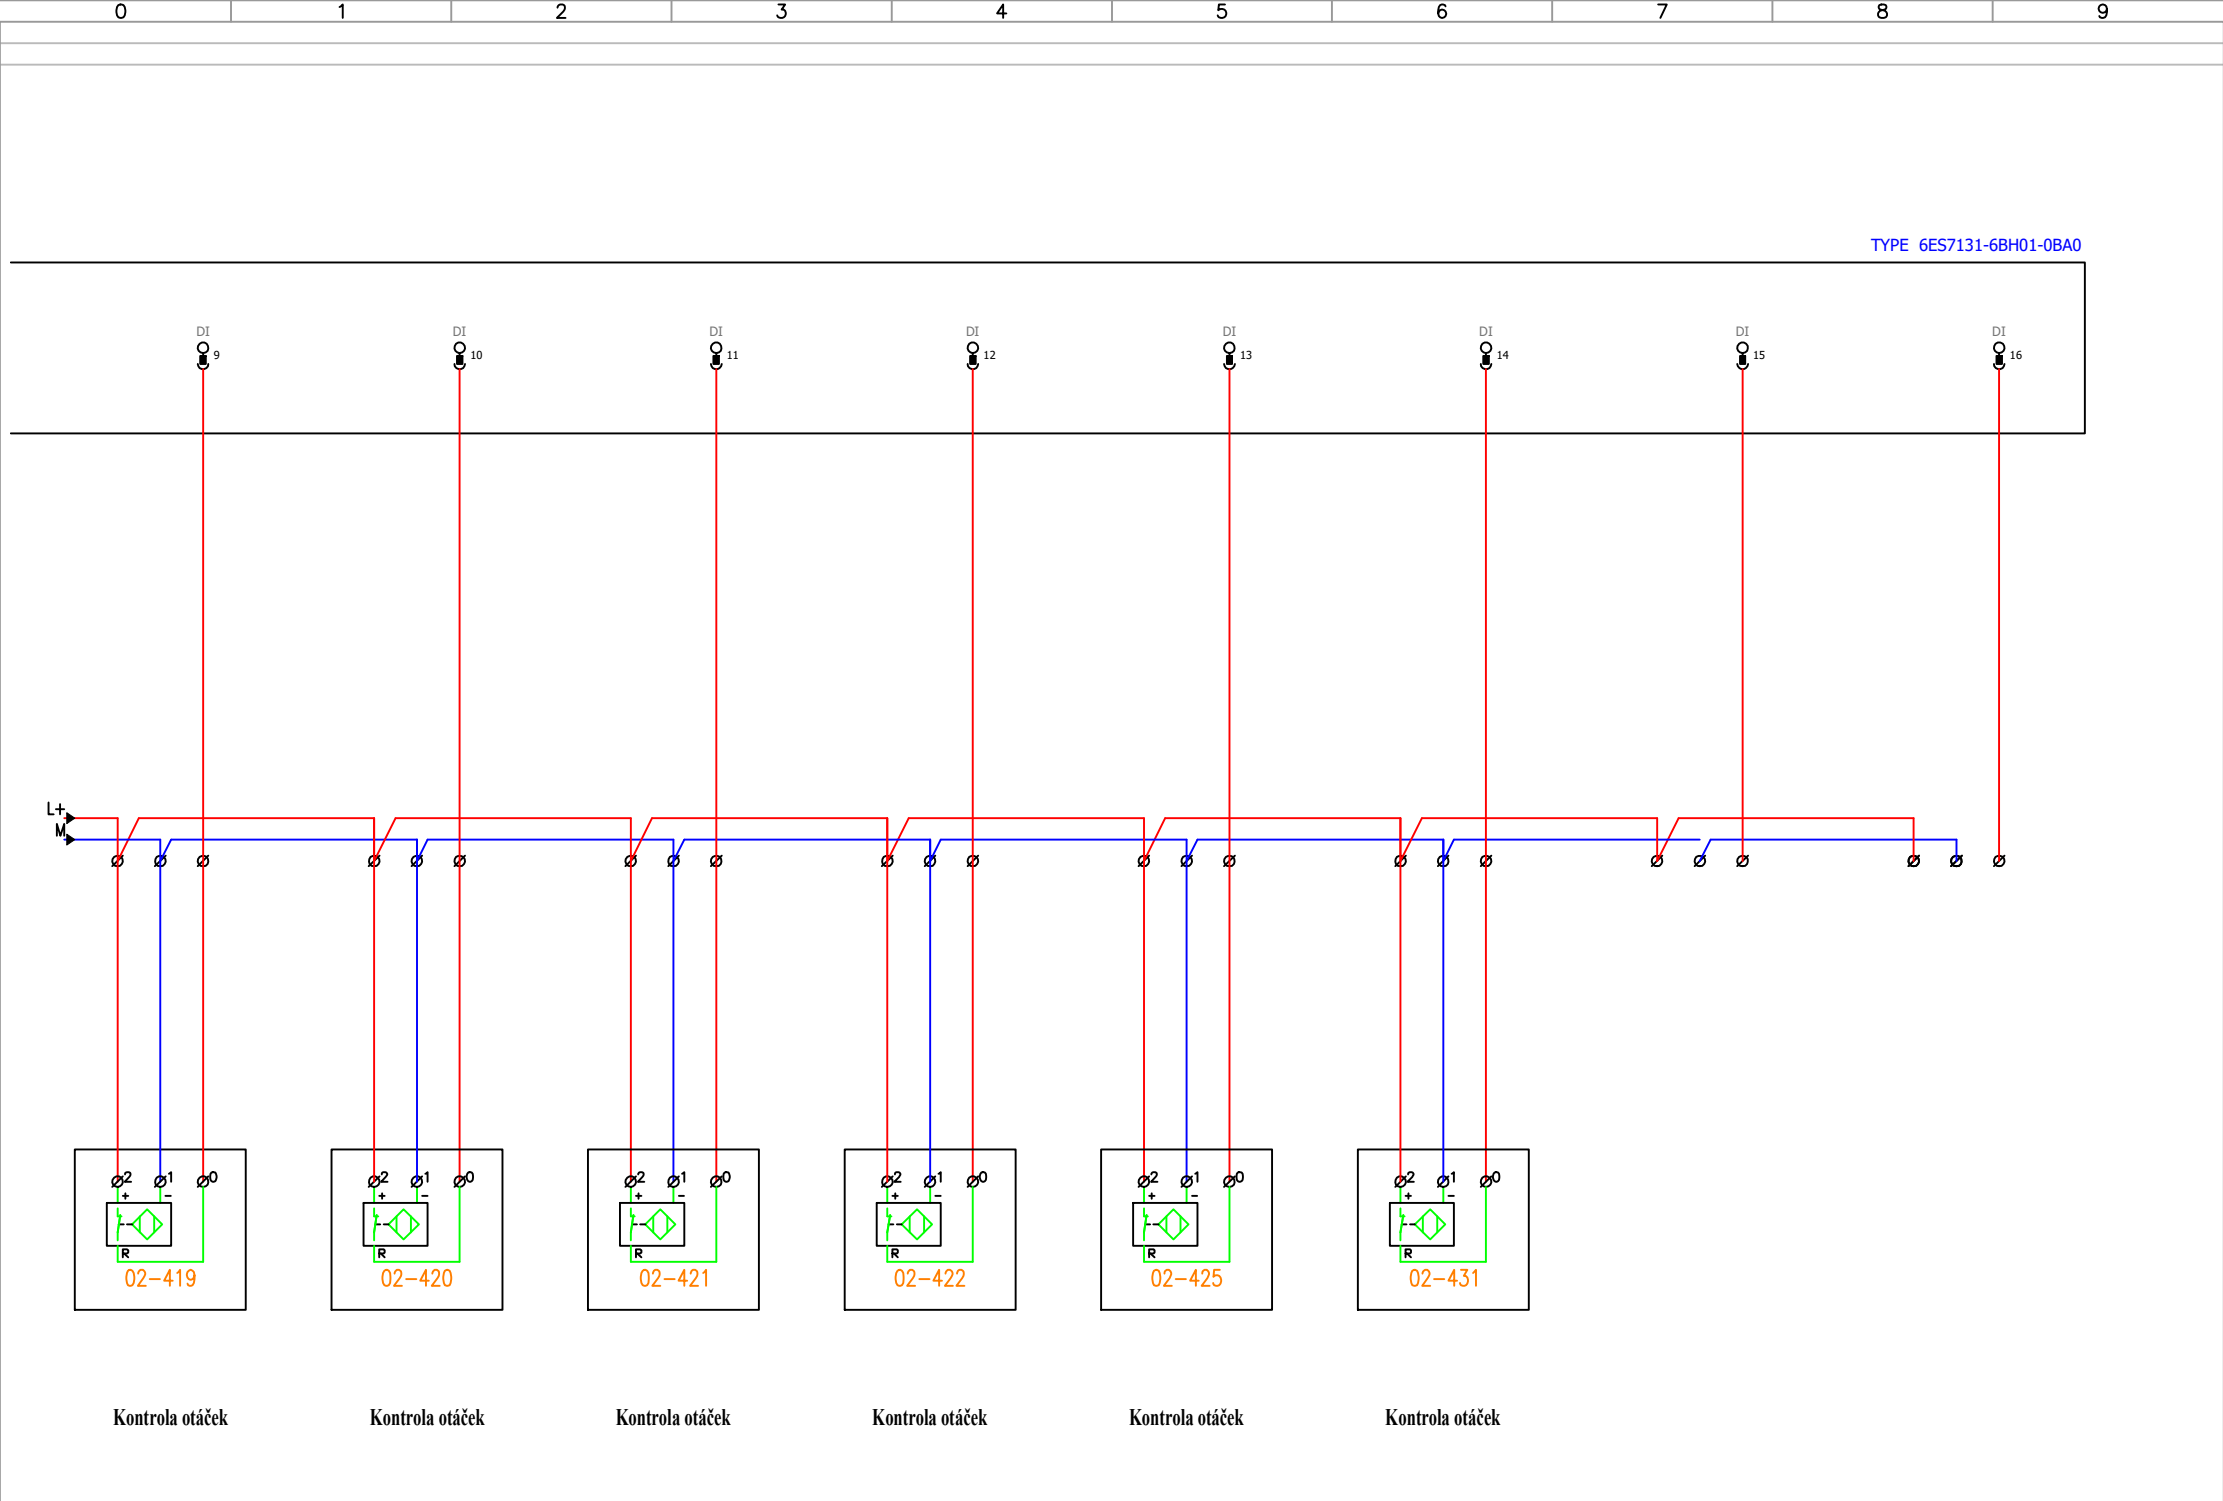


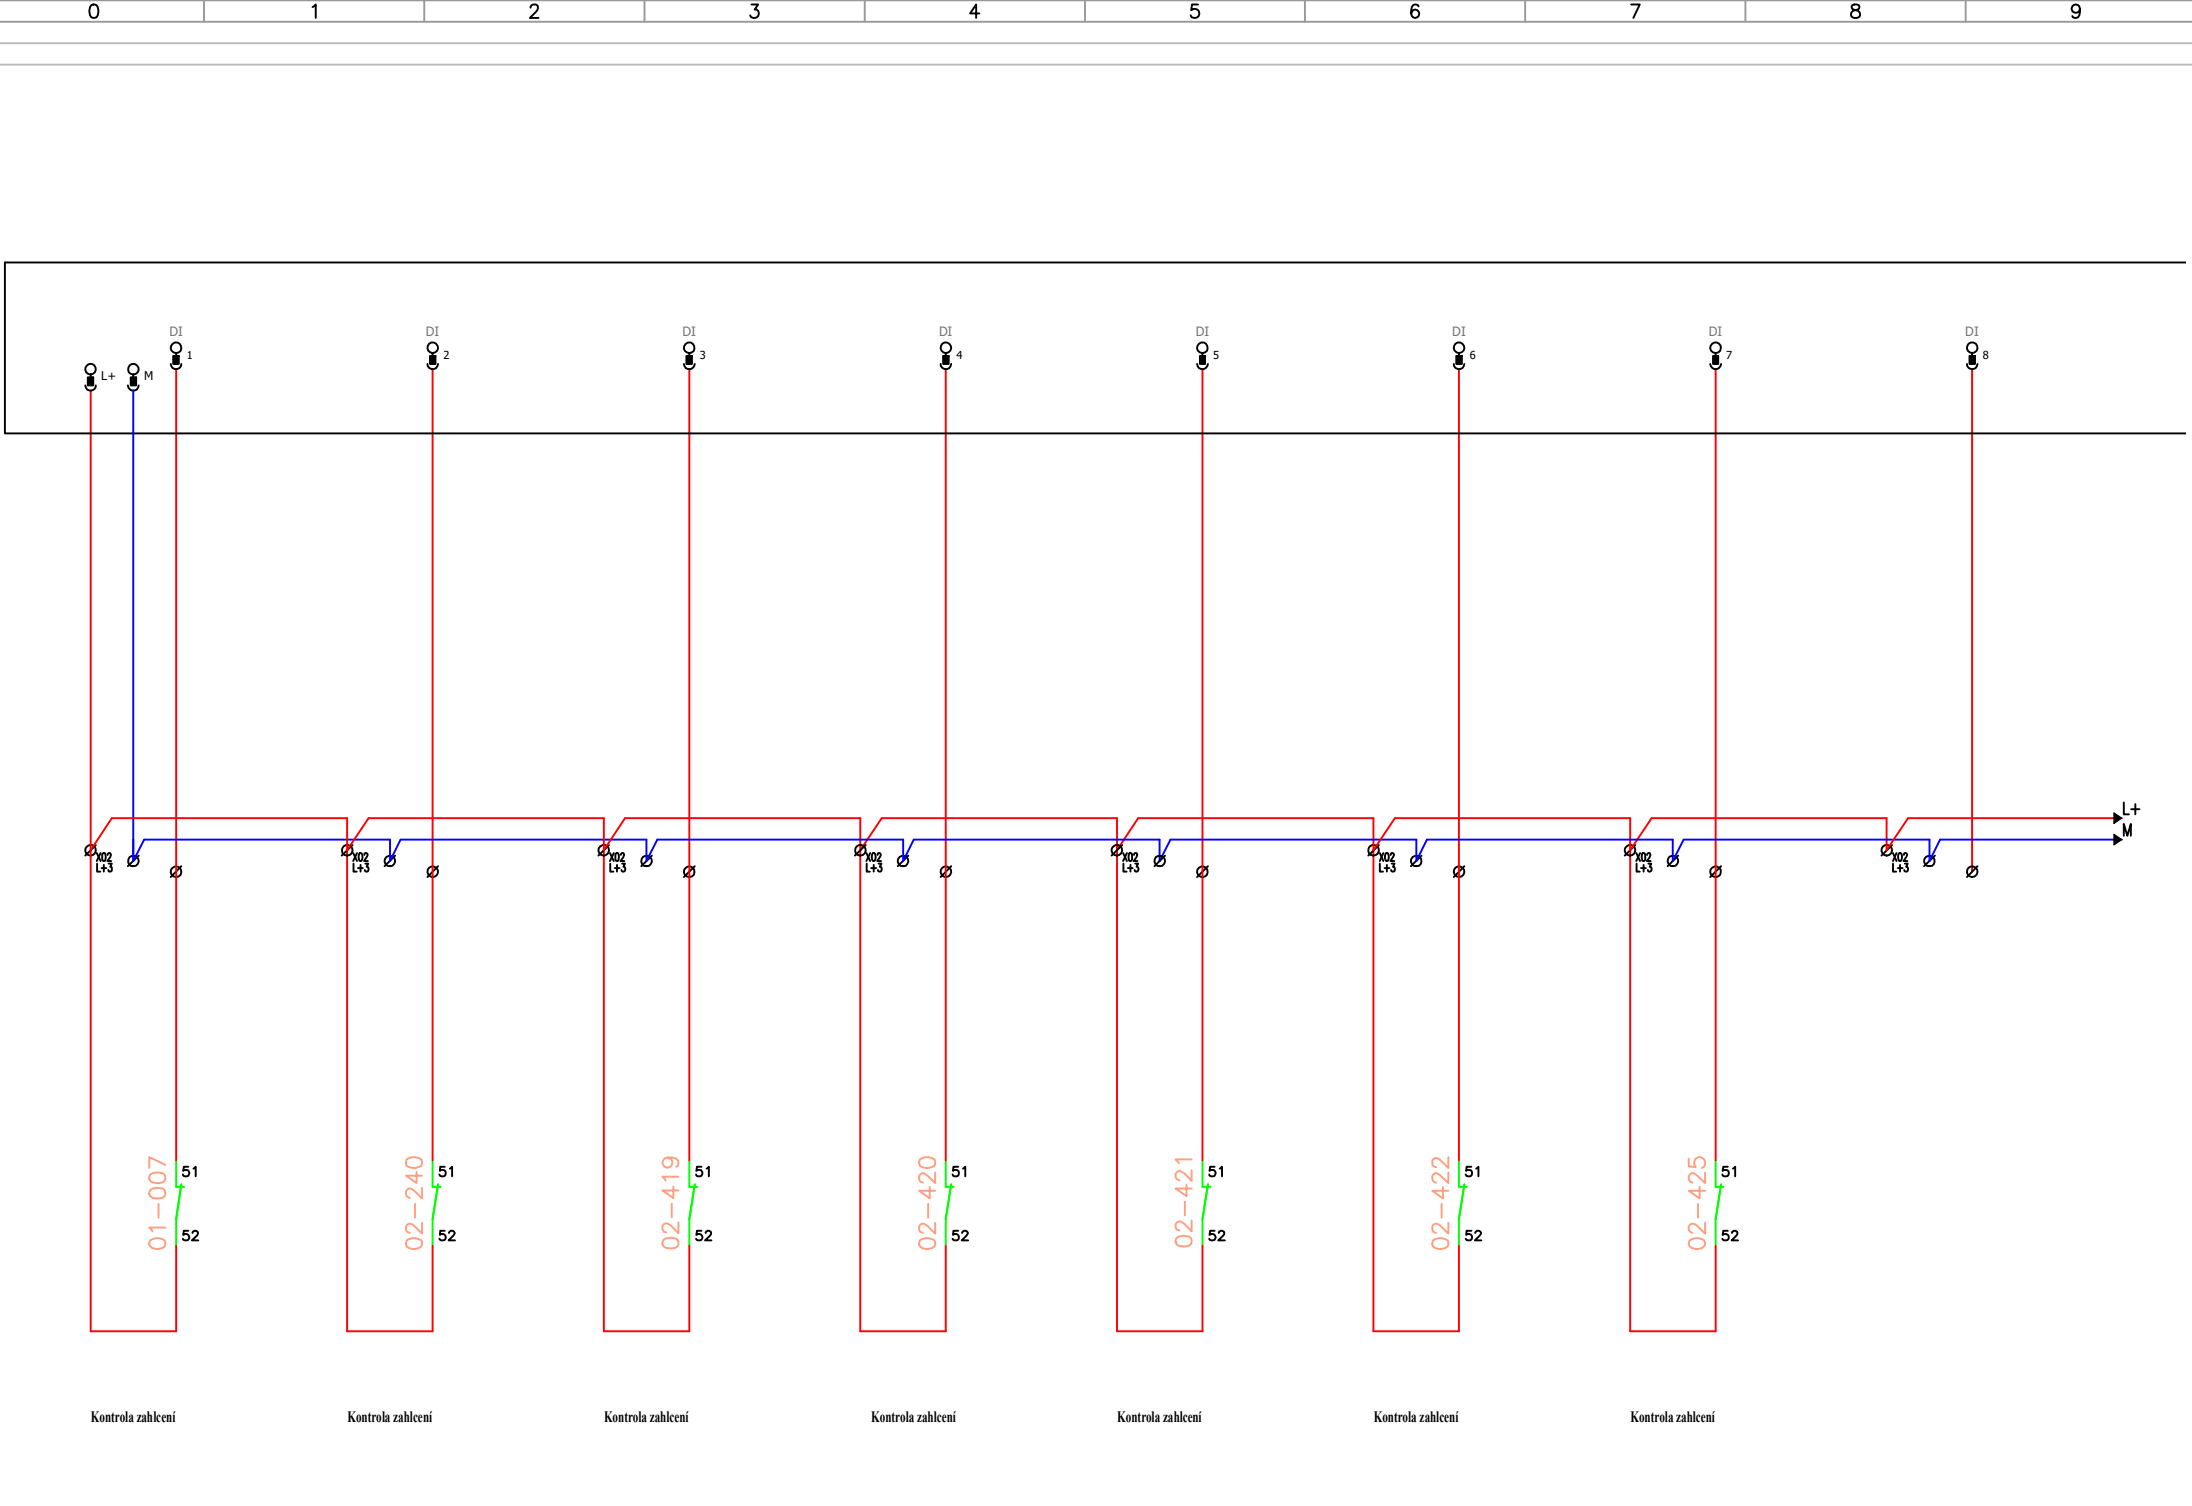


TYPE 6ES7131-6BH01-0BA0

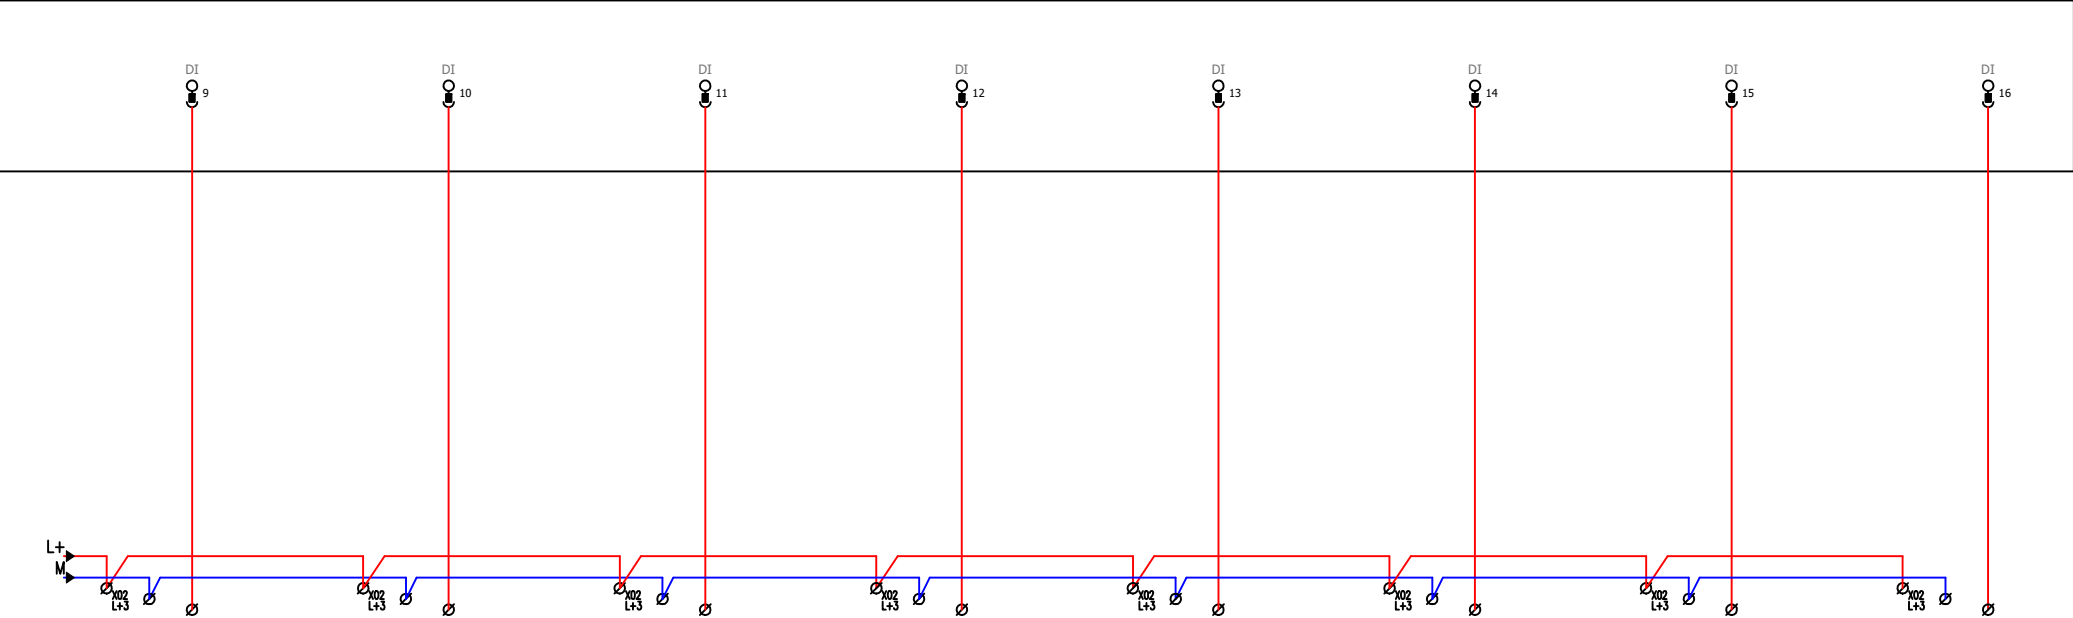


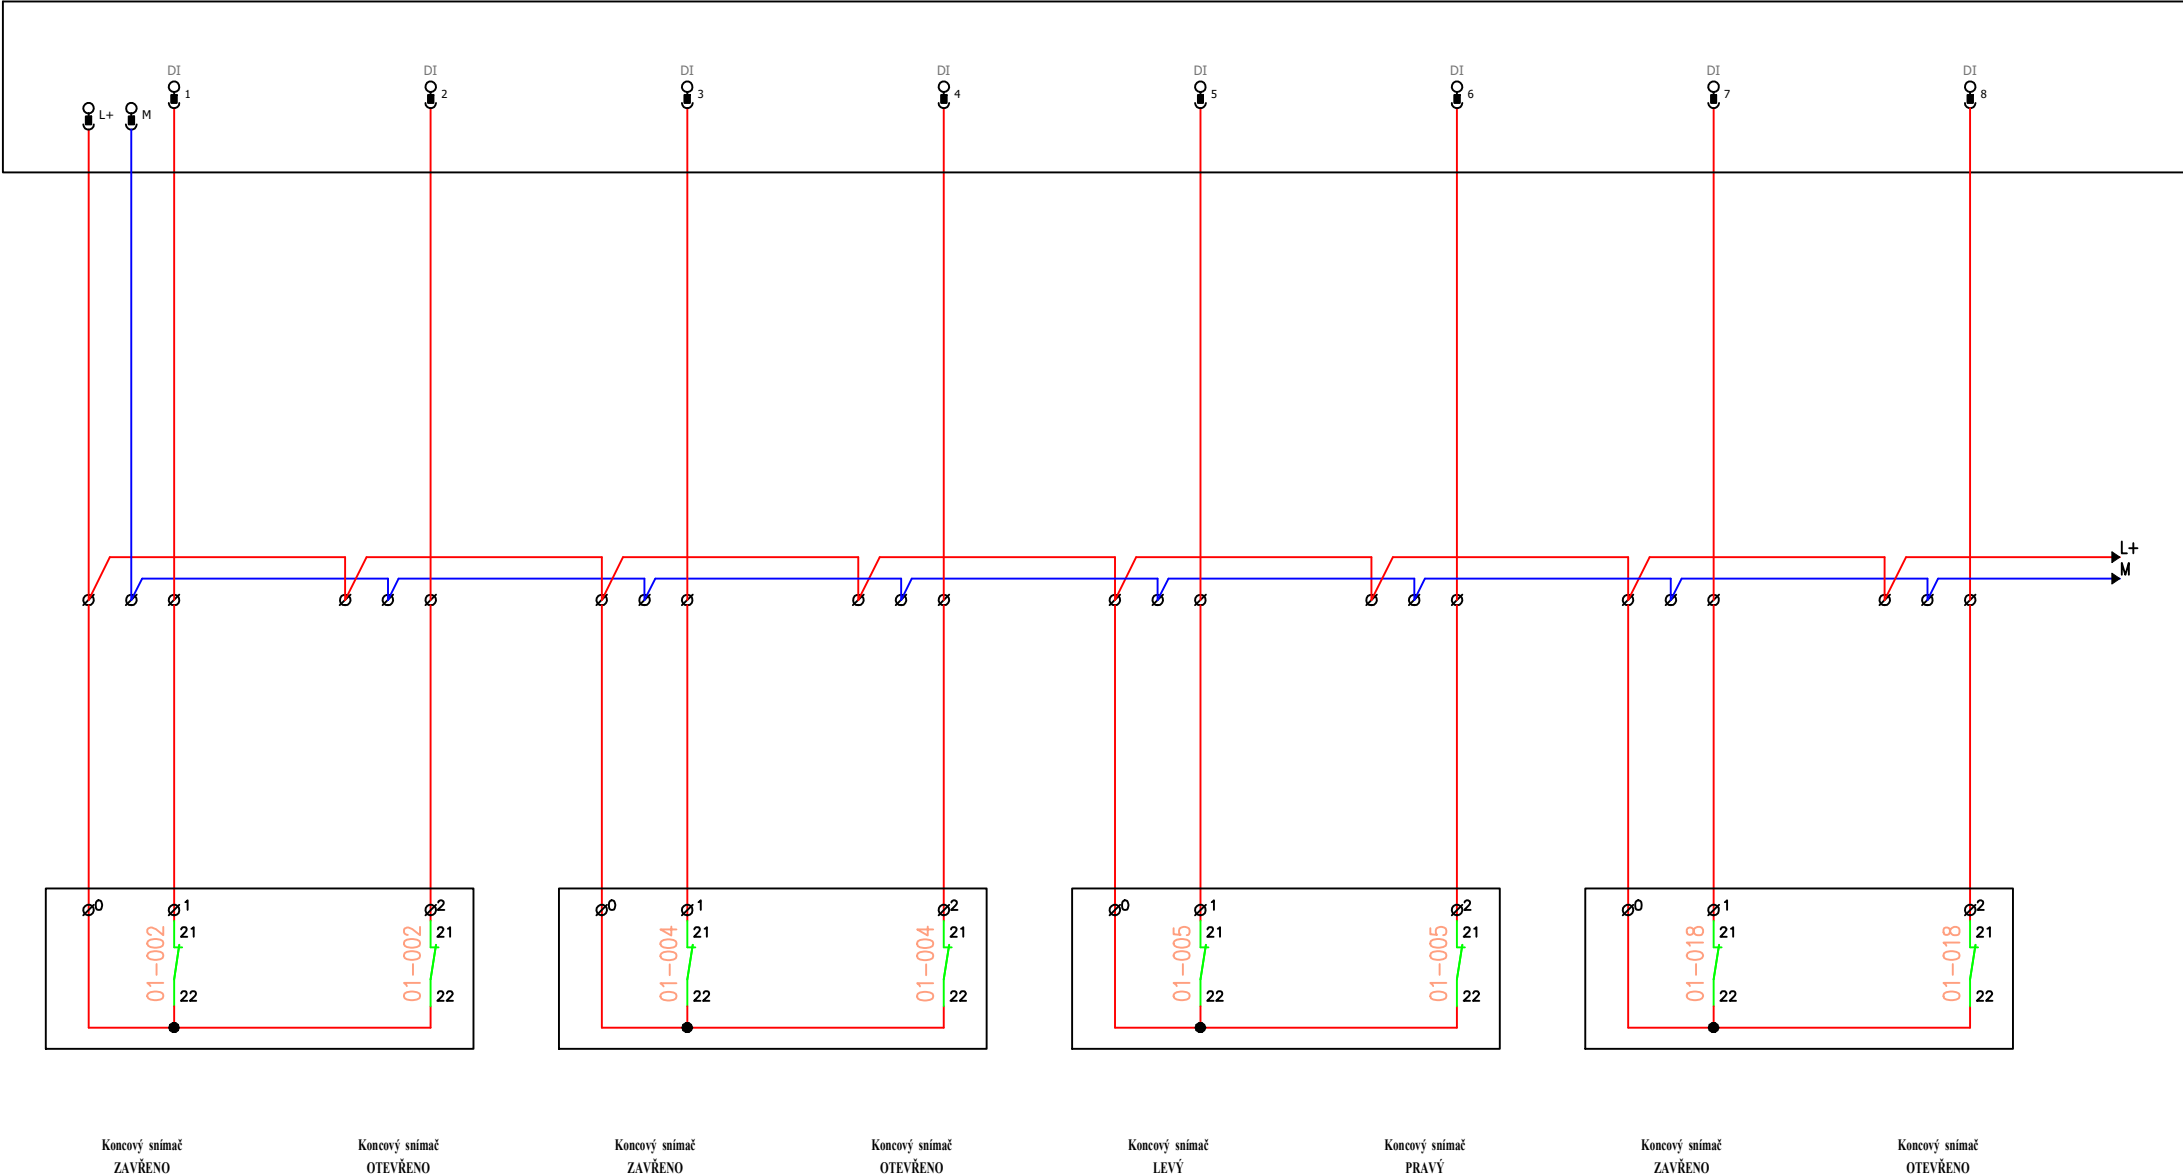




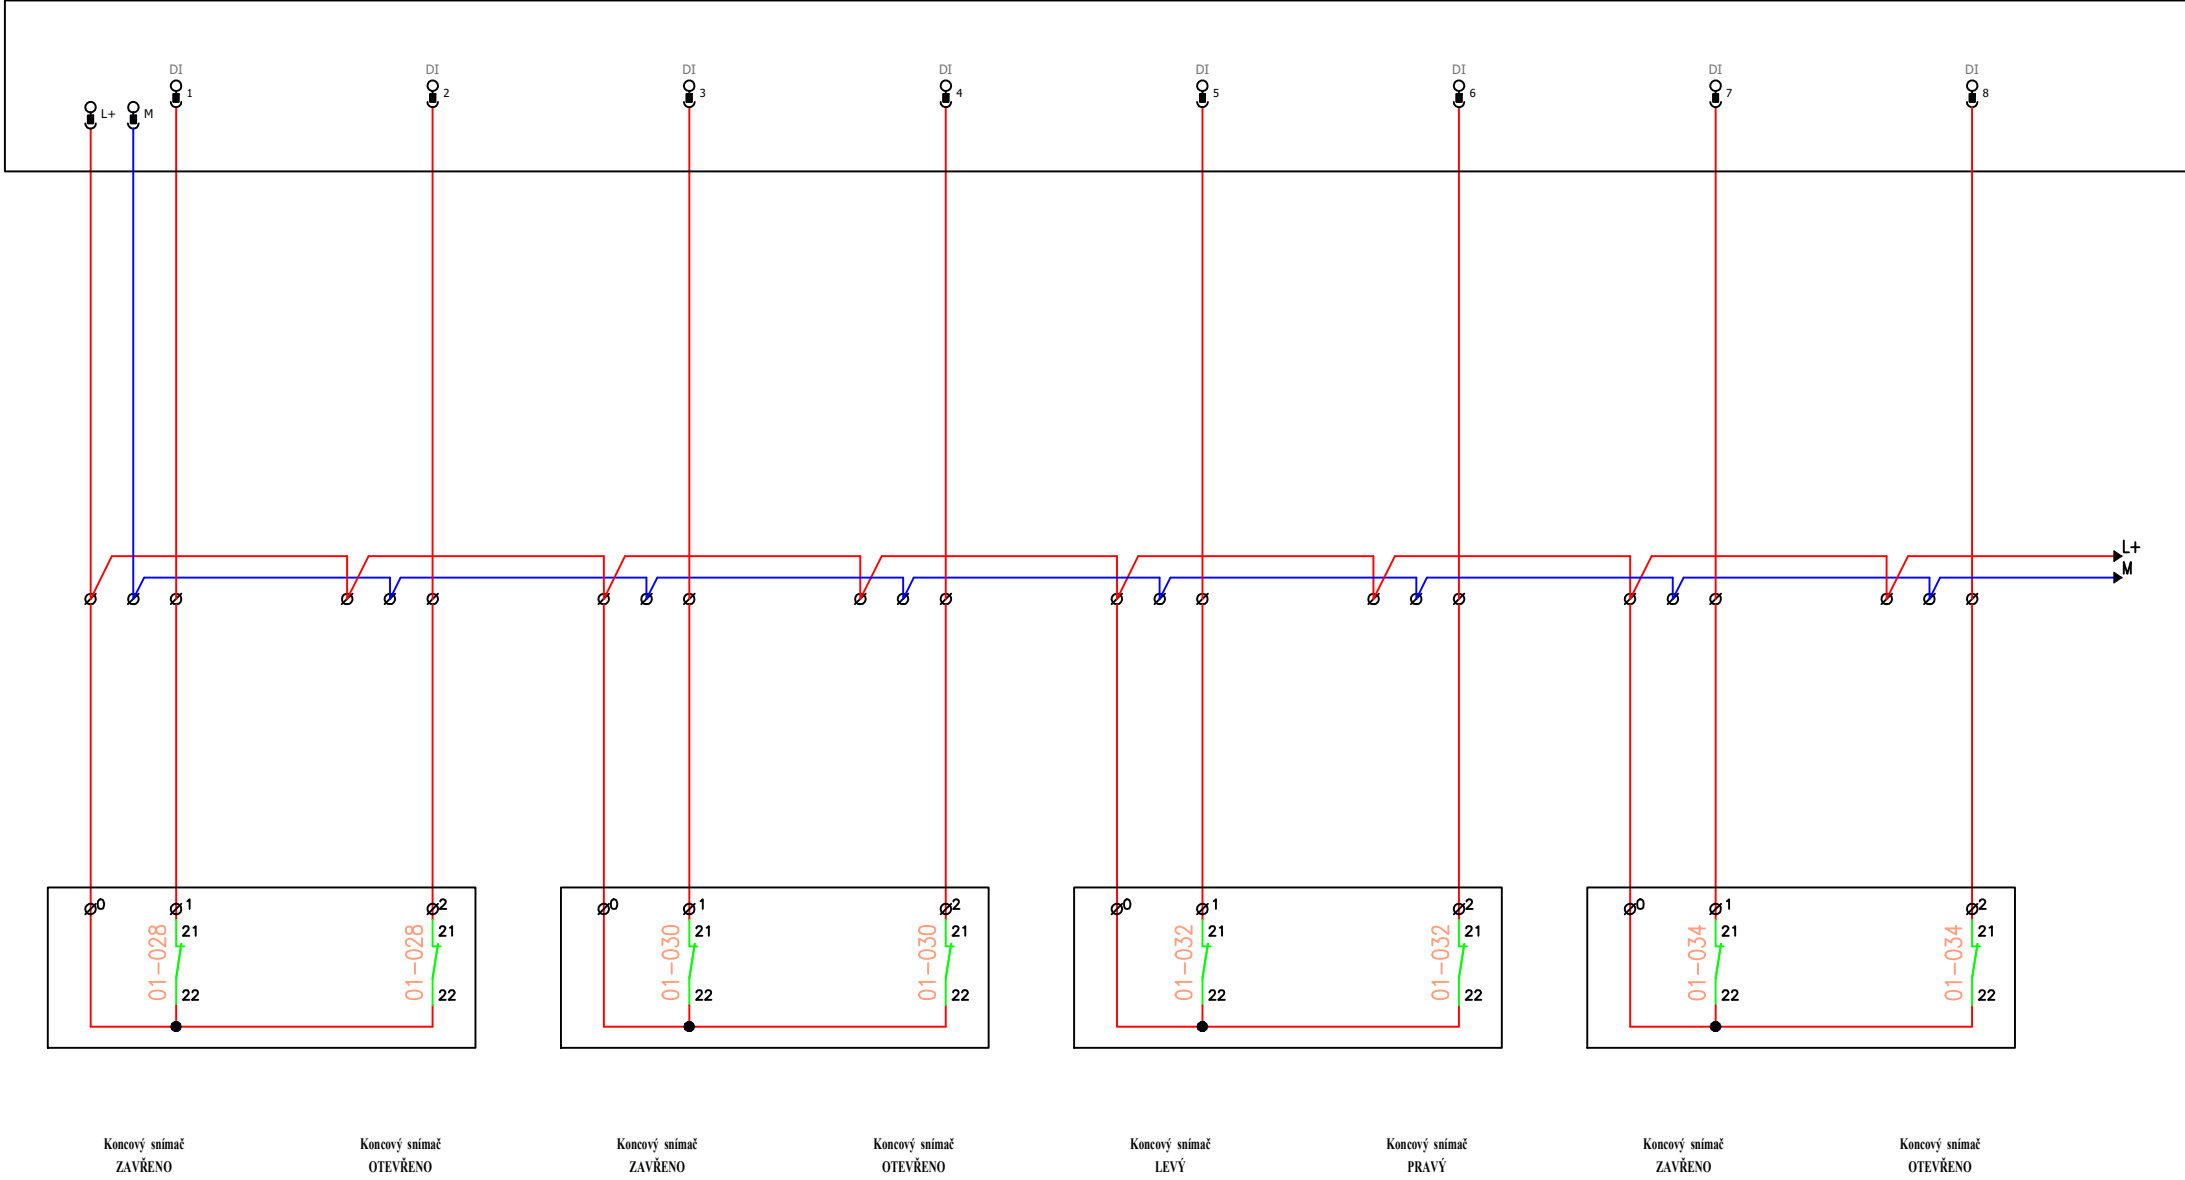



TYPE 6ES7131-6BH01-0BA0

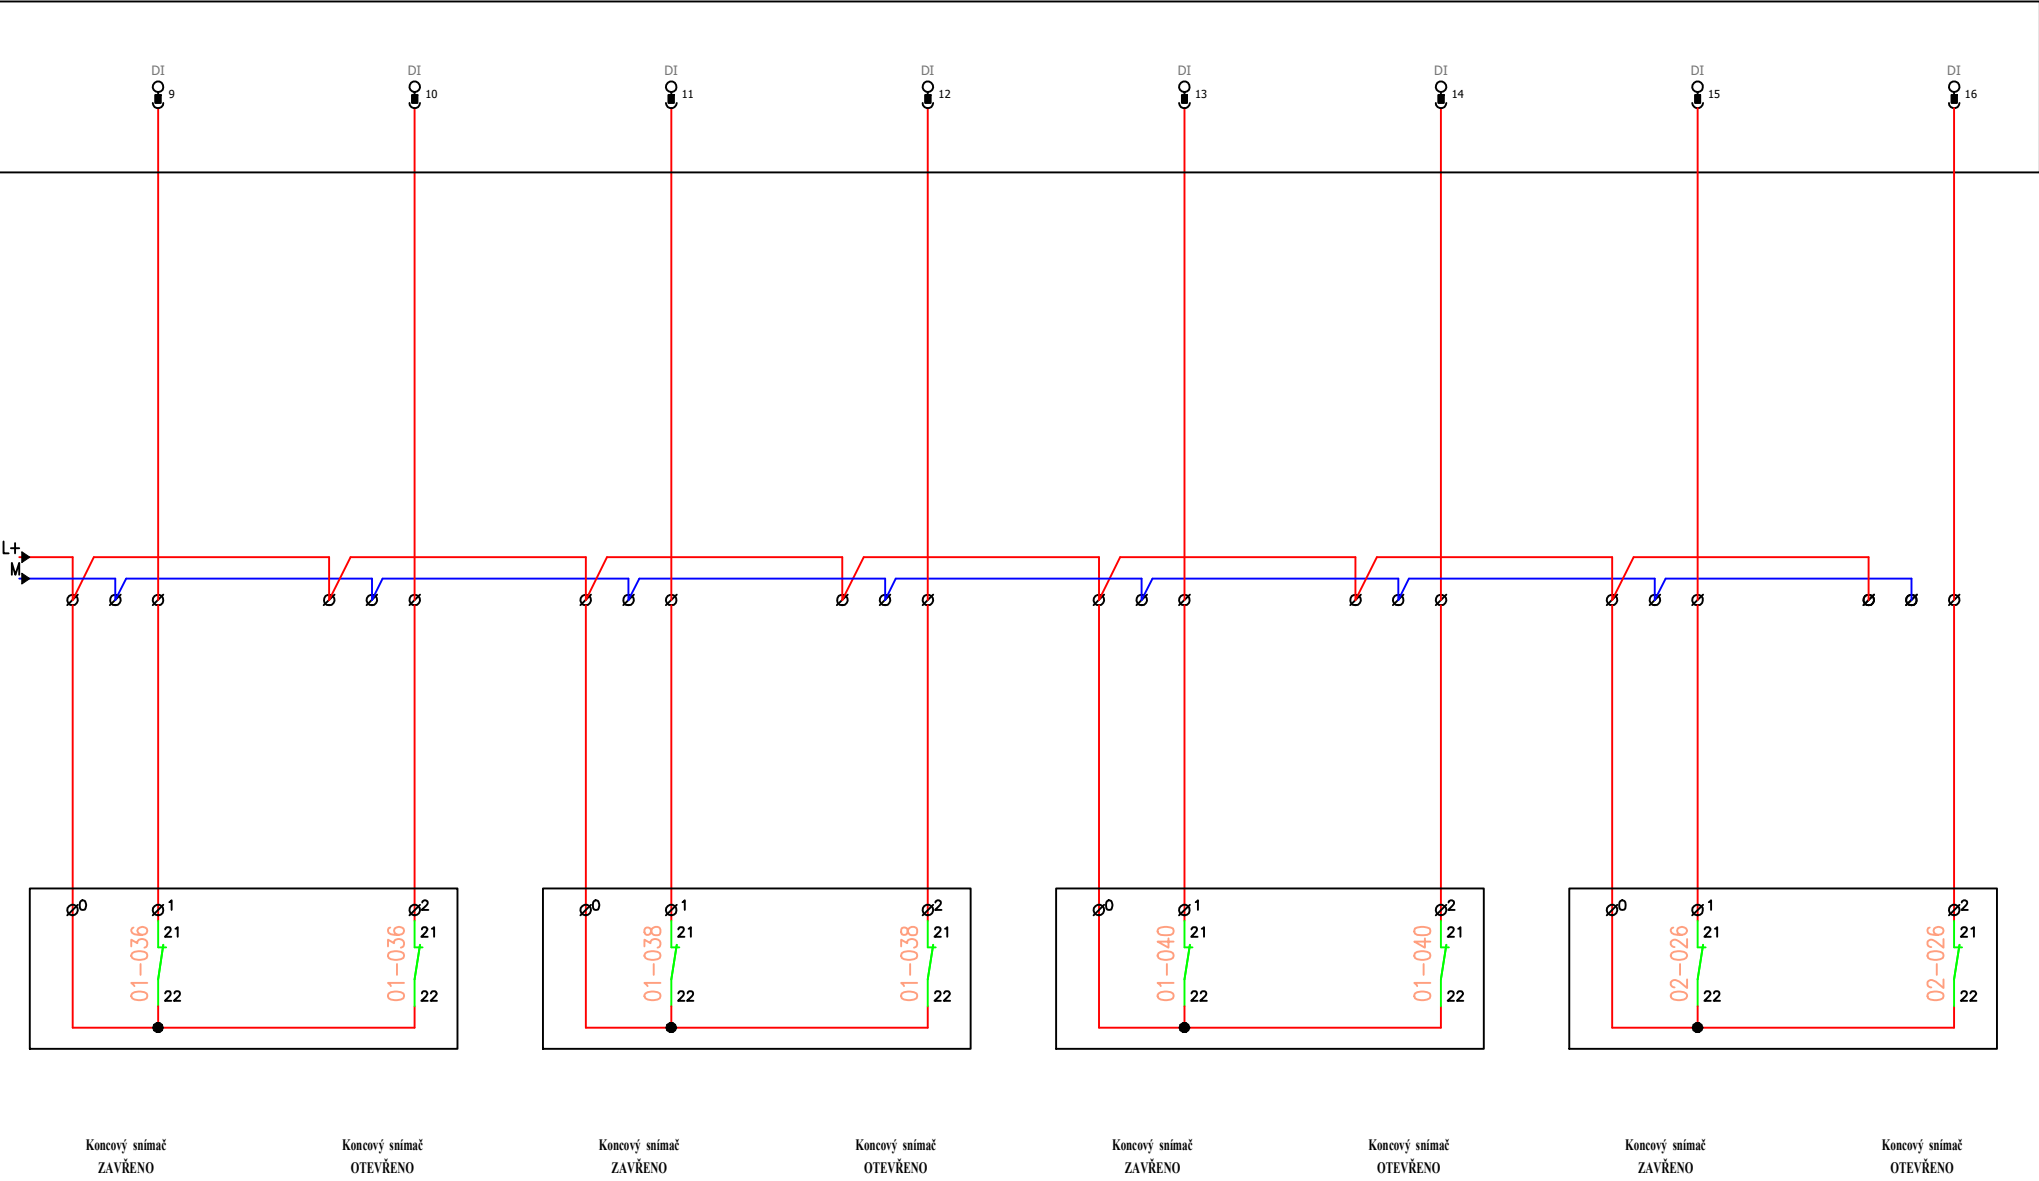

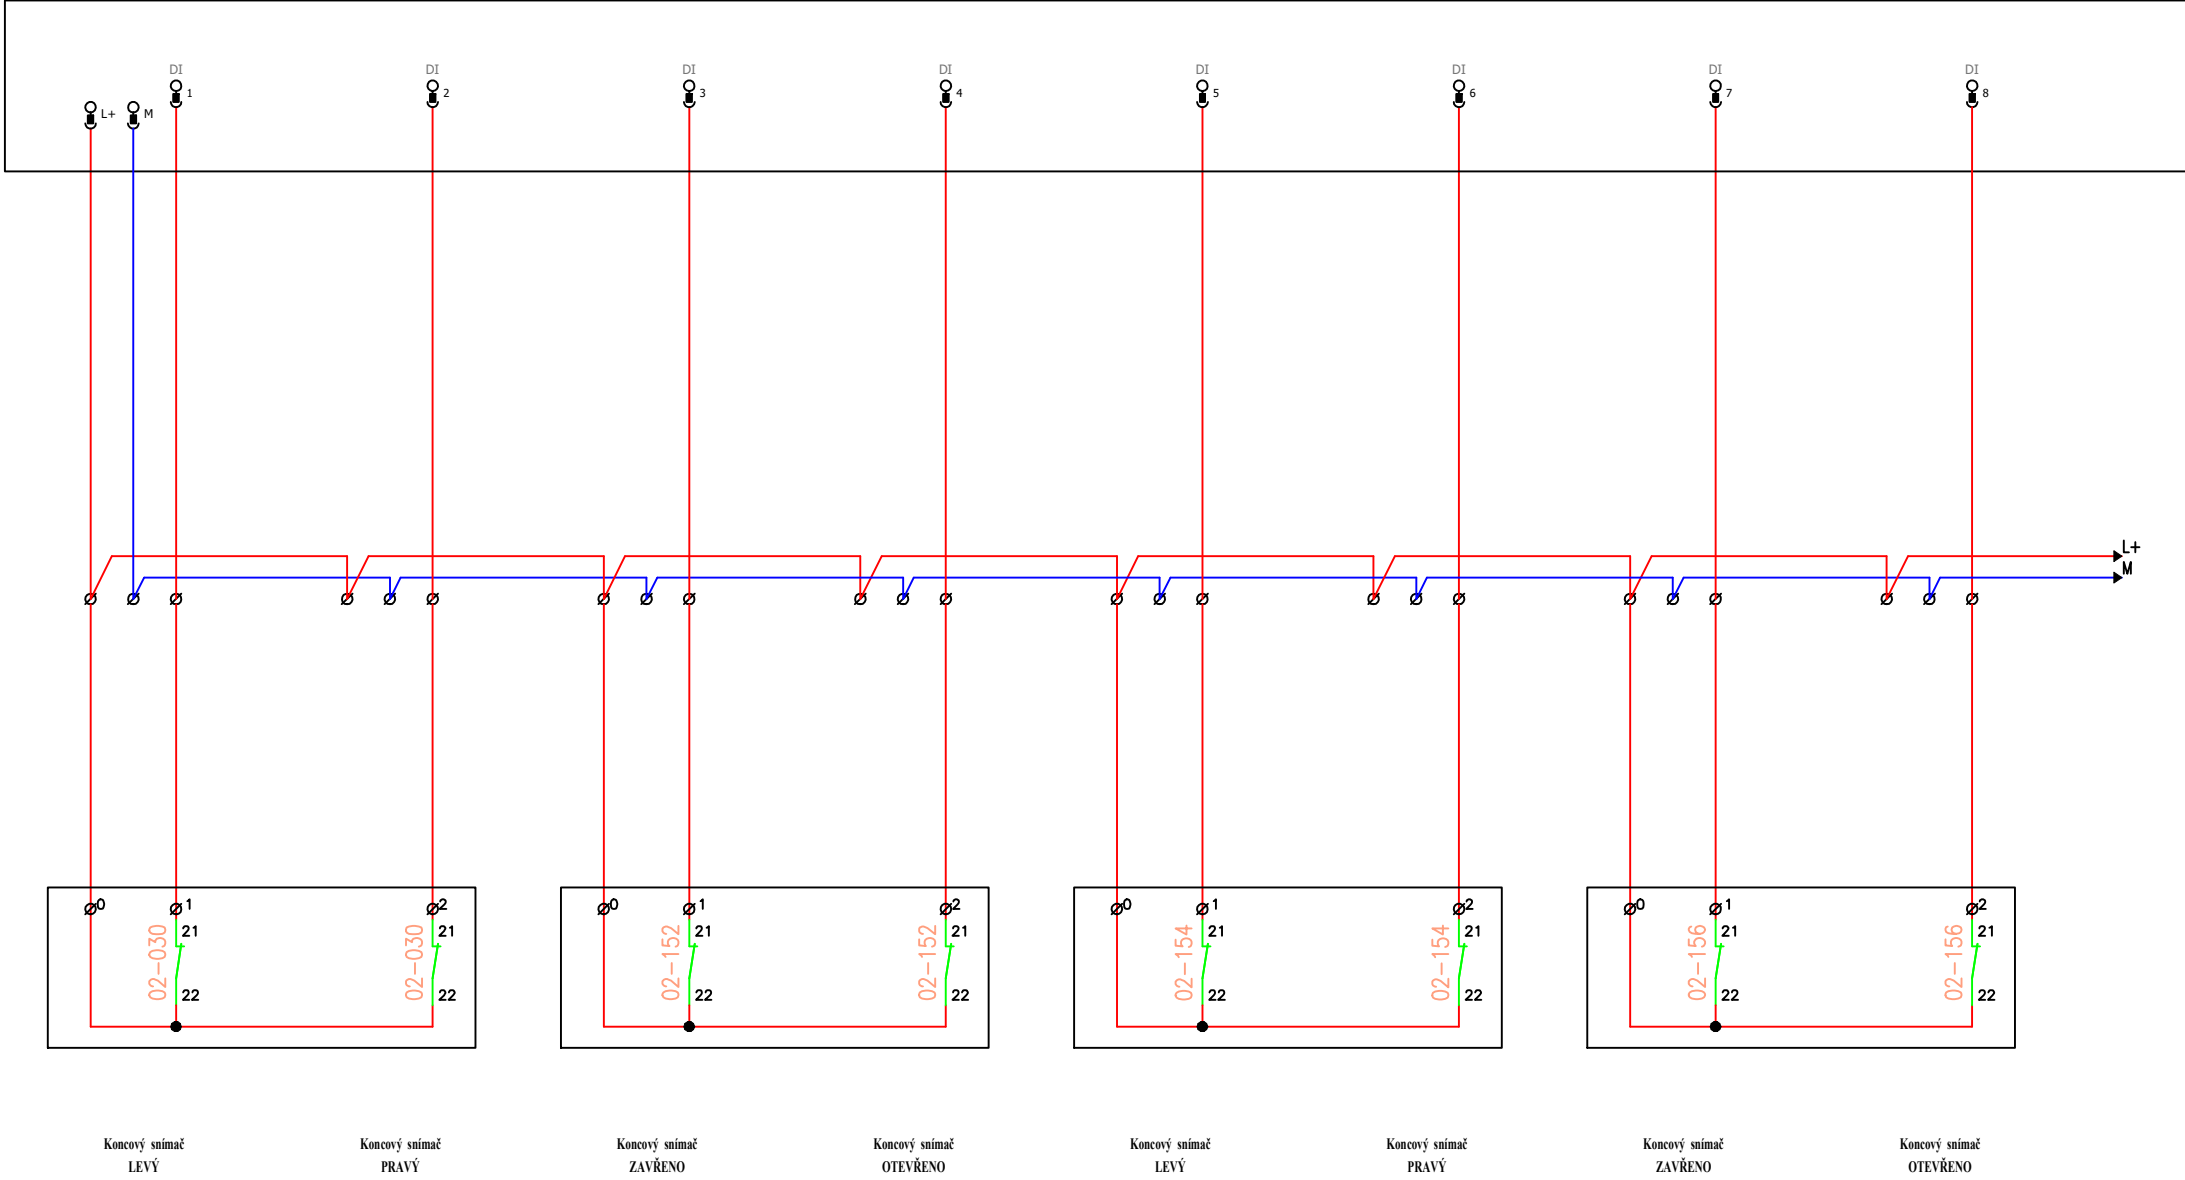



TYPE 6ES7131-6BH01-0BA0

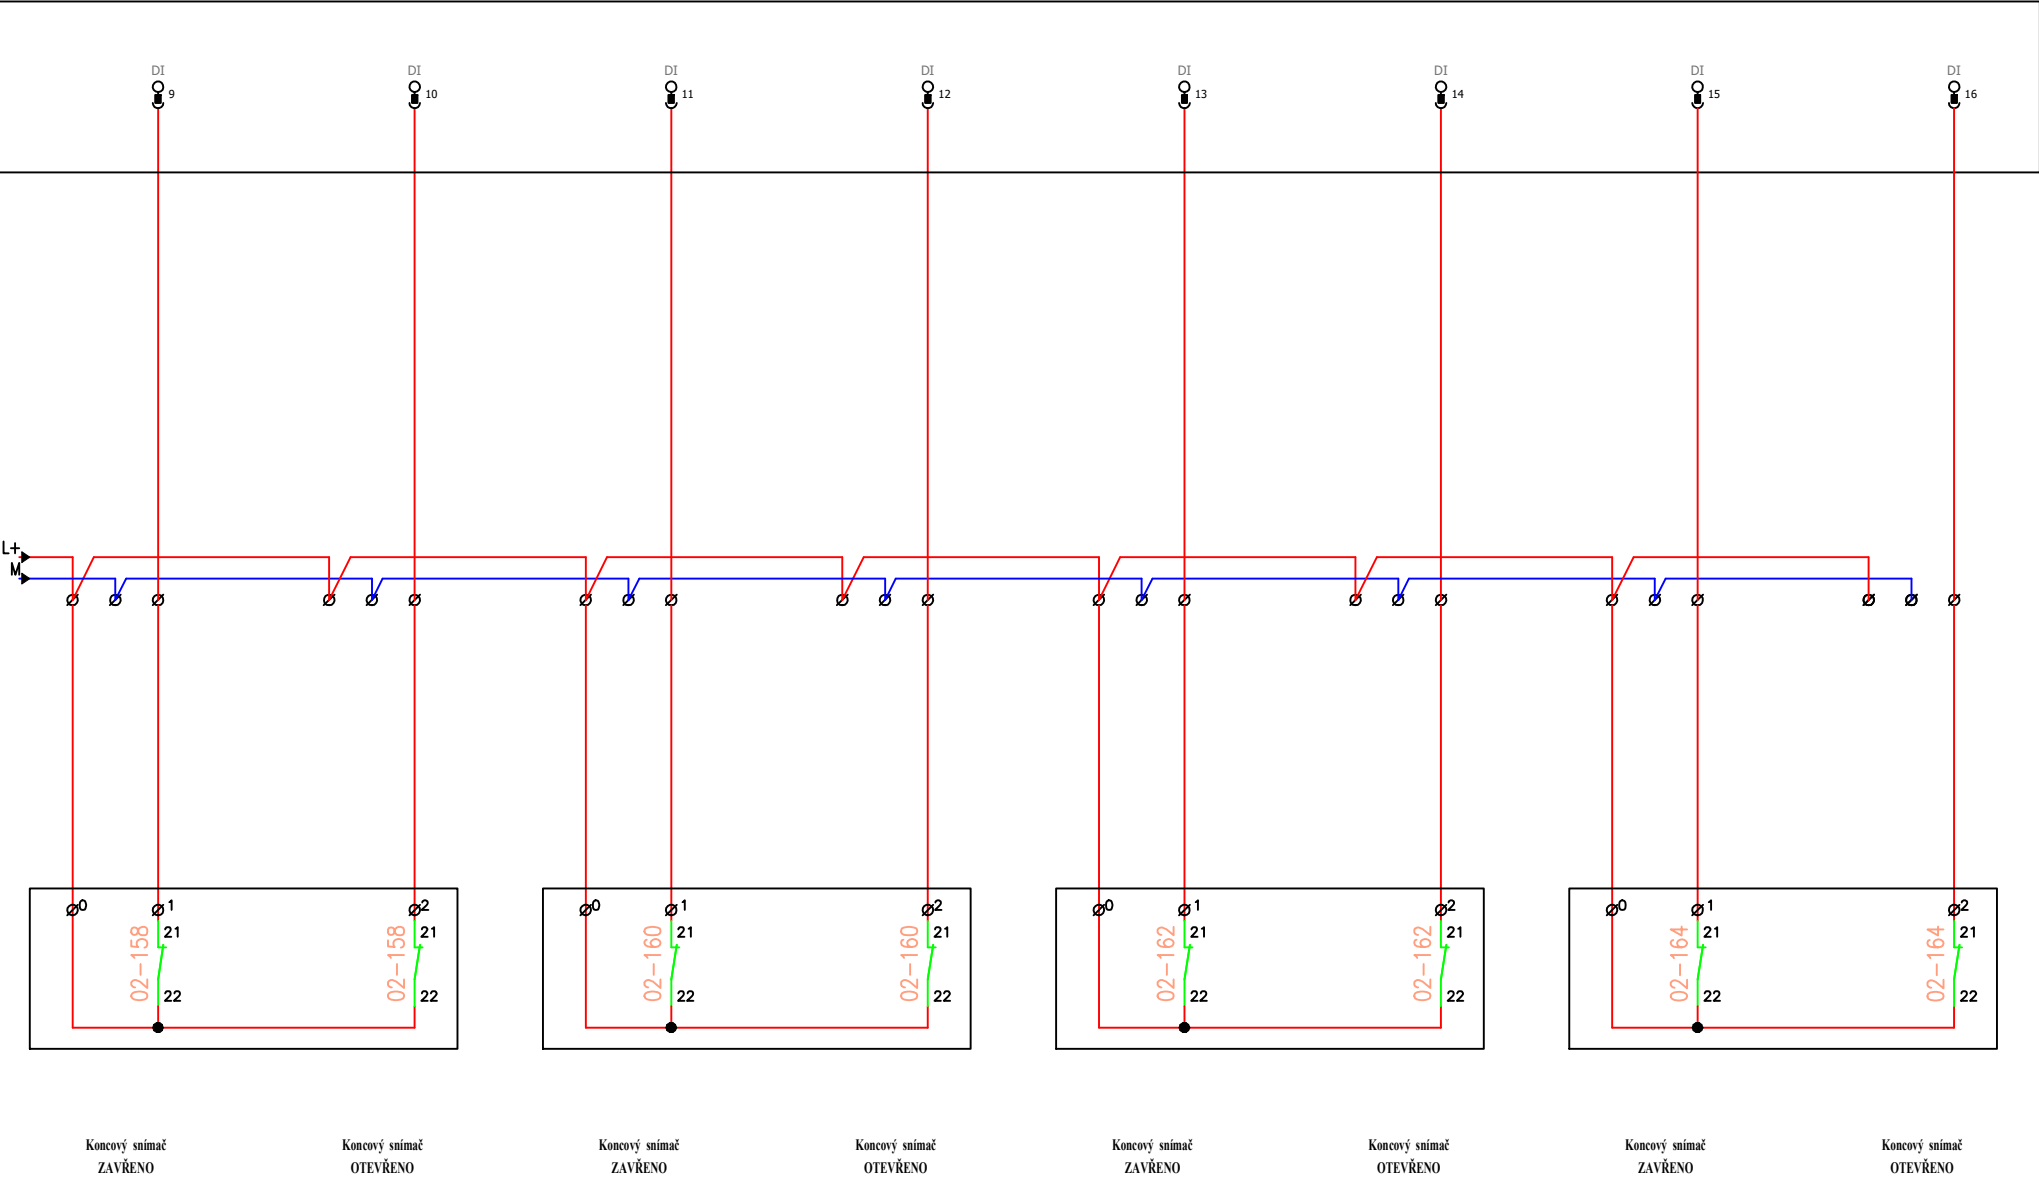

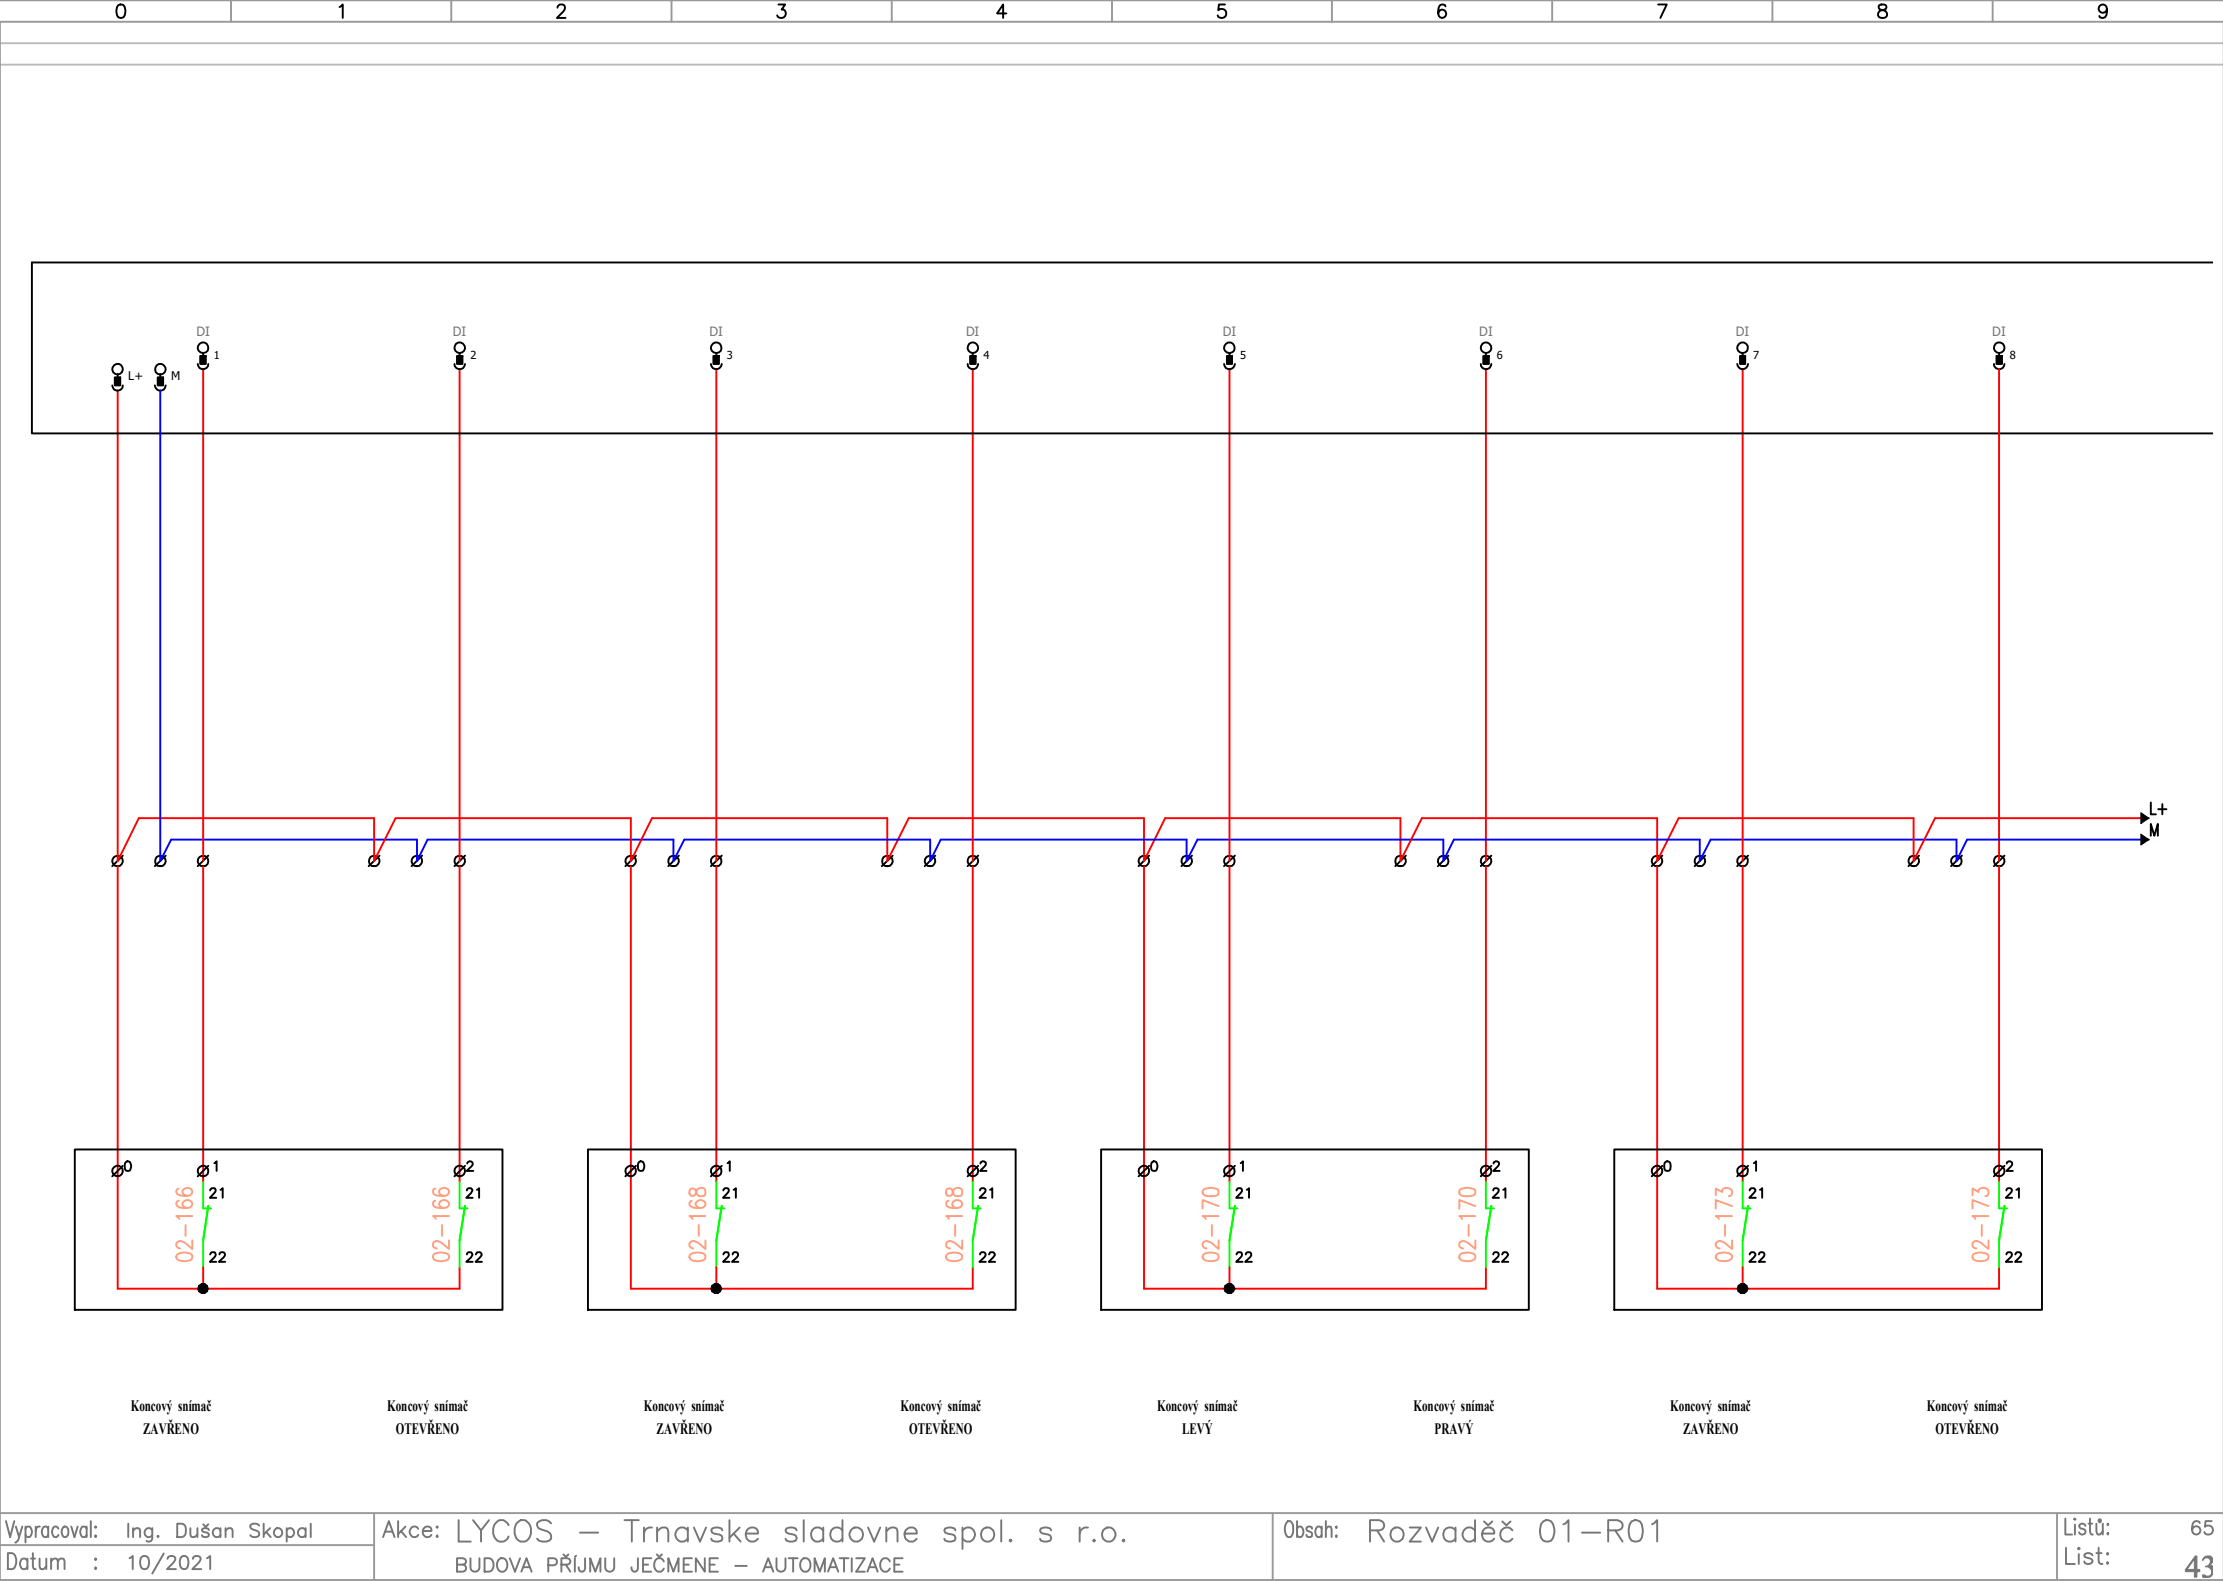



TYPE 6ES7131-6BH01-0BA0

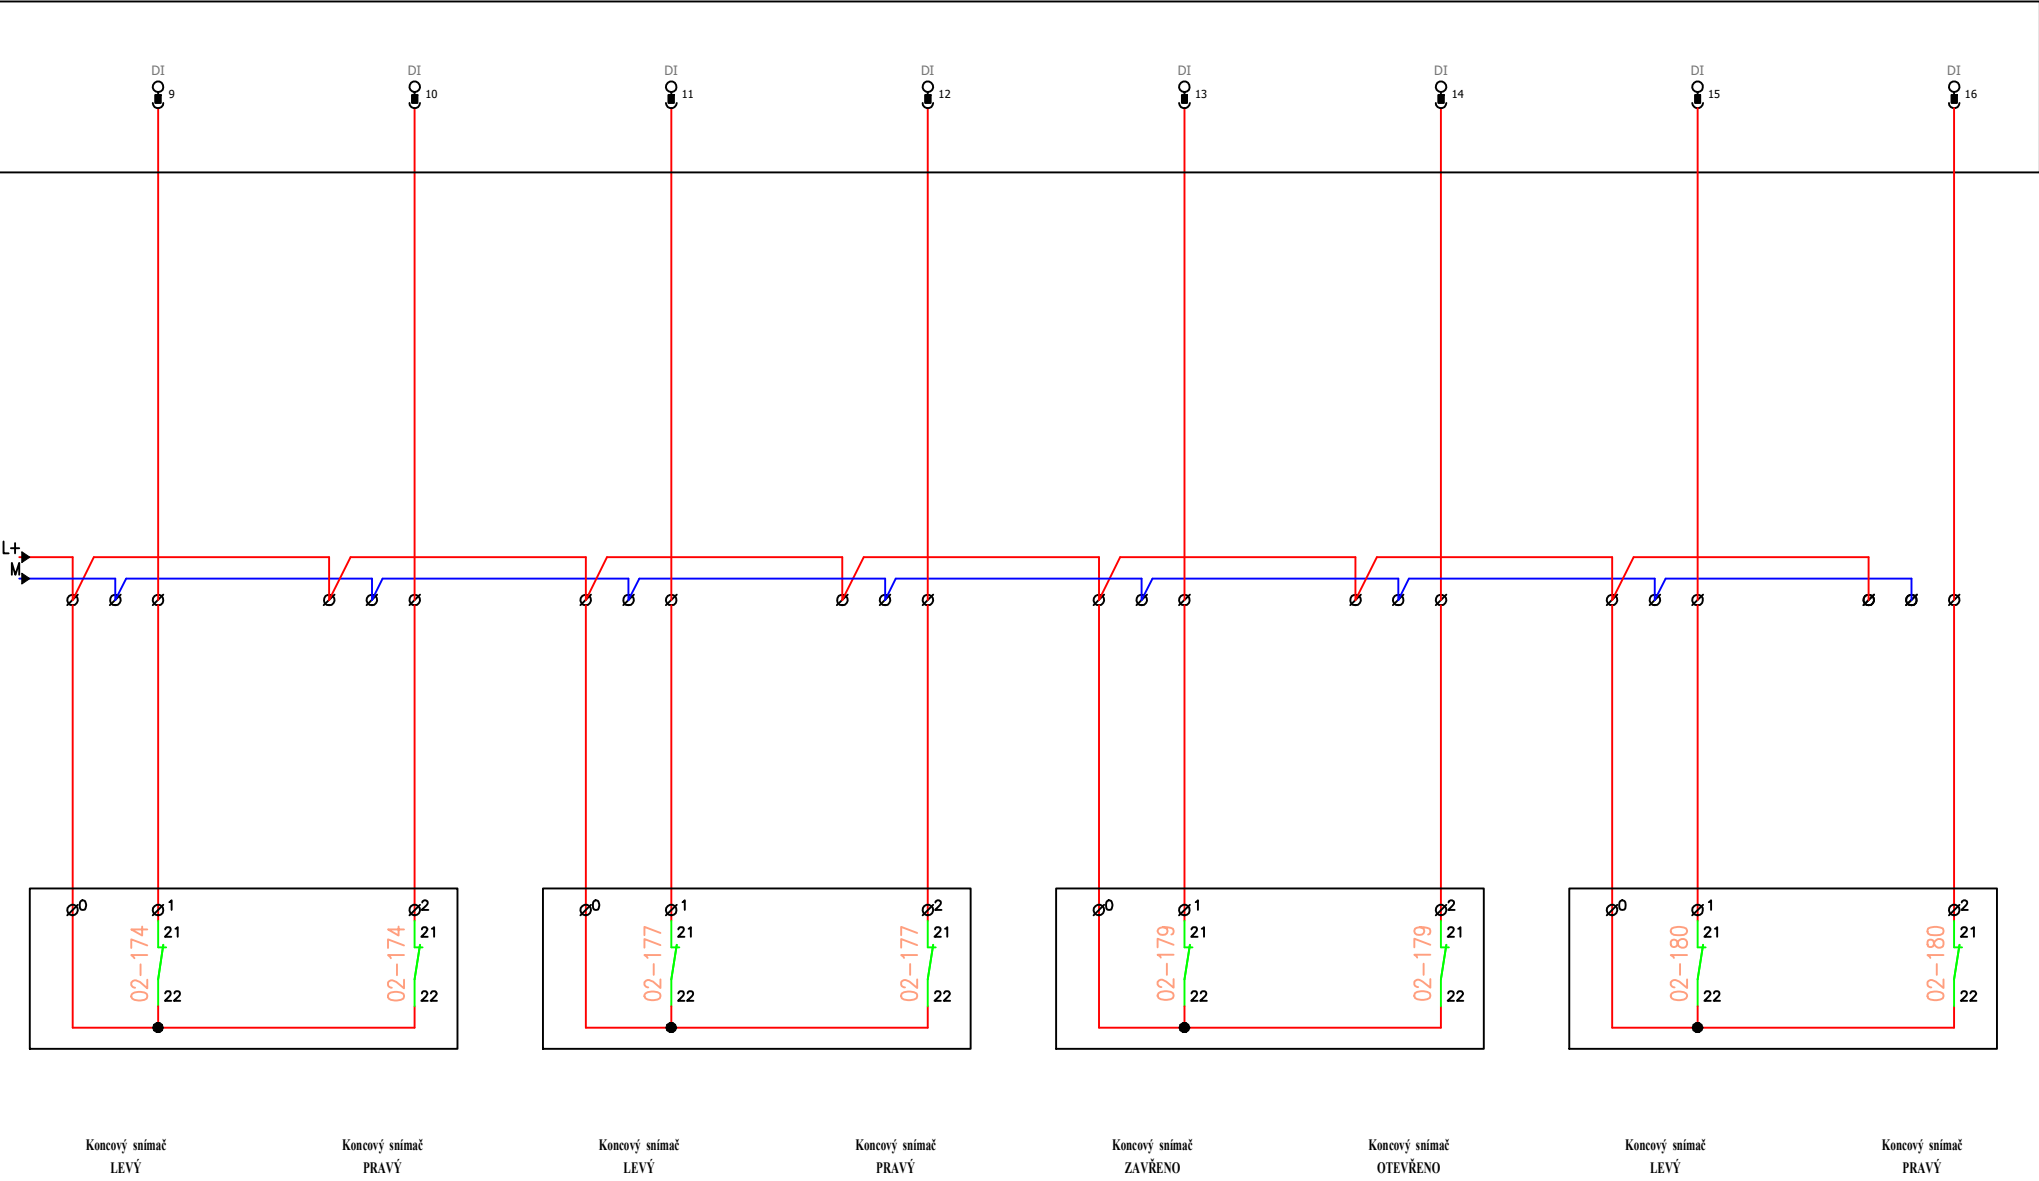

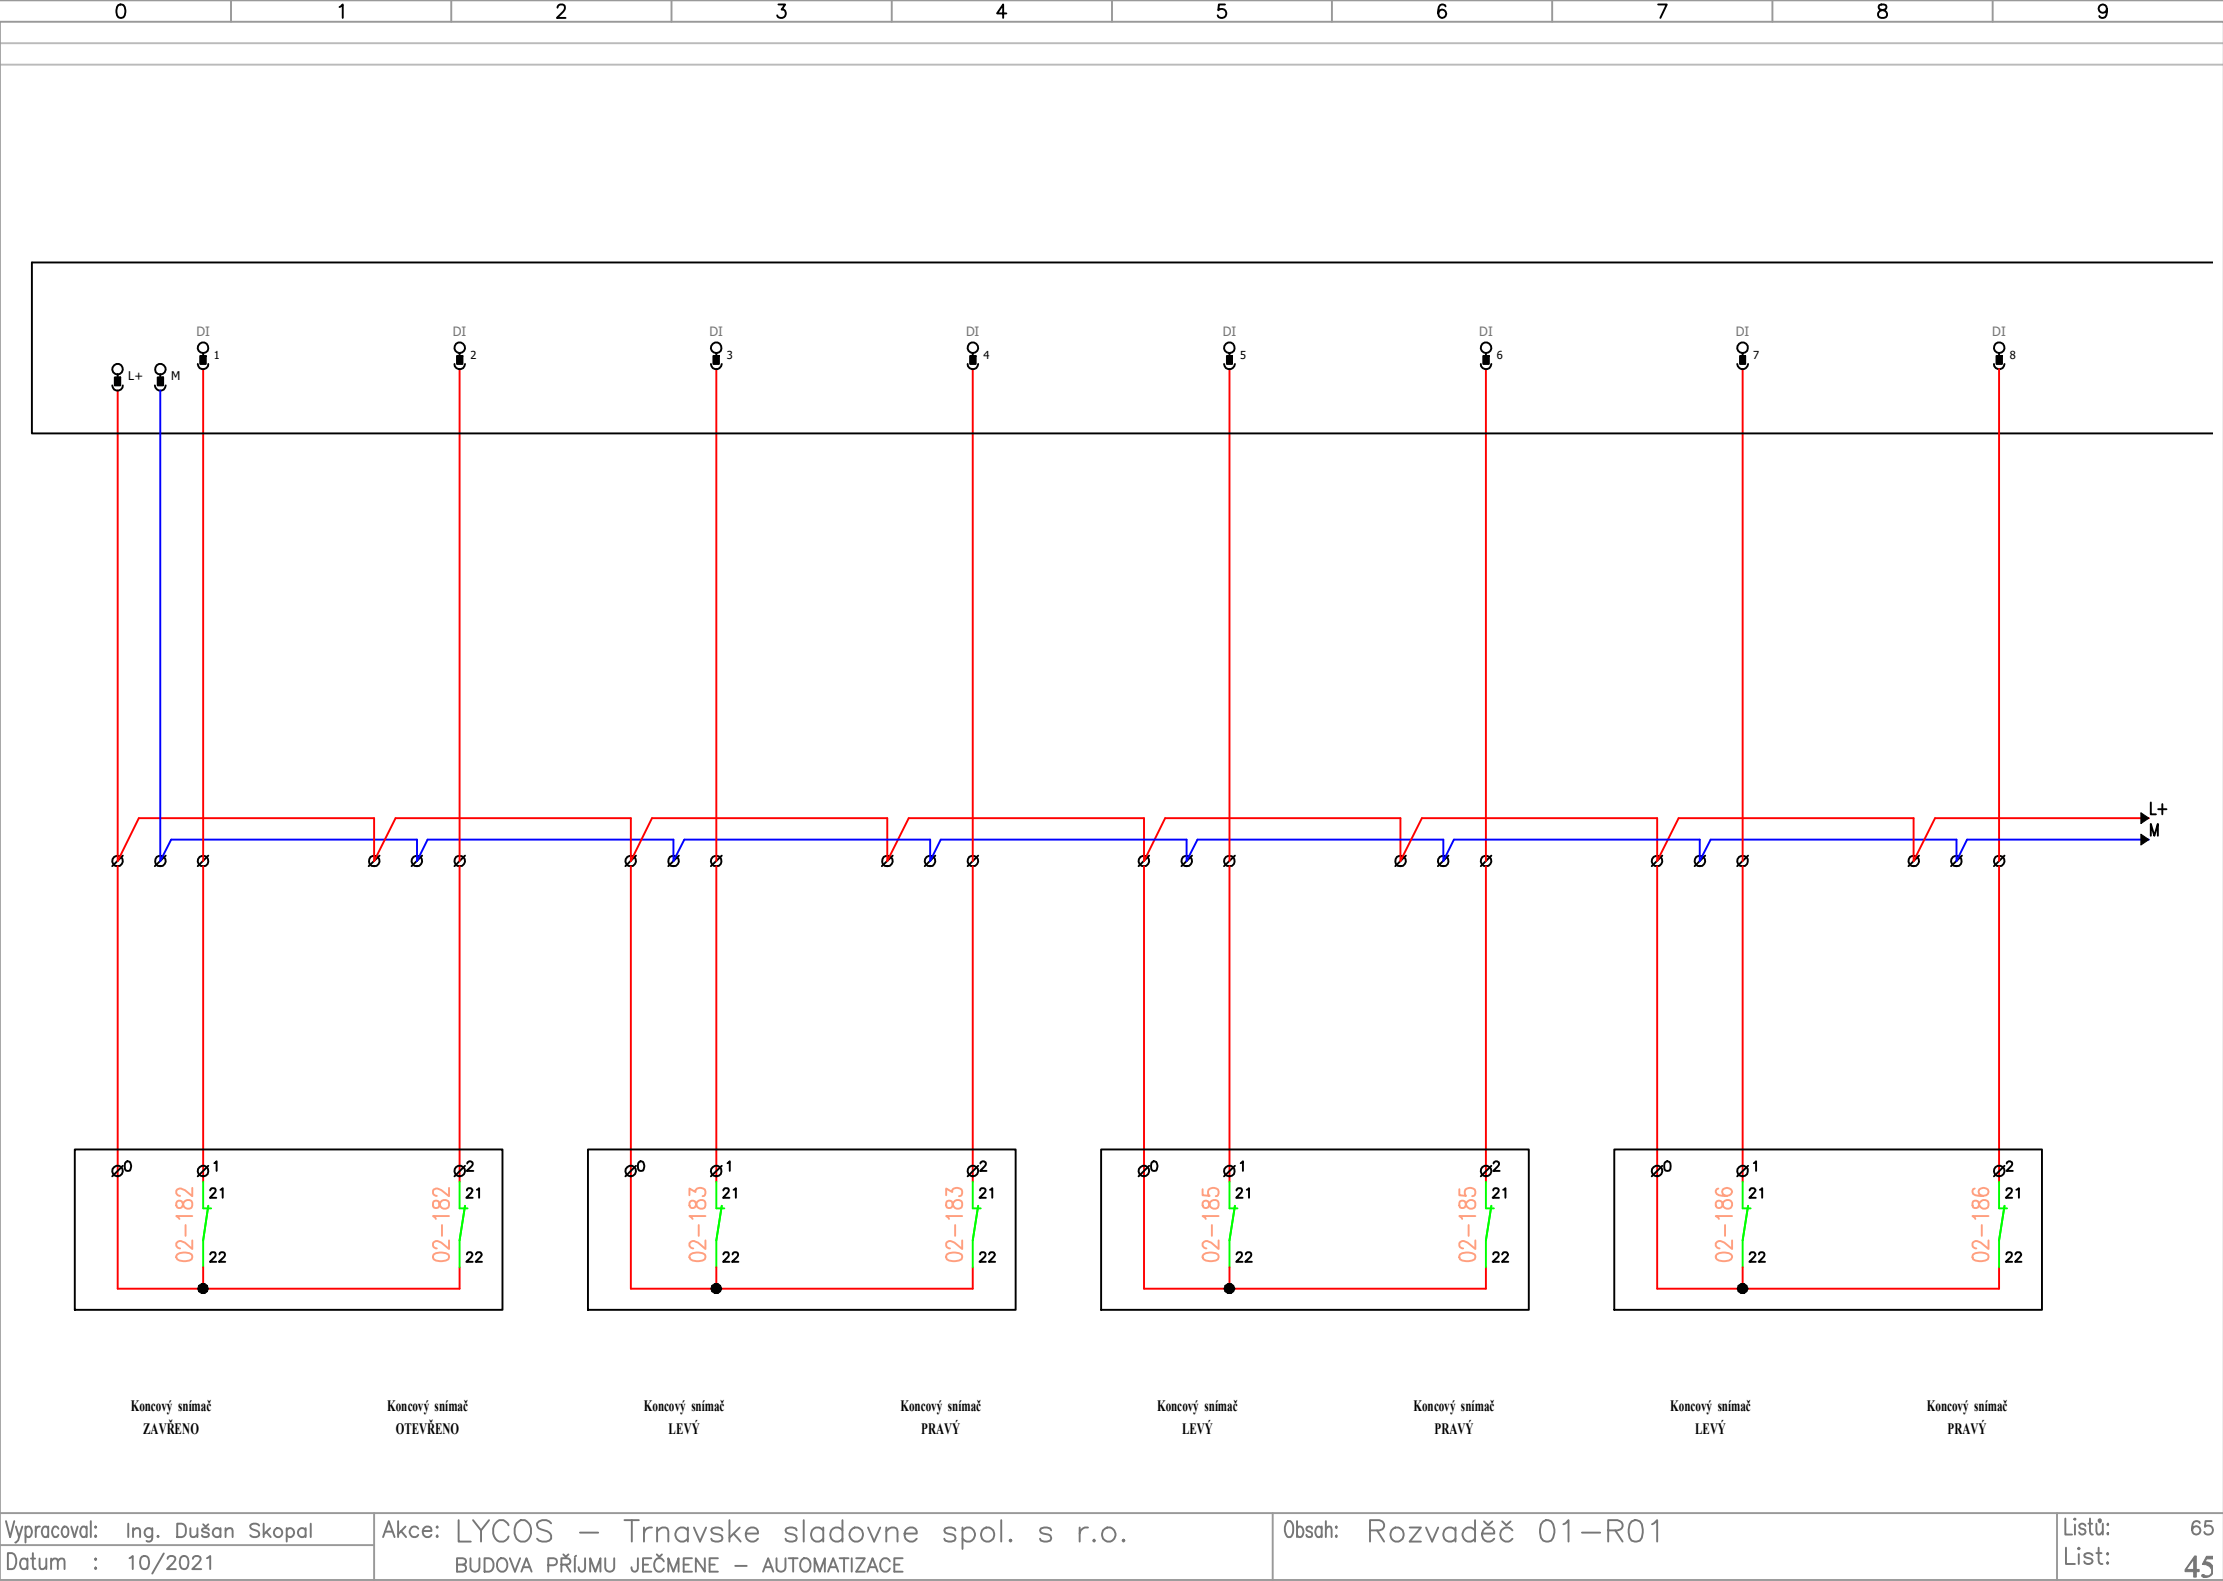


TYPE 6ES7131-6BH01-0BA0

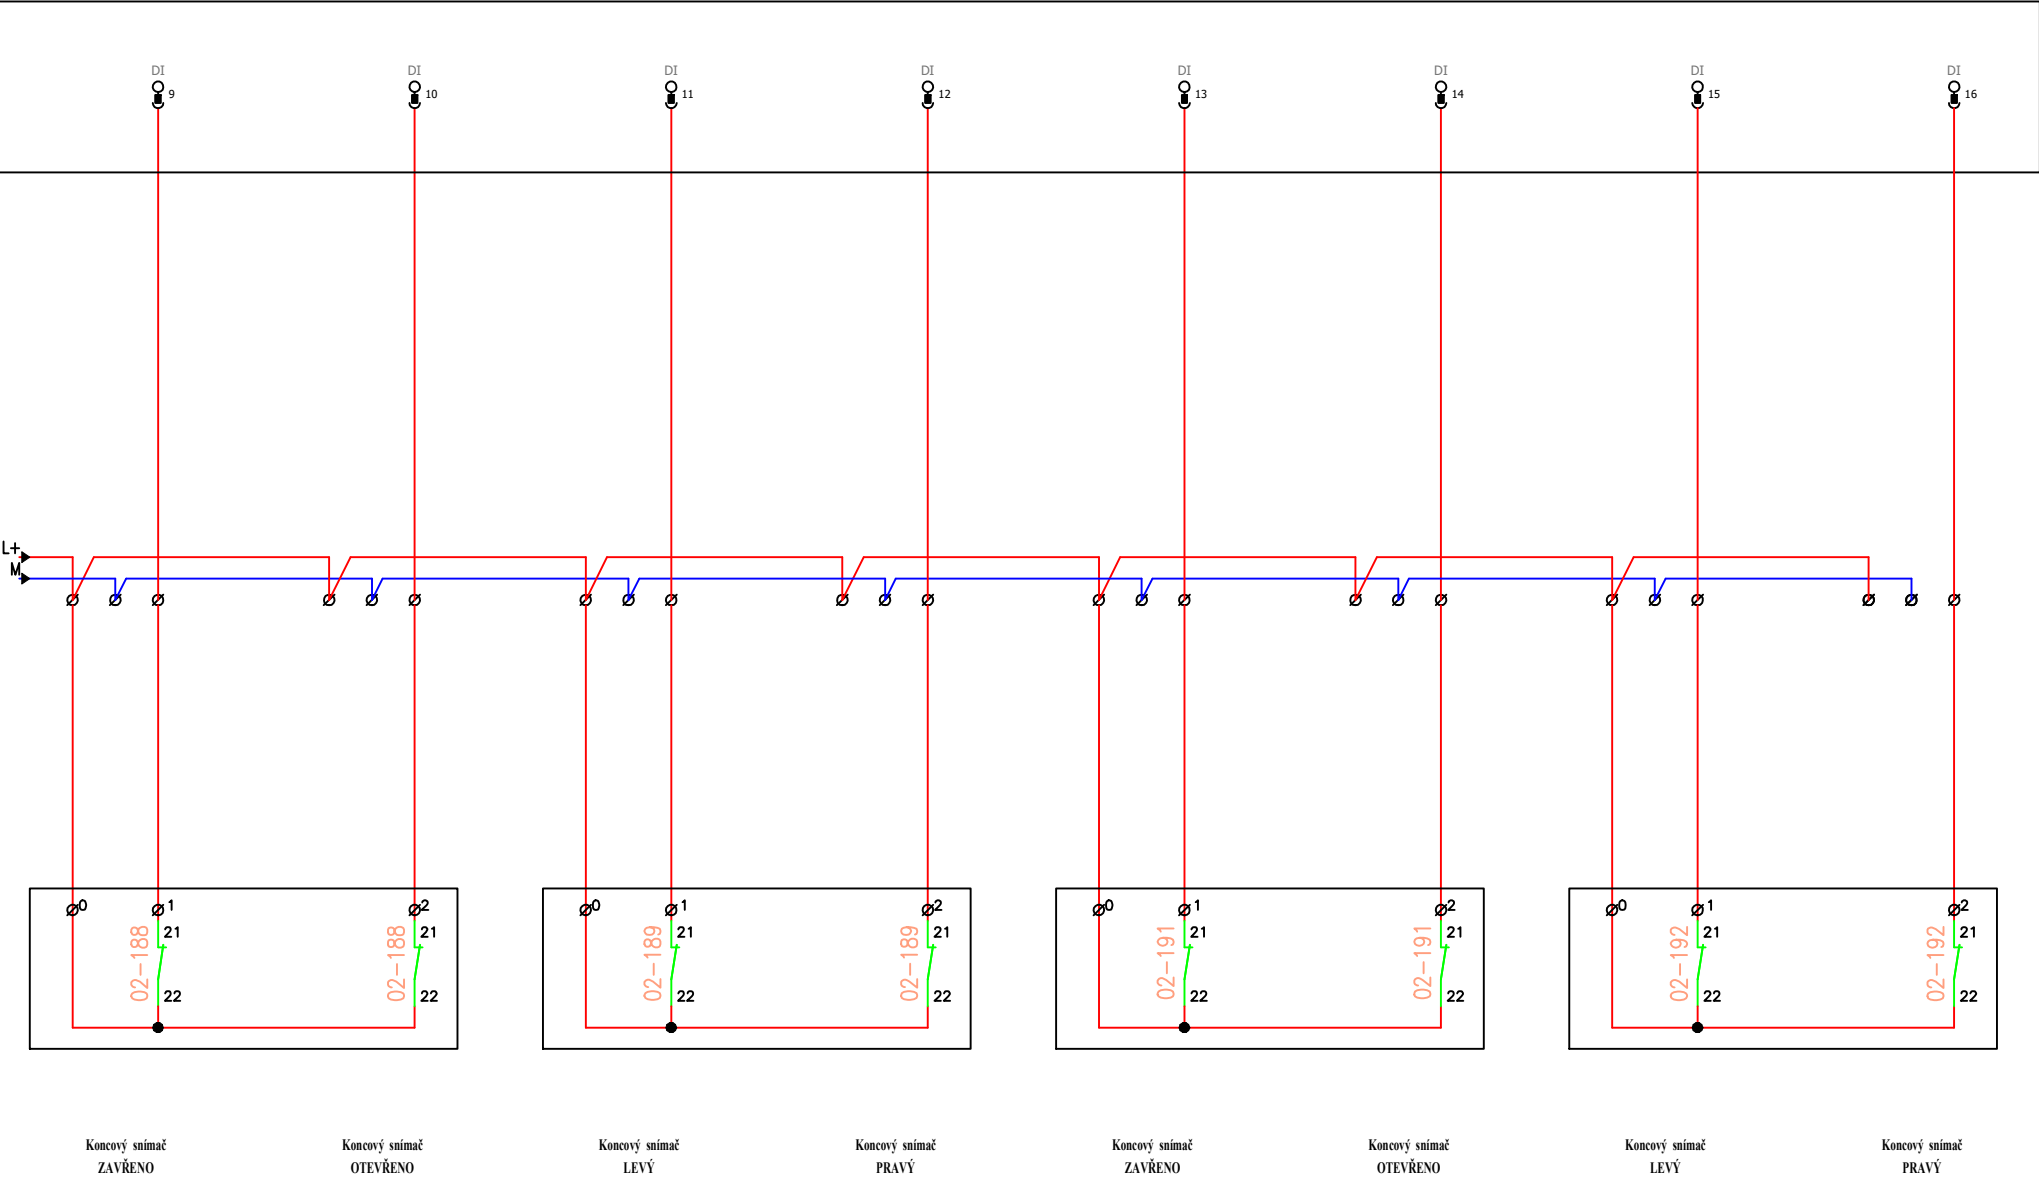

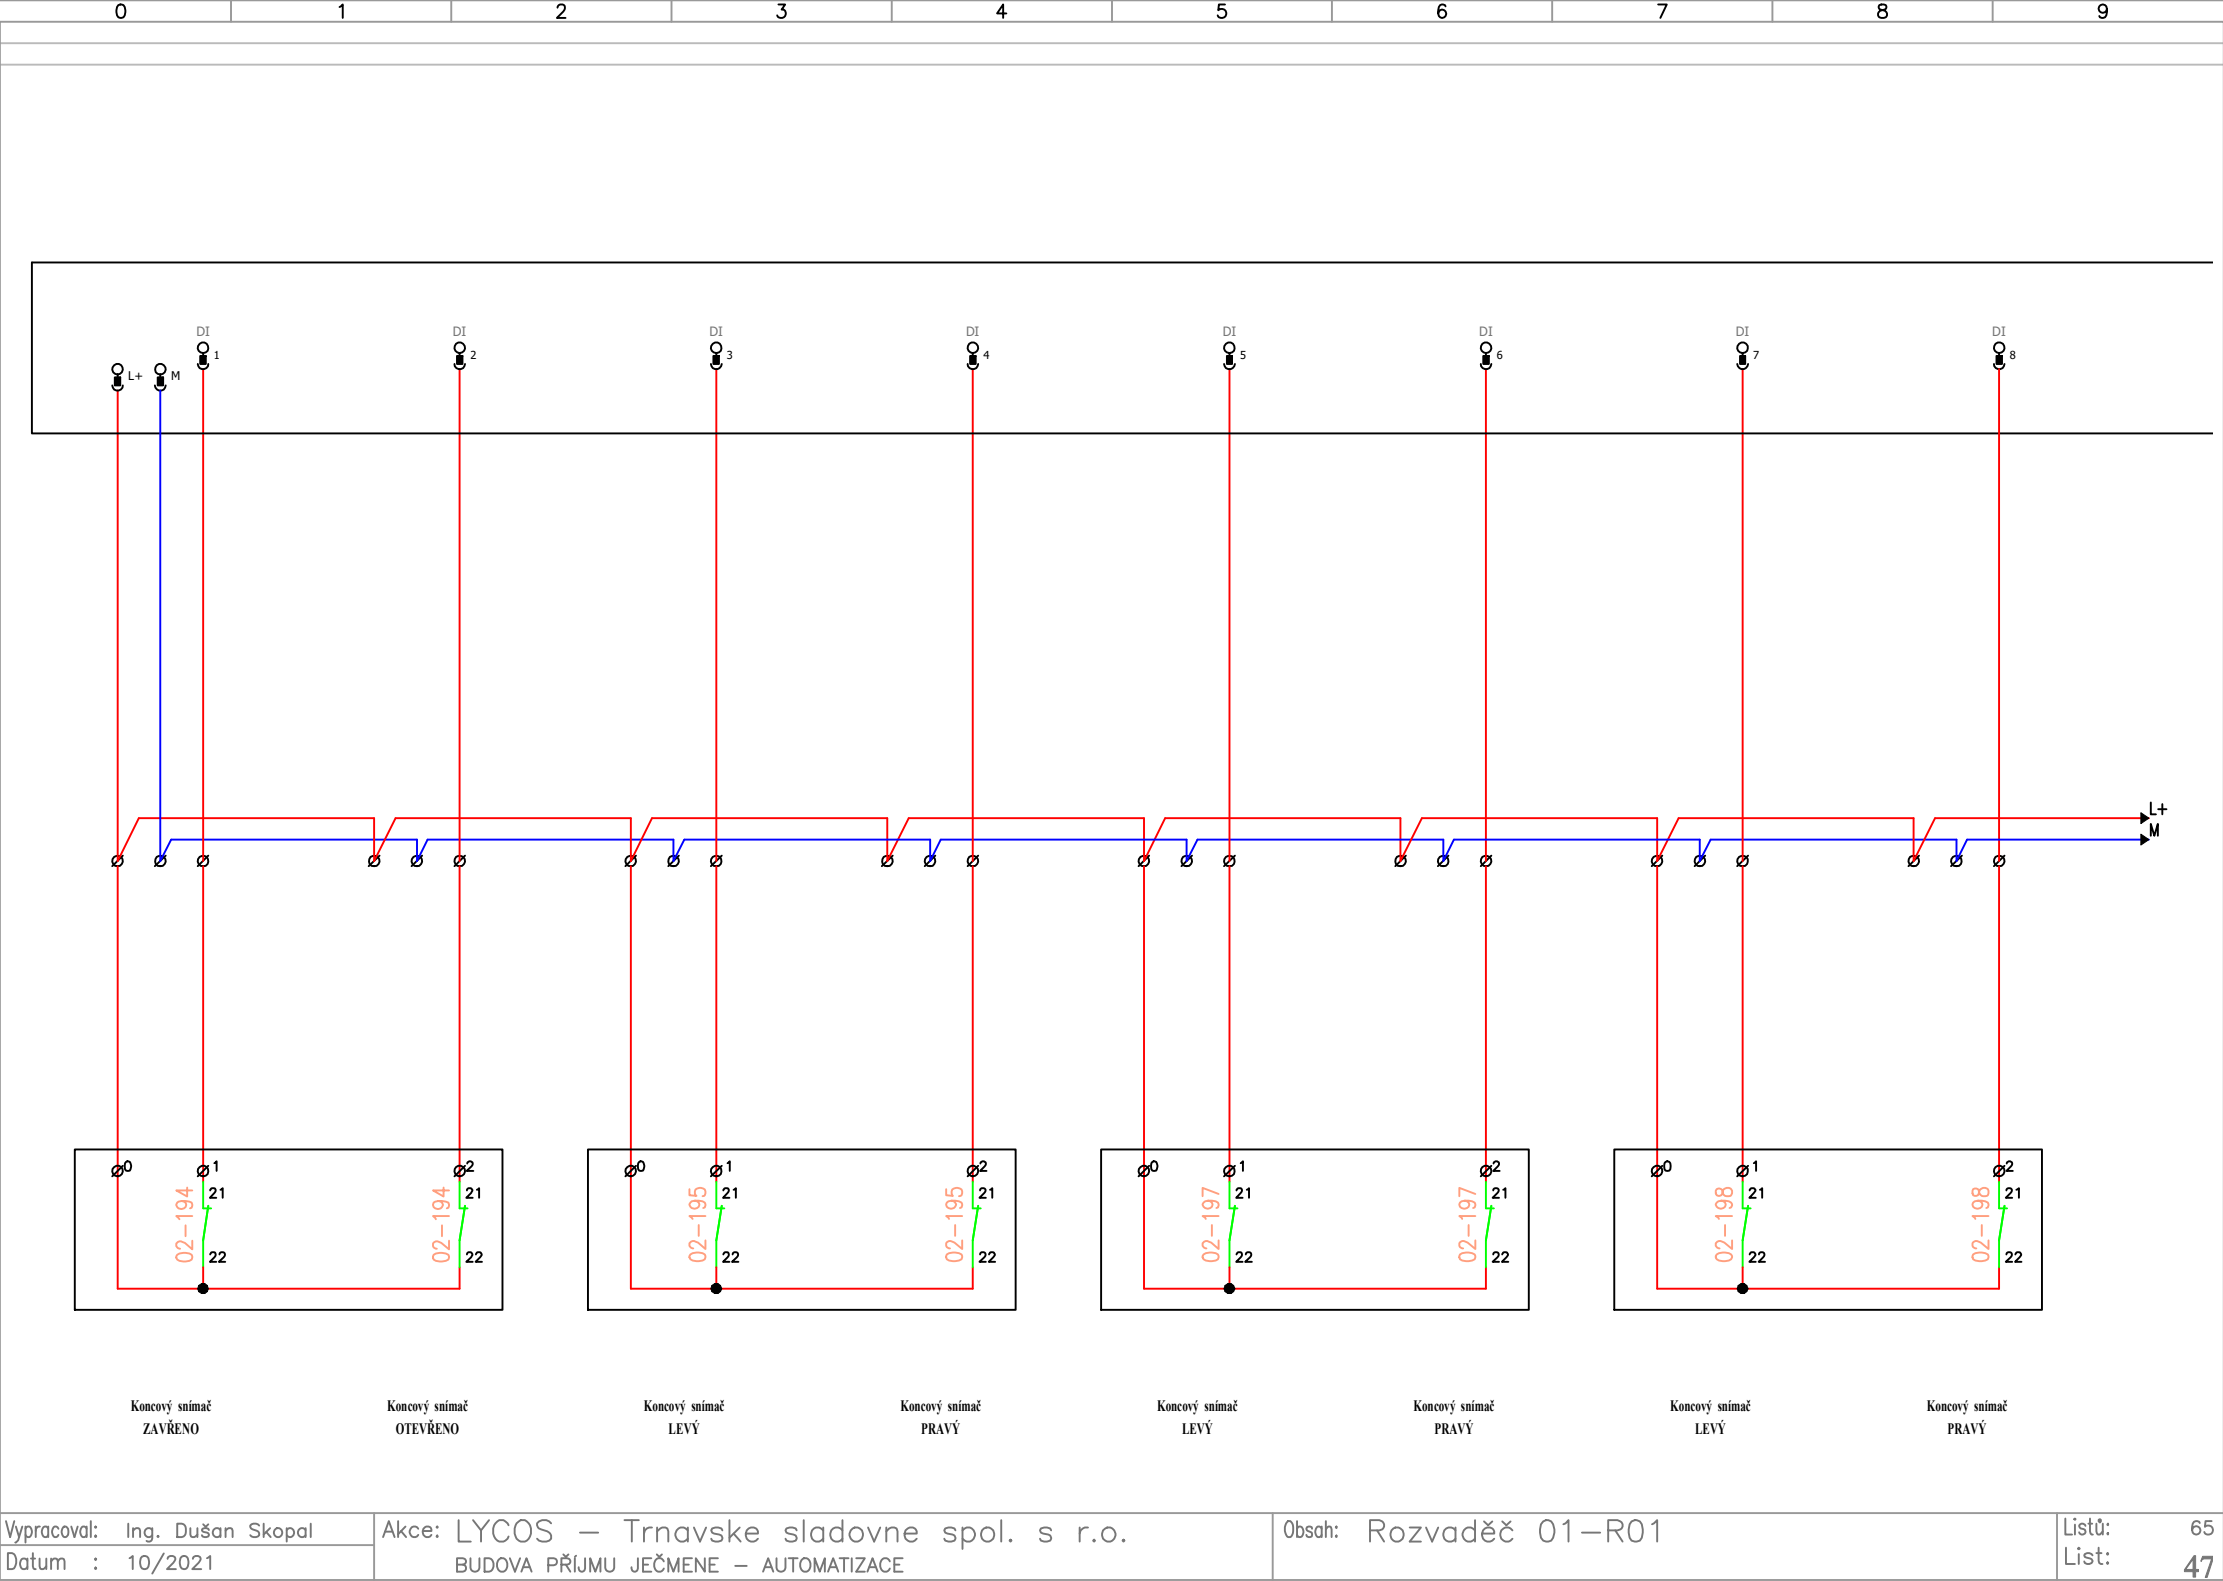

TYPE 6ES7131-6BH01-0BA0

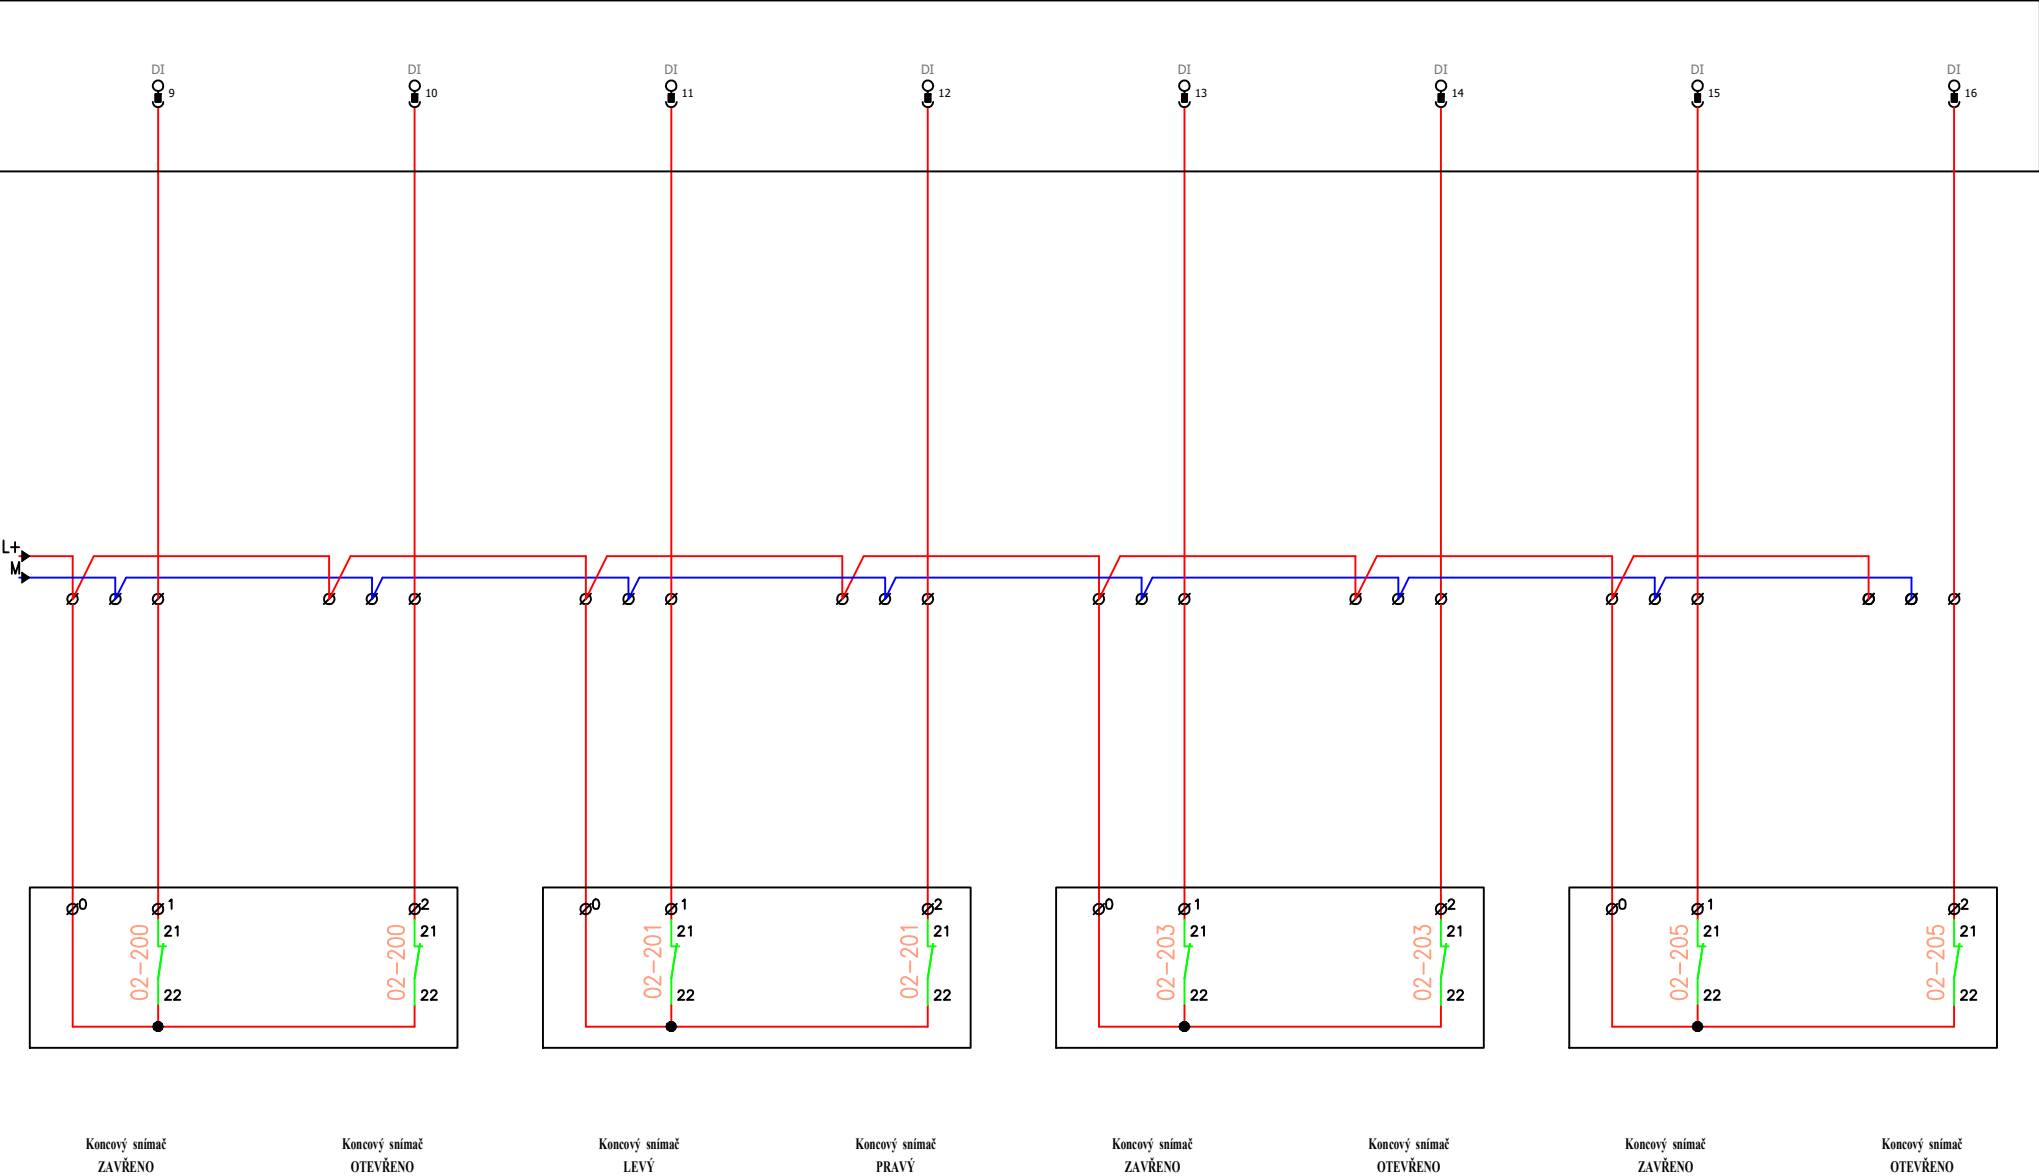

Koncový snímač
ZAVŘENO

Koncový snímač
OTEVŘENO

Koncový snímač
LEVÝ

Koncový snímač
PRAVÝ

Koncový snímač
ZAVŘENO

Koncový snímač
OTEVŘENO

Koncový snímač
ZAVŘENO

Koncový snímač
OTEVŘENO

TYPE 6ES7131-6BH01-0BA0

