

# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w Osada Świątoszyn 2

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do przewodu kominowego nr 2. Przewód kominowy zabezpieczony wkładem kominowym stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 4.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r.)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**nr uprawnień 0002633**

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. 0002633

Pieczęć i podpis

**"Florian" Zakład usług Kominiarskich**  
**Bartłomiej Pługowski**  
63-700 Krosno, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29

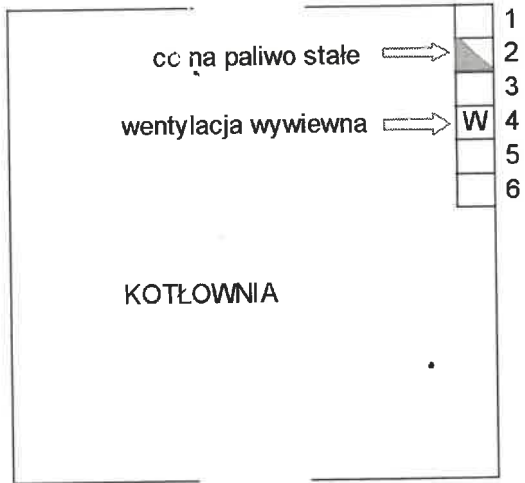

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Bartłomiej Pługowski*  
Nr upraw. 0002633

# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
55-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
(Pieczęć Zakładu Kominarskiego) 4-27-29  
tel. 724 355 339, 724 355 338

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w **Wróbliniec 4**

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do przewodu kominowego nr 2. Przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 1.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r. )

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**nr uprawnień 0002633**

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. 0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, ul. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29

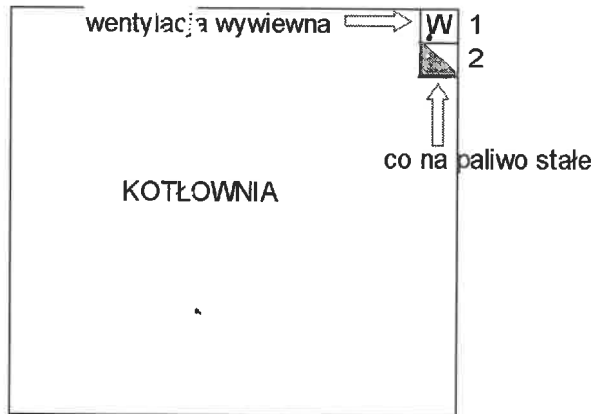

  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr. opr. 0002633

# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, ul. Szarych Szeregów 2/48  
66-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 794 999 999, NIP 621-194-27-29  
(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w **Malerzów 23**

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni do przewodu kominowego systemowego nr 2 jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe po uprzednim zamontowaniu wkładu kominowego stalowego. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 1.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r. )

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
( uprawniony mistrz kominarski )  
**nr uprawnień 0002633**

  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. 0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Piłgowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/43  
56-300 Miłecz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29

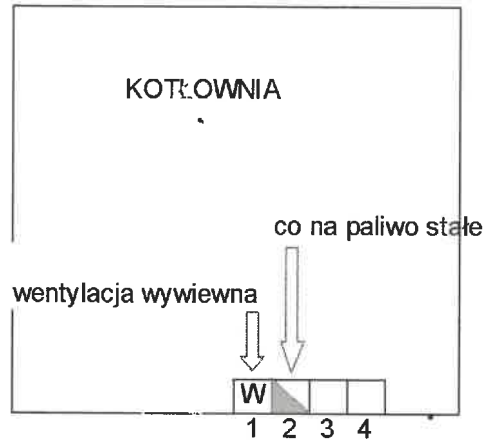

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Bartłomiej Piłgowski  
Nr upraw. 0002633

# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyń, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
(pieczęć Zakład Kominarski nr 631-154-27-29)

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w Skoroszów 2

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni do przewodu kominowego o wymiarach 45x45 cm jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe po uprzednim zamontowaniu wkładu kominowego stalowego i wyprowadzeniu go na całą długości. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni wyprowadzić rurami stalowymi w pozostałej części przewodu kominowego.

W dniu sprawdzenia przewód kominowy był drożny i wykazywał ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r. )

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**nr uprawnień 0002633**

  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr up. 0002633  
Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-184-27-29

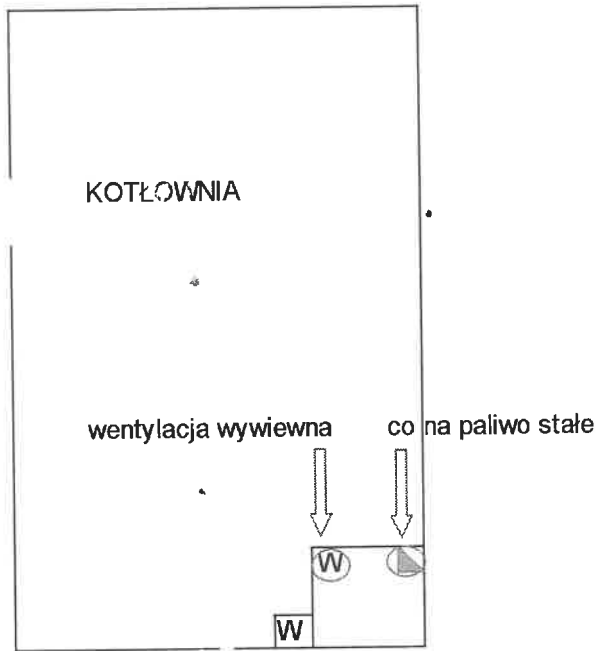

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr uw. 0002633



# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyń, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29  
(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w **Brzezie 35**

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do przewodu kominowego nr 1. Przewód kominowy zabezpieczony wkładem stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 3.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną p. wietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r.)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**nr uprawnień 0002633**

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr 0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Kroloszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 821-154-27-29

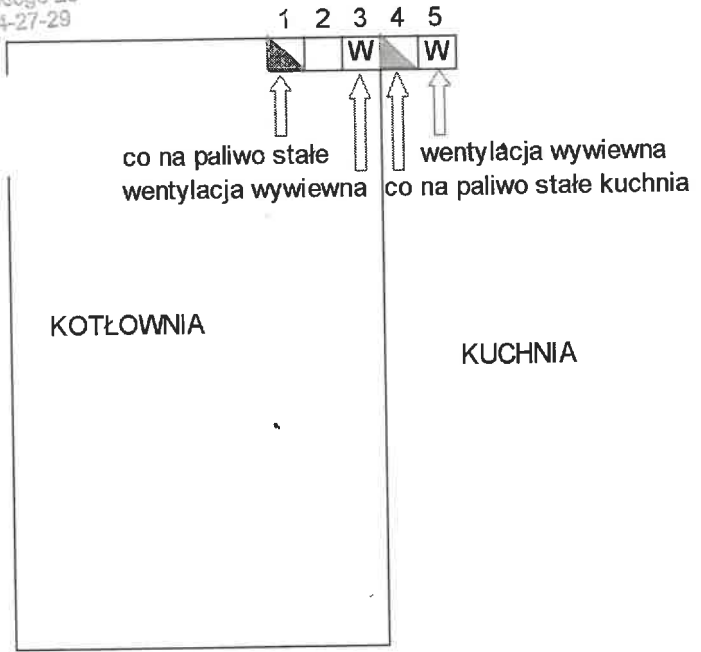

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr ust. 0002633

# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
58-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
(pieczęć Zakładu nr 891-154-27-29  
(tel. 724 338 339, 338 338))

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w **Brzezie 36**

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do komina systemowego nr 2 zabezpieczonego wkładem stalowym. Przewód kominowy zabezpieczony wkładem stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 1.

W dniu sprawdzenia przewód kominowy był drożny i wykazywał ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r. )

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
( uprawniony mistrz kominarski )  
**nr uprawnień 0002633**

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Bartłomiej Pługowski*  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr/0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominiarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/43  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29

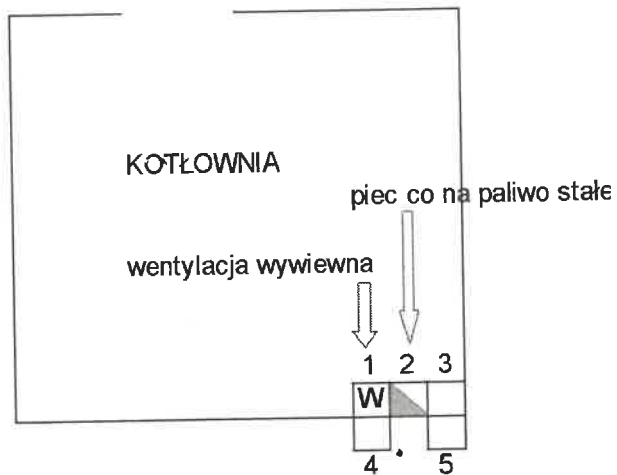

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upraw. 0002633

# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29  
(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w Gogołowice 1

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do przewodu kominowego nr 1 o wymiarach 45x45 cm. Przewód kominowy zabezpieczony wkładem stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni wyprowadzić kominem stalowym przez strop ponad dach.

W dniu sprawdzenia przewód kominowy był drożny i wykazywał ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r. )

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**nr uprawnień 0002633**

  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. 0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominiarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Starych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29

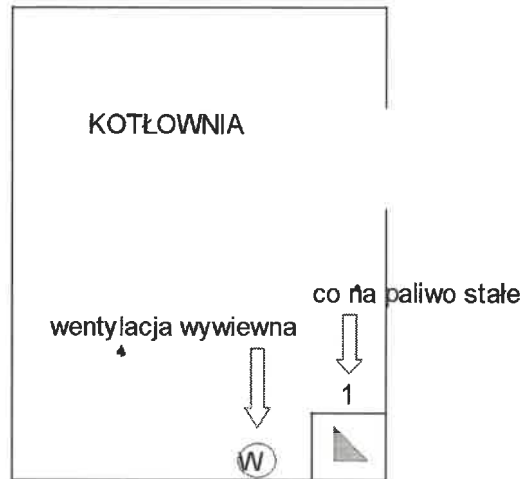

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. 0002833

# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 328 589, NIP 621-154-27-29  
(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w Krzyśków 2

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do przewodu kominowego nr 5. Przewód kominowy zabezpieczony wkładem stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 3.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r. )

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
( uprawniony mistrz kominarski )  
**nr uprawnień 0002633**

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Bartłomiej Pługowski*  
Nr upr/ 0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Piugowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29

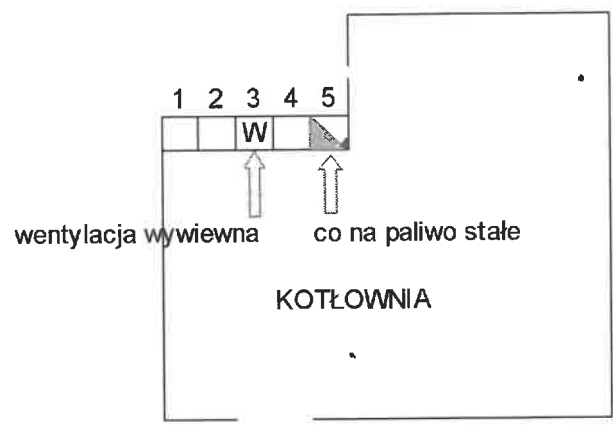

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Bartłomiej Piugowski*  
NIP 621-0002633



# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
**Bartłomiej Pługowski**  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
(tel. 72 420 86 00, NIP 631-154-27-29  
(REG. ZAKŁADU KOMINIARSKIEGO))

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w **Krzyżków 3**

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do przewodu kominowego nr 2. Przewód kominowy zabezpieczony wkładem stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 1.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r. )

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
( uprawniony mistrz kominarski )  
**nr uprawnień 0002633**

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Bartłomiej Pługowski*  
Bartłomiej Pługowski  
Nr up. 0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominiarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29

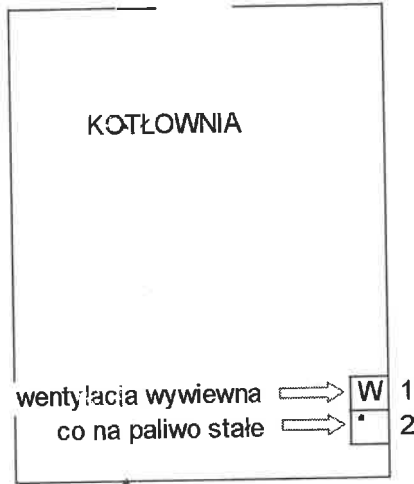

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. K 92833

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w **Krośnicy ul. Leśna 2**

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do komina systemowego nr 3 zabezpieczonego wkładem stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 2.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r.)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
**nr uprawnień 0002633**

  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. 0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Piłgowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Miłicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29

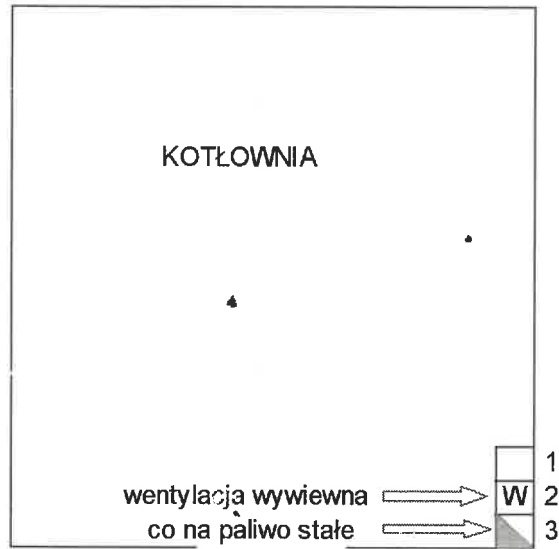

  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Piłgowski  
Nr opt. 0002633

# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
66-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 71 338 33 33 (Kominarskiego)  
tel. 71 338 33 33 (Kominarskiego)

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w **Dziewiętlin – Pierstnica Mała**<sup>4</sup>

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do przewodu kominowego nr 2. Przewód kominowy zabezpieczony wkładem stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 1.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r.)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
( uprawniony mistrz kominarski )  
**nr uprawnień 0002633**

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Bartłomiej Pługowski*  
Nr up. 0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominiarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29



*[Handwritten signature]*  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Bartłomiej Pługowski  
NIP: 0002633

# „FLORIAN”

„Florian” Zakład usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 699, NIP 621-154-27-29  
(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Milicz dnia 28.08.2023 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku w Milicz ul. Osiedle 31

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do przewodu kominowego nr 4 po wyłączeniu starego pieca klasy 4. Przewód kominowy zabezpieczony wkładem stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 5.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r. )

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**nr uprawnień 0002633**

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
nr uprawnień 0002633

Pieczęć i podpis

"Florian" Zakład usług Kominarskich  
**Bartłomiej Piłgowski**  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel: 724 888 889, NIP 621-154-27-29

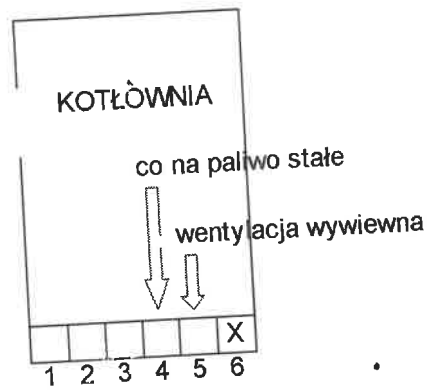

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Bartłomiej Piłgowski*  
Nr upr. 0002633