



detail: M 1:100


ZS-DIS
SR č. 8359768

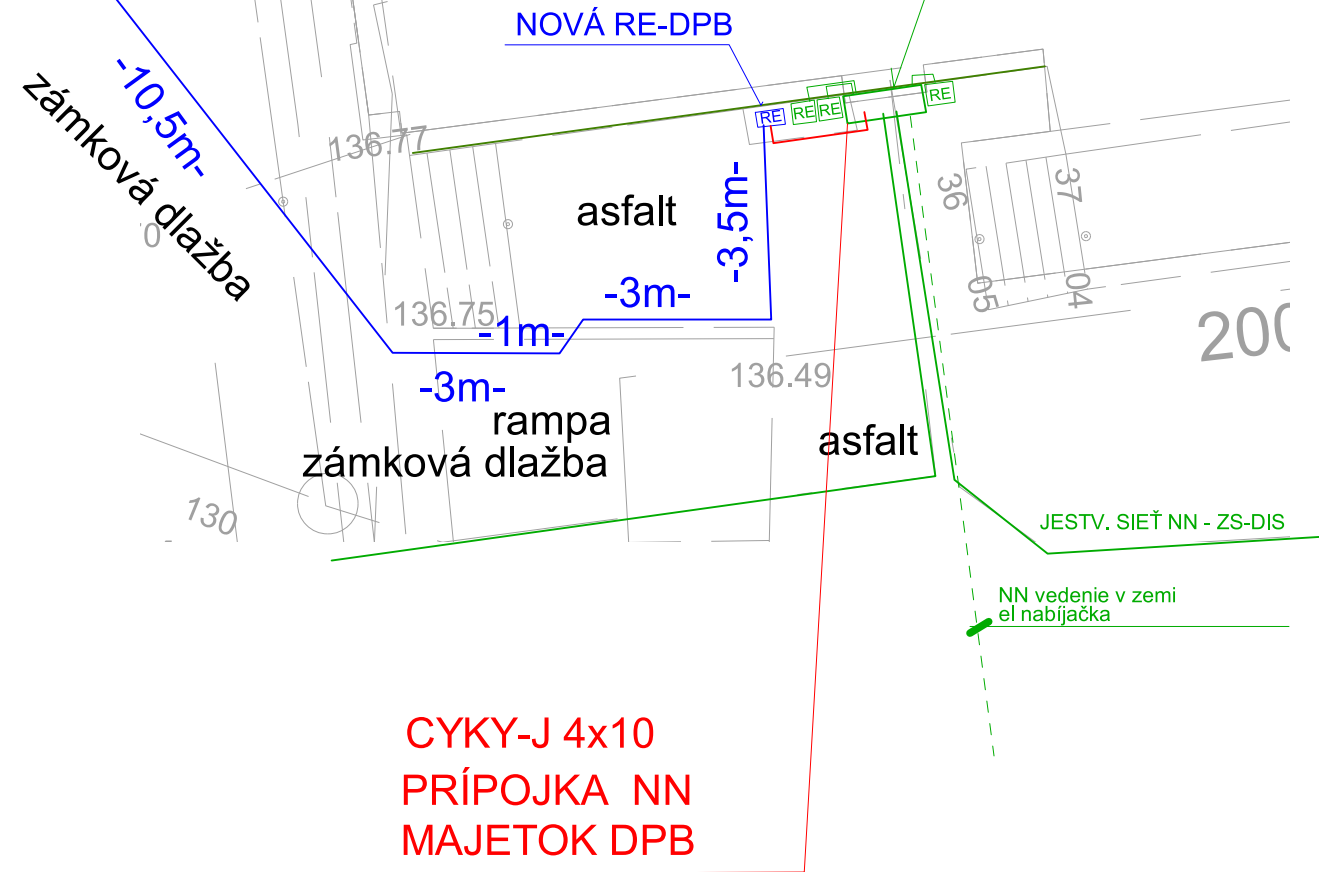

PRÍPOJKA NN
REZ ULOŽENIA KÁBLA



ROZVODY NN DPMB
REZ ULOŽENIA KÁBLA



NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI SIETI V ZEMI	KÁBLE NN, VN				CHRÁNIČKY	
	SÚBEH a (cm)		KRIŽOVANIE b (cm)		SÚBEH a (cm)	KRIŽOVANIE b (cm)
STN 73 6005	NN	VN	NN	VN	a (cm)	b (cm)
POZNÁMKA: x - V CHRÁNIČKE						
KÁBLE do 1kV	5	20	5	20	10	30
VN do 22kV	20	20	20	20	30	30
OZNAM. NECHRÁNENÉ	20	80	30	80	30	10
OZNAM. V CHRÁNIČKE	10	30	10	10	10	10
PLYN do 0,005MPa	40	40	10 ^x	10 ^x	40	10 ^x
PLYN do 0,3MPa	60	60	10 ^x	20 ^x	40	20 ^x
VODOVOD	40	40	40/20 ^x	40/20 ^x	60	20 ^x
KANALIZÁCIA	50	50	30	30	30	10
KÁBELOVOD	10	30	30	30	10	20
TEPLOVOD	30	100	30	50	30	15

Sieť: 3 PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C

bod rozdelenia PEN na N a PE v HLAVNOM ROZVÁDZAČI OBJEKTU

OCHRANNÉ OPATRENIA:
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2 príloha A: A1 - základná izolácia živých častí A2 - zábrany alebo kryty

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné spájanie - čl. 411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
- doplnková ochrana - čl. 411.3.3
- sústava TN - čl. 411.4

OCHRANNÉ OPATRENIA:
- DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2

UZEMNENIE PODĽA STN 33 2000-5-54

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

VONKAJŠIE VPLYVY: ABB, AC1, AD4, AE4, AF2, AG3, AH2, AK2, AL2, AM3, AN3, AP1, AQ2, AS3, AT1, AU1 BA1, BC3, BD2, BE2, CA1, CB1

vypracoval :	hlavný inž. projektu :	zodp. projektant :	Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejárska 1 814 52 Bratislava		
ING. Ján Jurčovič		ING. Ján Jurčovič			
investor	DOPRAVNÝ PODNIK a.s., BRATISLAVA		stavba		
miesto	BRATISLAVA III. Karadžičova ul.				
ZASTÁVKA KRÍŽNA ul. BRATISLAVA (Karadžičova-ul. smer Šancová)			stupeň	obj. č.	
objekt			RDP	formát	3xA4
			dátum		05/2023
príloha			číslo objektu	R1 112023	
REVÍZIA R1 10.2023			mierka	príloha č.	súprava č.
			1:500 1:100	3	