


Pz=47,8	
1,5	RW
0,2	oświetlenie
0,2	oświetlenie
0,4	oświetlenie
0,4	oświetlenie
0,4	oświetlenie
0,4	oświetlenie
0,4	oświetlenie
0,6	oświetlenie
0,4	oświetlenie
0,2	oświetlenie
0,1	oświetlenie zewnętrzne
0,1	oświetlenie zewnętrzne
0,1	logo OSP
1,0	Gniazda 1 faz. 230V
1,0	Gniazda 1 faz. 230V
1,0	Gniazda 1 faz. 230V
1,0	Gniazda 1 faz. 230V
1,0	Gniazda 1 faz. 230V
2,0	suszarka przemysłowa
2,0	pralka przemysłowa

RG

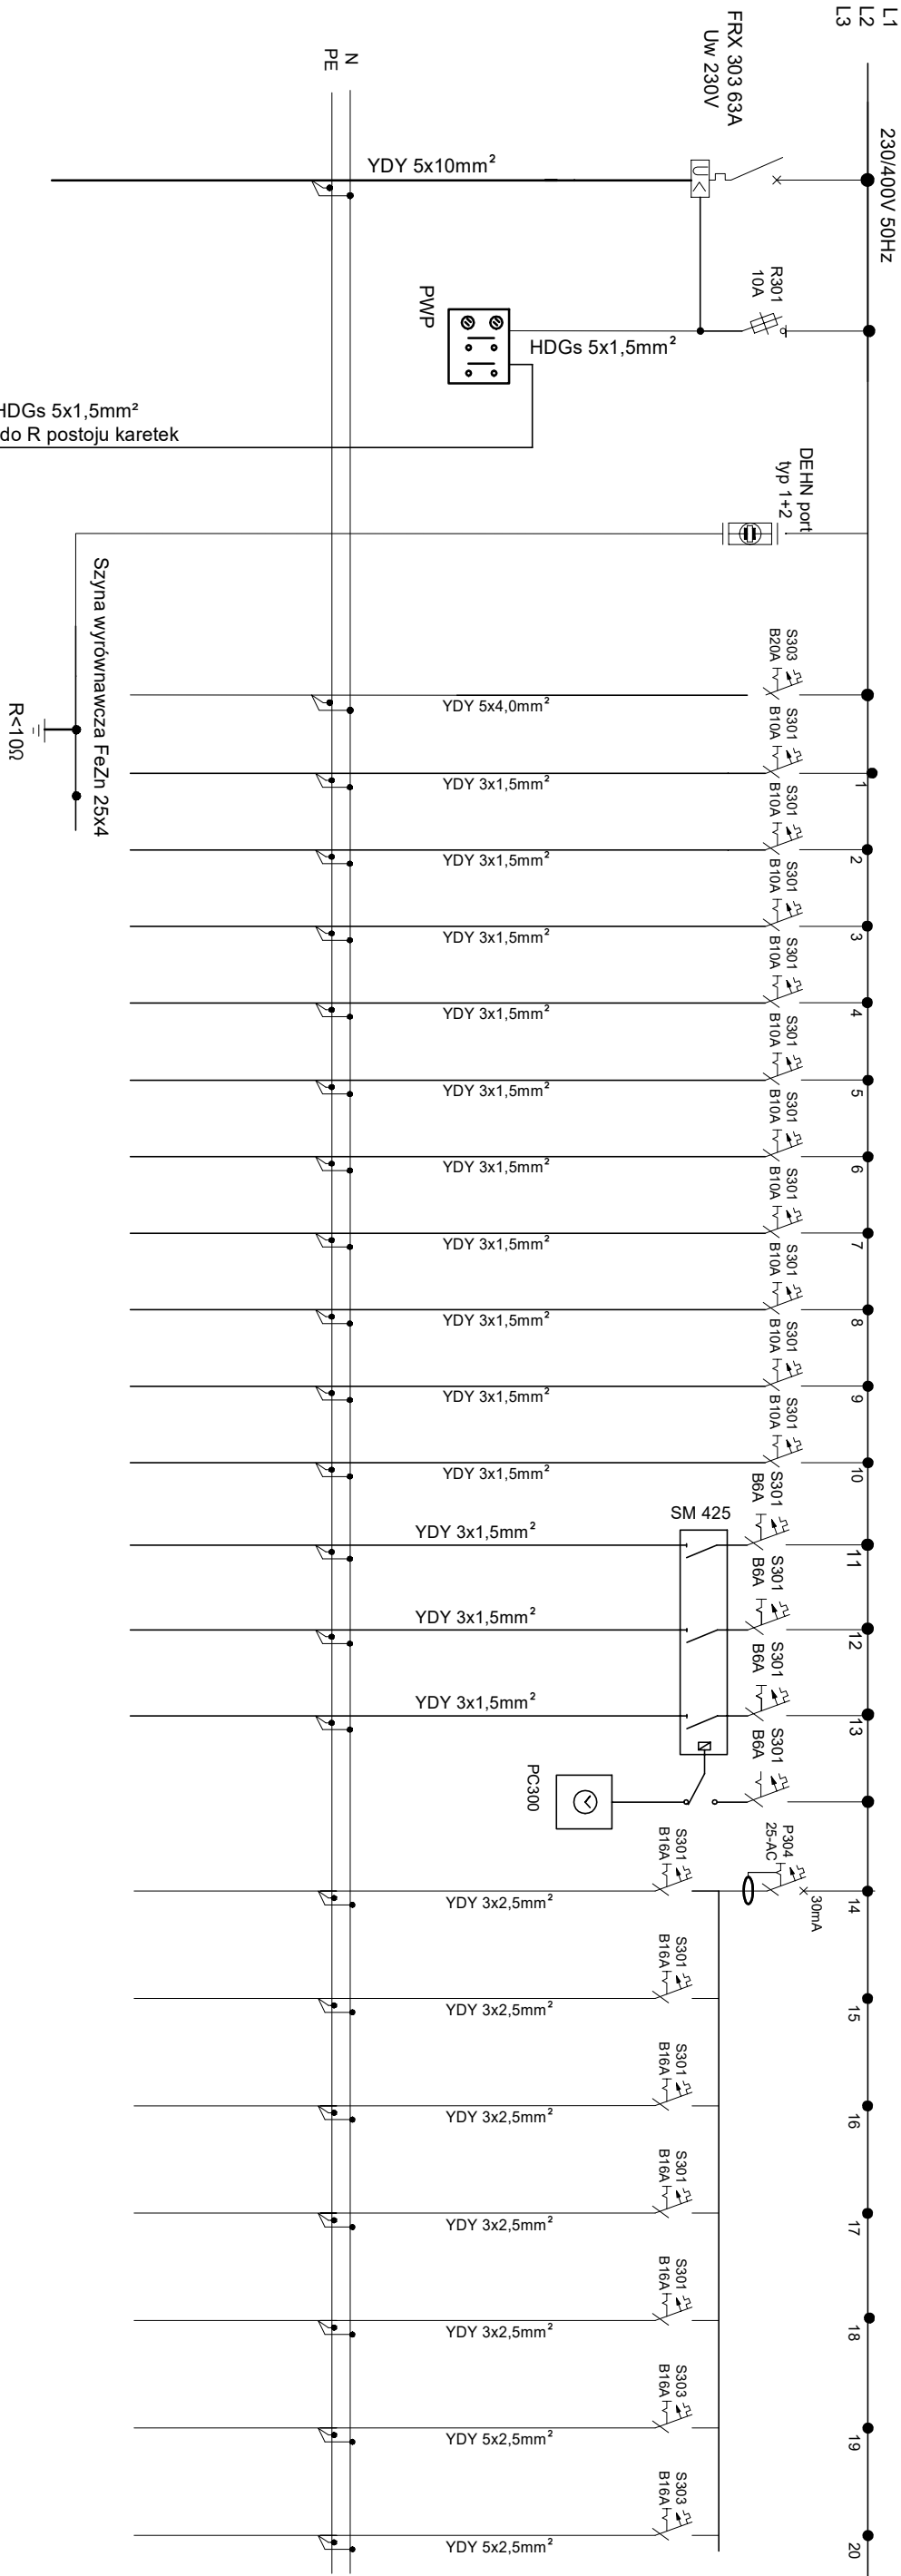

system ochrony przeciwporażeniowej:
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

Obudowa rozdzielnicy IP 20 dzwi zamykane na klucz, pozostawić ok 25% wolnego miejsca rezerwy

USŁUGI INWESTYCYJNE I AUDYT BUDOWLANE KOSZYSTOŚCIOWANIE INŻ. SŁAWOMIR MAJOWA 67-500 BRODNICA GOSZCZENICA 98C		Przebudowa i Nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Budyńku OSP i stacji postojów karetek	
Rysunek: Rozdzielnica RG		dz. nr 493/7, 493/4, obnp Górzno Masło 1, Masło Górzno	
Projektował: mgr inż. Paweł Dąbrowski KUP/0064/POOE/14 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Sprawdził: Leszek Dąbrowski upr. pol. GPl 7342/100/TO93 do projektowania w specjalności instalac. w zakresie sieci, i instalacji elektr. ..	
Inwestor: Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek 1 67-320 Górzno		Branża: Elektryczna	
		Skala: 03.2024	
		Data: E11	
		Nr strony	