



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

DT.4021.285.2023.4.AF
W/688/2024

Milicz, 08.05.2024 r.

Wnioskodawca:

**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
państwowe
Nadleśnictwo Milicz
ul. Trzebnicka 18
56-300 Milicz**

Pełnomocnik:

Konrad Zmuda
Dunkowa 31a
56-300 Milicz

Dotyczy: wniosku o sprawdzenie planu sytuacyjnego budowy przyłącza wodociągowego.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 26.04.2024 r., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane* (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1409) **opiniuje pozytywnie** plan sytuacyjny budowy przyłącza wodociągowego do **budynku gajówki w Rudzie Milickiej 23 na działce nr 173/11 AM-1 obręb Ruda Milicka** oraz potwierdza jego zgodność z Warunkami Przyłączenia znak: 131/WPM/W/2023 z dnia 29.12.2023 r.

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY:


- Inwestor zobowiązany jest do **dokonania pisemnego zgłoszenia budowy i gotowości do odbioru przyłącza wodociągowego**, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Druk Zgłoszenia stanowi załącznik nr 2;
- włączenie do sieci wodociągowej odbywa się wyłącznie pod nadzorem uprawnionego pracownika PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.;
- odbiór przyłącza przez pracowników PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. odbywa się przy odkrytym wykopie wyłącznie w dni robocze;
- Inwestor zobowiązany jest potwierdzić telefonicznie fakt rozpoczęcia wykonywania robót w danym dniu pod nr tel. 733 933 780;
- przyłącze wodociągowe należy zainwentaryzować geodezyjnie przez uprawnionego geodetę. Inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa.

Załącznik:


1. Plan sytuacyjny.
2. Zgłoszenie budowy i gotowości do odbioru przyłącza wodociągowego.

Z up. PREZES ZARZĄDU

Ewa Janus

 ul. Osiedle 35
56-300 Milicz

 +48 71 38 40 987
+48 71 38 40 249

 biuro@pgkdolinabaryczy.pl
www.pgkdolinabaryczy.pl



Jednostka ewidencyjna: 021303_5. Milicz – Obszar Wiejski
Obręb: 021303_5.0012 Ruda Milicka

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ współrzędnych plastikich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.158.15.16.4.4, 6.158.15.21.2.2

Oznaczenie granic obszaru,
który był przedmiotem aktualizacji:

Data opracowania mapy : 09.01.2024 r

Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie steci uzbrojenia terenu, które nie zostały zainwentaryzowane geodezyjnie i ujawnione w bazie GESUT.

Nie sprawdzono KW czy grunty są obciążone służebnościami gruntowymi

Legenda:

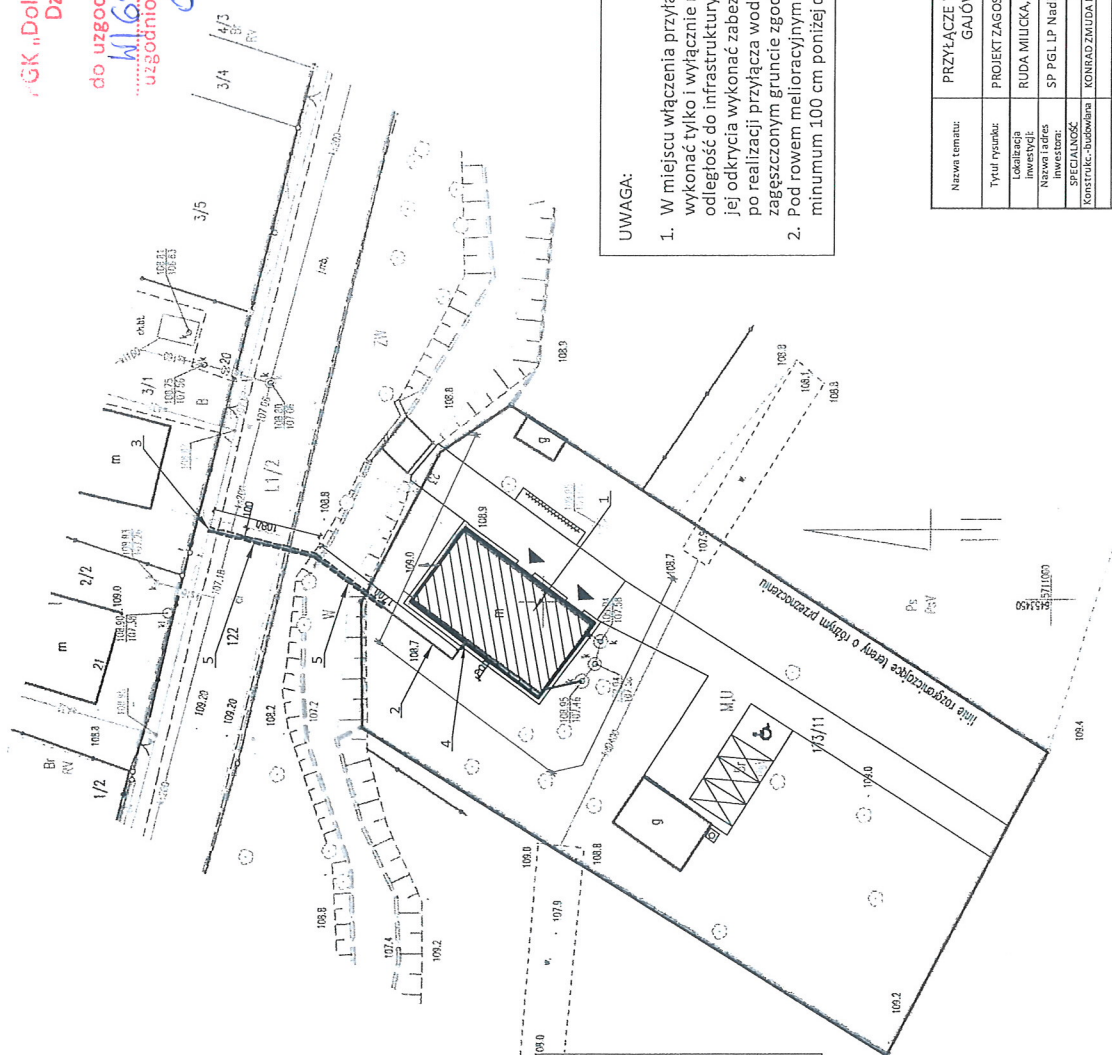
M, U – mieszkalnictwo jednorodzinne i rekreacyjne z doposażeniem usług nieuciążliwych, usługi nieuciążliwe,
ZW – zieleni wysoka nieurządzona,
W – wody otwarte,
L 1/2 – drogi lokalne.

PRO - GEO
Avoneta Italas
3-930 Julietta, Joziara 13
kam. 603 749-183
2-930-142-01-07, PEGON 300368400
in: Jan Italas
GEOETA UPRAWNIOWY
ul. nr 19520

LEGENDA:

1. Budynek Gajówki będące w trakcie remontu i przebudowy.
2. Projektowane przyłącze wodne PE PN10 SDR17 DN40 mm.
3. Miejsce montażu nawiertki typu NCS o średnicy DN160/140 wyposażonej w zawór odcinający z przedłużeniem z obudową i skrzynką uliczną żeliwną.
4. Miejsce wpięcia przyłącza wodnego do budynku Gajówki i zamontowanie za ścianą kompletnego zestawu wodomierzowego wyposażonego w wodomierz I5, zawory odcinające i zawór antyskażeniowy, zwrotny.
5. Pod drogą powiatową nr 1431D dz. nr 122 AM 1 obręb Ruda Miłicka oraz pod rowem melioracyjnym nr 1431D dz. nr 122 AM 1 obręb Ruda Miłicka oraz pod w turze ostnowej stalowej lub PVC.

Przebiegowa sie, ze najlepszy dokument zostal opracowany w wirtualnym
głoszących, których rezultaty znowa opisał techniczny
czyli wywag zrywkowy, deprecjacje informację, że jestem
indolentny wobec wizerunku kamień za słodzenie i słodzenie odzwierciedlenie.

[illegible]

UWAGA:

1. W miejscu włączenia przyłącza wodnego do sieci prace ziemne wykonać tylko i wyłącznie ręcznie ze względu na bliską odległość do infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku jej odkrycia wykonać zabezpieczenie przed uszkodzeniem, a po realizacji przyłącza wodociągowego ponownie osadzić w zagęszczonym gruncie zgodnie ze stanem zastanym.
2. Pod rowem melioracyjnym wykonać precyzek na głębokości minimum 100 cm poniżej dna rowu.

Nazwa tematu:	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO BUDYNKU GAJÓWKI W RUDZIE MIŁICKIEJ	NR. FRYZ. PZT-1
Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Lokalizacja inwestycji	RUDA MIŁICKA, DZ. NR 173/11 AM-1 OBRĘB RUDA MIŁICKA	
Nazwa i adres inwestora:	SP PGI LP Nadleśnictwo Miłicz, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Miłicz	
SPECYFIKACJA Konstrukcyjno-budowlana	P R O J E K T A N T KONRAD ŻMUDA NR UP.9/005/11	P O D P I S :
WERSJA CENNA - 2	DATA: 2014.07.22	SKALA: