



KRYTIE NN KÁBLA (do 1kV) v mm


V TERÉNE (mimo zástavbu)

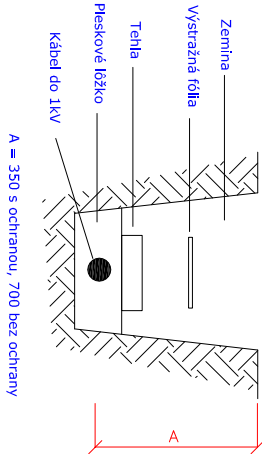


POD VOZOVKOU

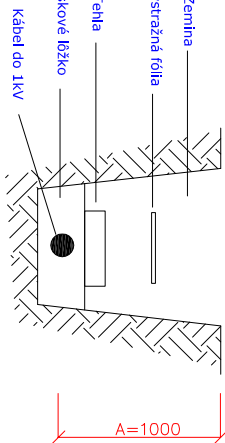


POD CHODNÍKOM

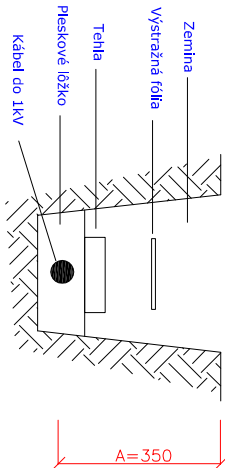


SÚBEH A KRIŽOVANIE NN KÁBLA S PLYNOM

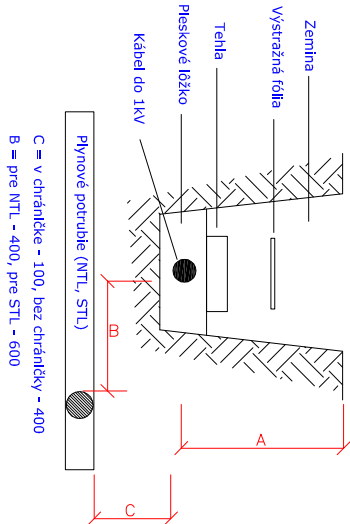

SÚBEH A KRIŽOVANIE NN KÁBLA S VODOVODOM

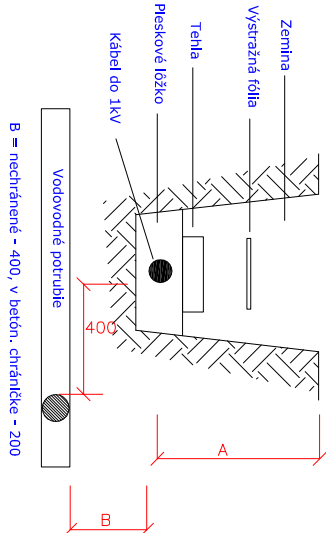

SÚBEH A KRIŽOVANIE NN KÁBLA S OZNAMOVACÍM KÁBLOM

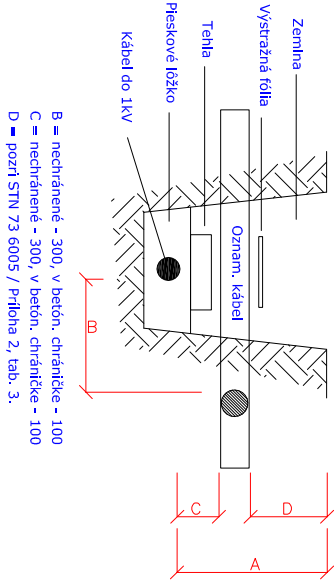

P o z n á m k a :

Pri kladení prírodného kábla a pri realizácii výkopových prác je nutné dodržať príslušné vzdialenosti od dotknutých podzemných rozvodov v zmysle STN 73 6005.

1. Pred zahájením výkopových prác investor zaistiť presné vytyčenie inžinierskych sietí
2. Výkopové práce sa v súbehu a pri križovaní s inými sieťami musia realizovať ručne

NÁZOV:										ZARIADENIE PRE SENIOROV V OBCI VINODOL										ULOŽENIE KÁBLA VO VÝKOPE																																																																					
1										2										3										4										5										6										7										8																			
STUPEŇ										Navrhli:										MENO										PODPIS										ZMENA										Č.čakazky:										-																													
										DSP																																								Kreslil:										Juraj VARGA										Výkres										-									
										DÁTUM																																								Kontroloval:										12/2018										Schválil:										Rozmer									