


## PŘÍČNÝ ŘEZ RÝHOU PRO PLYNOVOD VE VOLNÉM TERÉNU

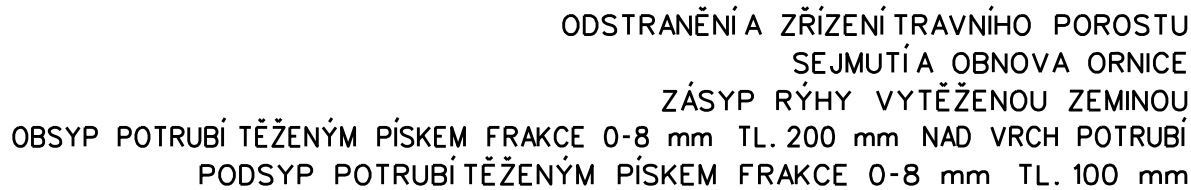

**POZNÁMKA:**

1. MINIMÁLNÍ KRYTÍ PLYNOVODU 1,00 m!
2. PODSYP PÍSKEM MUSÍ BÝT ZHUTNĚN, OBSYP POTRUBÍ A ZÁSYP RÝHY MUSÍ BÝT ZHUTNĚN  
PO VRSTVÁCH MAX. TLOUŠŤKY 15 cm!

Ivo HOS-PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, 671 56 Grešlové Mýto 76						
KRESLIL	VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT			
MicroStation V8i	Ivo HOS		Ivo HOS			
HP DJ T520						
REG. Jihomoravský	OKRES Znojmo	KAT.Ú. Moravský Krumlov				
INVESTOR	Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov			ČÍSLO ZAKÁZKY	51/2015	
AKCE	MORAVSKÝ KRUMLOV – Na Kačence VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU A INŽ.SÍTÍ – 1.ETAPA k.ú. Moravský Krumlov, parc.č. 3155/1, 3155/2, 3155/3, 3155/12, 3156/1, 3156/2, 3156/3, 3156/4, 3156/5, 3156/6, 3157/1, 3157/2, 3157/3, 3158/4, 3160/11, 3160/16, 3161/1, 3161/11, 3150/1, 1764/1, 3119/1, 3119/15			ARCH. ČÍSLO	51/2015	
				STUP. DOKUM.	DŮR, PDPS	
				DATUM	12/2015	
				FORMÁT	A3	
OBJEKT	SO 02 - PLYNOVODNÍ ŘAD			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
OBSAH	D Výkresová dokumentace PŘÍČNÝ ŘEZ RÝHOU PRO PLYNOVOD VE VOLNÉM TERÉNU			1:10	D.4	