

LEGENDA:

- HRANICA POZEMKU
- RIEŠENÝ OBJEKT

INŽINIERSKÉ SIETE:

- NAVRHOVANÁ NN PRÍPOJKA NAYY-J 4x25mm², DL 8,00m
- NAVRHOVANÁ NN PRÍPOJKA CYKY-J 5x10mm² + CYKY-O 3x1,5mm² + FeZn 30x4, DL. 50,00m

- RE - NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ NA HRANICI POZEMKU, 3x25A/B, 2T

- RH - HLAVNÝ ROZVÁDZAČ NN OBJEKTU

- SR 48-116 - EXISTUJÚCA ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRIŇA SR 48-116

UPOZORNENIE:

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH VEDENÍ, HLAVNE ELEKTRICKÝCH KÁBLOV. VLASTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE ZAHÁJIŤ AŽ PO ICH PRESNOM VYTÝČENÍ HLADAČOM KÁBLOV A OSTATNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ. V MIESTACH ICH MOŽNÉHO VÝSKYTU PREVÁDZAŤ RUČNÝ VÝKOP. ZAKRESLENÉ PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIETE SÚ LEN ORIENTAČNÉ A NIE SÚ OVERENÉ ICH SPRÁVCAMI. ZA ICH PRÍPADNÉ POŠKODENIE ZODPOVEDÁ INVEŠTOR.

Rozvodná sieť, ochrana

3+PEN~50Hz 400/230V/TN-C

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)

- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)

- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)

- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

PROSTREDIE:

VONKAJŠIE PRIESTORY

POŽADOVANÉ MIN. KRYTIE:

VONKAJŠIE PRIESTORY: IP43 - EL. PRÍSTROJE,


IP43 - SVIETIDLÁ, IP43/20 - ROZVÁDZAČE

MAX. INŠTALOVANÝ PRÍKON: 36,34 kW

SÚČASNÝ PRÍKON: 14,53 kW (k=0,4)

HLAVNÝ ISTIČ PRED ELEKTROMEROM: In=3x25A

S CHARAKTERISTIKOU VEDENIA B

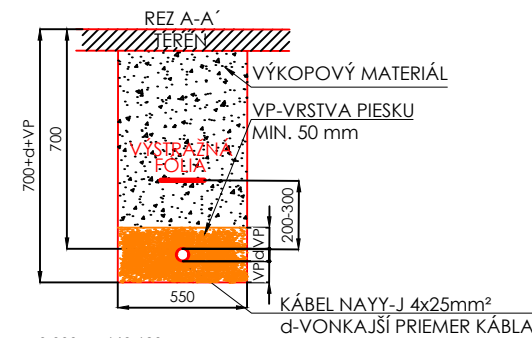

±0,000 = +143,180 m.n.m.

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| PLURAL s.r.o. Klemensova 5 811 09 Bratislava info@plural.sk www.plural.sk | generálny projektant: Ing. arch. Martin Jančok vypracoval: Ing. Marek Gešnábel | stupeň PD: RP formát: 2xA4 | pečiatka a podpis: |
| stavba: LTC - LEOPOLDOVSKÝ TENISOVÝ KLUB | | | |
| miesto stavby: Gučmanova ulica, 920 41 Leopoldov | | parcelné číslo: 494/1 | |
| katastrálne územie: Leopoldov | | okres: Hlohovec | |
| investor: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov | | | Apríl 2019 |
| obsah výkresu: PRÍPOJKA NN - SITUÁCIA | | | mierka: 1:250 číslo výkresu: E3.1 |