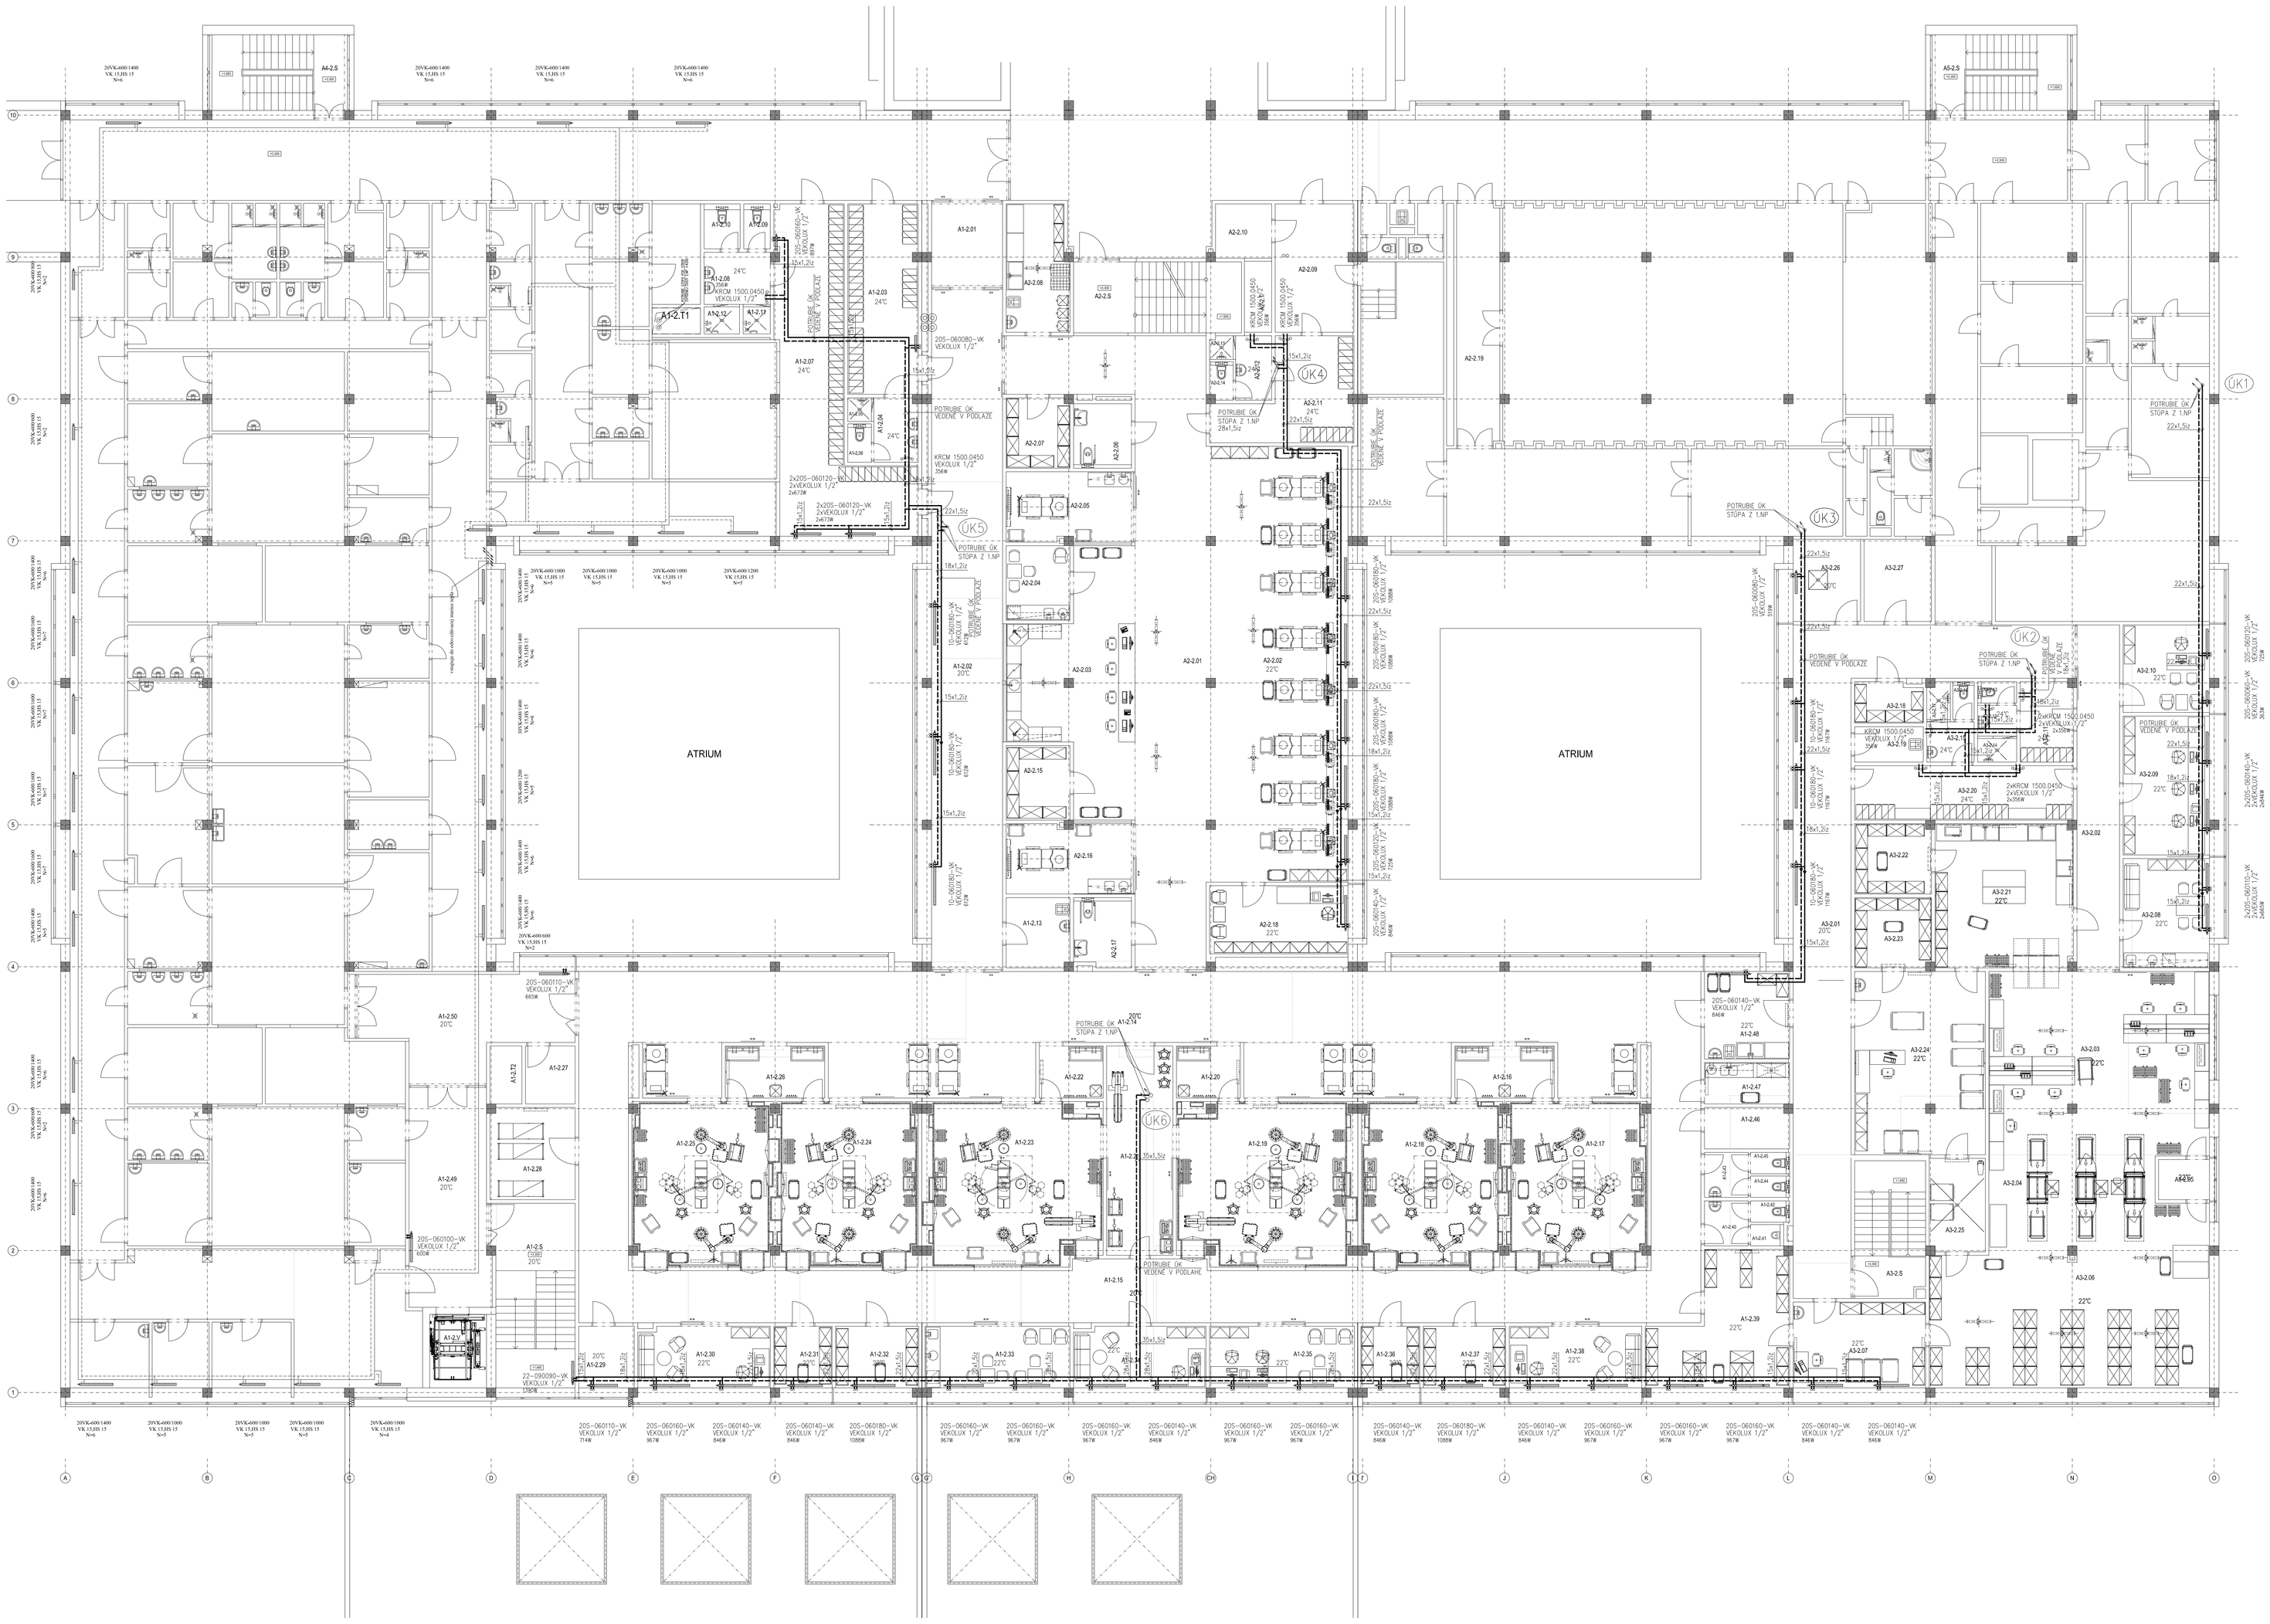
ATRIUM
ATRIUM
UK1
UK2
UK3
UK4
UK5
UK6
A1-2.01
A1-2.02 20°C
A1-2.03 24°C
A1-2.04 UMYVÁREŇ
A1-2.05 SPRCHA
A1-2.06 WC
A1-2.07 24°C
A1-2.08 24°C
A1-2.09
A1-2.10
A1-2.11 A1-2.12
A1-2.T1
A1-2.13
A1-2.14 CHODBA
A1-2.15 CHODBA
A1-2.16 WC
A1-2.17 SPRCHA
A1-2.18 SPRCHA
A1-2.19 UMYVÁREŇ
A1-2.20 UMYVÁREŇ
A1-2.21 SKLAD PRÍSTROJOV
A1-2.22 UMÝVANIE LEKÁROV
A1-2.23 OPERAČNÁ SÁLA
A1-2.24 OPERAČNÁ SÁLA
A1-2.25 OPERAČNÁ SÁLA
A1-2.26 UMÝVANIE LEKÁROV
A1-2.27 ZDROJ CO2
A1-2.28 MIESTNOSŤ PRE ZOMRELÝCH
A1-2.29 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
A1-2.30 LEKÁRI / PROTOKOL
A1-2.31 SKLAD
A1-2.32 SKLAD
A1-2.33 DMZ
A1-2.34 PRACOVŇA MANAŽERA COS
A1-2.35 SESTRY
A1-2.36 SKLAD
A1-2.37 SKLAD
A1-2.38 LEKÁRI / PROTOKOL
A1-2.39 ČISTÝ SKLAD
A1-2.40 WC PERSONÁL
A1-2.41 WC PERSONÁL - MUŽI
A1-2.42 WC PERSONÁL - MUŽI
A1-2.43 WC PERSONÁL
A1-2.44 WC PERSONÁL - ŽENY
A1-2.45 WC PERSONÁL - ŽENY
A1-2.46 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
A1-2.47 MANIPULÁCIA
A1-2.48 DEKONTAMINÁCIA
A1-2.49 CHODBA
A1-2.50 CHODBA
A2-2.01 CHODBA
A2-2.02 PRÍPRAVA A DOSPÁVANIE
A2-2.03 PRACOVISKO SESTIER
A2-2.04 DMZ
A2-2.05 IZOLAČNÝ BOX - DETI
A2-2.06 WC IMOBILNÝ - MUŽI
A2-2.07 SKLAD
A2-2.08 ČISTIACA MIESTNOSŤ
A2-2.09 FILTER
A2-2.10 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
A2-2.11 ŠATŇA
A2-2.12 UMÝVÁREŇ
A2-2.13 SPRCHA
A2-2.14 WC
A2-2.15 SKLAD
A2-2.16 IZOLAČNÝ BOX
A2-2.17 WC IMOBILNÝ - ŽENY
A2-2.18 PRACOVŇA ANESTEZIOLÓGA
A2-2.19 CHODBA
A3-2.01 CHODBA
A3-2.02 CHODBA
A3-2.03 BALENIE A SETOVANIE
A3-2.04 TECHNICKÝ PRIESTOR
A3-2.05 FILTER PERSONÁLU
A3-2.06 STERILNÝ SKLAD
A3-2.07 EXPEDÍCIA
A3-2.08 DMZ
A3-2.09 PRACOVŇA
A3-2.10 PRACOVŇA MANAŽERA CS
A3-2.11 ŠATŇA - MUŽI
A3-2.12 PREDSIEŇ
A3-2.13 WC
A3-2.14 SPRCHA
A3-2.15 PREDSIEŇ
A3-2.16 WC
A3-2.17 SPRCHA
A3-2.18 SKLAD
A3-2.19 UPRATOVACIA MIESTNOSŤ
A3-2.20 ŠATŇA - ŽENY
A3-2.21 HRUBÉ UMÝVANIE
A3-2.22 SKLAD
A3-2.23 SKLAD
A3-2.24 PRÍJEM MATERIÁLU
A3-2.25 UMÝVANIE VOZÍKOV
A3-2.26 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
A3-2.27 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
A1-2.11 INŠTALAČNÁ ŠACHTA
A1-2.T2 INŠTALAČNÁ ŠACHTA
A2-2.T INŠTALAČNÁ ŠACHTA
A1-2.S SCHODISKO
A2-2.S SCHODISKO
A3-2.S SCHODISKO
A4-2.S SCHODISKO
A5-2.S SCHODISKO
A1-2.V VÝŤAH
POTRUBIE ÚK VEDENÉ V PODLAHE
POTRUBIE ÚK STÚPA Z 1.NP
KRÚM 1500.0450 VEKOLUX 1/2" 35W
2xKRÚM 1500.0450 2xVEKOLUX 1/2" 2x35W
2x205-060120-VK 2xVEKOLUX 1/2" 2x67W
205-060080-VK VEKOLUX 1/2" 60W
205-060100-VK VEKOLUX 1/2" 60W
205-060110-VK VEKOLUX 1/2" 60W
205-060120-VK VEKOLUX 1/2" 67W
205-060140-VK VEKOLUX 1/2" 84W
205-060160-VK VEKOLUX 1/2" 95W
205-060180-VK VEKOLUX 1/2" 105W
22-090090-VK VEKOLUX 1/2" 170W
10-060180-VK VEKOLUX 1/2" 105W
2xVK400/1400 VK.15.035.15 N=6
2xVK400/1400 VK.15.035.15 N=5
2xVK400/1400 VK.15.035.15 N=4
2xVK400/1000 VK.15.035.15 N=3
2xVK400/1000 VK.15.035.15 N=2
2xVK400/1000 VK.15.035.15 N=1
2xVK400/1250 VK.15.035.15 N=3
2xVK400/1050 VK.15.035.15 N=4
A4-2.S
A5-2.S
A3-2.S
A2-2.S
A1-2.S
A1-2.V
A1-2.T2
A1-2.T1
A1-2.11
A1-2.T2
A2-2.T
A1-2.S
A2-2.S
A3-2.S
A4-2.S
A5