

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum


 <b>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</b>		Hlavný inžinier projektu: <b>ING. PETR TOMICKÝ</b>  Vedúci projektant zákazky: <b>ING. PETR TOMICKÝ</b>		Investor:  <b>SVET ZDRAVIA</b>	
Profesia:  <b>EL</b>	 <b>EP Rožnov, a.s.</b> Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: +420 571 664 209 E-mail: a.belzik@eproznov.cz			Autorizácia / revízia:	
Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. BOHUSLAV ŠULÁK	ING. ANTONÍN BELŽÍK	ING. RADEK ULRICH			
Akcia: <b>NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály</b>			Zákazkové číslo: DRS 27 - 2018		Paré:
			Dátum: 08 - 2018		
			Formát: 9 A4		
Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY SO 01			Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY		
Obsah: ROZVÁDZAČ 2RMS2			Mierka: -		Číslo výkresu: <b>E1.07-123</b>

## ROZVADĚČ 2RMS2

DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ PRO ŘADOVOU MONTÁŽ  
 ROZMĚRY : 710/1950/150  
 ZKRATOVÁ ODOLNOST : I<sub>ks</sub> = 10 kA  
 KRYTÍ : IP40/20  
 PŘÍVOD : SHORA  
 VÝVODY : NAHORU  
 BARVA : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

### POZNÁMKA :

PŘÍSTROJE MDO A DO PROSTOROVĚ ODDĚLIT.  
 PŘÍSTROJE INSTALOVAT ODDĚLENĚ DLE FUNKČNÍCH CELKŮ A V KAŽDÉ SKUPINĚ PONECHAT  
 PROSTOROVOU REZERVU PRO DODATEČNOU MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ DANÉ SKUPINY.

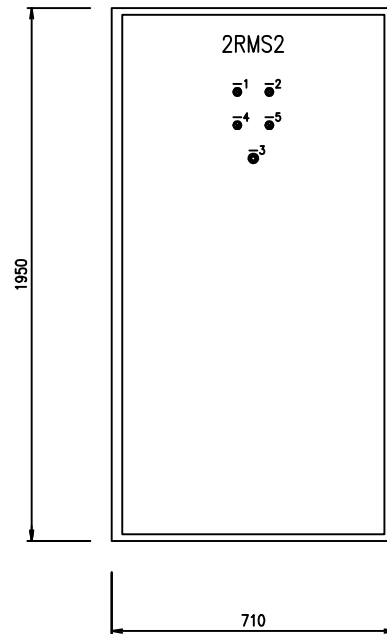

### POPIS ŠTÍTKŮ :

- 1 – MDO – POD NAPĚTÍM
- 2 – MDO – PROVOZ
- 3 – CENTRÁL STOP
- 4 – DO – POD NAPĚTÍM
- 5 – DO – PROVOZ

### BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

8401C – POZOR, ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ  
 HLAVNÍ VYPÍNAČ  
 VYPNI V NEBEZPEČÍ  
 NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI  
 PŘÍSTROJI

ROZVODNÝ SYSTÉM : MDO, DO, VDO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S  
 ZIS DO, ZIS VDO - 2PE AC 50Hz 230V / IT  
 BEZPEČNOSTNÝ ZDROJ PRE OPERAČNÉ LAMPY - 2DC 24V / SELV

### OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA STN 33 2000-4-41:2007 :

ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ :  
 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY  
 OCHRANA PRI PORUČE PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ :  
 NORMÁLNÁ - AUTOMATICKÉ ODPOJENIE OD ZDROJA  
 DOPLNENÁ - OCHRANNÉ UZEMNENIE  
 DOPLNENÁ - OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
 DOPLNENÁ - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ  
 DOPLNENÁ - DOPLŇUJÚCE OCHRANNÉ POSPÁJANIE

### VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010 :

VIĎ PROTOKOL O URČENIU VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 06/2018

Vypracoval: Ing. Belžík	AKCE: NsP Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály		Investor: SVET ZDRAVIA	Zak.číslo: DRS 27 – 2018	A.K.:	Listů: 9
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah: 2RMS2	Změna/Datum:	V.č.:	List: 2
Datum : 08/2018	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály			Měřtko:	E1.07–123	





L1,L2,L3 - 3NPE ~ 50Hz 400V/1N-S - sŕ M00

F120 16/1N/ 003/A 30mA  
F121 16/1N/ 003/A 30mA  
F122 16/1N/ 003/A 30mA  
F123 16/1N/ 003/A 30mA  
F124 16/1N/ 003/A 30mA  
F125 16/1N/ 003/A 30mA  
F126 16/1N/ 003/A 30mA  
F127 16/1N/ 003/A 30mA  
F128 16/1N/ 003/A 30mA  
F129 16/1N/ 003/A 30mA  
F130 16/1N/ 003/A 30mA  
F131 16/1N/ 003/A 30mA  
F132 16/1N/ 003/A 30mA  
F133 16/1N/ 003/A 30mA

X20 24mm2 U/N  
X21 24mm2 V/N  
X22 24mm2 W/N  
X23 24mm2 U/N  
X24 24mm2 V/N  
X25 24mm2 W/N  
X26 24mm2 U/N  
X27 24mm2 V/N  
X28 24mm2 W/N  
X29 24mm2 U/N  
X30 24mm2 V/N  
X31 24mm2 W/N  
X32 24mm2 U/N  
X33 24mm2 V/N


2NLF-20 2NLF-21 2NLF-22 2NLF-23 2NLF-24 2NLF-25 2NLF-26 2NLF-27 2NLF-28 2NLF-29 2NLF-30  
0-1 3x2,5 0-1 3x2,5 0-1 3x2,5 0-1 3x2,5 0-1 3x2,5 0-1 3x2,5 0-1 3x2,5 0-1 3x2,5 0-1 3x2,5 0-1 3x2,5 0-1 3x2,5  
RozsahIdl

2XMF-20 2XMF-21 2XMF-22 2XMF-23 2XMF-24 2XMF-25 2XMF-26 2XMF-27 2XMF-28 2XMF-29 2XMF-30  
1kW 1kW 1kW 1kW 1kW 1kW 1kW 1kW 1kW 1kW 1kW  
M.č. A1-2,33 M.č. A1-2,34 M.č. A1-2,34 M.č. A1-2,35 M.č. A1-2,35 M.č. A1-2,36 M.č. A1-2,37 M.č. A1-2,38 M.č. A1-2,38 M.č. A1-2,39 M.č. A1-2,39

31 32 33  
REZERVA REZERVA REZERVA


Vypracovali:	Ing. Bejzík	AKCE:	NsP Topoľčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály	Investor:	SVET ZDRAVIA	Zak.číslo:	DRS 27 – 2018	A.K.:		Listu:	9
Kontrolovali:	Ing. Šulick			Obsch:		Zmena/Datum:		V.č.:		List:	
Datum :	08/2018	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály			Měřtko:		E1.07-123			5



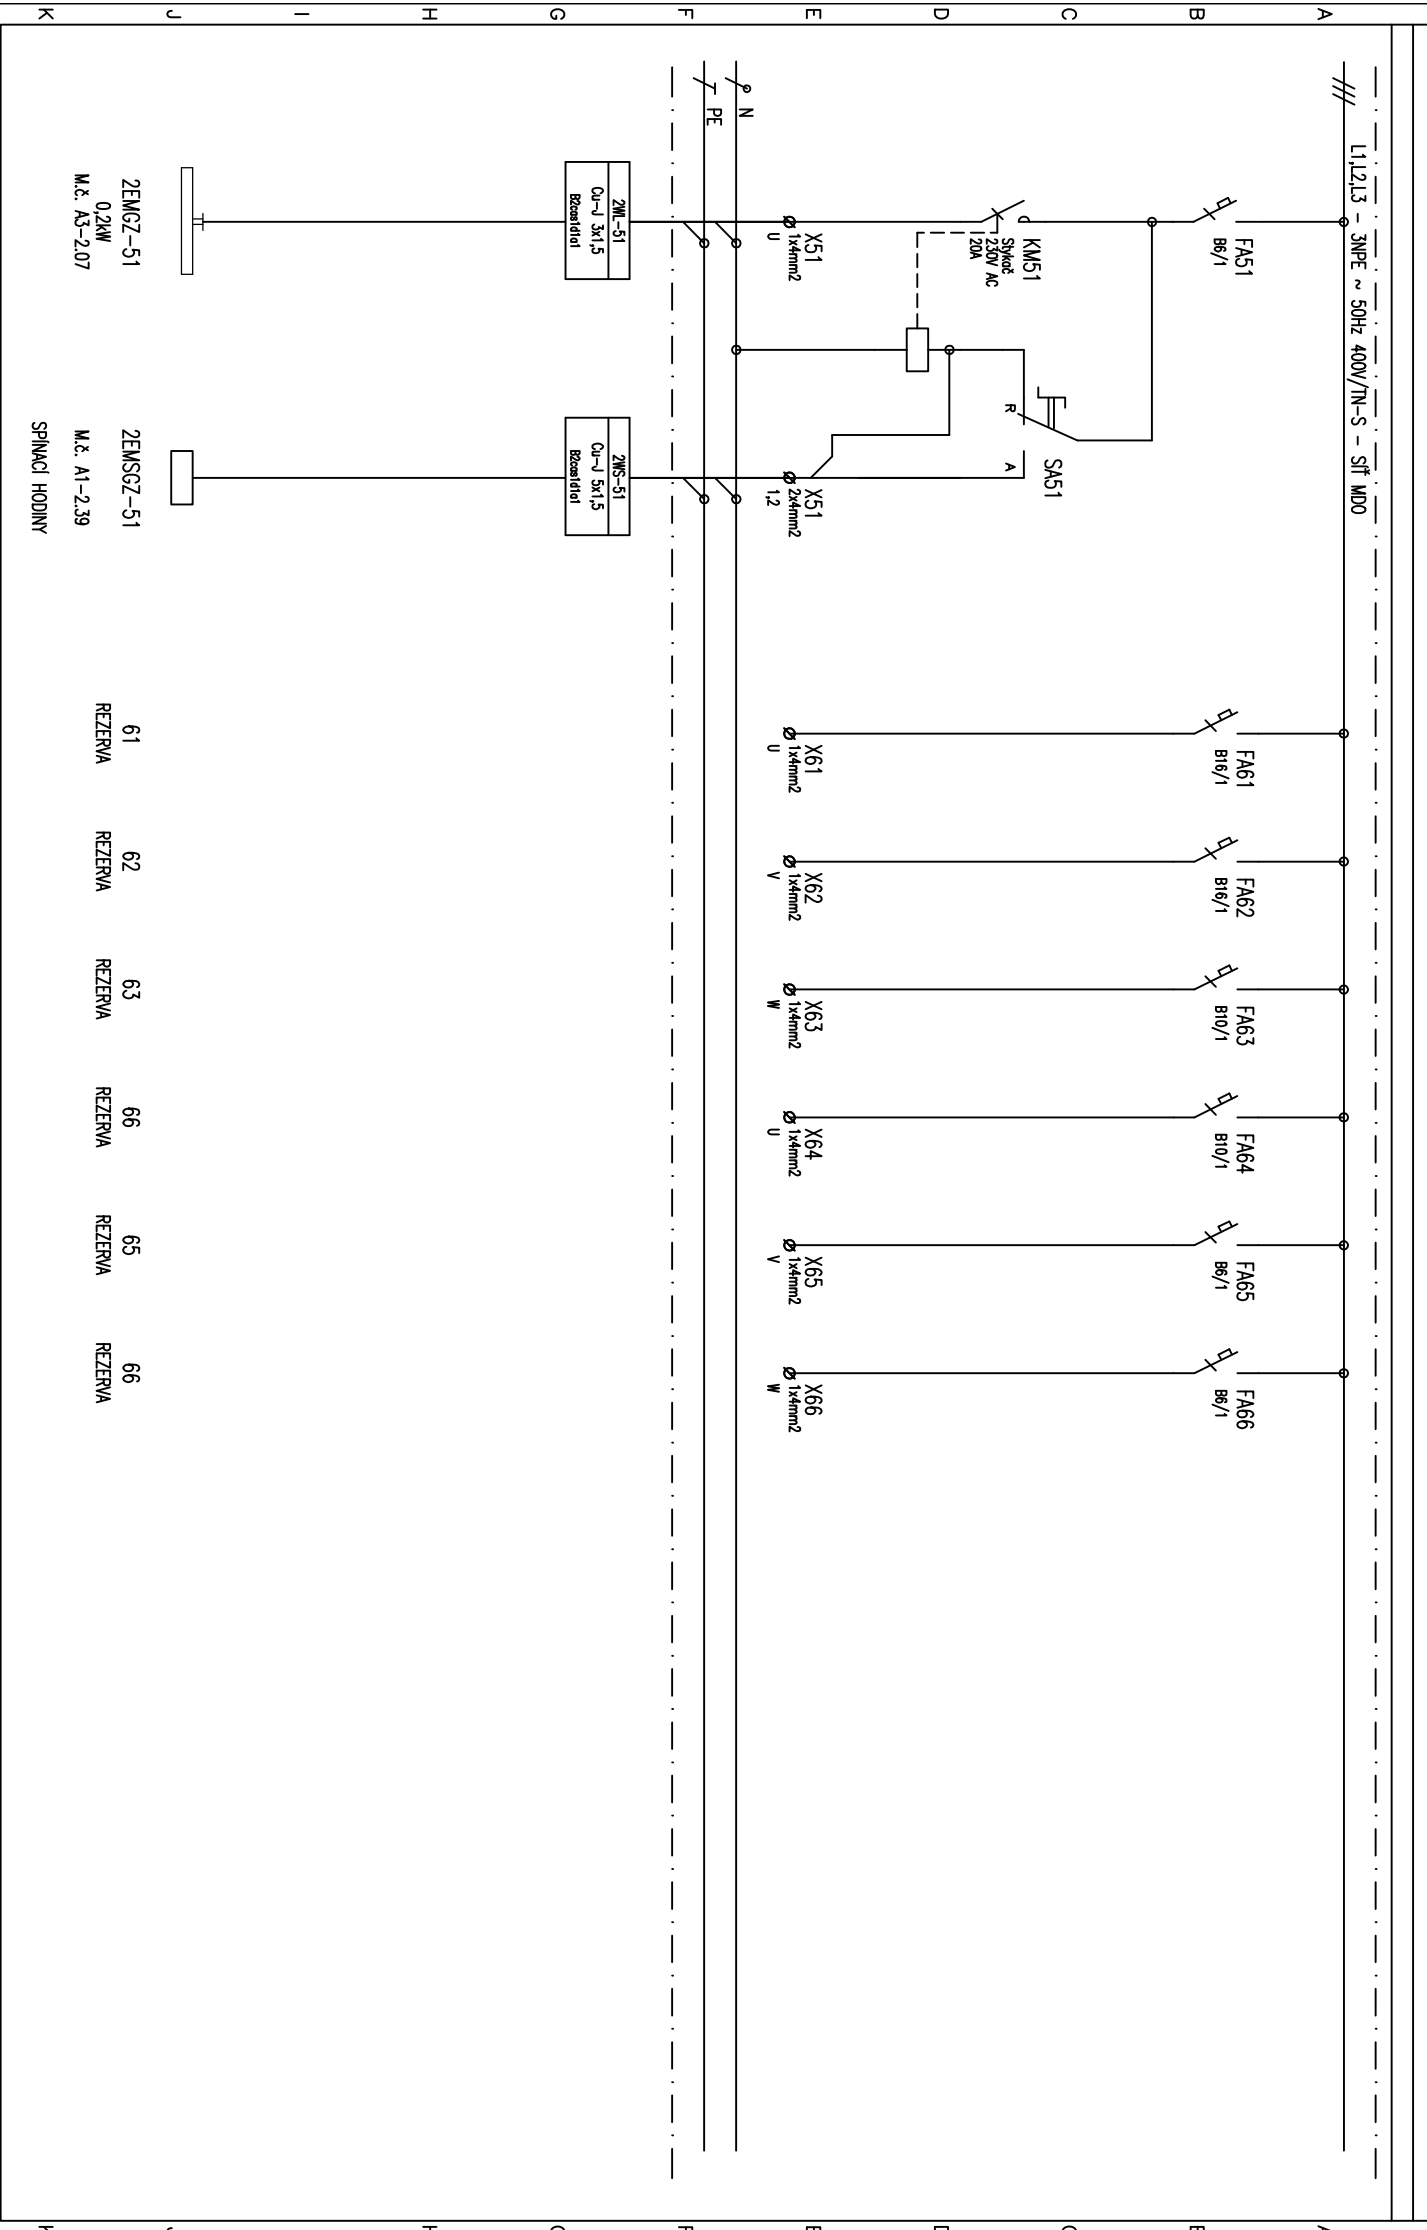


Výpracovni: Ing. Beizrk			AKCE: Nsp Topolčany – 2.NP – Centrdna			Investor: SVET ZDRAVA			Zak.Císlo: DRS 27 – 2018			A.K.: V.Č.: E1.07–123			Listu: 9	
Kontrolovni: Ing. Šulick			sterilizácia a operačné sdy			Obsch:			Zmēn/Datum:			Mērtko:			List: 6	
Datum : 08/2018			SO 01 Centrdna sterilizácia a operačné sdy			2RMS2										



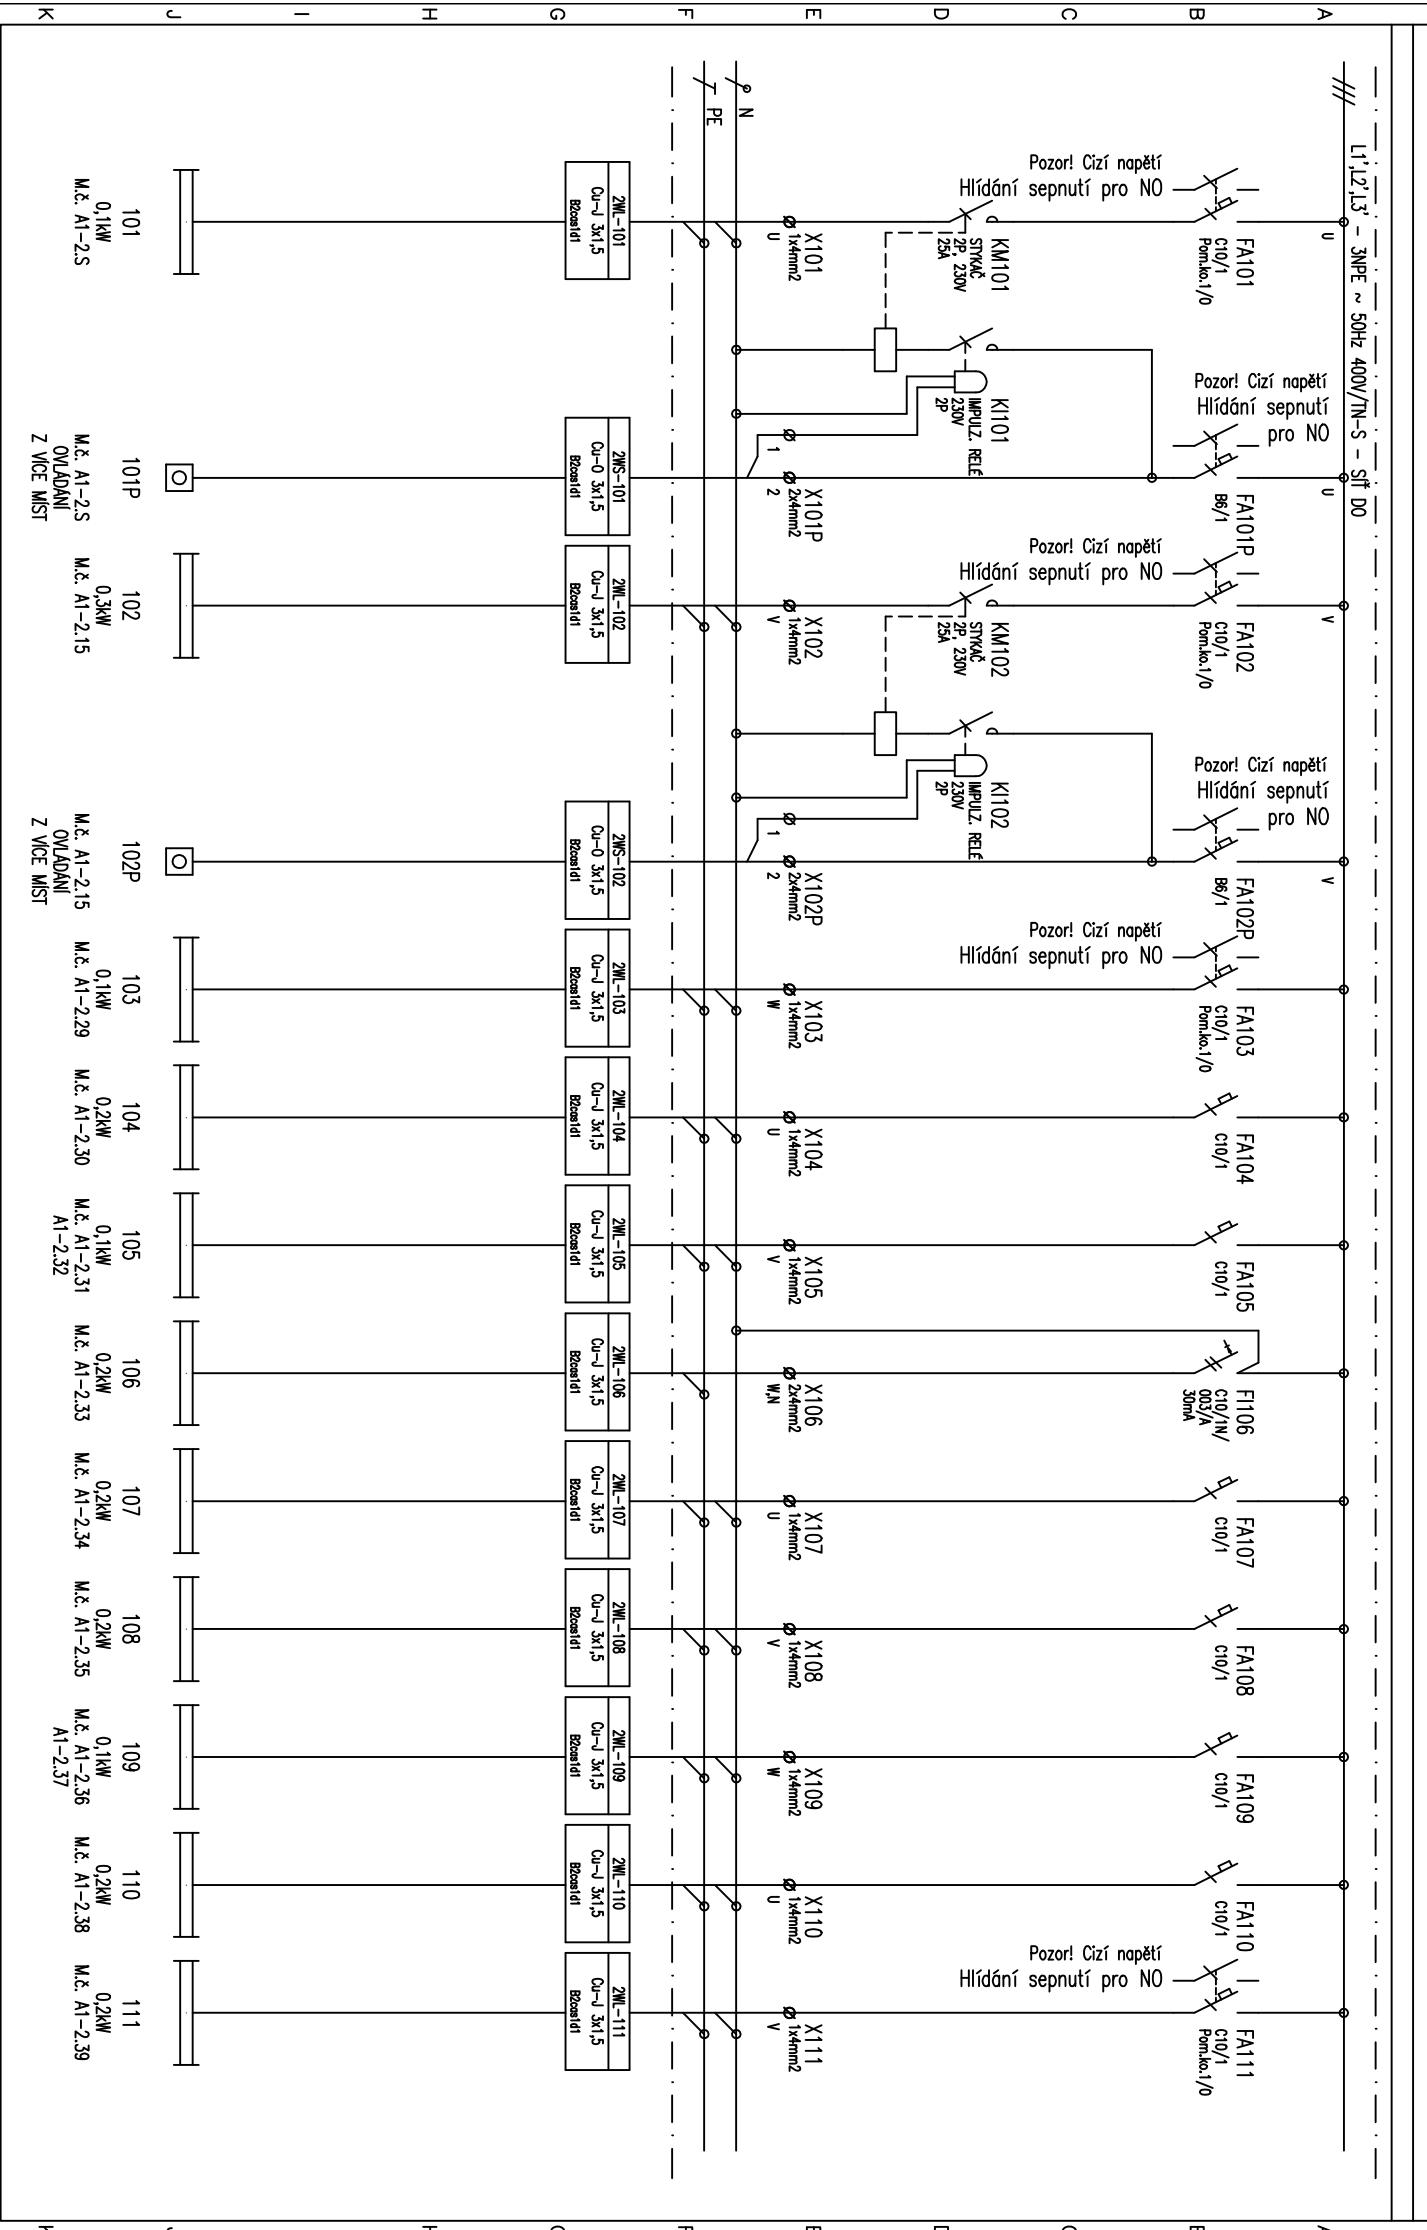


Vyparoval:	Ing. Beizrk	AKCE:	Nsp Topolčany - 2NP - Centrálna	Investor:	SVET ZDRAVA	Zak.číslo:	DRS 27 - 2018	A.K.:		Listů:	9
Kontroloval:	Ing. Šulick		sterilizácia a operačné sály	Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum :	08/2018	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály			Měřtko:		E1.07-123			8



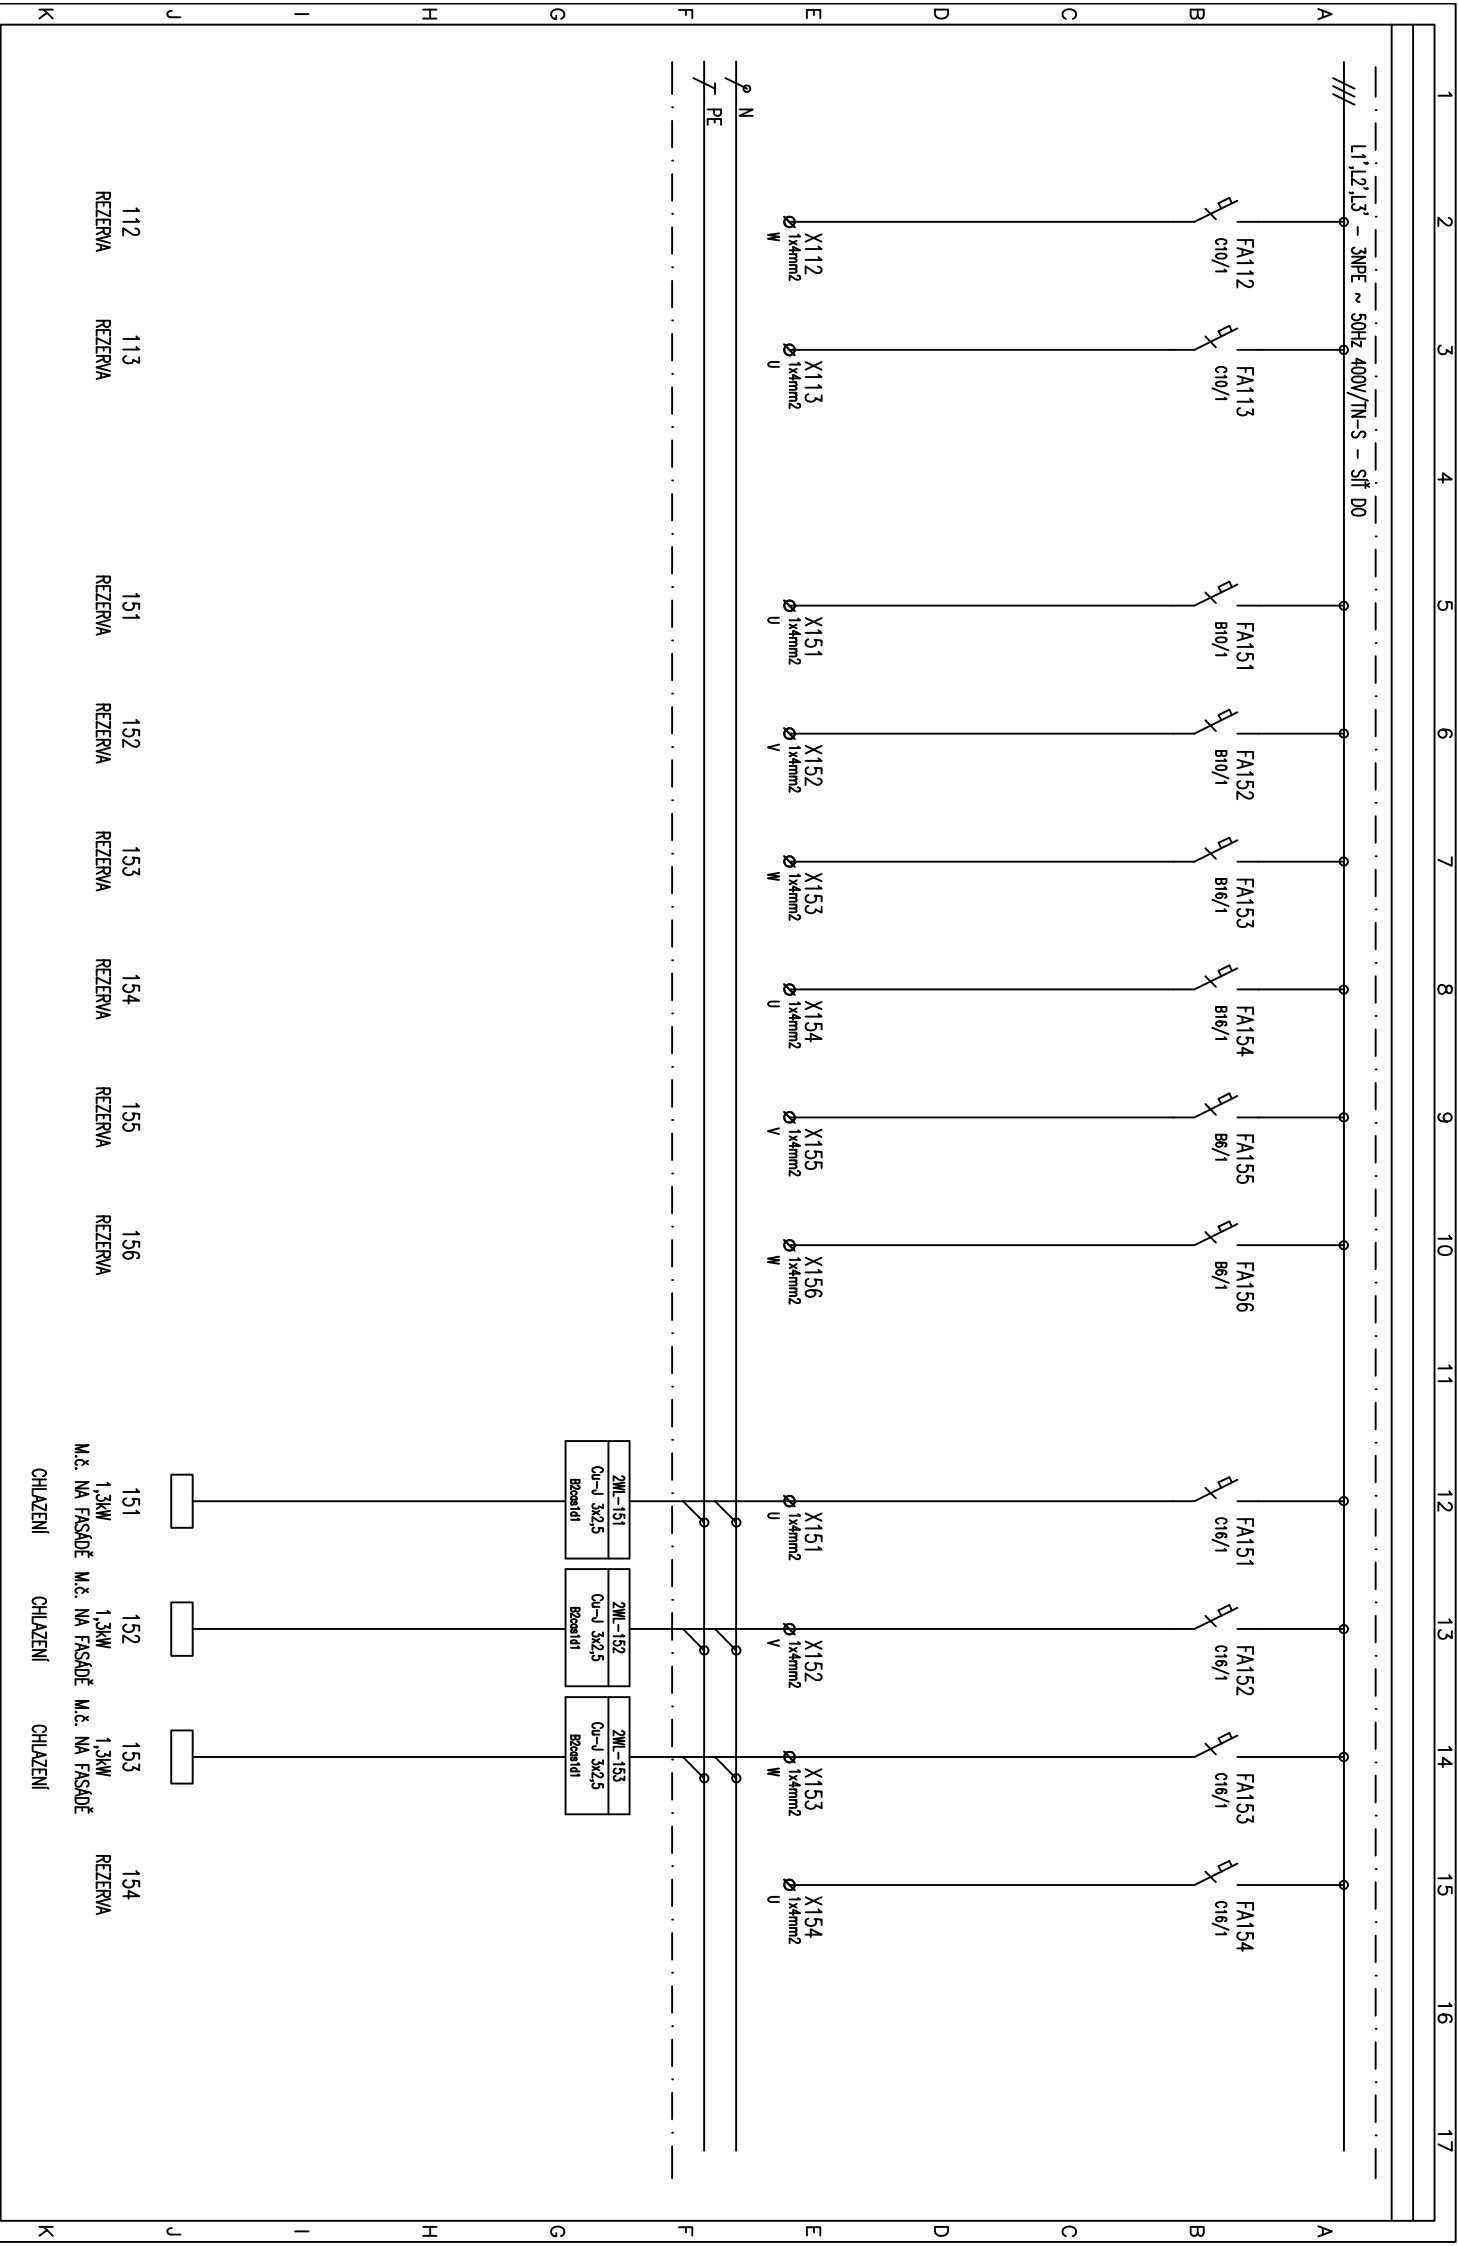

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracovali: Ing. Bežtík		AKCE: Nsp Topolčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály						Investor: SVET ZDRAVIA		Zak.číslo: DRS 27 – 2018		A.K.:		Líst: 9		
Kontroloval: Ing. Šulák								Obsah: 2RMS2		Zmena/Datum:		V.č.: E1.07–123		Líst: 9		
Datum : 08/2018		SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály														