


KŘÍŽENÍ SDĚLOVACÍHO A SILOVÉHO KABELU


PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO KABEL VYTÝČIT!

- PŘI VÝSTAVBĚ

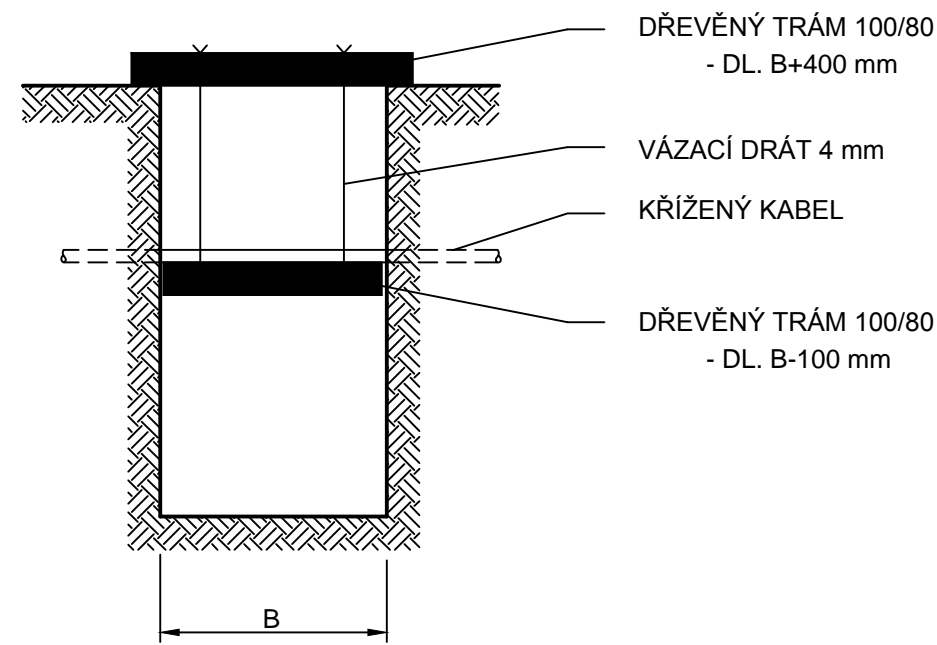


RUČNÍ VÝKOP MIN. 1m NA OBĚ STRANY OD KABELU

- ÚPRAVA PO DOKONČENÍ

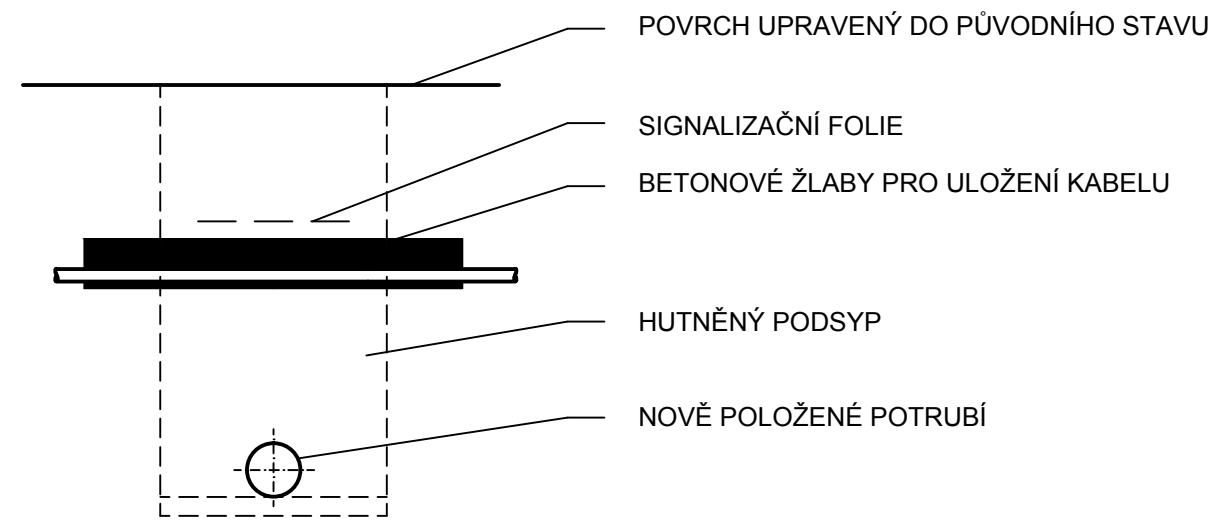

STÁVAJÍCÍ UPRAVENÍ KABELU

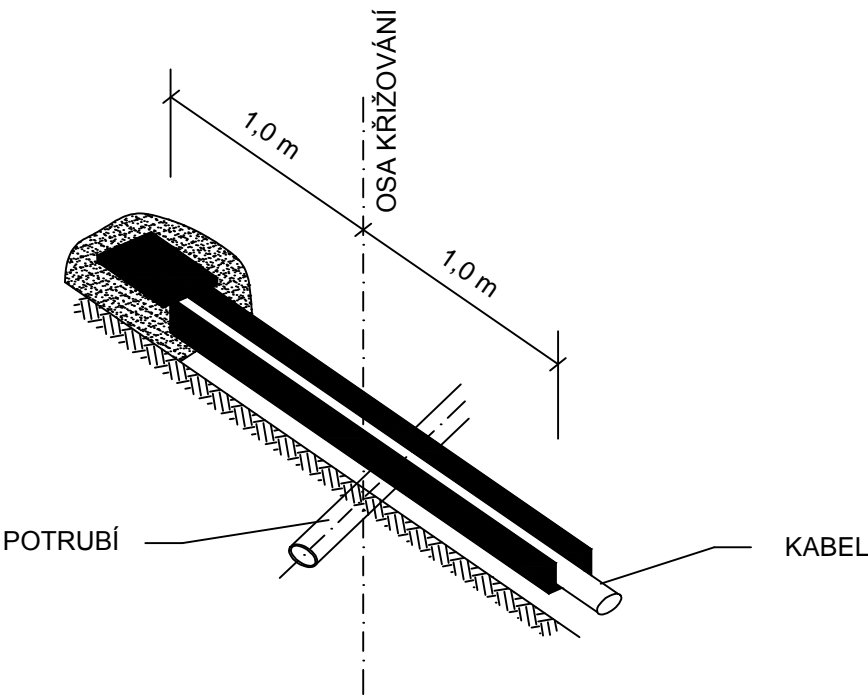

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	HIP:	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	<div> Olomouc s.r.o. Tovární 1059/41 772 11 Olomouc</div>
D. VYSLOUŽILOVÁ	ING. GALUŠKOVÁ			2020024	
OBJEDNATEL:	MĚSTO ŠTERNBERK HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 785 01 ŠTERNBERK			DATUM: 08 / 2020	
ZAKÁZKA :	ŠTERNBERK - ATLETICKÝ STADION POD KOPCEM, PŘIPOJENÍ VODOVODU A KANALIZACE			FORMÁT: 2 A4	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.2 VODOVODNÍ ŘAD DN150 					