


# Elektroinstalace - sklad pro údržbu stadionu

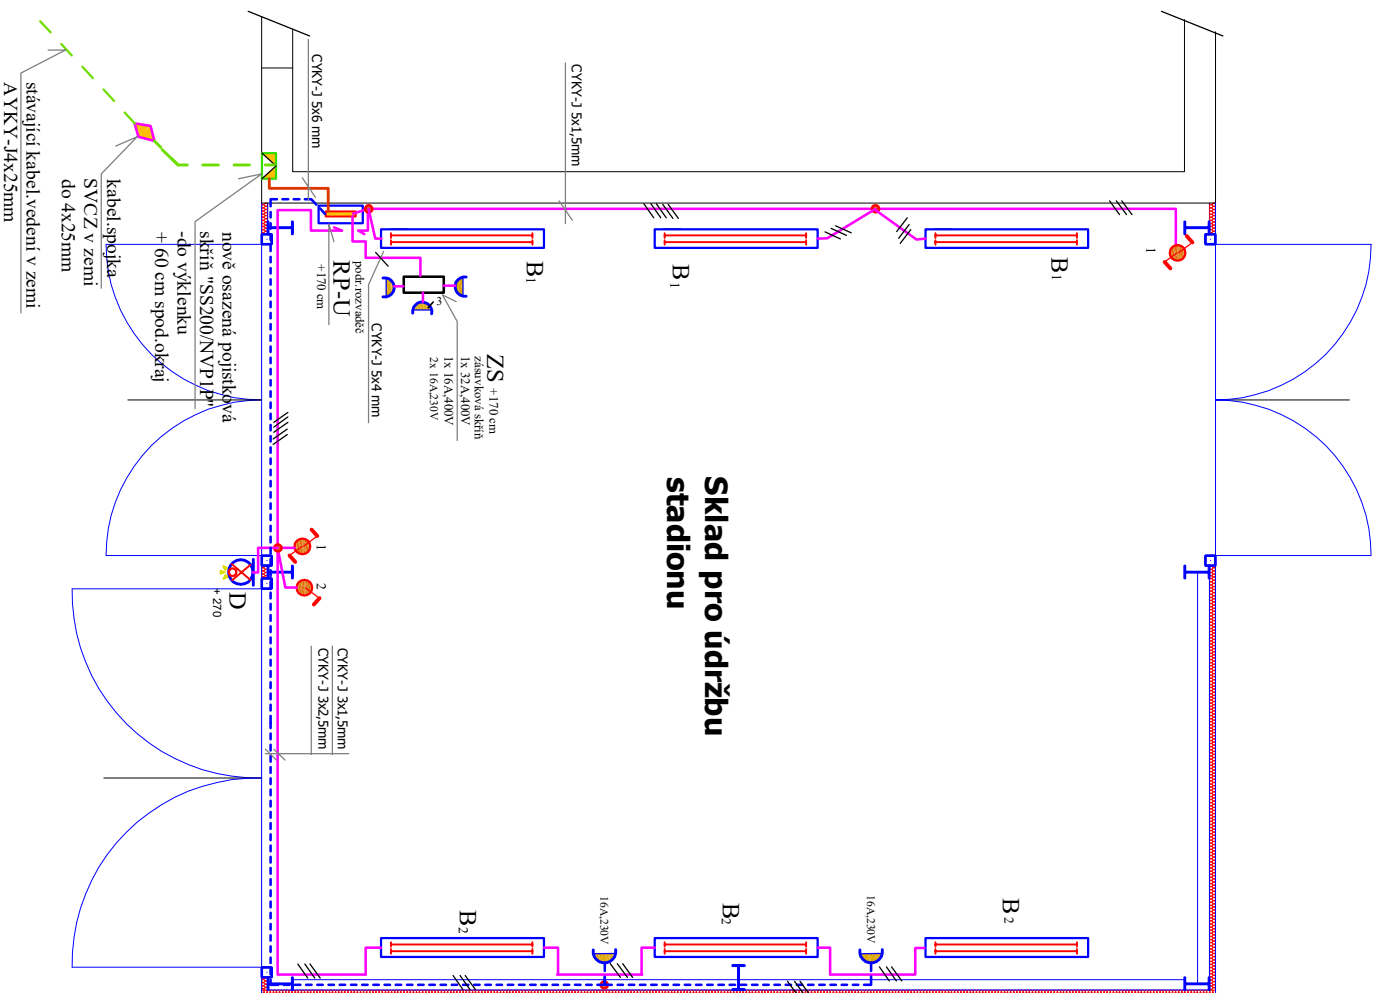

## Poznámky:

- a) el. rozvody realizovat kabelem CYKY na povrchu v drážených kabelových žlabech a v ochranných pevných trubkách na typových přilykách; svítidla ve skladu upěvněna na stěně skladu na řetíz. závěsu pod úhlem 40 st. ve výšce +290 cm;
  - b) zásuvkové a světelný obvod budou chráněny "zvýšenou ochranou" - proudovým chráncem s vybav. proudem 0,03A;
  - c) výška osazení přístrojů a svítidel:  
vypínače +125 cm;  
nástěnné svítidla +290cm;
  - d) rozváděč pro sklad "RP-L" bude napojen kabelem CYKY-J 5x6 mm z nové osazené pojiskové skříně SS 200 (pojisky 3x32A) ;  
pojisková skřín SS 200 osazena do výklemtu bude napojena kabelem AYKY -J4x25mm- původní kabel bude přerušen, naspojování a napojen do výše zmíněné pojiskové; z druhé sada pojisek bude napojeno původní napojení "našticím";
- další podobnosti v technické zprávě;

## Osvětlovací tělesa :

- B - svítidlo průmyslové (zavěsné nebo přisazené) osazené šikmo na stěně pod úhlem 40 st.; zářivkové, s elektronickým předřadníkem 2x58W, 230V; IP65;  
D - svítidlo LED (reflektor) 32W, 3500 lm včetně pohybového čidla; 230V; IP65;

Napětíová soustava : 3+PE+N, AC; 400/230V, 50Hz; TN-S

Ochrana před neb.dotykem než.částí:

základní: automatickým odpojením od zdroje v síti TN

**zvýšená: proudovým chráničem**

Ochrana před dotykem živých částí: izolací, krytím;

Vypracoval	HIP:	Ing. Petr Hošek
Štefan Benkei	Ing. Petr Hošek	Stanišova Lohka 1990/24, Zábřeh IČ 44758391
Místo stavby	p.č. 1979/29 k.ú. Zábřeh na Moravě	tel. 604 221440, ing.hosek@seznam.cz
Investor	Město Zábřeh	Formát 1 x A4
Adresa	Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh	Datum únor 2020
SKLAD PRO ÚDRŽBU STADIONU		Číslo zakázky 02/hip-2020
A SKLAD PRO ATLETICKÉ VYBAVENÍ		Stupeň PD DSP
Elektroinstalace - sklad pro údržbu stadionu		Heslo 1:50 Čas výpisu D1.4-03