

LEGENDA ZARIADENÍ


- OV1 RADIÁLNÝ ODVODNÝ VENTILÁTOR TYP EB8 -170 N S ČAS. DOBEHOM A SPÄTNOU KLAPKOU
VZDUCH. VÝKON: 220/135 m³/h
PREROBENIE: ø 100 mm
EL. NAPODENIE: 230V/50Hz, 48/36 W
KRYTIE: IP 44
- OV2 RADIÁLNÝ ODVODNÝ VENTILÁTOR TYP EB8 -100 N S ČAS. DOBEHOM A SPÄTNOU KLAPKOU
VZDUCH. VÝKON: 135/75 m³/h
PREROBENIE: ø 100 mm
EL. NAPODENIE: 230V/50Hz, 35/15 W
KRYTIE: IP 44
- SK SPÄTNÁ KLAPKA ø175 mm
DO POTRUBIA SPIRO

LEGENDA POTRUBÍ

- VZT1-VZT12 ODPADNÝ VZDUCH ODVÁDZANÝ DO EXTERÉRU - KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE
- ZVISLÉ POTRUBIE PRE ODŠÁVANIE ZNEHODNOTENÉHO VZDUCHU OD SPRÁKOV
- KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE
VZT13-VZT24 ZVISLÉ POTRUBIE NÚTENEHO VETRANIA HYGIENICKÝCH PRIESTOROV
- KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE

POZNÁMKA

- VÝKRES SÁ TÝKA KOMPLETU VZDUCHOVÝCH ROZVODOV PRE VETRANIE HYGIENICKÝCH PRIESTOROV AJO AJ ROZVODOV PRE ODŠÁVANIE ZNEHODNOTENÉHO VZDUCHU OD SPRÁKOV
- MATERIÁL NOVÝCH POTRUBIÍ A ROZVODOV NÚTENEHO VETRANIA - KRUHOVÉ POTRUBIE "SPIRO" - TESNÉ
- PRI VÝSTAVBE JE NÚTNE DODRŽAŤ VŠETKY PŘEPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA MARIADNÝ VÝROBKOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTERÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠE ŠPECIFIKOVANÉ
- PRI MONTÁŽI VETROVÝCH KANÁLŮ, VLASTNOSTI A POSTUPY JE NÚTNE DODRŽAŤ ZÁKON, VZN, TECHNICKÉ NORMY A PŘEPISY
- VŠETKY PRÁCE, JE PŘEDLOHY AJO AJ VÝKRESY, ŠESTIČIČIČSKÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÝCH KONIAK, TIGERNE MONTÁŽE, SÍČEŠŤ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ
- PROJEKTOVÝ DOKUMENTÁCIÁ JE SÍČEŠŤOU STAVEBNÉHO BIELA A PROJEKTA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVKACH PŘEPRACOVANÉ, TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÍČEŠŤI PREROKOVANÉ DOKUMENTÁCIÁ, ALEBO JEHO ČASŤ Z TOTO TITULU JE PROJEKT OŠKŮVŤ MARIADNÝ AUTORA, PŘEČTO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PŘEKOPÝVAŤ MOŽNO BA SO SÚHLASOM ZÁKON V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ BA S PŘISOUVŤ SÚHLASOM AUTORA

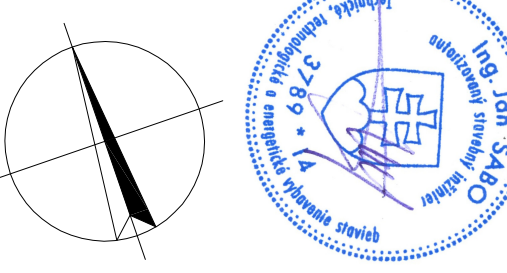

autor	Bc. Rudoľf TISOVSKÝ	odp. autor	Ing. Ján ŠABO
načrtol	MESTO ZLATÉ MORAVCE, HRAJA 2, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	schválil	53/08/2020
skontroloval	UL. ROVNANOVA 2012/1, 3, 5, ZLATÉ MORAVCE	predkladá	05/2021
skontroloval	OBNOVA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	schválil	PPSP
skontroloval	OBNOVA ROZVODOV VZI	schválil	TKALÁ
skontroloval	PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽIA (2.-8.NP)	schválil	1:50
2			