



REZ A-A

uloženie kábla  
vo voľnom teréne

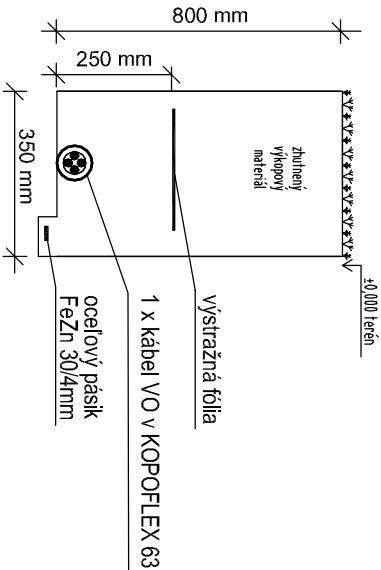


REZ C-C

pretlak kábla  
pod komunikáciou

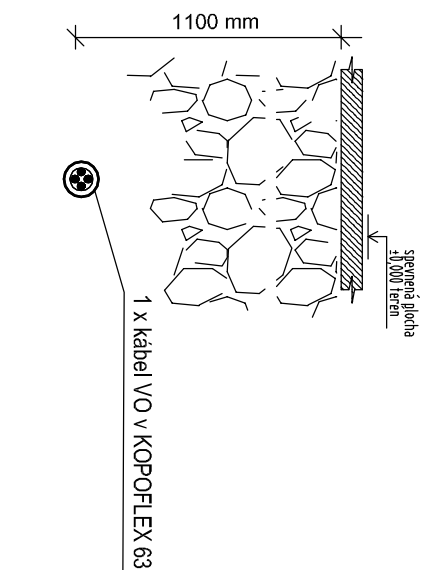


REZ B-B

uloženie kábla  
v chodníku

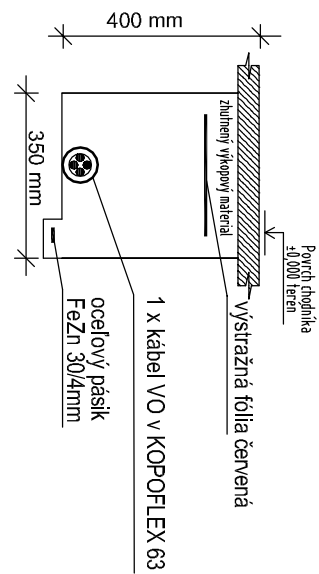

REZ D-D

uloženie kábla  
pod komunikáciou

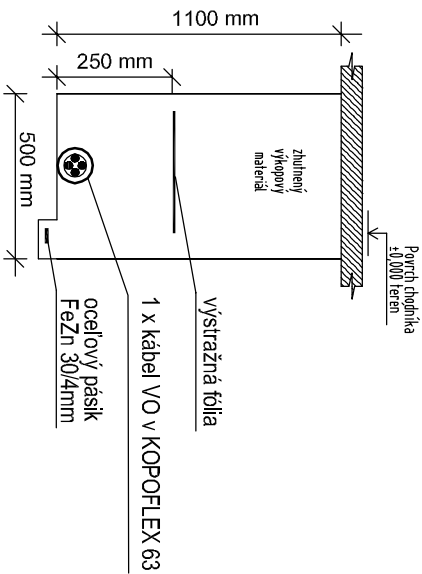

vzdialenosti križovania a súbehov IIS

	zhutnený výkopový materiál	
0,05m	kábel do 1kV	
0,10m	kábelovod	
0,15m	kábel do 10kV	
0,20m	kábel od 35 do 110kV	
0,30m	oznamovacie vedenie	
0,40m	teplovod	
0,40m	plynovod do 0,005MPa	
0,50m	vovodovodné potrubia	
0,50m	stoky, kanály	
0,60m	potrubná pošta	
1,00m	plynovod do 0,3MPa	
1,00m	koľajová dráha	

0,05m	kábel do 1kV
0,10m	plynovod do 0,3MPa
0,15m	kábelovod
0,20m	kábel do 10kV
0,30m	kábel od 35 do 110kV
0,40m	oznamovacie vedenie
0,50m	teplovod
0,60m	stoky, kanály
0,70m	potrubná pošta
0,80m	vovodovodné potrubia

Najmenšie dovolené vzdialenosti pri križovaní a súbehu podzemných vedení STN 73 6005

el. káblové vedenie													
slovné káble do				plynovody									
1kV				10kV									
35kV				110kV									
oznamovacie vedenia													
do 0,005MPa				do 0,3MPa									
vovodovodné potrubia													
teplovod													
kábelovod													
stoky kanály													
potrubná pošta													
kolektor													
koľajová dráha													

najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu podzemných vedení (m)													
do 1kV		0,05		0,15		0,20		0,30		0,40		0,60	
0,20		0,20		0,30		0,40		0,30		0,10		0,50	
0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		1,00	



najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti pri križovaní podzemných vedení (m)													
do 1kV		0,05		0,15		0,20		0,30		0,10		0,10	
0,40		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30	
0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		1,00	

1) až k vonkajšiemu lcu objektu

D 106

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK 03  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

Č. ZMENY	PREDMET ZMENY	ZMENU USKUTOČNIL	PODPIS	DÁTUM ZMENY
1				
2				
3				

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RICHARD GÁBOR	 <b>FIDOP S.R.O.</b>
VYPRACOVAL	BC. NIKOLA ŠTIEBEROVÁ	
KONTROLOVAL	ING. RICHARD GÁBOR	
KÚ, MÚ, OÚ	OKRES MALACKY, K.Ú. MALACKY	
OBJEDNÁVATEL, INVESTOR	MESTO MALACKY, BERNOLÁKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY	
NÁZOV AKCIE:		
ÚPRAVA KRIŽOVATKY CIEST I/2, II/503 A UL. RADLINSKÉHO, MALACKY		
NÁZOV OBJEKTU: VEREJNÉ OSVETLENIE OBJEKTU D 101		
NÁZOV VÝKRESU:		
VZOROVÉ REZY ULOŽENIA KÁBLOV		
DÁTUM	07/2018	 <b>FIDOP S.R.O.</b>
FORMÁT	2x44	
MIERKA	/	
STUPEŇ	DRS	
ZAK. ČÍSLO	180018	
Č. SÚPRAVY	Č. VÝKRESU	06