

Město Znojmo

Pořadové číslo: 788/2021-SG  
Číslo jednací: 1443/15/21  
Vyřizuje: Simona Goldmannová  
Tel.: +420730192181, +420515282577  
Email: [goldmannova@vaszn.cz](mailto:goldmannova@vaszn.cz)  
Datum: 28.5.2021

## **Stanovisko k stavebnímu povolení na Kašnu Znojmo - Mikulášské náměstí v k.ú. Znojmo-město**

Název stavby: Znojmo, Kašna Znojmo - Mikulášské náměstí

Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD

Katastrální území: Znojmo-město

Projektant stavby: Ing. Petr Jeřábek

Investor stavby: Město Znojmo

Popis stavby: Přípojky jsou stávající.

**Stanovisko: Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na Kašnu Znojmo - Mikulášské náměstí, za podmínek:**

- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 724 893 572 od 7-14 hod.)
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu nebo kanalizace.
- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Při realizaci nutno dodržet standardy VAS divize Znojmo.

Podmínky ve stanovisku budou citovány v stavebním povolení.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**  
Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Žižka

vedoucí TÚ divize Znojmo



**VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Znojmo  
Kotkova 20, 670 25 Znojmo  
-41-

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

Divize Znojmo

Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

Bankovní spojení: 1702741/0100

sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: [sekretar@vaszn.cz](mailto:sekretar@vaszn.cz)

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno


IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181





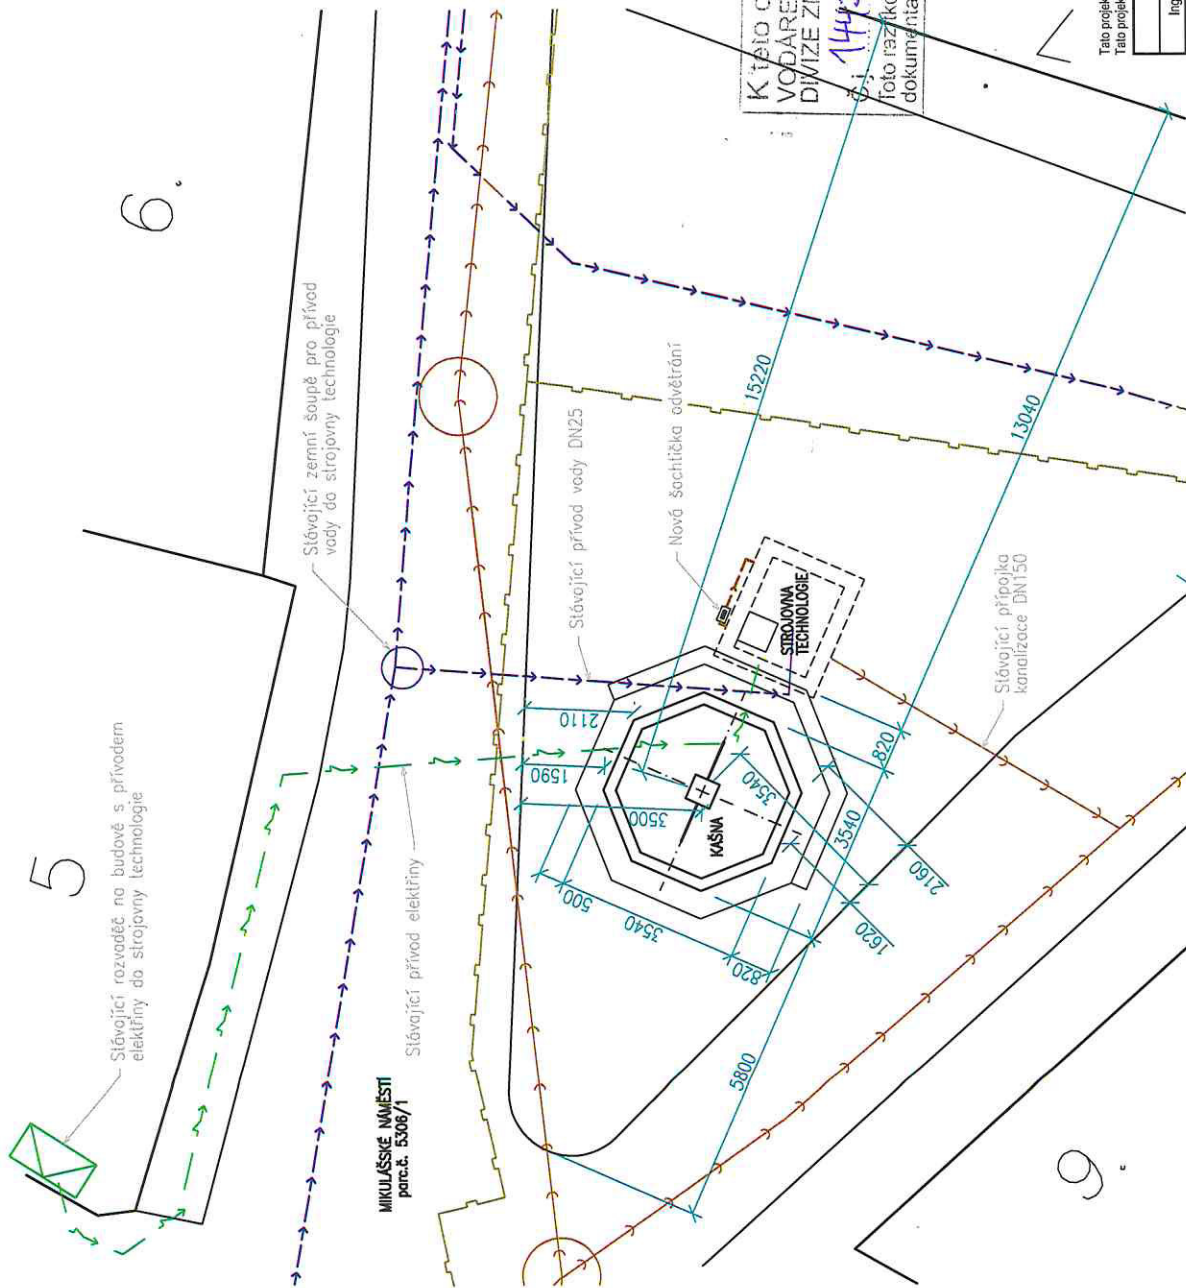

# LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NÁZEV	ZAKRESLENÍ
PLYNOVOD	
KANALIZACE	
VODA	
PŘÍVOD ELEKTRINY	

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko  
VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
DIVIZE ZNOJMO  
ze dne: 28. 05. 2021  
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené  
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko. 02

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.  
Tato projektová dokumentace je důležitým vlastním společností LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Ing. Libor Lovčák	Vypracoval	Ing. Petr Jiráček	Zodpovědný projektant	Ing. Ivo Pospíšil
Investor	Město Znojmo, IČ: 00293981, DIČ: CZ00293981				
Název zakázky	Kašna Znojmo- Mikulášské náměstí				
Datum	04/2021	Kraj	Jihomoravský	Stupeň	DPS
Formát	A4	Měřítko	1:100	Č. paré	C.2
Číslo stavby	Kašna- stavební část				
Obsah výkresu	Celková situace				

LENtus agilis  
Lenius agilis, spol. s r.o., Štelní 809, 691 10 Kobylnice  
www.lenius.cz, lenius@lenius.cz, tel./fax: 519 431 417