

# Lokalita Plzeň

## 1. Adresa


Univerzitní 1209/65, 30 100 Plzeň 3 - Skvrňany.

## 2. Mapové podklady

Obr.1: Místo realizace projektu - lokalizace v Plzni



Obr.2: letecký snímek areálu umístění (parkoviště a okolí)

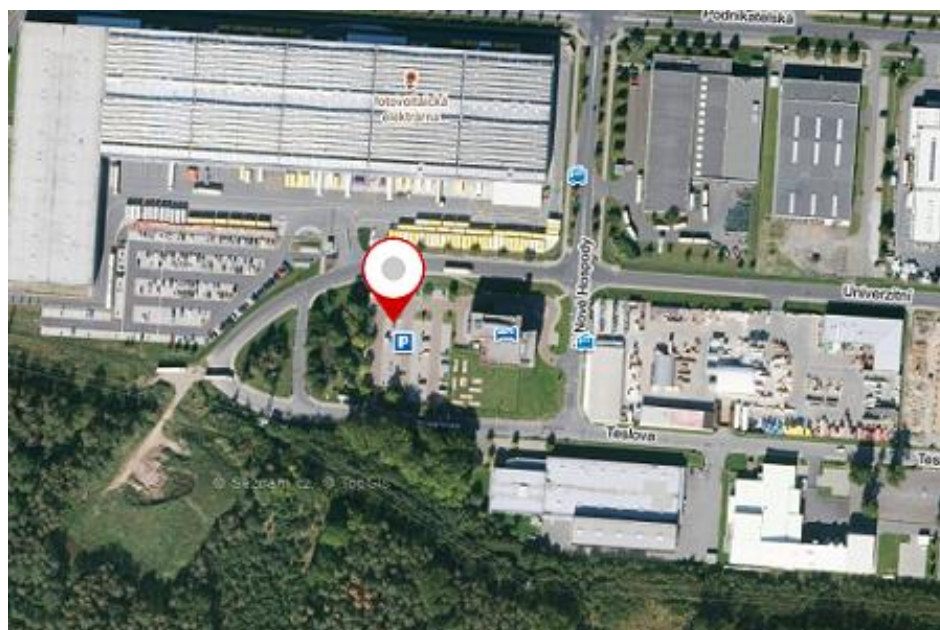

Obr.3: Místo umístění projektu - umístění nabíjecích stanic



### 3. Katastrální situace


Na pozemku s parcelním číslem 1496/613 v katastrálním území Skvrňany (722596) budou vybudovány nabíjecí stanice. Hlavní elektroměrový rozvaděč s hlavním jističem bude umístěn na pozemku č. 1496/612 v blízkosti připojení na stávající trafostanici nebo uvnitř trafostanice. Z tohoto rozvaděče povede kabelové vedení přes pozemek č. 1496/616 do rozvaděče nabíjecích stanic, který bude umístěn na pozemku č. 1496/613. Tento rozvaděč bude umístěn v zeleném pásu a výkopem bude vedeno elektrické vedení ke každé nabíjecí stanici.

Uvedené parcely jsou zobrazeny na obrázcích níže. Výpis z KN pro lokalitu Plzeň je přílohou tohoto dokumentu.


Obr.4: Katastrální mapa - parcela 1496/613



Obr.5: Katastrální mapa - parcela 1496/612

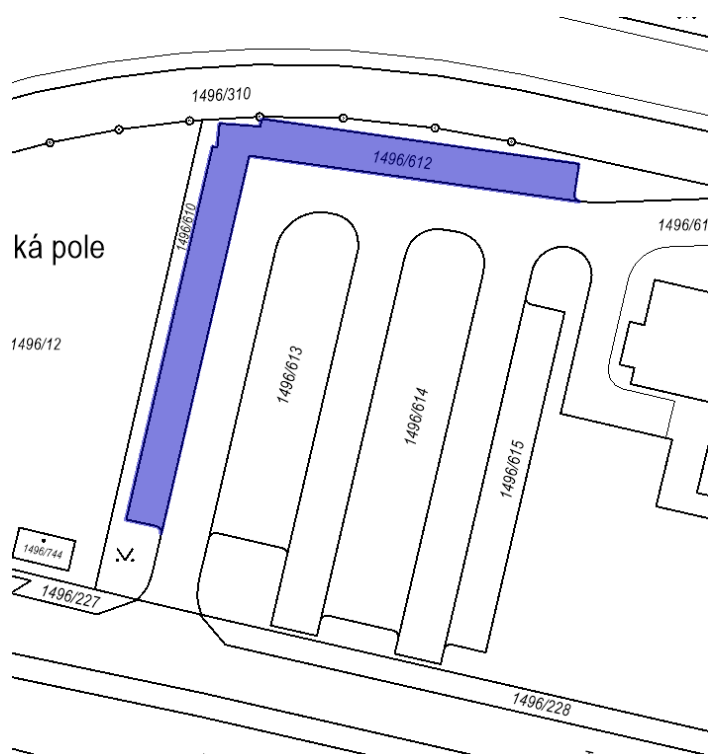

Obr.6: Katastrální mapa - parcela 1496/616

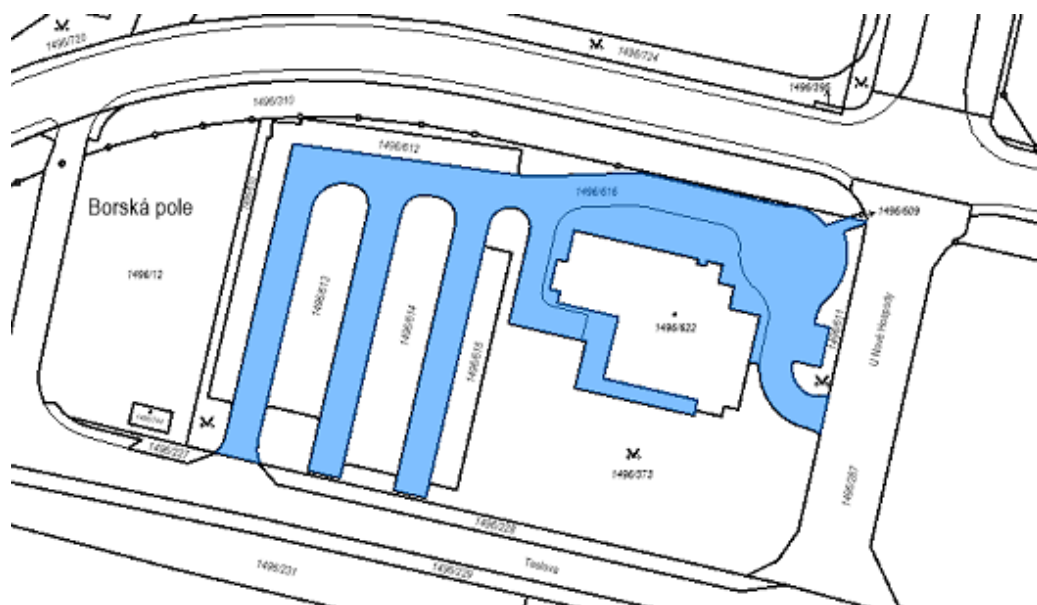

#### 4. Popis umístění dobíjecí stanice

Čtyři nabíjecí stanice budou umístěny na stávajícím parkovišti za hotelem IBIS. Pro parkování i nabíjení se využijí stávající parkovací místa na parkovišti. Betonové základy pro nabíjecí stanice budou umístěny vždy na rozhraní dvou parkovacích míst. Jeden betonový základ bude určen pro jednu konzolu sloužící jako držák dvou nabíjecích stanic.

Obr.7: Fotografie umístění nabíjecí stanice včetně parkovacích míst



#### 5. Připojení k distribuční soustavě, podmínky připojení

**Připojení dobíjecích stanic v této lokalitě bude realizováno z hladiny NN přes soukromou trafostanici ve vlastnictví spol. Hotel Pilsen Property s.r.o., která je situována na pozemku parcela č. 1496/612. Žadatel tedy v tomto případě nebude uzavírat smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s PDS. **Žadatel uzavře budoucí smlouvu se spol. Hotel Pilsen Property s.r.o., jejíž podmínky, které mimo jiné zahrnují připojení dobíjecích stanic na NN vedení, jsou uvedeny v rámci smlouvy o spolupráci uvedené v příloze č. 15 tohoto dokumentu. Administrativního poplatku za zajištění požadovaného příkonu v předpokládané výši 64 000 Kč (800,-Kč/kW dle vyhl. 16/2016) bude přeúčtován žadateli od spol. Hotel Pilsen Property s.r.o., která je připojená do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.****

**Příkon nabíjecích stanic: 88kW**

#### **Podmínky připojení:**

V trafostanici (TS) budou na NN straně vybudované pojistkové odpojovače a elektroměrová skříň (ER). Skříň ER bude dle požadavků umístěna buď přímo uvnitř trafostanice nebo vně. Bude uloženo nové kabelové vedení např. AYKY 240 v úseku mezi TS, resp. elektroměrovým rozvaděčem ER a rozvaděčem nabíjecích stanic. Předmětný rozvaděč ER je místem připojení rozvaděče nabíjecích stanic (RNS) s hlavním jištěním 3x128A.



Obr.8: Ilustrativní zákres připojení dobíjecích stanic k distribuční síti

