



+0,000 = 570,710 m.n.m

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !!!

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

HL. PROJEKTANT:	ING. ARCH. MAGDALÉNA JANOVSÁ,  Nám. Majstra Pavla č. 38 A, 054 01 Levoča		
ZHOTOVITEĽ:	ŠTÚDIO J + J, s.r.o., Vysoká 65, 054 01 Levoča		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jaroslava Buranovská		
PROJEKTANT:	Ing. Ján Javorský		
OBJEDNÁVATEĽ:	MESTO LEVOČA, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča	STUPEŇ :	RP - SP
NÁZOV AKCIE:	OBNOVA RADNICE V LEVOČI - 1.ETAPA	TERMÍN :	03/2021
MIESTO STAVBY:	Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1	MIERKA :	-
ČASŤ:	E - VÝKRESOVÁ ČASŤ	ZÁK. Č.:	01/2021
OBJEKT:	SO.01 Vlastný objekt radnice - 1.etapa	FORMÁT :	9x A4
DIEL:	ELEKTROINŠTALÁCIA SILNOPRÚD	VÝKR. Č.:	E11
OBSAH VÝKRESU :	ROZVÁDZAČ R1.SS		

POZNÁMKY:

1. SÚSTAVA:

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

2/DC 24V SELV, PELV

2. OCHRANNÉ OPATRENIA :

PODLA STN 33 2000-4-41

čl. 411 OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

čl. 412 IZOLOVANÍM, ZÁBRANAMI
ALEBO KRYTMI

čl. 414 SELV, PELV

čl. 415 PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

3. VÝVODY (CHRÁNENÉ PRED PREPATÍM)

PRIESTOROVO ODDELIŤ

OD NECHRÁNENÝCH PRÍVODOV !!!!

4. FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV

- PODLA STN EN 60445

ZAPUSTENÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA

TYP: HAGER FWB62


V950xŠ550xH161mm

In=40A; Ik=10kA; IP44; 144TE


DRUH PRIESTORU: III


PRÍVOD : ZDOLA

VÝVODY : ZDOLA

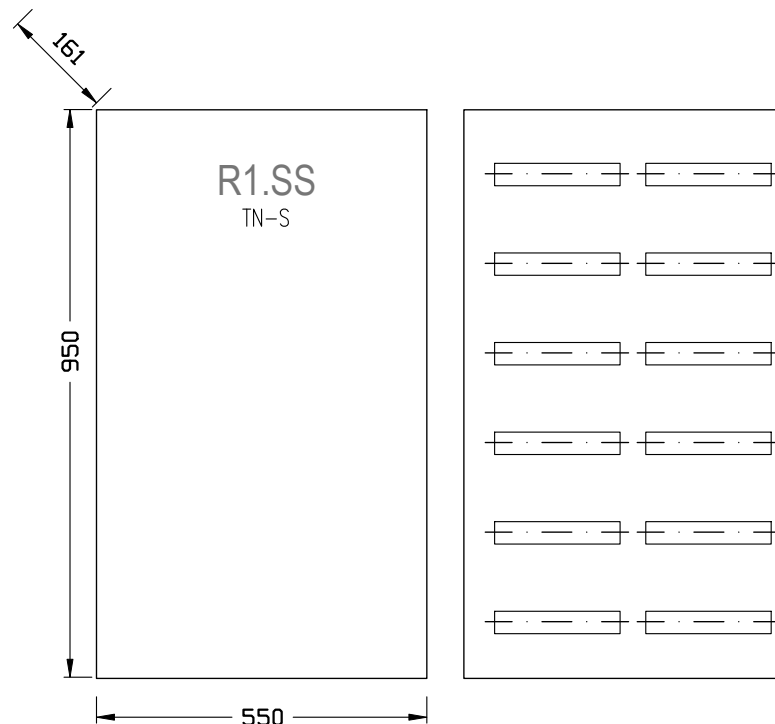


Vypracoval: ING.JAVORSKÝ	AKCIA:	Investor: MESTO LEVOČA, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča	Zák.číslo: —	A.K.:	Listov 8
Kontroloval: ING.BURANOVSKÁ	OBNOVA RADNICE V LEVOČI — 1.ETAPA	Obsah: ROZVÁDZAČ R1.SS	Zmena/Dátum:	V.č.:	List: 1
Datum : 01.2021	Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1	ING. JAROSLAVA BURANOVSKA 1691 * A * 5-3	Mierka: N	E11	

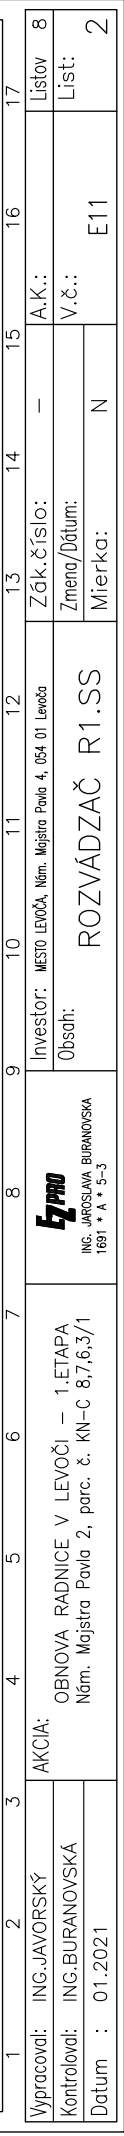

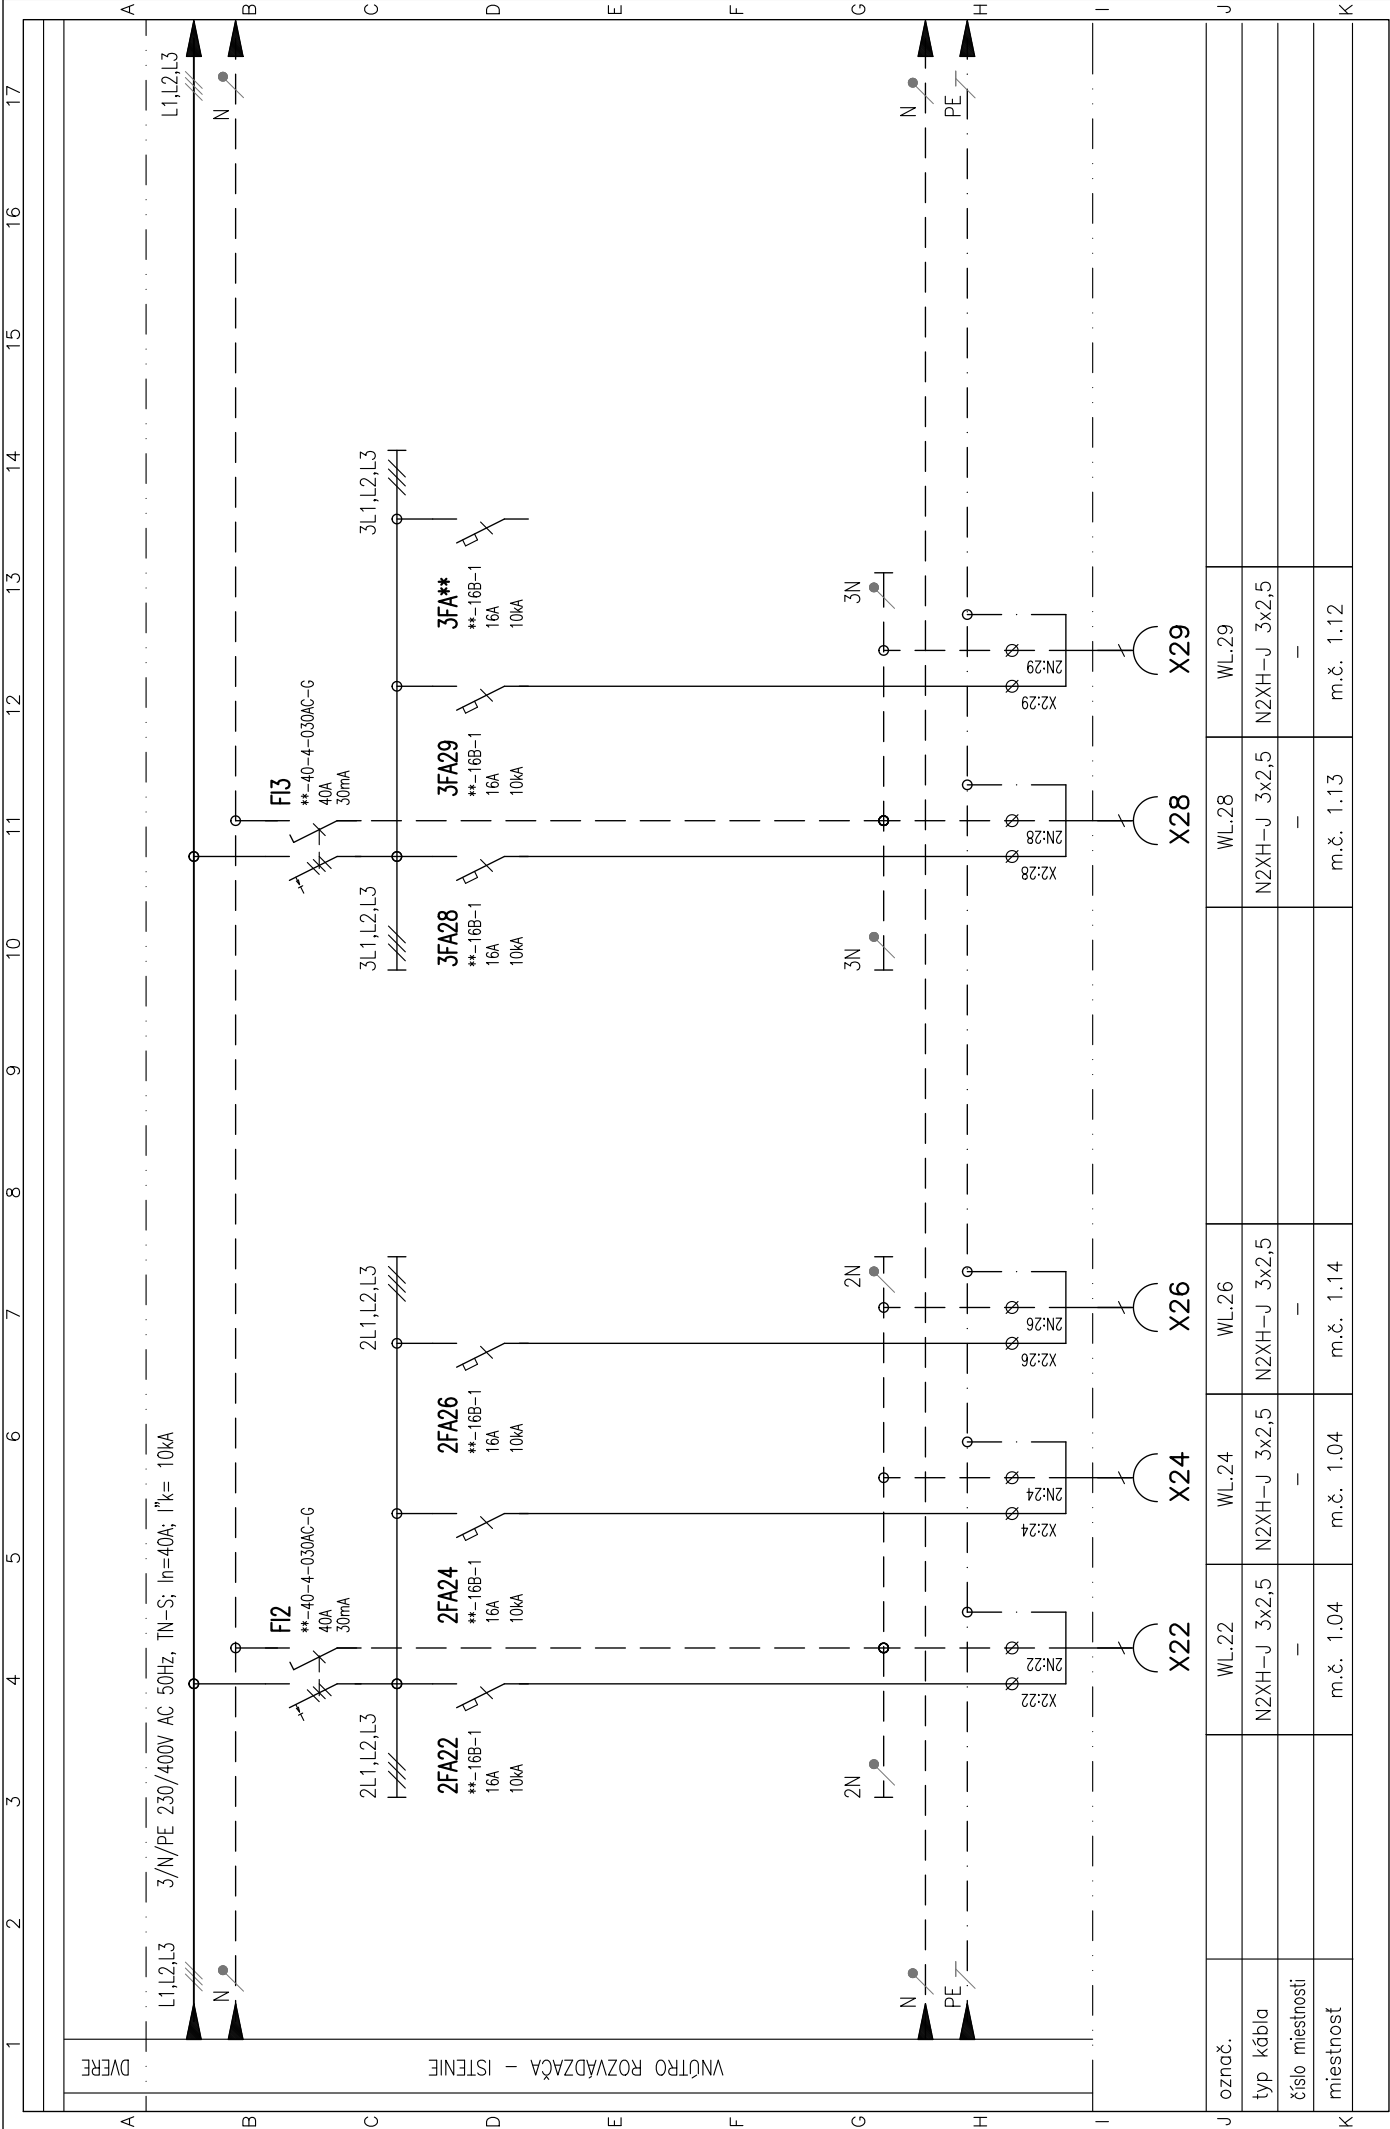

Výpracoval: ING.JAVORSKÝ		AKCIA:		OBNOVA RADNICE V LEVOČI – 1.ETAPA		Investor: MESTO LEVOČA, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča		Zák.číslo: –		A.K.: –		Listov 8	
Kontroloval: ING.BURANOVSKÁ				Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1		Obsah:		Zmena/Ďatium:		V.č.: –		List: –	
Datum : 01.2021						ROZVÁDZAČ R1.SS		Mierka: N		E11		3	

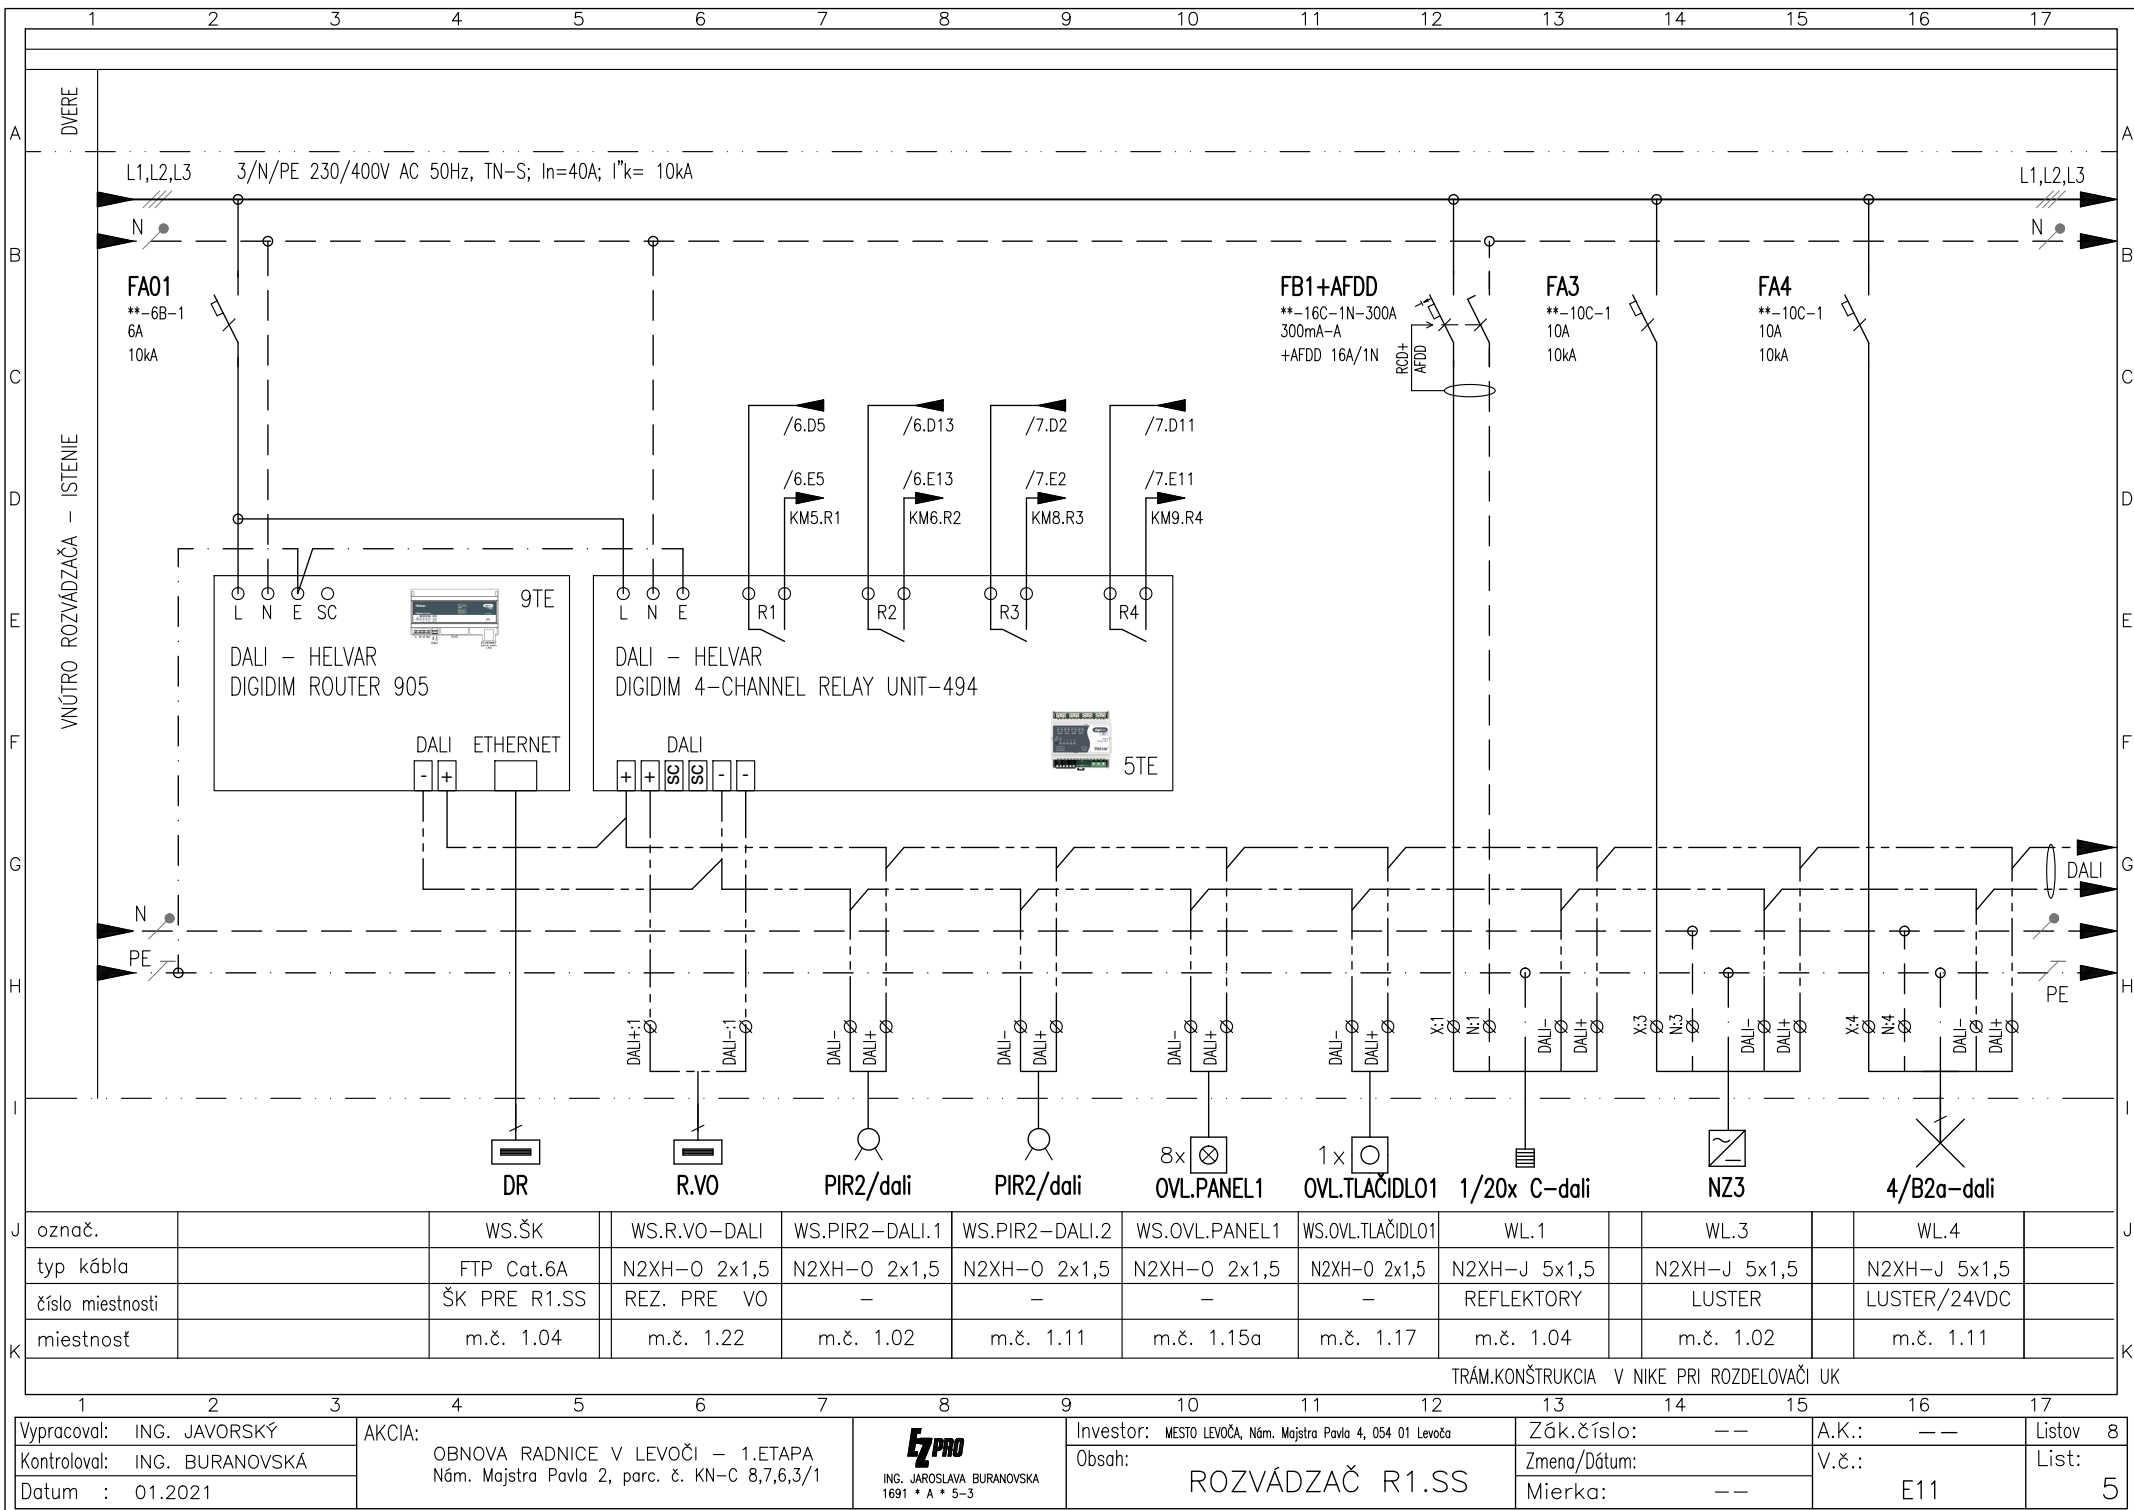

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DVERE


L1,L2,L3

3/N/PE 230/400V AC 50Hz, TN-S; In=40A; I''k= 10kA

L1,L2,L3

FA10
LPN-10B-1
10A
10kA


NEZAPOJENÉ REZERVY

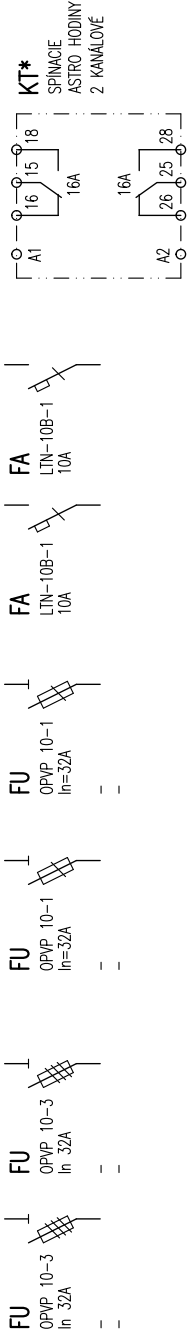

10.N*

10.N*

označ.	WL.10-N	WL.10-N
typ kábla	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5
číslo miestnosti	NUDZ.OSV.	NUDZ.OSV.
miestnosť	m.č. 0.01	m.č. 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Vypracoval:	ING. JAVORSKÝ	AKCIA:	OBNOVA RADNICE V LEVOČI – 1.ETAPA Nám. Majstra Pavla 2, parc. č. KN-C 8,7,6,3/1				 ING. JAVORSKÁ BURANOVSKÁ 1691 * A * 5-3	Investor:	MESTO LEVOČA, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča			Zák.číslo:	---		A.K.:	---		Listov 8
Kontroloval:	ING. BURANOVSKÁ					Obsah:		ROZVÁDZAČ R1.SS				Zmena/Dátum:	---		V.č.:	E11		List: 8
Datum	: 01.2021																	