NsP GALANTA



PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA, M. 1 : 50

UPOZORNENIE :

- STAVEBNÉ OTVORY PRE ROZVOD INŠTALÁCIÍ (E1, E2, ÚK, VZT, ZT) DO ROZMEROV 100/100 MM NIE SÚ ZNAÈENÉ VO VÝKR. ARCHITEKTÚRY, TIETO SA ZREALIZUJÚ V SÚLADE S PD ODB. PROFESIÍ
- TYPOVÉ, TVAROVÉ, MATERIÁLOVÉ, FAREBNÉ A DRUHOVÉ RIEŠENIE INTERIÉROVÉHO DOTVORENIA PRIESTOROV - BUDE DORIEŠENÉ POÈAS REALIZÁCIE STAVBY HAPom - V RÁMCI AUTORSKÉHO DOH½ADU PROJEKTANTA
- PRECHODY MEDZI JEDNOTLIVÝMI POŽIARNYMI ÚSEKMI - SA MUSIA VYPENI• V SÚLADE S PD - ÈAS• SO 01 - E1a - POŽIARNA OCHRANA
- JESTVUJÚCE DVERE VÈÍTANE ZÁRUBNÍ, KTORÉ OSTÁVAJÚ SA NATRÚ V ROZSAHU A FARBE - VIÏ VÝPIS DVERÍ
- NAVRHOVANÝMI STAV. ÚPRAVAMI NESMÚ BY• NARUŠENÉ JESTV. ROZVODY IS A ENERGIÍ ZABEZPEÈUJÚCE PREVÁDZKY V BLOKU B, C LÔŽKOVÉHO MONOBLOKU SITUOVANÉ NA INÝCH PODLAŽIACH
- NAVRHOVANOU PRESTAVBOU PRIESTOROV SA RIEŠIA IBA STAV. ÚPRAVY BLOKOV B, C MONOBLOKU PRE POTREBY ODDELENIA OMIS - URGENT - V DOHODNUTOM ROZSAHU S INVESTOROM
- NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PODLÁH RIEŠIA ÚPRAVY NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV AŽ PO VYSPRAVENÍ HRUBÝCH PODLÁCH PO REALIZÁCII ROZVODOV - VODY, TÚV, KANALIZÁCIE A ÚK
- NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PODLÁH A ICH SKLADBY - RIEŠIA ÚPRAVY PODLÁH PO VYASANOVANÍ JESTV. NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV - V SÚLADE S VÝKRESMI BÚRACÍCH PRÁC
- SÚÈAS• OU STAV. ÚPRAV SÚ I NÁTERY JESTV. ROZVODOV IS - VODY, TÚV. KANALIZÁCIE A PLYNU - V SÚLADE S STN - FAREBNÉ RIEŠENIE - A OZNAÈENIE MONTÁŽNYCH A KONTRÓLNYCH DVIEROK V SÁDR. PODH½ADOCH A OBKLADOCH - V SÚLADE S PD JEDN. OBD. PROFESIÍ
- ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE LÔŽKOVÉHO MONOBLOKU JE RIEŠENÉ SYSTÉMOM KRYTAL, KTORÉHO ROZVODY SÚ VÝŠKOVO ZREALIZOVANÉ SPODNOU HRANOU ROZVODU KRYTALU 50 MM OD ÚROVNE PODH½ADU MONOLITICKEJ ŽEL. BET. STROPNEJ DOSKY + OMIETKA STROPOV
- REALIZÁTOR STAVBY MUSÍ UVEDENÚ SKUTOÈNOS• REŠPEKTOVA• A ZÁVESNÉ PRVKY - TIAHLA PODH½ADOV A UCHYTENÍ NAVRHOVANÝCH ZARIADENÍ A ROZVODOV VZT, ATÏ - ZAPÚŠ• A• DO HÅBKY MAX 40 MM OD ÚROVNE PODH½ADU MONOLIT. ŽEL. BET. DOSKY (V PRÍPADE POTREBY VÄÈŠEJ ÚNOSNOSTI ZVÝŠI• POÈET UCHYTENÍ)
- UCHYTENIE ZARIADENÍ VZT - RIEŠI• V SÚLADE S NÁVRHOM - VIÏ ÈAS• PD SO 01 E1b - STATIKA - BETÓNOVÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
- UCHYTENIE NAVRHOVANÝCH STROPNÝCH OPERAÈNÝCH SVIETIDIEL A STROPNÝCH STATÍVOV OTOÈNÝCH SO SKLOPNÝM RAMENOM - SA DO MONOL. ŽEL. BET. STROPU POLOHOVO ZREALIZUJE V SÚLADE S PD ÈAS• SO 01 E7 - PS 03 ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA A SO 01 E6 - PS 02 VZDUCHOTECHNIKA A MaR - V SÚLADE S NÁVRHOM ICH UCHYTENIA - VIÏ PD ÈAS• E1b - STATIKA - BETÓNOVÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
- ABY SA ZABRÁNILO POŠKODENIU JESTVUJÚCEHO FUNKÈNÉHO VYKUROVANIA SA V RIEŠENÝCH PRIESTOROCH - SITUOVANIE TRUBKOVÝCH ROZVODOV KRYTALU ZISTÍ DOPREDU - V ÈASE VYKUROVACEJ SEZÓNY - TERMOKAMEROU - ZISTENÉ SKUTOÈNOSTI (SITUOVANIE ROZVODOV) - SA VYZNAÈÍ NA PODH½AD ŽEL. BET. STROPNEJ DOSKY - V PRIESTOROCH, KDE SA NAVRHUJÚ ZARIADENIA ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNOLÓGIE A VZT - VÈÍTANE ICH ROZVODOV
- PRI REALIZÁCII ROZVODOV MED. PLYNOV - DODÁVATE¼STAV. ÈASTI MUSÍ DODRŽA• POŽIADAVKY SPRACOVATE¼A PD ÈAS• SO 01 - E8 - PS 04 - MEDICINÁLNE PLYNY
- SPRACOVATE¼PD - NEMÁ K DISPOZÍCII PÔVODNÚ PD LÔŽK. MONOBLOKU POD¼A, KTORÉHO BOLA STAVBA ZREALIZOVANÁ ANI NEMAL MOŽNOS• ZREALIZOVA• SONDY DO ZÁKLAD. KONŠTRUKCIÍ V ÈASE SPRACOVÁVANIA PD
- VZH½ADOM NA UVEDENÉ NAVRHOVANÉ ZÁKL. KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÝCH OBVODOVÝCH A VNÚTORNÝCH MURÍV SA NAVRHUJÚ AKO BY TAM ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE NEBOLI
- ÚPRAVA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - HÅBKA - SA ZREALIZUJE V SÚLADE SO ZISTENÝMI SKUTOÈNOS• AMI POÈAS REALIZÁCIE STAVBY
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE POD OBVOD. MURIVÁ - V ÈASTI NAVRHOV. SLUŽIEB PACIENTOM SA NENAVRHUJÚ
- PRED REALIZÁCIOU NAVRHOVANÝCH ZÁKL. KONŠTRUKCIÍ SA ROZREŽÚ JESTV. PODLAHY PO JESTV. HYDROIZOLÁCIE PODLÁH V ROZSAHU VYZNAÈENOM VO VÝKRESE È. E1-1 A HRUBÁ PODLAHA V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ZÁKLAD. KONŠTRUKCIÍ
- NAVRHOVANÉ ROZVODY KANALIZÁCIE VÈÍTANE JEJ VYSPÁDOVANIA SA ZREALIZUJE V PODLAHÁCH PO JESTVUJÚCU HYDROIZOLÁCIU
- ÚPRAVY ROZVODOV KANALIZÁCIE VIÏ ÈAS• PD SO 01 E2 - ZDRAVOTECHNIKA
- REALIZÁCIA OTVOROV CEZ STROP A MEDZISTROP NA I. NADZ. PODL. PRE NAVRHOVANÉ POTRUBNÉ ROZVODY VZT SA MÔŽE ZREALIZOVA• AŽ PO PODCHYTENÍ KONŠTRUKCIE MEDZISTROPU, NÁSLEDNOM OBMUROVANÍ OTVORU V PRIESTORE MEDZISTROPU MURIVOM HR. 300 MM NA MALTU SO ZVÝŠENOU PEVNOS• OU A AŽ PO TOM JE MOŽNÉ ZREALIZOVA• VYASANOVANIE VYZNAÈENÝCH OTVOROV VO VLASTNOM STROPE
- OCE½OVÉ ÈASTI A KONŠTRUKCIE PODCHYTENIA TÝCHTO OTVOROV SÚ RIEŠENÉ A VYKÁZANÉ V PD ÈAS• E1b - STATIKA - BETÓNOVÉ A OCE½OVÉ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKA :

- OBKLADY ZA UMÝVADLAMI A KUCH. DREZOM SA ZREALIZUJÚ POD¼A VYZNAÈENIA VO VÝKR. ARCHITEKTÚRY
- RIEŠENIE DILATÁCIÍ PODLÁH, NOSNÝCH STIEN, STROPOV A PRIEÈOK - SA ZREALIZUJÚ MOSADZ. DILATAÈNÝMI LIŠTAMI
- MATERIÁLOVÉ, PRVKOVÉ A FAREBNÉ RIEŠENIE NAVRH. PRIESTOROV BUDE AKTUALIZOVANÉ HAP-om V SÚLADE S PONUKOU NA TRHU - V ÈASE REALIZÁCIE STAVBY
- PREDMETOM RIEŠENIA NA ÚROVNI I. NADZ. PODLAŽIA NA NOVÝCH FASÁDNYCH KONŠTRUKCIÁCH JE REALIZÁCIA VYROVNÁVACEJ VRSTVY HR. 50 MM - Z ÈADIÈOVEJ VATY.
- PREDMETOM RIEŠENIA JE IBA VÝMENA FASÁDNYCH OTVOROV (OKIEN A VSTUPNÝCH DVERÍ) - IBA VO VYZNAÈENOM ROZSAHU VÈÍTANE SIE• OK, VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV
- V MIESTNOSTIACH, V KTORÝCH SA ZÁSADNE MENÍ CHARAKTER PREVÁDZKY (VYŽADUJÚCE SI ODVEDENIE VODY DO PODLAH. VPUSTÍ) JE POTREBNÉ ZREALIZOVA• OKREM VÝMENY NÁSL. VRSTIEV I PRESPÁDOVANIE PODLÁH
- SÚÈAS• OU STAV. ÚPRAV SÚ I STAV. ÚPRAVY OBSIAHNUTÉ V PD - JEDNOTL. ODBOR. PROFESIÍ
- BETÓNOVÝ SOKEL V SPRCHÁCH - ŠÍRKY 100 MM SA NABETÓNUJE OD ÚROVNE HYDROIZOLÁCIE 100 MM NAD ÚROVEÒ PODLAHY

STAVEBNÉ ÚPRAVY :

PR.	OZNAÈ.	POÈ.	DRUH STAVEBNEJ ÚPRAVY	ROZMER	PARAPET
vzt	vzt1	1	PRIERAZ V MURIVE HR.450 MM	1100x730	
	vzt2	1	PRIERAZ V MURIVE HR.450 MM	1100x730	

PRESNÉ ROZMERY OTVOROV A VÝŠKOVÉ OSADENIE SA UPRESNÍ POÈAS REALIZÁCIE STAVBY V SÚLADE S PD SO 01 - E6 - PS 02 - VZDUCHOTECHNIKA A MaR

VÝPIS PÓROBETÓNOVÝCH PREKLADOV :

PREKLADY NAD DVERAMI PRE PRIEÈKY HR.200 MM :
DVERE ŠÍRKY : 900 - 125 x 124 x 1500 mm ....1 KS

VÝPIS KERAMICKÝCH PREKLADOV :

PREKLADY NAD DVERAMI PRE PRIEÈKY HR.300 MM :
DVERE ŠÍRKY : 1800 - 120 x 65 x 2250 mm .... 2 KS
PREKLADY NAD DVERAMI PRE PRIEÈKY HR.125 MM :
DVERE ŠÍRKY : 1800 - 120 x 65 x 2250 mm .... 2 KS

VÝPIS OCEĽOVÝCH PREKLADOV :

NÁZOV	PRVKY	DĹŽKA/m/	KS	HM.kg/m	HMOTN.
Pr1	U è. 140	1,40	4	16,00	89,60
Pr2	U è. 140	1,50	4	16,00	96,00
Pr3	U è. 140	2,50	4	16,00	160,00
Pr4	U è. 140	3,85	4	16,00	246,40
Pr5	U è. 140	8,90	4	16,00	569,60
	SPOLU :				1161,60 kg
HMOTNOS• SPOLU + 10 % REZERVA - 116,16 kg / ZVARY + PRIRÁŽKA /					1277,76 kg
VŽDY ZVARI• SPOLU 2 KS U è. 140					

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN A STROPOV :

A - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - FARBA BIELA / STROP - FARBA BIELA
A6 - STENY- NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - FARBA BIELA / STROP - SÁDROKART. KAZET. PODH½AD - FARBA BIELA
A8 - STENY- NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - FARBA BIELA / STROP - SÁDROKART. PROTIPOŽ. PODH½AD - FARBA BIELA
B -STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER V= 1500 MM / STROP - FARBA BIELA
B6 -STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER V= 1500 MM / STROP - SÁDROKART. KAZET. PODH½AD - FARBA BIELA
C - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - FARBA BIELA
C1 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - UMÝVAT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
C3 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - FARBA BIELA
C4 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - UMÝVAT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
C6 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - SÁDROKART. KAZET. PODH½AD - FARBA BIELA
D - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - KER. OBKL. NA CELÚ VÝŠKU - ANTIBAKT. ŠKÁROVAÈKA / STROP - FARBA BIELA
D1 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - KER. OBKL. NA CELÚ VÝŠKU - ANTIBAKT. ŠKÁROVAÈKA / STROP - UMÝVAT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
D3 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - KER. OBKL. NA CELÚ VÝŠKU - ANTIBAKT. ŠKÁROVAÈKA / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - FARBA BIELA
D4 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - KER. OBKL. NA CELÚ VÝŠKU - ANTIBAKT. ŠKÁROVAÈKA / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - UMÝVAT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
E - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY + STIERKA - UMÝV. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - UMÝVAT. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
E1 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY + STIERKA - UMÝV. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - PODH½AD KAZET. AKUSTICKÝ - ANTIBAKTERIÁLNY UMÝV.- FARBA BIELA
E2 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY + STIERKA - UMÝV. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - UMÝVAT. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH :

P1 - KERAMICKÁ (GRESOVÁ) DLAŽBA - 400 x 400 x 8 - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P2 - POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P3 - POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV - ANTISTATIKA - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P4 - POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV - ANTISTATIKA - F. O. SVETLÁ MODRÁ
P5 - POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV - ANTISTATIKA - F. O. SVETLÁ ZELENÁ
P6 - TERAZZOVÁ DLAŽBA (JESTV. ÈAS•)
P7 - TERAZZOVÁ DLAŽBA - VYSPRÁVKY
P8 - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA - PROTIŠMYKOVÁ (PRE AUTÁ)
P9 - CEMENTOVÝ POTER
P10 - TERAZZOVÁ DLAŽBA - NOVÁ
P11 - DRÁTKOBETÓN
P12 - KAMENNÁ DLAŽBA - OPÄTOVNE POUŽITÁ DLAŽBA
P13 - KAMENNÁ DLAŽBA - NOVÁ

TABUĽKA MIESTNOSTÍ :

È.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/ ÈUP	PTV	PKO	ÚPRAVA PODL.	POV.	POZN.
1.04	CHODBA			41,05	P6	B	
1.05	STROJOVÒA MED. PLYNOV		10,75		P6	B12	ker.obk.v=1800mm za umývadlom
1.06	SKLAD		120,70		P6	B12	ker.obk.v=1800mm za umývadlom
1.07	STROJOVÒA VZT		86,65		P6	B12	ker.obk.v=1800mm za umývadlom
	SPOLU :		218,10	41,05			

LEGENDA :

- MURIVÁ A KONŠTRUKCIE JESTVUJÚCE
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ - Z PROSTÉHO BETÓNU C 16 / 20
- MURIVO NAVRHOVANÉ HR. 450 MM Z KERAMICKÝCH TEHÁL (R=3,49W/m2K) S BRÚSENÝMI LOŽNÝMI PLOCHAMI - 248 x 440 x 249 + LEPIACA MALTA + VYROVNÁVACIA VRSTVA - Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 20 A 50 MM
- NAVRHOVANÉ MURIVO HR. 250 MM Z KERAM. TEHÁL PRE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY - 375 x 250 x 238 (R=0,60 W/m2K) + LEPIACA MALTA
- NAVRHOVANÉ MURIVO HR. 125 MM Z KERAM. TEHÁL PRE DELIACE PRIEÈKY - 500 x 115 x 238 (R=0,27 W/m2K) + LEPIACA MALTA
- NAVRHOVANÉ MURIVÁ Z PRESNÝCH TVÁRNIC Z BIELEHO PÓROBET. NA BÁZE KREMIÈITÉHO PIESKU - 125 x 249 x 599 - TENKOVRSTVÁ LEPIACA MALTA ŠEDÁ
- NAVRHOVANÉ MURIVÁ Z PRESNÝCH TVÁRNIC Z BIELEHO PÓROBET. NA BÁZE KREMIÈITÉHO PIESKU - 200 x 249 x 599 - TENKOVRSTVÁ LEPIACA MALTA ŠEDÁ
- NAVRHOVANA SÁDR. PRIEÈKA HR. 150 MM - AKUSTICKÉ - 2 x AKUST. SADR. DOSKY - Z KAŽDEJ STRANY + ZVUKOVÁ MINERÁLNA IZOLÁCIA - VZD. NEPR. - MIN. R = 56dB KONŠTRUKCIA R - CW 75

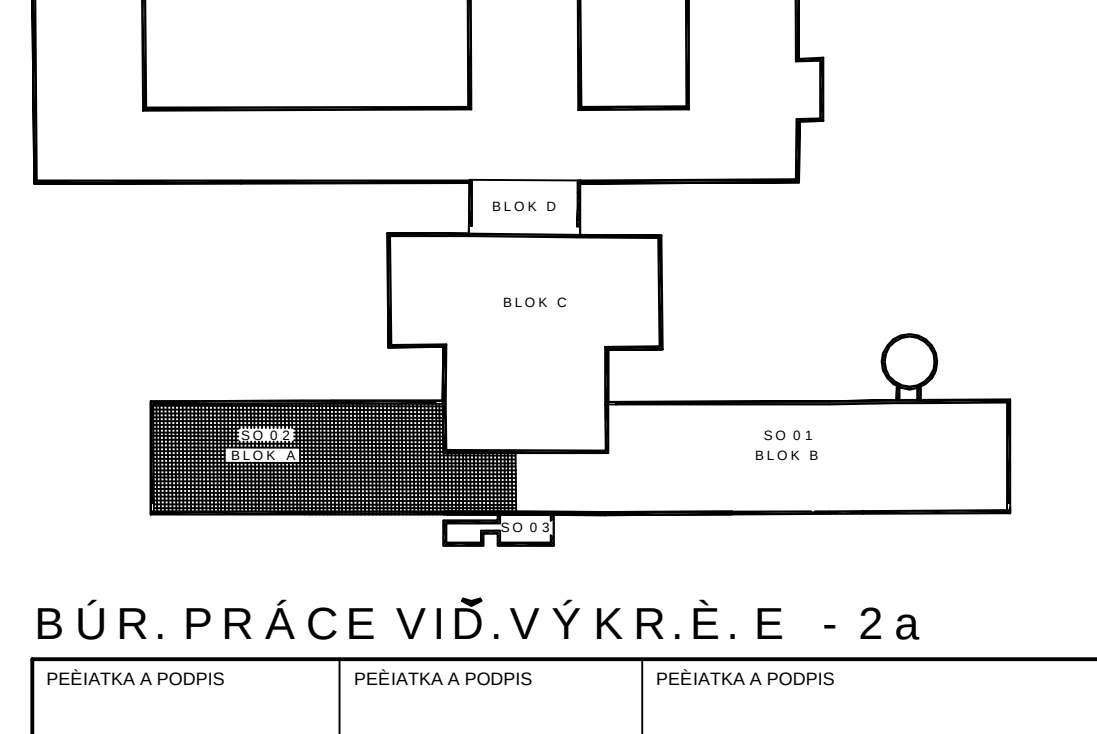

BÚR. PRÁCE VIĎ.VÝKR.È. E - 2a   NÁVRH

PEÈIATKA A PODPIS	PEÈIATKA A PODPIS	PEÈIATKA A PODPIS	SADA

± 0,000 = PODLAHA VSTUPNEJ HALY

HL.ARCH.(INŽ.) PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	mediprojekt s.r.o. projektovanie zdravotníckej a obèianskej výstavby
ING.ARCH.J.KVETÁN	ING.ARCH.J.KVETÁN	
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH.J.KVETÁN	DRUH PROJ. ARCH.
VYPRACOVAL	M. MA½OVÁ	
KONTROLOVAL	ING.ARCH.J.KVETÁN	
INVESTOR	Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. Hodská 373/38, 924 22 Galanta	
NÁZOV A MIESTO STAVBY	NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA ● BLOK A, B, C, 2.NP - OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONÈENEJ STAVBY	DÁTUM: NOVEMBER 2016; FORMÁT: 20 A4; È.ZÁKAZKY: 255/2016; STUPEÒ: PPRS
DRUH VÝKRESU	SO 02 BLOK A, C PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA	MIERKA: 1:50; ÈÍS.VÝKRESU: E 1 - 2