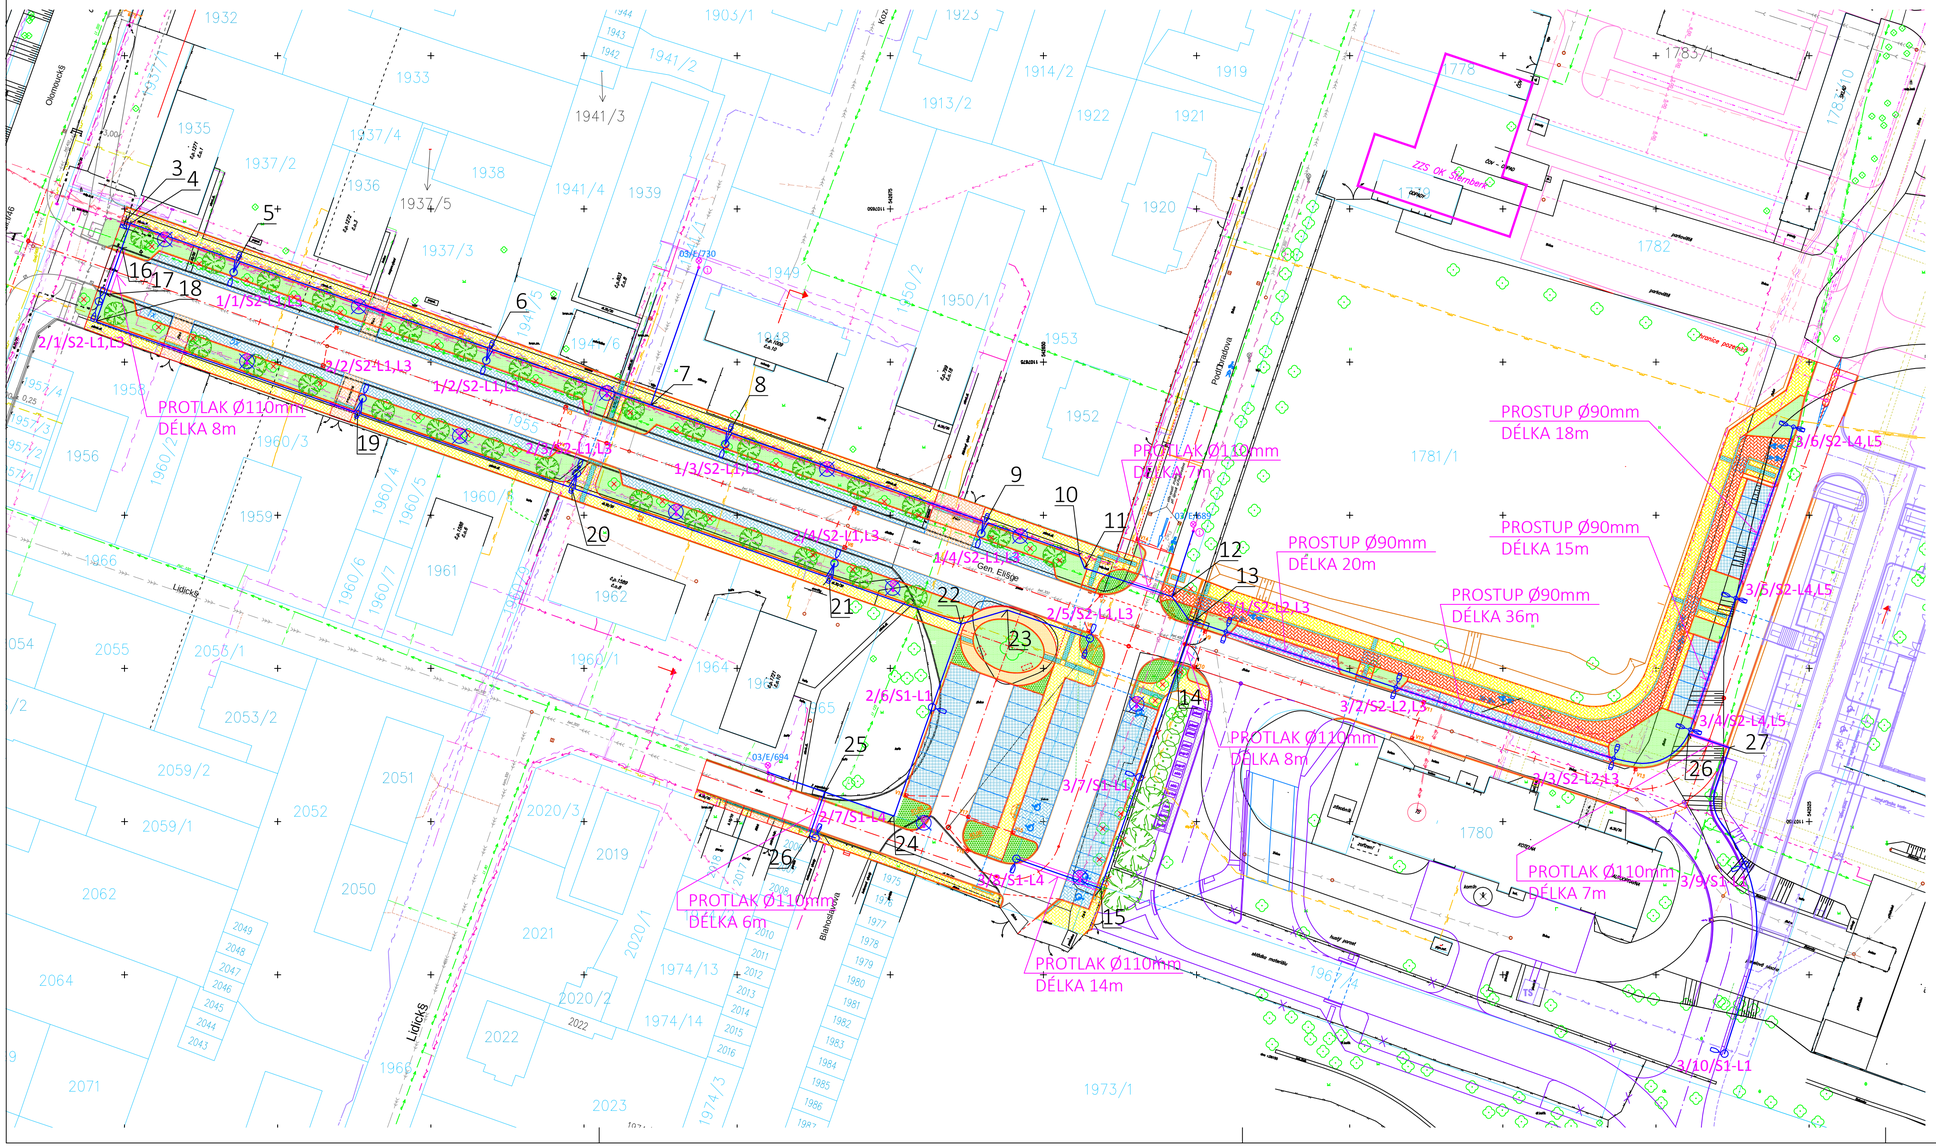

LEGENDA VO

- 03/E/730 — STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO - DEMONTOVAT
- NOVÝ KABEL VO - CYKY 4x10 ULOŽENÝ V TRUBCE Ø 50 mm
- NOVÝ KABEL VO - CYKY 4x10 ULOŽENÝ V PROTLAKU Ø 110 mm
- L1 — ELEKTRO-LUMEN, TYP MARUT S G1 LM T4 6k4 830 CLO, 39W
- L2 — ELEKTRO-LUMEN, TYP MARUT S G1 LM T6 4k8 830 CLO, 29W
- L3 — ELEKTRO-LUMEN, TYP MARUT S G1 LM T6 3k2 830 CLO, 19W
- L4 — ELEKTRO-LUMEN, TYP MARUT S G1 ME 3k0 730 CLO, 19W
- L5 — ELEKTRO-LUMEN, TYP MARUT S G1 ME 5k0 730 CLO, 33W
- S1 — STOŽÁR VÝŠKA 7m, VÝLOŽNÍK PŘÍMÝ JEDNORAMENNÝ 0,5m
- S2 — STOŽÁR VÝŠKA 7m, VÝLOŽNÍK PŘÍMÝ DVOURAMENNÝ 0,5/0,8m
- STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ SS300 PRO ROZBOČENÍ KABELŮ VO
- ① — NOVÝ KABEL VO ZAPOJIT DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO

2/4/S2-L1,L3
- TYP SVÍTIDLA/SVÍTIDEL
- TYP STOŽÁRU A VÝLOŽNÍKU
- ČÍSLO STOŽÁRU VE VĚTVI
- ČÍSLO VĚTVE

PROUDOVÁ SOUSTAVA :
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO – TN–C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN
- NOVÉ ROZVODY VO – TN–C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN

OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 :
- ZÁKLADNÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ – OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

SO 401

DS GEO projekt

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Projektování dopravních staveb
ing. Petr Doležel	ing. Zdeněk Rozsypal	ing. Zdeněk Rozsypal	Ing. Petr Doležel
			Na Štěpánku 42, 779 00 Olomouc

KRAJ:	OLOMOUCKÝ	MÍSTO: ŠTERNBERK	DATUM: 11/2020
STAVEBNÍK:	MĚSTO ŠTERNBERK		FORMÁT: 8 A4
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE ULICE GENERÁLA ELIÁŠE, ŠTERNBERK		MĚŘÍTKO: 1 : 500
			STUPEŇ PD: DSP+DPS
			ZAKÁZKA: 1075 16
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	SOUPRAVA:	VÝKRES: 02